

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 259 62 914

investor: Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí

■ kraj:
Pardubický

■ MÚ/OU:
Ústí nad Orlicí

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
11 2015

■ zakázkové číslo:
015 001

■ stupeň PD:
DSP+PDPS

■ odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Ivan Šír

■ vypracoval:
Ingproservis s.r.o.

■ kontroloval:
Ing. Radim Doleček

■ změna číslo:
00

■ měřítko:

DOKLADY

F.

Dokladová část celkový přehled		
akce (stavební záměr) :		Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí
stavebník (investor) :		Město Ústí nad Orlicí Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí IČ 00279676
místo stavby :	kraj :	Pardubický (okres Ústí nad Orlicí)
	obec :	Ústí nad Orlicí
	katastrální území :	Hylváty
	dotčené pozemky :	viz. Projektová dokumentace
celkové zájmové území :		mimo výše uvedené dotčené pozemky se jedná zejména o sousední pozemky : v zájmovém území stavby dle výše uvedených katastrálních území
Veřejná technická infrastruktura		
p.č.	organizace	existence sítí, stanovisko k připojení; projektový podklad
1	ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín 4	č.j.: 0100482190 ze dne 19.10.2015 (existence) č.j.: 1082102407 ze dne 11.2.2016 (PD) č.j.: 1082102558 ze dne 11.2.2016 (OP)
2	ČEZ ICT Services, a. s. Duhová 1531/3 140 53 Praha 4	č.j.: 0200372560 ze dne 19.10.2015 (existence)
3	RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1 657 02 Brno	č.j.: 5001199257 ze dne 23.10.2015 (existence) č.j.: 5001242039 ze dne 1.2.2016 (PD)
4	Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3	č.j.: 715923/15 ze dne 19.10.2015 (existence) č.j.: POS Li-52/16 ze dne 8.2.2016 (PD)
5	TEPVOS, spol. s r.o. Třebovská 287 562 03 Ústí nad Orlicí	č.j.: TEP/1460/2015/ZD ze dne 21.10.2015 (existence) č.j.: TEP/162/2016/ZD ze dne 28.1.2016 (PD)
6	České Radiokomunikace a.s., oddělení telekomunikačních okruhů U nákladového nádraží 3144 130 00 Praha 3	č.j.: UPTS/OS/126139/2015 ze dne 21.11.2015 (existence)
7	UPC Česká republika, s.r.o. Závišova 5 140 00 Praha 4	č.j.: E016067/15 ze dne 19.10.2015 (existence)
8	Policie ČR - Krajské ředitelství Pardubického kraje odbor IaKT Na Spravedlnosti 2516 530 48 Pardubice	č.j.: KRPE-86630-8/ČJ-2015-1700IT ze dne 24.11.2015 (existence)
9	T-Mobile a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4	č.j.: E23026/15 ze dne 19.10.2015 (existence)
10	Město Ústí nad Orlicí Sychrova 16 562 24 Ústí nad Orlicí	č.j.: MUUO/38913/2015/MPO/ur ze dne 11.11.2015 (existence)

Dokladová část celkový přehled

akce (stavební záměr) : **Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí**

Veřejná dopravní infrastruktura

p.č.	organizace	stanovisko, vyjádření, apod.
11	TEPVOS, spol. s r.o. Třebovská 287 562 03 Ústí nad Orlicí (viz. Položka č.5)	č.j.: TEP/1460/2015/ZD ze dne 21.10.2015 (existence) č.j.: TEP/162/2016/ZD ze dne 28.1.2016 (PD)
12	Město Ústí nad Orlicí Sychrova 16 562 24 Ústí nad Orlicí (viz. Položka č. 10)	č.j.: MUUO/38913/2015/MPO/ur ze dne 11.11.2015 (existence)

Dotčené orgány

p.č.	dotčený orgán	závažné stanovisko, stanovisko, vyjádření, rozhodnutí, apod.
13	Městský úřad Ústí nad Orlicí Stavební úřad Sychrova 16 562 24 Ústí nad Orlicí	č.j.: MUUO/2982/2016/SÚ/franz ze dne 3.2.2016 (§15SZ)
	Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Sychrova 16 562 24 Ústí nad Orlicí	č.j.: MUUO/2989/2016/ŽP/vel ze dne 12.2.2016 (ŽP souhrn) č.j.: MUUO/2986/2016/ŽP/Bu ze dne 22.2.2016 (VKP)
	Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend Sychrova 16 562 24 Ústí nad Orlicí	č.j.: MUUO/3019/2016/DSS/ba ze dne 26.1.2016 (PD)
	Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Sychrova 16 562 24 Ústí nad Orlicí	č.j.: MUUO/2983/2016/ŠKCP/klick ze dne 2.2.2016 (Pam)
14	Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí Tvardkova 1191 562 27 Ústí nad Orlicí	č.j.: KRPE-6555-1/ČJ-2016-17116 ze dne 29.1.2016
15	Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní odbor Ústí nad Orlicí Hylváty 5 562 03 Ústí nad Orlicí	č.j.: HSPA-26-92/2016 ze dne 27.1.2016
16	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje územní pracoviště Ústí nad Orlicí Smetanova 1390 562 01 Ústí nad Orlicí	č.j.: KHSPA 01104/2016/HOK-UO ze dne 28.1.2016
17	Ministerstvo obrany ČR Sekce ekonomická a majetková oddělení ochrany územních zájmů Pardubice Teplého 1899 530 02 Pardubice	č.j.: 46961/2015-8201-OÚZ-PCE ze dne 25.11.2015

Dokladová část celkový přehled		
akce (stavební záměr) :		Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí
18	Ministerstvo obrany ČR Agentura logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové Velké náměstí 33 500 01 Hradec Králové	č.j.: 2-264/2015-5521HK ze dne 19.11.2015
Ostatní		
p.č.	organizace	stanovisko, vyjádření, souhlas, apod.
19	Město Ústí nad Orlicí Sychrova 16 562 24 Ústí nad Orlicí (viz. Položka č. 10)	č.j.: MUUO/38913/2015/MPO/ur ze dne 11.11.2015 (existence)
20	Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové	č.j.: PVZ/15/32556/Ka/0 ze dne 14.12.2015 (předběžné stanovisko)
21	Lesy České republiky, státní podnik Správa toků – oblast povodí Labe Přemyslova 1106 501 68 Hradec Králové	č.j.: LCR953/000394/2016 ze dne 2.2.2016
Majetkoprávní vypořádání		
p.č.	identifikační údaje vlastníka dotčeného pozemku	typ smluvního ujednání
22	Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové	č.j.: (smlouva "o právu provést stavbu")



ŽADATEL

ing. Radim Dolešek

NAŠE ZNAČKA
0100482190

VYKAZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
19.10.2015

**V c: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Nový most přes Knapovecký potok v ulici Těbovská v Ústí nad Orlicí**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100482190 ze dne 19.10.2015 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	stet		
Nadzemní síť	stet	stet	
Stanice	stet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost EZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň třináct dní před započátkem zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 19.04.2016 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuce soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.

Dřívě, Dřívě IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ INNSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení idicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a miní 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV miní 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) z izovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby i umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provádět innost, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví i majetek osob,
 - d) provádět innost, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
- Pokud stavba nebo stavební innost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s SN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa podzemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle SN 73 6005, SN EN 50 341-1,2, SN EN 50341-3-19, SN EN 50423-1, SN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle SN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádí zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny EZ, společnosti EZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu za zařízení provozovatele distribuční soustavy. Pípadně opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s innostmi v tomto pásmu.**

Pípadně nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spoívající v porušení zákazu provádění inností v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které omezuje od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV v etn
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních prvků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV v etn
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.

Přiinnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané SN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. z izovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby i umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví i majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, plynem, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle SN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpůrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s SN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádění činností v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větší než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a u věžových stanic s venkovním napávacím vedením s napětím z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 7 m od vnější hrany podorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s napávacím vedením z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. z izovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umístovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující záústupní podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umístovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umístovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. z izovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.


Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



Platí pouze se sdělením číslo 0100482190.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových list)

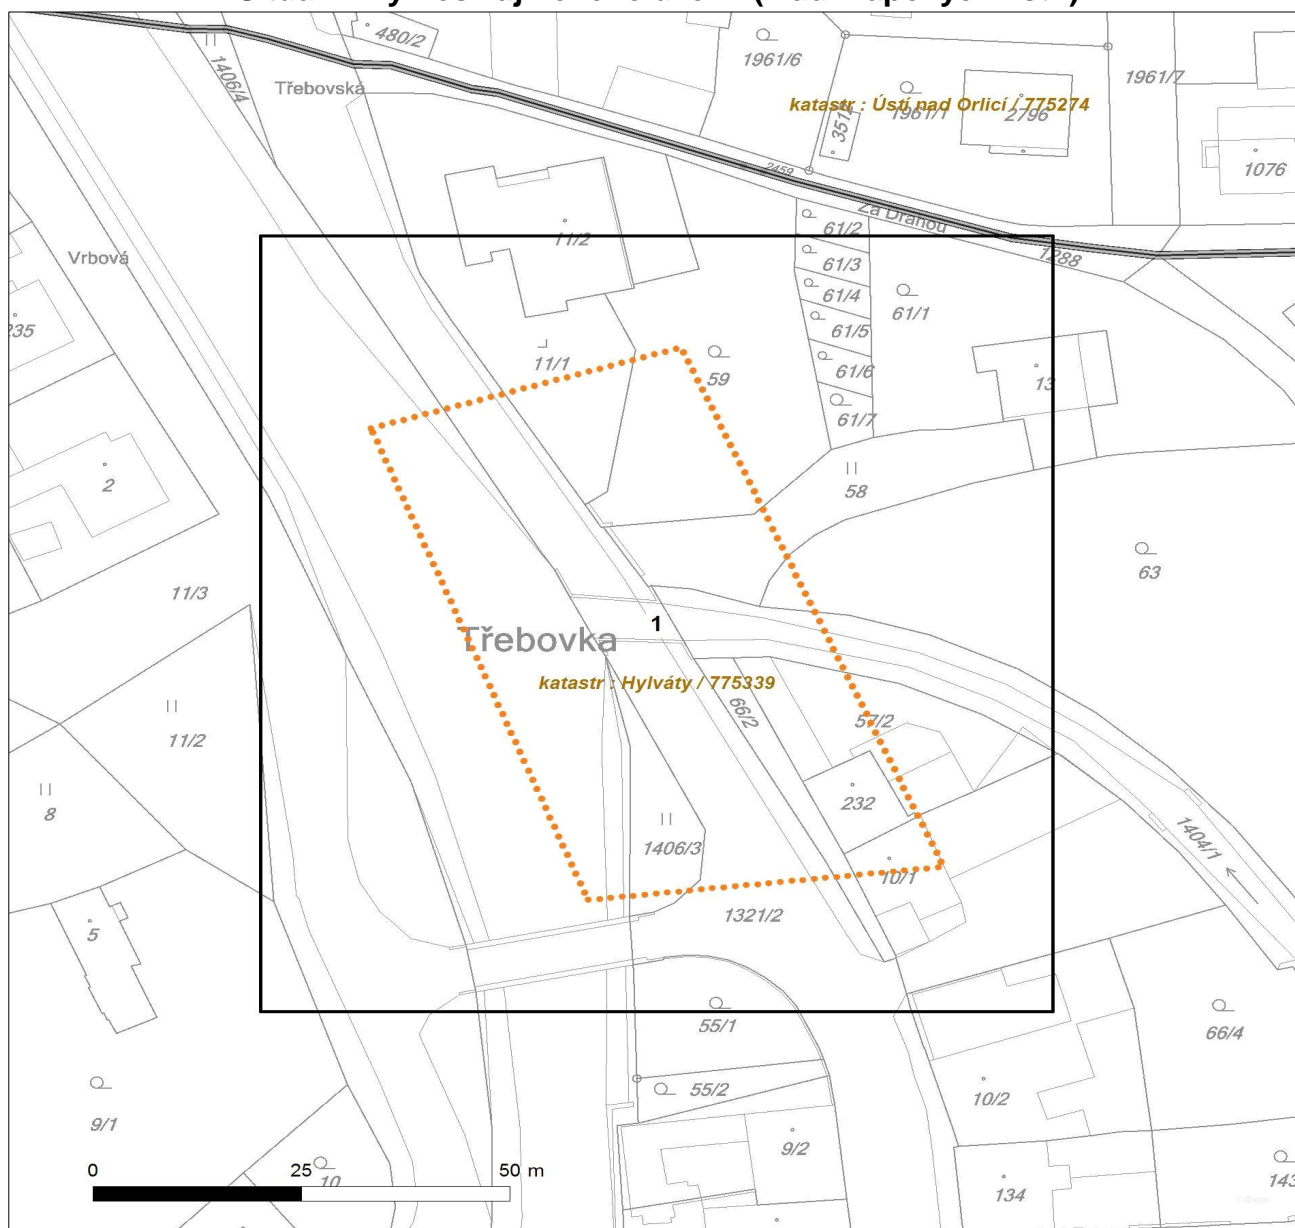

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území



Stanice do 52 kV - stožárová



Stanice do 52 kV - zděná



Transformovna (nad 52 kV)



Probíhající investice ČEZ Distribuce



Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě



Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě




Hranice katastrálního území



Platí pouze se sdělením číslo 0100482190.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1

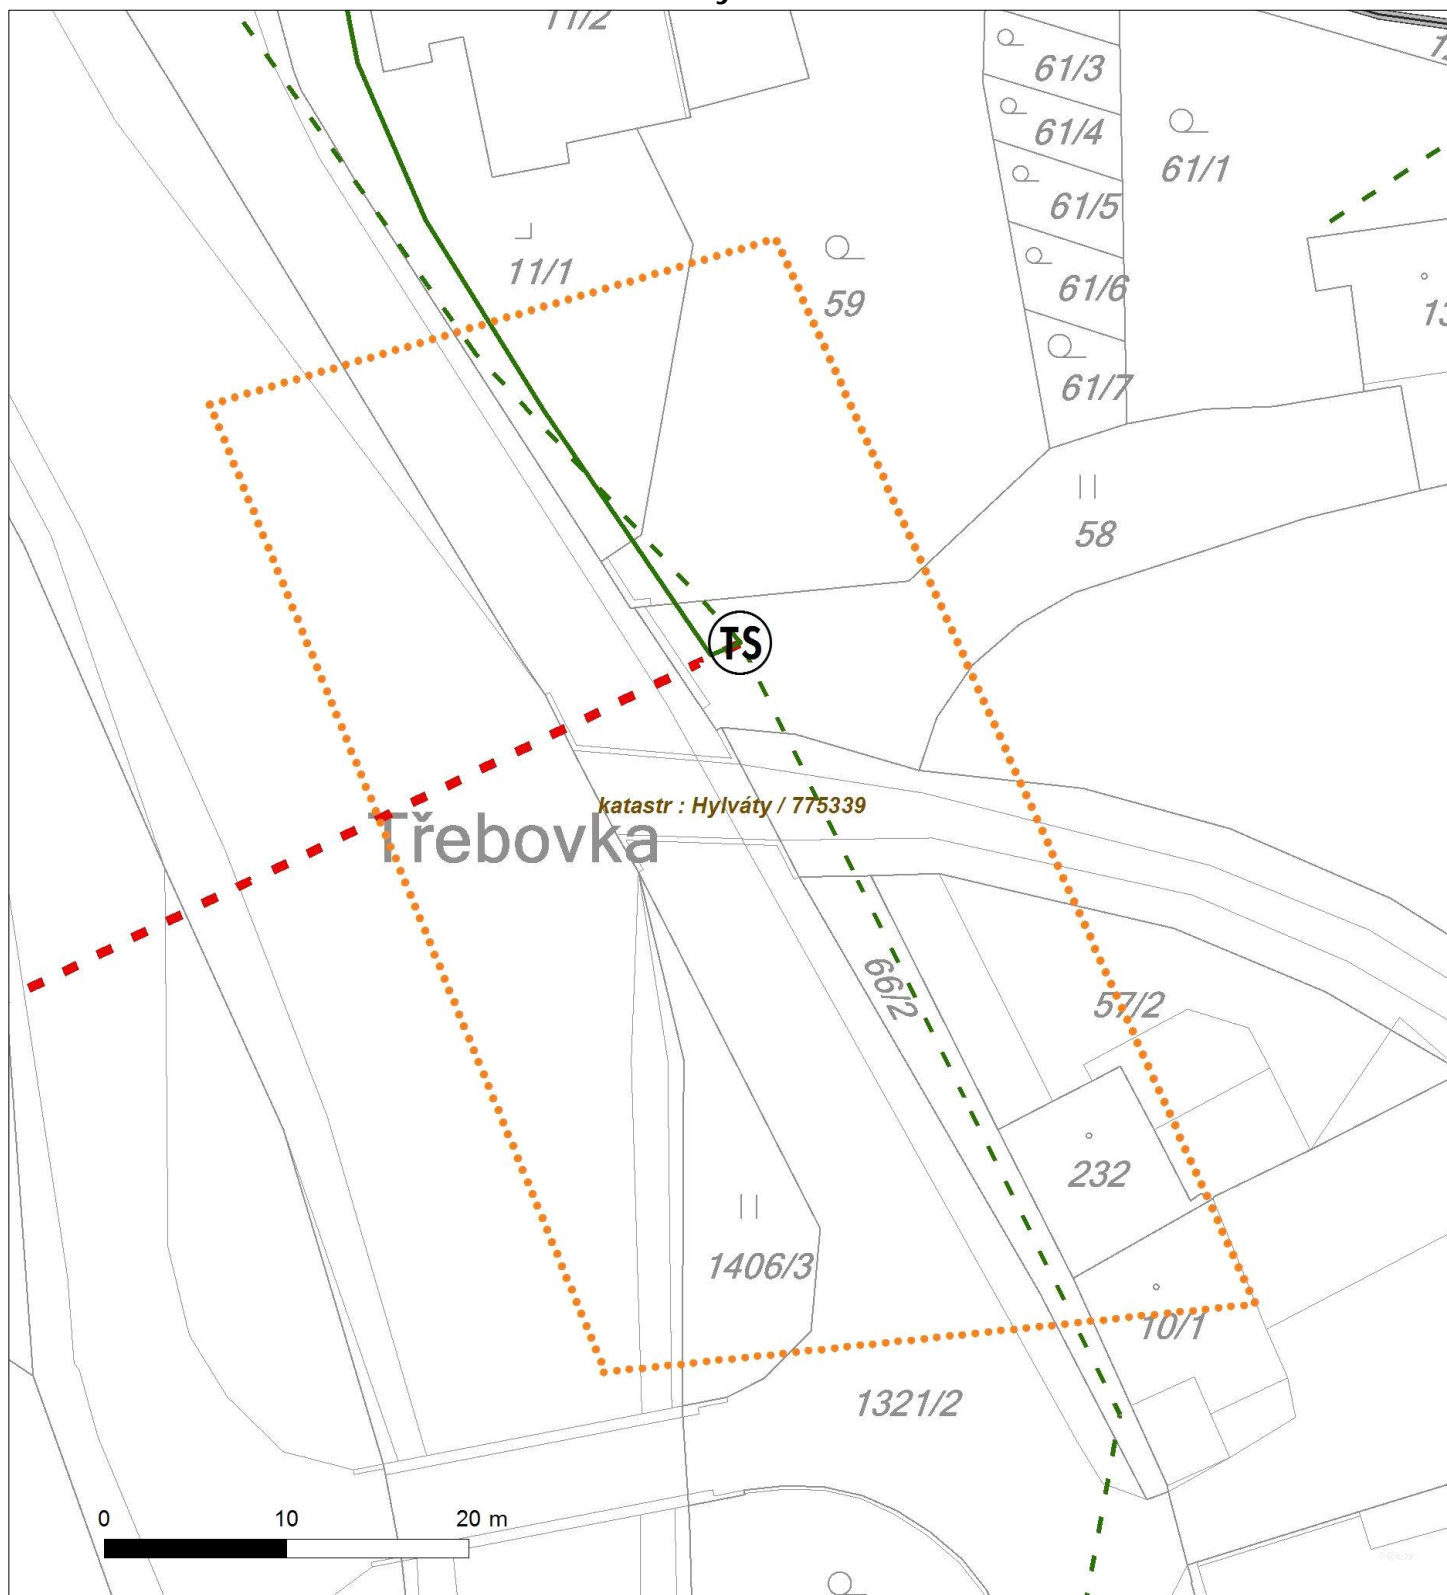

Ing. Radim Doleček - INGPROservis
Palachova 1742
547 01 Náchod

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

e-mail / 22.1.2016

NAŠE ZNAČKA

1082102407

VYŘIZUJE / LINKA

Mačát / 462 113 162

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Č. Třebová / 11.2.2016

Vyjádření k projektové dokumentaci, územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a technickému řešení stavby:

Stavba:

„Nový most přes Knapovecký potok v ul. Třebovská, Ústí nad Orlicí“

Souhlasíme s PD, ÚR, SP a technickým řešením stavby za níže uvedených podmínek:

V zájmovém prostoru se nachází podzemní kabelové vedení NN, vrchní vedení NN a VN 35kV a distribuční trafostanice 35/0,4kV ve správě ČEZ Distribuce, a. s. Pokud dojde k pracím v blízkosti kabelů a dalšího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., je nutno respektovat podmínky našeho vyjádření o poloze sítí (dle vyjádření odd. Dokumentace, ČEZ Distribuce, a. s.) a podmínky pro práce v blízkosti kabelových vedení, které jsou k nahlédnutí a stažení na našich internetových stránkách. V průběhu stavby nesmí být ohrožen provoz stávajících kabelových vedení NN a musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky Skupiny ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu. Nesmí dojít k poškození stávajících

ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: [24729035](#), DIČ: CZ24729035

tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008

e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

podzemních kabelových vedení NN ani stávajícího uzemnění, přičemž musí být dodrženo ochranné pásmo kabelů NN, a to 1m od jejich pláště. Křížení podzemních kabelových vedení NN s dalším podzemním zařízením je možné za podmínky, že bude kabelové vedení NN uloženo v betonových kabelových žlabech, v minimální hloubce 1 metr a v případě poruchy na stávajícím kabelovém vedení bude toto opraveno, včetně terénních úprav a uvedení do původního stavu, na náklady investora či dodavatele stavby.

Zemní práce do 1 metru od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez mechanizačních prostředků.


Vzdálenost veškerých staveb a podzemních vedení od podpěrných bodů vedení NN musí být min. 1 m.

Pro tuto stavbu byl vydán **souhlas s činností v ochranném pásmu č. 1082102558**, kde jsou uvedeny další podmínky pro práce v ochranných pásmech výše uvedených zařízení.

Při možném kontaktu s kabelem je nutné kontaktovat ČEZ Distribuční služby s.r.o., poruchovou službu Svitavy na lince 840 840 840, a v případě poruchy na lince 840 850 860.

V případě žádosti o přeložku výše uvedených zařízení musí být toto řešeno standardním způsobem.....

Platnost vyjádření 1 rok



Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

Ing. Radim Doleček - INGPROservis
Palachova 1742
547 01 Náchod

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE

e-mail / 23.1.2016

1082102558

Mačát / 462 113 162

Č. Třebová / 11.2.2016

Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

Pro akci: „Nový most přes Knapovecký potok v ul. Třebovská, Ústí nad Orlicí“

Dobrý den,

dne 23.1.2016 jsme obdrželi Vaši žádost na vydání souhlasu s prováděním činností a umístěním stavby „Nový most přes Knapovecký potok v ul. Třebovská, Ústí nad Orlicí“ v ochranném pásmu distribuční soustavy (**podzemního kabelového vedení NN, vrchního vedení VN 35kV-VN978 a DTS 35/0,4kV**) v provozování ČEZ Distribuce, a.s.

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN, vrchního vedení VN 35kV a distribuční trafostanice 35/0,4kV souhlasíme za těchto podmínek:

- ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení NN činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu
- požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN, vrchnímu vedení VN a trafostanicím k jejich provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN, vrchních vedení VN, trafostanic a uzemňovací soustavy
- musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně,

ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035

tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008

e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

- bez použití mechanizace; musí být prováděny v souladu s platnými ČSN
- v případě poruchy kabelu NN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady
- vzdálenost veškerých staveb bude min. 2 metry od stávajících podpěrných bodů vrchního vedení VN 35kV či distribuční trafostanice
- ochranné pásmo vrchního vedení VN 35kV (VN978) a distribuční trafostanice činí 10 metrů
- provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu
- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení
- v ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a. s.
- po terénních úpravách a případném navyšování terénu musí být dodržena vzdálenost vodičů od země (povrchu mostu), která musí činit min. 6 metrů
- v ochranném pásmu vrchního vedení VN je zakázána práce s nadměrnými mechanizačními prostředky
- nesmí dojít k přiblížení k vodiči vrchního vedení VN 35kV na vzdálenost kratší než 5 metrů; v opačném případě požádejte o vypnutí vrchního vedení VN
- v případě kolize stavby s výše uvedeným el. zařízením si včas požádejte o přeložku, na formuláři k tomu určeném...

V zájmovém území se nachází také vrchní vedení nízkého napětí (NN, do 1 kV), které ze zákona není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. V případě dotčení distribuční sítě NN bude toto řešeno dle zákona 458/00Sb - Přeložkou distribuční sítě NN, apod. **Vzdálenost komunikace a veškerých staveb musí být min. 1 metr od stávajících podpěrných bodů vedení NN.**

Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. objednáním na lince 840 840 840 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. / PPS Svitavy (dle platného vyjádření).

V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před jejím záhozem, požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ Distribuční služby, s.r.o. / PPS Svitavy nebo požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.

ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
 tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008
 e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
 Zásilací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

Příloha: Podmínky pro provádění činností v OP podzemních a nadzemních vedení a el. stanic

ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: [24729035](#), DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně – 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



ŽADATEL

ing. Radim Dolešek

NAŠE ZNAČKA
0200372560

VYDÍZUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VYDÍŽENO DNE
19.10.2015

Pro: **Sloučené územní a stavební řízení**

V účelu: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Nový most přes Knapovecký potok v ulici Těbovská v Ústí nad Orlicí

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200372560 ze dne 19.10.2015, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle v domnělosti společnosti EZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti EZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vylouženo, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 19.10.2016.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ ICT Services, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zveřejněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba

EZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situace výkres zájmového území

EZ ICT Services, a. s.


Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zaslací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PS 140 53



Platí pouze se sdělením číslo 0200372560.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území

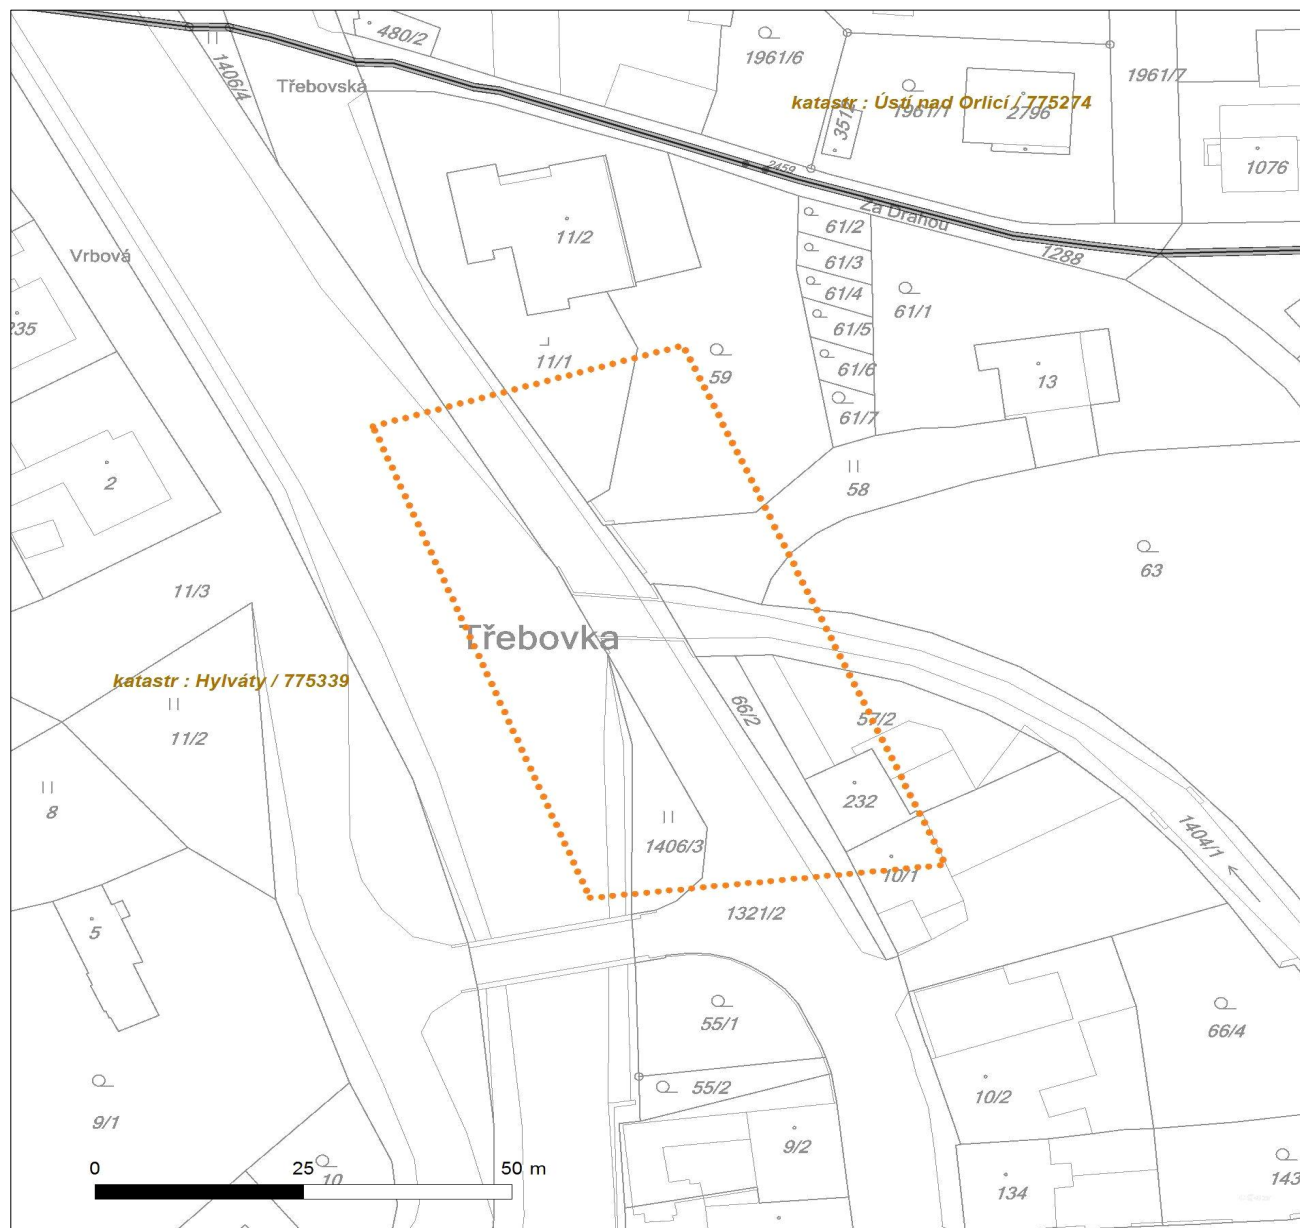

LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ | Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ | Radioreléový spoj vzduch |
| — — — — — | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | — — — — — | Hranice katastrálního území |
| — — — — — | Podzemní metalické vedení | | |

ing. Radim Doleček
Švermova 740
55203 Česká Skalice

naše značka
5001199257

vyřizuje
Eva Strnadová

datum
23.10.2015

Věc:

Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí

K.ú. - p.č.: Hylváty

Stavebník: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Z HLEDISKA EXISTENCE A DOTČENÍ PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ.

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCÍCH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU DLE ZÁKONA ČÍSLO 183/2006 Sb.

STANOVISKO NESLOUŽÍ PRO POVOLENÍ REALIZACE PŘEDMĚTNÉ STAVBY A ROVNĚŽ NENAHAZUJE VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD).

V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení:

STL plynovod OCEL DN 200, ul. Třebovská

Na základě předložené situace byl předán informativní zakres v M 1:250.

Poskytnuté údaje o poloze stávajících plynárenských zařízení lze použít POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD. Technické podmínky dotyku s naším zařízením s námi projednejte a zapracujte do PD stavby.

- Pro upřesnění polohy plynárenského zařízení doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší objednávky (KONTAKT: <http://www.rwe.cz/ds/2880/>)

- O podklady pro zakreslení plynovodního vedení v majetku RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě žádejte na adrese: <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>

- Koordinační situaci, ve které budou zakreslena plynárenská zařízení dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit v měřítku 1:500, popř. 1:1000, k posouzení.

- PD musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení (okótováním a popisem v technické zprávě) s ohledem k zákonům č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04, ČSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, ČSN EN 12186 a ČSN 73 6005. Tato povinnost se vztahuje pro všechny možnosti umístování, povolování a užívání stavby, které stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontakt-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001199257 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.





Eva Strnadová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495060562
eva.strnadova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001199257 ze dne 23.10.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí. K.ú.: Hylváty.

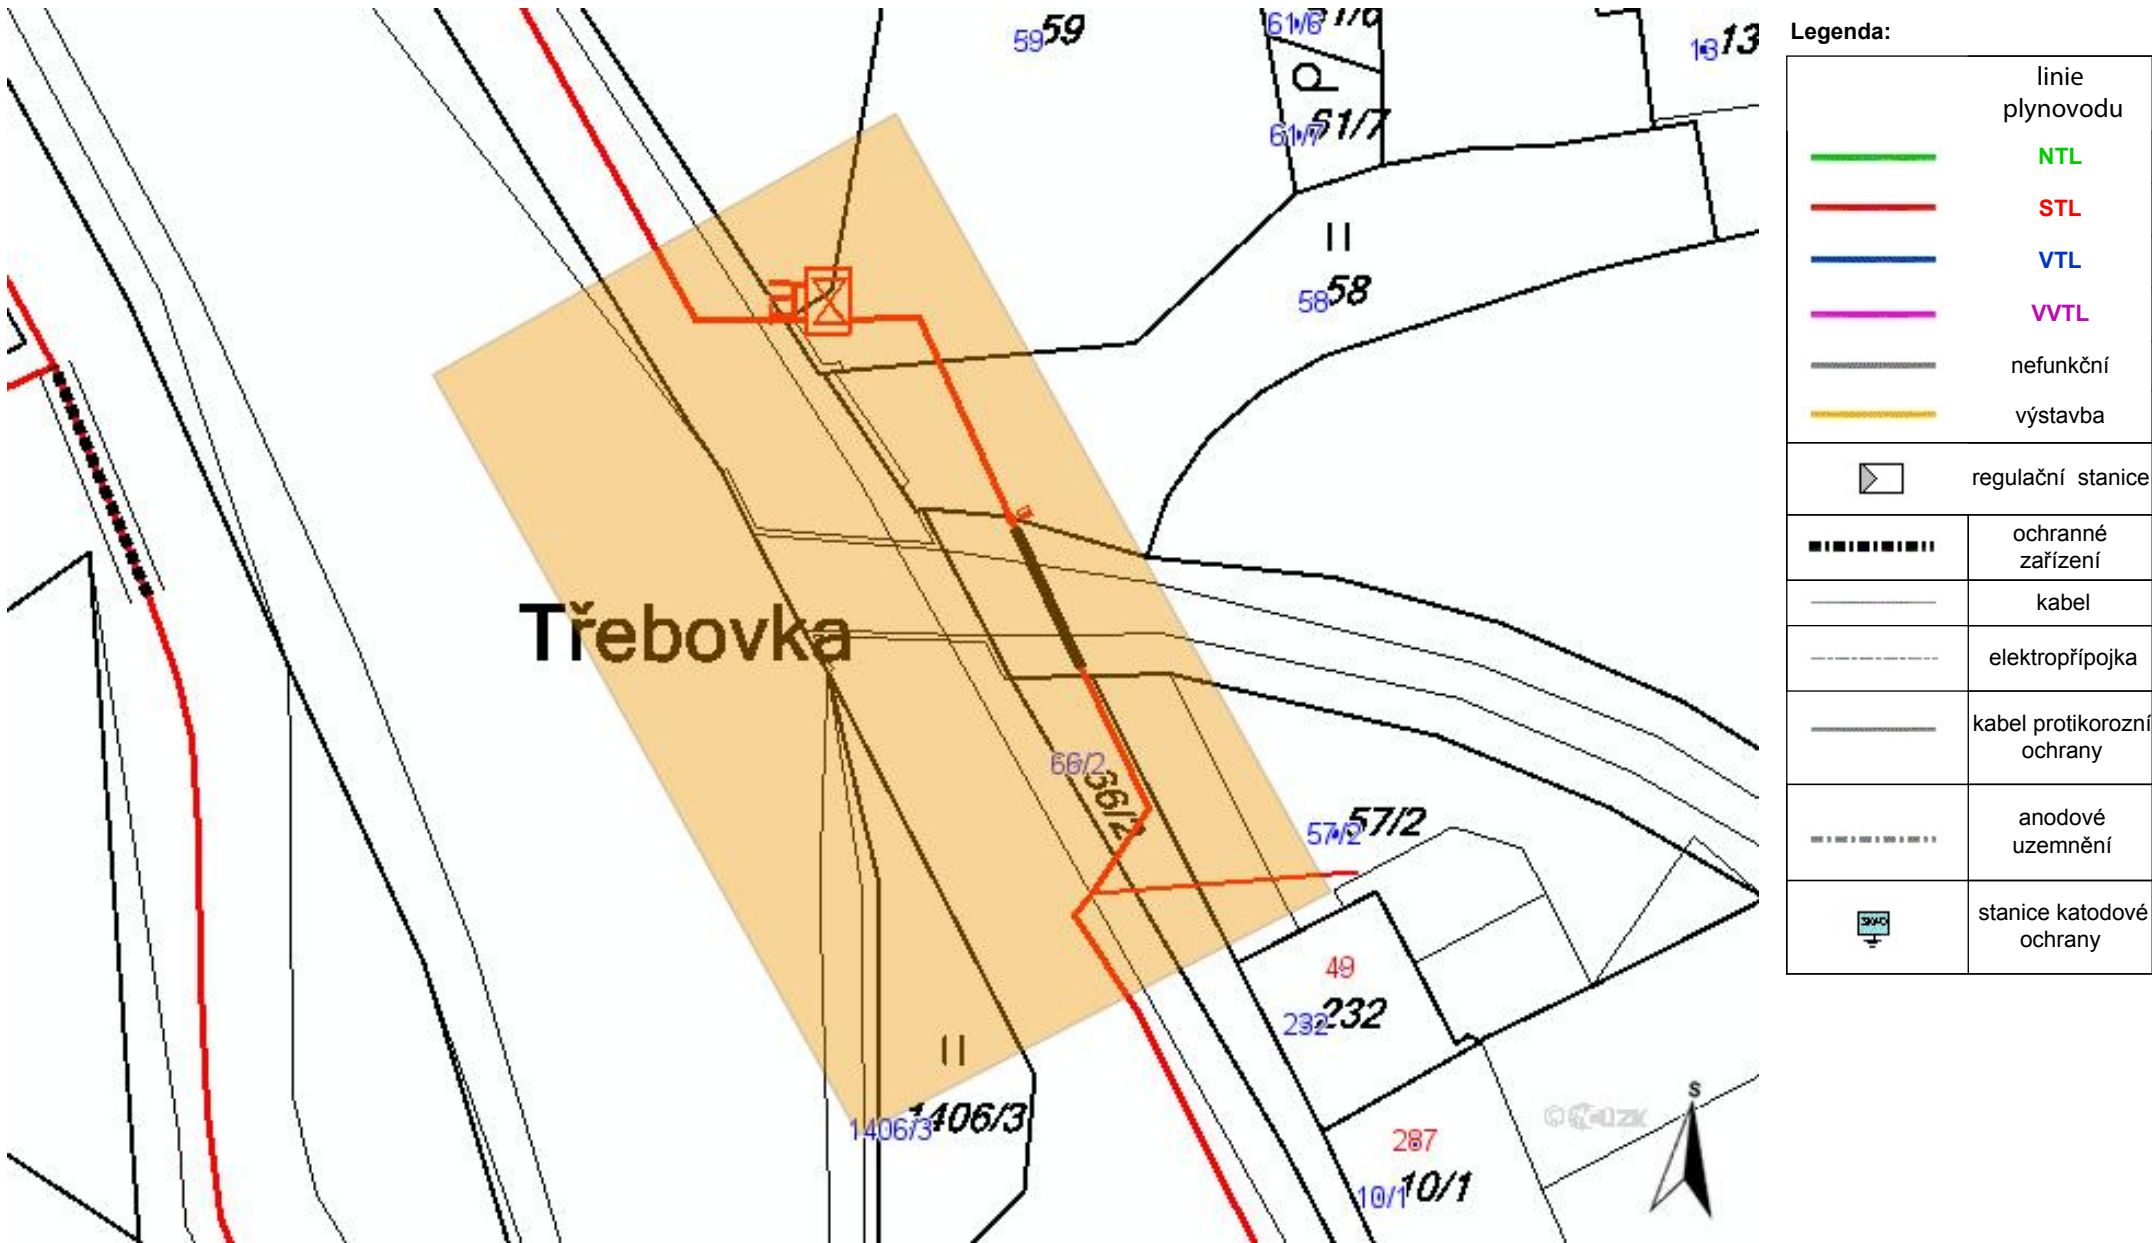

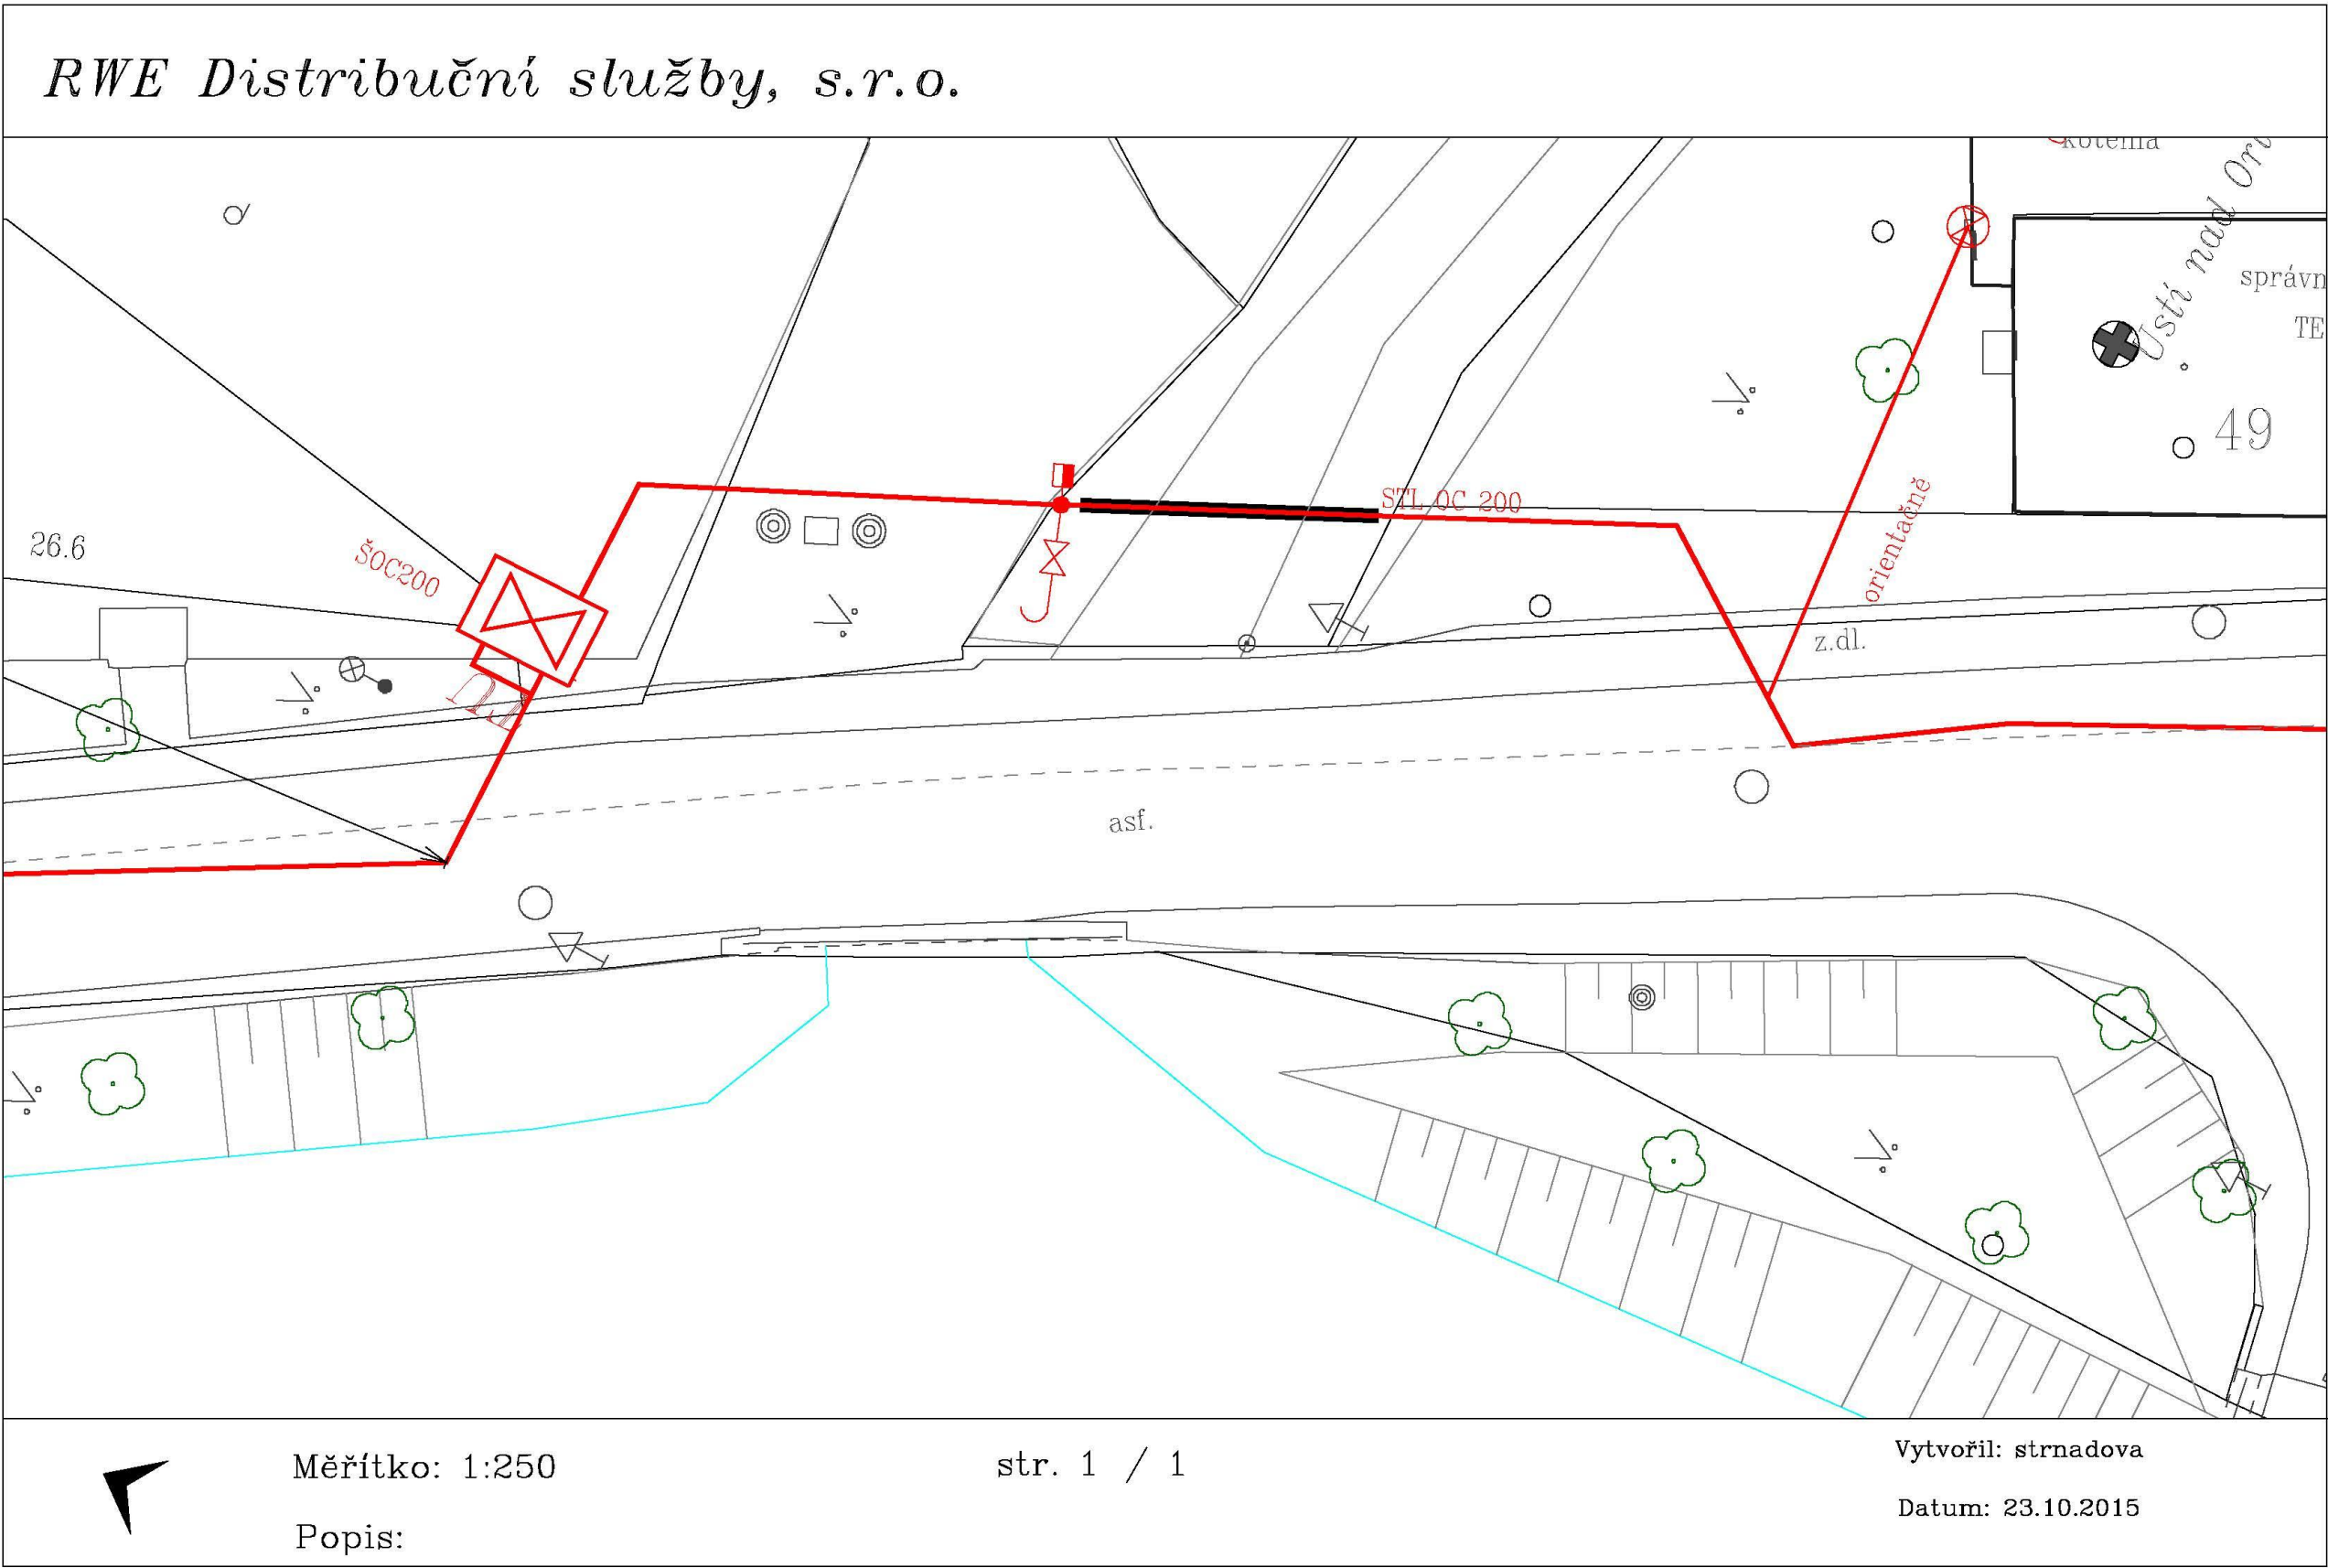

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	



Ing. Radim Doleček
Švermova 740
55203 Česká Skalice

naše značka
5001242039

vyřizuje
Eva Strnadová

datum
01.02.2016

Věc:

Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí

K.ú. - p.č.: Hylváty

Stavebník: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

STL plynovod OCEL DN 200, ul. Třebovská + STL přípojka pro č.p. 287

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

K realizaci stanovujeme tyto podmínky:

Umístění provizorní lávky pro pěší:

- v místě návrhu provizorní lávky pro pěší je umístěn vrchní přechod STL plynovodu OC DN 200
- po dobu realizace požadujeme zajistit neomezený přístup k STL plynovodu
- obrys konstrukce lávky (včetně nosných podpěr) požadujeme umístit mimo ochranné pásmo STL plynovodu, které činí 1 m, měřeno kolmo na obě strany

Komunikace:

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Zpevněné plochy doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Obrubníky nesmí být umístěny na stávajícím plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách.
- Pokud při rekonstrukci bude zjištěno, že plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.

Veřejné osvětlení:

Patky sloupů VO požadujeme umístit min. 1 m od vytýčeného plynovodu a přípojky

V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:

- zemnicí síť bude uložena v tvárnicové chráničce nebo korýtku vysypaném pískem v délce 1 m od potrubí na obě strany

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

- křížení bude kolmé
- odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude min. 0,3 m
- uvedená opatření slouží k zamezení vlivu provozu zemnicí sítě na plynárenské zařízení a přípojek

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré zemní práce budou prováděny výhradně ručním způsobem. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojeky.

Budou-li splněny výše uvedené podmínky, se stavbou "Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí" souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojeky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojeky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložáním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001242039 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Eva Strnadová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495060562
eva.strnadova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001242039 ze dne 01.02.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí. K.ú.: Hylváty.

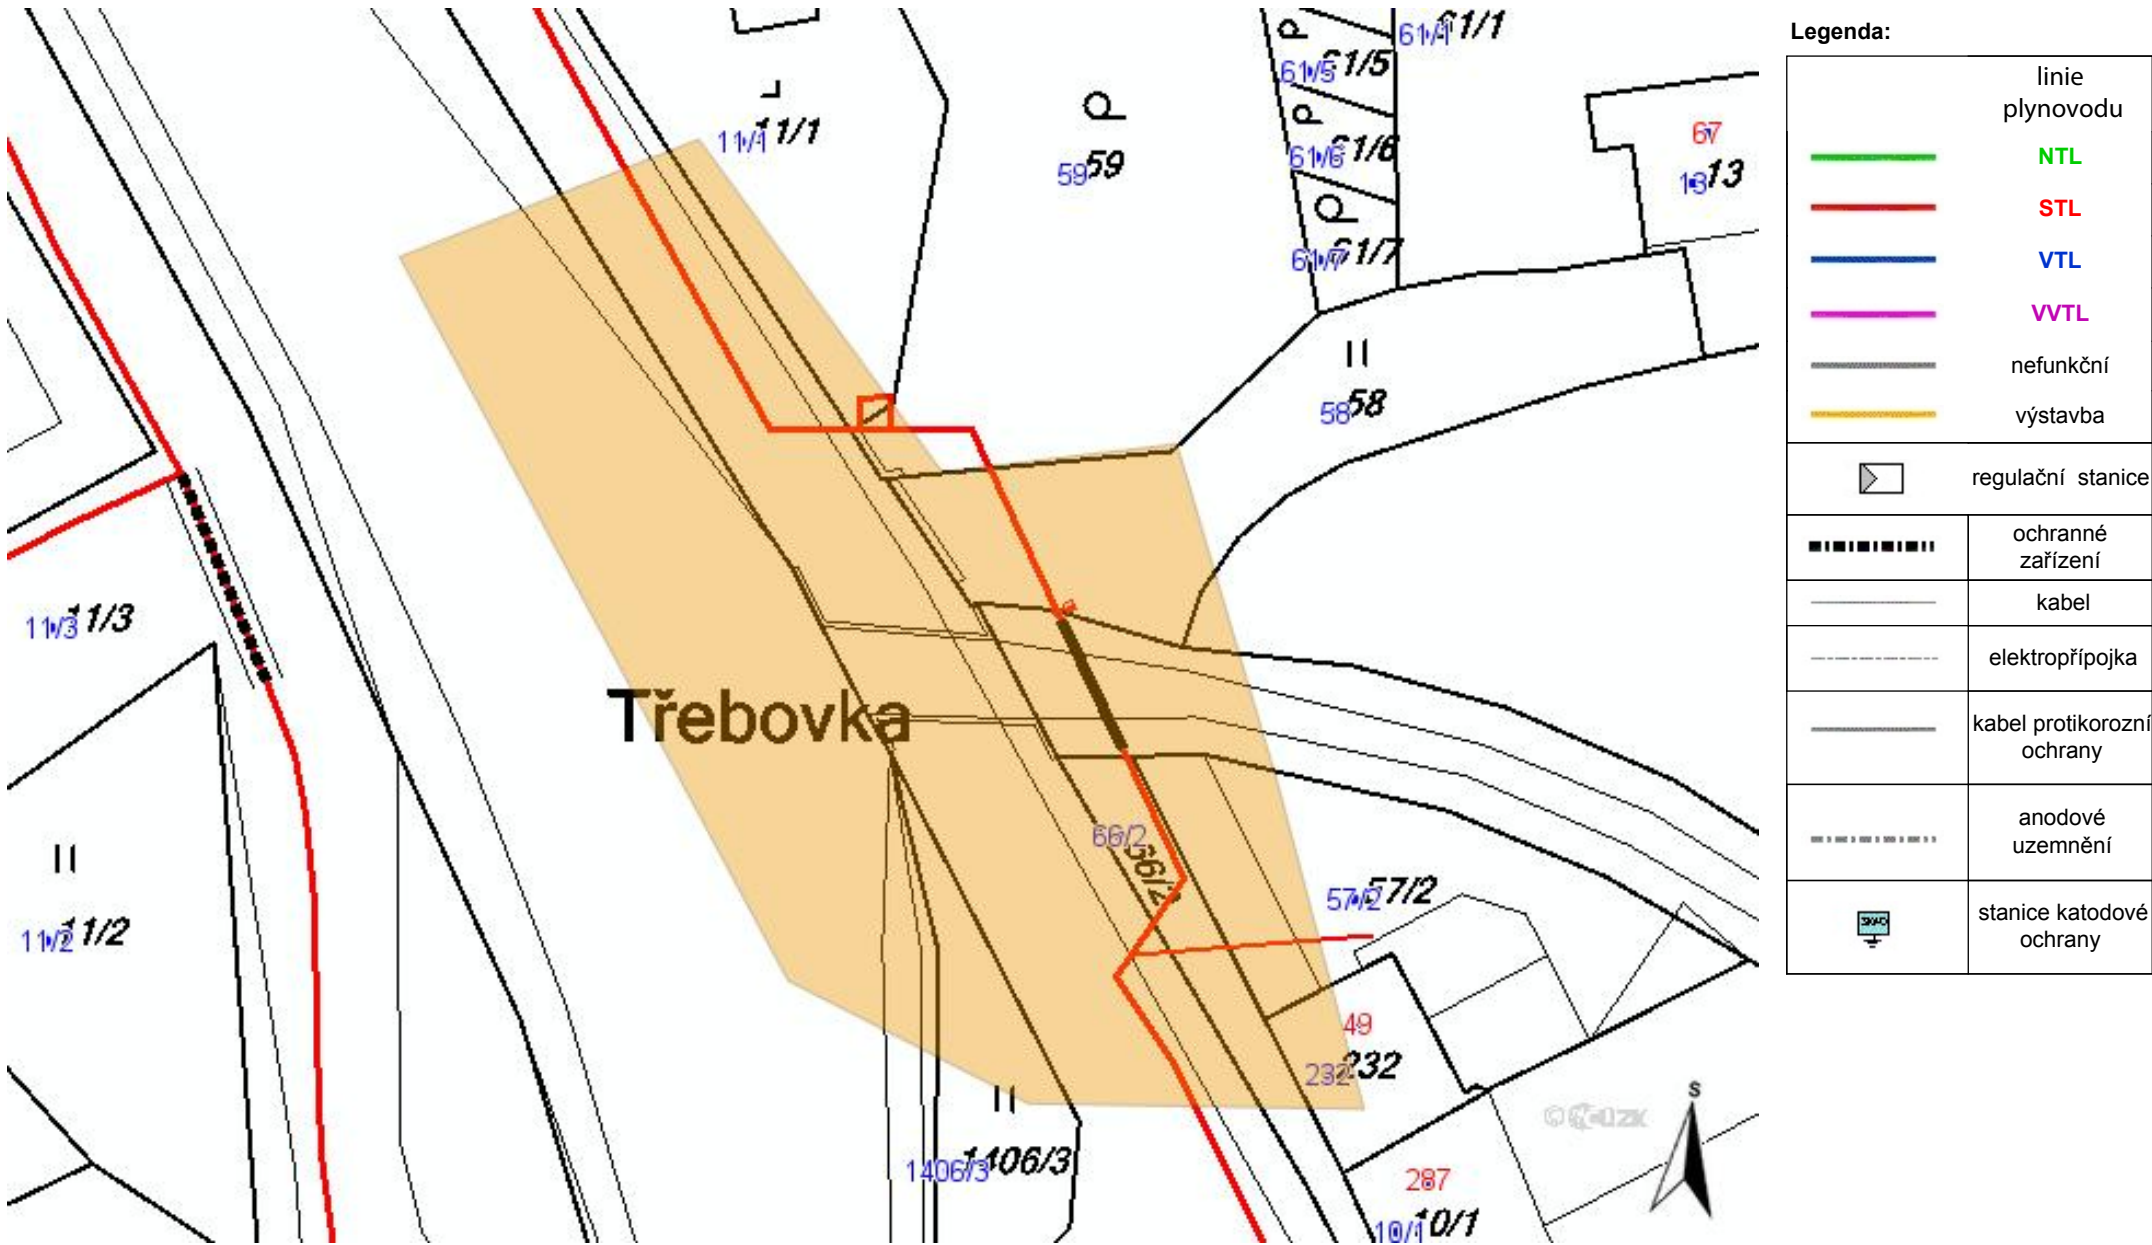

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001242039 ze dne 01.02.2016.


Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí. K.ú.: Hylváty.



Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
regulační stanice	
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí. K.ú.: Hylváty.

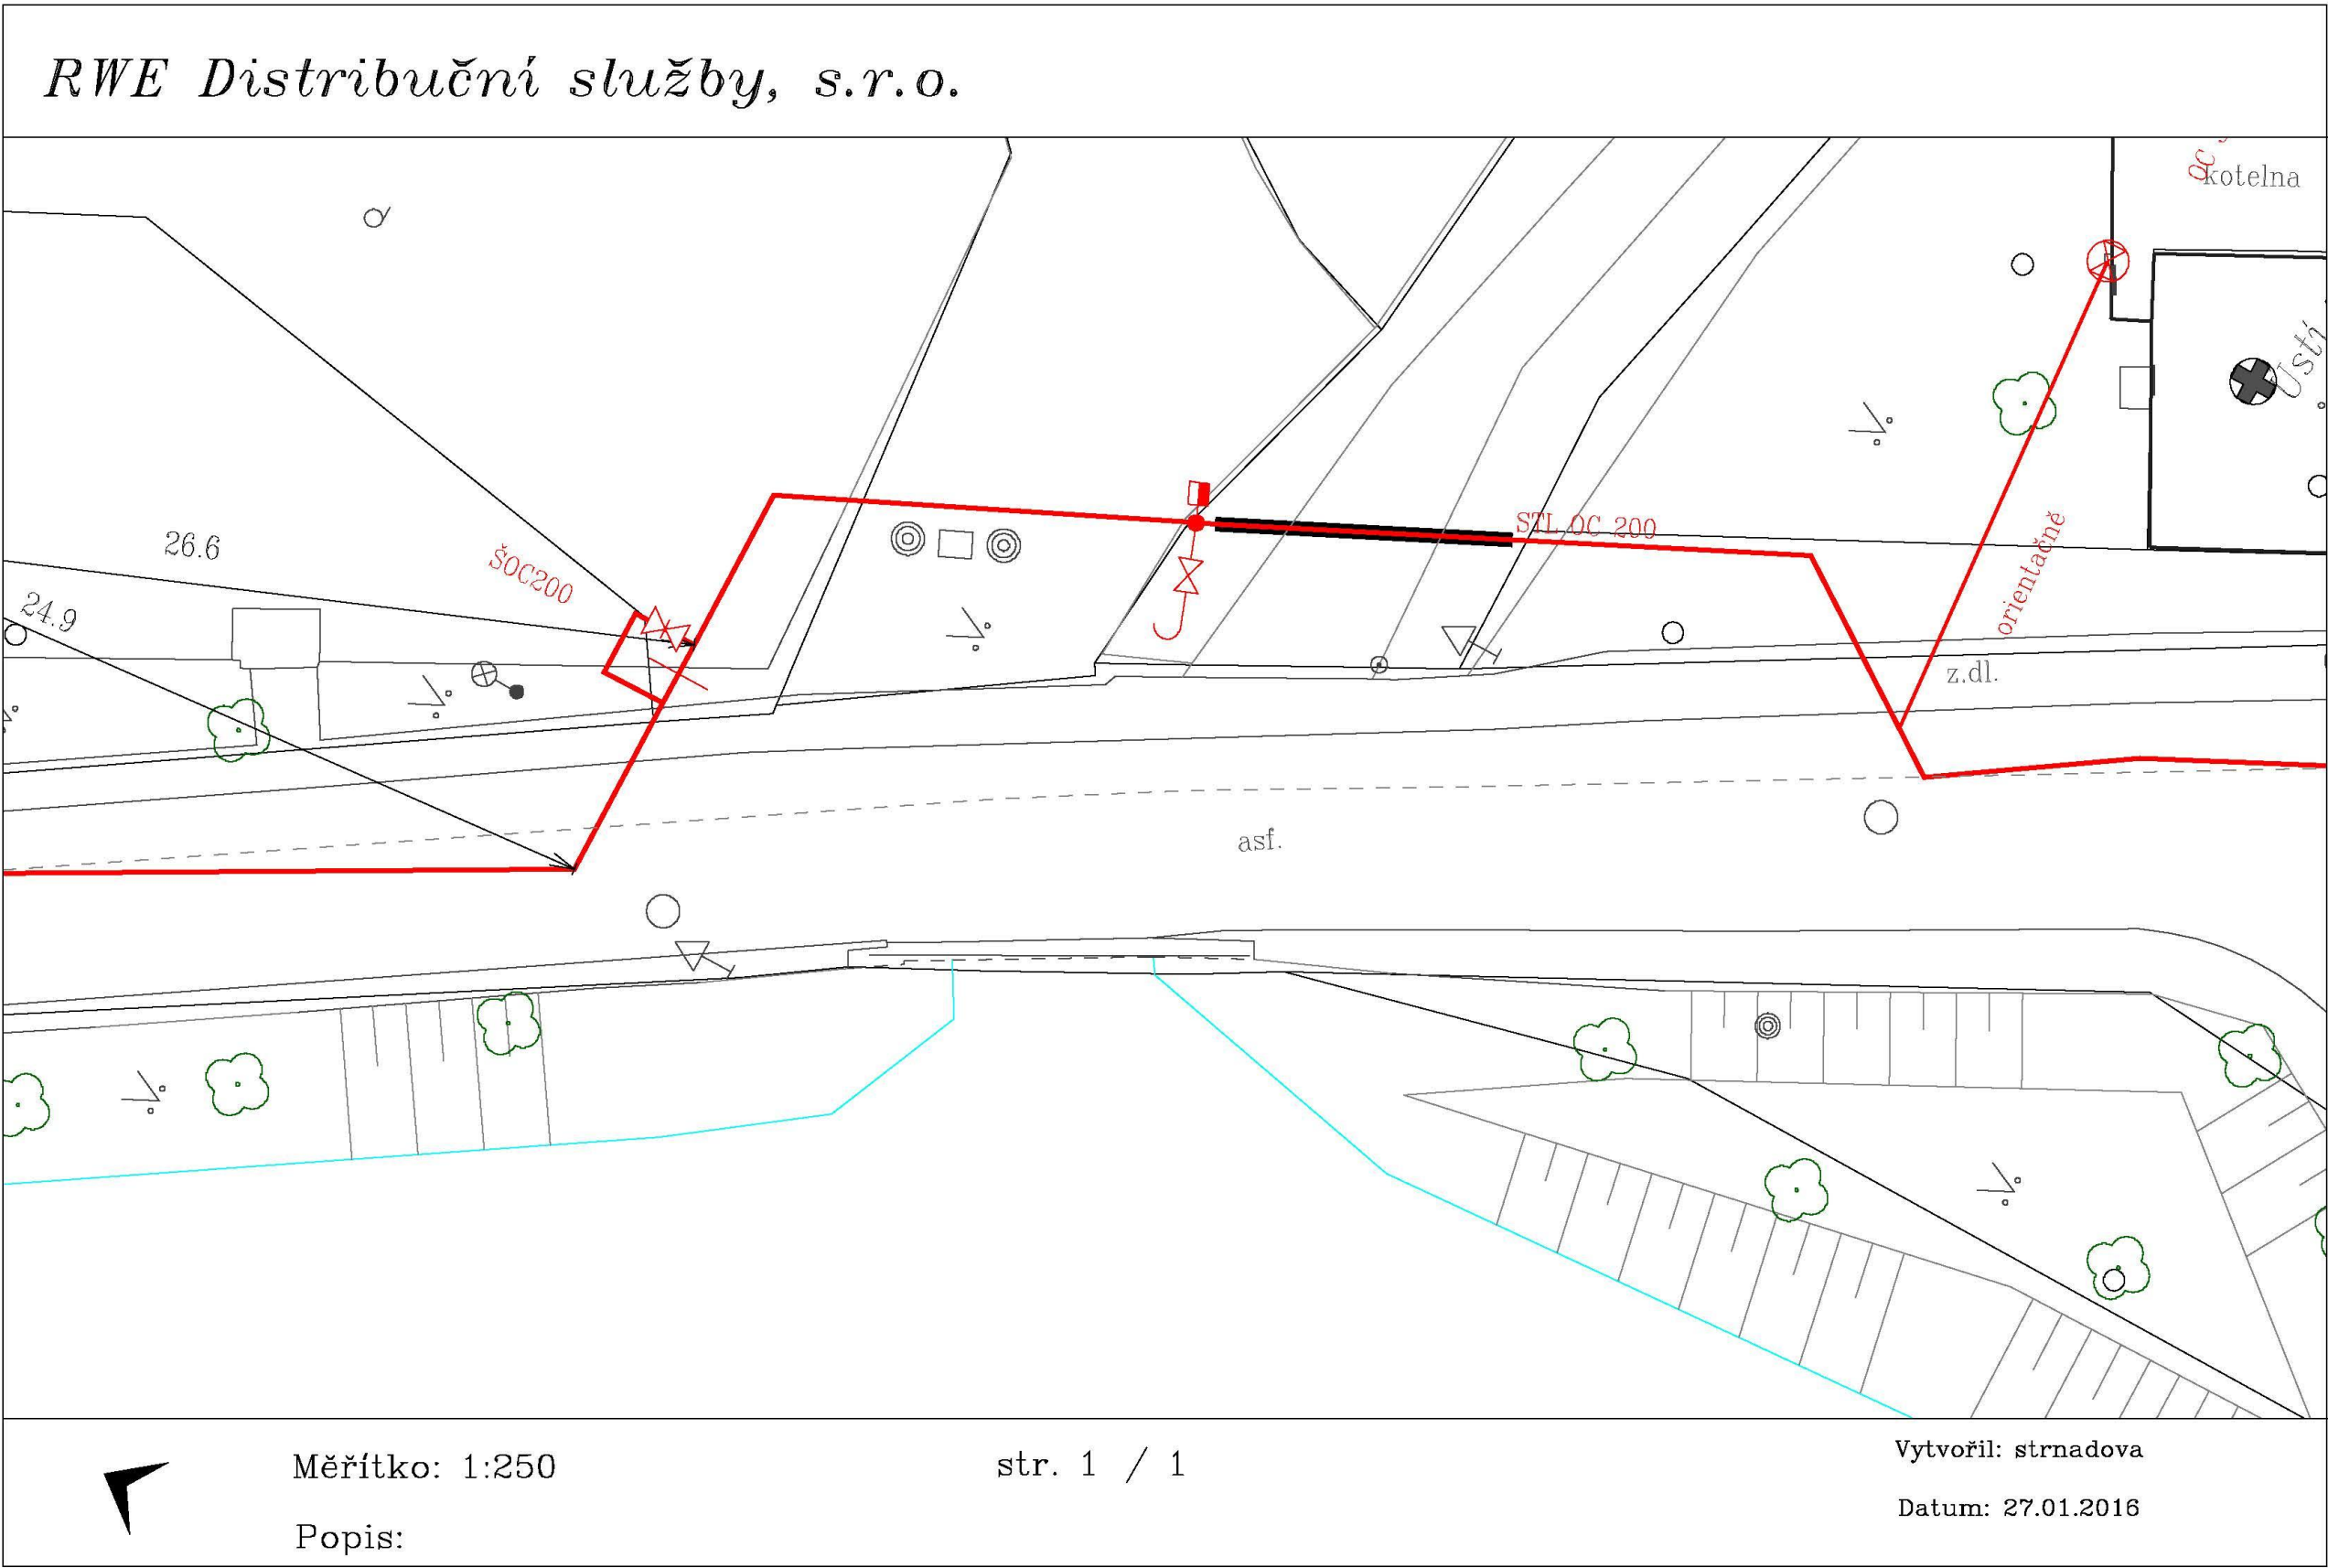


Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Ústí nad Orlicí , Sychrova 16 , 56201 Ústí nad Orlicí. K.ú.: Hylváty.

SITUACE, M 1:2500
Ústí nad Orlicí - městská část Hylváty

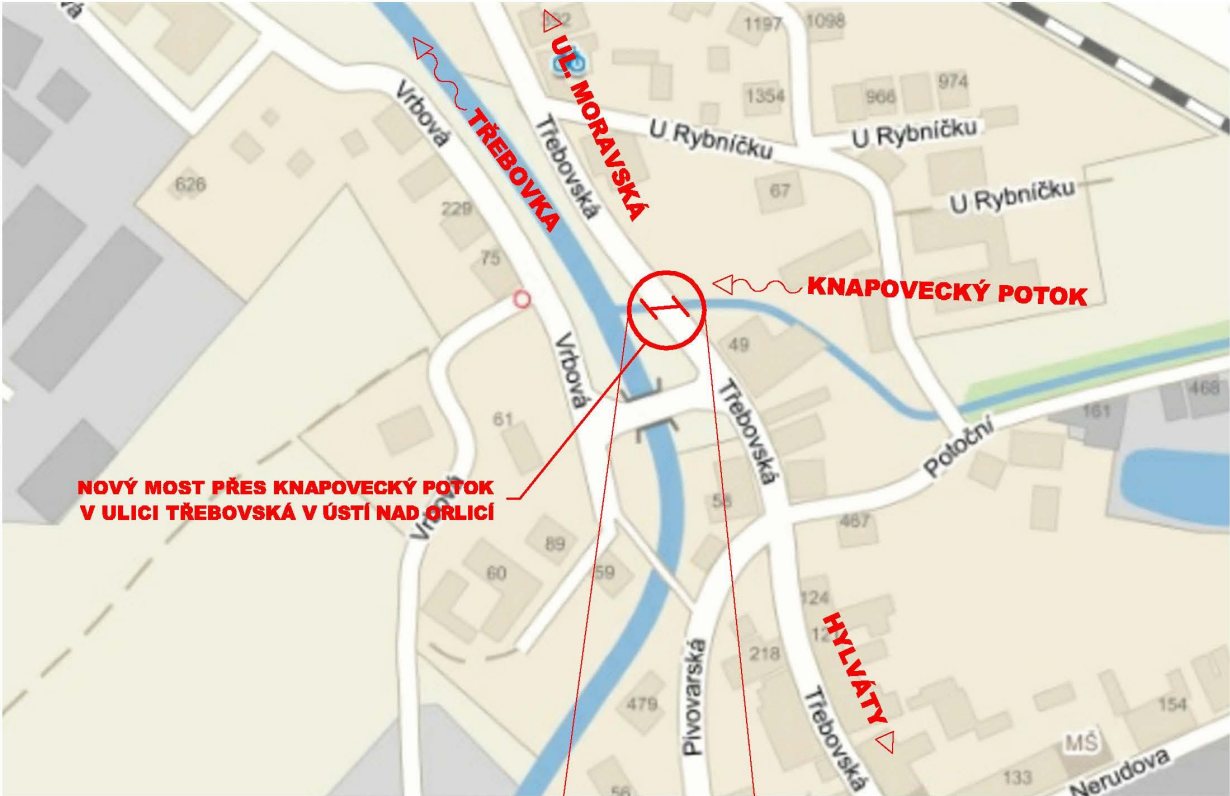

SITUACE, M 1:750



03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

	ING. IVAN ŠÍR PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o. Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914
---	--

investor: Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Nový most přes Knapovecký potok v ulici
Třebovská v Ústí nad Orlicí

- kraj:
Pardubický

■ MÚ/OU:
Ústí nad Orlicí

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
11 2015

■ zakázkové číslo:
O15 001

■ stupeň PD:
DSP+PDPS
- odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Ivan Šír

■ vypracoval:
Ing. Karel Krčma

■ kontroloval:
Ing. Ivan Šír

■ změna číslo:
00

■ měřítko:
M 1:100000, 750




B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

CELKOVÁ SITACE

B.1

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí. K.ú.: Hylváty.

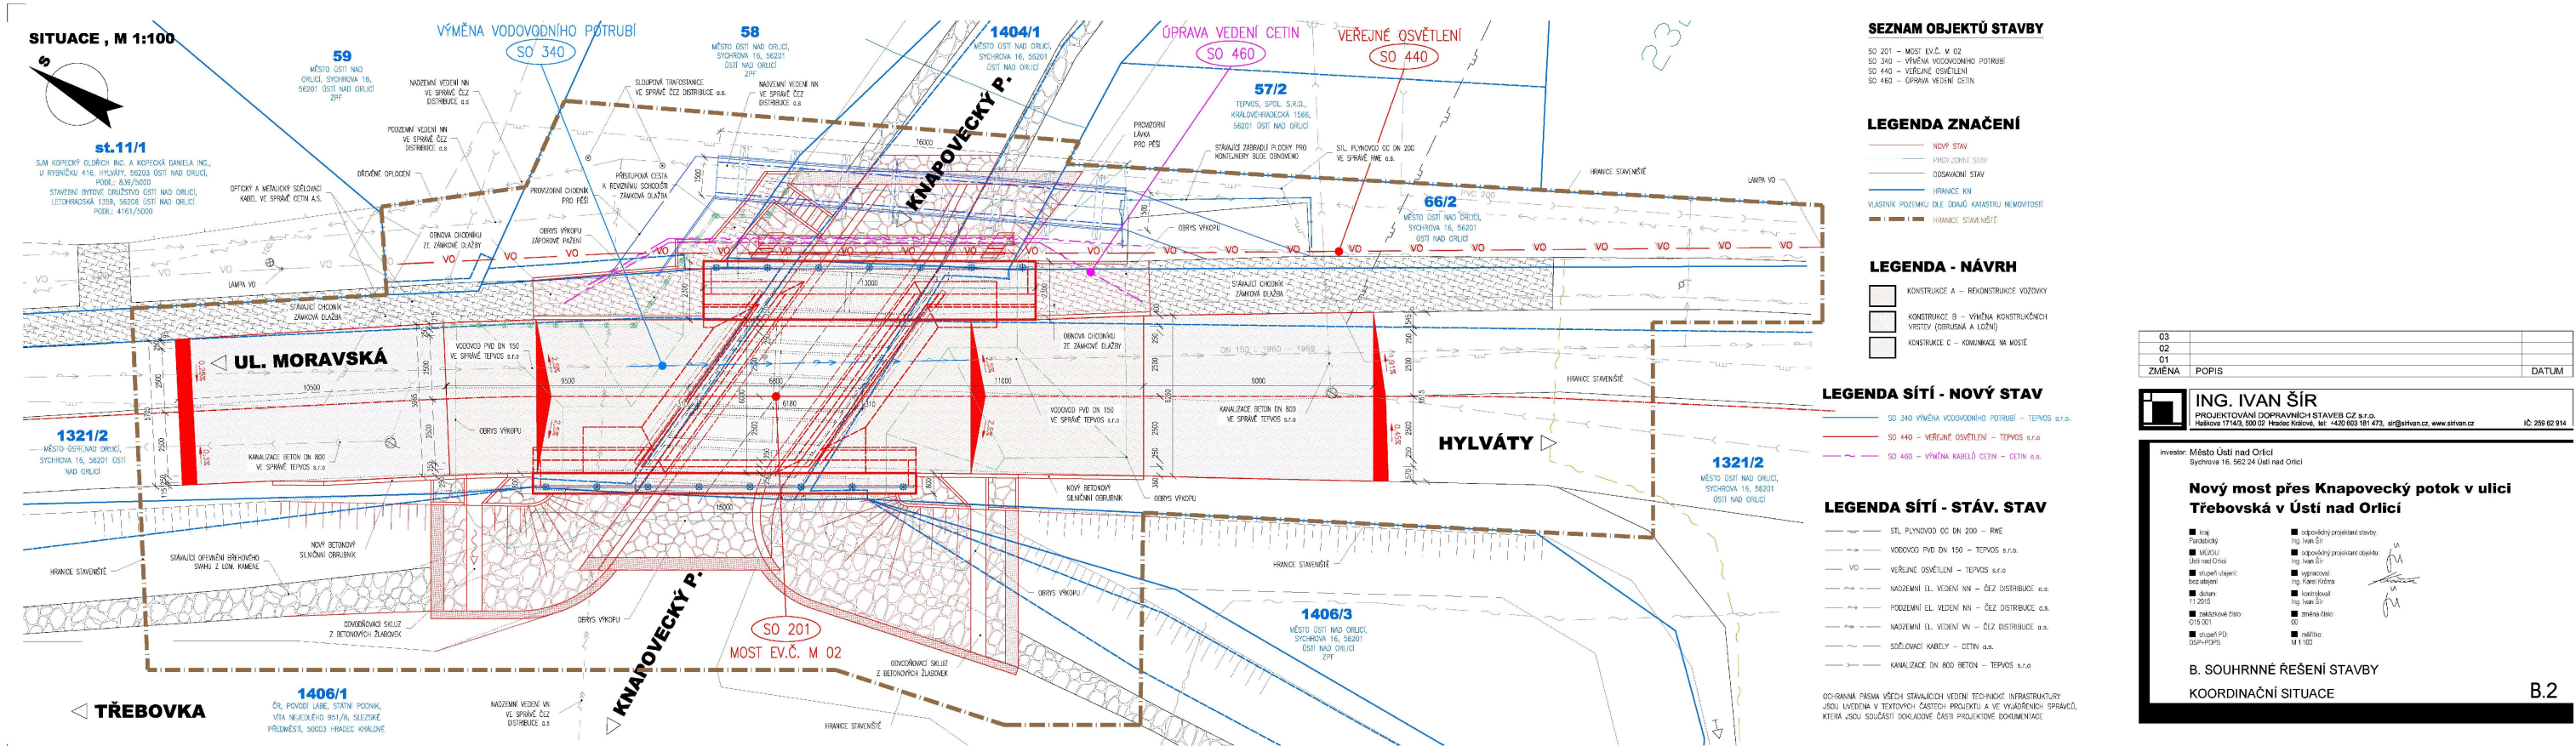

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 715923/15

Číslo žádosti: 0115 471 432

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 19. 10. 2017.

Žadatel	ing. Radim Doleček, kontaktní osoba: ing. Radim Doleček , švermova 740, česká skalice, 55203	
Stavebník	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 56224	
Název akce	Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí	
Zájmové území	Okres	Ústí nad Orlicí
	Obec	Ústí nad Orlicí
	Kat. území / č. parcely	Hylváty

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 715923/15

Číslo žádosti: 0115 471 432

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

- a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo
- b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochanného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Jaromír Liška, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 715923/15

Číslo žádosti: 0115 471 432

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 19. 10. 2015.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 413 539 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordináční atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

Příloha k *Vyjádření* 715923/15

Číslo žádosti: 0115 471 432

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 715923/15

Číslo žádosti: 0115 471 432

Informace k vytyčení **SEK**

V případě požadavku na vytyčení **PVSEK** společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 234864246 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové

IČ: 72885777

DIČ: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademia Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25772104

DIČ: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice

IČ: 64793150

DIČ: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy

IČ: 620 65 530

DIČ: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPÓJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice

IČ: 47473991

DIČ: CZ 47473991

kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Příloha k *Vyjádření* 715923/15

Číslo žádosti: 0115 471 432

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná

IČ: 40156770

DIČ:

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín

IČ: 27714080

DIČ: CZ 27714080

kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:

Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz

Jiří Kládivo, mobil: 602 483 021, e-mail: kladivo@michlovsky.cz

Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65

IČ: 73655678

DIČ:

kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí

IČ: 48152871

DIČ: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 49285751

DIČ: CZ49285751

kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel, a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Příloha k *Vyjádření* 715923/15

Číslo žádosti: 0115 471 432

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15


IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz

Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

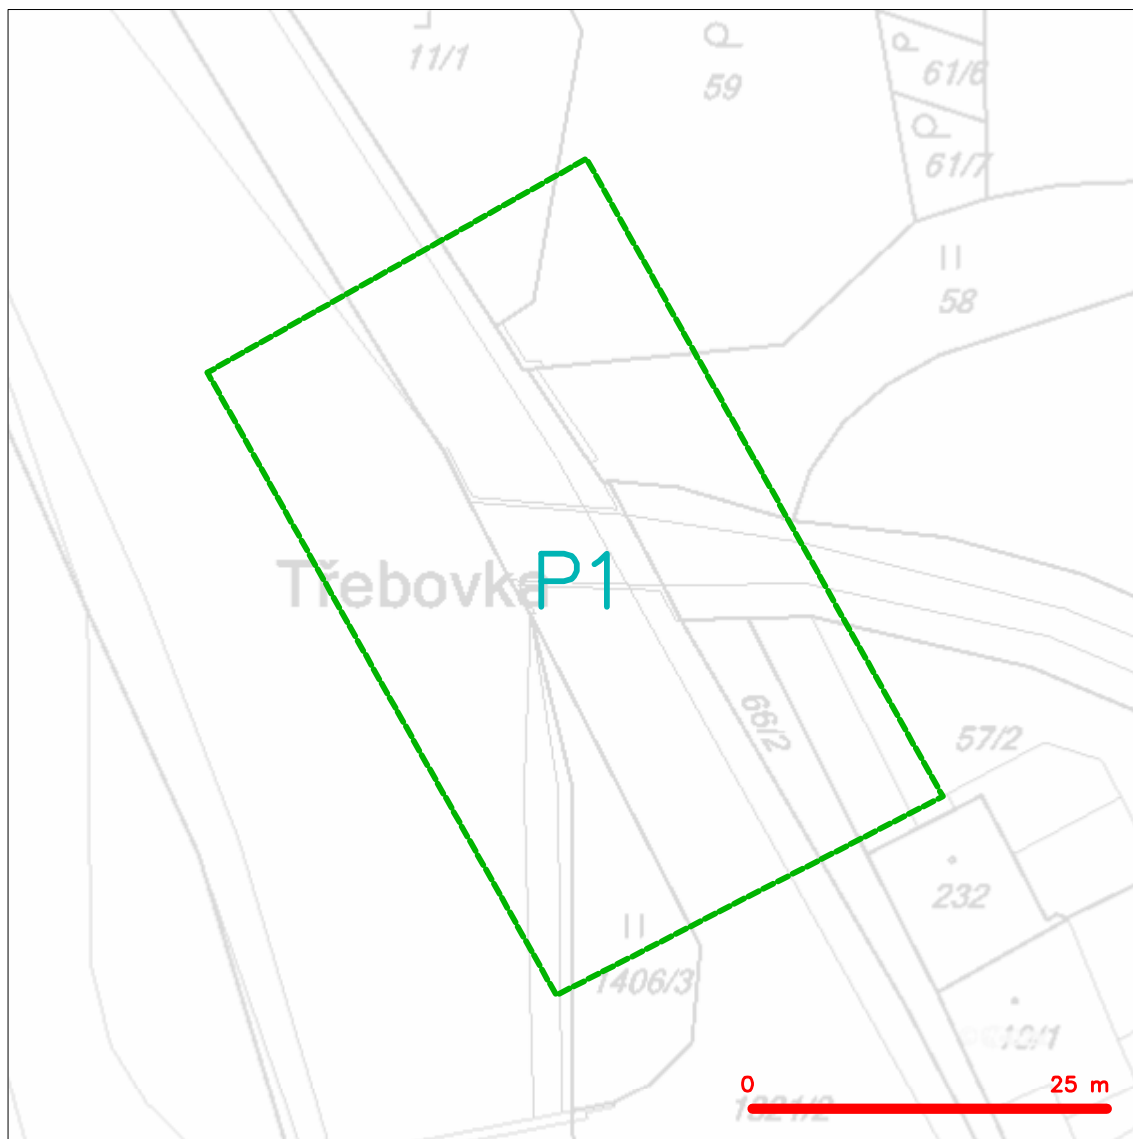


LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

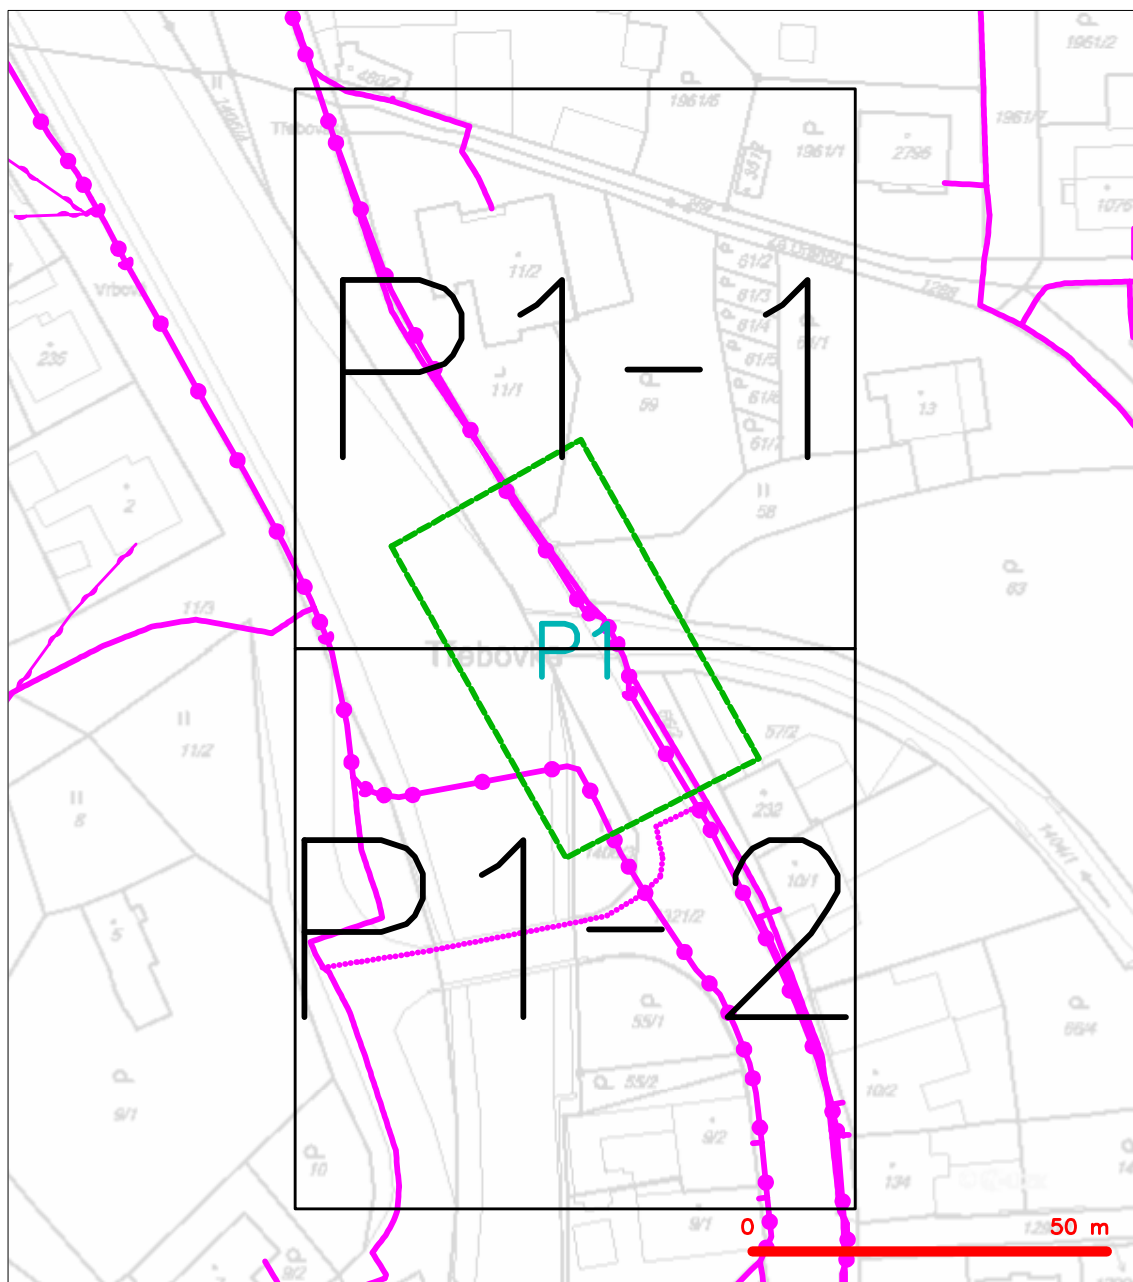

LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN | | radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | nadzemní síť |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | | nepřevodované síť |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť cizí |
| | nadzemní síť cizí | | síť s NN |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

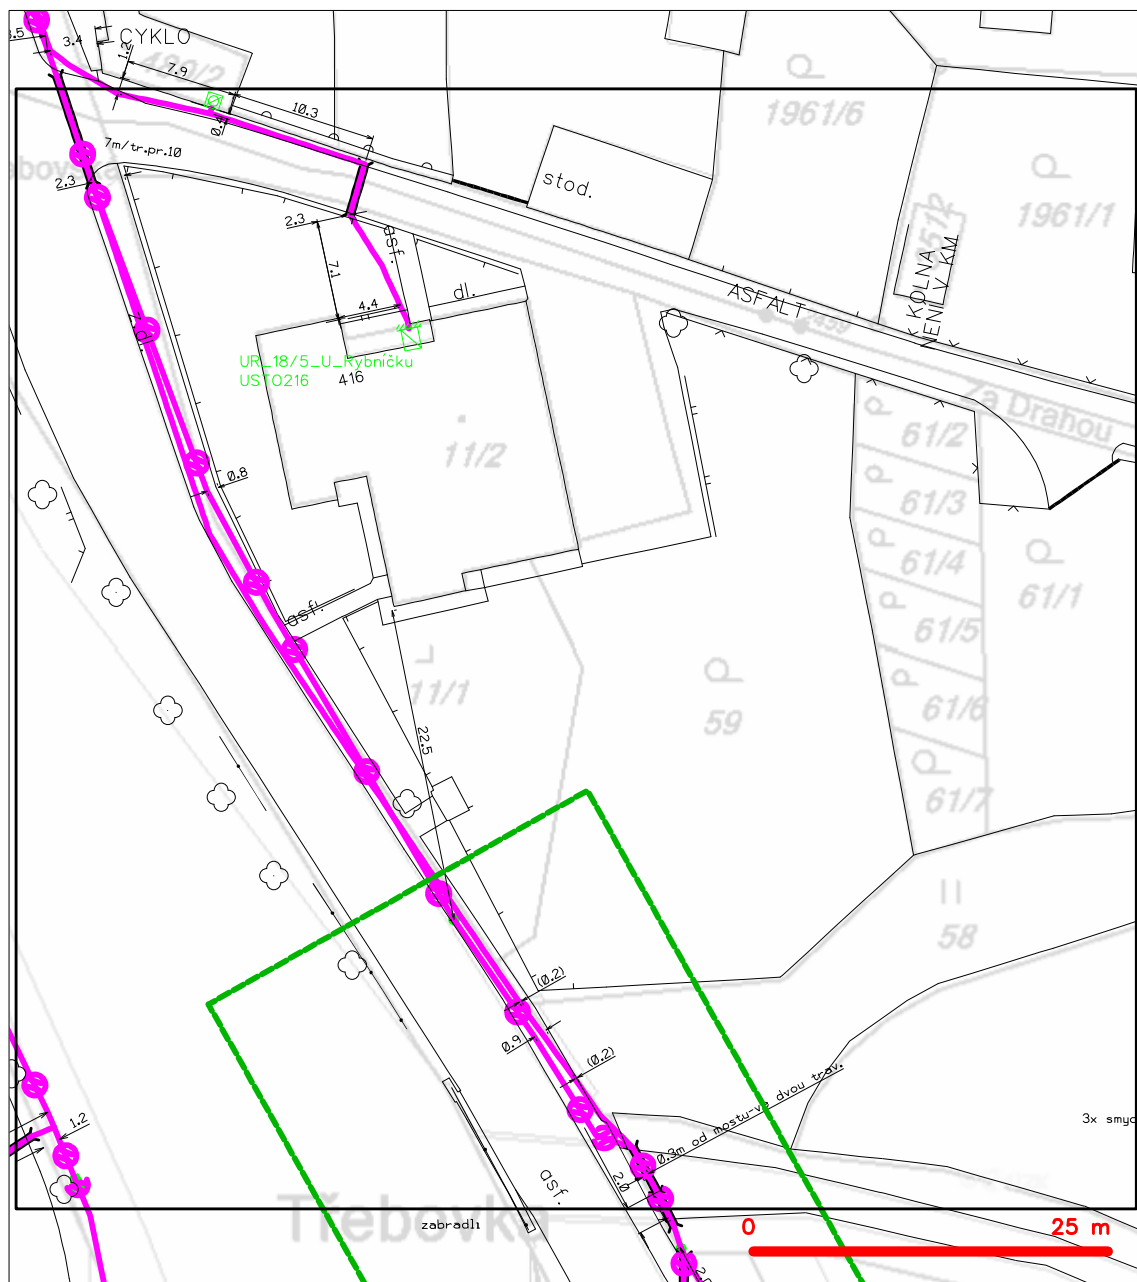

LEGENDA

- | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| — (green dashed line) | hranice zájmového území k vyjádření | — (red dashed line with circle) | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — (red dashed line) | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN | — (red solid line with square) | radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě |
| — (red solid line) | zaměřený průběh metalického kabelu | — (red solid line with circle) | nadzemní síť |
| — (red solid line with circle) | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | — (red dotted line) | nezaměřený průběh metalického kabelu |
| — (red dotted line) | nezaměřený průběh metalického kabelu | — (red solid line with 'C') | podzemní síť cizí |
| — (red solid line with circle) | nadzemní síť cizí | — (red solid line with circle and cross) | síť s NN |
| | | [] (dashed box) | kolektor, kabelovod |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

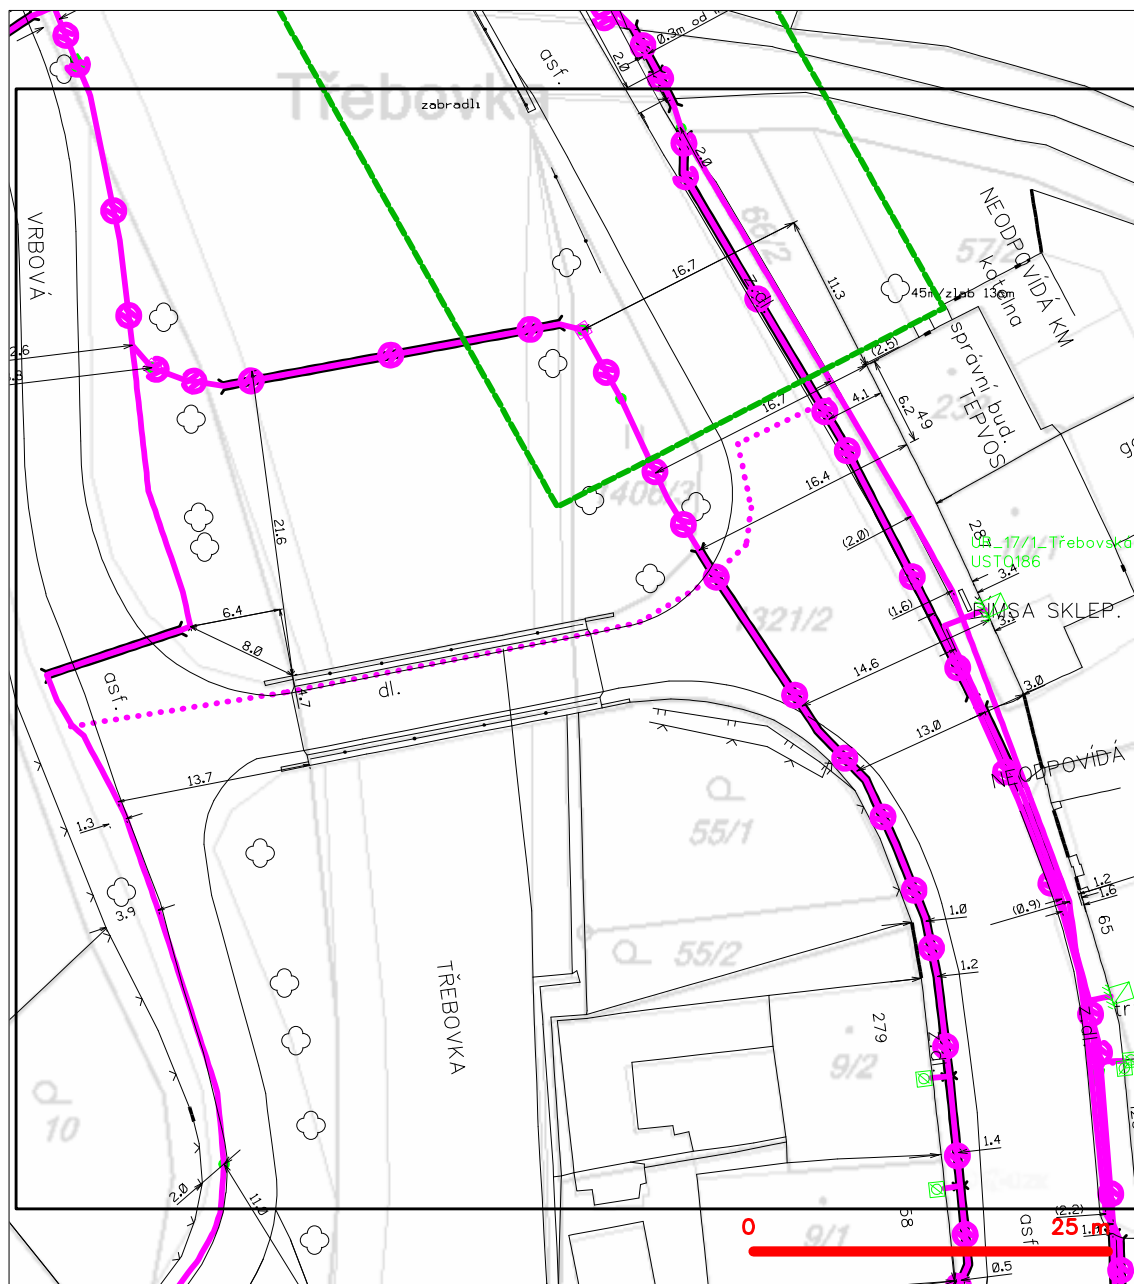

LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN | | radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | nadzemní síť |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | | neprovazované síť |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť cizí |
| | nadzemní síť cizí | | síť s NN |
| | | | kolektor, kabelovod |

Ing. Radim Doleček
INGPROservis
Palachova 1742
547 01 Náchod

Váš dopis:
22.1.2016

Naše č.j.:
POS Li-52/16

Vyřizuje:
Liška/602413539

Datum:
8.2.2016

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: " Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí v k.ú. Hylváty " k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě předložené situace stavby se zákresem stávající trasy SEK, vám vydávám následující vyjádření:

- 1) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (715923/15).
- 2) Investor akce uzavře se společností CETIN a.s. smlouvu o provedení vynucené překládky kabelů SEK, které se nachází v místě stavby. Tato smlouva bude uzavřena minimálně 3 měsíce před započatím stavby.
- 3) Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o převzetí hotového díla přeložky SEK potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti CETIN a.s.

S pozdravem

Specialista ochrany sítě



Služby pro naše město...

Váš dopis značky / ze dne
Naše značka
Vyřizuje / kontakt
V Ústí nad Orlicí

0000155188 / 19. 10. 2015
TEP/1460/2015/ZD
Doseděl / 465 519 854
21. 10. 2015

Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

Věc: **VYJÁDŘENÍ k průběhu podzemních vedení / k napojení na podzemní vedení / k PD**
k provádění stavebních prací na sítích / ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o.
vyjádření číslo: 148/2015

Akce: **Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v k. ú. Hylváty**

Katastrální území:
Zájmové území:

Hylváty
ulice Třebovská

Investor: ...
Zhotovitel: ...

V uvedeném zájmovém území na pozemkové parcele č. 1321/2, 1404/1, 1406/1, 1406/3, 66/2, 58, 59 v katastrálním území Ústí nad Orlicí, zvyrazněném na Vámi předložené situaci, se **nachází:**

- **veřejný vodovodní řad DN 150 L**
- **kanalizační stoka jednotná Bet DN 800**
- **kabelové vedení veřejného osvětlení**

ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. Při provádění případných zemních prací **dojde** k dotčení, křížení nebo souběhu s podzemními sítěmi v naší správě.

K plánované realizaci stavby nového mostu přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v k. ú. Hylváty nemáme připomínek při splnění níže uvedených požadavků:

- 1) Před započítáním prací na výše uvedené akci žádáme o předložení dalšího stupně PD ke kontrole dotčeného zájmového území, popřípadě navržených tras jednotlivých vedení a navrženého technického řešení díla.
- 2) **Před započítáním prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí!** Zakreslené polohy podzemních zařízení jsou pouze s informativní přesností. Písemnou žádost o vytyčení podzemních sítí žádáme doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: TEPVOS, spol. s r.o. - ČOV, Libchavy 1458, 561 16 Libchavy (tel. 608 553 301). Doručení písemné objednávky na vytyčení sítí musí být učiněno nejméně 5 dní před požadovaným termínem vytyčení na místě dotčeného pozemku a stavebník je následně musí udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- 3) Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050 "Zemní práce", Vyhláška 324/90 Sb. a dalších navazujících norem, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.
- 4) Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí. Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.
- 5) Za veškeré škody vzniklé na našem zařízení při provádění prací v zájmovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele.
- 6) V případě odkrytí veřejné kanalizační stoky nebo veřejného vodovodního řadu je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka) sítě na tel. 608 553301. Při nutnosti vytyčení sítí

TEPVOS, spol. s r.o.
Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168752599/0300

TEP/01/09/2013

- 13) Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území vyznačeném žadatelem v přiložené situaci, případně pro provádění zemních prací, které jsou jednoznačně vymezeny v předložené projektové dokumentaci. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: veřejný vodovodní řád, kanalizace, rozvody tepla, kabelové vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace v Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních územích. **Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 6 měsíců. Platnost vyjádření končí dne 21. 4. 2016.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území, rozsahu prací nebo změně stupně PD je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem.


TEPVOS, spol. s r. o.
Třebovská 287
562 03 Ústí nad Orlicí 3
SPRÁVCE GIS
IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Zdeněk Doseděl
technická dokumentace
středisko investic
TEPVOS, spol. s r.o.

Před realizací výkopových prací na veřejném prostranství musí být vydán souhlas Města Ústí nad Orlicí ke zvláštnímu užívání tohoto prostranství a v případě zásahu do komunikace (silnice, chodník, nebezpečná komunikace) musí být vydán i souhlas správce komunikací – Odbor rozvoje města Ústí nad Orlicí.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:

Příloha: Situace s vyznačeným zájmovým územím a zakreslením sítí.
Kopie žádosti o vyjádření k podzemním sítím.

Počet příloh: 2

Počet listů příloh: 3

Spis. znak: 6.1.4.


Označení:

TEPVOS, spol. s r.o.
Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168752599/0300

TEP/01/09/2013


V.č. 148/2015

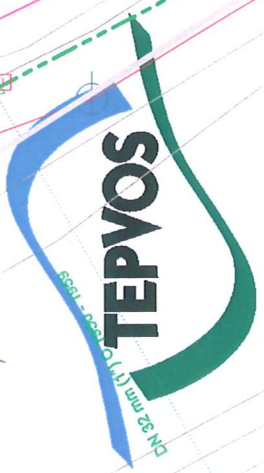

v zastupování území se nachází (nacestní),
zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o.,
před započatím zemních prací nutno vytyčit
110 kV vyhledání platí po dobu: 6 NĚbů
Datum: 21.10.2015 59

KAM DN 300 2001

TEPVOS, spol. s r.o.
Třebovská 287
562 03 Leti nad Orlicí 2
SPRAVCE GIS
IČ: 25946783 DIČ: CZ25946783

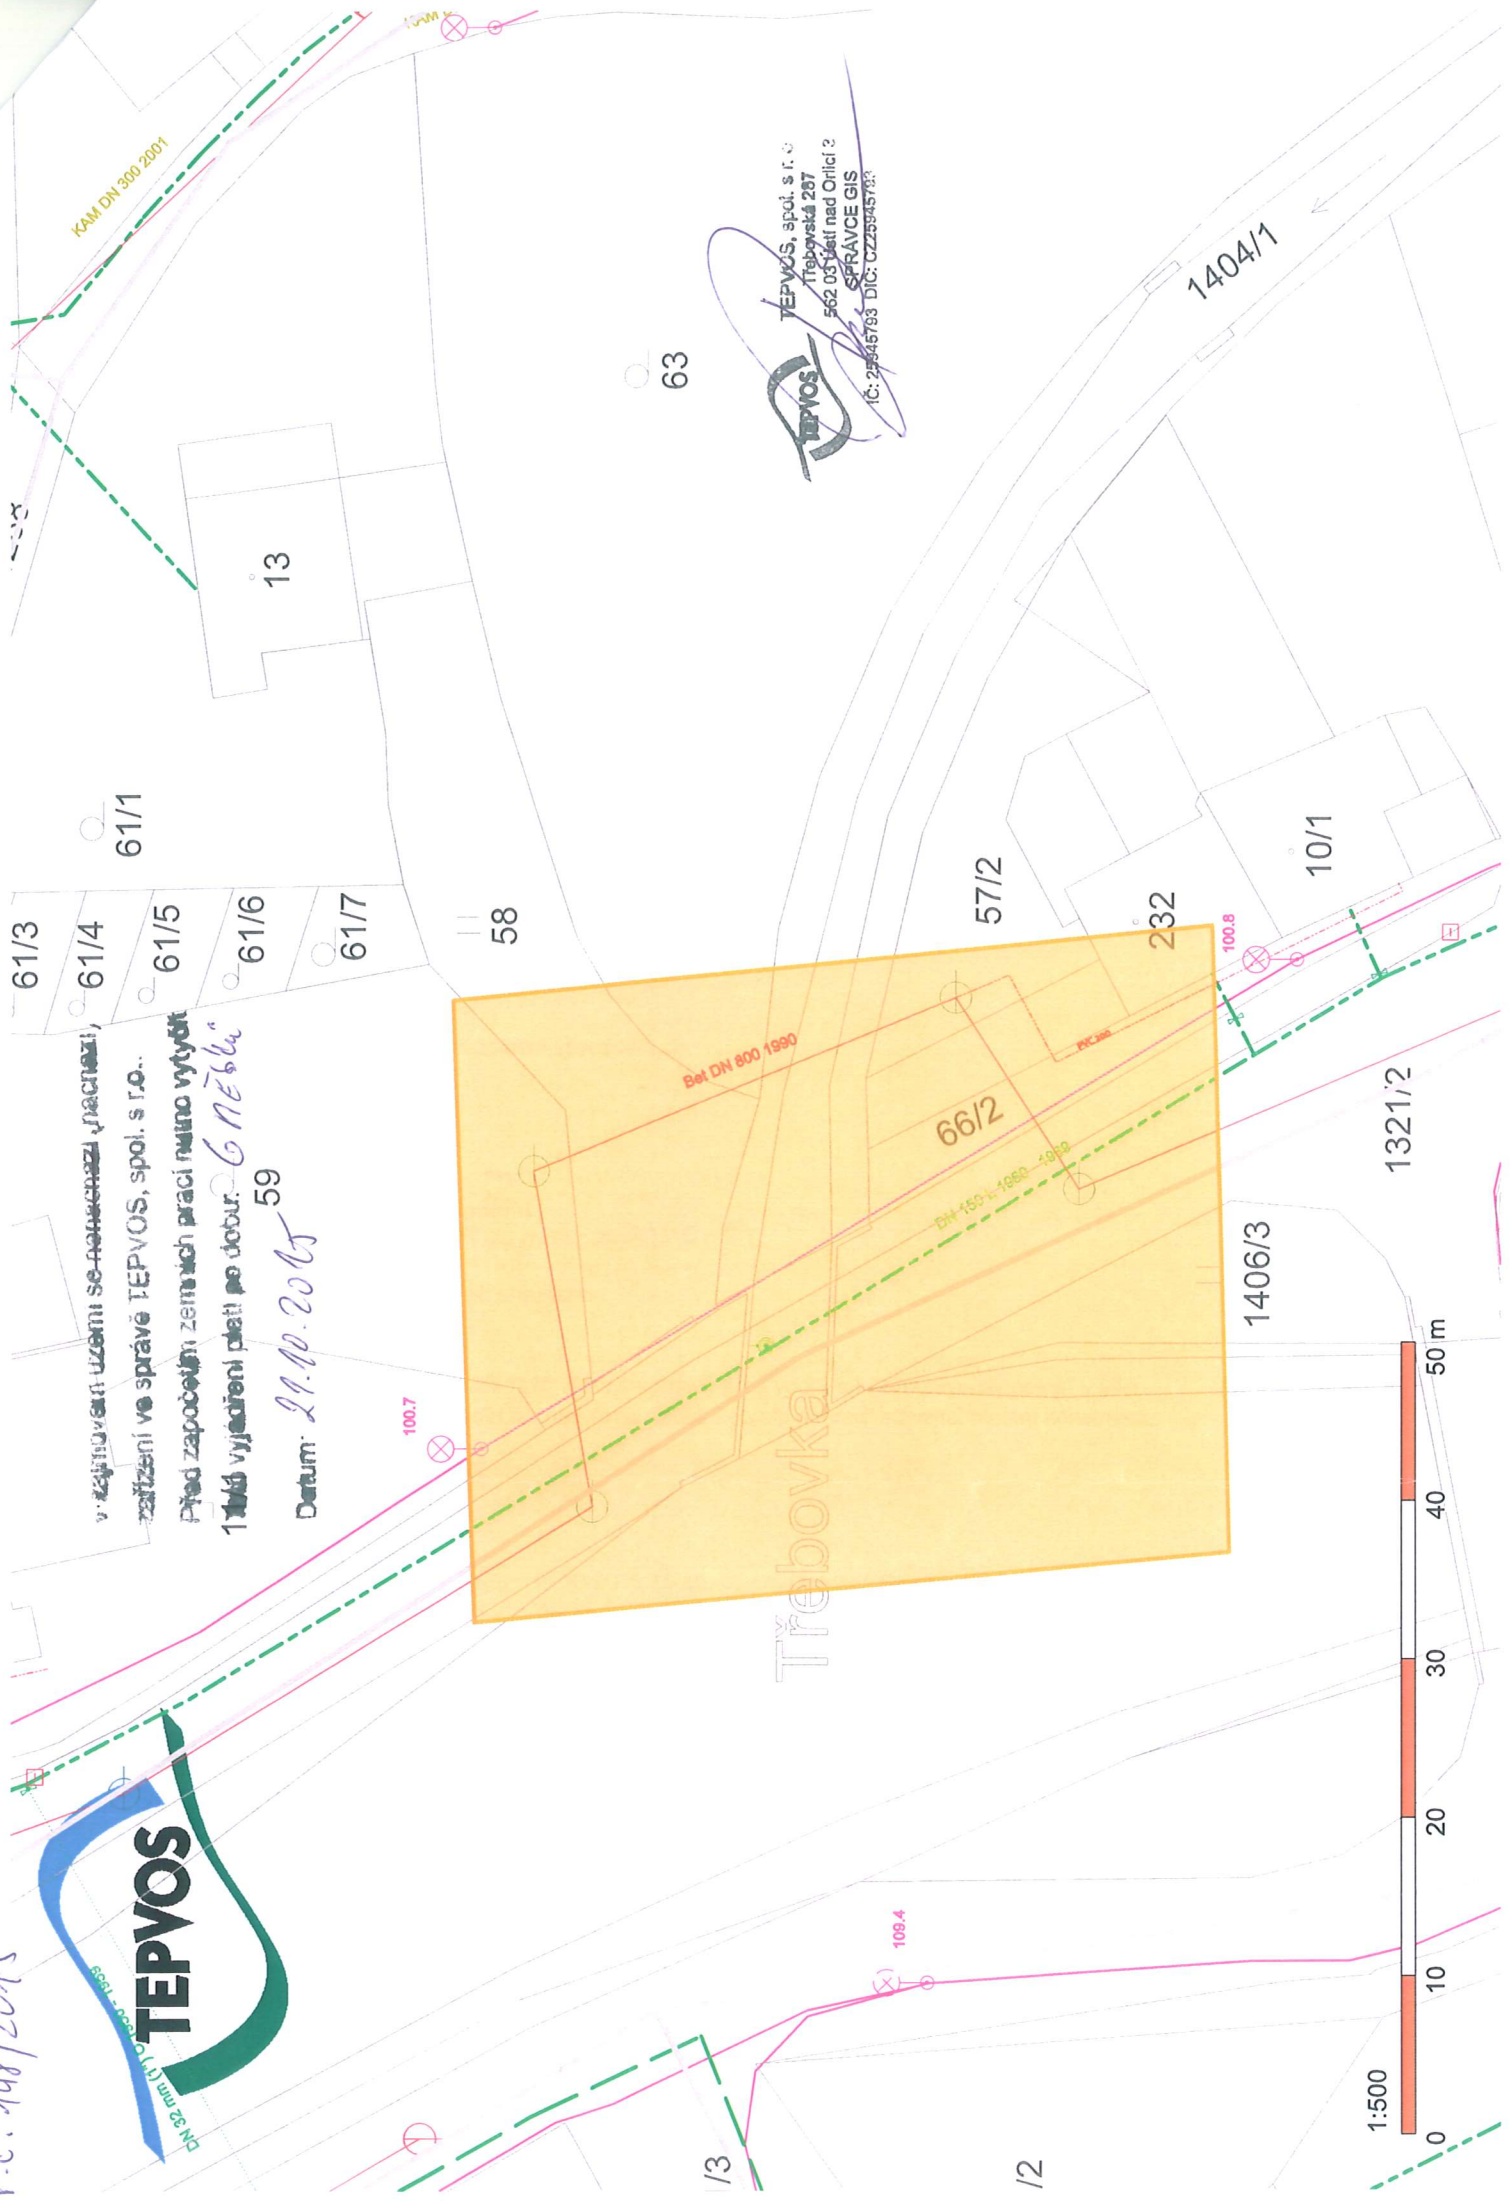



Služby pro naše město...

Váš dopis zn. / ze dne
Naše značka
Vyřizuje / kontakt
V Ústí nad Orlicí

IČ/27/5.2/2015/Do / 22. 1. 2016
TEP/162/2016/ZD
Doseděl / 465 519 854
28. 1. 2016

Ing. Radim Doleček

Švermova 740
552 03 Česká Skalice

**Věc: VYJÁDRĚNÍ k průběhu podzemních vedení / k napojení na podzemní vedení / k PD
k provádění stavebních prací na sítích / ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o.
vyjádření číslo: 021/2016**

Akce: Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v k. ú. Hylváty

Katastrální území:
Zájmové území:

Hylváty
ulice Třebovská

Investor: Město Ústí nad Orlicí
Zhotovitel: ...

V uvedeném zájmovém území na pozemkové parcele č. 1321/2, 1404/1, 1406/1, 1406/3, 66/2, 58, 59 v katastrálním území Hylváty, zvýrazněném na Vámi předložené situaci, se **nachází:**

- veřejný vodovodní řad DN 150 L
- kanalizační stoka jednotná Bet DN 800
- kabelové vedení veřejného osvětlení

ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. Při provádění případných zemních prací **dojde** k dotčení, křížení nebo souběhu s podzemními sítěmi v naší správě.

S předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou akci, vypracovanou ve stupni pro územní řízení Ing. Karlem Krčmou v listopadu 2015 obchodní firma TEPVOS, spol. s r.o., jako majitel a provozovatel vodovodu, kanalizace, rozvodů tepla a veřejného osvětlení ve městě Ústí nad Orlicí, souhlasí.

K plánované realizaci stavby nového mostu přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v k. ú. Hylváty nemáme připomínek při splnění níže uvedených požadavků:

- 1) **Před započítáním prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí!** Zakreslené polohy podzemních zařízení jsou pouze s informativní přesností. Písemnou žádost o vytyčení podzemních sítí žádáme doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: TEPVOS, spol. s r.o. - ČOV, Libchavy 1458, 561 16 Libchavy (tel. 608 553 301). Doručení písemné objednávky na vytyčení sítí musí být učiněno nejméně 5 dní před požadovaným termínem vytyčení na místě dotčeného pozemku a stavebník je následně musí udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- 2) Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050 "Zemní práce", Vyhláška 324/90 Sb. a dalších navazujících norem, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.
- 3) Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí. Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.
- 4) Za veškeré škody vzniklé na našem zařízení při provádění prací v zájmovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele.
- 5) V případě odkrytí veřejné kanalizační stoky nebo veřejného vodovodního řadu je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka) sítě na tel. 608 553301. Při nutnosti vytyčení sítí

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599/0300

- zašlete objednávku nejlépe v elektronické podobě: cov@tepvos.cz nebo v papírové podobě TEPVOS, spol. s r.o., Královehradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí.
- 6) V případě odkrytí podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě na tel. 608 553306. Nad přístupným odkrytým kabelem v. o. musí být dodržen zákaz přejíždění vozidel, případně provedena řádná ochrana kabelů proti poškození.
- 7) **Při jakémkoli porušení kabelu v. o. nebo světelné signalizace zajistí odpovědný zhotovitel stavby na své náklady výměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími světelnými body na každou stranu stávající kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zhotovitel zajistí veškerá povolení k nutné výměně poškozeného kabelového úseku.**
- 8) Žádáme, aby stavební pozemek byl vždy vymezen v souladu s §20, odst. 5, písmenem c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. tj., aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno:
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
 2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo
 3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.
- 9) **V případě provádění zemních prací v blízkosti výše uvedených podzemních vedení budou dodržena ochranná pásma** vodovodních řadů a kanalizačních stok, které řeší ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb.
- Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
- Veřejný vodovod:**
- a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
 - b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m
 - c) u vodovodních řadů nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m
- Veřejná kanalizace:**
- a) u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
 - b) u kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m
 - c) u kanalizačních stok nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m
- Veřejné osvětlení a světelná signalizace:**
- U provádění zemních prací v blízkosti vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení, které řeší ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí."
- 10) **Při projektování nových tras a rekonstrukcí sítí, které jsou ve správě a majetku obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o., žádáme postupovat dle níže uvedených požadavků:**
- a) při navrhování vodovodů žádáme dodržet ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodních potrubí.
 - b) u projektové dokumentace, která řeší jakékoliv dotčení vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. žádáme vyřešit ochranu našich vedení, potrubí a armatur proti bludným proudům dle normy ČSN 03 8360 - Korozní účinky proti bludným proudům a ochrana proti nim.
 - c) použitý materiál navrženého vod. řadu musí být doložitelný atestem dle vyhlášky č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do styku s pitnou vodou.
- 11) Nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. nutno projednat se zástupci majitele sítí. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemnímu zařízení se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na našem zařízení s předchozím souhlasem žádáme provést geodetické

zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítí, včetně povrchových znaků po dokončení. Zaměření bude obsahovat geodetickou technickou zprávu, kontrolní výtisk 1:500 a disketu s technickou zprávou ve formátu *.txt a výkresovou částí ve formátu *.dgn, dle směrnice TEPVOS, spol. s r.o. ke zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.

- 12) Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, případně jejích částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řád nebo veřejnou kanalizaci. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem naší společnosti a jejich přesné umístění není vždy přesně uvedeno v poskytovaných mapových podkladech naší společnosti.
- 13) Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území vyznačeném žadatelem v přiložené situaci, případně pro provádění zemních prací, které jsou jednoznačně vymezeny v předložené projektové dokumentaci. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: veřejný vodovodní řád, kanalizace, rozvody tepla, kabelové vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace v Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních územích. **Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 6 měsíců. Platnost vyjádření končí dne 28. 7. 2016.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území, rozsahu prací nebo změně stupně PD je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem.


TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793


Zdeněk Doseděl
technická dokumentace
středisko investic
TEPVOS, spol. s r.o.

Před realizací výkopových prací na veřejném prostranství musí být vydán souhlas Města Ústí nad Orlicí ke zvláštnímu užívání tohoto prostranství a v případě zásahu do komunikace (silnice, chodník, nezpevněná komunikace) musí být vydán i souhlas správce komunikací – Odbor rozvoje města Ústí nad Orlicí.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:

Příloha: Situace s vyznačeným zájmovým územím a zakreslením sítí.
Kopie žádosti o vyjádření k podzemním sítím.

TEPVOS

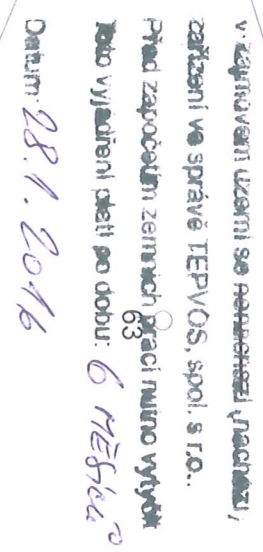

TEPVOS
TEPVOS, spol. s r.o.
Křálověhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

TEPVOS, spol. s r.o.

Třebovská 287

562 03 Ústí nad Orlicí

Došlo: 25 -01- 2016		1
Č.j.: 1460/2015	Skartační znak:	
Počet listů: 2	Skartační inžut:	
Číslo listů: 40	Spisový znak:	6.1.4

Váš dopis ze dne - Vaše značka (č.j.)
č.j.: TEP/1460/2015/ZD ze dne 21.10.2015

Naše značka (č.j.)
IČ/27/5.2/2015/Do

Česká Skalice
22.1.2016

Věc : **Žádost o souhrnné vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci**

Dle ustanovení § 161 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vás žádám jako vlastníka (správce) veřejné dopravní a technické infrastruktury o poskytnutí vyjádření či stanoviska ke zpracované projektové dokumentaci níže uvedeného stavebního záměru.

Žadatel (investor/stavebník): Město Ústí nad Orlicí, IČ 00279676
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Na základě plné moci za žadatele (stavebníka) jedná v rámci inženýrské činnosti

zástupce projekční kanceláře

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové :

Ing. Radim Doleček (IČ 866 75 800), Švermova 740, 552 03 Česká Skalice

+420 775 303 351, radim.dolecek@seznam.cz

Název stavby: **Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí**

Oprava mostu bude probíhat na místě dosavadního mostu na místní komunikaci (ulici Třebovská). Most převádí místní komunikaci (ulici Třebovská) v městské části Hylváty v Ústí nad Orlicí přes trvalý vodní tok Knapovecký potok v místě jeho ústí do vodního toku Třebovka. Most se nachází cca 270m od železničního mostu u křížení s ulicí Moravská a 40 m od mostu přes vodní tok Třebovka.

Nový most bude řešen jako rámový z monolitického železobetonu. Založení mostu je navrženo plošně na základových pasech. Deska nosné konstrukce je vedena v přímé, podélně v jednostranném proměnném spádu a příčně ve střechovitém konstantním spádu 2,5%. Pod levostrannou chodníkovou římsou je navržen protispád v konstantní hodnotě 4%. Pod pravostrannou římsou je navržen protispád 6%. Do nosné konstrukce jsou vetknuta rovnoběžná křídla. Římsy jsou na mostě a křídlech navrženy z monolitického železobetonu. Na římsách bude umístěno ocelové zábradlí městského typu se svislou výplní. Koryto bude pod mostem opevněno kamenem do betonového lože. Obdobně budou opevněny svahové kužele mostu na výtoky.

Výstavba nového mostu bude probíhat za úplného uzavření provozu na převáděné místní komunikaci. Silniční provoz bude po dobu výstavby převáděn po objízdné trase. Za účelem provizorního převedení pěšího provozu bude na levé straně provedena zpevněná stezka a přes vodoteč bude uložena provizorní lávka.

V okolí mostu budou odstraněny pouze náletové porosty keřů, kdy celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 40 m², povolení ke kácení není vyžadováno. Vlivem stavby nedojde ke kácení vzrostlých stromů (tj. dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí).

Stavební záměr je dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zařazen jako stavební úprava stávající stavby (viz. § 2 odst. 5 písm. c) citovaného zákona), která dle § 79 odst. 6 citovaného zákona nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Místo stavby :	Kraj :	Pardubický (okres Ústí nad Orlicí)			
	Obec :	Ústí nad Orlicí			
	Katastrální území :	Hylváty			
	Dotčené pozemky :	p.č. 66/2	(ost. pl.);	p.č. 1321/2	(ost. pl.);
		p.č. 1406/3	(TTP);	p.č. 1406/1	(vodní pl.);
		p.č. 59	(zahrada);	p.č. 58	(TTP);
		p.č. 1404/1	(vodní pl.)		

Celkové zájmové území : mimo výše uvedené dotčené pozemky se jedná zejména o sousední pozemky v zájmovém území stavby

Projednání stavebního záměru : stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

K žádosti přikládám:

- projektová dokumentace
- plná moc pro zastupování

Podmínky uvedené v požadovaném stanovisku či vyjádření budou v projektové dokumentaci plně respektovány, pokud nebude předem dohodnuto jinak.

Za kladné vyřízení předem děkuji. V případě potřeby doplnění informací mě kontaktujte na níže uvedeném spojení.



Kontaktní osoba (adresa pro zaslání vyjádření) :

Ing. Radim Doleček (IČ 866 75 800)
Projektování staveb, inženýrská činnost
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

+420 775 303 351; radim.dolecek@seznam.cz

58

NADZEMNÍ VEDENÍ NN
VE SPRÁVĚ ČEZ
DISTRIBUCE a.s

SO 340

NADZEMNÍ VEDENÍ NN
VE SPRÁVĚ ČEZ
DISTRIBUCE a.s

DZEMNÍ VEDENÍ NN
VE SPRÁVĚ ČEZ
DISTRIBUCE a.s

OCENÍ

SLOUPOVÁ TRAFOSTANICE
VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE a.s.

PROMIZORNÍ CHODNÍK
PRO PĚŠÍ

PŘÍSTUPOVÁ CESTA
REVIZNÍMU SCHODIŠTI
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA

OBNOVA CHODNÍKU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

OBRYŠ VÝKOPU
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ

VODOVOD PVD DN 150
VE SPRÁVĚ TEPVOS s.r.o

OBRYŠ VÝKOPU

OBRYŠ VÝKOPU

SO 201

MOST EV.Č. M 02

NADZEMNÍ VEDENÍ VN
VE SPRÁVĚ ČEZ
DISTRIBUCE a.s

ODVODŇOVA Z BETONOVÝCH

HRANICE STAVENIŠTĚ

KNAROVECKÝ P.

1404/1

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ,
SYCHROVA 16, 56201
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ÚPRAVA VEDENÍ CETIN

SO 460

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 440

57/2

TEPVOS, SPOL. S.R.O.,
KRÁLOVÉHRADECKÁ 1566,
56201 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PROVIZORNÍ
LÁVKA
PRO PĚŠÍ

STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ PLOCHY PRO
KONTEJNERY BUDE OBNOVENO

STL. PLYNOVOD OC DN 200
VE SPRÁVĚ RWE a.s.

66/2

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ,
SYCHROVA 16, 56201
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OBRYŠ VÝKOPU

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

OBNOVA CHODNÍKU
ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

DN 150 L 1960 - 1969

9000

VODOVOD PVD DN 150
VE SPRÁVĚ TEPVOS s.r.o.

KANALIZACE BETON DN 800
VE SPRÁVĚ TEPVOS s.r.o.

NOVÝ BETONOVÝ
SILNIČNÍ OBRUBNÍK

OBRYŠ VÝKOPU

HRANICE STAVENIŠTĚ

OBRYŠ VÝKOPU

1406/3

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ,
SYCHROVA 16, 56201
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ZPF

HYL V

SEZNAM OBJEKTŮ STAVBY

SO 201 - MOST EV.Č. M 02
 SO 340 - VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ
 SO 440 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 SO 460 - ÚPRAVA VEDENÍ CETIN

LEGENDA ZNAČENÍ

— NOVÝ STAV
 - - - - - PROVIZORNÍ STAV
 — DOSAČNÍ STAV
 — HRANICE KN
 VLASTNÍK POZEMKU DLE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
 ■ ■ ■ ■ ■ HRANICE STAVENIŠTĚ

LEGENDA - NÁVRH

□ KONSTRUKCE A - REKONSTRUKCE VOZOVKY
 □ KONSTRUKCE B - VÝMĚNA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV (OBRUSNÁ A LOŽNÍ)
 □ KONSTRUKCE C - KOMUNIKACE NA MOSTĚ


LEGENDA SÍTÍ - NOVÝ STAV

— SO 340 VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ - TEPVOS
 — SO 440 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - TEPVOS s.r.o.
 — ~ — SO 460 - VÝMĚNA KABELŮ CETIN - CETIN a.s.

LEGENDA SÍTÍ - STÁV. STAV

— STL PLYNOVOD OC DN 200 - RWE
 — VODOVOD PVD DN 150 - TEPVOS s.r.o.
 — VO — VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - TEPVOS s.r.o.
 — — NADZEMNÍ EL. VEDENÍ NN - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
 — — PODZEMNÍ EL. VEDENÍ NN - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
 — — NADZEMNÍ EL. VEDENÍ VN - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
 — — SDĚLOVACÍ KABELY - CETIN a.s.
 — — KANALIZACE DN 800 BETON - TEPVOS s.r.o.

OCHRANNÁ PÁSKA VŠECH STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JSOU UVEDENA V TEXTOVÝCH ČÁSTECH PROJEKTU A VE VYJÁDŘENÍCH ! KTERÁ JSOU SOUČÁSTÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

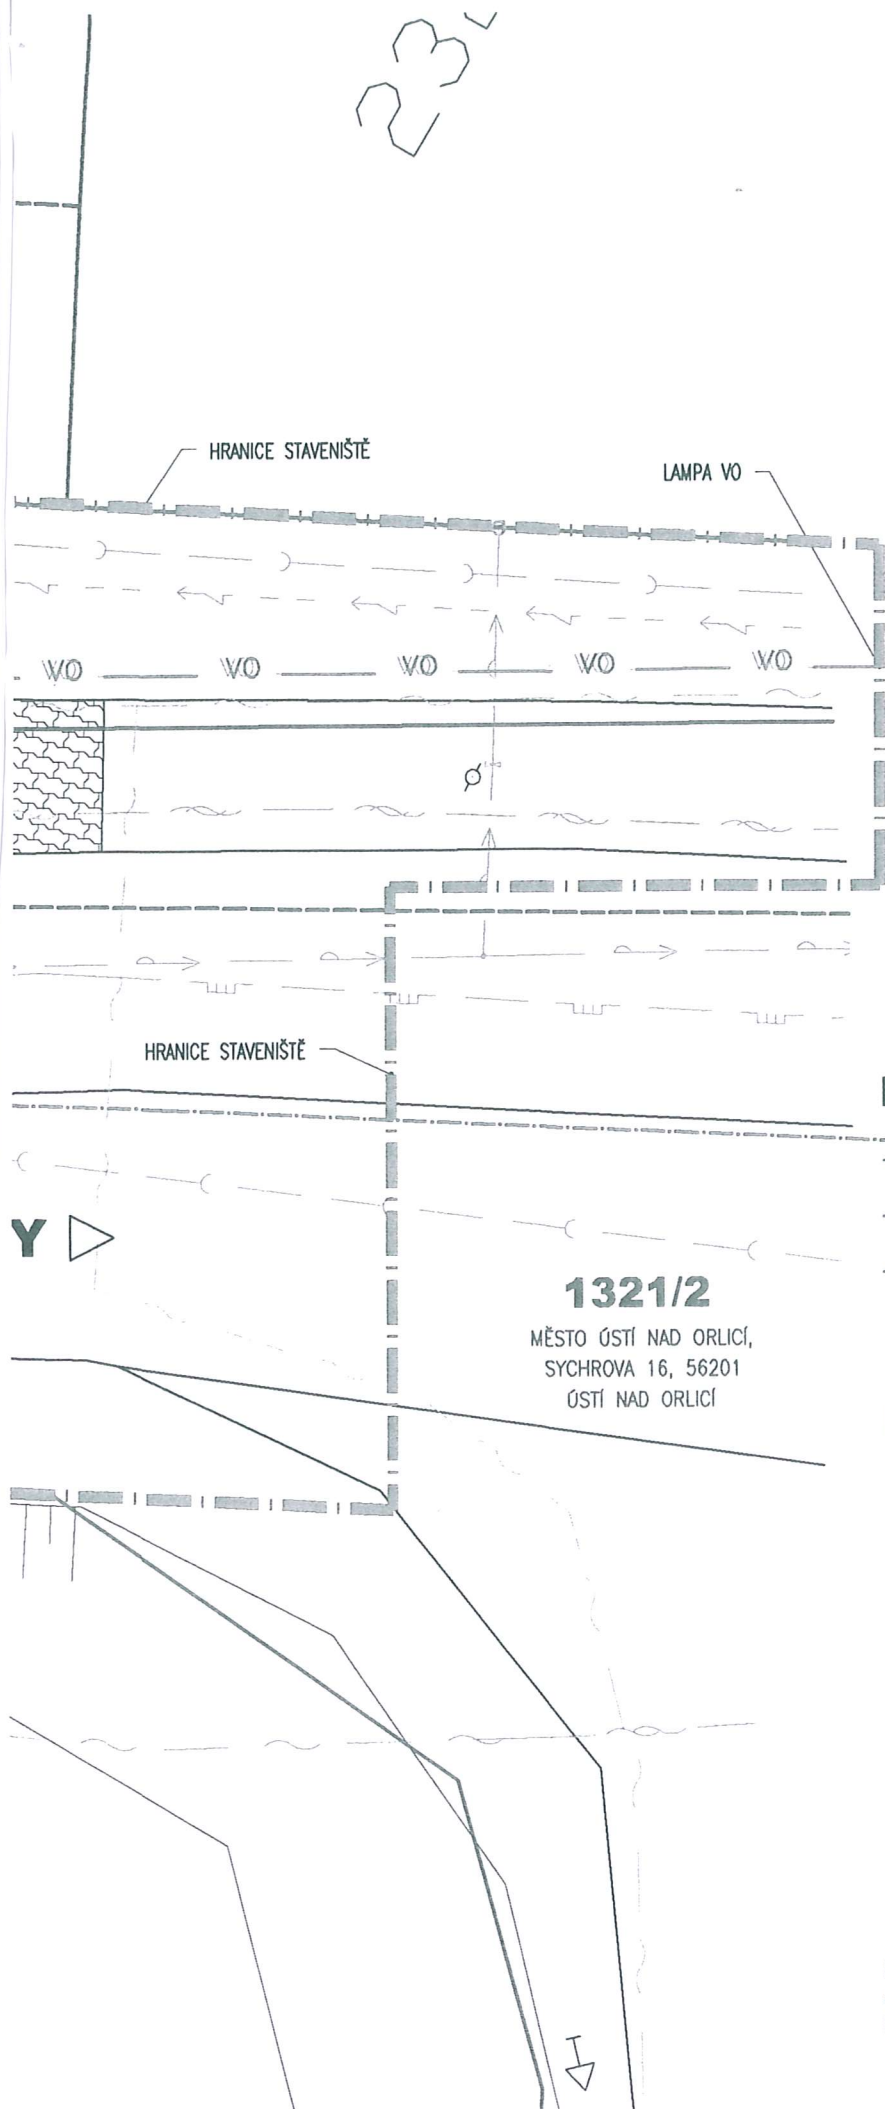

ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Telefon	Místo odeslání / dne
0000155188 / 19.10.2015	UPTS/OS/126139/2015	Ing. Tomáš Houžvička / 242 411 630	Praha / 21.11.2015

Věc: „Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.“


Účel: existence sítí, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení

Akce: „Nový most přes Knapovecký potok v ul. Třebovská, Ústí nad Orlicí“

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu podzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námitky.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(54)

Ing. Houžvička Tomáš
Senior specialista ATP

Příloha: daňový doklad, žádost CER0000155188

Pozn. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

České Radiokomunikace, a.s.
odd. Ochrany sítí
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6 - Břevnov

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

ing. Radim Doleček
ing. Radim Doleček
Švermova 740
55203 Česká Skalice



Datum: 19.10.2015

Věc: Nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné komunikační sítě (dále PVVKS)
k žádosti č.: E016067/15

Název stavby /akce: **Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí**

Katastrální území: **Hylváty**

Číslo parcely: **p.č. 1321/2, p.č. 1404/1, p.č. 1406/1, p.č. 1406/3**

Důvod žádosti: **Sloučené územní a stavební řízení**

Popis jiného důvodu žádosti:

Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**

Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Vážený pane / Vážená paní,

dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná PVVKS, která by byla v našem vlastnictví.


Se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence PVVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci PVVKS znovu ověřit.

Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

S pozdravem

Oddělení dokumentace



Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-603910.53 -1073889.58,-603885.56 -1073943.7,-603856.79 -1073930.48,-603874.62 -1073886.99,-603910.53 -1073889.58)))



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Odbor informačních a komunikačních technologií



Č. j. KRPE-86630-8/ČJ-2015-1700IT

Pardubice 24. listopadu 2015

Počet stran: 1

Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

Vyjádření k akci: „Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí“
K č. j. IČ/27/8.1/2015/Do

K Vašemu dotazu o existenci sdělovacího vedení sdělujeme, že Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií **n e m á** v zájmovém území žádná podzemní či jiná sdělovací vedení, která by mohla být ohrožena při realizaci výše uvedené akce.

S realizací výše uvedené akce souhlasíme bez připomínek.
Vyjádření je vydáno pro územní a stavební řízení.

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 24. 11. 2016

Vyřizuje: Petr Višek
Mob: +420 725 954 857



Ing. Jaroslav Machala
vedoucí odboru IKT KŘ P PAK

Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice

Tel.: 974 561 279
Fax:
Email: krpe.oikt.sekretariat@pcr.cz
ID DS: ndihp32



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

ing. Radim Doleček
ing. Radim Doleček
Švermova č.p.740
55203 Česká Skalice

Naše značka: **E23026/15**

V Praze dne: **19.10.2015**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáškova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

Seznam příloh

Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plán



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	E23026/15
Název stavby /akce:	Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí
Datum podání žádosti:	19.10.2015
Důvod žádosti:	Jiný důvod
Popis jiného důvodu žádosti:	Spojené územní a stavební řízení
Výška nad terénem (metry):	0
Poznámka:	Stavební záměr bude řešit výstavbu mostu přes vodní tok "Knapovecký potok" v ulici Třebovská ve městě Ústí nad Orlicí. Mostní objekt nahradí stávající mostní konstrukci.

Žadatel

Firma / organizace:	ing. Radim Doleček
IČ	86675800
DIČ	
Kontaktní osoba:	ing. Radim Doleček
Adresa:	Švermova č.p.740
Město / obec:	Česká Skalice
PSČ:	55203
Stát:	
E-mail:	radim.dolecek@seznam.cz
Telefonní číslo:	+420775303351

Stavebník

Firma / organizace:	Město Ústí nad Orlicí
Kontaktní osoba:	Ing. Radim Doleček
Adresa:	Sychrova č.p.16
Město / obec:	Ústí nad Orlicí
PSČ:	56224
Stát:	
E-mail:	radim.dolecek@seznam.cz
Telefonní číslo:	+420775303351


Odeslání stanoviska

E-mail:	radim.dolecek@seznam.cz
---------	-------------------------

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

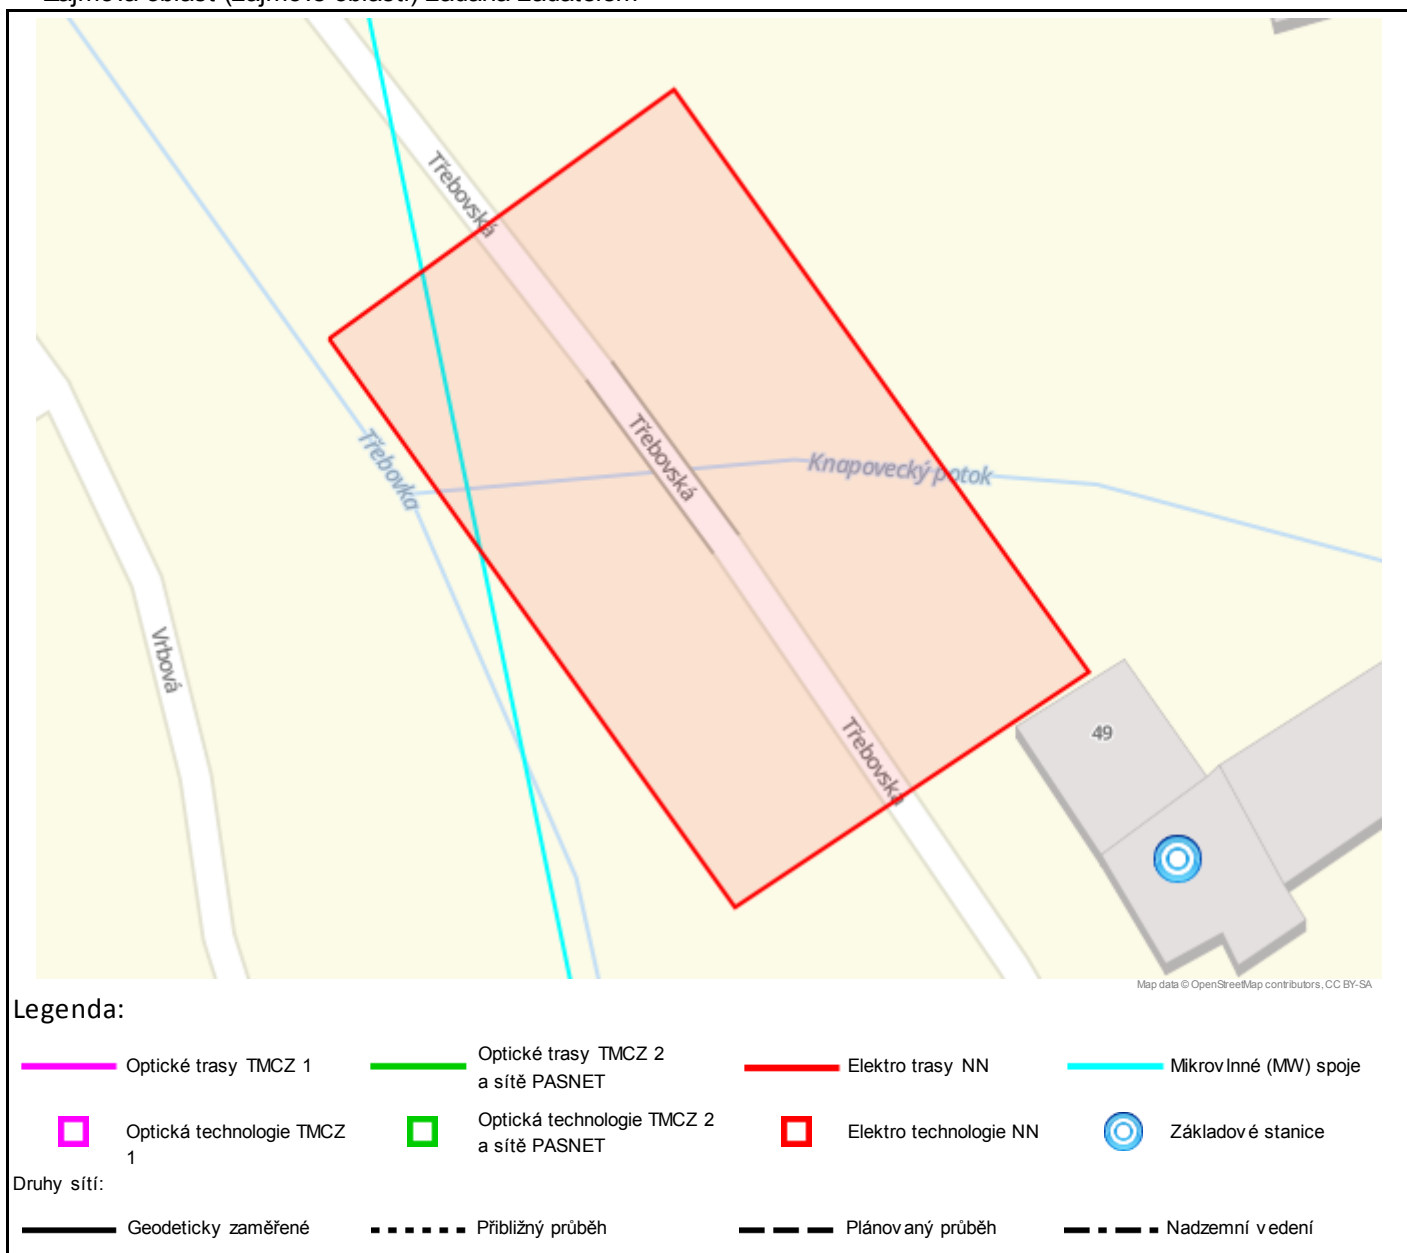

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-603910.9956 -1073900.8521,-603884.2727 -1073885.7709,-603859.1373 -1073930.75,-603886.3894 -1073944.7729,-603910.9956 -1073900.8521))



Město Ústí nad Orlicí

Čj.: MUUO/38913/2015/MPO/ur
ur/126/2015

INGPROSERVIS
Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 ČESKÁ SKALICE

11.11.2015 v Ústí nad Orlicí

Vyjádření k existenci technické infrastruktury

Město Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí nemá v zájmovém území stavby „**Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí**“ ve vlastnictví žádnou technickou infrastrukturu.

Po mostě přes Knapovecký potok vede místní komunikace ul. Třebovská.

Petr Hájek
starosta města



Vyřizuje: Jitka Urbanová



Městský úřad Ústí nad Orlicí

Stavební úřad

Ing. Radim Doleček
projektování staveb, inženýrská činnost
Švermova 740
552 03 ČESKÁ SKALICE

VAŠE ČJ.:	IČ/27/17.1.1/2015/Do
ZE DNE:	25.01.2016
NAŠE ČJ.:	MUOU/2982/2016/SÚ/franz
SPIS. ZNAČKA:	ÚPM/107/2011
VYŘIZUJE:	Lukáš Franz
POČET LISTŮ:	1
POČET PŘÍLOH:	0
POČET LISTŮ PŘ.:	0
TEL.:	465 514 253
E-MAIL:	franz@muuo.cz
DATUM:	03.02.2016 v Ústí nad Orlicí

VYJÁDŘENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, *dále jen „stavební zákon“*, a jako stavební úřad místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, *dále jen „správní řád“*, v souladu s ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona vydává na základě Vaší žádosti ze dne 25.01.2016

vyjádření


speciálnímu stavebnímu úřadu jako orgánu vykonávajícímu státní správu u staveb místních komunikací, dle ust. § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, k povolení stavby „nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí“ na pozemcích p.p.č. 66/2, p.p.č. 1406/3, p.p.č. 59, p.p.č. 1404/1, p.p.č. 1321/2, p.p.č. 1406/1, p.p.č. 58 v katastrálním území Hylváty v obci Ústí nad Orlicí.

V souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad potvrzuje, že uvedená stavba je v souladu se záměry územního plánování a současně souhlasí s vydáním příslušného povolení na uvedenou stavbu.

Nedojde-li v rámci výše uvedených prací k umístění nové stavby, územní rozhodnutí ani územní souhlas se nevydává. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.

Poučení

Toto vyjádření je podkladem pro povolení stavby příslušným speciálním stavebním úřadem, avšak nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.



Za správnost vyhotovení
Lukáš Franz
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad
Ústí nad Orlicí
-3-

Petr Marčík v.r.
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se:

Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice



Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

Naše č.j. MUUO/2989/2016/ŽP/vel
Spis č.: ŽP/SS/532/2016 - 25
Vyřizuje: Lenka Velínská
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů př.: 0
Tel.: 465 514 263
E-mail: velinska@muuo.cz
Datum: 12. 2. 2016

„Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí“ – souhrnné vyjádření

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 25. 1. 2016 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení ve výše uvedené věci z hlediska zájmů na ochranu životního prostředí.

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce stávajícího mostu, který je v nevyhovujícím stavu. Stávající mostní objekt bude odstraněn v celém rozsahu. Na místě bude zhotovena nová železobetonová rámová mostní konstrukce založená plošně na základových pásech. Na mostě bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Na mostě a předpolích, v rozsahu potřebných výkopů, bude provedena nová dvouvrstvá vozovka. V navazujících úsecích bude provedena obnova živičného krytu.

Pozemky dotčené stavbou : p. p. č. 66/2, 1321/2, 1406/3, 1406/1, 59, 58, 1404/1 v k. ú. Hylváty.

Investorem akce je Město Ústí nad Orlicí.

Dokumentaci zpracoval Ing. Ivan Šír, Hradec Králové.

Odbor životního prostředí posoudil předložený materiál a podle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává k němu toto souhrnné vyjádření:

1. Orgán odpadového hospodářství (Lenka Velínská):

věcně příslušný podle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření:

V případě, že bude při nakládání s odpady plně respektován zákon o odpadech a jeho navazující právní předpisy, zejména vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, včetně obecně závazné vyhlášky obce, a že budou při závěrečné kontrolní prohlídce předloženy doklady, jak bylo naloženo se vzniklými odpady, nemáme připomínky.

2. Orgán ochrany ovzduší (Lenka Velínská):

Bez připomínek.

3. Orgán ochrany přírody a krajiny (Jana Bucháčková):

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny posoudil záměr z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon).

Záměr se dotýká významného krajinného prvku, Knapoveckého potoka. Městský úřad vydá závazné stanovisko k zásahům do tohoto VKP.

Při stavbě je třeba respektovat podmínky ochrany dřevin před poškozováním a ničením podle § 7 odst. 1 zákona. Práce je třeba provádět v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. (V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene stromu má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.)

Pokud kácené dřeviny nedosáhnou velikosti potřebné pro povolení, postačí kácení projednat pouze s vlastníkem pozemku, na kterém dřeviny rostou.

4. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (Marek Moláček):

Upozorňujeme, že na základě § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), je třeba odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Souhlas vydá příslušný orgán ochrany ZPF, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí. K žádosti o souhlas s odnětím půdy, kde žadatel uvede účel zamýšleného odnětí, je nutné připojit další náležitosti dle § 9 odst. 6 zákona. Podmínky stanovené vydaným souhlasem (závazným stanoviskem) budou uvedeny v podmínkách rozhodnutí na danou stavbu. Souhlas s odnětím půdy je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Vodoprávní úřad (Božena Kubešová):

Z předložených podkladů vyplývá, že realizací výše uvedené stavby může dojít k ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem. Proto Vás upozorňujeme na povinnost vyplývající z platné legislativy, požádat příslušný vodoprávní úřad o souhlas podle ustanovení § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Věc je třeba předem projednat s příslušným správcem toku a povodí.

Z předloženého materiálu vyplývá, že akce se nedotýká dalších zájmů na ochranu životního prostředí, které jsou v kompetenci zdejšího odboru životního prostředí, tj. státní správy lesů.


Podmínkou pro umístění a realizaci výše uvedené stavby je splnění podmínek, požadavků a připomínek uplatněných dotčenými orgány státní správy životního prostředí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
562 24 Ústí nad Orlicí
126

Mgr. Tomáš Kopecký
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:

MÚ Ústí nad Orlicí – stavební úřad



Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

VAŠE ČJ:
ZE DNE:
NAŠE ČJ: MUUO/2986/2016/ŽP/Bu
ŽP-OP/522/2016
Jana Bucháčková
VYŘIZUJE:
POČET LISTŮ: 4
POČET PŘÍLOH: 0
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0
TEL.: 465 514 245
E-MAIL: buchackova@muuo.cz
DATUM: 22.2.2016 v Ústí nad Orlicí

Závazné stanovisko

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) a místně příslušný správní orgán na základě § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění na základě žádosti o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP), vodního toku Třebovka a vodního toku Knapovecký potok, Města Ústí nad Orlicí, Sychrova 126, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676 (dále jen žadatel) a v souladu s § 4 odst. 2 zákona vydává toto závazné stanovisko:

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný orgán ochrany přírody:

- I. Souhlasí se zásahem do VKP, vodního toku a nivy Třebovka a Knapoveckého potoka, který se týká pč. 66/2, 1406/3, 59, 1404/1, 1406/1 a 58 v k.ú Hylváty pro stavbu „Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí“.
- II. Stanovuje pro realizaci stavby tyto podmínky:
 - orgán ochrany přírody bude nejméně 14 dní předem písemně informován o započetí prací,
 - v průběhu stavby i jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany systému ekologické stability krajiny podle § 4 zákona a ochrany rostlin a živočichů dle § 5 a § 5a zákona,
 - materiál z demolice mostu nebude použit k násypům, terénním úpravám apod., ani ukládán v nivě Třebovky a Knapoveckého potoka,
 - kácení dřevin je možné za předpokladu, že bude postupováno v souladu s § 8 zákona a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění,

- veškeré práce (zejména odstranění dřevin a zemní práce) budou provedeny šetrným způsobem ve vhodném období, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů, pro vodní tok představuje přirozený biotop. Zcela nevhodné z důvodu rušení ptactva je pro realizaci prací období mezi 15.3. – 1.6.
- toto závazné stanovisko se vydává na období do 31.12.2017 a nenahrazuje závazná stanoviska a rozhodnutí ostatních orgánů ochrany přírody.

Odůvodnění:

Orgán ochrany přírody (dále jen OOP) obdržel dne 25.1.2016 žádost Města Ústí nad Orlicí podanou na základě plné moci panem Ing. Radimem Dolečkem, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice o závazné stanovisko k zásahům do VKP, vodního toku a nivy Třebovky a Knapoveckého potoka, z důvodu opravy mostu.

Zájmové území stavby se nachází přímo v obci, v městské části Hylváty, v ulici Třebovské. Most převádí místní komunikaci přes Knapovecký potok v místě jeho ústí do Třebovky. Stávající most je ve špatném stavu, na konci životnosti. Jeho zatížitelnost je s ohledem na charakter převáděné komunikace nedostatečná.

Nový most bude řešen jako rámový z monolitického železobetonu. Založení mostu je navrženo plošně na základových pasech. Na římsách bude umístěno ocelové zábradlí městského typu se svislou výplní. Koryto bude pod mostem opevněno kamenem do betonového lože. Obdobně budou opevněny svahové kužele mostu na výtoku. Práce v nivě budou omezeny na bezprostřední okolí mostu a budou souviset zejména s přesunem hmot

Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Přitom zákon také zmiňuje, že je třeba zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.

V tomto případě si proti sobě stojící zájmy konkurují. Správní orgán hodnotí jako významný zájem žadatele, kterým je nejen zajištění stávající dopravní obslužnosti území, ale také bezpečnosti silničního provozu. Nepopiratelný je také zájem na ochraně přírody, který je veřejným zájmem podle ust. § 58 zákona. OOP tak při rozhodování přihlédl především k výměře dotčeného území, k nemožnosti využití prostorových variantních řešení, ale také k možnosti částečně kompenzovat negativní dopad na VKP popsány opatřeními.

Mimo obecných podmínek provádění prací je jednou z omezujících podmínek stanovena podmínka týkající se ochrany ptactva a ukládá, aby ke kácení dřevin a pokud možno i stavebním pracím došlo mimo základní období rozmnožování a výchovy mlád'at. OOP poukazuje při stanovení této podmínky především na ustanovení § 5a odst. 1 písm. d) zákona, podle kterého je zakázáno úmyslné vyrušování ptáků během rozmnožování či výchovy mlád'at či ustanovení § 5 zákona o obecné ochraně rostlin a živočichů. Za toto období rozmnožování a výchovy považuje OOP především období mezi 15.3. – 1.6. běžného roku, je třeba však dbát opatrnosti po celé vegetační období. Ukládání materiálů pocházejících z demolice na skládku považuje OOP za samozřejmost a v jedné z podmínek tuto skutečnost připomíná.

Formu závazného stanoviska podle § 149 odst. 1 správního řádu, zvolil OOP podle žádosti, kde je uvedeno, že je předložena dokumentace pro územní řízení a v souvislosti s ustanovením § 90 odst. 1 zákona, který říká, že souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu jsou závazným stanoviskem podle správního řádu.

Poučení:

Toto závazné stanovisko je vydáváno v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád) a § 90 odst. 1 zákona. Tento úkon není správním rozhodnutím a není možné se proti němu odvolat. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Odvolání je možné podat až proti tomuto rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, jehož je toto závazné stanovisko součástí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
562 24 Ústí nad Orlicí
136

Mgr. Tomáš Kopecký
vedoucí odboru životního prostředí

Jana Bucháčková
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Ing. Radim Doleček, Projektování staveb, inženýrská činnost, Švermova 740, 552 03 Česká
Skalice

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend,
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí



Městský úřad Ústí nad Orlicí

odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
správní oddělení

Ing. Radim Doleček

Švermova 740
552 03 ČESKÁ SKALICE

VAŠE ČJ.:
ZE DNE: 25.01.2016
NAŠE ČJ.: MUUO/3019/2016/DSS/ba
SPIŠ. ZNAČKA: 9/2016
VYŘIZUJE: Miloslava Bartošová
POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 0
POČET LISTŮ PŘ.: 0
TEL.: 465 514 341
E-MAIL: bartosov@muuo.cz
DATUM: 26.01.2016 v Ústí nad Orlicí

Stanovisko k PD na stavbu „Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí“
(investor Město Ústí nad Orlicí)

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, který podle ustanovení § 61 odst. 1 a § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a návazně podle ustanovení § 40 odst. 1, odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává státní správu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a dále dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vykonává státní správu ve věcech místních komunikací jako silniční správní úřad v souladu s uvedenými právními předpisy ve věci výše uvedené **s d ě l u j e**, že:

s o u h l a s í

se stavbou mostu přes Knapovecký potok na místní komunikaci ul. Třebovská v obci Ústí nad Orlicí-Hylváty za těchto podmínek:

1. Projektová dokumentace bude projednána s Policií ČR DI Ústí nad Orlicí. V územním a stavebním řízení je dotčeným orgánem příslušným k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci Policie ČR, dle ustanovení § 16 zák.č.13/1997 Sb.
2. Zhotovitel stavby požádá (v dostatečném předstihu nejpozději 30 dní před dnem uzavření komunikace) odbor dopravy o uzavírku místní komunikace, dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb. Žádost o povolení uzavírky a objízďky bude obsahovat náležitosti uvedené v § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Uzavírka bude probíhat v co nejkratším, nezbytně nutném časovém období.
3. Před zahájením prací (min. 15 dní), firma požádá odbor dopravy o stanovení přechodného dopravního značení, které bude vydáno opatřením obecné povahy dle ustanovení § 77 odst. 5 zák.č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Žádost bude doplněna situací s návrhem dopravního značení a písemným vyjádřením Policie ČR DI Ústí nad Orlicí.
4. V průběhu stavby nesmí být na místní komunikaci nanášeno bláto a nečistoty, místní komunikace, její součásti a příslušenství nesmí být poškozeny. Na místní komunikaci nesmí být skládán stavební, výkopový či jiný materiál.

Pro úplnost uvádíme, že náš odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend bude speciálním stavební úřadem pro vydání stavebního povolení na stavbu nového mostu.

Pirklová
Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru
v zastoupení Ing. Marta Pirklová, vedoucí správního oddělení

MĚSTSKÝ ÚŘAD
562 24 Ústí nad Orlicí
137

Na vědomí:

Město Ústí nad Orlicí (MPO)

MěÚ stavební úřad Ústí nad Orlicí



Městský úřad Ústí nad Orlicí

odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 ČESKÁ SKALICE

VAŠE ČJ.: IČ/27/17.4.1/2015/Do
ZE DNE: 25.01.2016
NAŠE ČJ.: MUUO/2983/2016/ŠKCP/klick
SPIS. ZNAČKA: 64/2016
VYŘIZUJE: Kličková Dana, Ing.
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH: 0
POČET LISTŮ PŘ.: 0
TEL.: 465 514 306
E-MAIL: klickova@muuo.cz
DATUM: 02.02.2016 v Ústí nad Orlicí

STANOVISKO

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace obdržel dne 25.1.2016 Vaši žádost o vyjádření či závazné stanovisko k stavebnímu záměru na stavbu – **Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí**, na poz.p.č. 66/2. 1321/2,1406/3, 1406/1, 59, 58, 1404/1, v k.ú. Hylváty.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

nemá připomínky ke shora uvedené stavbě.

Vzhledem k tomu, že stavba se nebude provádět na území památkové zóny, ochranného pásma ani v prostředí kulturní památky, nevede v této věci Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace správní řízení a nebude vydávat závazné stanovisko.

Zároveň upozorňujeme, že stavba bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Luboš Mikyska
vedoucí odboru školství, kultury, sportu,
cestovního ruchu a propagace

MĚSTSKÝ ÚŘAD
562 24 Ústí nad Orlicí
119

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Ústí nad Orlicí
Dopravní inspektorát
Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Č. j. KRPE-6555-1/ČJ-2016-171106

Ústí nad Orlicí 29. ledna 2016

Počet stran: 1

INGPROservis
Ing. Radim Doleček
projektování staveb, inženýrská činnost
Švermova 740
Česká

Akce: "Nový most přes Knapovský potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí" – stanovisko.

Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s odkazem na ust. § 124 odst. 1 odst. 9 písm. e zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění


S O U H L A S Í

dle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení na akci: „Nový most přes Knapovský potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí“, při dodržení těchto podmínek:

1) Před započítím prací bude zhotovitelem předložena žádost k přechodné úpravě provozu s grafickým návrhem přenosného dopravního značení /DIO/ k vyjádření ve smyslu ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění. Navržené DIO bude vhodné doplnit o dopravní značky IS 11a, IS 11b (Ústí nad Orlicí, Hylváty) před uzavírkou a B1 s dodatkovými DZ E3a za každou křižovatkou na ul. Třebovské ve značené uzavírci.

2) Před instalací nového nebo odstranění stávajícího trvalého dopravního značení, bude požádáno o vyjádření dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) výše uvedeného zákona č. 361/2000 Sb. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh změny místní úpravy.


por. Jiří Kaplan DiS.
komisař
974580258


npor. Ing. Pavel Mikulecký
komisař, vedoucí DI

**Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
územní odbor Ústí nad Orlicí
Hylváty 5
562 03 Ústí nad Orlicí**

Č. j.: HSPA-26-92/2016

V Ústí nad Orlicí dne 27. ledna 2016

Počet listů: 1

Přílohy: 1 SV

Ing. Radim Doleček
Švermova 740,
552 03 Česká Skalice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nrap. Jiří Frydrych tel. 950585154 fax. 950585128 e-mail jiri.frydrych@pak.izscr.cz

Název stavby : Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí
Místo stavby : p.p.č.66/2, 1321/2, 1406/3, 1406/1, 59, 58, 1404/1, 1406/1, k.ú. Hylváty
Stavebník – investor : město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Předložený druh dokumentace : pro stavební povolení
Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ : Ing. Ivan Šír
Číslo ČKAIT : 0600809
Požárně bezpečnostní řešení ze dne : listopad 2015

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne **27. ledna 2016** a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů, si Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany. Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Pardubického kraje
územní odbor Ústí nad Orlicí
Hylváty 5
562 03 Ústí nad Orlicí
7


nrap. Jiří Frydrych
vrchní inspektor

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova čp.16
562 01 Ústí nad Orlicí

Naše číslo jednací
KHSPA 01104/2016/HOK-UO

Vyřizuje/ linka
Andrejsková/465676462

Ústí nad Orlicí
28.1.2016

Projektová dokumentace pro stavební řízení „Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská Ústí nad Orlicí“

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Na základě Vaší žádosti ze dne 25.1.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen KHS), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), projektovou dokumentaci pro stavební řízení na akci „Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská Ústí nad Orlicí“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace stavby pro stavební řízení „Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská Ústí nad Orlicí“ **s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění takto stanovené podmínky:


Před uvedením stavby nového vodovodního řadu do provozu bude předložen seznam všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s výluhovými testy na tyto materiály (např. potrubí, vodoměry, šoupátka, těsnění, aj.).

O d ů v o d n ě n í :

Dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostu, který převádí místní komunikaci (ul. Třebovská – Hylváty) přes Knapovecký potok v místě jeho zaústění do vodního toku Třebovka. Nový most je řešen z monolitického železobetonu, na římsách bude osazeno zábradlí. Výstavba bude probíhat za úplného uzavření provozu na předmětné komunikaci a provoz bude veden po objízdné trase. Provoz bude převeden na objízdnou trasu po silnici I. třídy a místních komunikacích. Objízdná trasa bude vyznačena obousměrně po silnicích č. I/14 a ulici Třebovská. Vyznačení této trasy na objízdné trase bude provedeno pomocí dopravních značek. Opravou mostu dojde i k výměně vodovodního potrubí v délce 20 m. Stavba není dělena na etapy, předpokládána doba výstavby je cca 6 měsíců a počátek výstavby je uvažován v březnu 2017.

Podmínka byla stanovena v souladu s ustanovením § 5 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v návaznosti na vyhlášku č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění.




Ing. Jitka Seidlová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální

✓ Kopie + PD pro:

Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice

MINISTERSTVO OBRANY ČR
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ
ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, datová schránka hjyaavk

Sp.zn. 46961/2015-8201-OÚZ-PCE

V Pardubicích dne 15. listopadu 2015

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

INGPROservis
Švermova 740

552 03 Česká Skalice

Věc: „Nový most přes Knapovecký potok v ul. Třebovská, Ústí nad Orlicí, p.p.č. 1321/2,...a další v k.ú. Hylváty”

K čj. IČ/27/15.1/2015/Do z 16.11.2015

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám

z á v a z n é s t a n o v i s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (např. vodoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Podmínky: Nejsou.

V řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.

Vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice
Bc. Pavla Hromádková

Vyřizuje: Romana Čapská, tel: 973 245 973

Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku a žádosti zasílejte doporučenou poštou.

Agentura logistiky
Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové
Velké náměstí 33, Hradec Králové, PSČ 500 01

Čj. 2-264/2015-5512HK

V Hradci Králové dne 19. listopadu 2015
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy:

INGPROservis
Ing. Radim Doleček
Švermova 740

5 5 2 0 3 Č e s k á S k a l i c e

Věc: „Nový most (nahradí stávající mostní konstrukci) přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí n/O.”
Vaše značka: IČ/27/16.1/2015/Do

Z hlediska zájmů orgánů vojenské dopravy nemám připomínek k akci :
„Nový most (nahradí stávající mostní konstrukci) přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí n/O.”

Dané stanovisko je nedílnou součástí souhrnného vyjádření vojenské správy zastoupené organizací
Sekce ekonomická a majetková MO ČR - Oddělení ochrany územních zájmů a programových řízení Pardubice.

Uvedené stanovisko je vydáváno v souladu s ustanovením Zákona č. 183/2006 Sb. § 16.

Česká republika - vojenská správa
zastoupena
Náčelníkem Regionálního střediska vojenské dopravy
Hradec Králové
majorem Ing. Pavlem Vrbou
v zastoupení
kapitán Ing. Martin Rehák



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

Ing. Ivan Šír
Gočárova 504
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/15/32556/Ka/0

VYŘIZUJE/LINKA
Petra Kacálková/671

HRADEC KRÁLOVÉ
14.12.2015

Most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská, Ústí nad Orlicí

Dne 11.11.2015 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o demolici stávajícího mostku přes Knapovecký potok (IDVT 10185402) v ulici Třebovská. Knapovecký potok není v naší správě. V místě odstraněného mostku bude osazena nová mostní rámová konstrukce světlosti 2,249 m x 5,500 m. Nově navržený most provede Q_{20} , vzhledem k prostorovému a výškovému uspořádání není možné dodržet kapacitu $Q_{50} + 0,5$ m.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází na souřadnicích (S-JTSK) Y: 603884, X: 1073911.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska plánování v oblasti vod** je navrhovaný záměr možný.
- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrženým záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
PD

Ing. Radim Doleček
Projektování staveb, inženýrská činnost
Švermova 740
Česká Skalice
552 03

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR953/000394/2016	SPISOVÁ ZNAČKA 731	DATUM 2.2.2016
VYŘIZUJE Muška	TELEFON 956953242	GSM 607503128	FAX 123 456 789
			E-MAIL muska.ost53@lesycr.cz

Vyjádření správce drobného vodního toku

**Věc: „Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí“
(ř.km 0,030)**

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, jako správci Skuhrovského potoka (č.h.p. 1-02-02-057, IDVT 10185402), **souhlasí** s výše uvedenou akcí, v rámci které bude provedena rekonstrukce výše uvedeného mostu.

Stávající mostní objekt bude nahrazen novým železobetonovým monolitickým mostem. Založení mostu je navrženo plošně na základových deskách. Koryto vodního toku pod mostem bude opevněno dlažbou z LK do betonového lože. Obdobně budou opevněny svahové kužele na výtoku. Dlažba bude ukončena zajišťovacím betonovým prahem. Mostní otvor byl posouzen hydrotechnickým posudkem dle požadavku ČSN 73 6201. Na základě výsledků hydrotechnického posouzení a s ohledem na charakter okolního terénu spjatého s okolní zástavbou nebylo možné dodržet požadavek výše uvedené ČSN pro převedení předepsaného normovaného průtoku odpovídající Q₅₀ včetně požadované rezervy. Z tohoto důvodu je mostní objekt navržen v parametrech, které nesníží stávající kapacitu mostního otvoru. Bude zajištěno bezpečné převedení průtoku odpovídající Q₂₀. Investorem stavby je Město Ústí nad Orlicí.

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení souhlasíme při dodržení těchto podmínek:

- stavba bude provedena dle předložené a schválené projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Karel Krčma, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1713, Hradec Králové, v 11/2015 pod zak.č. O15 001,

- při provádění prací požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s pozemními komunikacemi),
- při provádění prací nesmí dojít k poškození koryta vodního toku ani jeho znečištění.

Upozorňujeme na ochranné pásmo vodního toku, které je 6 m od břehové hrany, veškeré případné další práce v tomto pásmu s námi musí být předem projednány.

Vyjádření se vydává pro účely stavebního řízení a jeho platnost je 2 roky od jeho vydání.

S pozdravem,

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 43196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

Ing. Tomáš Sajdl

vedoucí Správy toků-oblast povodí Labe

Lesy České republiky, s.p.