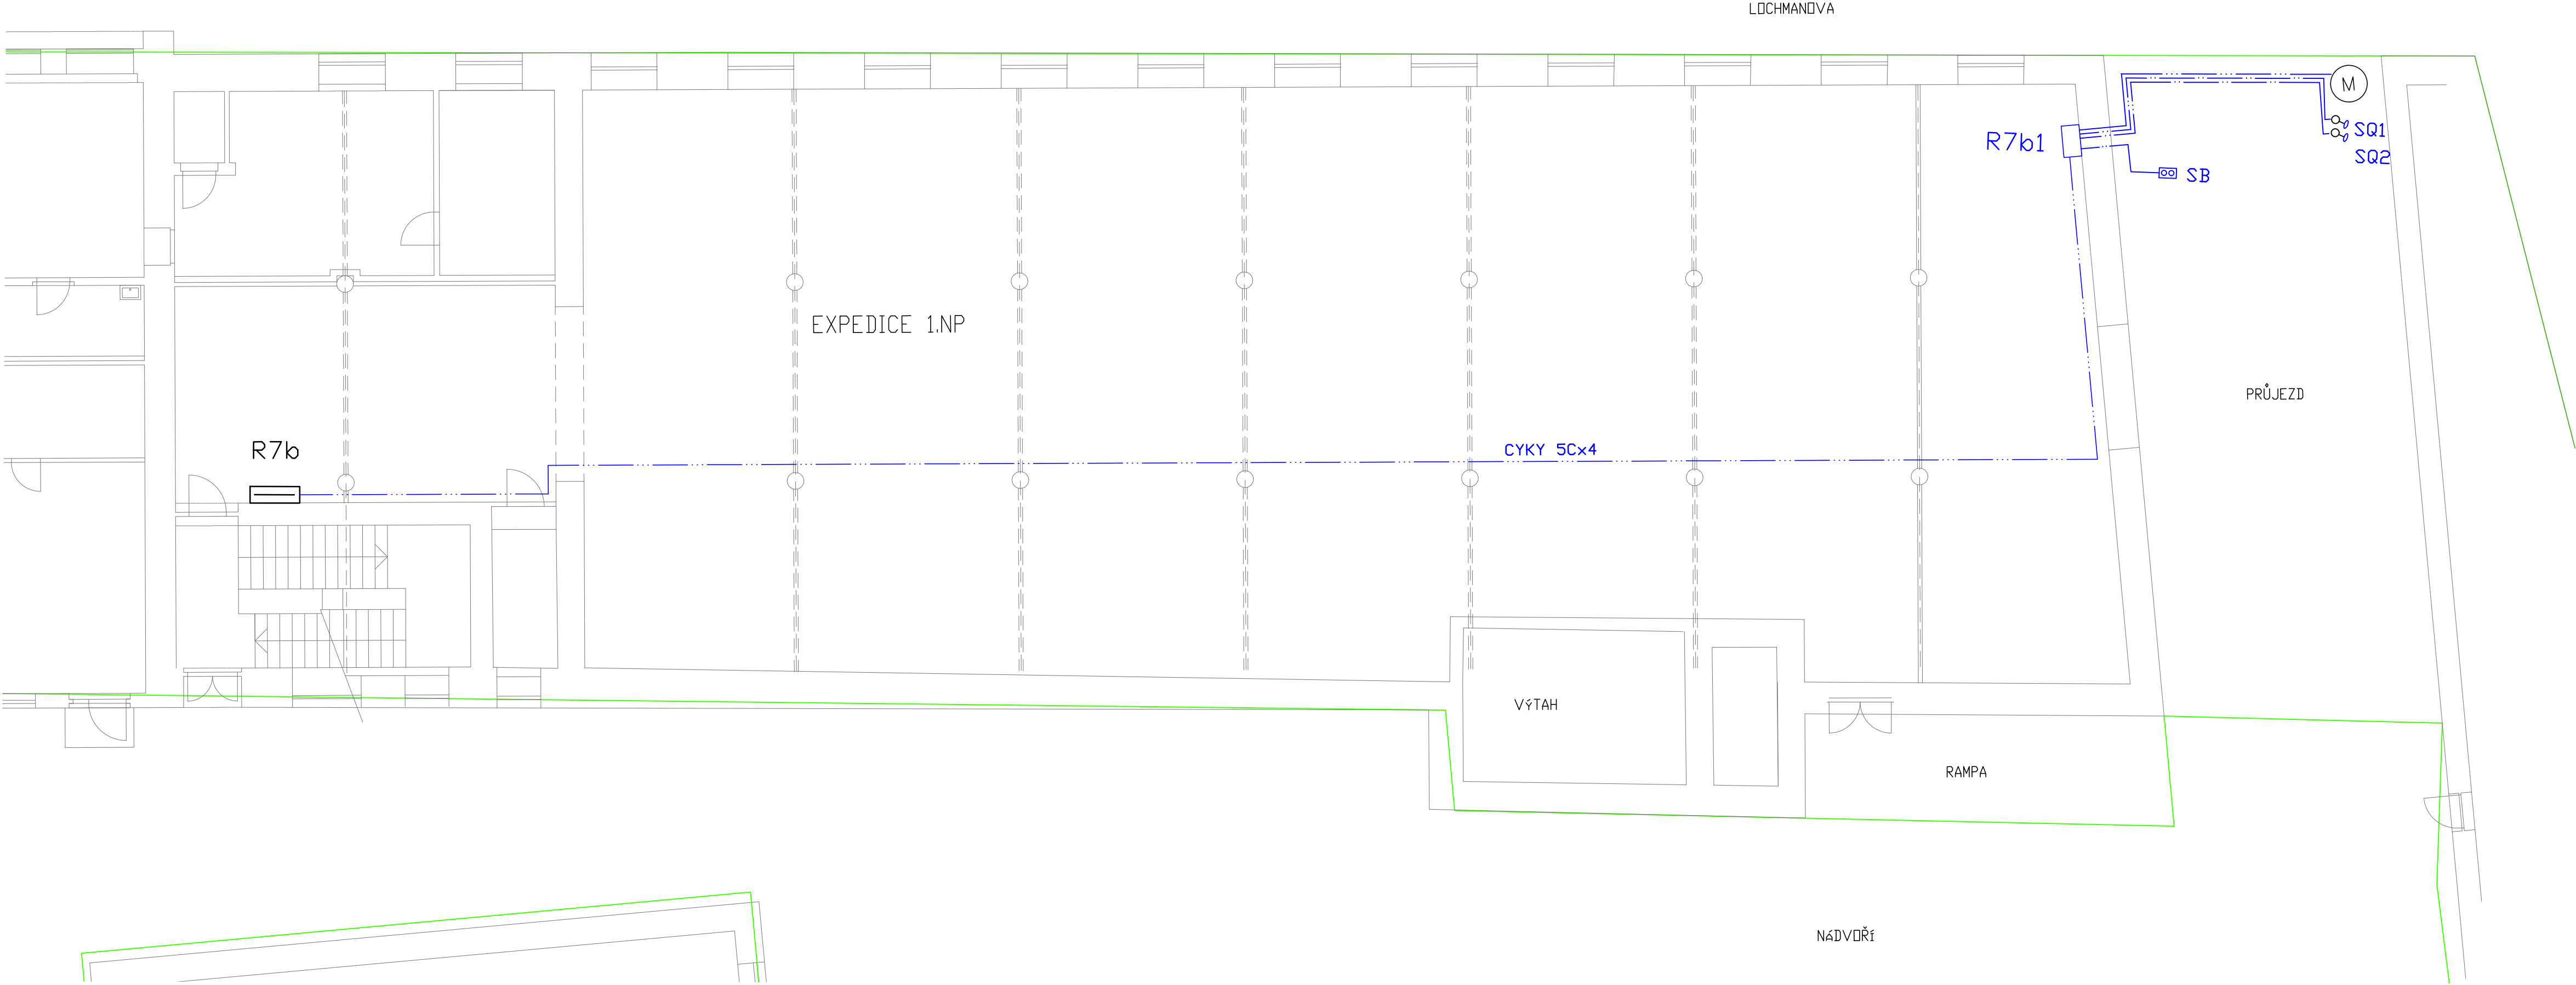







1.NP
1:100



Legenda :


- R7b stávající rozvaděč NN
- R7b1 podružný rozvaděč pro pohon brány dle výkresu E4
-  dvojtláčítko 6A/230V, IP44
-  stávající koncový spínač
-  stávající pohon vrat
-  silový kabel
-  ovládací kabel

Základní údaje :

Napěťová soustava : 3+PEN, AC 50Hz, 230/400V, TN-CS

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem souvisejících :
Základní ochrana - izolací živých částí a krytím
Ochrana při poruše - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje

Kabely budou uloženy ve vkládacích lištách nebo na kabelových lávkách dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	 ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz	
Jiří Skalický	Ing. Vladimír Ent	Ing. Petr Šedaj		
MÍSTO VÝSTAVBY	Ústí nad Orlicí			
INVESTOR	Město Ústí nad Orlicí			
STAVBA Demolice areálu Perla 01 Ústí nad Orlicí Úprava elektroinstalace			ZAKÁZKA	16081
			DATUM	12/2016
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘITKO	1:100
OBSAH ELEKTROINSTALACE PRO POHON VRAT			ČÍSLO VÝKRESU	E3