


0
PŮDORYS 1.NP - VODOVOD

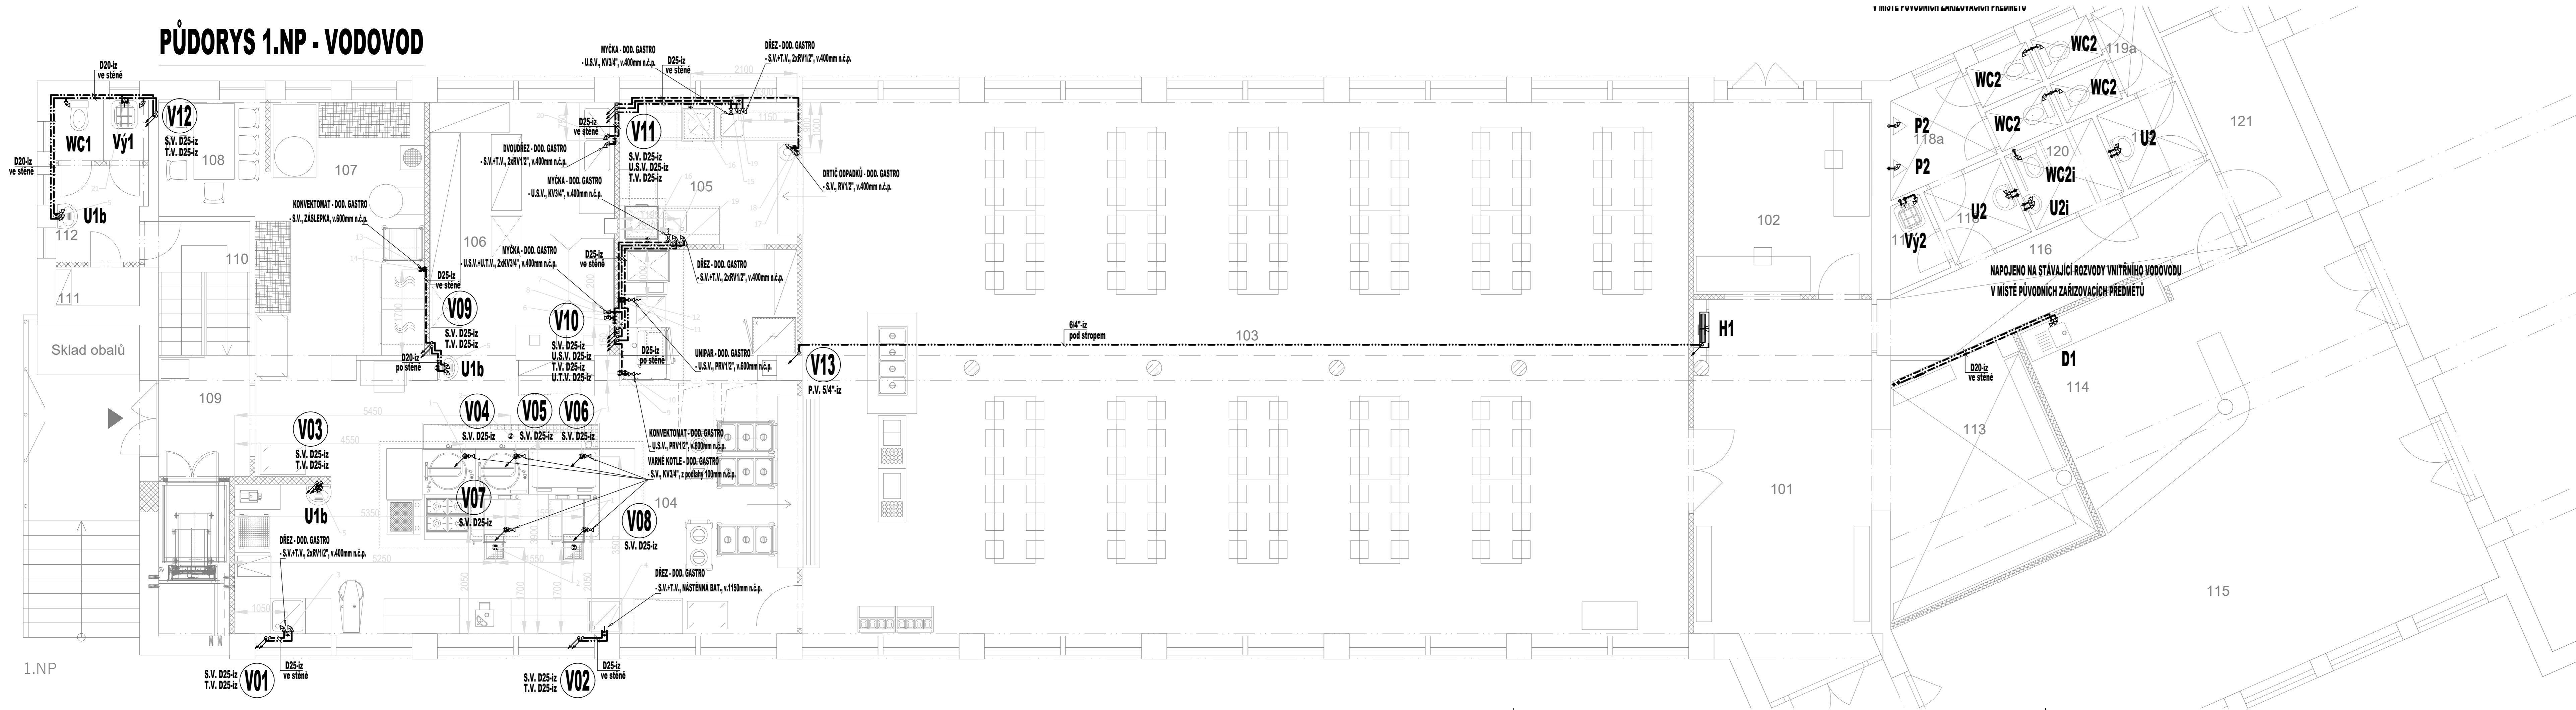

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
→	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	PE
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINK. OCEĽ
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ CIRCULACE	PP-RCT
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ UPRAVENÉ STUDENÉ VODY	PP-RCT
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ UPRAVENÉ TEPLÉ VODY	PP-RCT
V1	NAVŘZENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z TRÍVRSTVÉHO MATERIÁLU PP-RCT.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO POT.
- PATERNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM 1.PP.
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘÍPĚVNĚ PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO. ČÁSTEČNĚ PO STĚNÁCH NEBO V PODLAŽE.
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: STAVEBNÍ ČÁST: Ing. arch. MARTA BALÁŽKOVÁ	PROFESE: Ing. Karel Dovrtěl	VYPRACOVAL: Ing. Karel Dovrtěl	KONTOLOVAL: Ing. Karel Dovrtěl
INVESTOR: MĚSTO ÚSTÍ nad ORLICÍ, odbor rozvoje města, PARDUBICKÝ KRAJ			
NÁZEV: STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ v OBJEKTU OSSZ v ÚSTÍ nad ORLICÍ - parc. č. 1646			
MÍSTO: ČÁST: D.1.4.ZT - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE OBSAH: PŮDORYS 1.NP - VODOVOD			
ČÍS. ZAKÁZKY: 120/2017 STUPEŇ PD: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY FORMÁT A4: 6 PŘÍLOHA:		DATUM: 05/2017 MĚŘÍTKO: 1:50 Č. PARE:	
ZT.05			