


PŮDORYS 1.NP - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ:

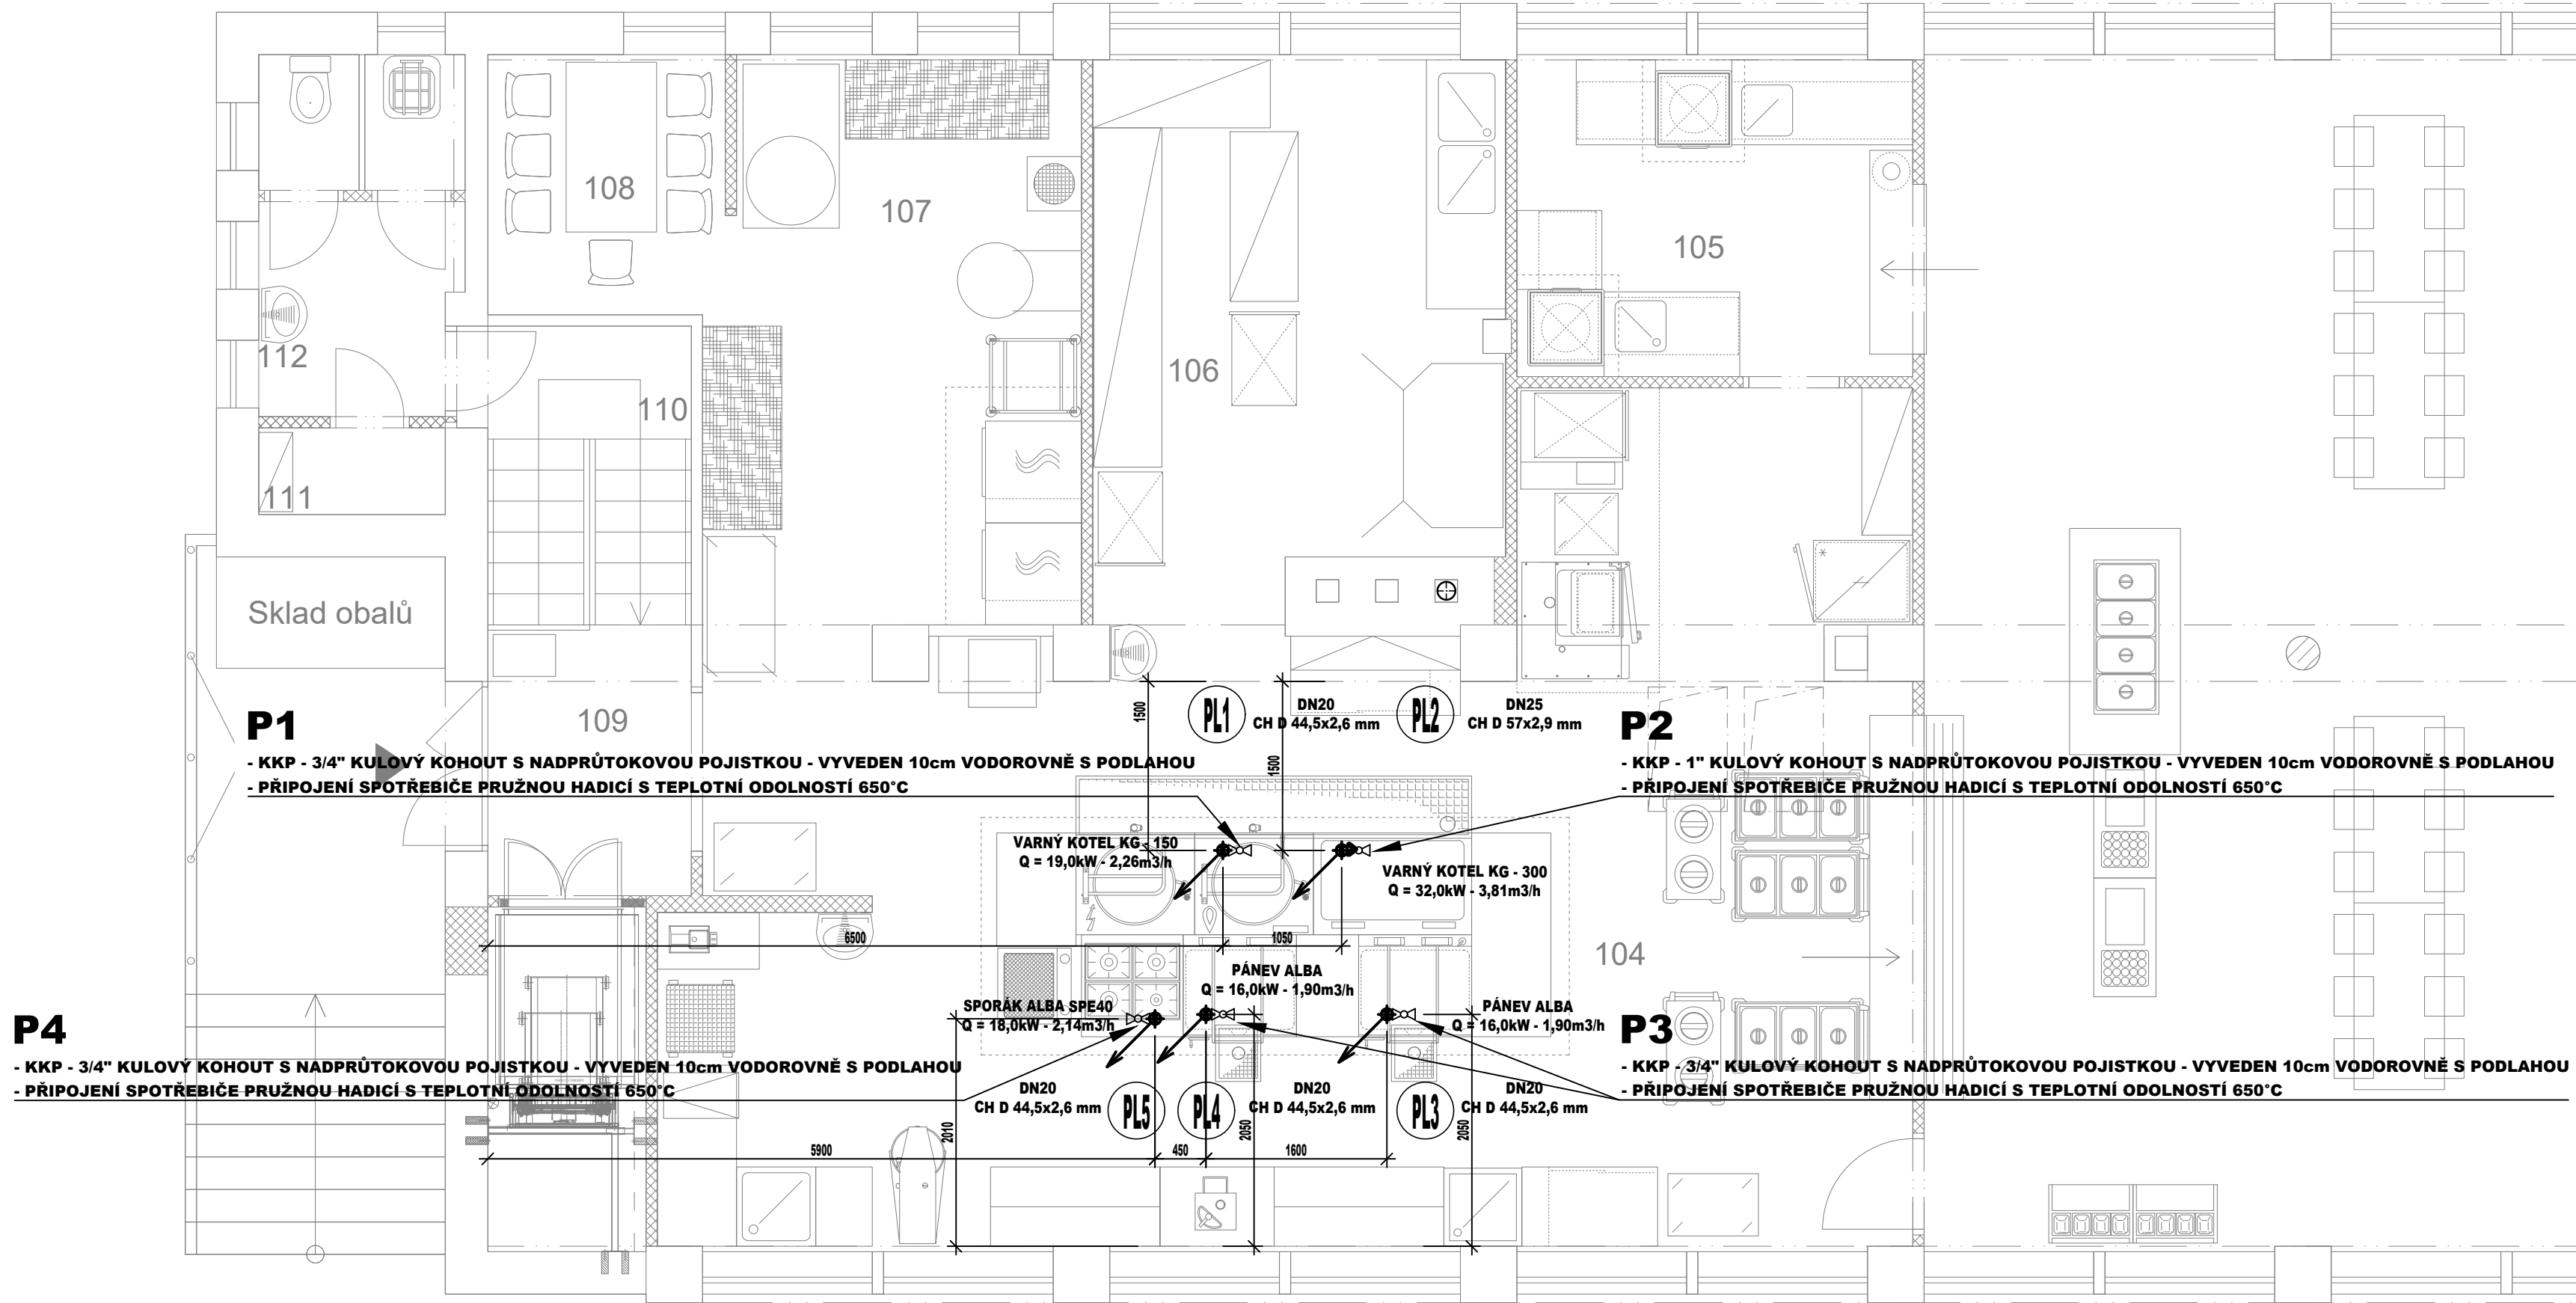

1.NP

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
— + —	NTL VNITŘNÍ PLYNOVOD - STÁVAJÍCÍ	potrubí ocelové bezešvé černé
— + —	NTL VNITŘNÍ PLYNOVOD - NAVRHOVANÝ	potrubí ocelové bezešvé černé

POZNÁMKA:

- VZDÁLENOST POVRCHU POTRUBÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU MUSÍ BÝT ALESPŮŇ 20 mm OD OSTATNÍCH VEDENÍ A INSTALACÍ
- ROZVOD PLYNU BUDE UZEMNĚN DLE ČSN 341390 - OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM PROVEDENA NULOVÁNÍM

- CH - OCHRANNÁ TRUBKA S PŘESAHEM CHRÁNĚNÉHO PROSTORU 10mm
- KK - KOHOUT KULOVÝ PLYNOVÝ

POKYNY PRO MONTÁŽ:

- MONTÁŽ PLYNOVODU PROVEDE OPRAVNĚNÁ MONTÁŽNÍ FIRMA
- PLYNOVOD MUSÍ BÝT UZEMĚN DLE ČSN 341390 A SPOJE VODIVÉ PROPOJENY PODLE ČSN 332030
- VNITŘNÍ PLYNOVOD BUDE PROVEDEN Z TRUBEK OCELOVÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM
- PO ÚSPĚŠNĚ PROVEDENÝCH ZKOUŠKÁCH BUDE POTRUBÍ OPATŘENO NÁTĚREM V ODSTĚNU 6200 ŽLUTÁ

ZKOUŠKY A REVIZE DOMOVNÍHO PLYNOVODU:

- ZKOUŠKA PEVNOSTI**
- ZKUŠEBNÍ PLYN VZDUCH
  - ZKUŠEBNÍ PŘETLAK 100 kPa
  - DÉLKA ZKOUŠKY 30 MINUT + NEJMÉNĚ 15MINUT NA VYROVNÁNÍ TEPLOTY
  - VNITŘNÍ GEOMETRICKÝ OBJEM NAD 50l
  - POVOLENÝ POKLES TLAKU 0 kPa
- ZKOUŠKA TĚSNOSTI**
- DOPRAVOVANÝ PLYN ZEMNÍ PLYN VÝHŘEVNOST 33,6MJ/M3
  - PROVOZNÍ PŘETLAK 2 kPa
  - MIN. DOPRAVOVANÉ MNOŽSTVÍ 1,00 m3/h
  - MAX. DOPRAVOVANÉ MNOŽSTVÍ 14,82 m3/h
  - ZKUŠEBNÍ PLYN VZDUCH
  - ZKUŠEBNÍ PŘETLAK 5,0 kPa
  - DÉLKA ZKOUŠKY 30 MINUT + NEJMÉNĚ 15MINUT NA VYROVNÁNÍ TEPLOTY
  - VNITŘNÍ GEOMETRICKÝ OBJEM NAD 50l
  - POVOLENÝ POKLES TLAKU 0 kPa
  - TLAKOVÁ ZKOUŠKA A REVIZE BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN1775 A TPG 70401
  - PROVOZNÍ ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ SE PROVEDOU PODLE POKYNŮ VÝROBCŮ
  - ZKOUŠKY A REVIZE PLYNOVODU BUDOU PROVEDENY V CELÉM ROZSAHU DOMOVNÍHO PLYNOVODU, URČÍ REVIZNÍ TECHNIK

**TZB ONDŘEJ ZIKÁN**  
PROJEKTANT V OBOU TZB  
E. ondrejzikán@seznam.cz  
T. 608 816 937

ZODPOVĚDNÝ POJEKTANT:		VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:		
Ing. arch. MARTA BALÁŽIKOVÁ	Ing. Karel Dovrtěl	Ondřej Zikán	Ing. Karel Dovrtěl
INVESTOR: MĚSTO ÚSTÍ nad ORLICÍ, odbor rozvoje města, PARDUBICKÝ KRAJ			
NÁZEV:		ČÍS. ZAKÁZKY: -	DATUM: 05/2017
STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ		STUPEŇ PD: JEDNOSTUP. PROJEKT	
MÍSTO: v OBJEKTU OSSZ v ÚSTÍ nad ORLICÍ - parc. č. 1646		FORMÁT A4: 3A4	MĚŘITKO: 1:50
ČÁST: D.1.4.PL - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ		PŘÍLOHA:	Č. PARÉ:
OBSAH: PŮDORYS 1.NP			
PL.03			