



hlavní projektant části: Jiří Veselský	zodpovědný projektant části: Jiří Veselský	vypracoval: Ing. Vlastimil Černý		datum: 08/2018
 ExPlan s.r.o. Michelská 18/12a 140 00, PRAHA 4 IČO: 241 86 287		zakázkové číslo: 301738	měřítko: -	stupeň: DPS
		část dokumentace D.1.4.e1	formát: 24xA4	označení:
část: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		stavební objekt: Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí		301

 <div>BURSÍK HOLDING DESIGN &amp; MANAGE</div> <div>Bursík Holding, a.s. Belgická 196/38   120 00 Praha 2 IČ: 282 23 063 www.bursikholding.cz</div>	vypracoval:	Ondřej Turek
	zodp. projektant:	Ing. Petr Hůda
	ved. projektant:	Ing. Pavel Kaňka
	autorizace:	Ing. Petr Hůda

investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí	zakázkové číslo:	
stavba:	<b>Dům dětí a mládeže</b> Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí	datum:	08/2018
		formát:	24xA4
		měřítko:	-
		druh dokumentace:	DPS
část:	<b>D.1.4. Technika prostředí staveb</b>	č. výkresu:	č. paré:
obsah:	Rozvaděče	D.1.4.e1.301	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div><div>Číslo pare:</div><div><div><div></div><div>ExPlan</div><div>S.r.o.</div></div></div></div>									
<div><div>Název zakázky : DDM Ústí nad Orlicí</div><div>Název rozvaděče : RH</div><div>Výrobní číslo : .</div></div>									
<div><div>Typ rozvaděče : Oceloplechový skříňový rozvaděč</div><div>Rozměr rozvaděče : 2050x600x300 (VxŠxH)</div><div>Přívod : Horem</div><div>Vývody : Horem</div></div>					<div><div>Napěťová soustava : 3 PEN ~ 50Hz 400 V/TN-C-S</div><div>Ochrana : Automatickým odpojení od zdroje</div><div>Krytí : IP 40/20</div><div>Jmenovitý proud : 125A</div><div>Zkratový proud : &lt; 10kA</div><div>Ovládací napětí : .</div><div>Poznámka :</div></div>				
<div><div>Začátek projektu : 29.11.2016</div><div>Poslední změna : 21.08.2018</div><div>Vypracoval : David Hubáček</div><div>Kontroloval : Jiří Veselský</div></div>					<div><div>Počet stran : 4</div><div>Číslo poslední strany: 4</div><div>Rok výroby : 2018</div></div>				
2									
			Datum	15.08.2018					= RH
			Zprac..	hubacekd					+
			Zkontr.		DDM Ústí nad Orlicí				
Změna	Datum	Název	Přív.		Náhrada z	Nahrazeno čím			List
									1
									4
<div><div></div><div>ExPlan</div><div>S.r.o.</div></div>							Titulní strana		
							RH		List
									4







Číslo pare:



Název zakázky : DDM Ústí nad Orlicí

Název rozvaděče : R1PP

Výrobní číslo : .

Typ rozvaděče : Oceloplastový přisazený rozvaděč

Rozměr rozvaděče : 72 Modulů

Přívod : Horem

Vývody : Horem, spodem

Napěťová soustava : 3 NPE ~ 50Hz 400 V/TN-S

Ochrana : Automatickým odpojení od zdroje

Krytí : IP 40/20

Jmenovitý proud : 32A

Zkratový proud : < 10kA

Ovládací napětí : .

Poznámka :

Začátek projektu : 29.11.2016

Poslední změna : 16.08.2018

Vypracoval : David Hubáček

Kontroloval : Jiří Veselský

Počet stran : 5

Číslo poslední strany: 5


Rok výroby : 2018

# Obsah

Sloupec X: Automaticky generovaná stránka byla dodatečně ručně upravena F06\_001


[illegible]

			Datum	16.08.2018	.			Obsah : =R1PP/1 - =R1PP/5			= R1PP	
			Zprac..	hubacekd							+	
			Zkontr.						DDM Ústí nad Orlicí			R1PP
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím					List	5

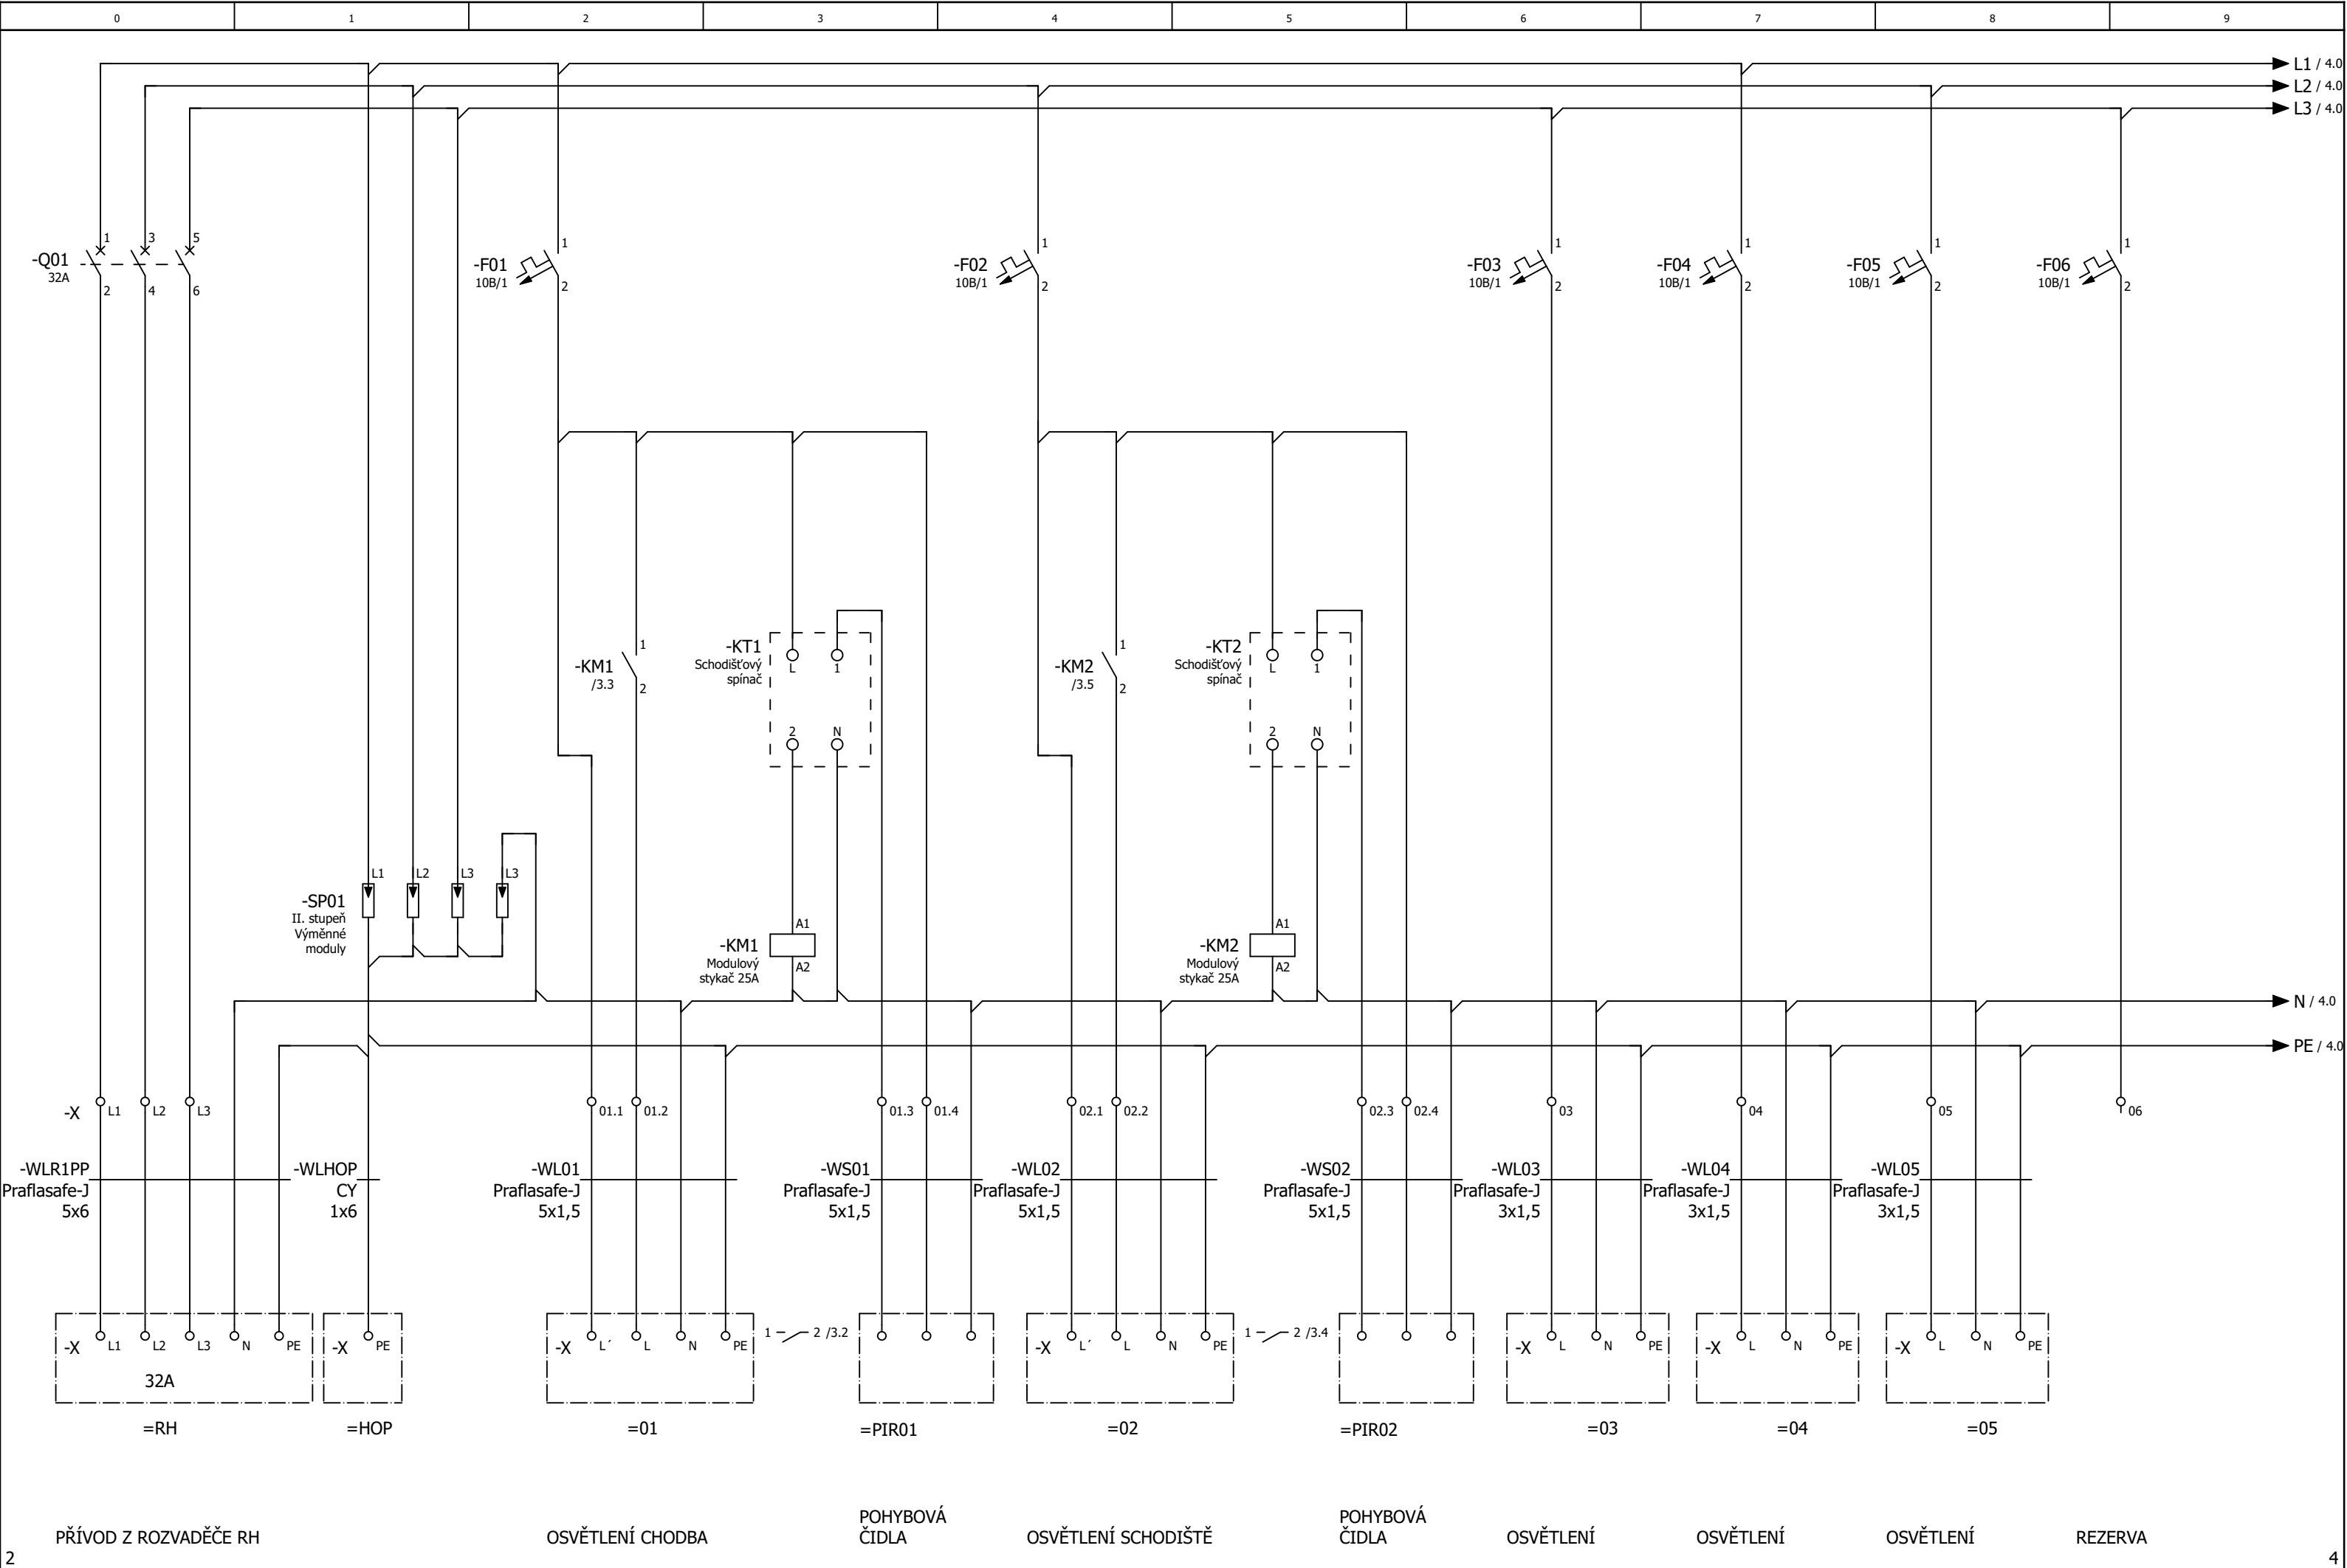








			Datum	16.08.2018	. DDM Ústí nad Orlicí			Plán zapojení			= R1PP	
			Zprac..	hubacekd							+	
			Zkontr.									
Změna	Datum	Název	Přv.		Náhrada z	Nahrazeno čím			R1PP	List	5	
									List	5		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
<div><div>Číslo pare:</div><div><div><div><div></div><div>ExPlan</div><div>S.r.o.</div></div></div></div></div>													
<div><div>Název zakázky : DDM Ústí nad Orlicí</div><div>Název rozvaděče : R1NP</div><div>Výrobní číslo : .</div></div>													
<div><div>Typ rozvaděče : Oceloplastový zapuštěný rozvaděč</div><div>Rozměr rozvaděče : 168 Modulů</div><div>Přívod : Horem</div><div>Vývody : Horem, spodem</div></div>					<div><div>Napěťová soustava : 3 NPE ~ 50Hz 400 V/TN-S</div><div>Ochrana : Automatickým odpojení od zdroje</div><div>Krytí : IP 40/20</div><div>Jmenovitý proud : 63A</div><div>Zkratový proud : &lt; 10kA</div><div>Ovládací napětí : .</div><div>Poznámka :</div></div>								
<div><div>Začátek projektu : 29.11.2016</div><div>Poslední změna : 21.08.2018</div><div>Vypracoval : David Hubáček</div><div>Kontroloval : Jiří Veselský</div></div>					<div><div>Počet stran : 8</div><div>Číslo poslední strany: 8</div><div>Rok výroby : 2018</div></div>								
2													
			Datum	14.08.2018	. DDM Ústí nad Orlicí		<div><div></div><div>ExPlan</div><div>S.r.o.</div></div>	Titulní strana				= R1NP	
			Zprac..	hubacekd						+			
			Zkontr.										
Změna	Datum	Název	Přv.		Náhrada z	Nahrazeno čím			R1NP	List	1	List	8




			Datum	16.08.2018			Plán zaoberaní		= R1NP
--	--	--	-------	------------	--	--	----------------	--	--------





			Datum	16.08.2018	.			Plán zapojení			= R1NP	
			Zprac..	hubacekd							+	
			Zkontr.						DDM Ústí nad Orlicí			
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím			R1NP	List	4	
										List	8	













0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div><div>Číslo pare:</div><div></div></div>									
<div><div>Název zakázky :</div><div>DDM Ústí nad Orlicí</div></div> <div><div>Název rozvaděče :</div><div>R2NP</div></div> <div><div>Výrobní číslo :</div><div>.</div></div>									
<div><div>Typ rozvaděče :</div><div>Oceloplastový zapuštěný rozvaděč</div></div> <div><div>Rozměr rozvaděče :</div><div>168 Modulů</div></div> <div><div>Přívod :</div><div>Horem</div></div> <div><div>Vývody :</div><div>Horem, spodem</div></div>					<div><div>Napěťová soustava :</div><div>3 NPE ~ 50Hz 400 V/TN-S</div></div> <div><div>Ochrana :</div><div>Automatickým odpojení od zdroje</div></div> <div><div>Krytí :</div><div>IP 40/20</div></div> <div><div>Jmenovitý proud :</div><div>63A</div></div> <div><div>Zkratový proud :</div><div>&lt; 10kA</div></div> <div><div>Ovládací napětí :</div><div>.</div></div> <div><div>Poznámka :</div><div></div></div>				
<div><div>Začátek projektu :</div><div>29.11.2016</div></div> <div><div>Poslední změna :</div><div>21.08.2018</div></div> <div><div>Vypracoval :</div><div>David Hubáček</div></div> <div><div>Kontroloval :</div><div>Jiří Veselský</div></div>					<div><div>Počet stran :</div><div>8</div></div> <div><div>Číslo poslední strany:</div><div>8</div></div> <div><div>Rok výroby :</div><div>2018</div></div>				

			Datum	14.08.2018				Titulní strana			= R2NP	
			Zprac..	hubacekd							+	
			Zkontr.		DDM Ústí nad Orlicí							
Změna	Datum	Název	Přv.		Náhrada z	Nahrazeno čím				R2NP	List	1
											List	8

# Obsah


Sloupec X: Automaticky generovaná stránka byla dodatečně ručně upravena F06\_001

[illegible][illegible]










			Datum	21.08.2018	.			Plán zapojení			= R2NP	
			Zprac..	hubacekd							+	
			Zkontr.						DDM Ústí nad Orlicí			
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím			R2NP	List	6	
										List	8	



			Datum	21.08.2018			Plán zariadení		= R2NP
--	--	--	-------	------------	--	--	----------------	--	--------

[illegible][illegible][illegible][illegible]



			Datum	16.08.2018	. DDM Ústí nad Orlicí			Plán zapojení			= R2NP	
			Zprac..	hubacekd							+	
			Zkontr.									
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím			R2NP		List	8
											List	8