


PASPORTIZACE PORUŠENÍ – PŮDORYS 1.NP M 1:50



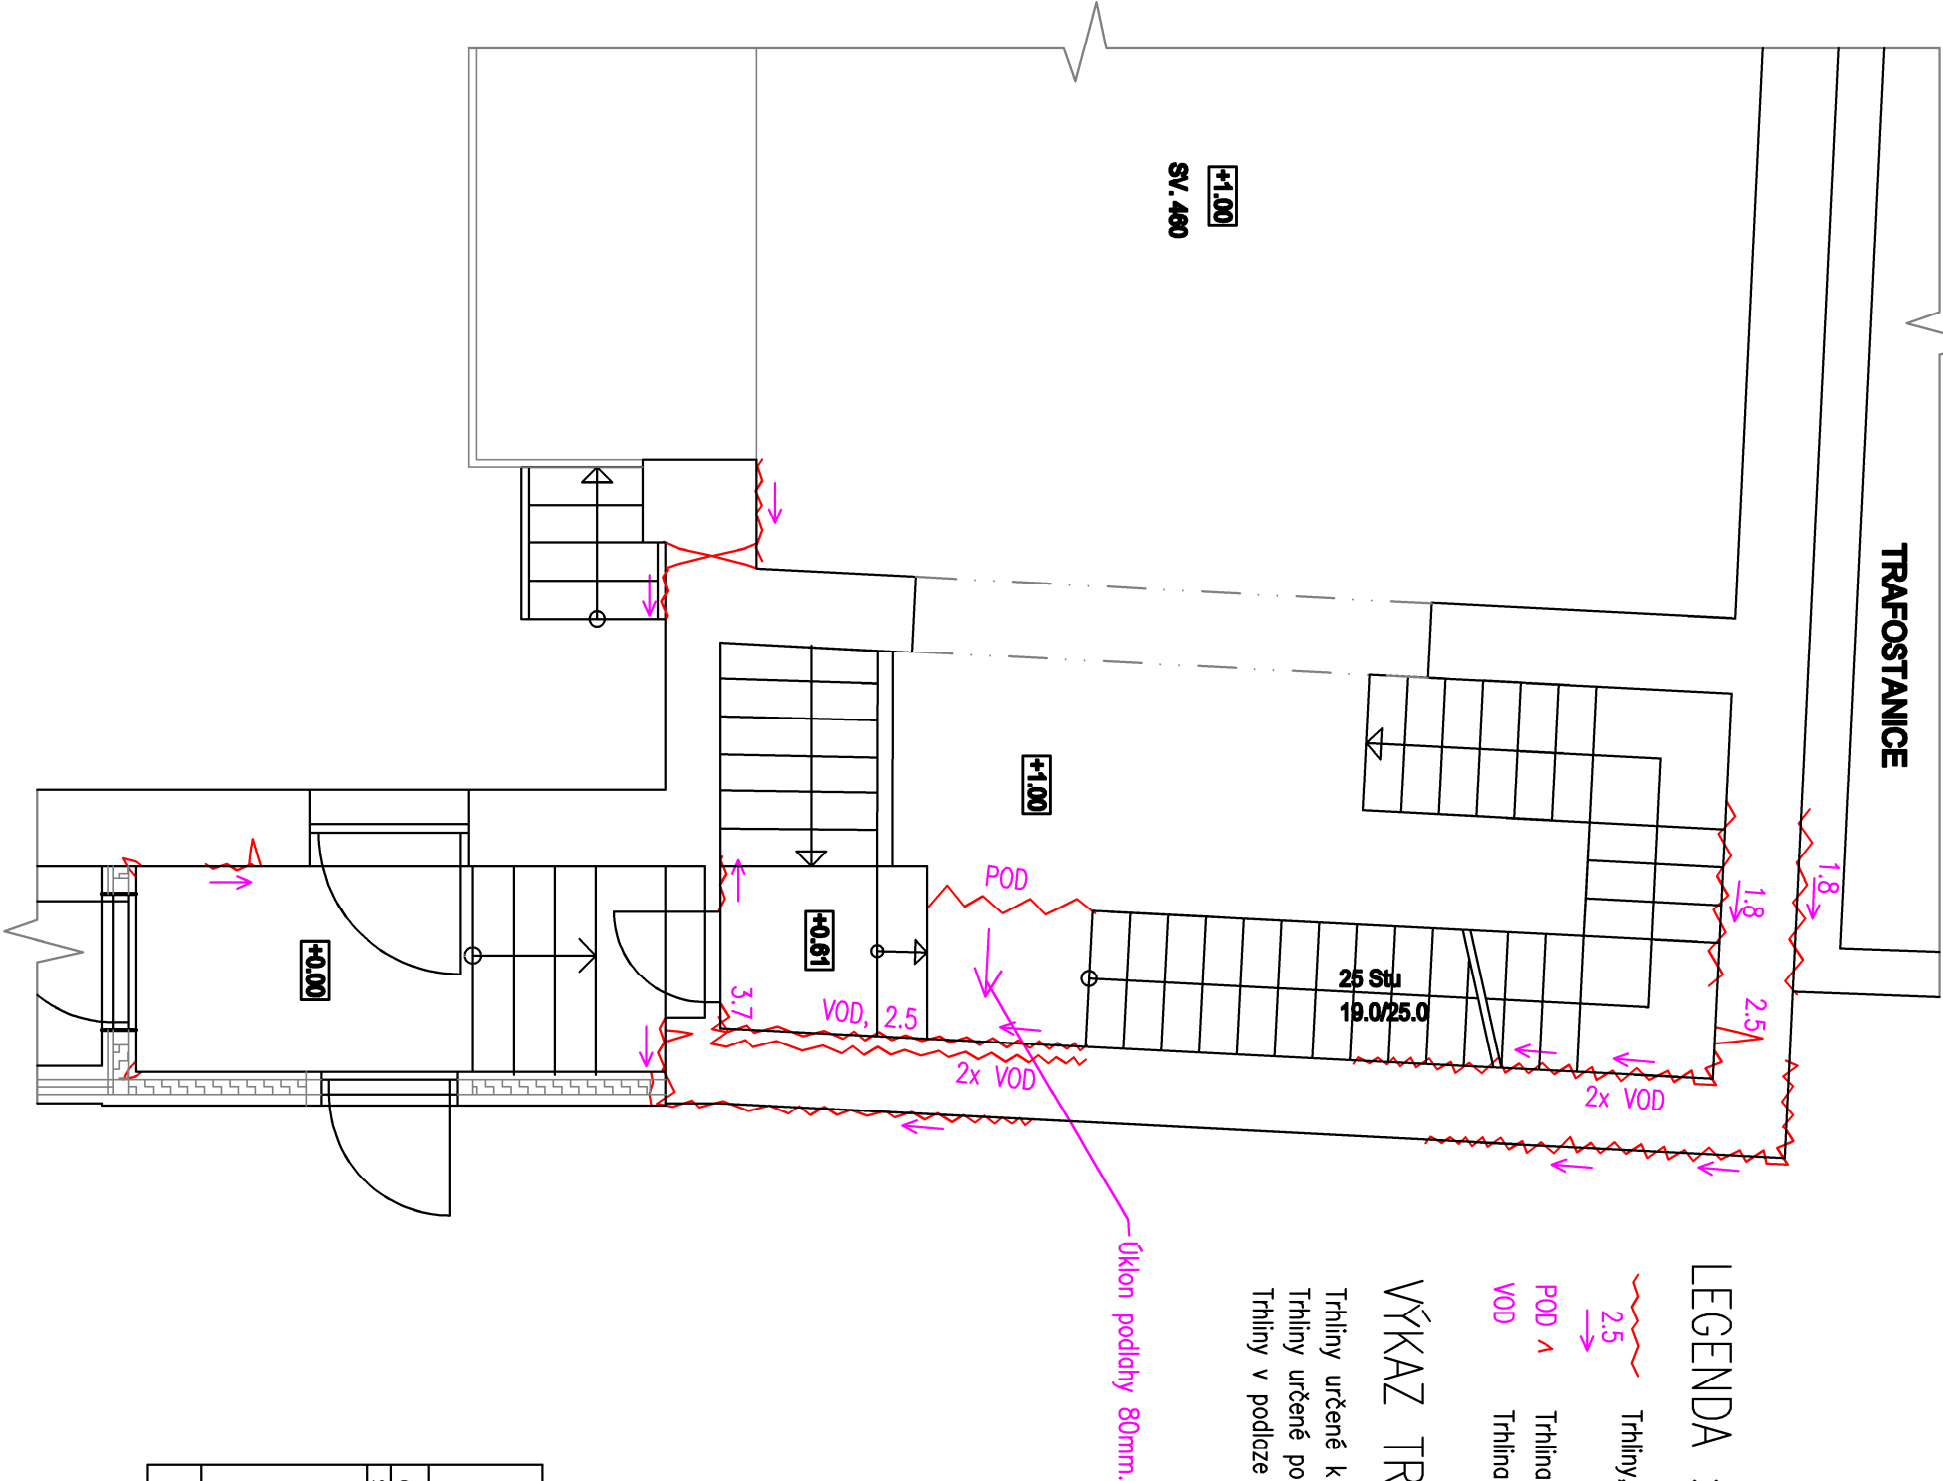

LEGENDA :

- 2.5 Trhliny, směr stoupání trhlin, rozvětvení trhliny.
- POD Trhlina v podlaže, svislá.
- VOD Trhlina vodorovná.

VÝKAZ TRHLIN :

Trhliny určené k sešíť a zednickému zapravení ... délka celkem 33 bm.
Trhliny určené pouze k zednickému zapravení ... délka celkem 5 bm.
Trhliny v podlaže určené k zaříť a zapravení ... délka celkem 1.5 bm.

ZODP. PROJ.		Ing. M. Špička	
PROJEKTANT		Ing. M. Špička, Ing. R. Špičková	
Objednatel : Město Ústí nad Orlicí, Sychrova, 562 24, Ústí nad Orlicí, IČ:00279676, DIČ:CZ00279676			
STAVBA MÍSTO STAVBY : Ústí nad Orlicí , Hovříčkova 821, 562 01, Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický			
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCI MALE SCÉNY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ, parc. č. st. 167 a 318			
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVEDENÍ STAVBY			
PASPORTIZACE PORUŠENÍ – PŮDORYS 1.NP			
			
		PROXYMA projekt s.r.o. Jirádkův 19,602 00,Bрно IČ:28273231, DIČ:CZ28273231, 604 346 357 web : www.proxyma.cz	
STUPĚŇ	D.S.P.+D.P.S.		
FORMÁT	2 A4		
DATUM	02/2017		
Č. AKCE	011–2017		
MĚŘÍTKO	1:50		
ČÍSLO PŘÍLOHY		D.03	