


Podélný profil  
komunikace  
Zklidněná obslužná  
komunikace PK-6


M 1: 250/100

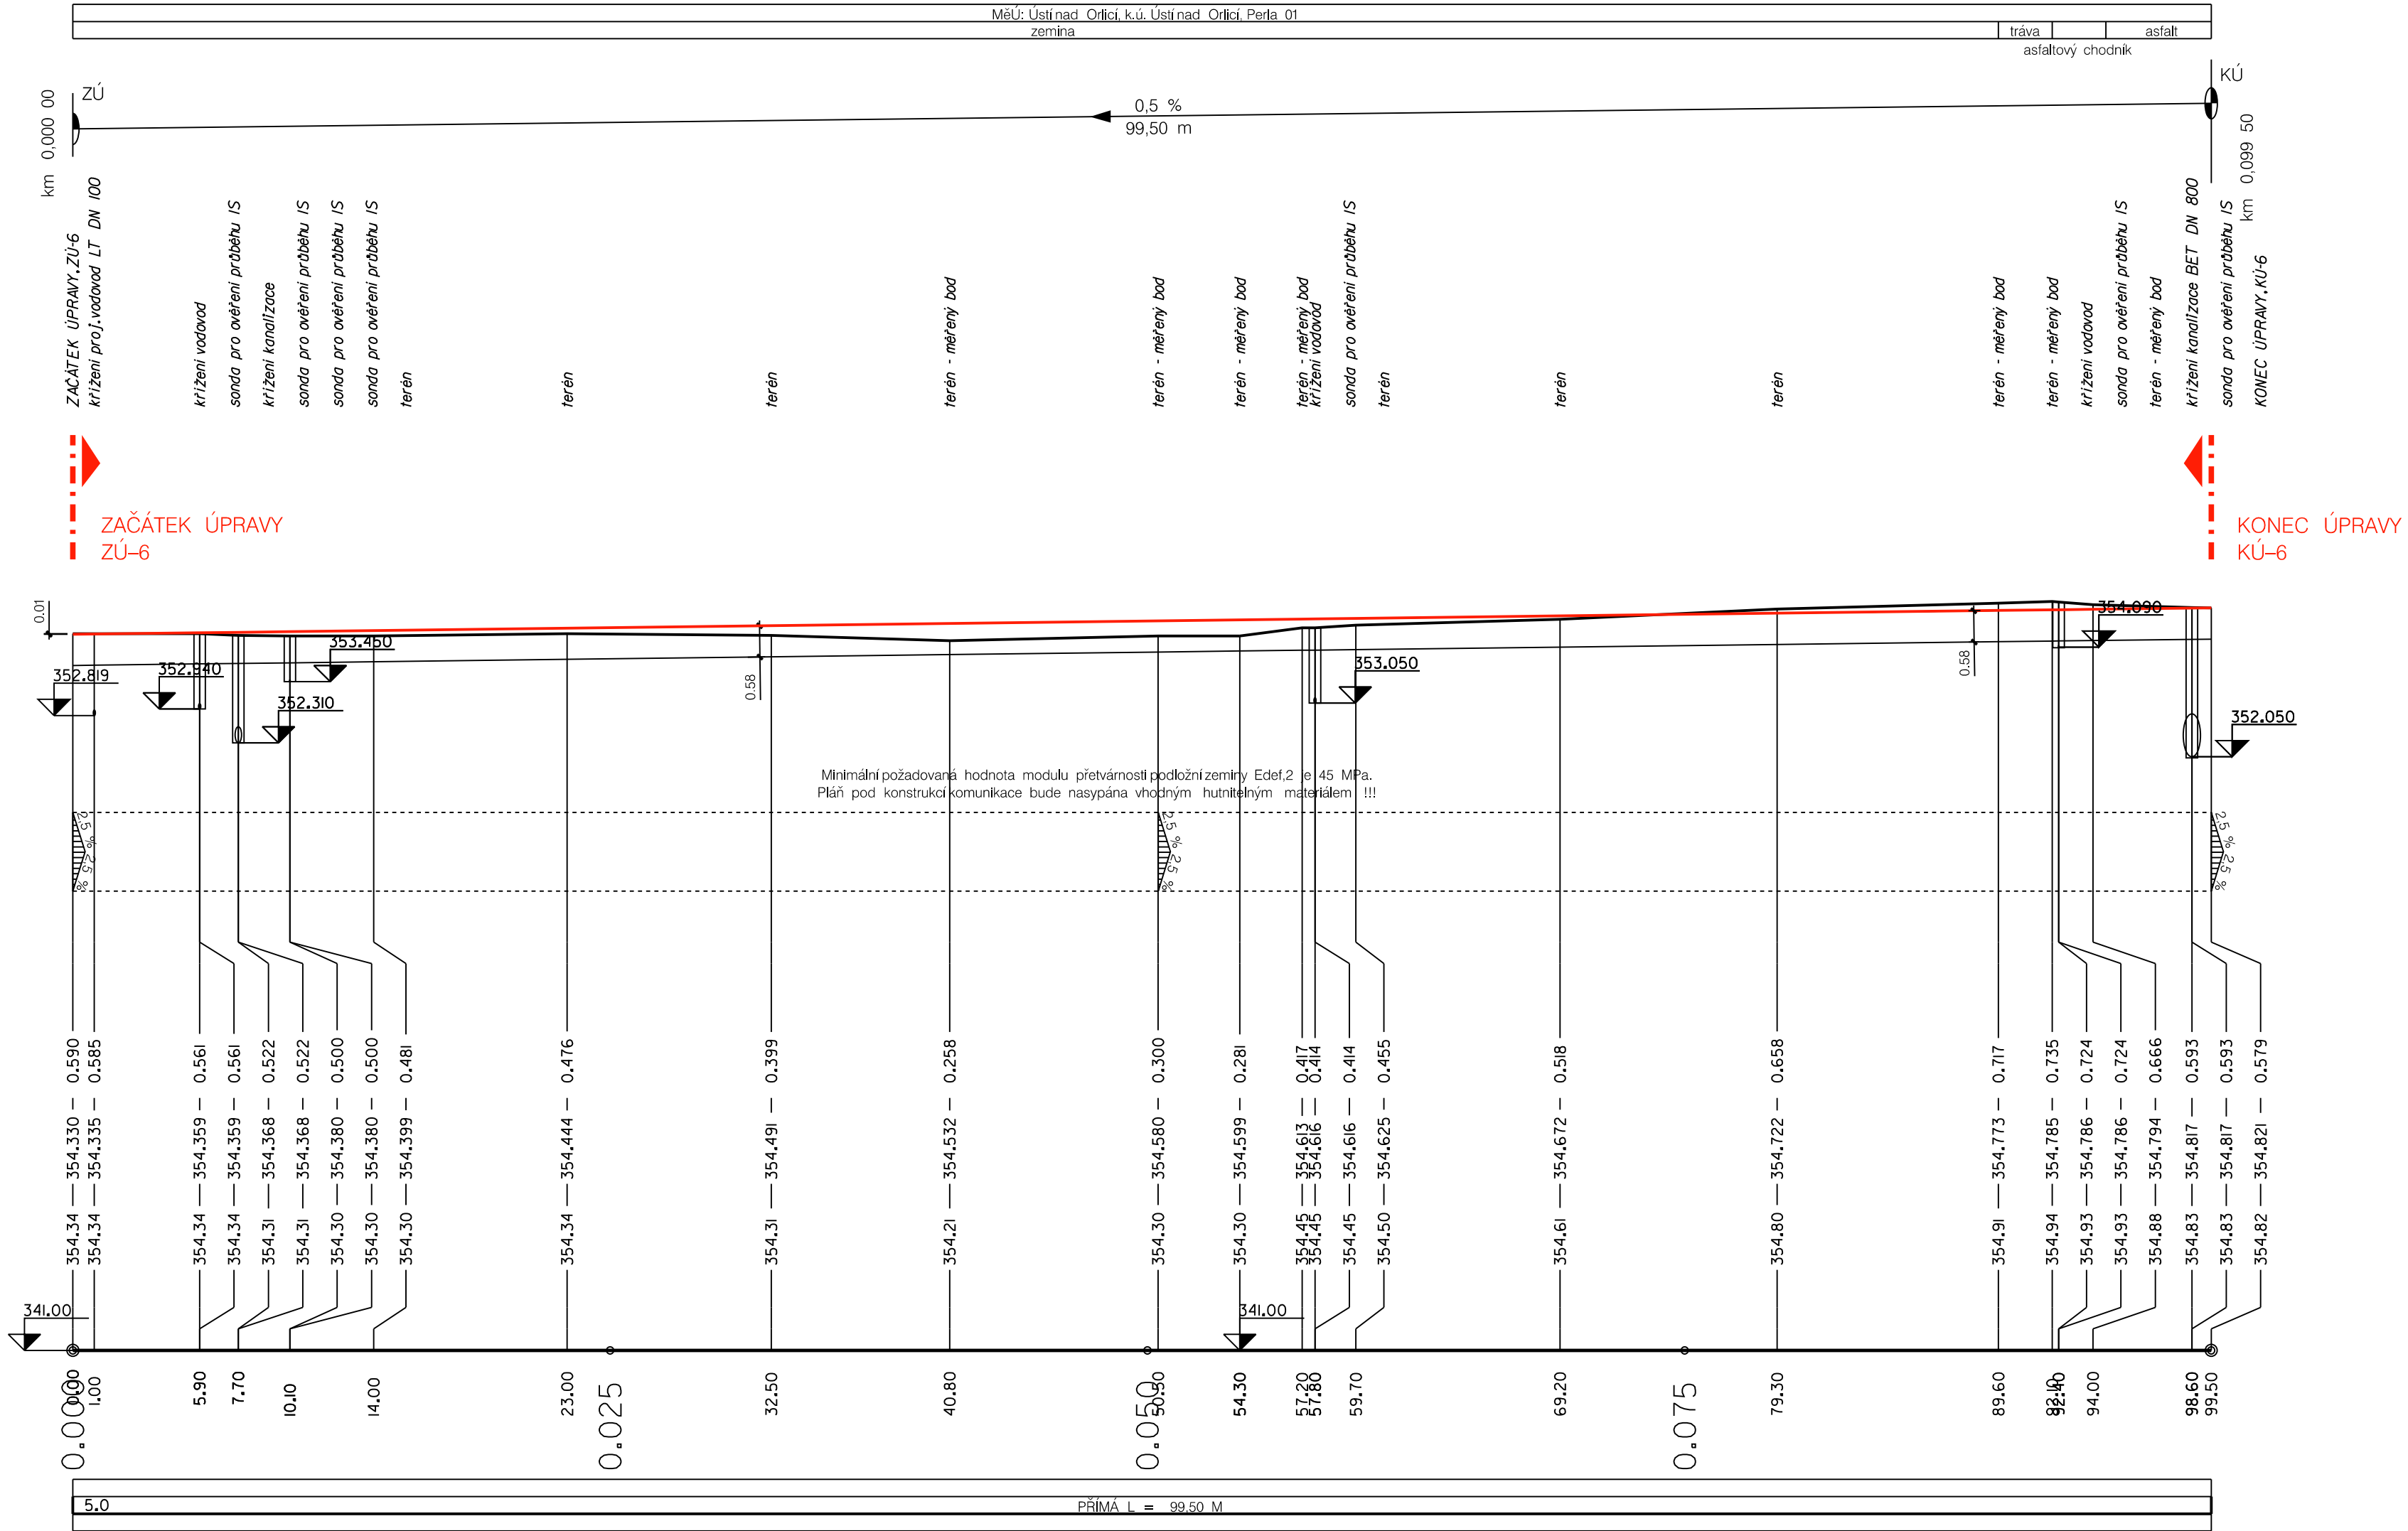

Hloubky inženýrských sítí při křížení je nutno ověřit sondami III

Upozornění:

Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit veškeré inženýrské sítě !  
Zakreslené trasy podzemních sítí jsou pouze orientační !!!  
Při provádění zemních prací je třeba dodržovat příslušné ČSN, respektovat ochranná pásma zařízení dle zákonů č. 458/2000, 127/2005 a 274/2001 Sb. a vyjádření správců inženýrských sítí.

Odp. projektant:	Ing. P. Matys	Projektant:	Ing. M. Popelář	<div>M Projekt CZ s.r.o.</div> <div>17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí</div>	
Kraj:	Pardubický	CAD:	MicroStation		
pMěÚ:	Ústí nad Orlicí	MěÚ:	Ústí nad Orlicí		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí			Formát:	4 /A4
Akce:	Ústí nad Orlicí – veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí			Datum:	02 /19
				Stupeň:	DPS
				Měřítko:	1:250/100
Obsah:	Podélný profil komunikace PK-6			Číslo. zak.:	17_1027
				Číslo:	D.7.4