


STÁVAJÍCÍ STAV

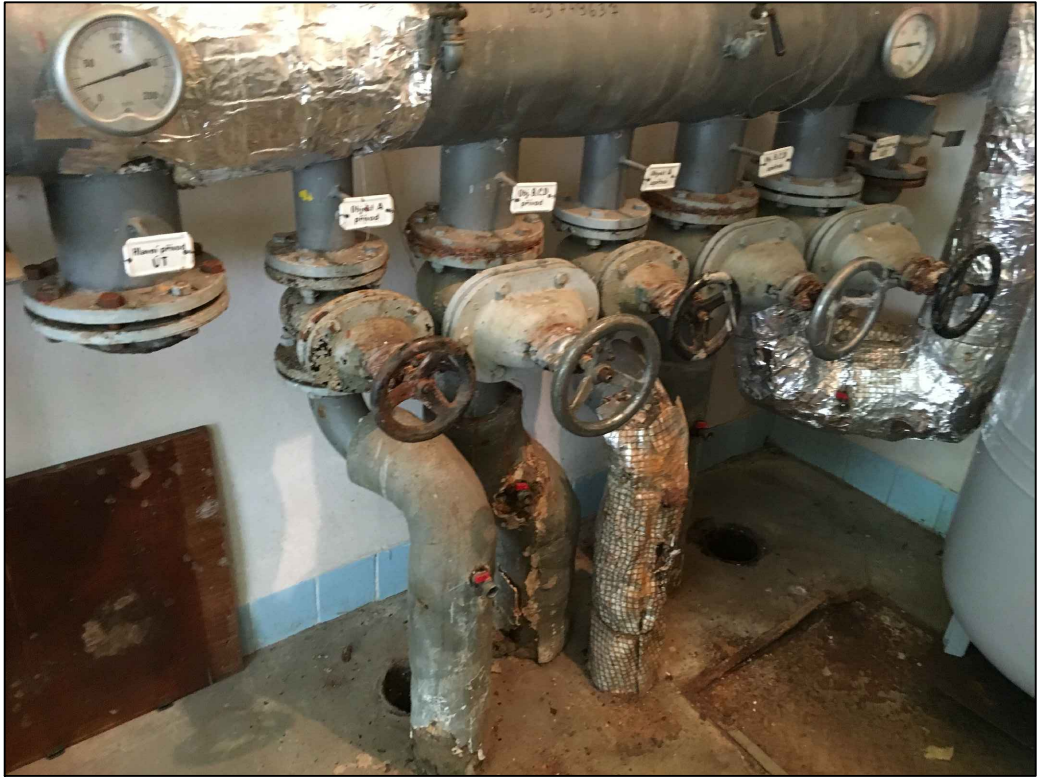

POZICE	POPIS ZAŘÍZENÍ	MNOŽSTVÍ
1	ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY Z OCELOVÉHO POTRUBÍ DN 200, PŘÍRUBOVÁ HRDLA, ZÁVITOVÉ NÁVARKY, TEPELNÁ IZOLACE 100mm S HLINÍKOVOU FOLIÍ, DETAIL NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE	1
2	SBĚRAČ VRATNÉ VODY Z OCELOVÉHO POTRUBÍ DN 200, PŘÍRUBOVÁ HRDLA, ZÁVITOVÉ NÁVARKY, TEPELNÁ IZOLACE 100mm S HLINÍKOVOU FOLIÍ, DETAIL NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE	1
3	STÁVAJÍCÍ MĚŘIČ TEPLA DN 80, DÉLKA 300mm, BUDE PROVEDENO PŘEMÍSTĚNÍ DLE NOVÉ DISPOZICE A PŘEPOJENÍ KABELŮ	1

- ŠP

- ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ, PN 6
- ŠPE

- REGULAČNÍ VENTIL DLE DIN/EN, JEDNODÍLNÉ TĚLESO POD TLAKEM S KUŽELKOU S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM, INTELIGENTNÍ SERVOPOHON ŘÍZENÝ MKROPROCESORY, REGULAČNÍ SIGNÁL PŘES PC, SIGNALIZACE KONCOVÝCH STAVŮ, PN 6, 230V (VENTIL JE V DODÁVCE MaR, PROFESE TOPENÍ ZAJISTÍ POUZE MONTÁŽ)
- FP

- FILTR PŘÍRUBOVÝ, PN 6
- KK

- KULOVÝ KOHOUT
- VK

- VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2"
- OV

- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 1/2"
- ON

- ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBK A DN 50, DÉLKA 100mm
- T

- TEPLOMĚR S NÁVARKEM, ROZSAH 0-120°C
- M

- TLAKOMĚR S NÁVARKEM (MANOMETR), ROZSAH 0-6 Bar
- POTRUBÍ TOPNÉ VODY - OCELOVÉ POTRUBÍ SVAŘOVANÉ

+ TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA 50-100mm S FOLIÍ
- POTRUBÍ VRATNÉ VODY - OCELOVÉ POTRUBÍ SVAŘOVANÉ

+ TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA 50-100mm S FOLIÍ
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ SVAŘOVANÉ

Architekt			PROTOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 568 02 SVITAVY tel.: 603 470 825, e-mail: pavelkefuri@email.cz IČ: 288 29 999	
Vedoucí zakázky		PAVEL KEFURT		
Projektant		PAVEL KEFURT		
Zodp. projektant		JAROSLAV KEFURT		
Kraj	PARDUBICKÝ	MÚ/OU	ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
Investor	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 562 24			
Název stavby:				
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ 1332, ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 06 REKONSTRUKCE ROZDĚLOVAČŮ VYTÁPĚNÍ				
Místo stavby:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ ČAPKŮ 1332, ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
Stavební objekt:	SO 01 - VÝMĚNÍK			
Část:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ STAVEB			
Obsah přílohy:	ŘEZ A			
Formát			6x4	
Datum			DUBEN 2020	
Číslo zakázky			0419	
Stupeň PD			DSP, DVD, DPS	
Revize			01	
Označení přílohy:			Číslo paré:	
SO 01 - D.1.4.1.b-02				
Měřítko:				
1:10				