


STÁVAJÍCÍ STAV

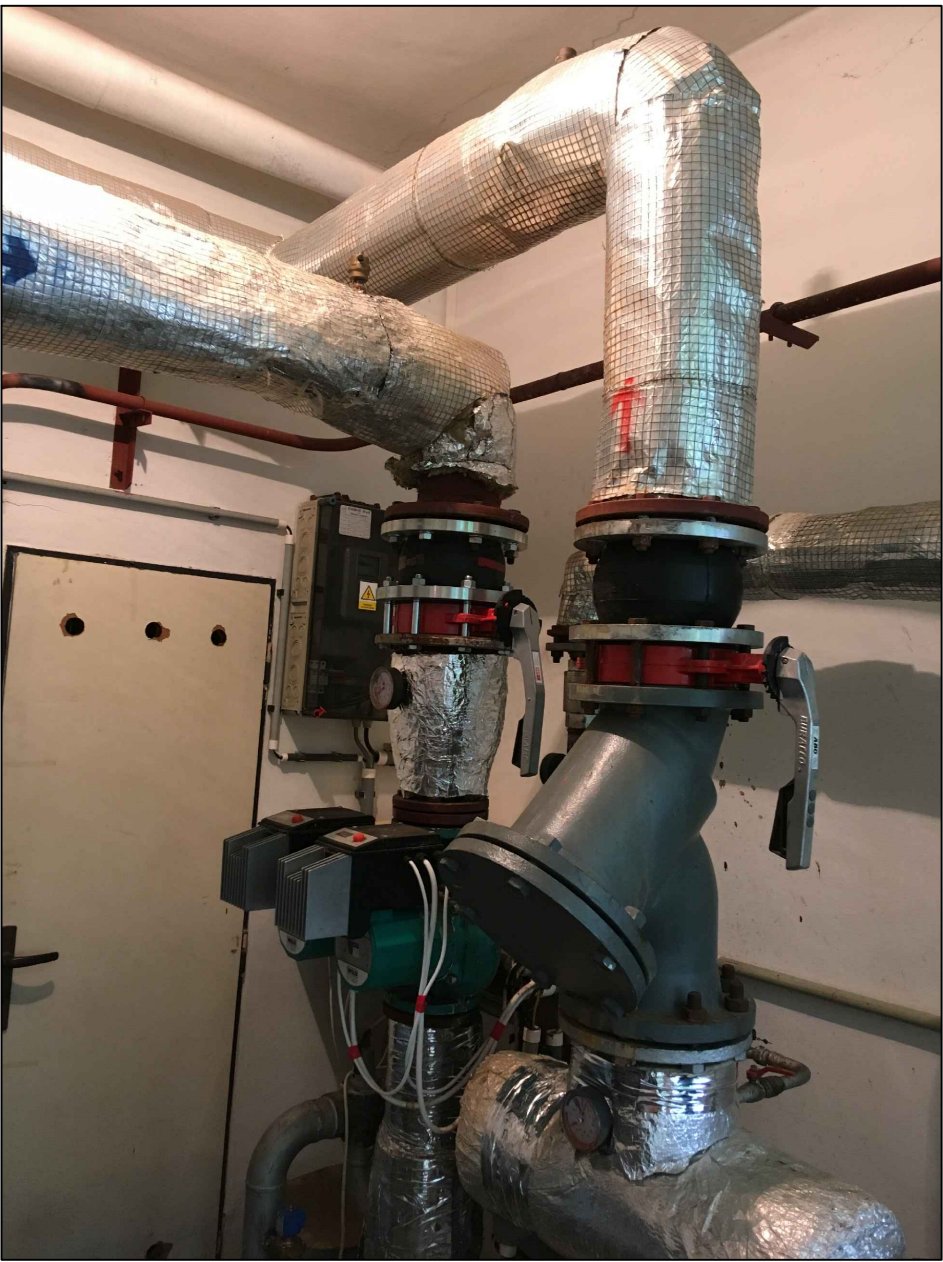

- VK - VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2"
- OV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 1/2"
- ON - ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBK A DN 50, DÉLKA 100mm
- T - TEPLMĚR S NÁVARKEM, ROZSAH 0-120°C
- M - TLAKOMĚR S NÁVARKEM (MANOMETR), ROZSAH 0-6 Bar

POTRUBÍ TOPNÉ VODY - OCELOVÉ POTRUBÍ SVAŘOVANÉ + TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA 50-100mm S FOLIÍ

POTRUBÍ VRATNÉ VODY - OCELOVÉ POTRUBÍ SVAŘOVANÉ + TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA 50-100mm S FOLIÍ

STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ SVAŘOVANÉ

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Architekt   |  | <b>PROTOSAN s.r.o.</b><br><br>LANŠKROUNSKÁ 1A, 568 02 SVITAVY<br>tel.: 603 470 825, e-mail: pavelkefuri@gmail.cz<br>IČ: 286 29 999 |   |
| Vedoucí zakázky   | PAVEL KEFURT   |  |   |
| Projektant  | PAVEL KEFURT   |  |   |
| Zodp. projektant  | JAROSLAV KEFURT  |  |   |
| Kraj  | PARDUBICKÝ   |  |   |
| Investor  | Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 562 24 |  |   |
| Název stavby:   |  |  |   |
| ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ 1332, ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 06<br>REKONSTRUKCE ROZDĚLOVAČŮ VYTÁPĚNÍ |  |  |   |
| Místo stavby:   | ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ ČAPKŮ 1332, ÚSTÍ NAD ORLICÍ          |  |   |
| Stavební objekt:  | SO 01 - VÝMĚNÍK  |  | Označení přílohy:<br><br>SO 01 - D.1.4.1.b-03 |
| Část:   | D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB<br>D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ STAVEB |  |   |
| Obsah přílohy:  | ŘEZ B  |  |   |
|   |  |  | Měřítko:<br><br>1:10                          |
|   |  |  | Číslo paré:                                   |

