

25.10.2019			
VYPRACOVAL		Kamil Blažek	DIS.
DRUH PD		Pro provádění stavby	INVESTOR
DATUM		17.10.2019	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 562 24
MĚŘITKO		bez měřítka	STAVBA
ČÍS. ZAKÁZKY		21992077	Rekonstrukce rozvodných výhledů, ZŠ Bratří Čapků 1332, Ústí nad Orlicí
			OBJEKT
			ZŠ Bratří Čapků 1332, Ústí nad Orlicí
			ČÁST
			Měření a regulace
			VÝKRES
			Napojení a komunikace řídicího systému
			RD - C
			02

INELSEV


INELSEV ENERGIE s.r.o.

Na Ležánkách 1813

530 03 Páraldice

tel.-fax. +420 466 410 206

e-mail: info@inelsevenergie.cz

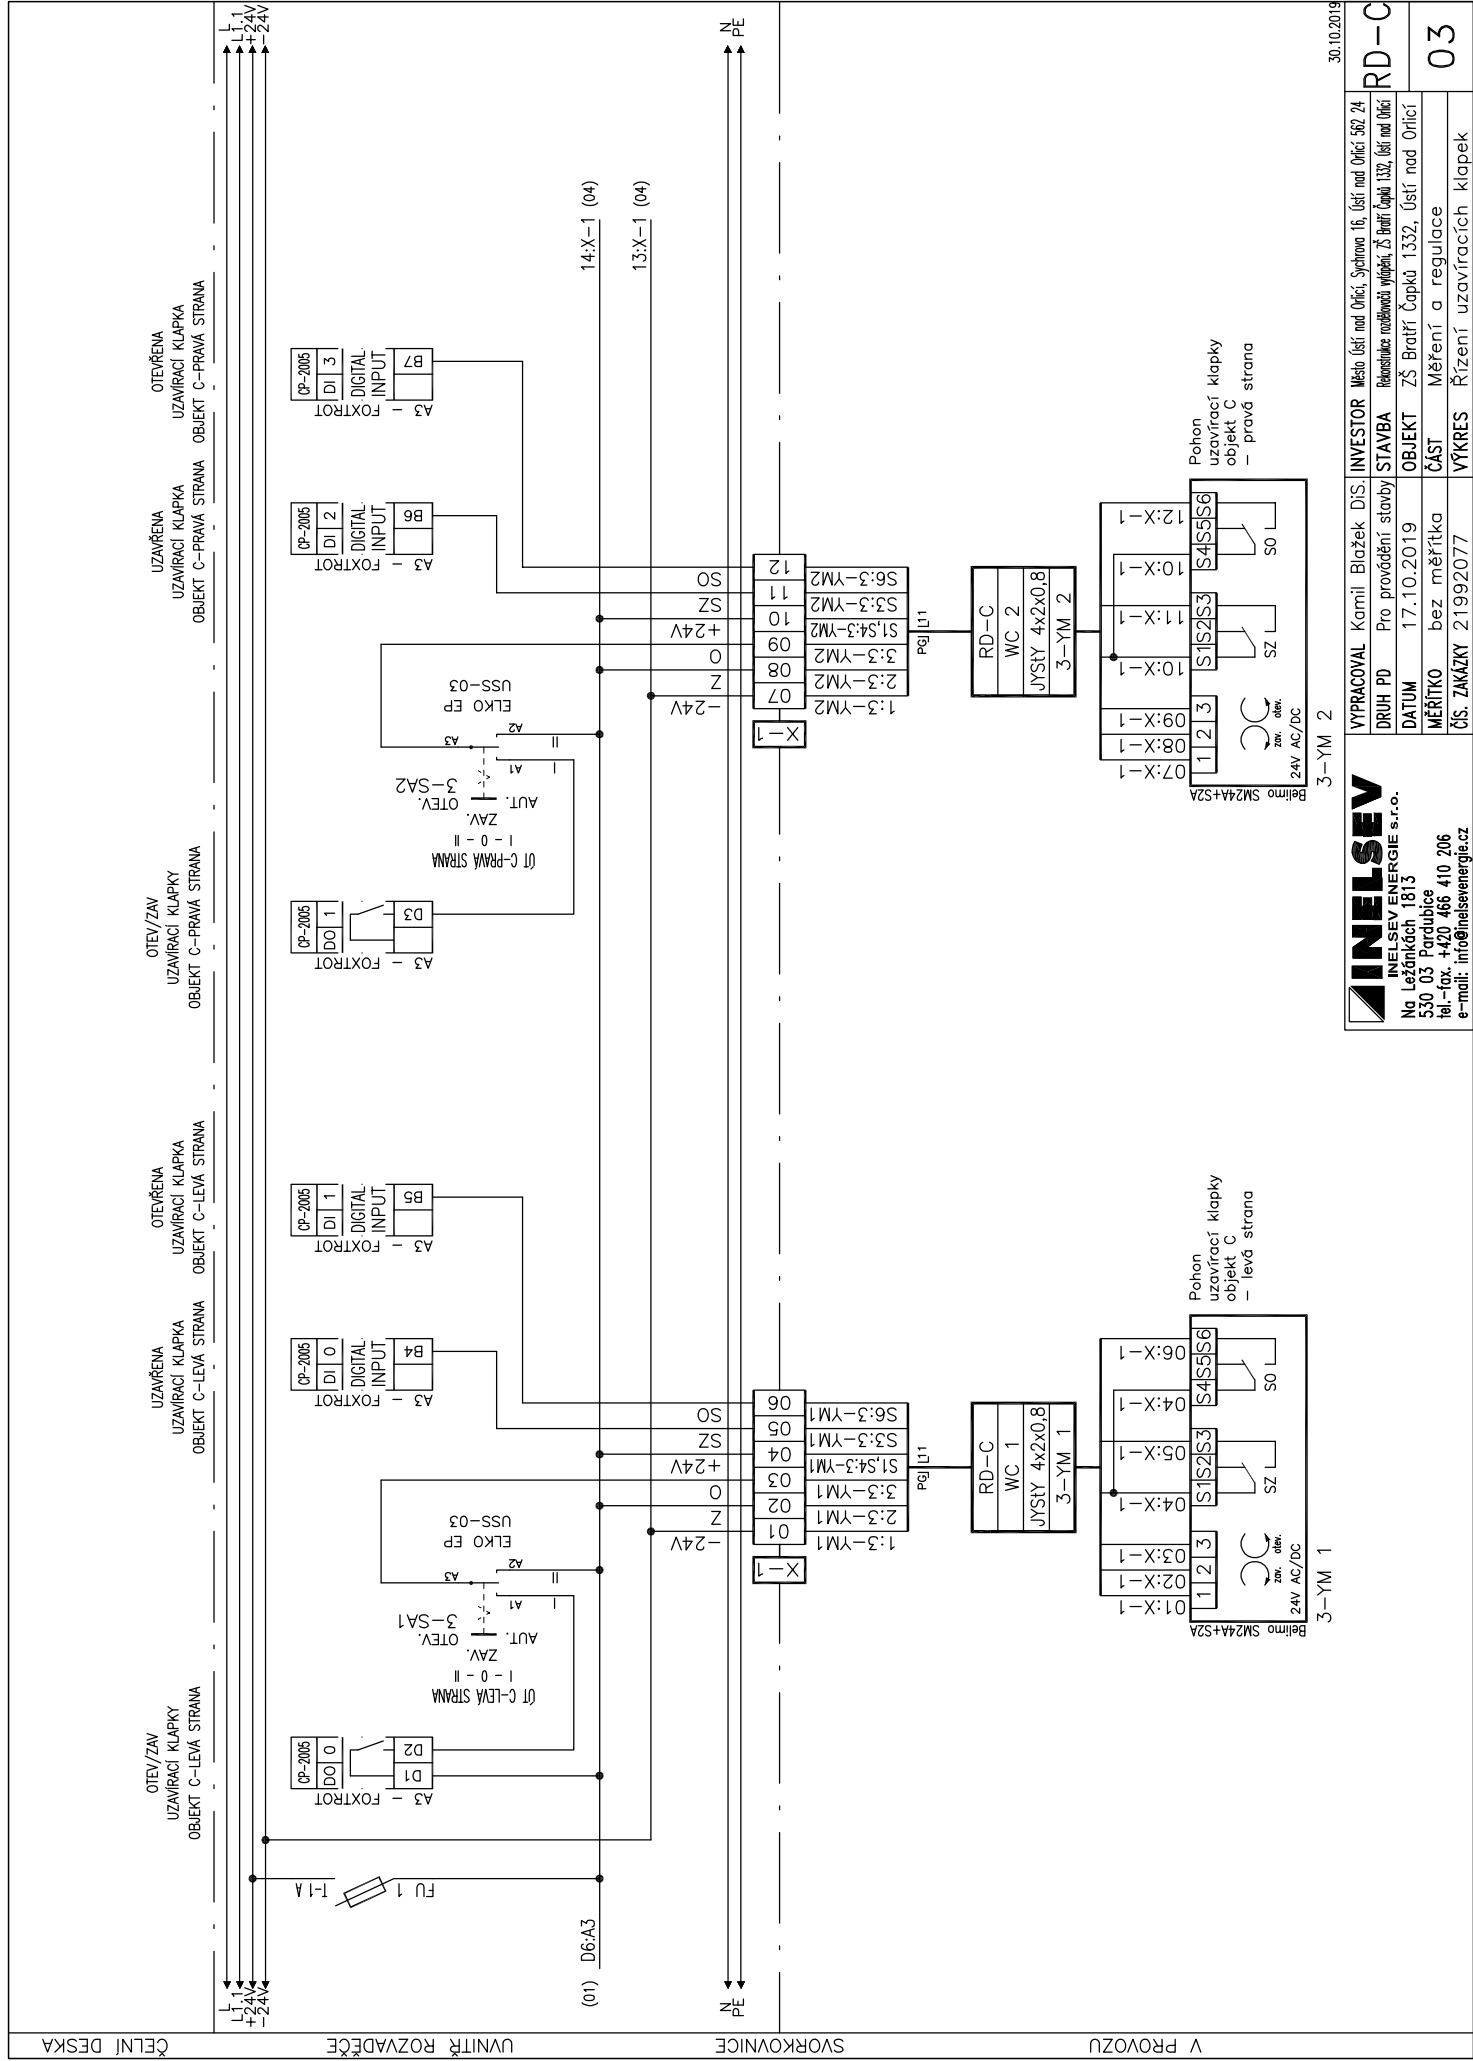

INELSEV		INELSEV ENERGIE s.r.o.	
Na Ležánkách 1813		530 03 Pardubice	
tel.-fax. +420 466 410 206		e-mail: info@inelsevenergie.cz	
VYPRACOVAL Kamil Blažek DiS.		INVESTOR Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 502 24	
DRUH PD Pro provádění stovby		STAVBA Rekonstrukce měřičové výměny, ZŠ Bratří Čapků 1332, Ústí nad Orlicí	
DATUM 17.10.2019		OBJEKT ZŠ Bratří Čapků 1332, Ústí nad Orlicí	
MĚŘÍTKO bez měřítka		ČÁST Měření a regulace	
Čís. zakázky 21992077		VÝKRES Řízení uzavíracích klapek	
30.10.2019		RD-C	
03		03	

SEZNAM ŠTÍTŮ ROZVADEČE RD-C

VÝŠKA PÍŠMA : 3 mm


[illegible]


VÝŠKA PÍSMÁ : 30 mm

Pořad. číslo	Název štitku	Počet kusů
10.	RD-C	1

TYP ROZV. SKŘÍNKY : Nástěnná plastová rozvodnice 2x18 modulů, IP40, průhledná dvířka
 ROZMĚRY ROZV. SKŘÍNKY : 396x361x112 (š/v/h) – Schrack TOPO BK080106
 BARVA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA : bílá
 UMÍSTĚNÍ VÝVODEK : dole

ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇKA – POZNÁMKY:

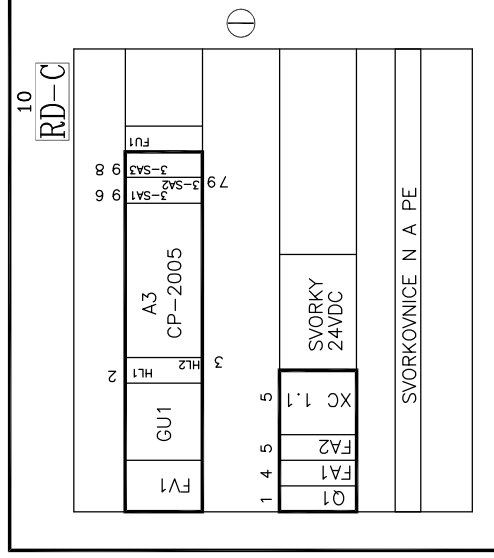

 INELSEV INELSEV ENERGIE s.r.o. No Ležánkách 1813 530 03 Pardubice tel.-fax. +420 466 410 206 e-mail: info@inelsevenergie.cz	VÝPRACOVAL Kamil Bložek DIS. Pro provádění stavby DRUH PD DATUM MĚŘITKO ČÍS. ZAKAZKY	Město (ústí nad Orlicí, Sychrova 16, (ústí nad Orlicí 582 24 Ekonomické nadstavby výhled, ZŠ Bratří Čapků 1332, (ústí nad Orlicí ZŠ Bratří Čapků 1332, (ústí nad Orlicí Měření a regulace VÝKRES	RD-C 05
---	---	--	------------