

# Podélný profil

## Vodovodní řad PV-3


M 1: 250 /100

A

A

6

5

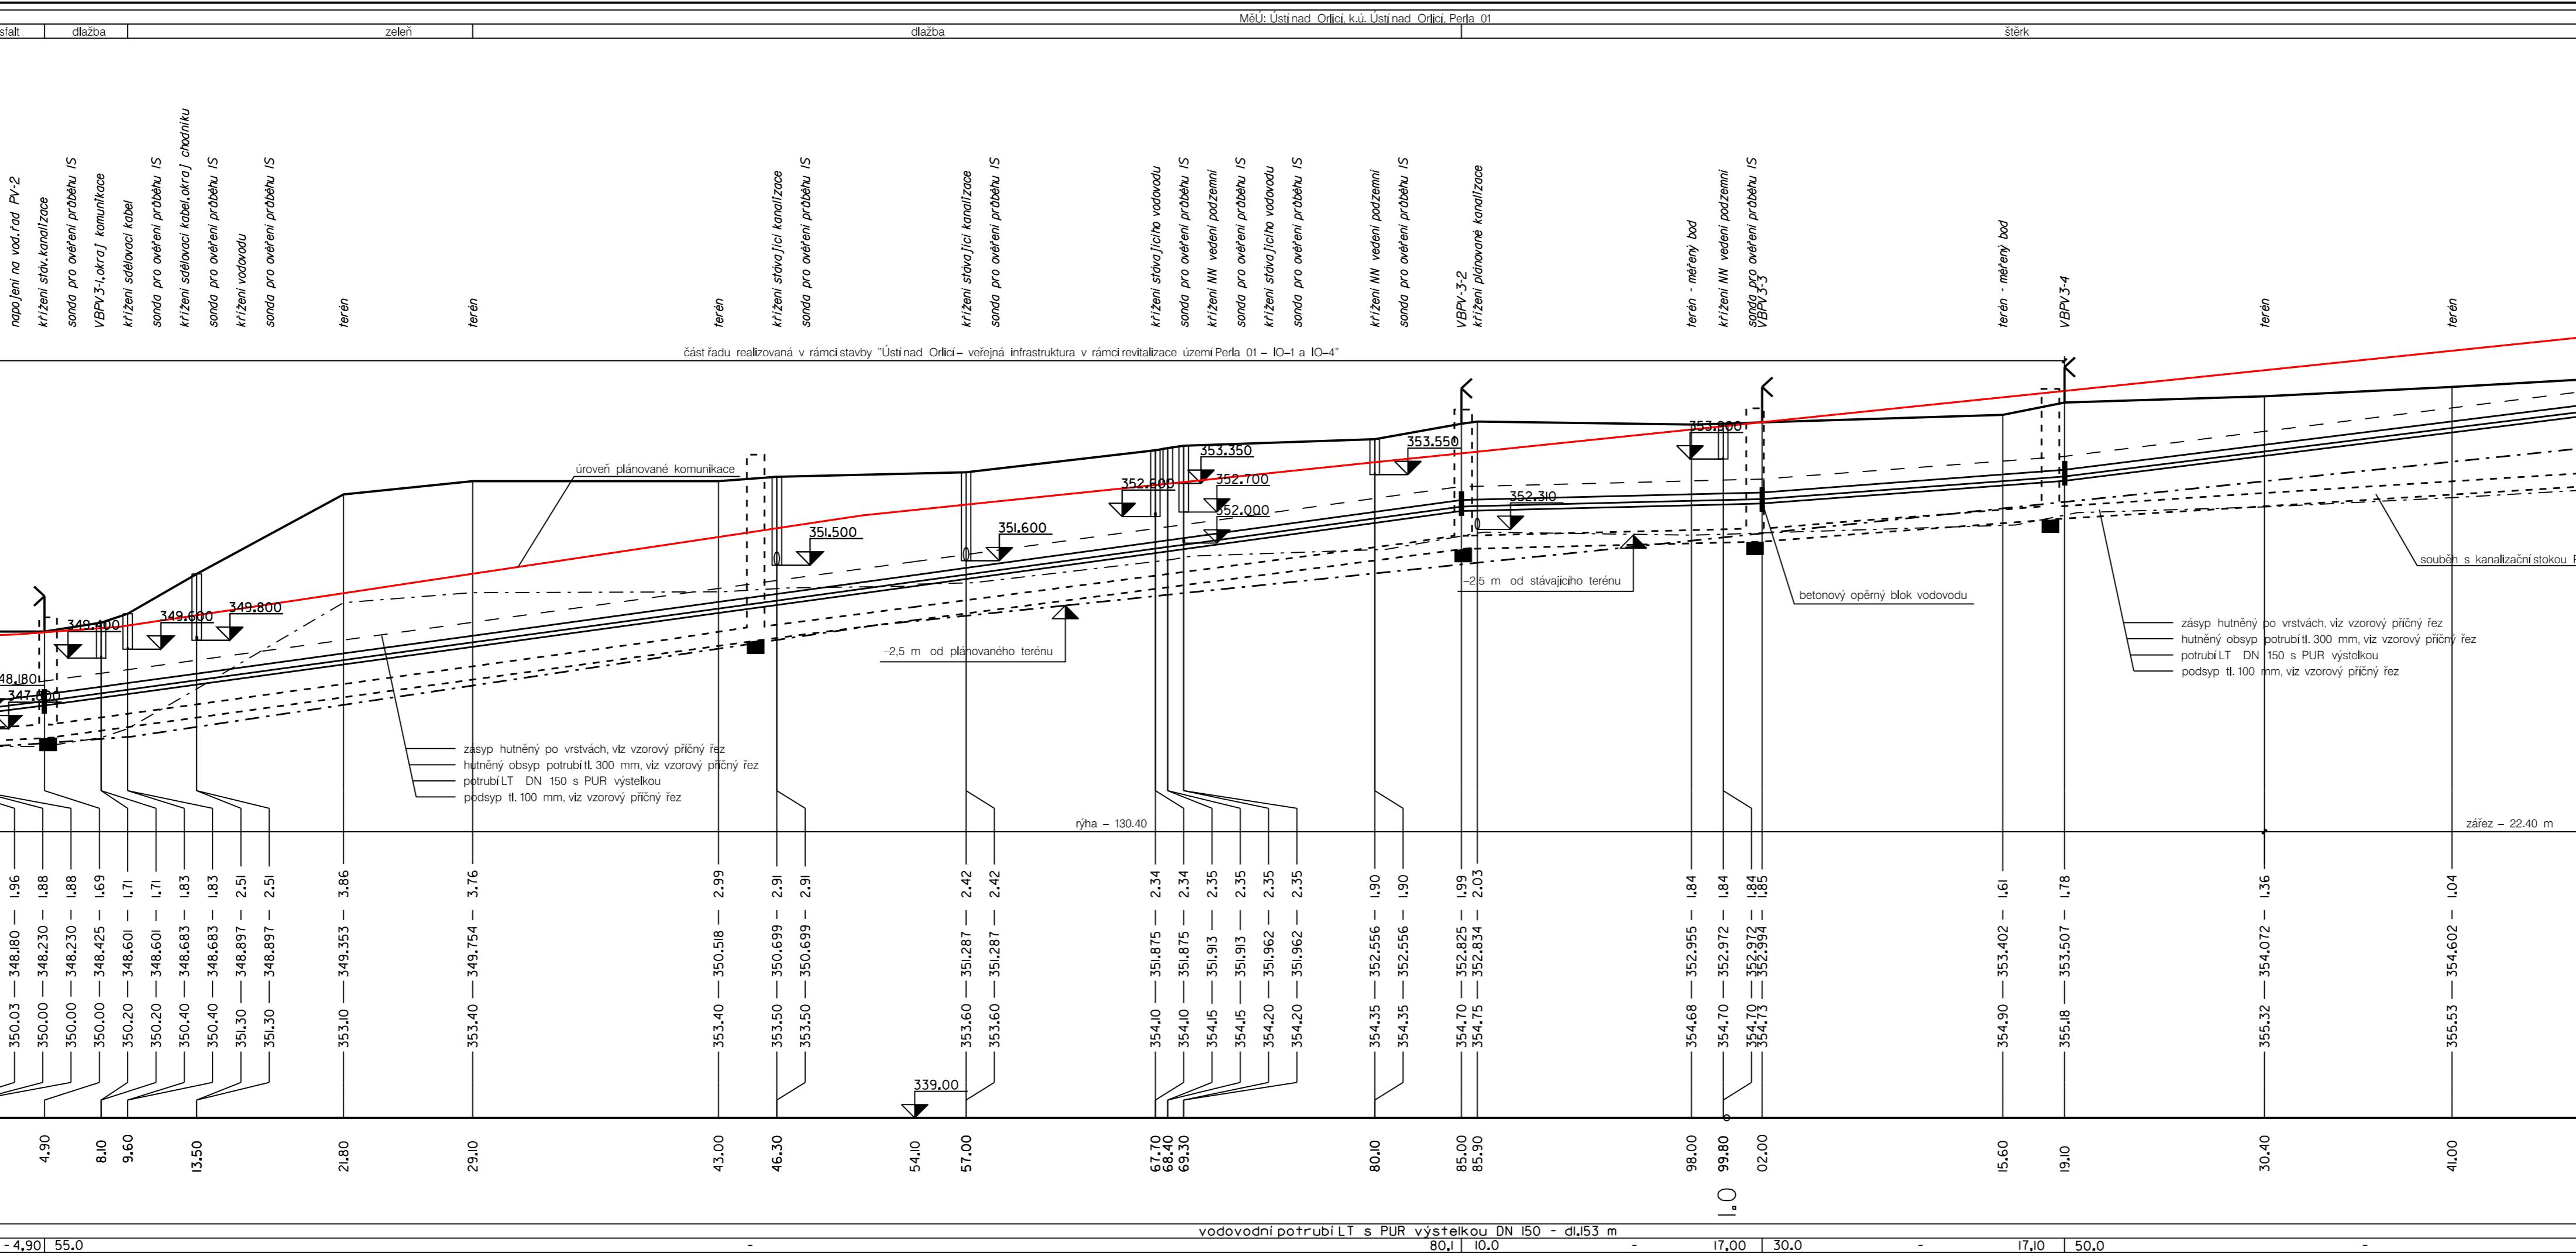

Hloubky inženýrských sítí při kržení je nutno ověřit ručně kopanými sondami III

Upozornění:

Před zahájením stavebních prací je nutno vytičit veškeré inženýrské sítě!  
Zakreslené trasy podzemních sítí jsou pouze orientační!!!  
Při provádění zemních prací je třeba dodržovat příslušné ČSN, respektovat  
ochranná pásmá zařízení dle zákonů č. 458/2000, 127/2005 a 274/2001 Sb.  
a vyjádření správců inženýrských sítí.

| Odp. projektant: | Ing. M. Popelář  | Projektant: | Ing. M. Popelář | M Projekt CZ s.r.o.                          |
|------------------|--|-------------|-----------------|--|
| Kraj:            | Pardubický   | CAD:        | MicroStation    | 17. listopadu 1020<br>562 01 Ústí nad Orlicí |
| pMěst:           | Ústí nad Orlicí  | Měst:       | Ústí nad Orlicí | Formát: 6/A4                                 |
| Investor:        | TEPPOS, s.r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí   | Datum:      | 02/19           |  |
| Akce:            | Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura<br>v rámci revitalizace území Perla 01<br>v Ústí nad Orlicí | Stupeň:     | DSP             |  |
|                  |  | Měřitko:    | 1:250/100       |  |
|                  |  | Číslo zak.: | 18_1069         |  |
| Obsah:           | Podélný profil vodovodu - rozváděcí vodovodní řad PV-3   | Číslo:      | D.2.9           |  |