

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČERNOVÍŘ 89
PŮDORYS - 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE
VODOVOD

1 : 100

- SNB SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE
DN15 x 150 S PŘÍSLUŠENSTVÍM
- SUB STOLANKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE
2x ROHOVÝ KOHOUT DN15+HADČÍKY
- SDB STOLANKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE
2x ROHOVÝ KOHOUT DN15+HADČÍKY
- DNB DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE
DN 15 x 150
- PV PRAČKOVÝ (MYČKOVÝ) VENIL. ROHOVÝ
DN 20
- KV ROHOVÝ UZAVĚR. PRO WC
DN 15
- PS INFRAČERVENÝ PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ
S ELEKTRONIKOU DC 24 V

VNITŘNÍ VODOVOD JE NAMŮŽEN Z MATERIÁLU PP-RCT
POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ LAMBDA = 0,038 W/m2K

POTRUBÍ STUJENÉ VODY

POTRUBÍ TEPLÉ VODY

POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY

PPR-CT, SPOJE POLYFUZÍZNÍ SVAŘOVÁNÍ


PPR-CT, SPOJE POLYFUZÍZNÍ SVAŘOVÁNÍ

PPR-CI, SPOJE POLYFUZÍZNÍ SVAŘOVÁNÍ

TL.11 = 9 mm

TL.11 = 25 mm

TL.11 = 25 mm

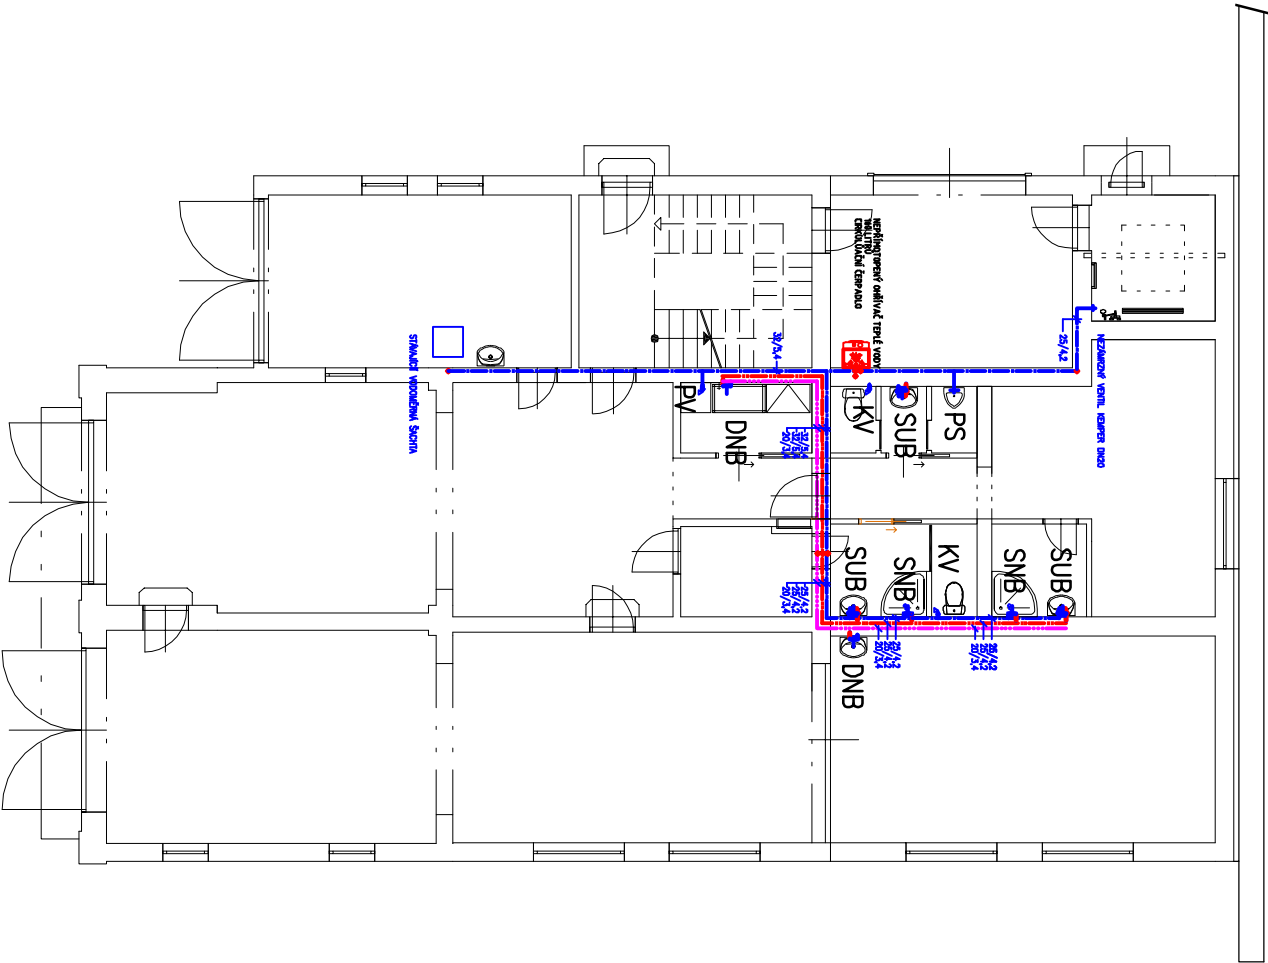

ZODE PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	JOSEF MATYS projektová kancelář Letohradská 1369 Ústí nad Orlicí	
JOSEF MATYS	JOSEF MATYS	JOSEF MATYS			
KRAJ PARDUBICKÝ		OBEC ÚSTÍ NAD ORLICÍ		FORMÁT	2 x A4
INVESTOR : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ				DATAUM	XI.2019
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČERNOVÍŘ 89				ÚČEL	DPŠ
PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBRUJNICE				Č. ZAKÁZKY	60/2019
ČERNOVÍŘ ČP.89, POZ.P.Č. 55/4, 55/2, ST.P.Č. 146				Č. KOPIE	
				ARCH.Č.	60/2019
ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR.
PŮDORYS - 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - VODOVOD				1 : 100	ZT-05