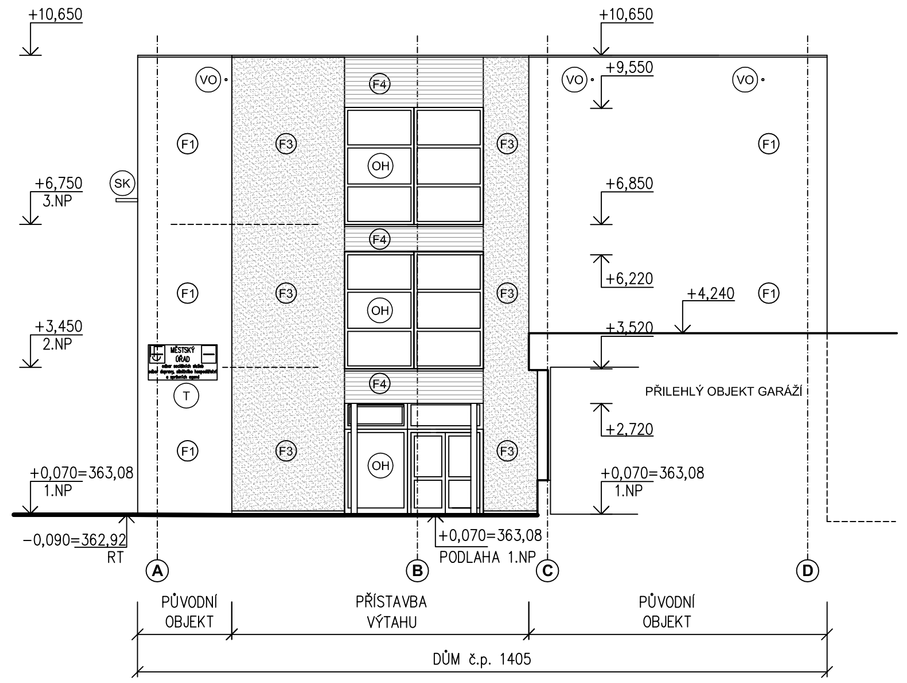

POHLED VÝCHODNÍ

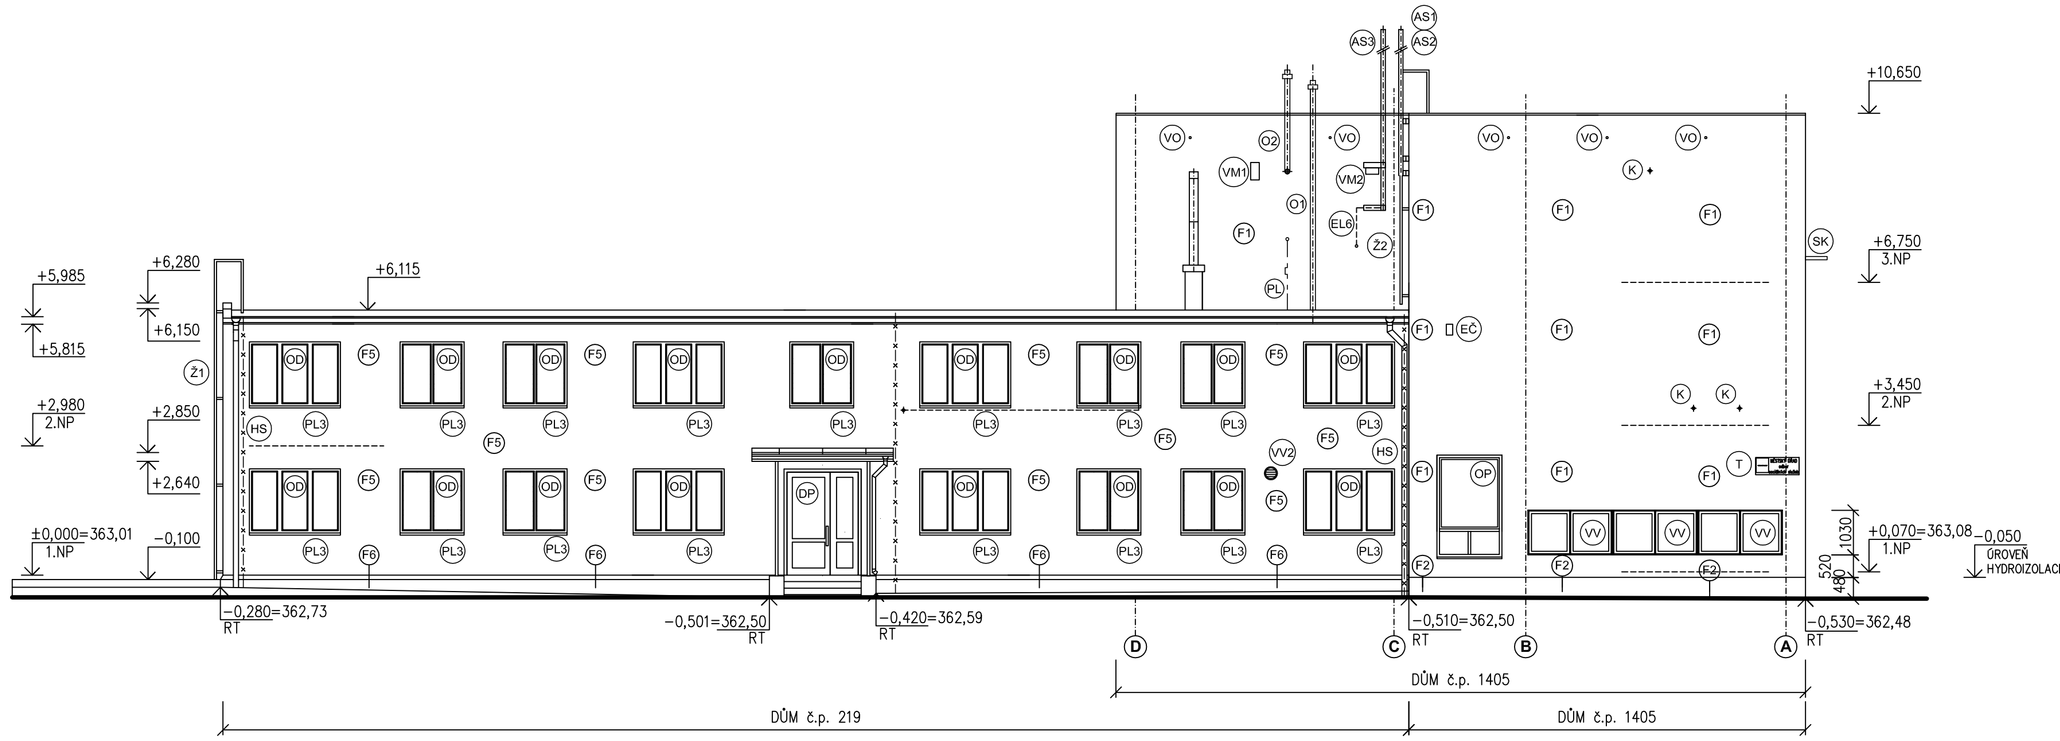

POHLED ZÁPADNÍ

LEGENDA

SDĚLOVACÍ KABEL NADZEMNÍ ZÁVĚSNÝ - PONECHAT
SK VEDENO PODÉL FASÁDY POD PARAPETEM OKEN VE 3.NP, ZAVĚŠENO NA DVĚ OCEL. KONZOLY

HROMOSVOD :
HROMOSVOD - VEŠKERÉ PRVKY HROMOSVODU NA FASÁDĚ A NA STŘECHÁCH OBOU OBJEKTŮ - DEMONTOVAT
HROMOSVOD - JÍMACÍ VEDENÍ - DEMONTOVAT
HS HROMOSVOD - SVISLÝ SVOD PO FASÁDĚ - DEMONTOVAT

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ :
VENKOVNÍ OCELOVÉ NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO PODÉL FASÁDY (PRO OBJEKT č.p. 1405)
DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
PL STOUPACÍ NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO PODÉL FASÁDY (PRO OBJEKT č.p. 1405)
DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
PL1 BETONOVÝ PILÍŘ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ PŘED FASÁDOU OBJEKTU - HUP+PLYNOMĚR (PRO OBJEKT č.p. 1405) - PONECHAT
PL2 VÝKLENEK V OBVODOVÉM ZDIVU - HUP (PRO OBJEKT č.p. 219) - PONECHAT
PLECHOVÁ DVÍŘKA - DEMONTOVAT
PL3 PODOKENNÍ PLYNOVÉ TOPIDLO - TYP BETA 45M NEBO GAMAT, ROK VÝROBY 1996-1997- OBJEKT č.p. 219
CELKEM 15 + 14 = 25 KS (1.NP+2.NP) - DEMONTOVAT VČ. SYSTÉMU ODKOUŘENÍ VEN PŘES OBVODOVOU ZEĎ, OTVOR DOZDÍT
O1 KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ ODVODU SPALIN S PŘÍVODEM SPALIN, VZDUCHU DN 125/80 mm PRO ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL VE 2.NP - TYP VAILANT VUI 466-7H, JMEN. VÝKON - 44 kW
VYVEDENO PO FASÁDĚ OBJEKTU SVISLE NAD ATIKU PLOCHÉ STŘECHY - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
O2 KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ ODVODU SPALIN S PŘÍVODEM SPALIN, VZDUCHU DN 125/80 mm PRO ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL VE 3.NP - TYP VAILANT ecoTEC plus VU 256/5-5 (HUNT II) R6 - 25 kW
VYVEDENO PO FASÁDĚ OBJEKTU SVISLE NAD ATIKU PLOCHÉ STŘECHY - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ

PRVKY NA FASÁDĚ :
DK ZÁBRANA NA KVĚTINOVÉ TRUHLÍKY NA PARAPETU OKEN - DŘEVO - DEMONTOVAT
(OKNA NA JIŽNÍ FASÁDĚ OBJEKTU č.p. 1405 - v pohledu není kresleno)
VO VĚTRACÍ OTVORY PRO VĚTRÁNÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY - OBJEKT č.p. 1405 - 26 KS
MŘÍŽKY DEMONTOVAT A VEŠKERÉ VĚTRACÍ OTVORY STŘECHY ZASLEPIT PU PĚNOU
T TEXTOVÉ TABULKY - OBJEKT č.p. 1405 - 3 KS
BUDOU DEMONTOVÁNY A ZPĚTNĚ OSAZENY PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
VV VENKOVNÍ VÝVĚSNÍ SKŘÍŇKA - OBJEKT č.p. 1405 - 1950x1030mm - 3KS
DEMONTOVAT A NOVĚ OSADIT PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
K KOTEVNÍ PRVEK NA FASÁDĚ - OBJEKT č.p. 1405 - 3KS - DEMONTOVAT

EČ ČÍDLO - OBJEKT č.p. 1405 - 1KS - DEMONTOVAT A ZPĚTNĚ OSADIT PO MONTÁŽI ZATEPLENÍ

AS1 ANTÉNNÍ STOŽÁR (BEZ ANTÉN) - KOTVENO DO OBVODOVÉ STĚNY
AS2 ANTÉNNÍ STOŽÁR + PARABOLA - KOTVENO DO OBVODOVÉ STĚNY
AS3 ANTÉNNÍ STOŽÁR + ANTÉNY- KOTVENO DO OBVODOVÉ STĚNY
Z1 OCELOVÝ ŽEBŘÍK U ŠTÍTU OBJEKTU č.p. 219 PRO PŘÍSTUP NA PLOCHOU STŘECHU NAD 2.NP - DEMONTOVAT
Z2 OCELOVÝ ŽEBŘÍK U PODÉLNÉ STĚNY OBJEKTU č.p. 1405 PRO PŘÍSTUP Z NIŽŠÍ STŘECHY (č.p.219) NA PLOCHOU STŘECHU NAD 3.NP (č.p. 1405) - DEMONTOVAT
MŘ OCELOVÁ NA OKNECH V OBJEKTU č.p. 219 - 3 KS - DEMONTOVAT

VÝPLNĚ OTVORŮ :
OP OKNO PLASTOVÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug = 1,1 W/m2.K) - OBJEKT č.p. 1402 - PONECHAT
OH OKNO HLINÍKOVÉ, PROSKLENÁ STĚNA HLINÍKOVÁ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug = 1,1 W/m2.K)
OBJEKT č.p. 1402 - PONECHAT
OS OKNO SKLOBETONOVÉ - OBJEKT č.p. 1405 (SCHODIŠTĚ) - DEMONTOVAT
OD OKNO DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ - OBJEKT č.p. 219 - DEMONTOVAT
OS OKNO SKLOBETONOVÉ - OBJEKT č.p. 219 (SCHODIŠTĚ) - DEMONTOVAT
DP DVEŘE PLASTOVÉ VCHODOVÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug = 1,1 W/m2.K)
OBJEKT č.p. 219 - DEMONTOVAT

POHLED SEVERNÍ

POHLED VÝCHODNÍ - ZE DVORA

POHLED JIŽNÍ

POHLED ZÁPADNÍ - ZE DVORA

LEGENDA - FASÁDA

F1 FASÁDA - HLAVNÍ PLOCHA - OBJEKT č.p.1405
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TVRDÁ BŘIZOLITOVÁ ŠKRÁBANÁ
F2 FASÁDA - SOKLOVÁ ČÁST - OBJEKT č.p.1405
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TVRDÁ BŘIZOLITOVÁ ŠKRÁBANÁ
F3 FASÁDA - HLAVNÍ PLOCHA - OBJEKT Č.P. 1405 - PŘÍSTAVBA VÝTAHU
OMÍTKA TENKOVRSTVÁ STĚRKOVÁ PROBARVENÁ - BARVA ŠEDOMODRÁ
SOKL - KERAMICKÁ SOKLOVÁ TVAROVKA
F4 FASÁDA - DOPLŇKOVÁ PLOCHA - OBJEKT Č.P. 1405 - PŘÍSTAVBA VÝTAHU
STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL, BARVA BÍLÁ (RAL 9010)
F5 FASÁDA - HLAVNÍ PLOCHA - OBJEKT č.p. 219
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TVRDÁ BŘIZOLITOVÁ ŠKRÁBANÁ
F6 FASÁDA - SOKLOVÁ ČÁST - OBJEKT č.p. 219
TERACOVÁ OMÍTKA - ODBOURAT

LEGENDA

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY :

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ OBJEKTU čp. 219 a č.p. 1405 - DEMONTOVAT
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY DEMONTOVAT A VYMĚNIT ZA NOVÉ
- PODOKAPNÍ ŽLABY A DEŠŤOVÉ SVODY DEMONTOVAT A VYMĚNIT ZA NOVÉ

KP OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN (DŘEVO, PLAST, SKLOBETON) - OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR - DEMONTOVAT
KA OPLECHOVÁNÍ ATIKY - OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR - DEMONTOVAT
KF OPLECHOVÁNÍ ATIKY - ATIKOVÝ LIŠTA PRO FOLII mPVC - POPLASTOVANÝ PLECH - DEMONTOVAT
KO OPLECHOVÁNÍ - OKAPOVÝ PLECH PRO FOLII mPVC - POPLASTOVANÝ PLECH - DEMONTOVAT
KR OPLECHOVÁNÍ - OKAPOVÝ PLECH PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ - OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR - DEMONTOVAT
KS OPLECHOVÁNÍ - PLECH NA SVISLÉ STĚNĚ PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ
OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR - DEMONTOVAT

PRVKY SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTACE (EL) A SLABOPROUDÉ INSTALACE (SL) :
EL1 PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ EL - cca 800x500mm, spodní hrana 150 mm nad úrovní -0,100, resp. 400 mm nad terénem
VYKLENEK V OBVODOVÉM ZDIVU A S PLECHOVÝMI DVÍŘKY
OBJEKT č.p. 219 - PONECHAT - PŘÍPADNOU DEMONTÁŽ PŘEDEM DOHODNOUT Z ČEZ DISTRIBUCE a.s.
EL2 SKŘÍŇ OR 256 (CETIN a.s.) - cca 525x900mm, VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU cca 565x950mm VÝKLENEK VE FASÁDĚ
OBJEKTU SE ZABUDOVANOY PLECH. SKŘÍNÍ S PLECHOVÝMI DVÍŘKY - OBJEKT č.p. 219 - PONECHAT
EL3 ROZVADĚČ ČK (KABELOVÍ TELEVIZE) - cca 650x300+550+25=875mm, spodní hrana na úrovni -0,100, resp. 150 mm nad terénem
PLASTOVÝ, NA FASÁDĚ OBJEKTU č.p. 219 - DEMONTOVAT A OSADIT NOVÝ (PO DOHODĚ KTUO)
EL4 ROZVADĚČ EL - cca 600x1200+600=1800mm, PLECHOVÝ, V PILÍŘI Z LÍCOVÝCH CIHEL U FASÁDY OBJEKTU č.p. 219
DEMONTOVAT, ZDĚNÝ PILÍŘ - CELKOVÝ ROZMĚR cca 850x1900x300mm (PO DOHODĚ S ČEZ DISTRIBUCE a.s.)
EL5 KABELY EK V PLASTOVÉ LIŠTĚ PO FASÁDĚ OBJEKTU - OBJEKT č.p. 219 PONECHAT - OSADIT DO CHRÁNIČKY
POD IZOLANT (PO DOHODĚ S INVESTOREM A UPŘESNĚNÍ VYUŽITÍ LZE DEMONTOVAT)
EL6 KABELY EK V PLASTOVÉ LIŠTĚ PO FASÁDĚ OBJEKTU - OBJEKT č.p. 1405 - PONECHAT - OSADIT DO CHRÁNIČKY
POD IZOLANT (PO DOHODĚ S INVESTOREM A UPŘESNĚNÍ VYUŽITÍ LZE DEMONTOVAT)

PRVKY VZDUCHOTECHNIKY A VĚTRÁNÍ:
VV1 STĚNOVÝ VENTILÁTOR S PROTIDEŠŤOVOU VÝFUKOVOU ŽALUZÍÍ, DN 250 (NUTNO UPŘESNIT) - OBJEKT č.p. 1405 - 2 KS
VENTILÁTOR PONECHAT, VÝFUKOVOU ŽALUZI DEMONTOVAT A OSADIT NOVOU PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
VV2 STĚNOVÝ VENTILÁTOR S PROTIDEŠŤOVOU VÝFUKOVOU ŽALUZÍÍ, DN 250 - OBJEKT č.p. 219 - 2 KS
VENTILÁTOR VČ. VÝFUKOVÉ ŽALUZIE DEMONTOVAT, OTVOR DOZDÍT
VV3 STĚNOVÝ VENTILÁTOR S PROTIDEŠŤOVOU VÝFUKOVOU ŽALUZÍÍ, DN 250 - OBJEKT č.p. 219 - 1 KS
VENTILÁTOR VČ. VÝFUKOVÉ ŽALUZIE DEMONTOVAT, OTVOR DOZDÍT
KJ VENKOVNÍ JEDNOTKA - KLIMATIZACE - OBJEKT č.p. 1405 - 1 KS
V1 VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ VZT DO FASÁDY, DN 100, VEZ VENTILAČNÍ MŘÍŽKY - OBJEKT č.p. 1402 - 2 KS
VM1 VĚTRACÍ MŘÍŽKA - OBJEKT č.p. 1402 - cca 200x400mm - 1 KS - DEMONTOVAT A PO ZATEPLENÍ OSADIT NOVOU
VM2 VĚTRACÍ MŘÍŽKA - OBJEKT č.p. 1402 - cca 400x200mm - 1 KS - DEMONTOVAT A PO ZATEPLENÍ OSADIT NOVOU
VM3 VĚTRACÍ MŘÍŽKA - OBJEKT č.p. 1402 - cca 150x300mm - 2 KS - DEMONTOVAT A PO ZATEPLENÍ OSADIT NOVOU

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ V DOBĚ ZPRACOVÁVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE .

V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ PRAVDĚPODOBNĚ OBJEVÍ NOVÉ OKOLNOSTI (NESOULAD MEZI SKUTEČNÝM STAVEM A STAVEM PŘEDPOKLÁDANÝM V PD), KTERÉ SI VYNUTÍ KONZULTACI S PROJEKTANTEM, PŘÍPADNĚ PŘÍTOMNOST PROJEKTANTA NA MÍSTĚ STAVBY, ZMĚNU PROJEKTU APOD.

PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO PŘI NEČEKANÝCH STAVECH STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNO IHNED VYZVAT PROJEKTANTA KE KONZULTACI NA MÍSTO SAMÉ K NÁVRHU DALŠÍCH OPATŘENÍ A STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ.

ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, PROFILY PRVKŮ APOD. SE MOHOU LIŠIT.

Uvedené rozměry byly získány z částečné dostupné původní dokumentace, z geodetického zaměření stávajícího stavu objektu a ze zaměření objektu v průběhu projektových prací a jsou pouze orientační. Před realizací stavebních úprav je nutné provést přesné a podrobné geodetické zaměření všech konstrukcí, především dveřních a okenních otvorů atd.. V případě potřeby znalostí přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.

Skladby stávajících konstrukcí jsou stanoveny na základě dostupné projektové dokumentace a na základě zkušeností projektanta s obdobnými stavbami. Veškeré skladby konstrukcí jsou podrobně popsány v technické zprávě. V případě potřeby znalostí přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.

Kótované rozměry jsou skladebné rozměry okenních a dveřních otvorů a prosklených stěn.

+ 0,000 = 363,01 Bpv
ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP-SO 01-č.p.219
0,070 = 363,08 Bpv
ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP-SO 02-č.p.1405

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :	
ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ	
Země : ČR	Obec : ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Šprchova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí			
Akce : **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU ul. Dělnická, č.p. 219 a domu č.p. 1405, Ústí nad Orlicí p.č. st. 1642 a p.č. st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí**		Stupeň :	DSP+DPS
		Datum :	06.2021
Objekt :		Zak.číslo :	5999/20
Obsah : **ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ) POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV**		Měřítko : 1:100	Příloha : **D.1.1.8**

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz