PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VÝPIS KERAMOBETONOVÝCH PLOCHÝCH PŘEKLADŮ

Překlady v příčkách tl. 125 mm z keramických příčkových tvárnic tl. 115 mm jsou navrženy z typových keramobetonových překladů KP 11,5 tl. 70 mm a šířky 115 mm v potřebné délce - překlad uložen na „plocho Překlady v příčkách tl. 100 mm z keramických příčkových tvárnic tl. 80 mm jsou navrženy z typových keramobetonových překladů KP 11,5 tl. 70 mm a šířky 115 mm v potřebné délce - překlad uložen na „svislo“.

KERAMOBETONOVÝ PŘEKLAD KP 11,5 - 125 (115x71x1250 mm) 3 KS
(příčky tl. 125 mm - překlady nad dveře š. 800 mm)
KERAMOBETONOVÝ PŘEKLAD KP 11,5 - 125 (115x71x1250 mm) 6 KS
(příčky tl. 100 mm - překlady nad dveře š. 700 mm)

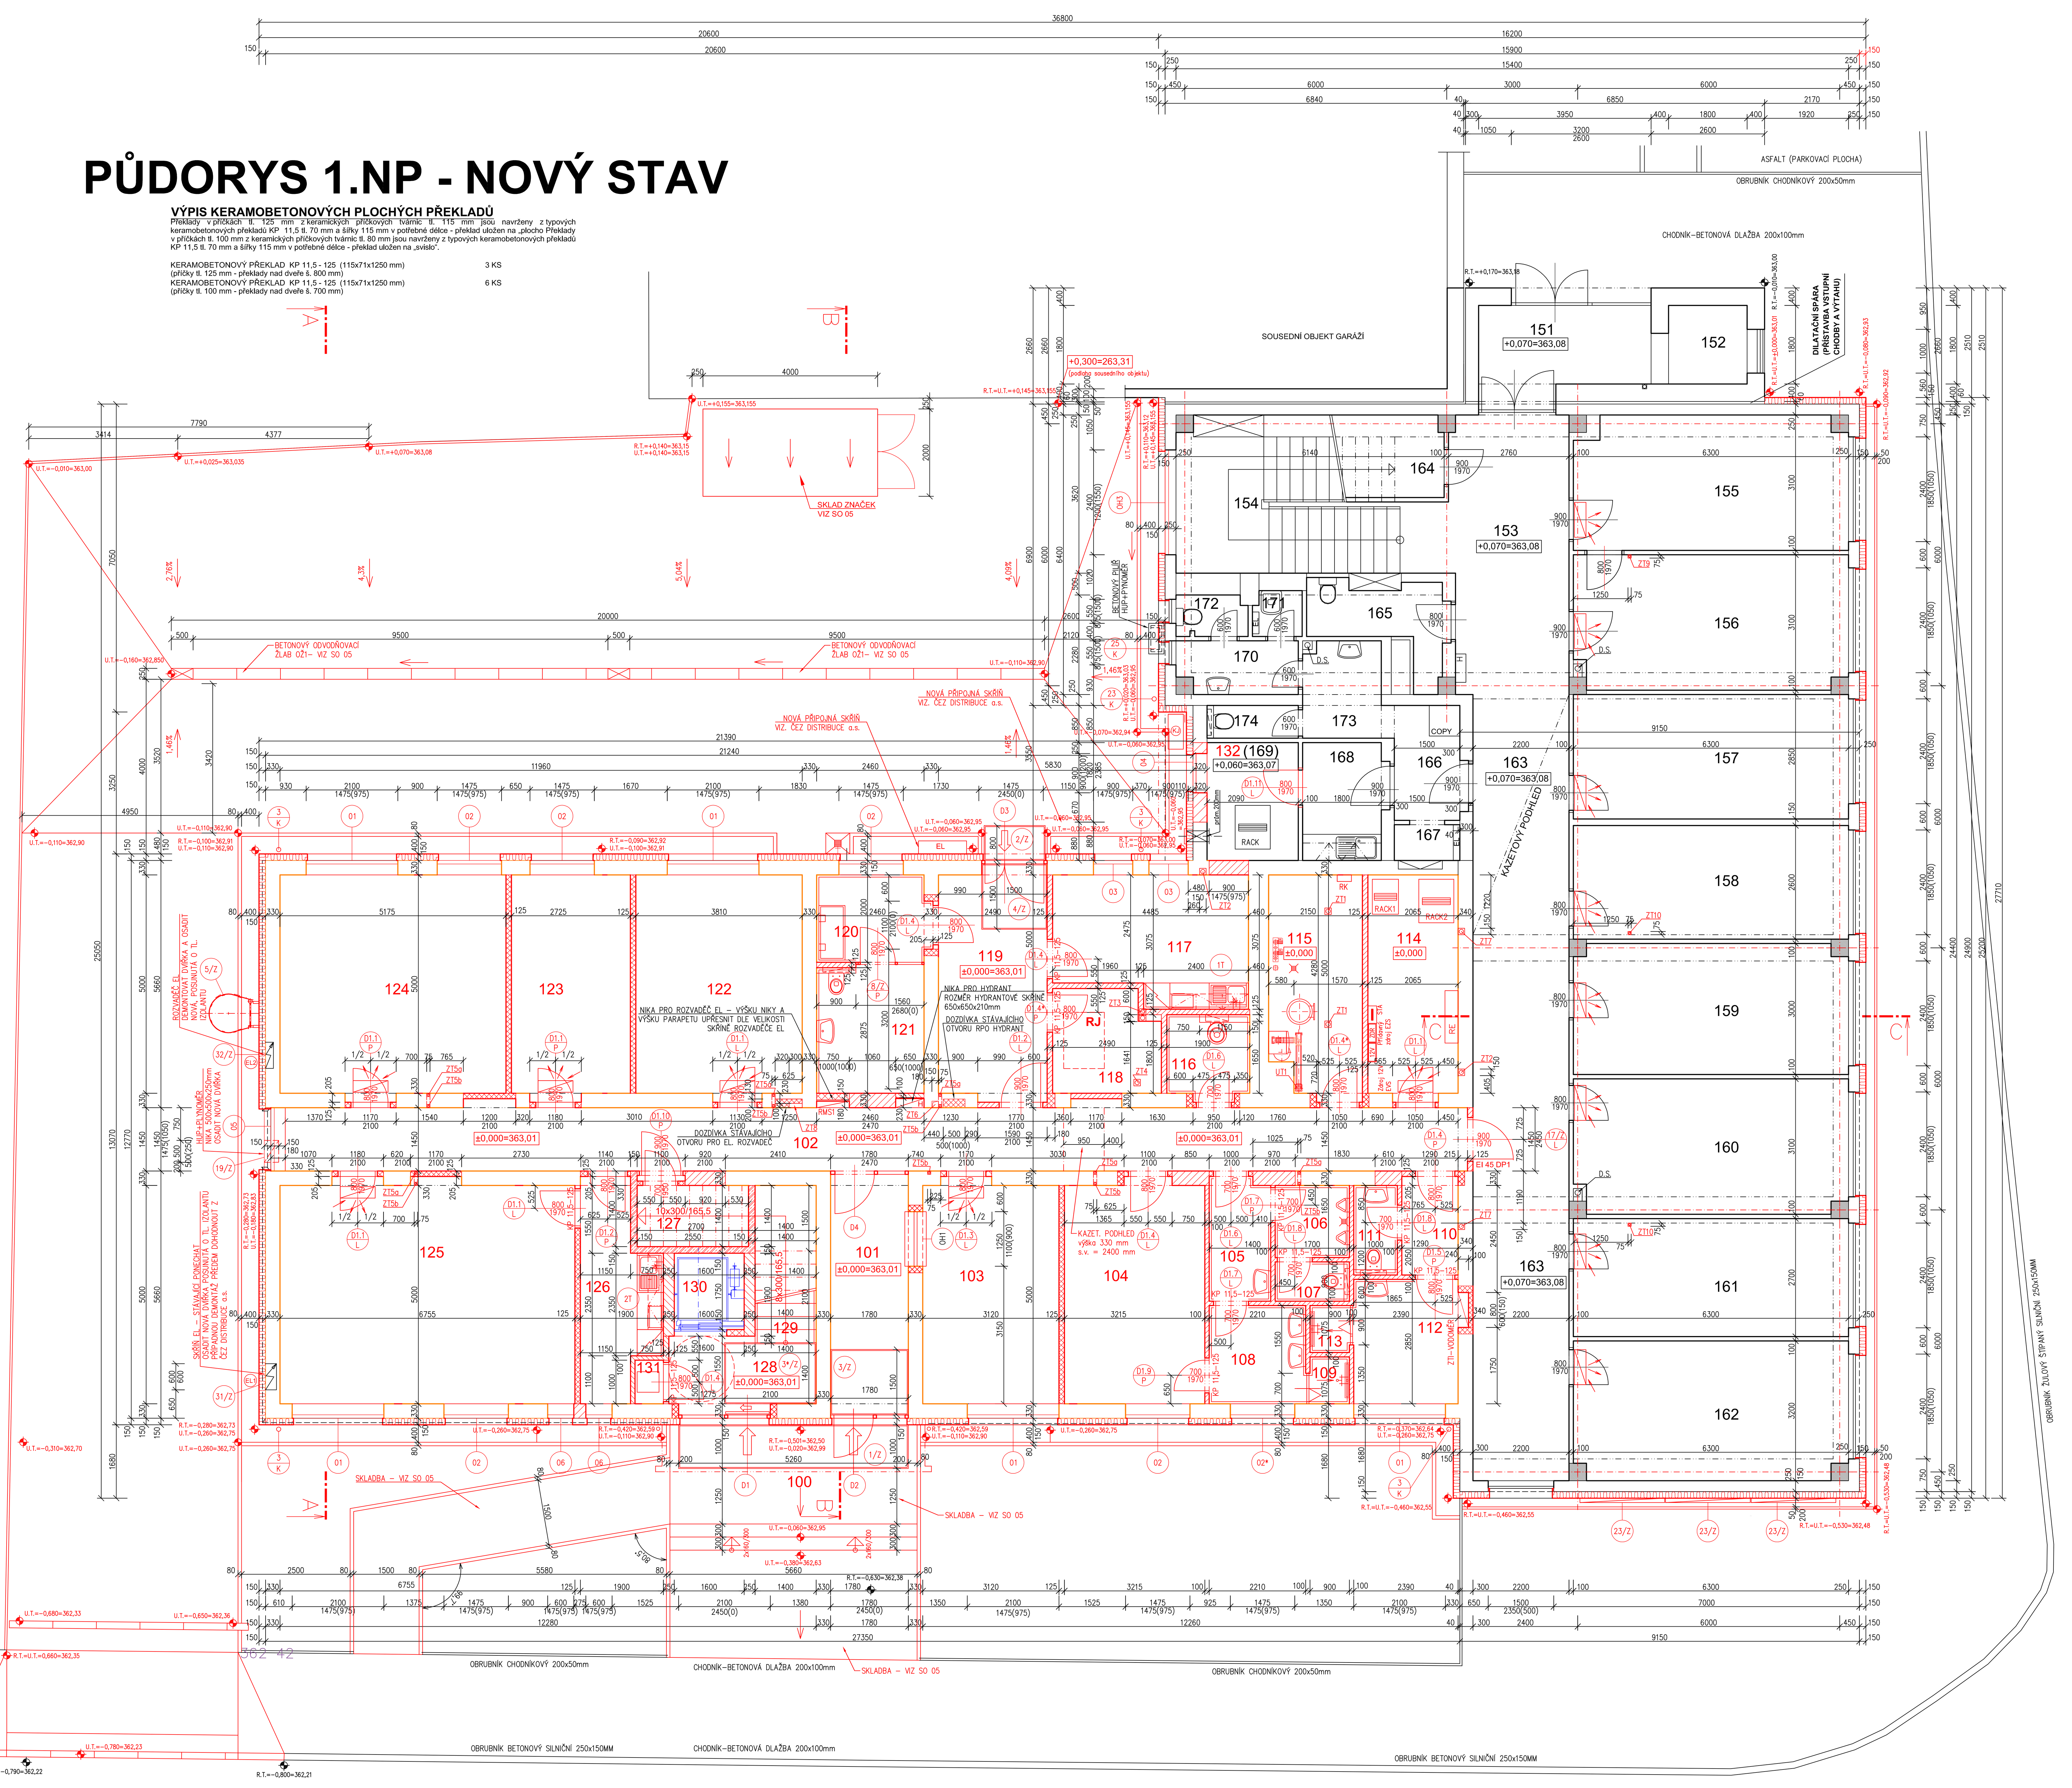

TABULKA MÍSTNOSTÍ – SO 01 – OBJEKT č.p. 219, p.č. st. 1642

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	PODLAHA		OBKLAD	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
100	ZÁVĚTŘÍ	12,85	P1.0	PRYŽOVÁ VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ				
101	ZÁDVEŘÍ	9,58	P1.1 P1.2	TEXTILNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ KERAMICKÁ DLAŽBA MIN.600X600MM		OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	VÝŠKA 0–100 NAD +100 O.N.=min.1500mm K.SOKL v=100mm
102	CHODBA	39,26	P1.6	KERAMICKÁ DLAŽBA 600x600mm		OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	KAZETOVÝ PODHLED 600x600mm	VÝŠKA 0–100 NAD +100 O.N.=min.1500mm K.SOKL v=100mm s.v. = 2455mm s.v. = 2400 mm (část chodby)
103	DOZORČÍ	15,60	P1.5	KOBEREC ZÁTĚŽOVÝ		OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	VÝŠKA 0–100 NAD +100 SOKL LIŠTA
104	ŠATNA MUŽI	16,10	P1.8	KERAMICKÁ DLAŽBA 600x600mm		OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	KAZETOVÝ PODHLED 600x600mm	VÝŠKA 0–100 NAD +100 O.N.=min.1500mm K.SOKL v=100mm s.v. = 2400mm
105	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,75	P1.7	KERAMICKÁ DLAŽBA min.300x300mm	KERAM. O. v=2455mm		KAZETOVÝ PODHLED 600x600mm	s.v. = 2455mm
106	WC MUŽI PISOÁRY	2,80	P1.7	KERAMICKÁ DLAŽBA min.300x300mm	KERAM. O. v=2455mm		KAZETOVÝ PODHLED 600x600mm	s.v. = 2455mm
107	WC MUŽI	1,50	P1.7	KERAMICKÁ DLAŽBA min.300x300mm	KERAM. O. v=2455mm		KAZETOVÝ PODHLED 600x600mm	s.v. = 2455mm
108	UMÝVÁRNA MUŽI	5,00	P1.7	KERAMICKÁ DLAŽBA min.300x300mm	KERAM. O. v=2455mm		KAZETOVÝ PODHLED 600x600mm	s.v. = 2455mm
109	SPRCHA MUŽI	0,98	P1.7	KERAMICKÁ DLAŽBA min.300x300mm	KERAM. O. v=2455mm		KAZETOVÝ PODHLED 600x600mm	s.v. = 2455mm
110	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	2,64	P1.7	KERAMICKÁ DLAŽBA min.300x300mm	KERAM. O. v=2455mm		KAZETOVÝ PODHLED 600x600mm	s.v. = 2455mm
111	WC ŽENY	2,05	P1.7	KERAMICKÁ DLAŽBA min.300x300mm	KERAM. O. v=2455mm		KAZETOVÝ PODHLED 600x600mm	s.v. = 2455mm
112	ŠATNA ŽENY	6,83	P1.7	KERAMICKÁ DLAŽBA min.300x300mm	KERAM. O. v=2455mm (stěna u umyvadla)	OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	KAZETOVÝ PODHLED 600x600mm	VÝŠKA 0–100 NAD +100 O.N.=min.1500mm K.SOKL v=100mm s.v. = 2455mm
113	SPRCHA ŽENY	0,99	P1.7	KERAMICKÁ DLAŽBA min.300x300mm	KERAM. O. v=2455mm		KAZETOVÝ PODHLED 600x600mm	s.v. = 2455mm
114	ROZVODNA ELEKTRO, SERVER	10,32	P1.3	POVLAKOVÁ KRYTINA PVC (ZÁTĚŽOVÁ)		OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	VÝŠKA 0–100 NAD +100 O.N.=min.1500mm SOKL LIŠTA (PVC)
115	STROJOVNA VZT, ÚT, ZT	10,32	P1.9	KERAMICKÁ DLAŽBA min.300x300mm		OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	VÝŠKA 0–100 NAD +100 O.N.=min.1800mm K.SOKL v=100mm
116	ÚKLID	3,42	P1.7	KERAMICKÁ DLAŽBA min.300x300mm	KERAM. O. v=2000mm	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	
117	DENNÍ MÍSTNOST	12,54	P1.10	KERAMICKÁ DLAŽBA 600x600mm	KERAM. O. v=600mm (za linkou) v=1500mm (za chlad.)	OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	KAZETOVÝ PODHLED 600x600mm	VÝŠKA 0–100 NAD +100 O.N.=min.1500mm K.SOKL v=100mm s.v. = 2400mm
118	SKLAD	5,66	P1.10	KERAMICKÁ DLAŽBA 600x600mm		OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	VÝŠKA 0–100 NAD +100 O.N.=min.1500mm K.SOKL v=100mm
119	CHODBA	12,45	P1.10	KERAMICKÁ DLAŽBA 600x600mm		OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	KAZETOVÝ PODHLED 600x600mm	VÝŠKA 0–100 NAD +100 O.N.=min.1500mm K.SOKL v=100mm s.v. = 2400mm
120	UMÝVÁRNA A SUŠÁRNA VÝSTROJE	4,92	P1.4	KERAMICKÁ DLAŽBA min.600x600mm	KERAM. O. v=2000mm	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	
121	ČEKÁRNA, IZOLACE	7,92	P1.4	KERAMICKÁ DLAŽBA min.600x600mm	KERAM. O. v=1500mm (stěna u WC, umyv.)	OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	VÝŠKA 0–100 NAD +100 O.N.=min.2685mm K.SOKL v=100mm
122	KANCELÁŘ STRÁŽNÍCI	19,05	P1.5	KOBEREC ZÁTĚŽOVÝ		OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	VÝŠKA 0–100 NAD +100 SOKL LIŠTA
123	KANCELÁŘ STRÁŽNÍCI	13,63	P1.5	KOBEREC ZÁTĚŽOVÝ		OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	VÝŠKA 0–100 NAD +100 SOKL LIŠTA
124	KANCELÁŘ VELITEL	25,88	P1.5	KOBEREC ZÁTĚŽOVÝ		OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	VÝŠKA 0–100 NAD +100 SOKL LIŠTA
125	ŠKOLÍCÍ A ZASEDACÍ MÍSTNOST	33.78	P1.5	KOBEREC ZÁTĚŽOVÝ		OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	VÝŠKA 0–100 NAD +100 SOKL LIŠTA
126	ČAJOVÁ KUCHYŇ	7.51	P1.11	KERAMICKÁ DLAŽBA 600x600mm	KERAM. O. v=600mm (za linkou) v=1500mm (za chlad.)	OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR + ČÁST SDK	VÝŠKA 0–100 NAD +100 O.N.=MIN.1500MM K.SOKL V=100MM
127	SKLAD ZBRANÍ	3,57	P1.11	KERAMICKÁ DLAŽBA 600x600mm		OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	VÝŠKA 0–100 NAD +100 O.N.=min.1500mm K.SOKL v=100mm
128	VSTUP PRO 2.NP	5,02	P1.11	TEXTILNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ KERAMICKÁ DLAŽBA 600x600mm		OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	SDK PODHLED S.V=2600 MM	VÝŠKA 0–100 NAD +100 O.N.=min.1500mm K.SOKL v=100mm
129	SCHODIŠTĚ DO 2.NP	8,85	P1.12	KERAMICKÁ DLAŽBA		OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	O.N.=min.1500mm K.SOKL v=100mm
130	SVISLÁ HYD. PLOŠINA	2,80	P1.13	NÁTĚR NA BETON				
131	STROJOVNA SVISLÁ HYD. PLOŠINA	0,63	P1.11	KERAMICKÁ DLAŽBA 600x600mm		OMÍTKA SANAČNÍ OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	SDK PODHLED S.V=2600 MM	VÝŠKA 0–100 NAD +100 O.N.=min.1500mm K.SOKL v=100mm
132 (169)	SERVER (č.p.1405)	5,65	P1.14	KERAMICKÁ DLAŽBA (STÁVAJÍCÍ)		OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	OMÍTKA VPC ŠT. + MALÍŘ. NÁTĚR	O.N.=min.1500mm K.SOKL v=100mm (STÁVAJÍCÍ)
SOUČET PLOCH		301.00						

STAVEBNÍ ÚPRAVY - 1.NP :

ZT - SO 01 - č.p. 219:

- ZT1 Potrubí ZT - stoupací potrubí kanalizace, prostup stropní deskou 150x150 mm 2.NP — 2 ks
- ZT2 Potrubí ZT - stoupací potrubí kanalizace, drážka ve zdivu 150x150 mm, na celou výšku podlaží, prostup stropní deskou 150x150 mm do 2.NP, zazděno — 2 ks
- ZT3 Potrubí ZT - stoupací potrubí kanalizace, prostup stropní deskou 150x150 mm 2.NP — 1 ks
- ZT4 Potrubí ZT - stoupací potrubí kanalizace, prostup stropní deskou 150x150 mm do 2.NP — 1 ks
- ZT5a Potrubí ZT - stoupací potrubí kanalizace (kondenzát od klimatizace), prostup stropní deskou 75x75 mm do 2.NP + prostup stěnou tl. 330 mm (pod stropem) — 6 ks
- ZT5b Potrubí ZT - stoupací potrubí kanalizace (kondenzát od klimatizace), drážka ve zdivu 75x75 mm, na celou výšku podlaží — 7 ks
- ZT6 Potrubí ZT - stoupací potrubí vodovodu (s.v. pro hydrant), drážka ve zdivu 150x150 mm - na celou výšku podlaží, prostup stropní deskou 150x150 mm do 2.NP — 1 ks
- ZT7 Potrubí ZT - stoupací potrubí kanalizace (kondenzát od klimatizace), drážka ve zdivu 150x150 mm, na celou výšku podlaží — 2 ks
- ZT8 Potrubí ZT - stoupací potrubí vodovodu, drážka ve zdivu 150x300 mm - na celou výšku podlaží, prostup stropní deskou 150x300 mm do 2.NP — 1 ks

ZT - SO 02 - č.p. 1405:

- ZT9 Potrubí ZT - stoupací potrubí kanalizace (kondenzát od klimatizace), prostup stropní deskou 75x75 mm do 2.NP — 3 ks

Ve výkrese zachycena část stavebních úprav pro ZTI - kanalizace, vodovod - hlavní prostupy, drážky, přizdívky apod. . Polohu a rozměry dalších prostupů ve stropní konstrukci a drážek ve stěnových konstrukcích pro kanalizaci a vodovod upřesnit dle skutečného provedení rozvodu kanalizace a vodovodu dle projektu ZTI (sekání drážek ve zdivu, vrtání prostupů ve stěnové a stropní žb. konstrukci).

UT - SO 01 - č.p. 219:

- ÚT1 Prostup stropem 175x175 mm do 2.NP (prostup stropem pro odtah spalin do kondenzačního kotle — 1 ks
- ÚT2 Prostup stropem 200x100 mm do 2.NP (prostup stropem pro stoupací potrubí ÚT - polohu upřesnit dle projektu ÚT) — 2 ks

Ve výkrese zachycena část stavebních úprav pro ÚT - hlavní prostupy, drážky, přizdívky apod. . Polohu a rozměry dalších prostupů ve stropní konstrukci a drážek ve stěnových konstrukcích pro rozvody ÚT upřesnit dle skutečného provedení rozvodů ÚT a dle projektu ÚT (sekání drážek ve zdivu, vrtání prostupů ve stěnové a stropní žb. konstrukci).

LEGENDA - SO 01 - č.p. 219:

- 330 — STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL. 330 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- 330 — STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 330 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- 460 — STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 460 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) ZDIVO TL. 450 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- 150(170,180) — STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 150 MM, 170 MM NEBO 180 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) PŘÍČKY TL. 150 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
- 100(120) — STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 100 MM NEBO 120 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) PŘÍČKY TL. 100 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
- 150, 330 — STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL. 330 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNÝM IZOLANTEM Z POLYSTYRÉNOVÝCH DESEK S PŘÍMĚSÍ GRAFITU („ŠEDÝ“) EPS 100 F TL. 150 MM SE SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI λD = 0,032 W/M.K A S PEVNOSTÍ V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ CS(10) = 100 KPA. + KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA (ZRNITOST 2,0 MM) – ODSTÍN DLE ARCH. NÁVRHU FASÁDY
- DOZDÍVKY MENŠÍHO ROZSAHU STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO OBVODOVÉHO NEBO VNITŘNÍHO ZDIVA TL. 300MM (330MM) NEBO 450 MM, DOZDÍVKY VÝTLUKŮ PO BOURÁNÍ, DOZDÍVKY STÁVAJÍCÍHO ZDIVA (OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ NOVĚ BOURANÝCH OTVORŮ – CIHLY PLNÉ CP (290x140x65MM), PEVNOST P20, NA MALTU M5
  ALTERNATIVA: – CIHLA PLNÁ ODLEHČENÁ CPL (290x140x65MM), PEVNOSTI P30 NA M5; – CIHLA VOŠTINOVÁ CV14 (290x140x65MM), PEVNOSTI P10 NA M5
- 300 — DOZDÍVKY VĚTŠÍHO ROZSAHU STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO OBVODOVÉVHO NEBO VNITŘNÍHO ZDIVA TL. 300 MM (330MM), (DOZDÍVKY OTVORŮ VE STÁV. NOSNÉM ZDIVU, DOZDÍVKY ZRUŠENÝCH OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH STĚNÁCH) ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TLOUŠŤKU STĚNY 300 MM (247x300x249 MM) NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PEVNOST P10 ZDIVO VČ. OBOUSTRANNÝCH OMÍTEK VÁPENOCEMENTOVÝCH OMÍTEK TL. 15 MM
  R´w ≥ 40 DB PLATÍ PRO KANCELÁŘE A PRACOVNY S BĚŽNOU ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTÍ, CHODBY, POMOCNÉ PROVOZNÍ PROSTORY.
  R´w ≥ 44 DB PLATÍ PRO KANCELÁŘE A PRACOVNY SE ZVÝŠENÝMI NÁROKY, PRACOVNY VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ. POŽADAVKY PLATÍ ROVNĚŽ MEZI PRACOVNAMI A PŘILEHLÝMI CHODBAMI NEBO JINÝMI PROVOZNÍMI PROSTORY.
- 250 — NOVÉ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 250 MM – ZDIVO ŠACHTY PLOŠINY (BOČNÍ STĚNY) ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TLOUŠŤKU STĚNY 240 MM (372x240x249 MM) NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PEVNOST P10
- 150 — NOVÉ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 150 MM – ZDIVO ŠACHTY PLOŠINY (ČELNÍ STĚNA), DOZDÍVKA (ZADNÍ STĚNA) OTVORU PRO ROZVADĚČ EL A OTVORU PRO HUP A PLYNOMĚR ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TLOUŠŤKU STĚNY 150 MM (467x140x249 MM) NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PEVNOST P10
- 150 — NOVÉ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 150 MM (M.Č. 126 – SKLAD ZBRANÍ), ZADNÍ STĚNA ŠACHTY PLOŠINY – ZDIVO Z BETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH TVÁRNIC (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15) PRO TLOUŠŤKU ZDIVA 150 MM (500x150x250 MM) + DOBETONÁVKA BETONEM C 16/20 XC1 + BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ R12 (SVISLÁ, VODOROVNÁ)
- 125 — NOVÉ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 125 MM PŘÍČKY Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TLOUŠŤKU STĚNY 115 MM (497x115x249 MM) NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY (ALT. NA ZDÍCÍ PĚNU), PEVNOST P10, ZDIVO VČ. OBOUSTRANNÝCH OMÍTEK VÁPENOCEMENTOVÝCH OMÍTEK TL. 15 MM
  RW – BEZ POŽADAVKU PLATÍ PRO PROSTORY BEZ POŽADAVKU NA ZVUKOVOU IZOLACI.
- 125 — NOVÉ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 125 MM PŘÍČKY Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TLOUŠŤKU STĚNY 115 MM (497x115x249 MM) NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY (ALT. NA ZDÍCÍ PĚNU), PEVNOST P10, ZDIVO VČ. OBOUSTRANNÝCH OMÍTEK VÁPENOCEMENTOVÝCH OMÍTEK TL. 15 MM
  RW ≥ 40 DB PLATÍ PRO KANCELÁŘE A PRACOVNY S BĚŽNOU ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTÍ, CHODBY, POMOCNÉ PROVOZNÍ PROSTORY.
- 125 — NOVÉ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 125 MM PŘÍČKY Z BROUŠENÝCH AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TLOUŠŤKU STĚNY 124 MM (497x115x249 MM) NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY (ALT. NA ZDÍCÍ PĚNU), PEVNOST P10, ZDIVO VČ. OBOUSTRANNÝCH OMÍTEK VÁPENOCEMENTOVÝCH OMÍTEK TL. 15 MM
  RW ≥ 44 DB PLATÍ PRO KANCELÁŘE A PRACOVNY SE ZVÝŠENÝMI NÁROKY, PRACOVNY VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ. POŽADAVKY PLATÍ ROVNĚŽ MEZI PRACOVNAMI A PŘILEHLÝMI CHODBAMI NEBO JINÝMI PROVOZNÍMI PROSTORY.
- 100 — NOVÉ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 100 MM, DOZDÍVKA (ZADNÍ STĚNA) OTVORU PRO HYDRANT H, ZADNÍ STĚNA OTVORU PRO VODOMĚR PŘÍČKY Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TLOUŠŤKU STĚNY 80 MM (497x80x249 MM) NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY (ALT. NA ZDÍCÍ PĚNU), PEVNOST P10, ZDIVO VČ. OBOUSTRANNÝCH OMÍTEK VÁPENOCEMENTOVÝCH OMÍTEK TL. 15 MM
- 50 — VNITŘNÍ PŘÍČKY TL.50MM – OBEZDÍVKY INSTALACÍ (ZTI, UT, EL) POROBETONOVÉ PŘESNÉ TVÁRNICE PRO OBEZDÍVKY P4–550 TL.50MM (50x249x599MM), NA ZDÍCÍ MALTU PRO PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ
- 150 — NOVÉ PŘÍČKY TL. 150 MM – INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY (PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE) POROBETONOVÉ PŘESNÉ PŘÍČKOVKY P2–500 TL.150MM (150x249x599MM), NA ZDÍCÍ MALTU PRO PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ
- 100 — NOVÉ PŘÍČKY TL. 100 MM – INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY POROBETONOVÉ PŘESNÉ PŘÍČKOVKY P2–500 TL.100MM (100x249x599MM), NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A VÝROBKY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ STAVBY
- NÁBYTEK A PŘEDMĚTY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ STAVBY ZAKRESLENY POUZE PRO ORIENTACI PROFESÍ
- NOVÉ ZAŘÍZENÍ ÚT
- OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ PROFESE STATIKY (ST) JSOU ZDE UVEDENY POUZE INFORMATIVNĚ NA ŽÁDOST INVESTORA. BUDOU REALIZOVÁNY DLE PROJEKTU ST

TABULKA MÍSTNOSTÍ – SO 02 – OBJEKT č.p. 1405, p.č. st. 3159

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	POZNÁMKA
151	VSTUPNÍ HALA	7,92	
152	VÝTAH	3,24	
153	CHODBA	69,80	
154	SCHODIŠTĚ DO 2.NP	69,80	
155	KANCELÁŘ	19,25	
156	KANCELÁŘ	19,20	
157	KANCELÁŘ	17,96	
158	KANCELÁŘ	16,38	
159	KANCELÁŘ	18,69	
160	KANCELÁŘ	19,20	
161	KANCELÁŘ	17,00	
162	KANCELÁŘ	19,88	
163	CHODBA	69,80	
164	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,90	
165	VEŘEJNÉ WC	4,58	
166	CHODBA	3,94	
167	ROZVODNA EL	1,23	
168	KUCHYŇKA	8,95	
169	SERVER	7,40	
170	PŘEDSÍŇ WC	3,28	
171	ÚKLID	1,14	
172	WC	1,50	
173	CHODBA	3,91	
174	WC	1,56	
SOUČET PLOCH		408.04	

LEGENDA - SO 02 - č.p. 1405:

- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY 400x400mm (ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ SKELET)
- 250 — STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY TL. 250 MM – SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ NEBO BETONOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY TL. 250 MM + DOZDÍVKY TL. 250 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC)
- 300 — STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 300 MM – ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- 250(300) — STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ZDIVO TL. 250 MM NEBO 300 MM – ZDIVO TL. 250MM NEBO 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- 150 — STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 150 MM PŘÍČKY TL. 150 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
- 100 — STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 100 MM PŘÍČKY TL. 100 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
- 150, 250 — STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY TL. 250 MM – SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ NEBO BETONOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY TL. 250 MM + DOZDÍVKY TL. 250 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU MVC NEBO MC + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNÝM IZOLANTEM Z POLYSTYRÉNOVÝCH DESEK S PŘÍMĚSÍ GRAFITU („ŠEDÝ“) EPS 100 F TL. 150 MM SE SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI λD = 0,032 W/M.K A S PEVNOSTÍ V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ CS(10) = 100 KPA. + KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA (ZRNITOST 2,0 MM) – ODSTÍN DLE ARCH. NÁVRHU FASÁDY
- 150, 300 — STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 300 MM – ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNÝM IZOLANTEM Z POLYSTYRÉNOVÝCH DESEK S PŘÍMĚSÍ GRAFITU („ŠEDÝ“) EPS 100 F TL. 150 MM SE SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI λD = 0,032 W/M.K A S PEVNOSTÍ V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ CS(10) = 100 KPA. + KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA (ZRNITOST 2,0 MM) – ODSTÍN DLE ARCH. NÁVRHU FASÁDY
- 150, 300 — STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 300 MM – ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC + DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍHO OTVORU (VCHODOVÉ DVEŘE) V M.Č. 169 (131) – ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TLOUŠŤKU STĚNY 300 MM (247x300x249 MM) NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PEVNOST P10 + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNÝM IZOLANTEM Z POLYSTYRÉNOVÝCH DESEK S PŘÍMĚSÍ GRAFITU („ŠEDÝ“) EPS 100 F TL. 150 MM SE SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI λD = 0,032 W/M.K A S PEVNOSTÍ V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ CS(10) = 100 KPA. + KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA (ZRNITOST 2,0 MM) – ODSTÍN DLE ARCH. NÁVRHU FASÁDY
- 250 — STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug(sklo) = 1,1W/m².K) NEBUDE BOURÁNO – PONECHAT
- 400 — STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ STĚNY S VCHODOVÝMI DVEŘMI, PROSKLENÉ STĚNY A OKNA, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, (Ug(sklo) = 1,1W/m².K), PŘÍSTAVBA VÝTAHU m.č. 152, 152 – NEBUDE BOURÁNO – PONECHAT

VZDUCHOTECHNIKA - KLIMATIZACE

SO 01 - OBJEKT č.p. 219, p.č. st. 1642
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - INVERTER - 5 KS
M.Č. 122, 123, 124, 125 - 4 KS - OSAZENO V KANCELÁŘÍCH A V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
OSADIT POD STROP NA STŘED DVEŘÍ NEBO NAD STŘED PŘÍČKY MEZI CHODBOU A KANCELÁŘÍ (ZASEDACÍ MÍSTNOSTÍ)
(POLOHU UPŘESNIT DLE ŘEŠENÍ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - INTERIÉR)

VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - INVERTER - 2 KS
M.Č. 103, 114 - 2 KS - OSAZENO V KANCELÁŘI (DOZORČÍ) A V ROZVODNĚ ELEKTRO, SERVER
OSADIT POD STROP NA STŘED DVEŘÍ NEBO NAD STŘED PŘÍČKY MEZI
(POLOHU UPŘESNIT DLE ŘEŠENÍ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - INTERIÉR)

RJ — REKUPERAČNÍ VZT JEDNOTKA S OHŘEVEM VZDUCHU - 1 KS

VZDUCHOTECHNIKA - KLIMATIZACE

SO 02 - OBJEKT č.p. 1405, p.č. st. 3159
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - INVERTER - 8 KS
OSAZENO V M.Č. 155 - 162 - 8 KS - OSAZENO V KANCELÁŘÍCH
OSADIT POD STROP NA STŘED DVEŘÍ NEBO NAD STŘED PŘÍČKY MEZI CHODBOU A KANCELÁŘÍ
(POLOHU UPŘESNIT DLE ŘEŠENÍ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - INTERIÉR)

SCHÉMA OBJEKTŮ



POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ V DOBĚ ZPRACOVÁVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE .

V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ PRAVDĚPODOBNĚ OBJEVÍ NOVÉ OKOLNOSTI (NESOULAD MEZI SKUTEČNÝM STAVEM A STAVEM PŘEDPOKLÁDANÝM V PD), KTERÉ SI VYNUTÍ KONZULTACI S PROJEKTANTEM, PŘÍPADNĚ PŘÍTOMNOST PROJEKTANTA NA MÍSTĚ STAVBY, ZMĚNU PROJEKTU APOD.

PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO PŘI NEČEKANÝCH STAVECH STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNO IHNED VYZVAT PROJEKTANTA KE KONZULTACI NA MÍSTO SAMÉ K NÁVRHU DALŠÍCH OPATŘENÍ A STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ.

ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, PROFILY PRVKŮ APOD. SE MOHOU LIŠIT.

Uvedené rozměry byly získány z částečné dostupné původní dokumentace, z geodetického zaměření stávajícího stavu objektu a ze zaměření objektu v průběhu projektových prací a jsou pouze orientační. Před realizací stavebních úprav je nutné provést přesné a podrobné geodetické zaměření všech konstrukcí, především dveřních a okenních otvorů atd.. V případě potřeby znalosti přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.

Skladby stávajících konstrukcí jsou stanoveny na základě dostupné projektové dokumentace a na základě zkušeností projektanta s obdobnými stavbami. Veškeré skladby konstrukcí jsou podrobně popsány v technické zprávě. V případě potřeby znalosti přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.

Kótované rozměry jsou skladebné rozměry okenních a dveřních otvorů a prosklených stěn.

± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP - SO 01 - č.p. 219

Vypracoval : ING. TEPLÝ	Zodp.projektant : ING. TEPLÝ	Hlavní projektant : ING. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí		Stupeň : DSP+DPS
Objekt : SO 01, SO 02		Datum : 06.2021
		Zak.číslo : 5999/20
Obsah : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ) PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	Měřítko : 1:50	Příloha : D.1.1.10

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz