PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

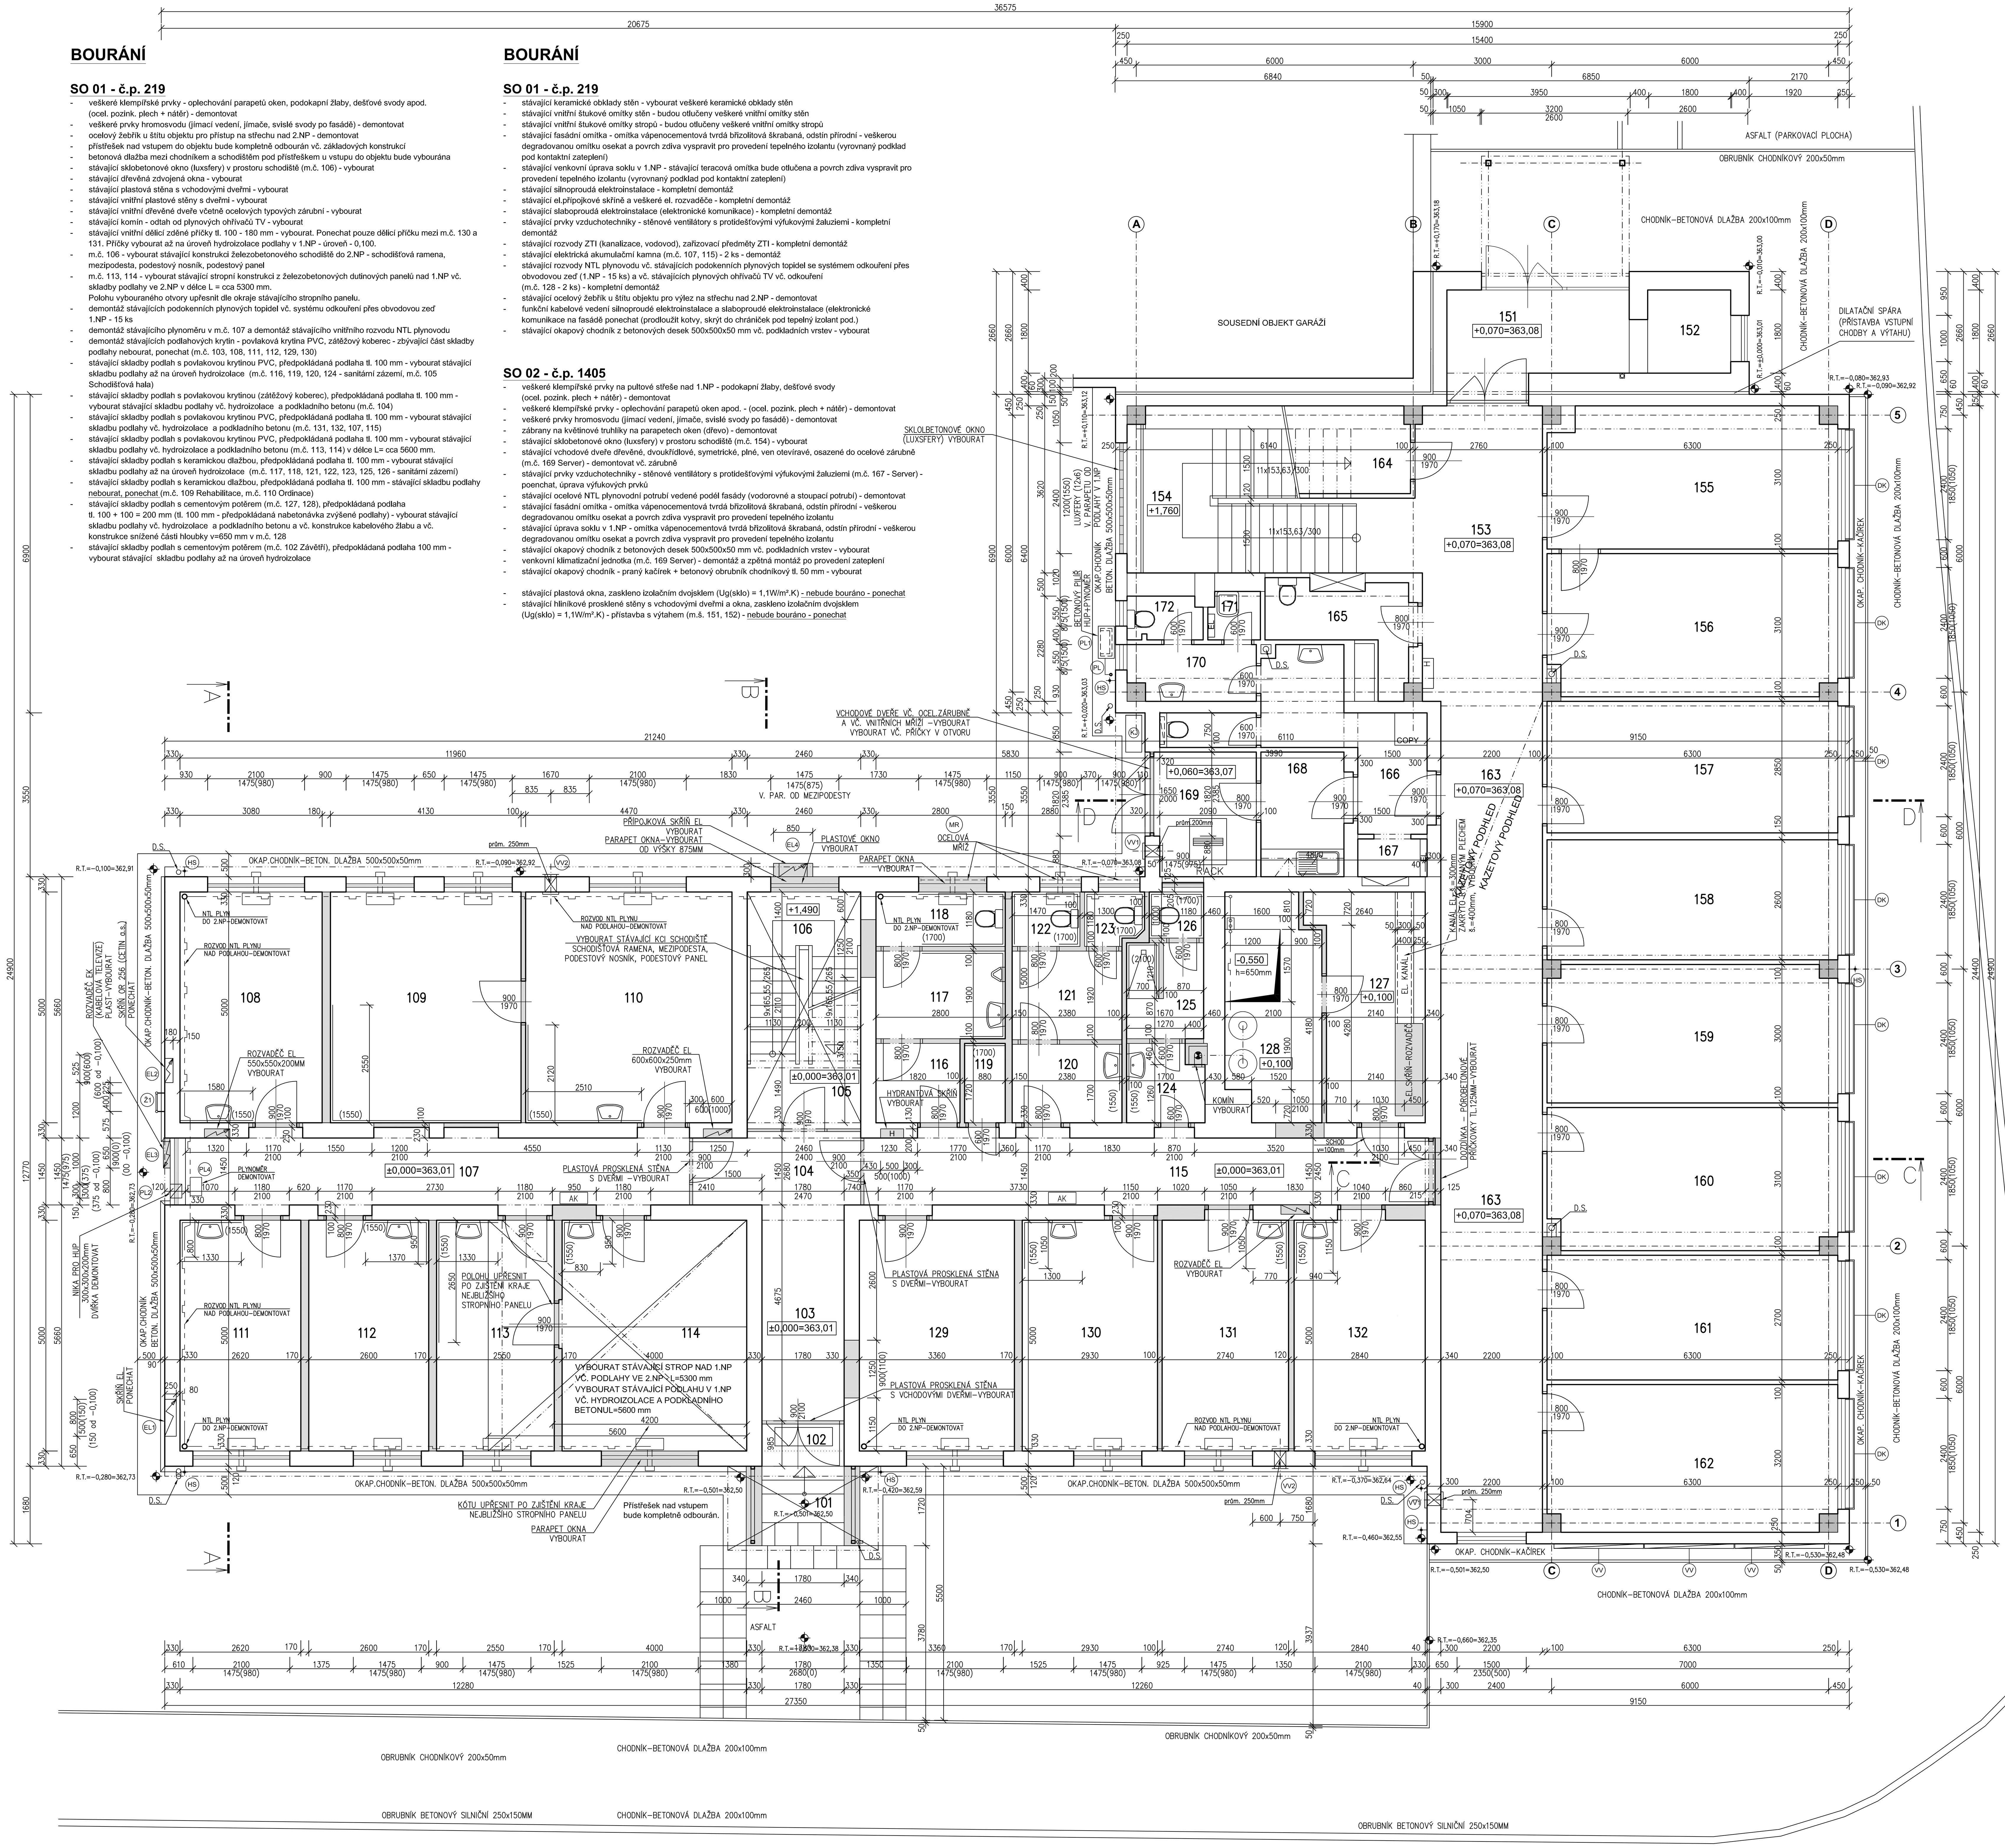

BOURÁNÍ

SO 01 - č.p. 219

- veškeré klempířské prvky - oplechování parapetů oken, podokapní žlaby, dešťové svody apod. (ocel, pozink, plech + nátěr) - demontovat
- veškeré prvky hromosvodu (jímací vedení, jímače, svislé svody po fasádě) - demontovat
- ocelový žebřík u štítu objektu pro přístup na střechu nad 2.NP - demontovat
- přístřešek nad vstupem do objektu bude kompletně odbourán vč. základových konstrukcí
- betonová dlažba mezi chodníkem a schodištěm pod přístřeškem u vstupu do objektu bude vybourána
- stávající sklobetonové okno (luxfery) v prostoru schodiště (m.č. 106) - vybourat
- stávající dřevěná zdvojená okna - vybourat
- stávající plastová stěna s vchodovými dveřmi - vybourat
- stávající vnitřní plastové stěny s dveřmi - vybourat
- stávající vnitřní dřevěné dveře včetně ocelových typových zárubní - vybourat
- stávající komín - odtah od plynových ohřívačů TV - vybourat
- stávající vnitřní dělicí zděné příčky tl. 100 - 180 mm - vybourat. Ponechat pouze dělicí příčku mezi m.č. 130 a 131. Příčky vybourat až na úroveň hydroizolace podlahy v 1.NP - úroveň -0,100.
- m.č. 106 - vybourat stávající konstrukci železobetonového schodiště do 2.NP - schodišťová ramena, mezipodesta, podestový nosník, podestový panel
- m.č. 113, 114 - vybourat stávající stropní konstrukci z železobetonových dutinových panelů nad 1.NP vč. skladby podlahy ve 2.NP v délce L = cca 5300 mm. Polohu vybouraného otvoru upřesnit dle okraje stávajícího stropního panelu.
- demontáž stávajících podokenních plynových topidel vč. systému odkouření přes obvodovou zeď 1.NP - 15 ks
- demontáž stávajícího plynoměru v m.č. 107 a demontáž stávajícího vnitřního rozvodu NTL plynovodu
- demontáž stávajících podlahových krytin - povlaková krytina PVC, zátěžový koberec - zbývající část skladby podlahy nebourat, ponechat (m.č. 103, 108, 111, 112, 129, 130)
- stávající skladby podlah s povlakovou krytinou PVC, předpokládaná podlaha tl. 100 mm - vybourat stávající skladbu podlahy až na úroveň hydroizolace (m.č. 116, 119, 120, 124 - sanitární zázemí, m.č. 105 Schodišťová hala)
- stávající skladby podlah s povlakovou krytinou (zátěžový koberec), předpokládaná podlaha tl. 100 mm - vybourat stávající skladbu podlahy vč. hydroizolace a podkladního betonu (m.č. 104)
- stávající skladby podlah s povlakovou krytinou PVC, předpokládaná podlaha tl. 100 mm - vybourat stávající skladbu podlahy vč. hydroizolace a podkladního betonu (m.č. 131, 132, 107, 115)
- stávající skladby podlah s povlakovou krytinou PVC, předpokládaná podlaha tl. 100 mm - vybourat stávající skladbu podlahy vč. hydroizolace a podkladního betonu (m.č. 113, 114) v délce L= cca 5600 mm.
- stávající skladby podlah s keramickou dlažbou, předpokládaná podlaha tl. 100 mm - vybourat stávající skladbu podlahy až na úroveň hydroizolace (m.č. 117, 118, 121, 122, 123, 125, 126 - sanitární zázemí)
- stávající skladby podlah s keramickou dlažbou, předpokládaná podlaha tl. 100 mm - stávající skladbu podlahy nebourat, ponechat (m.č. 109 Rehabilitace, m.č. 110 Ordinace)
- stávající skladby podlah s cementovým potěrem (m.č. 127, 128), předpokládaná podlaha tl. 100 + 100 = 200 mm (tl. 100 mm - předpokládaná nabetonávka zvýšené podlahy) - vybourat stávající skladbu podlahy vč. hydroizolace a podkladního betonu a vč. konstrukce kabelového žlabu a vč. konstrukce snížené části hloubky v=650 mm v m.č. 128
- stávající skladby podlah s cementovým potěrem (m.č. 102 Závětří), předpokládaná podlaha 100 mm - vybourat stávající skladbu podlahy až na úroveň hydroizolace

BOURÁNÍ

SO 01 - č.p. 219

- stávající keramické obklady stěn - vybourat veškeré keramické obklady stěn
- stávající vnitřní štukové omítky stěn - budou otlučeny veškeré vnitřní omítky stěn
- stávající vnitřní štukové omítky stropů - budou otlučeny veškeré vnitřní omítky stropů
- stávající fasádní omítka - omítka vápenocementová tvrdá břízolitová škrabaná, odstín přírodní - veškerou degradovanou omítku osekat a povrch zdiva vyspravit pro provedení tepelného izolantu (vyrovnaný podklad pod kontaktní zateplení)
- stávající venkovní úprava soklu v 1.NP - stávající teracová omítka bude otlučena a povrch zdiva vyspravit pro provedení tepelného izolantu (vyrovnaný podklad pod kontaktní zateplení)
- stávající silnoproudá elektroinstalace - kompletní demontáž
- stávající el.přípojkové skříně a veškeré el. rozvaděče - kompletní demontáž
- stávající slaboproudá elektroinstalace (elektronické komunikace) - kompletní demontáž
- stávající prvky vzduchotechniky - stěnové ventilátory s protidešťovými výfukovými žaluziemi - kompletní demontáž
- stávající rozvody ZTI (kanalizace, vodovod), zařizovací předměty ZTI - kompletní demontáž
- stávající elektrická akumulační kamna (m.č. 107, 115) - 2 ks - demontáž
- stávající rozvody NTL plynovodu vč. stávajících podokenních plynových topidel se systémem odkouření přes obvodovou zeď (1.NP - 15 ks) a vč. stávajících plynových ohřívačů TV vč. odkouření (m.č. 128 - 2 ks) - kompletní demontáž
- stávající ocelový žebřík u štítu objektu pro výlez na střechu nad 2.NP - demontovat
- funkční kabelové vedení silnoproudé elektroinstalace a slaboproudé elektroinstalace (elektronické komunikace) na fasádě ponechat (prodloužit kotvy, skrýt do chráničekk pod tepelný izolant apod.)
- stávající okapový chodník z betonových desek 500x500x50 mm vč. podkladních vrstev - vybourat

SO 02 - č.p. 1405

- veškeré klempířské prvky na pultové střeše nad 1.NP - podokapní žlaby, dešťové svody (ocel, pozink, plech + nátěr) - demontovat
- veškeré klempířské prvky - oplechování parapetů oken apod. - (ocel, pozink, plech + nátěr) - demontovat
- veškeré prvky hromosvodu (jímací vedení, jímače, svislé svody po fasádě) - demontovat
- zábrany na květinové truhlíky na parapetech oken (dřevo) - demontovat
- stávající sklobetonové okno (luxfery) v prostoru schodiště (m.č. 154) - vybourat
- stávající vchodové dveře dřevěné, dvoukřídlové, symetrické, plné, ven otevíravé, osazené do ocelové zárubně (m.č. 169 Server) - demontovat vč. zárubně
- stávající prvky vzduchotechniky - stěnové ventilátory s protidešťovými výfukovými žaluziemi (m.č. 167 - Server) - ponechat, úprava výfukových prvků
- stávající ocelové NTL plynovodní potrubí vedené podél fasády (vodorovné a stoupací potrubí) - demontovat
- stávající fasádní omítka - omítka vápenocementová tvrdá břízolitová škrabaná, odstín přírodní - veškerou degradovanou omítku osekat a povrch zdiva vyspravit pro provedení tepelného izolantu
- stávající úprava soklu v 1.NP - omítka vápenocementová tvrdá břízolitová škrabaná, odstín přírodní - veškerou degradovanou omítku osekat a povrch zdiva vyspravit pro provedení tepelného izolantu
- stávající okapový chodník z betonových desek 500x500x50 mm vč. podkladních vrstev - vybourat
- venkovní klimatizační jednotka (m.č. 169 Server) - demontáž a zpětná montáž po provedení zateplení
- stávající okapový chodník - praný kačírek + betonový obrubník chodníkový tl. 50 mm - vybourat

- stávající plastová okna, zasklená izolačním dvojsklem (Ug(sklo) = 1,1W/m².K) - nebude bouráno - ponechat
- stávající hliníkové prosklené stěny s vchodovými dveřmi a okna, zasklená izolačním dvojsklem (Ug(sklo) = 1,1W/m².K) - přístavba s výtahem (m.č. 151, 152) - nebude bouráno - ponechat

LEGENDA

HROMOSVOD:
- HROMOSVOD - VEŠKERÉ PRVKY HROMOSVODU NA FASÁDĚ A NA STŘECHÁCH OBOU OBJEKTŮ - DEMONTOVAT
- HROMOSVOD - JÍMACÍ VEDENÍ - DEMONTOVAT
- (HS) HROMOSVOD - SVISLÝ SVOD PO FASÁDĚ - DEMONTOVAT

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ:
- VENKOVNÍ OCELOVÉ NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO PODÉL FASÁDY (PRO OBJEKT č.p. 1402) DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
- VNITŘNÍ OCELOVÉ NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ (V OBJEKTU č.p. 219) - VEDENO PODÉL ZDIVA - DEMONTÁŽ
- (PL) STOUPACÍ NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO PODÉL FASÁDY (PRO OBJEKT č.p. 1405) DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
- (PL1) BETONOVÝ PILÍŘ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ PŘED FASÁDOU OBJEKTU - HUP+PLYNOMĚR (PRO OBJEKT č.p. 1405) - PONECHAT
- (PL2) VÝKLENEK V OBVODOVÉM ZDIVU - HUP (PRO OBJEKT č.p. 219) - PONECHAT PLECHOVÁ DVÍŘKA 300x300 MM - DEMONTOVAT
- (PL3) PODOKENNÍ PLYNOVÉ TOPIDLO - TYP BETA 45M NEBO GAMAT, ROK VÝROBY 1996-1997- OBJEKT č.p. 219 CELKEM 15 + 14 = 25 KS (1.NP+2.NP) - DEMONTOVAT VČ. SYSTÉMU ODKOUŘENÍ VEN PŘES OBVODOVOU ZEĎ, OTVOR DOZDÍT
- (PL4) PLYNOMĚR UMÍSTĚNÝ UVNITŘ OBJEKTU (PRO OBJEKT č.p. 219) - DEMONTOVAT

PRVKY NA FASÁDĚ:
- (DK) ZÁBRANA NA KVĚTINOVÉ TRUHLÍKY NA PARAPETU OKEN - DŘEVO - DEMONTOVAT (OKNA NA JIŽNÍ FASÁDĚ OBJEKTU č.p. 1405 - v pohledu není kresleno)
- (T) TEXTOVÉ TABULKY - OBJEKT č.p. 1405 - 3 KS BUDOU DEMONTOVÁNY A ZPĚTNĚ OSAZENY PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
- (VV) VENKOVNÍ VÝVĚSNÍ SKŘÍŇKA - OBJEKT č.p. 1405 - 1950x1030mm - 3KS DEMONTOVAT A NOVĚ OSADIT PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
- (K) KOTEVNÍ PRVEK NA FASÁDĚ - OBJEKT č.p. 1405 - 3KS - DEMONTOVAT
- (Ž1) OCELOVÝ ŽEBŘÍK U ŠTÍTU OBJEKTU č.p. 219 PRO PŘÍSTUP NA PLOCHOU STŘECHU NAD 2.NP - DEMONTOVAT
- (MR) MŘÍŽ OCELOVÁ NA OKNECH V OBJEKTU č.p. 219 - 3 KS - DEMONTOVAT

VÝPLNĚ OTVORŮ:
- (OP) OKNO PLASTOVÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug = 1,1 W/m2.K) - OBJEKT č.p. 1402 - PONECHAT
- (OH) OKNO HLINÍKOVÉ, PROSKLENÁ STĚNA HLINÍKOVÁ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug = 1,1 W/m2.K) OBJEKT č.p. 1405 - PONECHAT
- (OS) OKNO SKLOBETONOVÉ - OBJEKT č.p. 1405 (SCHODIŠTĚ) - DEMONTOVAT
- (OD) OKNO DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ - OBJEKT č.p. 219 - DEMONTOVAT
- (OS) OKNO SKLOBETONOVÉ - OBJEKT č.p. 219 (SCHODIŠTĚ) - DEMONTOVAT
- (DP) DVEŘE PLASTOVÉ VCHODOVÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug = 1,1 W/m2.K) OBJEKT č.p. 219 - DEMONTOVAT

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ OBJEKTU č.p. 219 a č.p. 1405 KOMPLETNĚ DEMONTOVAT
  - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY DEMONTOVAT A VYMĚNIT ZA NOVÉ
  - PODOKAPNÍ ŽLABY A DEŠŤOVÉ SVODY DEMONTOVAT A VYMĚNIT ZA NOVÉ
- (KP) OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN (DŘEVO, PLAST, SKLOBETON) - OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR DEMONTOVAT

PRVKY SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE (EL) A SLABOPROUDÉ INSTALACE (SL):
- (EL1) PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ EL - cca 800x500mm, spodní hrana 150 mm nad úrovní -0,100, resp. 400 mm nad terénem VÝKLENEK V OBVODOVÉM ZDIVU A S PLECHOVÝMI DVÍŘKY OBJEKT č.p. 219 - PONECHAT - PŘÍPADNOU DEMONTÁŽ PŘEDEM DOHODNOUT Z ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- (EL2) SKŘÍŇ OR 256 (CETIN a.s.) - cca 525x900mm, VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU cca 565x950mm VÝKLENEK VE FASÁDĚ OBJEKTU SE ZABUDOVANÝ PLECH. SKŘÍNÍ S PLECHOVÝMI DVÍŘKY - OBJEKT č.p. 219 - PONECHAT
- (EL3) ROZVADĚČ EK (KABELOVÍ TELEVIZE) - cca 650x300+550+25=875mm, spodní hrana na úrovni -0,100, resp. 150 mm nad terénem PLASTOVÝ, NA FASÁDĚ OBJEKTU č.p. 219 - DEMONTOVAT A OSADIT NOVÝ (PO DOHODĚ KTUO)
- (EL4) ROZVADĚČ EL - cca 600x1200+600=1800mm, PLECHOVÝ, V PILÍŘI Z LÍCOVÝCH CIHEL U FASÁDY OBJEKTU č.p. 219 DEMONTOVAT, ZDĚNÝ PILÍŘ - CELKOVÝ ROZMĚR cca 850x1900x300mm (PO DOHODĚ S ČEZ DISTRIBUCE a.s.)
- (EL5) KABELY EK V PLASTOVÉ LIŠTĚ PO FASÁDĚ OBJEKTU - OBJEKT č.p. 219 PONECHAT - OSADIT DO CHRÁNIČKY POD IZOLANT (PO DOHODĚ S INVESTOREM A UPŘESNĚNÍ VYUŽITÍ LZE DEMONTOVAT)
- (EL6) KABELY EK V PLASTOVÉ LIŠTĚ PO FASÁDĚ OBJEKTU - OBJEKT č.p. 1402 - PONECHAT - OSADIT DO CHRÁNIČKY POD IZOLANT (PO DOHODĚ S INVESTOREM A UPŘESNĚNÍ VYUŽITÍ LZE DEMONTOVAT)

PRVKY VZDUCHOTECHNIKY A VĚTRÁNÍ:
- (VV1) STĚNOVÝ VENTILÁTOR S PROTIDEŠŤOVOU VÝFUKOVOU ŽALUZIÍ, DN 250 (NUTNO UPŘESNIT) OBJEKT č.p. 1405 - 2 KS, VENTILÁTOR PONECHAT, VÝFUKOVOU ŽALUZII DEMONTOVAT A OSADIT NOVOU PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
- (VV2) STĚNOVÝ VENTILÁTOR S PROTIDEŠŤOVOU VÝFUKOVOU ŽALUZIÍ, DN 250 - OBJEKT č.p. 219 - 2 KS VENTILÁTOR VČ. VÝFUKOVÉ ŽALUZIE DEMONTOVAT, OTVOR DOZDÍT
- (KJ) VENKOVNÍ JEDNOTKA - KLIMATIZACE - OBJEKT č.p. 1405 - 1 KS

LEGENDA - SO 01 - č.p. 216:

- SO 01 – m.č. 120 PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY V=190 DM3, 2 KS – TYP VAILANT VGH INT 190/6 ZE ODTAH ZAÚSTĚN DO KOMÍNA, PROVOZ CCA OD ROKU 2003 – DEMONTOVAT
- SO 01 PODOKENNÍ PLYNOVÉ TOPIDLO – TYP BETA 45M NEBO GAMAT, ROK VÝROBY 1996–1997 CELKEM 14 KS – DEMONTOVAT VČ. SYSTÉMU ODKOUŘENÍ VEN PŘES OBVODOVOU ZEĎ
- SO 01 ROZVOD NTL PLYNOVODY – VEDENO PODÉL OBVODOVÝCH STĚN NAD PODLAHOU DEMONTOVAT VČ. PLYNOMĚRŮ
- ROZVOD NTL PLYNOVODU – STOUPACÍ POTRUBÍ DO 2.NP – DEMONTOVAT
- AK: SO 01 ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA – 2 KS – DEMONTOVAT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ – SO 01 – OBJEKT č.p. 219, p.č. st. 1642

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	PODLAHA	OBKLAD	POZNÁMKA
101	KRYTÉ ZÁVĚTŘÍ	3,06	BETON		
102	ZÁVĚTŘÍ	1,23	CEMENTOVÝ POTĚR		OCEL. ROHOŽ
103	VSTUPNÍ CHODBA	8,32	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC		
104	CHODBA	5,62	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC		
105	SCHODIŠŤOVÁ HALA	12,62	PVC		
106	SCHODIŠTĚ DO 2.NP	8,21	PVC		
107	CHODBA	17,99	PVC		
108	KANCELÁŘ	15,40	PVC	K.OBKLAD v=1550	obklad u umyvadla
109	REHABILITACE	20,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	K.OBKLAD v=1550	obklad u umyvadla
110	ORDINACE	22,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	K.OBKLAD v=1550	obklad u umyvadla
111	KANCELÁŘ	13,10	PVC	K.OBKLAD v=1550	obklad u umyvadla
112	KANCELÁŘ	13,00	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	K.OBKLAD v=1550	obklad u umyvadla
113	ČEKÁRNA	12,75	PVC	K.OBKLAD v=1550	obklad u umyvadla
114	ORDINACE	20,00	PVC	K.OBKLAD v=1550	obklad u umyvadla
115	CHODBA	19,01	PVC		
116	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,13	PVC		
117	WC MUŽI PISOÁRY	5,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	K.OBKLAD v=1700	
118	WC MUŽI	3,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	K.OBKLAD v=1700	
119	ÚKLID	1,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	K.OBKLAD v=1700	obklad za výlevkou
120	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	4,04	PVC	K.OBKLAD v=1550	obklad u umyvadla
121	WC ŽENY	4,57	KERAMICKÁ DLAŽBA		
122	WC ŽENY	1,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	K.OBKLAD v=1700	
123	WC ŽENY	1,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	K.OBKLAD v=1700	
124	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL	2,72	PVC	K.OBKLAD v=1550	obklad u umyvadla
125	SPRCHA PERSONÁL	3,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	K.OBKLAD v=2100	obklad ve sprše
126	WC PERSONÁL	1,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	K.OBKLAD v=1700	
127	TECHNICKÁ MÍSTNOST–EL	11,05	PVC		
128	TECHNICKÁ MÍSTNOST–ÚT	9,67	CEMENTOVÝ POTĚR		
129	KANCELÁŘ	16,80	PVC		
130	KANCELÁŘ	14,64	PVC	K.OBKLAD v=1550	obklad u umyvadla
131	KANCELÁŘ	13,70	PVC	K.OBKLAD v=1550	obklad u umyvadla
132	KANCELÁŘ	14,19	PVC	K.OBKLAD v=1550	obklad u umyvadla
SOUČET PLOCH		293.03			

TABULKA MÍSTNOSTÍ – SO 02 – OBJEKT č.p. 1405, p.č. st. 3159

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	POZNÁMKA
151	VSTUPNÍ HALA	7,92	
152	VÝTAH	3,24	
153	CHODBA	69,80	
154	SCHODIŠTĚ DO 2.NP	69,80	
155	KANCELÁŘ	19,25	
156	KANCELÁŘ	19,20	
157	KANCELÁŘ	17,96	
158	KANCELÁŘ	16,38	
159	KANCELÁŘ	18,69	
160	KANCELÁŘ	19,20	
161	KANCELÁŘ	17,00	
162	KANCELÁŘ	19,88	
163	CHODBA	69,80	
164	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,90	
165	ÚKLID	4,58	
166	KUCHYŇKA	3,94	
167	KOMORA	1,23	
168	CHODBA	8,95	
169	SERVER	7,40	
170	PŘEDSÍŇ WC	3,28	
171	WC	1,14	
172	WC	1,50	
173	CHODBA	3,91	
174	WC	1,56	
SOUČET PLOCH		408.04	

LEGENDA - SO 01 - č.p. 216:

- 330 – STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL. 330 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- 330 – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 330 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- 460 – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 460 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) ZDIVO TL. 450 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- 150(170,180) – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 150 MM, 170 MM NEBO 180 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) PŘÍČKY TL. 150 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
- 100(120) – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 100 MM NEBO 120 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) PŘÍČKY TL. 100 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
- 100 – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 100 MM, VÝŠKA 2100 MM PŘÍČKY TL. 100 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
- BOURANÉ NOSNÉ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO
- BOURANÉ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY
- BOURANÉ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY – VÝŠKA 2100 MM
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ ZDVOJENÁ OKNA – VYBOURAT
- STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (m.č. 102) – VYBOURAT
- STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ PROSKLENÁ STĚNA S VCHODOVÝMI DVEŘMI, PLASTOVÁ – 1KS ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (m.č. 101) – VYBOURAT
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI, PLASTOVÁ – 2KS ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (m.č. 101 – do m.č. 110 a 111) – VYBOURAT
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI, DŘEVĚNÁ – 1KS (m.č. 101 – do m.č. 102) – VYBOURAT

LEGENDA - SO 02 - č.p. 1405:

- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY 400x400mm (ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ SKELET)
- 250 – STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY TL. 250 MM – SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ NEBO BETONOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY TL. 250 MM + DOZDÍVKY TL. 250 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC)
- 300 – STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 300 MM – ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- 250(300) – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ZDIVO TL. 250 MM NEBO 300 MM – ZDIVO TL. 250MM NEBO 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- 150 – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 150 MM PŘÍČKY TL. 150 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
- 100 – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 100 MM PŘÍČKY TL. 100 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC

LEGENDA - SO 02 - č.p. 1405

- 250 – STÁVAJÍCÍ SKLOBETONOVÉ OKNO (LUXSFERY), V PROSTORU SCHODIŠTĚ (m.č.154) – VYBOURAT
- 320 – STÁVAJÍCÍ VCHODOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, SYMETRICKÉ, PLNÉ, SYMETRICKÉ, VEN OTVÍRAVÉ, OSAZENÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – m.č. 167–SERVER – VYBOURAT
- 250 – STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug(sklo) = 1,1W/m².K) NEBUDE BOURÁNO – PONECHAT
- 400 – STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ STĚNY S VCHODOVÝMI DVEŘMI, PROSKLENÉ STĚNY A OKNA, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, (Ug(sklo) = 1,1W/m².K), PŘÍSTAVBA VÝTAHU m.č. 152, 152 – NEBUDE BOURÁNO – PONECHAT

SCHÉMA OBJEKTŮ

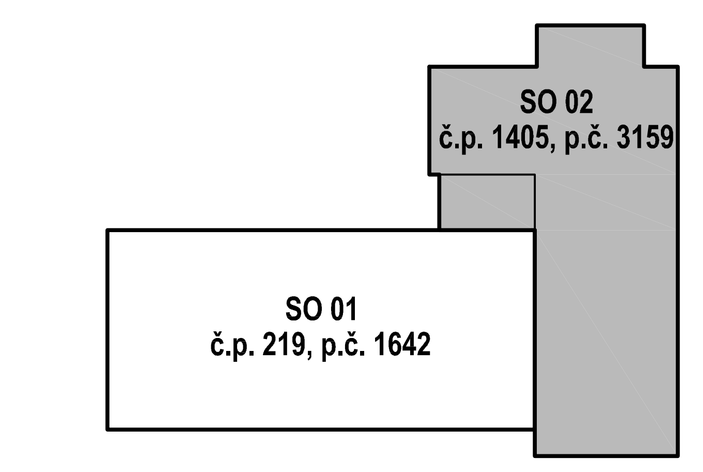

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ V DOBĚ ZPRACOVÁVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE .

V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ PRAVDĚPODOBNĚ OBJEVÍ NOVÉ OKOLNOSTI (NESOULAD MEZI SKUTEČNÝM STAVEM A STAVEM PŘEDPOKLÁDANÝM V PD), KTERÉ SI VYNUTÍ KONZULTACI S PROJEKTANTEM, PŘÍPADNĚ PŘÍTOMNOST PROJEKTANTA NA MÍSTĚ STAVBY, ZMĚNU PROJEKTU APOD.

PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO PŘI NEČEKANÝCH STAVECH STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNO IHNED VYZVAT PROJEKTANTA KE KONZULTACI NA MÍSTO SAMÉ K NÁVRHU DALŠÍCH OPATŘENÍ A STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ.

ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, PROFILY PRVKŮ APOD. SE MOHOU LIŠIT.

Uvedené rozměry byly získány z částečně dostupné původní dokumentace, z geodetického zaměření stávajícího stavu objektu a ze zaměření objektu v průběhu projektových prací a jsou pouze orientační. Před realizací stavebních úprav je nutné provést přesné a podrobné geodetické zaměření všech konstrukcí, především dveřních a okenních otvorů atd.. V případě potřeby znalosti přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.

Skladby stávajících konstrukcí jsou stanoveny na základě dostupné projektové dokumentace a na základě zkušeností projektanta s obdobnými stavbami. Veškeré skladby konstrukcí jsou podrobně popsány v technické zprávě. V případě potřeby znalosti přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.

Kótované rozměry jsou skladebné rozměry okenních a dveřních otvorů a prosklených stěn.

+ 0,000 = 363,01 Bpv
ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP-SO 01-č.p.219
0,070 = 363,08 Bpv
ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP-SO 02-č.p.1405

Vypracoval : ING. TEPLÝ	Zodp.projektant : ING. TEPLÝ	Hlavní projektant : ING. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : ÚSTÍ NAD ORLICÍ	BKN spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí		Stupeň : DSP+DPS
		Datum : 06.2021
Objekt : SO 01, SO 02		Zak.číslo : 5999/20
Obsah : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ) PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV	Měřítko : 1:50	Příloha : D.1.1.2