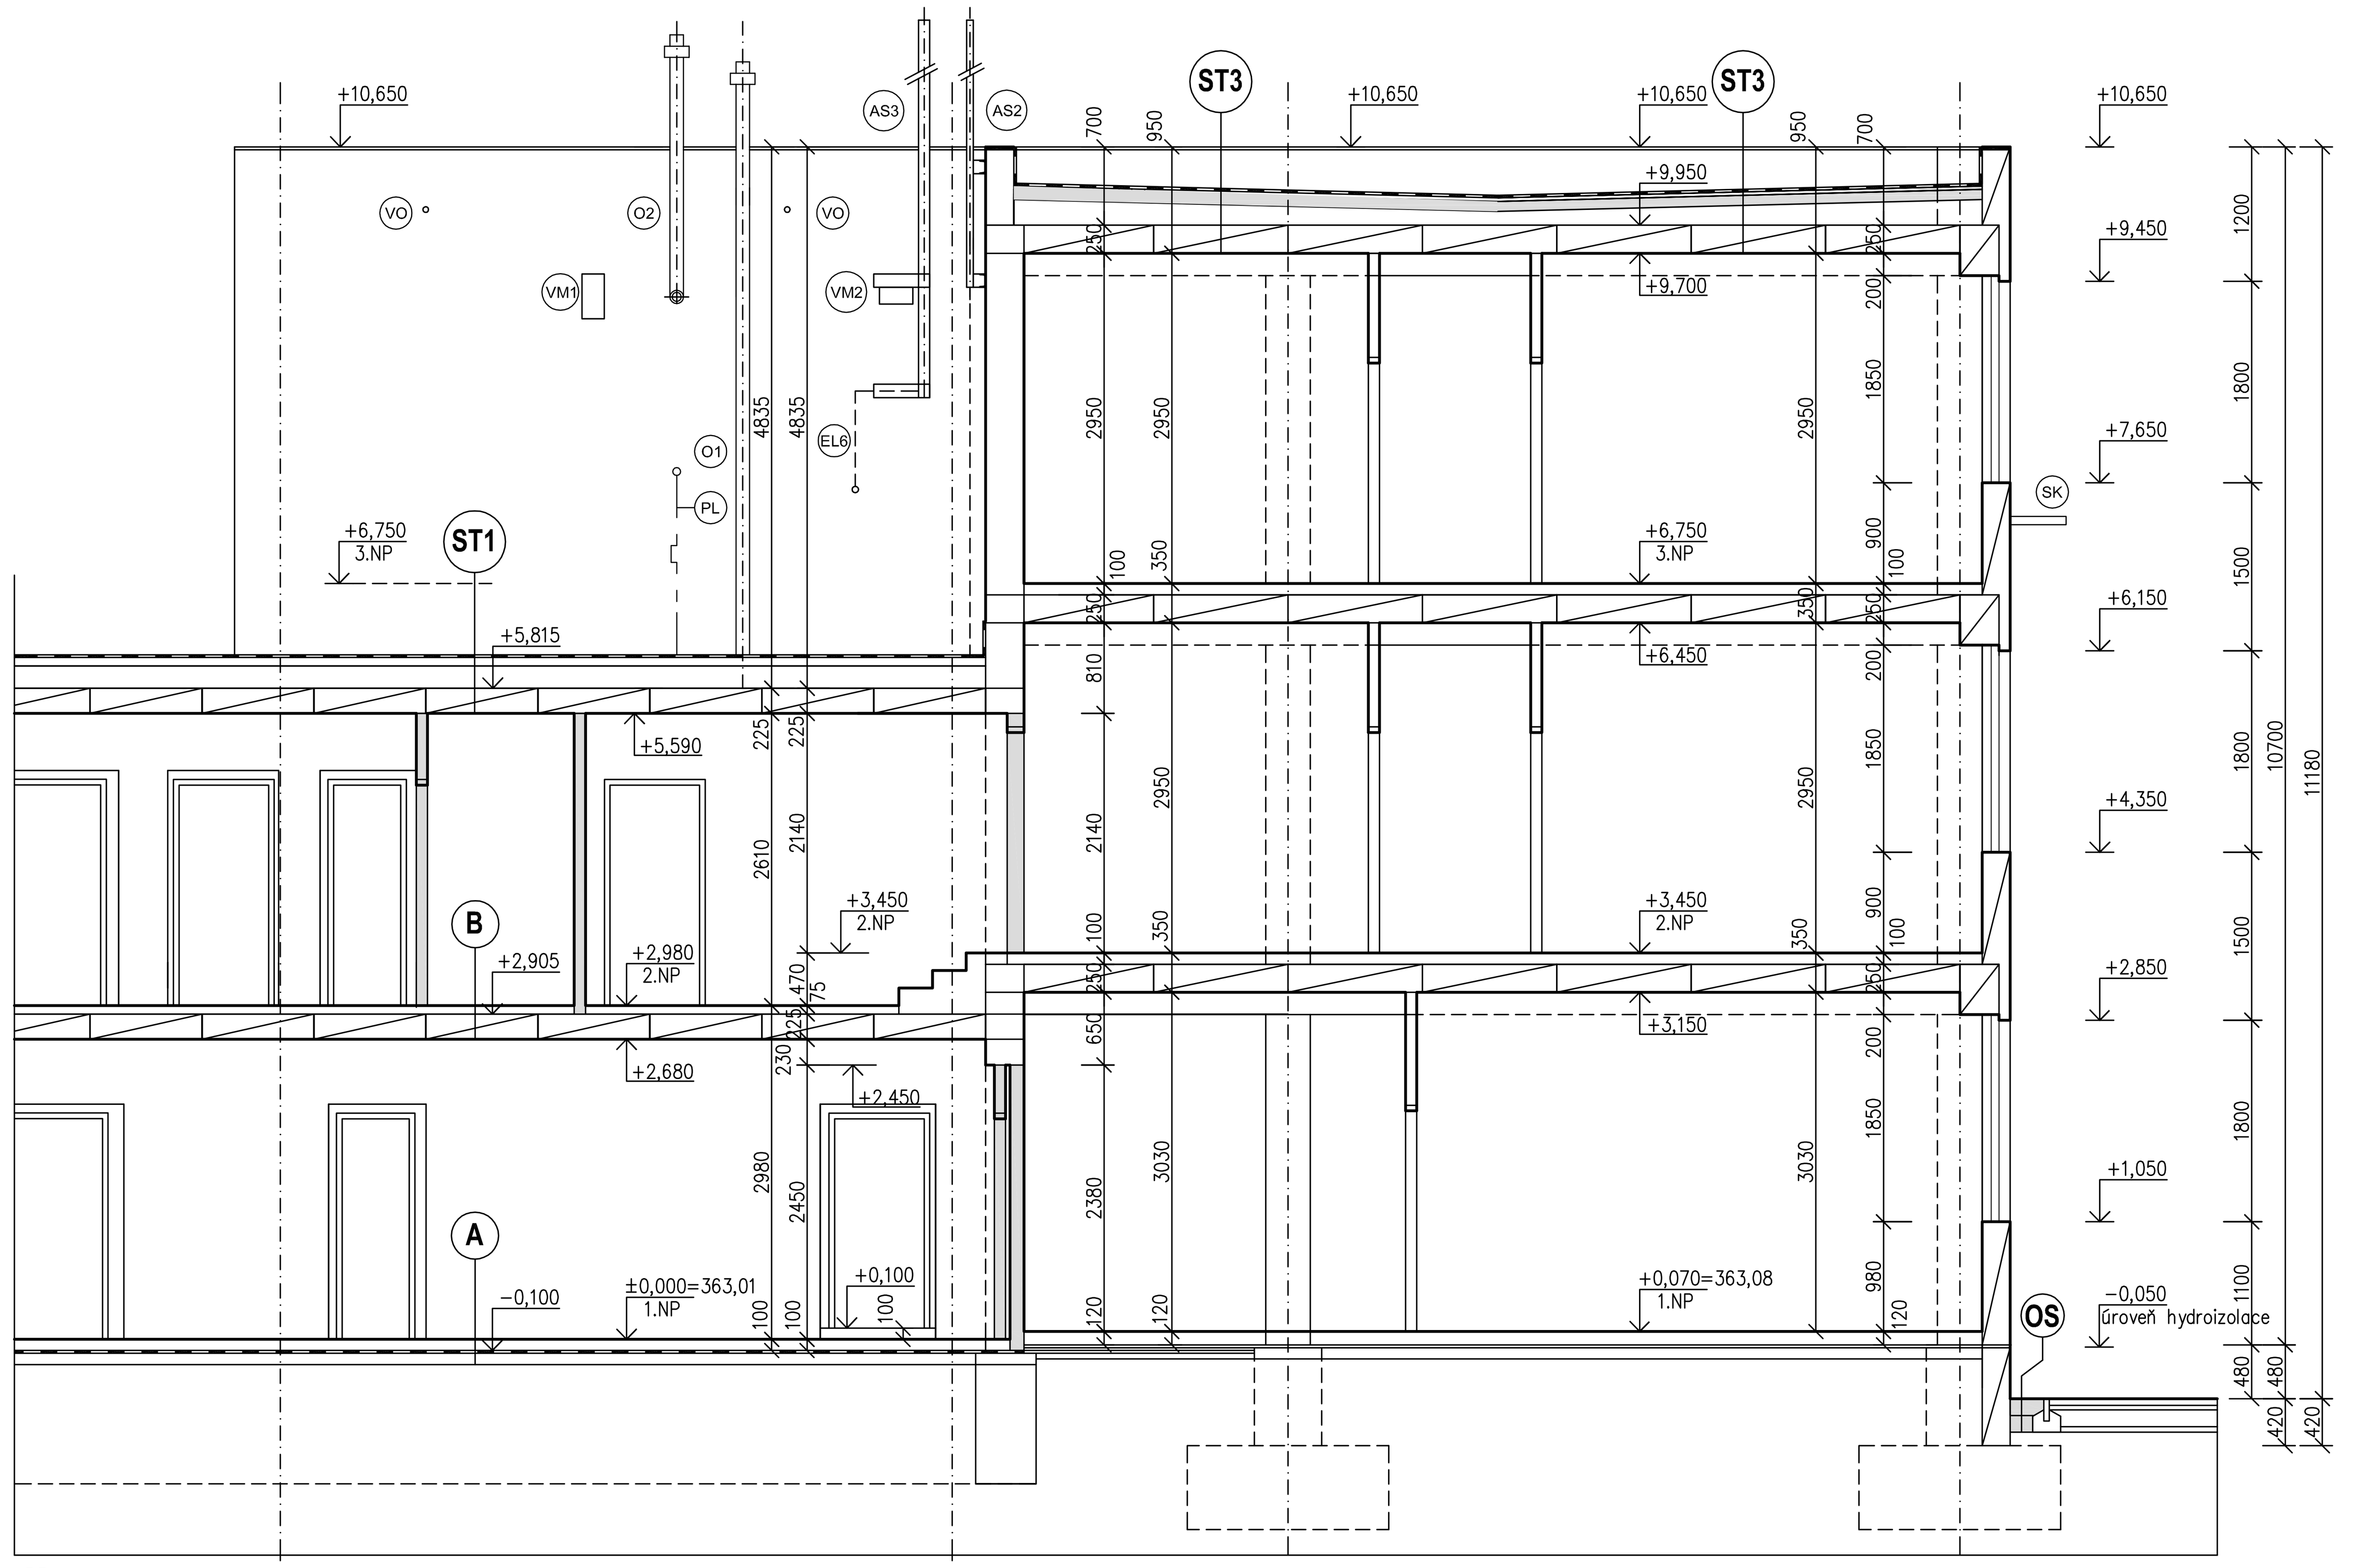

ŘEZ C-C - STÁVAJÍCÍ STAV

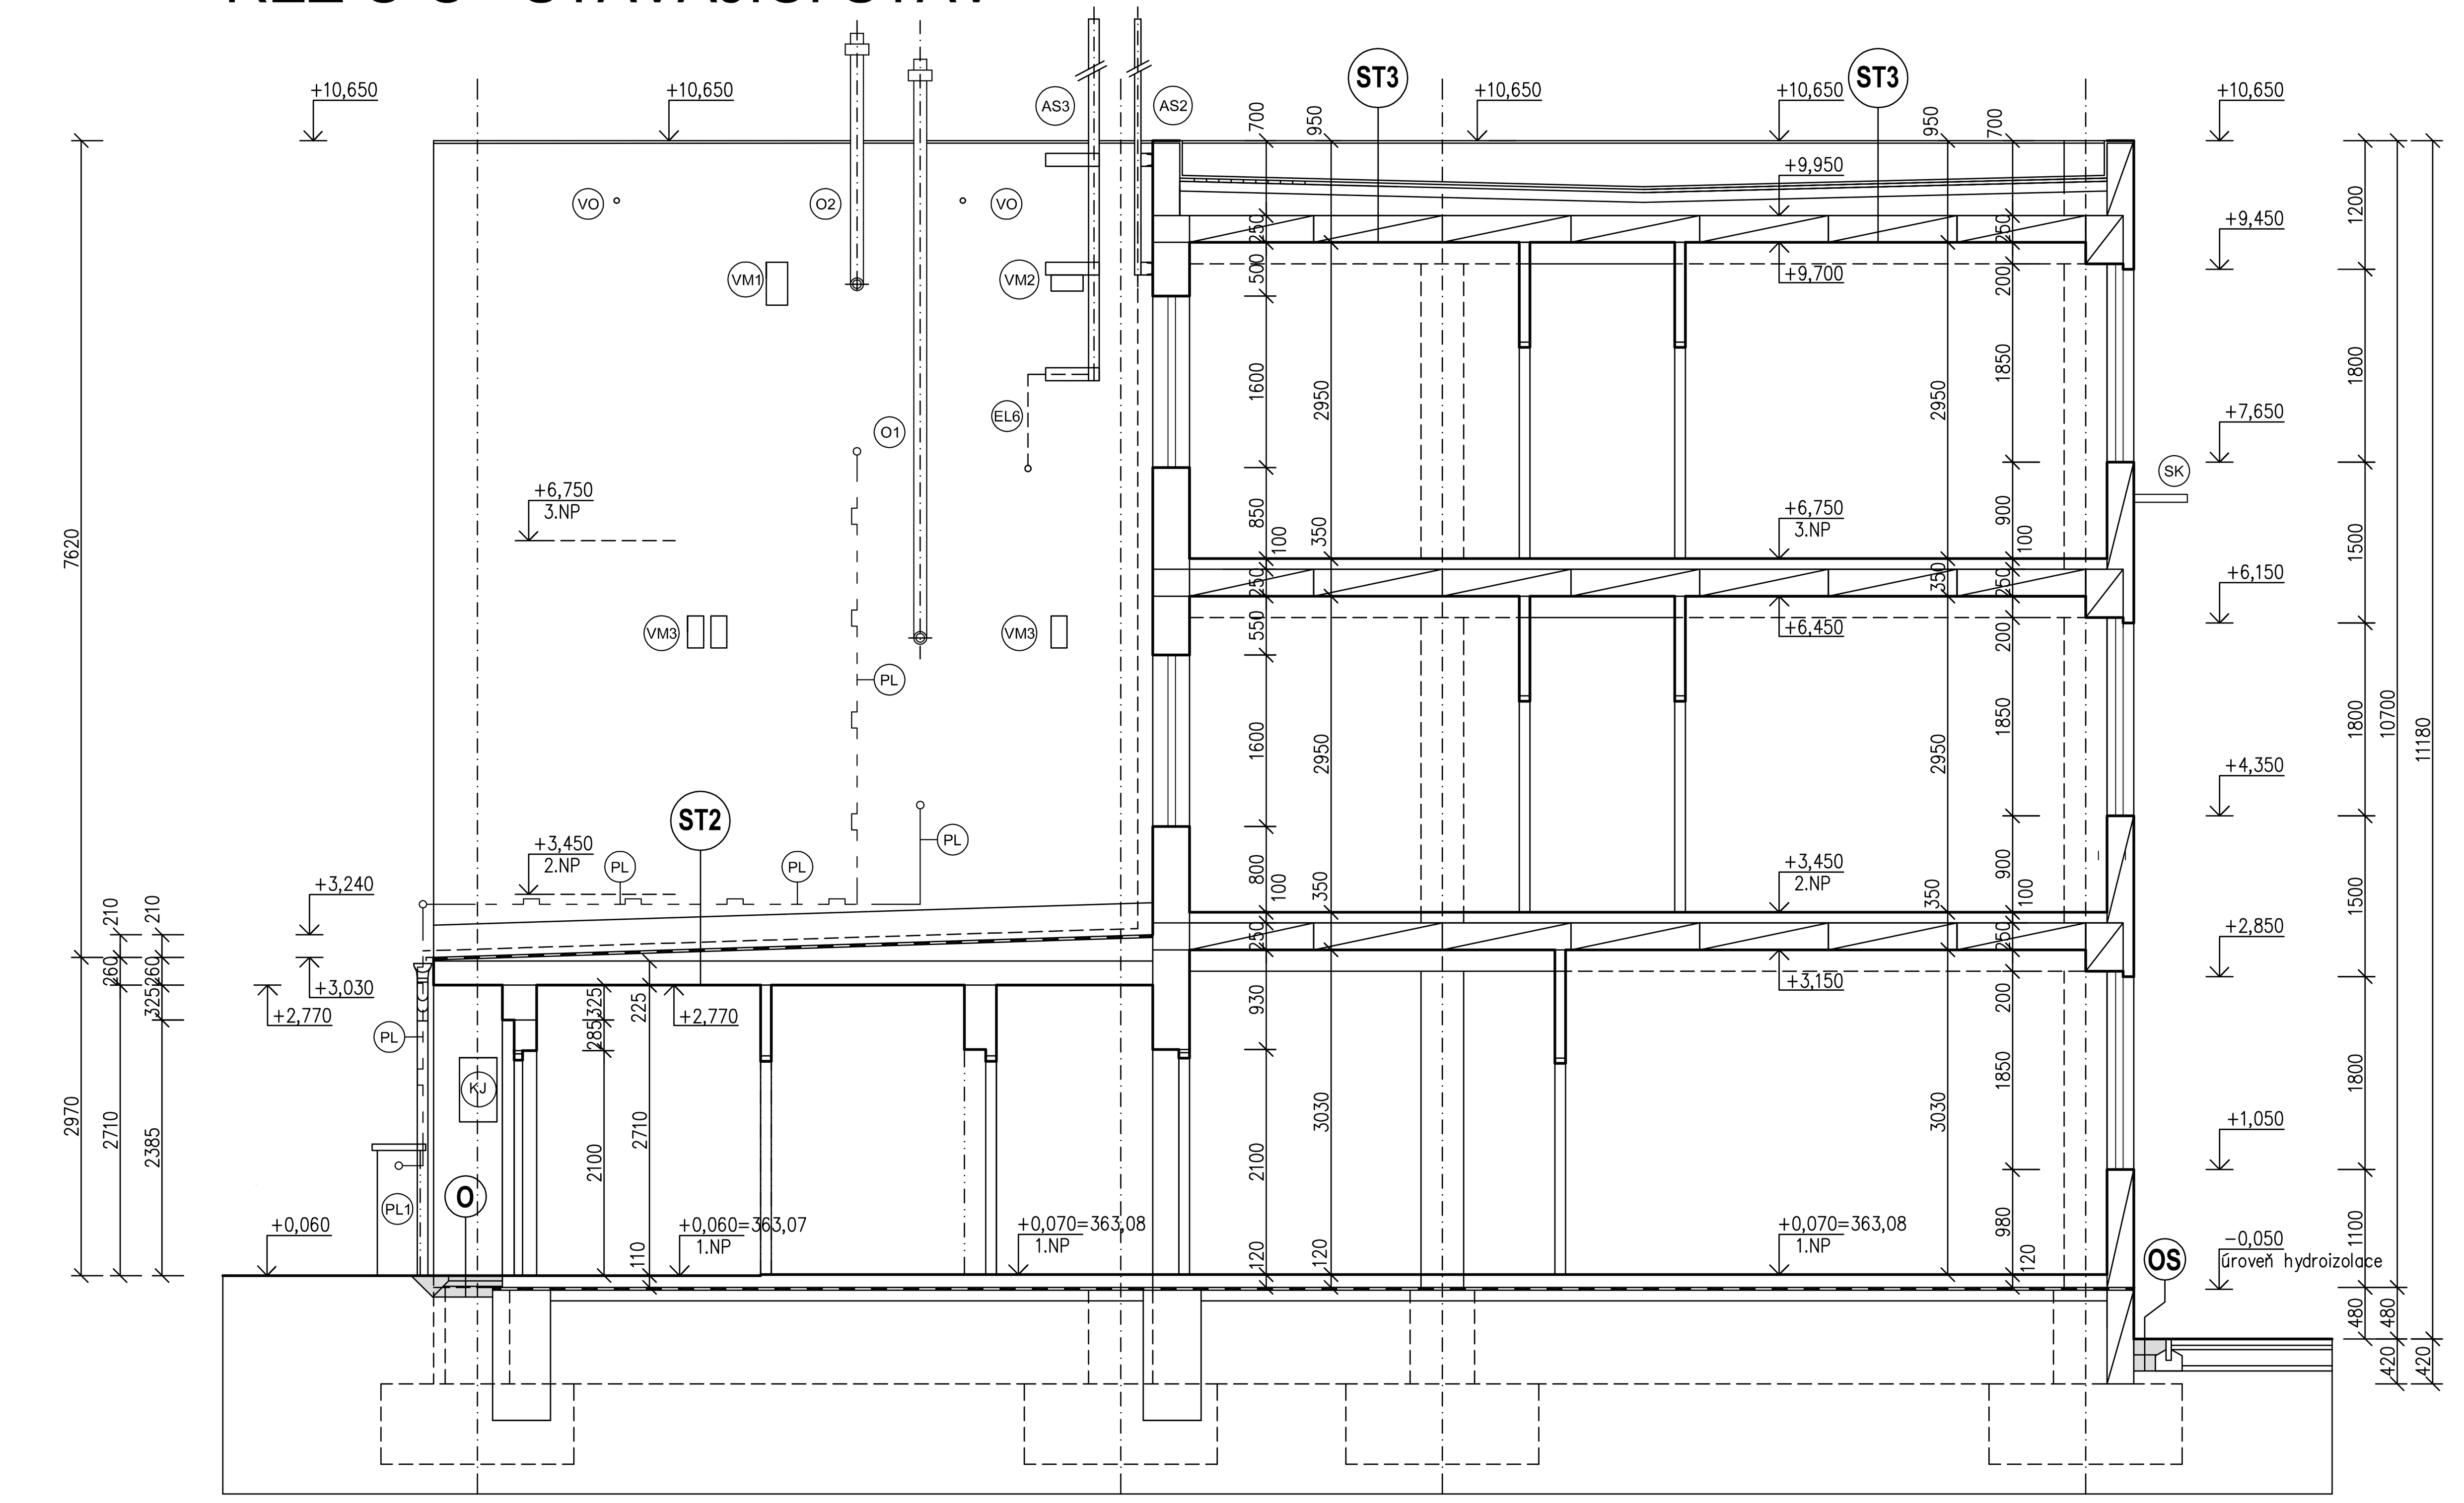

ŘEZ D-D - STÁVAJÍCÍ STAV

SKLADBY KONSTRUKCÍ :

ST1 Skladba ploché střechy nad 2.NP - stávající - SO 01 - č.p. 219
Dvoupodlažní budova je zastřešena jednoplášťovou sedlovou střešní konstrukcíve spádu 2%=1,145° a ve skladbě :
- Novější skladba konstrukce ploché střechy (po provedené opravě střešní krytiny) :
  - střešní folie mPVC, tl. 1,2 mm, barva světle šedá, mechanicky kotvená - tl. 1,2 mm
  - separační netkaná textilie ze 100% polypropylenu 500 g/m2, volně položeno na podklad - tl. 3 mm
- Původní skladba konstrukce ploché střechy :
  - původní hydroizolace z asfaltových pásů - asfaltové souvrství (vč. FOALBITu), tl. 20 mm
  - betonová mazanina tl. 80 - 100 mm
  - škvárový násyp - spádový klín - cca 100 - 250 mm
  - železobetonový dutinový panel tl. 250 mm
  - omítka vápenocementová štuková tl. 20 mm
  - malířský nátěr

Dle provedené sondy (sonda S2) ve skladbě (kromě zanedbatelného škvárového násypu) není jakákoliv tepelná izolace! Střecha byla přesto sanována fólií mPVC byť tloušťky „pouhých" 1,2 mm vč. souvisejících detailů (okapnice, závětrné lišty - štítové, komín, prostupy a hromosvod).
Stávající skladbu střechy ponechat - nebourat.

ST1* Skladba ploché střechy nad 2.NP - římsa střechy - stávající - SO 01 - č.p. 219
Dvoupodlažní budova je zastřešena jednoplášťovou sedlovou střešní konstrukcí ve spádu 2%=1,145° a ve skladbě :
- Novější skladba konstrukce ploché střechy (po provedené opravě střešní krytiny) :
  - střešní folie mPVC, tl. 1,2 mm, barva světle šedá, mechanicky kotvená - tl. 1,2 mm
  - separační netkaná textilie ze 100% polypropylenu 500 g/m2, volně položeno na podklad - tl. 3 mm
- Původní skladba konstrukce ploché střechy :
  - původní hydroizolace z asfaltových pásů - asfaltové souvrství (vč. FOALBITu), tl. 20 mm
  - betonová mazanina tl. 110 - 115 mm
  - stropní deska plná PZD - 600x300x65mm
  - omítka vápenocementová jádro tl. 20 mm + břizolitová omítka škrábaná, přírodní

Předpokládaná skladba - nebylo ověřeno sondou. Stávající skladbu střechy ponechat - nebourat.

ST2 Skladba ploché střechy nad 1.NP - stávající - SO 02 - č.p. 1405
Původní skladba konstrukce ploché střechy - bez úprav ve spádu 2%=1,145° a ve skladbě :
- hydroizolace - souvrství z asfaltových pásů - asfaltové souvrství (vč. FOALBITu), tl. 20 mm
- betonová mazanina tl. 80 - 100 mm
- škvárový násyp - spádový klín - cca 100 - 150 mm
- železobetonový stropní dutinový panel tl. 215 mm
- omítka vápenocementová štuková tl. 20 mm
- malířský nátěr

Předpokládaná skladba - nebylo ověřeno sondou. Stávající skladbu střechy ponechat - nebourat.

ST3 Skladba ploché střechy nad 3.NP - stávající - SO 02 - č.p. 1405
- hydroizolace - souvrství asfaltových pásů (DEMONTOVAT)
- záklop z prken tl. 24 mm hydroizolace z asfaltových pásů - 2 x asfaltový pás (DEMONTOVAT)
- nosná konstrukce - krokve, vaznice, podklady - cca 100/100 - 120/120, provedeno ve spádu ke střešním vpustím (DEMONTOVAT)
- vzduchová mezera 100 - 350 mm
- cementový potěr tl. 50 mm (předpoklad)
- železobetonový stropní dutinový panel tl. 250 mm
- omítka vápenocementová štuková tl. 20 mm
- malířský nátěr

Dle provedené sondy (sonda S1) ve skladbě není jakákoliv tepelná izolace ve střešním plášti !

POZNÁMKA:

Skladby střešních konstrukcí byly převzaty ze zprávy "SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT - DĚLNICKÁ ULICE - ÚSTÍ NAD ORLICÍ ", Ing. Milan Paroubek, BOHEMIA SYSTEMS spol. s r.o. Hradec Králové, datum: 18. 6. 2018, č.výstupu: 05/06/2018

DETAILNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI STAVBY PO ODHALENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PO PROVEDENÍ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ SOND DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE.

ST4 Skladba střechy nad 1.NP - přístřešek u vstupu - stávající - SO 01 - č.p. 219
- plechová krytina hladká drážková - ocel. pozink. plech + nátěr (DEMONTOVAT)
- podkladní lepenka A400H (DEMONTOVAT)
- cementový spádovaný potěr tl. 40-95 mm (DEMONTOVAT)
- betonová konzolová deska se spádovaným horním lícem, tl. 100 - 150 mm (DEMONTOVAT)
- omítka vápenocementová štuková tl. 20 mm (DEMONTOVAT)

Přístřešek nad vstupem bude kompletně odbourán.

SKLADBY KONSTRUKCÍ :

A Skladba podlahy na terénu v 1.NP - stávající - SO 01 - č.p. 219
- skladba podlahy tl. 100 mm (předpoklad)
- původní hydroizolace z asfaltových pásů - asfaltové souvrství
- podkladní beton tl. 100 mm (předpoklad)
- štěrkopískový vyrovnávací násyp tl. 100 mm (předpoklad)
- původní terén nebo zhutněný násyp

Předpokládaná skladba - nebylo ověřeno sondou.

B Skladba stropu nad 1.NP - stávající - SO 01 - č.p. 219
- skladba podlahy tl. 75 mm (předpoklad)
- železobetonový stropní dutinový panel tl. 215 mm (předpoklad)
- omítka vápenocementová štuková tl. 20 mm
- malířský nátěr

Předpokládaná skladba - nebylo ověřeno sondou.

O Okapový chodník v 1.NP - stávající - SO 01 - č.p. 219
- betonová desková dlažba 500x500x50mm - VYBOURAT
- betonová mazanina tl. 50 mm - VYBOURAT
- štěrkopískový násyp hutněný tl. 100 mm - VYBOURAT

Předpokládaná skladba - nebylo ověřeno sondou.

O Okapový chodník v 1.NP - stávající - SO 01 - č.p. 1405
- betonová desková dlažba 500x500x50mm - VYBOURAT
- betonová mazanina tl. 50 mm - VYBOURAT
- štěrkopískový násyp hutněný tl. 100 mm - VYBOURAT

Předpokládaná skladba - nebylo ověřeno sondou.

OS Okapový chodník v 1.NP - stávající - SO 01 - č.p. 1405
- praný kačírek (oblý štěrk) 16/32 tl. cca 100 mm - VYBOURAT
- zásyp nenamrzavou (sypkou) zeminou - VYBOURAT
- obrubník - chodníkový obrubník betonový tl. 50 mm s betonovou opěrou - VYBOURAT

Předpokládaná skladba - nebylo ověřeno sondou.

CH Chodník v 1.NP u vstupu do objektu - stávající - SO 01 - č.p. 219
- betonová desková dlažba 500x500x50mm - VYBOURAT
- betonová mazanina tl. 50 mm - VYBOURAT
- štěrkopískový násyp hutněný tl. 100 mm - VYBOURAT

Předpokládaná skladba - nebylo ověřeno sondou.

POZNÁMKA:

DETAILNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ V 1.NP A SKLADBY STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI STAVBY PO ODHALENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BĚHEM PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ A PO PROVEDENÍ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ SOND DO PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ.

LEGENDA - SO 02 - č.p. 1405:

	ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY 400x400mm (ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ SKELET)
250	STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY TL. 250 MM – SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ NEBO BETONOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY TL. 250 MM + DOZDÍVKY TL. 250 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC)
300	STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 300 MM – ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
250(300)	STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ZDIVO TL. 250 MM NEBO 300 MM – ZDIVO TL. 250MM NEBO 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
150	STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 150 MM PŘÍČKY TL. 150 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
100	STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 100 MM PŘÍČKY TL. 100 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
250	STÁVAJÍCÍ SKLOBETONOVÉ OKNO (LUXSFERY), V PROSTORU SCHODIŠTĚ (m.č.251) – VYBOURAT
250	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug(sklo) = 1,1W/m².K) NEBUDE BOURÁNO – PONECHAT
400	STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ STĚNY S VCHODOVÝMI DVEŘMI, PROSKLENÉ STĚNY A OKNA, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, (Ug(sklo) = 1,1W/m².K), PŘÍSTAVBA VÝTAHU m.č. 152, 152 – NEBUDE BOURÁNO – PONECHAT

LEGENDA

SK	SDĚLOVACÍ KABEL NADZEMNÍ ZÁVĚSNÝ - PONECHAT - PO DOHODĚ S PROVOZOVATELEM LZE DEMONTOVAT VEDENO PODÉL FASÁDY POD PARAPETEM OKEN VE 3.NP, ZAVĚŠENO NA DVĚ OCEL. KONZOLY

HROMOSVOD :

	HROMOSVOD - VEŠKERÉ PRVKY HROMOSVODU NA FASÁDĚ A NA STŘECHÁCH OBOU OBJEKTŮ - DEMONTOVAT
— x —	HROMOSVOD - JÍMACÍ VEDENÍ - DEMONTOVAT
HS	HROMOSVOD - SVISLÝ SVOD PO FASÁDĚ - DEMONTOVAT

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ :

	VENKOVNÍ OCELOVÉ NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO PODÉL FASÁDY (PRO OBJEKT č.p. 1405) DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
PL	STOUPACÍ NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO PODÉL FASÁDY (PRO OBJEKT č.p. 1405) DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
PL1	BETONOVÝ PILÍŘ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ PŘED FASÁDOU OBJEKTU - HUP+PLYNOMĚR (PRO OBJEKT č.p. 1405) - PONECHAT
PL2	VÝKLENEK V OBVODOVÉM ZDIVU - HUP (PRO OBJEKT č.p. 219) - PONECHAT PLECHOVÁ DVÍŘKA - DEMONTOVAT
PL3	PODOKENNÍ PLYNOVÉ TOPIDLO - TYP BETA 45M NEBO GAMAT, ROK VÝROBY 1996-1997- OBJEKT č.p. 219 CELKEM 15 + 14 = 25 KS (1.NP+2.NP) - DEMONTOVAT VČ. SYSTÉMU ODKOUŘENÍ VEN PŘES OBVODOVOU ZEĎ, OTVOR DOZDÍT
O1	KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ ODVODU SPALIN S PŘÍVODEM SPALIN. VZDUCHU DN 125/80 mm PRO ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL VE 2.NP - TYP VAILANT VUI 466-7H, JMEN. VÝKON - 44 kW VYVEDENO PO FASÁDĚ OBJEKTU SVISLE NAD ATIKU PLOCHÉ STŘECHY - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
O2	KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ ODVODU SPALIN S PŘÍVODEM SPALIN. VZDUCHU DN 125/80 mm PRO ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL VE 3.NP - TYP VAILANT ecoTEC plus VU 256/5-5 (H.INT II) R6 - 25 kW VYVEDENO PO FASÁDĚ OBJEKTU SVISLE NAD ATIKU PLOCHÉ STŘECHY - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ

PRVKY NA FASÁDĚ :

VO	VĚTRACÍ OTVORY PRO VĚTRÁNÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY - OBJEKT č.p. 1405 - 26 KS MŘÍŽKY DEMONTOVAT A VEŠKERÉ VĚTRACÍ OTVORY STŘECHY ZASLEPIT PU PĚNOU
AS1	ANTÉNNÍ STOŽÁR (BEZ ANTÉN) - KOTVENO DO OBVODOVÉ STĚNY
AS2	ANTÉNNÍ STOŽÁR + PARABOLA - KOTVENO DO OBVODOVÉ STĚNY
AS3	ANTÉNNÍ STOŽÁR + ANTÉNY- KOTVENO DO OBVODOVÉ STĚNY
Ž1	OCELOVÝ ŽEBŘÍK U ŠTÍTU OBJEKTU č.p. 219 PRO PŘÍSTUP NA PLOCHOU STŘECHU NAD 2.NP - DEMONTOVAT
Ž2	OCELOVÝ ŽEBŘÍK U PODÉLNÉ STĚNY OBJEKTU č.p. 1402 PRO PŘÍSTUP Z NIŽŠÍ STŘECHY (č.p.219) NA PLOCHOU STŘECHU NAD 3.NP (č.p. 1405) - DEMONTOVAT

VÝPLNĚ OTVORŮ :

OP	OKNO PLASTOVÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug = 1,1 W/m2.K) - OBJEKT č.p. 1405 - PONECHAT
OH	OKNO HLINÍKOVÉ, PROSKLENÁ STĚNA HLINÍKOVÁ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug = 1,1 W/m2.K) OBJEKT č.p. 1405 - PONECHAT
OS	OKNO SKLOBETONOVÉ - OBJEKT č.p. 1405 (SCHODIŠTĚ) - DEMONTOVAT
OD	OKNO DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ - OBJEKT č.p. 219 - DEMONTOVAT
OS	OKNO SKLOBETONOVÉ - OBJEKT č.p. 219 (SCHODIŠTĚ) - DEMONTOVAT
DP	DVEŘE PLASTOVÉ VCHODOVÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug = 1,1 W/m2.K) OBJEKT č.p. 219 - DEMONTOVAT

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY :

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ OBJEKTU čp. 219 a č.p. 1405 - DEMONTOVAT
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY DEMONTOVAT A VYMĚNIT ZA NOVÉ
- PODOKAPNÍ ŽLABY A DEŠŤOVÉ SVODY DEMONTOVAT A VYMĚNIT ZA NOVÉ

KP	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN (DŘEVO, PLAST, SKLOBETON) - OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR - DEMONTOVAT
KA	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR - DEMONTOVAT
KF	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - ATIKOVÝ LIŠTA PRO FOLII mPVC - POPLASTOVANÝ PLECH - DEMONTOVAT
KO	OPLECHOVÁNÍ - OKAPOVÝ PLECH PRO FOLII mPVC - POPLASTOVANÝ PLECH - DEMONTOVAT
KR	OPLECHOVÁNÍ - OKAPOVÝ PLECH PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ - OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR - DEMONTOVAT
KS	OPLECHOVÁNÍ - PLECH NA SVISLÉ STĚNĚ PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR - DEMONTOVAT

PRVKY SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTACE (EL) A SLABOPROUDÉ INSTALACE (SL) :

EL6	EL. NEBO SL. KABEL V PLASTOVÉ LIŠTĚ PO FASÁDĚ OBJEKTU - OBJEKT č.p. 1405 - PONECHAT - OSADIT DO CHRÁNIČKY POD IZOLANT

PRVKY VZDUCHOTECHNIKY A VĚTRÁNÍ:

KJ	VENKOVNÍ JEDNOTKA - KLIMATIZACE - OBJEKT č.p. 1405 - 1 KS
VM1	VĚTRACÍ MŘÍŽKA - OBJEKT č.p. 1405 - cca 200x400mm - 1 KS - DEMONTOVAT A PO ZATEPLENÍ OSADIT NOVOU
VM2	VĚTRACÍ MŘÍŽKA - OBJEKT č.p. 1405 - cca 400x200mm - 1 KS - DEMONTOVAT A PO ZATEPLENÍ OSADIT NOVOU
VM3	VĚTRACÍ MŘÍŽKA - OBJEKT č.p. 1405 - cca 150x300mm - 2 KS - DEMONTOVAT A PO ZATEPLENÍ OSADIT NOVOU

LEGENDA - SO 01 - č.p. 216:

330	STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL. 330 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
330	STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 330 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
460	STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 460 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) ZDIVO TL. 450 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
150(170,180)	STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 150 MM, 170 MM NEBO 180 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) PŘÍČKY TL. 150 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
100(120)	STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 100 MM NEBO 120 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) PŘÍČKY TL. 100 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
100	STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 100 MM, VÝŠKA 2100 MM PŘÍČKY TL. 100 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
	BOURANÉ NOSNÉ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO
	BOURANÉ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY
	BOURANÉ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY – VÝŠKA 2100 MM
	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ ZDVOJENÁ OKNA – VYBOURAT
	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (m.č. 102) – VYBOURAT
	STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ PROSKLENÁ STĚNA S VCHODOVÝMI DVEŘMI, PLASTOVÁ – 1KS ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (m.č. 101) – VYBOURAT
	STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI, PLASTOVÁ – 2KS ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (m.č. 101 – do m.č. 110 a 111) – VYBOURAT
	STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI, DŘEVĚNÁ – 1KS (m.č. 101 – do m.č. 102) – VYBOURAT

SCHÉMA OBJEKTŮ

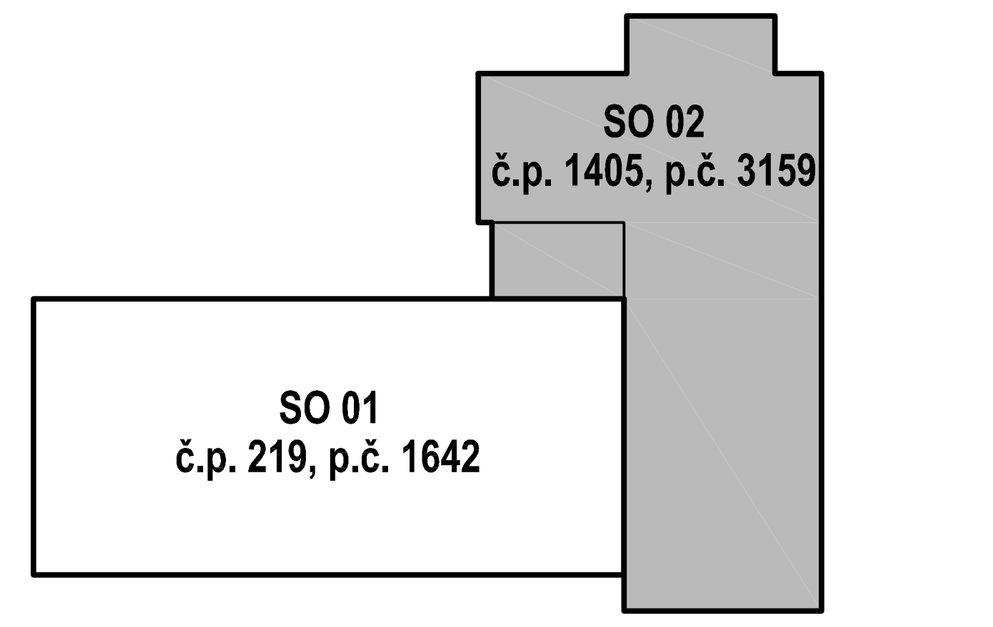

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ V DOBĚ ZPRACOVÁVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE .

V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ PRAVDĚPODOBNĚ OBJEVÍ NOVÉ OKOLNOSTI (NESOULAD MEZI SKUTEČNÝM STAVEM A STAVEM PŘEDPOKLÁDANÝM V PD), KTERÉ SI VYNUTÍ KONZULTACI S PROJEKTANTEM, PŘÍPADNÉ PŘÍTOMNOST PROJEKTANTA NA MÍSTĚ STAVBY, ZMĚNU PROJEKTU APOD.

PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO PŘI NEČEKANÝCH STAVECH STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNO IHNED VYZVAT PROJEKTANTA KE KONZULTACI NA MÍSTO SAMÉ K NÁVRHU DALŠÍCH OPATŘENÍ A STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ.

ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, PROFILY PRVKŮ APOD. SE MOHOU LIŠIT.

Uvedené rozměry byly získány z částečné dostupné původní dokumentace, z geodetického zaměření stávajícího stavu objektu a ze zaměření objektu v průběhu projektových prací a jsou pouze orientační. Před realizací stavebních úprav je nutné provést přesné a podrobné geodetické zaměření všech konstrukcí, především dveřních a okenních otvorů atd.. V případě potřeby znalosti přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.

Skladby stávajících konstrukcí jsou stanoveny na základě dostupné projektové dokumentace a na základě zkušeností projektanta s obdobnými stavbami. Veškeré skladby konstrukcí jsou podrobně popsány v technické zprávě. V případě potřeby znalosti přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.

Kótované rozměry jsou skladebné rozměry okenních a dveřních otvorů a prosklených stěn.

± 0,000 = 363,01 Bpv
ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP-SO 01-č.p.219
0,070 = 363,08 Bpv
ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP-SO 02-č.p.1405

Vypracoval : ING. TEPLÝ	Zodp.projektant : ING. TEPLÝ	Hlavní projektant : ING. TEPLÝ	BKN spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
Země : ČR	Obec : ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí			
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí			Stupeň : DSP+DPS
			Datum : 06.2021
Objekt : SO 01, SO 02			Zak.číslo : 5999/20
Obsah : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ) ŘEZ C-C, D-D - č.p. 1405 - STÁVAJÍCÍ STAV			Měřítko : 1:50 / Příloha : D.1.1.7