


KABELOVÉ PROPOJENÍ viz TZ - soupis vodičů


- BUS - sběrnice JYTY 2x1
- T1 - venkovní čidlo teploty JYTY 2x1
- T0 - čidlo teploty topné vody JYTY 2x1
- TW1 - čidlo teploty užitkové vody JYTY 2x1
- TC2 - čidlo teploty výstupní vody JYTY 2x1
- VC2 - servopohon ventilu TV CYKY-J 5x1.5
- PC2 - čerpadlo CYKY-J 3x1.5 - 2NP
- PC1 - čerpadlo CYKY-J 3x1.5 - 1NP
- PW2 - cirkulační čerpadlo TV CYKY-J 3x1.5
- 310 - regulátor nástěnný JYTY 2x1 - regulace ÚT
- 200 - regulátor nástěnný JYTY 2x1 - dálkové ovládání
- PK - regulátor kotle JYTY 2x1
- MM1-2 - regulátory vytápění

LEGENDA EL.ROZVODY

- Zásuvka 230V/16A IP54 nástěnná
- Zásuvka 230V/16A IP54 nástěnná + svodič přepětí

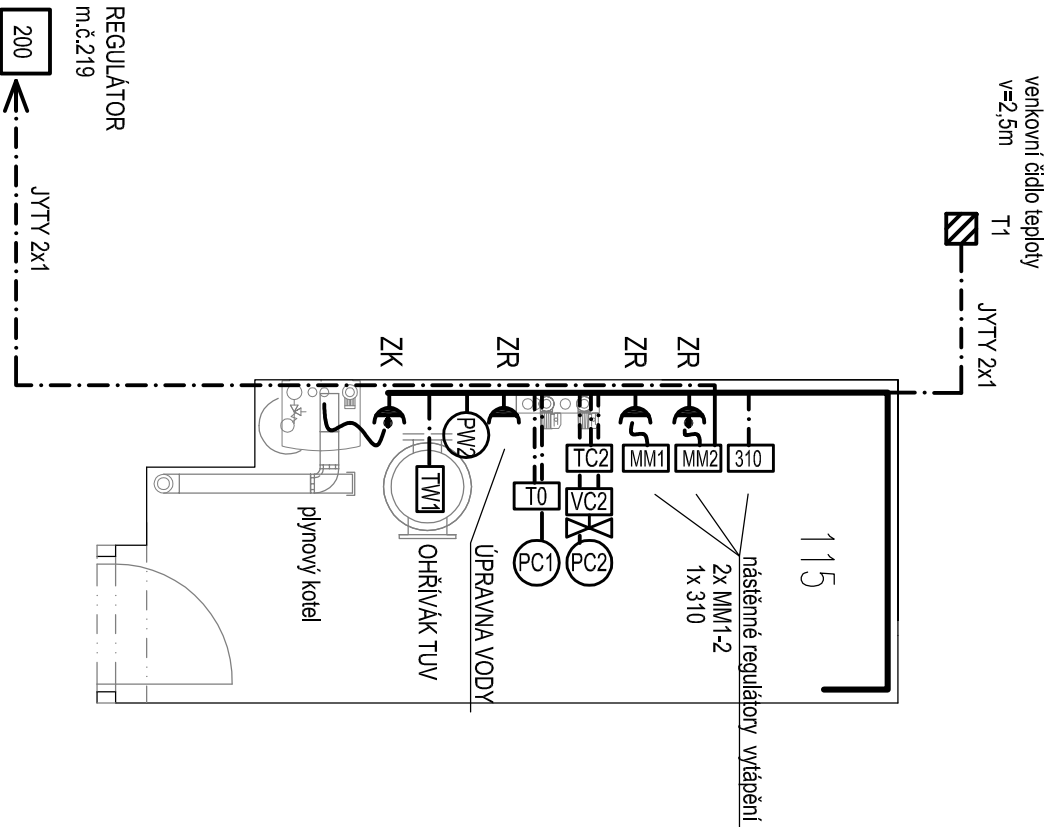

REGULAČNÍ PRVKY BUDOU DODÁVKOU TOPENÍ

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
P. FARNÍK	ING. SAFÁŘ	ING. TEPLÝ
Země : ČR Obec : ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DÉLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí		
Objekt : SO 01, SO 02		
Obsah : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A BLESKOSVOD (EL+BL) REGULACE VYTÁPĚNÍ - EL.ROZVODY čp.219		
Stupeň : DSP+DPS		 spol. s r.o. Vladislavova 29/1 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
Datum : 06/2021		
Zak.číslo : 5999/20		
Měřítko : Příloha :		