

LEGENDA – HROMOSVOD:

Síťešná krytina pálené tašky – bobrovky
Jímací vodič drát AlMgSi 8mm
Oplechování FeZn plech

Podpěra vedení: svod na zdi PV02
jím.drát na hřebeni PV15
jím.drát na svahu PV12

Uzemnění hromosvodu provedeno páskovým zemničem
Provedení hromosvodu musí odpovídat ČSN EN 62305

Ochranná úroveň dle EN 62305: LPL = III –3ed2

Poloměr valíčí se koule: 45m


Velikost ok mříže : W = 15m

Ochranný úhel : 65.5 st.


Vzdálenost mezi svody : 15m

Počet svodů : 2

půdorys střechy

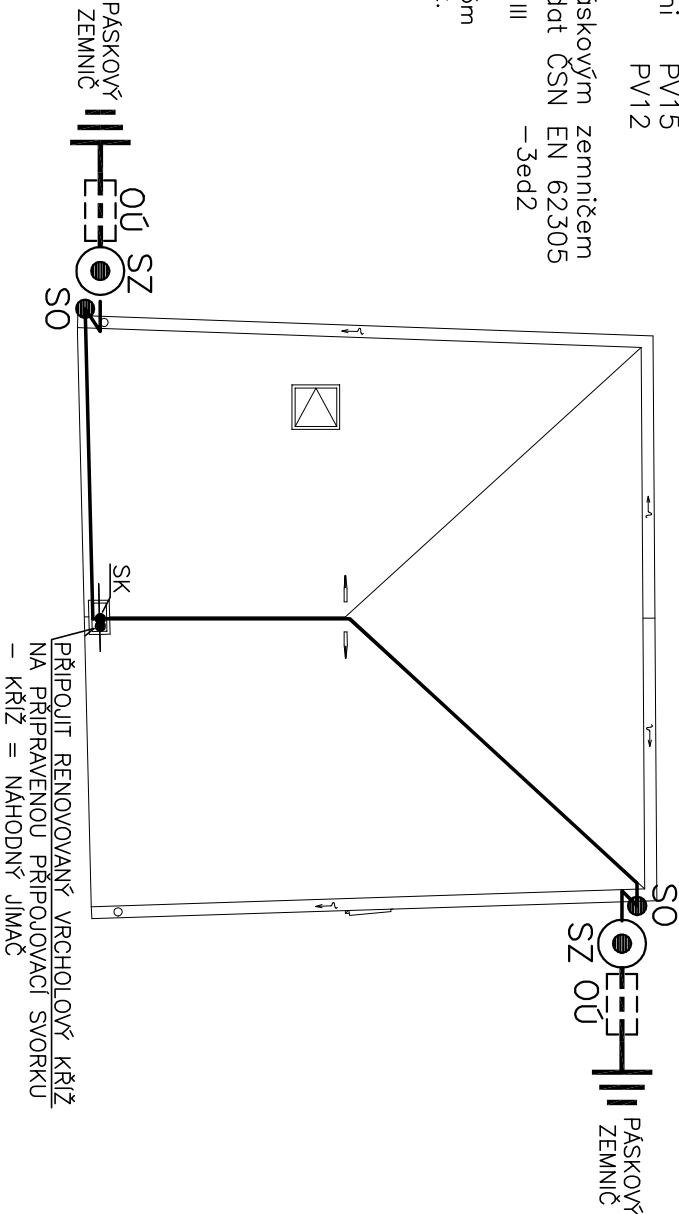

půdorys přízemí

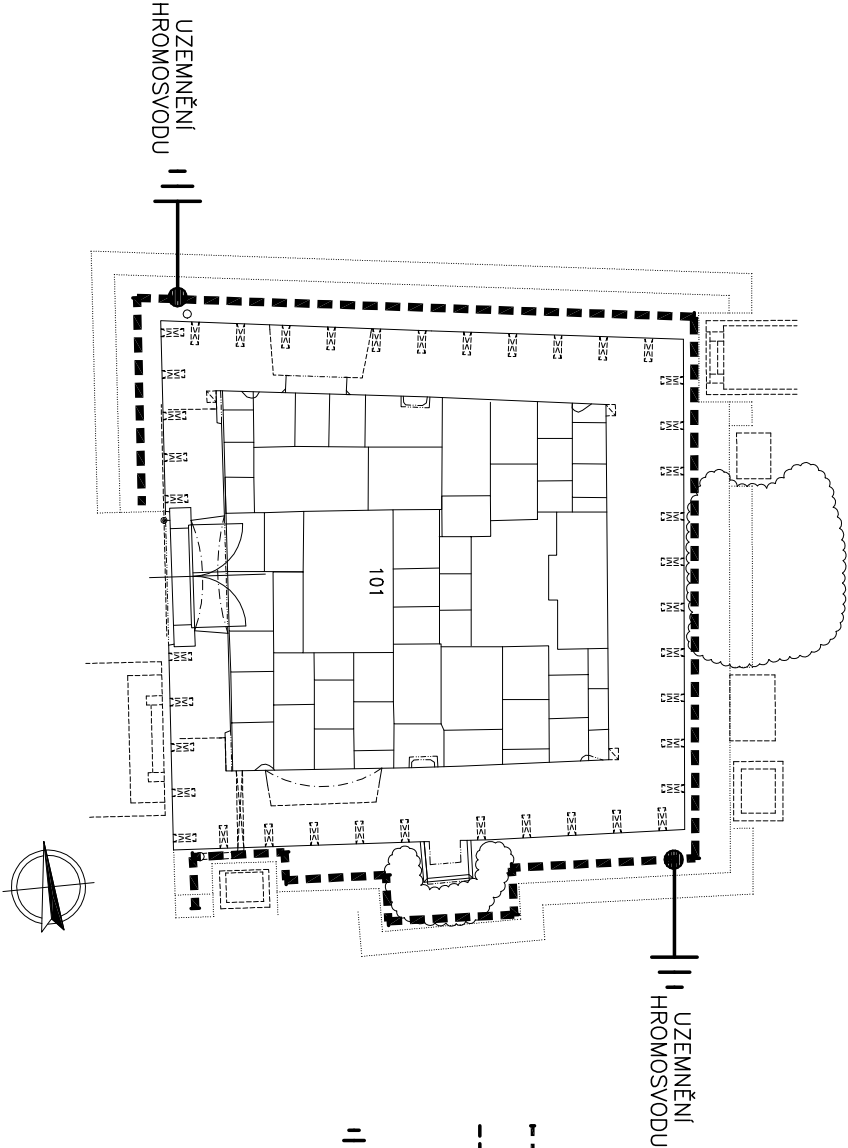

LEGENDA – UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA typ B:

----- Zemničí pássek FeZn 4x30mm uložený na dně výkopu pro jílové těsnění dle ČSN EN 62305–3ed2, žl.5.4 a přílohy E.5.4


----- Zemničí drát FeZn10

- Spojé uzemňovacího vedení (průběžné spoje pásku nejsou vyznačeny) provést dle ČSN EN 62305–3ed2, žl.5.5.2 a přílohy E.5.6.2

Uzemňovací vývody , není-li označeno jinak, provést drátem FeZn 10mm s volným koncem cca 5m

Vzájemné spojování pásku provést svorkami SR02

Spojení pásu s drátem provést svorkami SR03

SPOLÉČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK		KRAJ		PARDUBICKÝ		ČÍSLO PARÉ	
 S.R.O.		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		KNAPOVEC 666831			
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ		OBJEDNATEL		MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, SVYCHROVA 16, 562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
AUTOR		ING. PETR ROHLÍČEK		AKCE		STUPEŇ	
VED. PROJ.		ING. PETR ROHLÍČEK		OBNOVA HŘBITOVNI KAPLE ZMRTYCHVSTANI PANĚ V KNAPOVCI A RESTAUROVANI VNITRNIČ OMÍTEK		FORMÁT	
ZOD. PROJ.		ING. MIROSLAV JÁGR		VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM		MĚŘ.	
		Jižní 870				DATUM	
		HRADEC KRÁLOVÉ				PROF.	
arch.č.1016/7/19		mobil: 603 148 627		VÝKRES		VÝK.Č.	
				HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ		D.1.4.1	
						HR.2	