

POZNÁMKA :

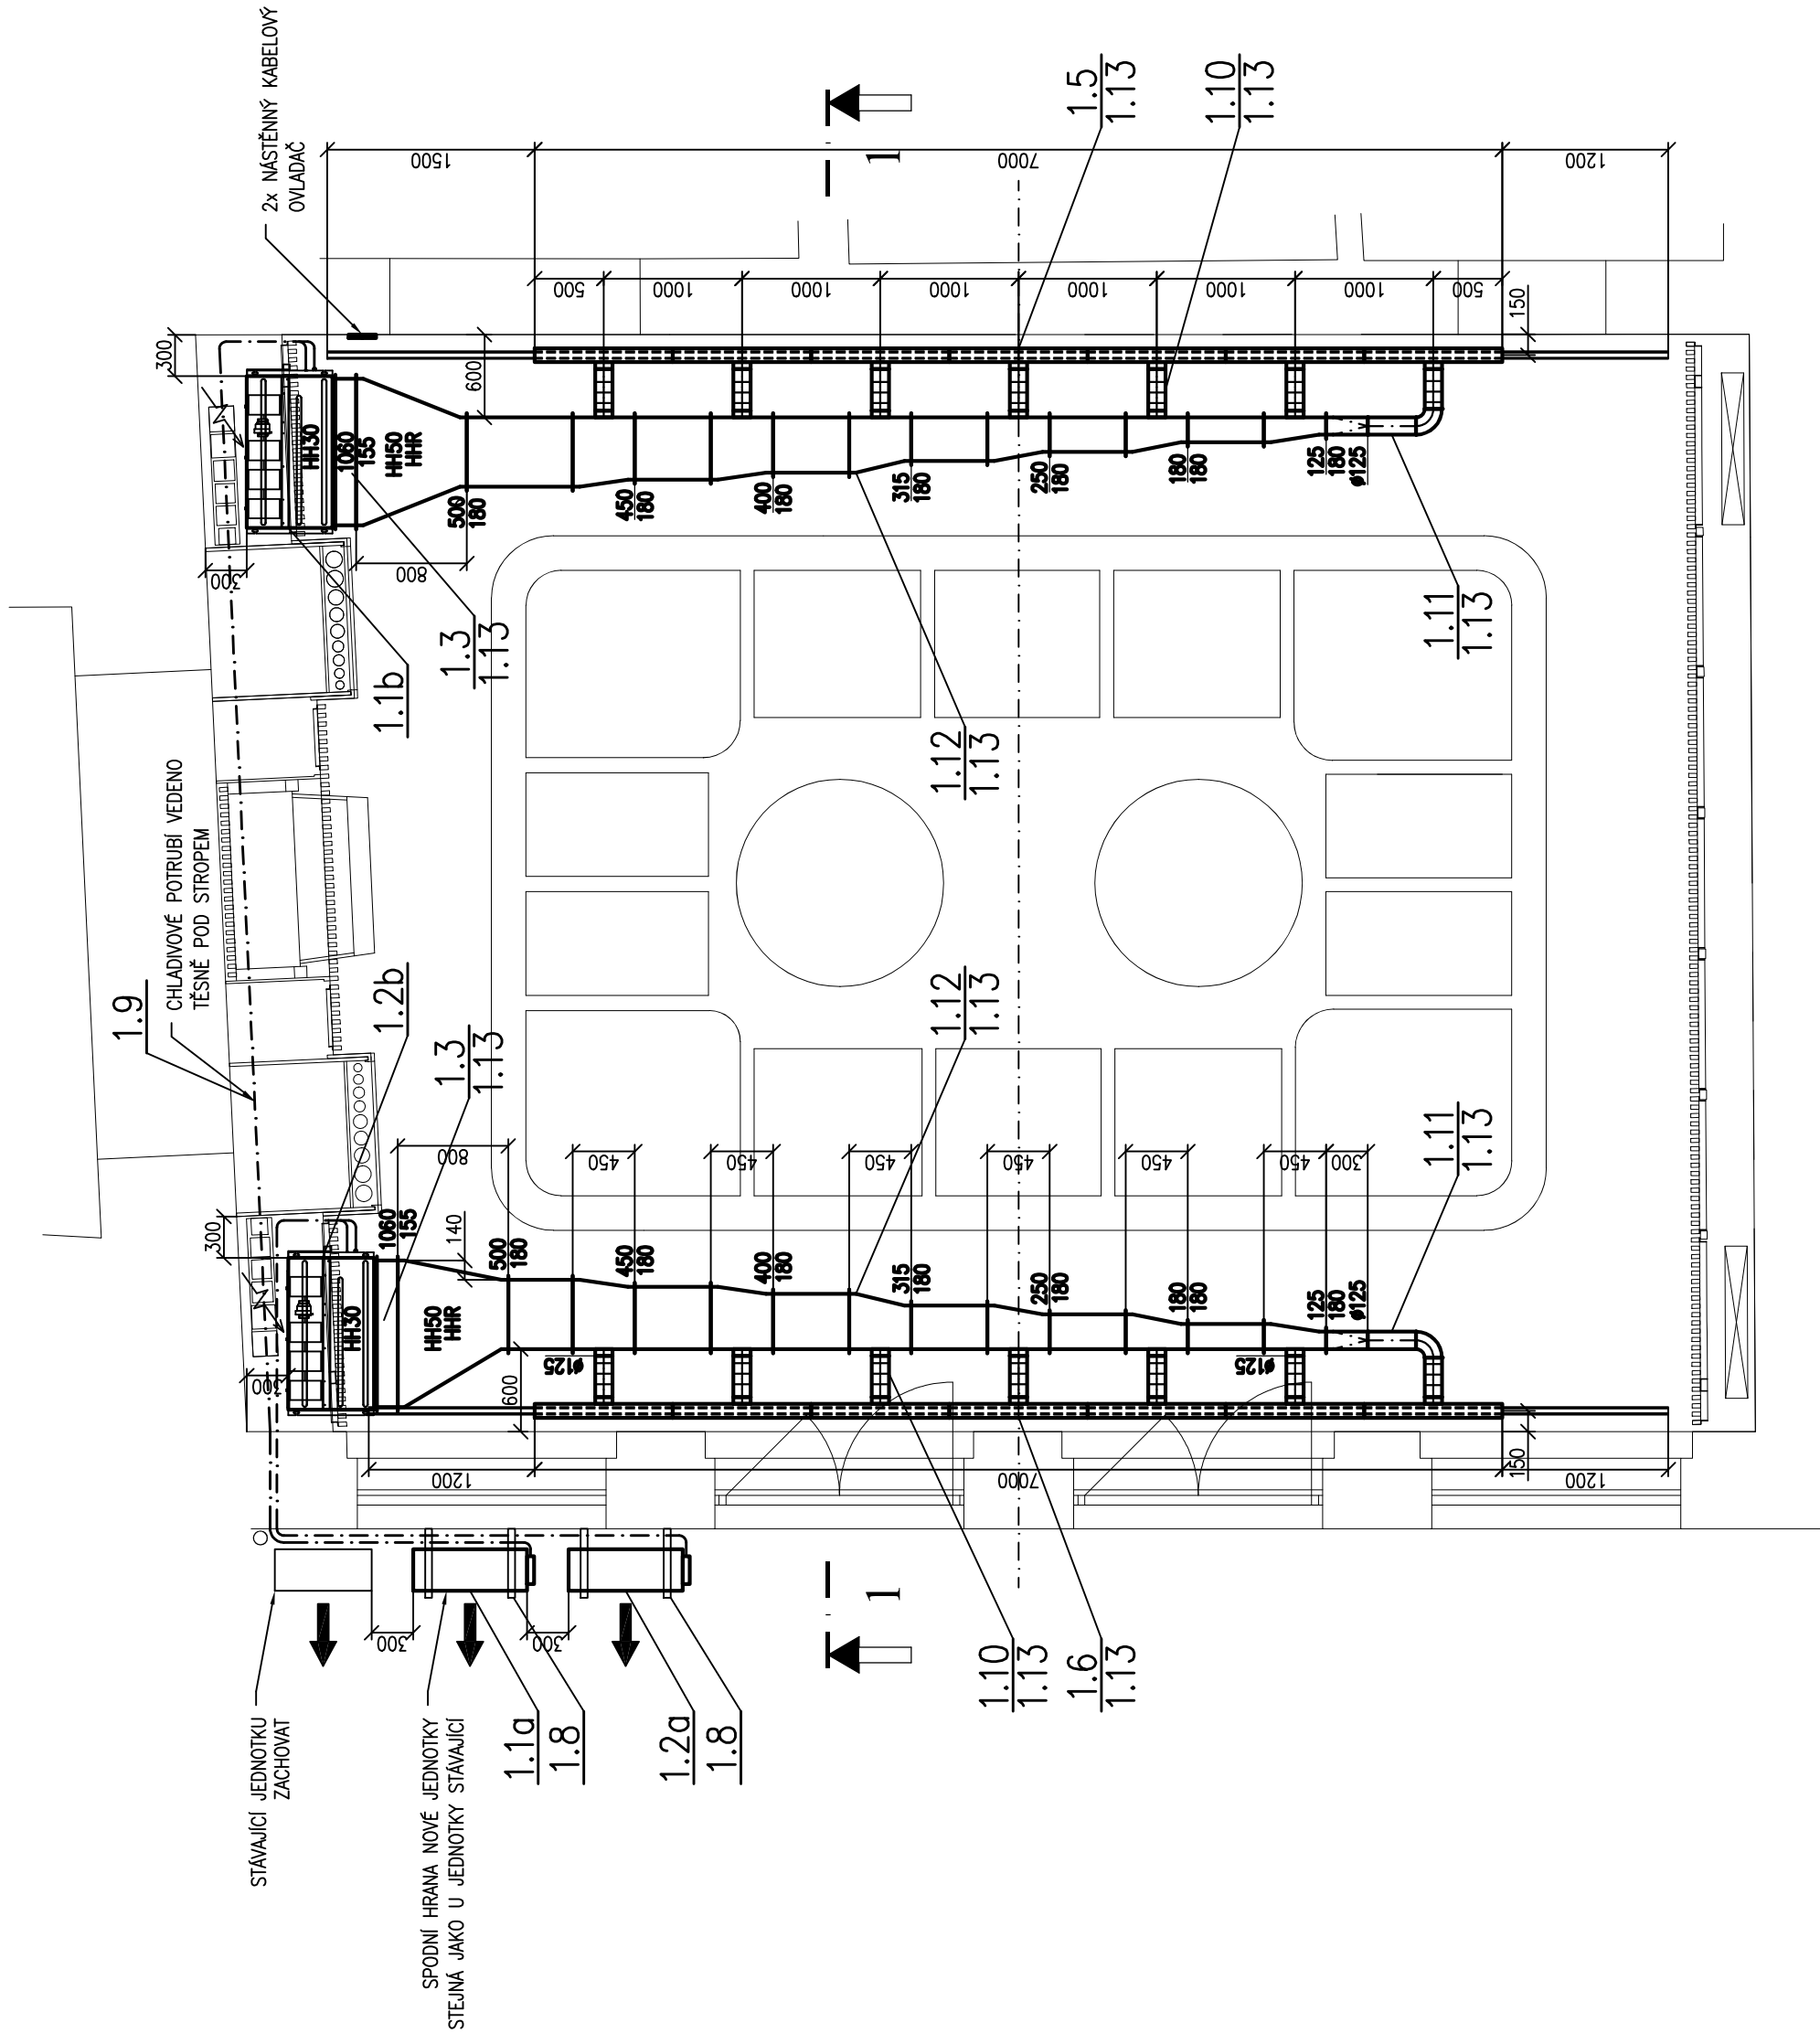
- - VÝFUK TEPLÉHO VZDUCHU
- - PŘÍVOD CHLAZENÉHO VZDUCHU
- - NASÁVÁNÍ ZPĚTNÉHO VZDUCHU
- HH50 - HORNÍ HRANA POTRUBÍ (VZT ZAŘÍZENÍ) VZDÁLENA 50 [mm] OD STROPU
- HHR - HORNÍ HRANA POTRUBÍ ROVNÁ
- 250/100 - ROZMĚR POTRUBÍ 250 [mm] x 100 [mm] (BEZ TLOUŠŤKY IZOLACE)




POZNÁMKA POTRUBÍ :

- - OHEBNÉ POLOTUHÉ VZT POTRUBÍ
- - CHLADIVOVÉ Cu POTRUBÍ

POZNÁMKA IZOLACE :

- VEŠKERÉ VZT POTRUBÍ PRO PŘÍVOD CHLAZENÉHO VZDUCHU, VČ. MANŽET, POLOTUHÉHO POTRUBÍ A PLENÚM BOXÚ, BUDE OPATŘENO TEPELNĚ PAROTĚSNOU NALEPOVACÍ KAUKČUKOVOU IZOLACÍ.
- VEŠKERÉ CHL POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNĚ PAROTĚSNOU KAUKČUKOVOU IZOLACÍ.



název akce :	INTERIÉR OBŘADNÍ SINĚ . ÚSTÍ NAD ORLICÍ		11 / 2021
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, zastoupené starostou Petrem Hájkem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ : 00279676, DIČ : CZ 00279676		 www.ustinadorlici.cz
autor projektu:	Ing.arch.Vladimír Šolc, autorizovaný architekt ČKA 02868, IČ: 67436927 Křížkova 788, 500 03 Hradec Králové, Žárovska architekti		 www.zarovskarchitekti.cz
zhotovitel oddílů:	Ing. Jan Weinzettl JAN WEINZETL VZDUCHOTECHNIKA s.r.o., Jžiň1870, 500 03 Hradec Králové		
název oddílů:	CHLAZENÍ		stupeň: DPS
název příloh y :	PŮDORYS 1.NP a ŘEZ		měřítko: 1 : 50