


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

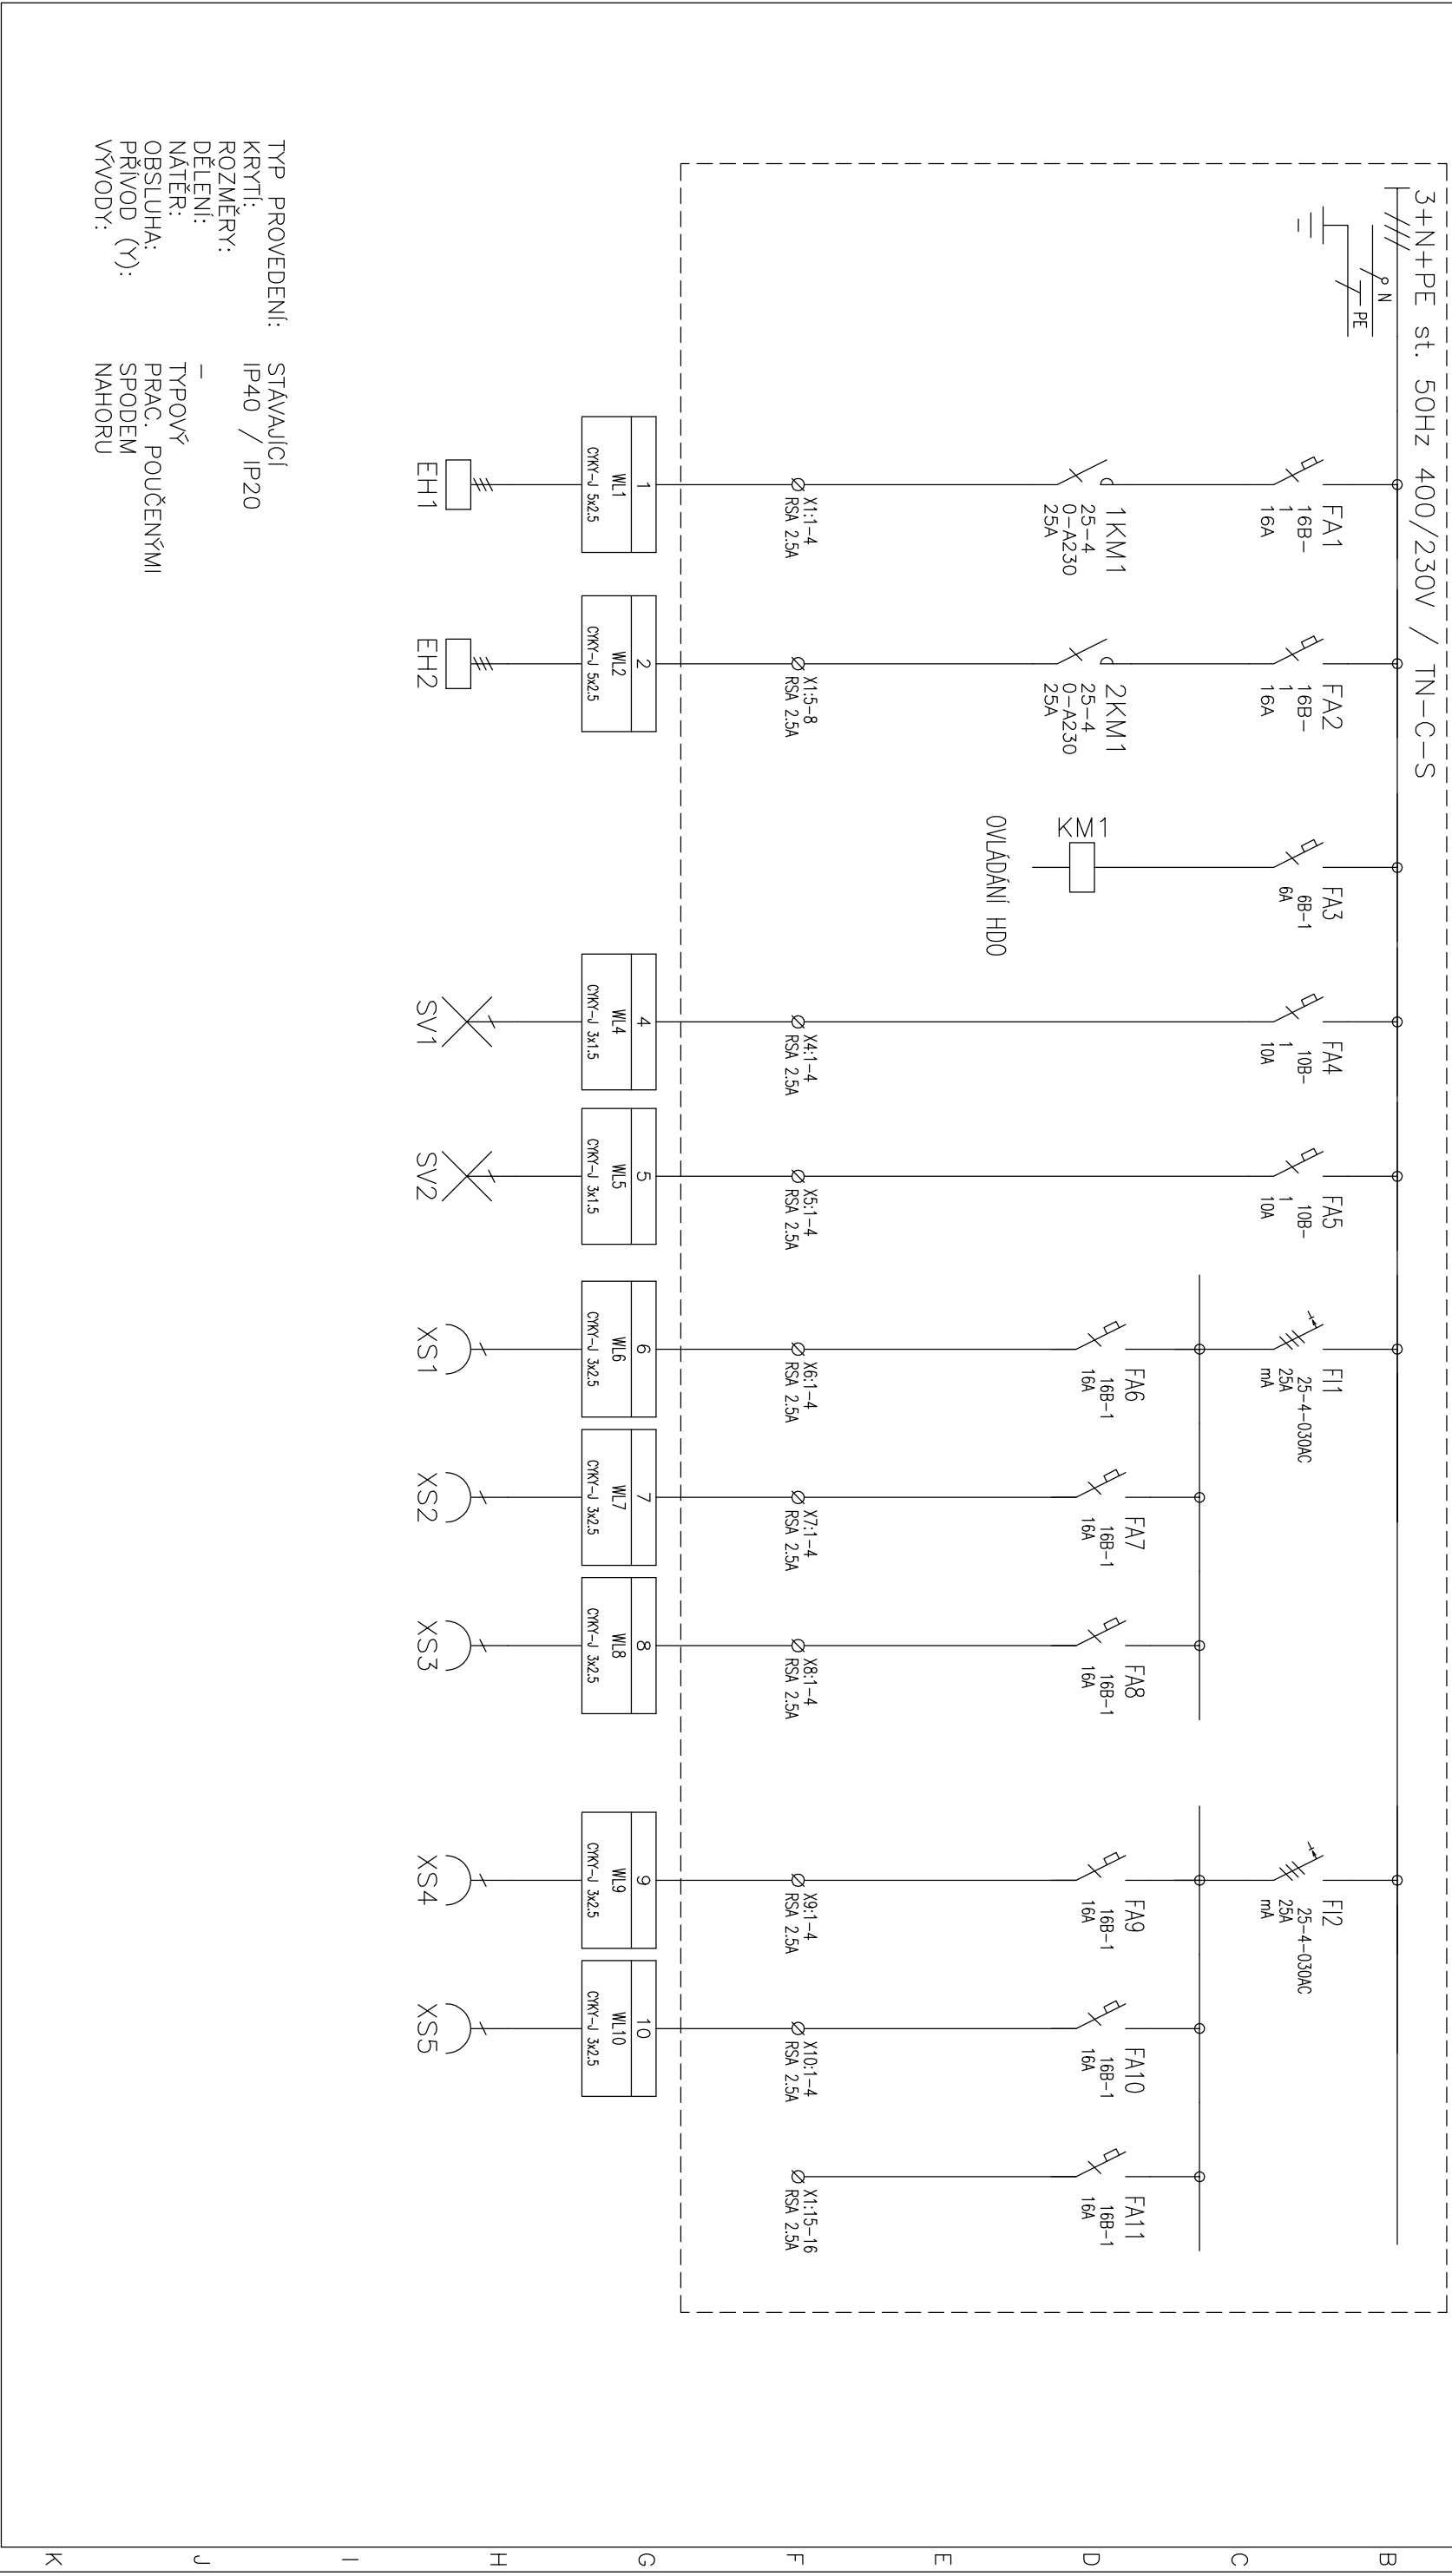

TYP PROVEDENÍ: STÁVAJÍCÍ
KRYTÍ: IP40 / IP20
ROZMĚRY:
DĚLENÍ:
NÁTĚR:
OBSLUHA: PRAČ. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): SPODEM
VÝVODY: NAHORU

Vypracoval: Roman Hrodej	AKCE: MŠ NERUDOVA, HYLIVATY	ZNAK	Investor: Město Ustí nad Orlicí	Zak. číslo: 15075	A.K.:	Listu: 1
Kontroloval: Ing. Petr Šedaj	STAVEBNÍ ÚPRAVY ÚSTÍ NAD ORLICÍ	FIRMY	Obsah: Úprava stávajícího rozváděče	Změna/Datum:	V.č.: HE-3	List: 1
Datum : 8/2015				Měřtko: N		