




Půdorys krovu

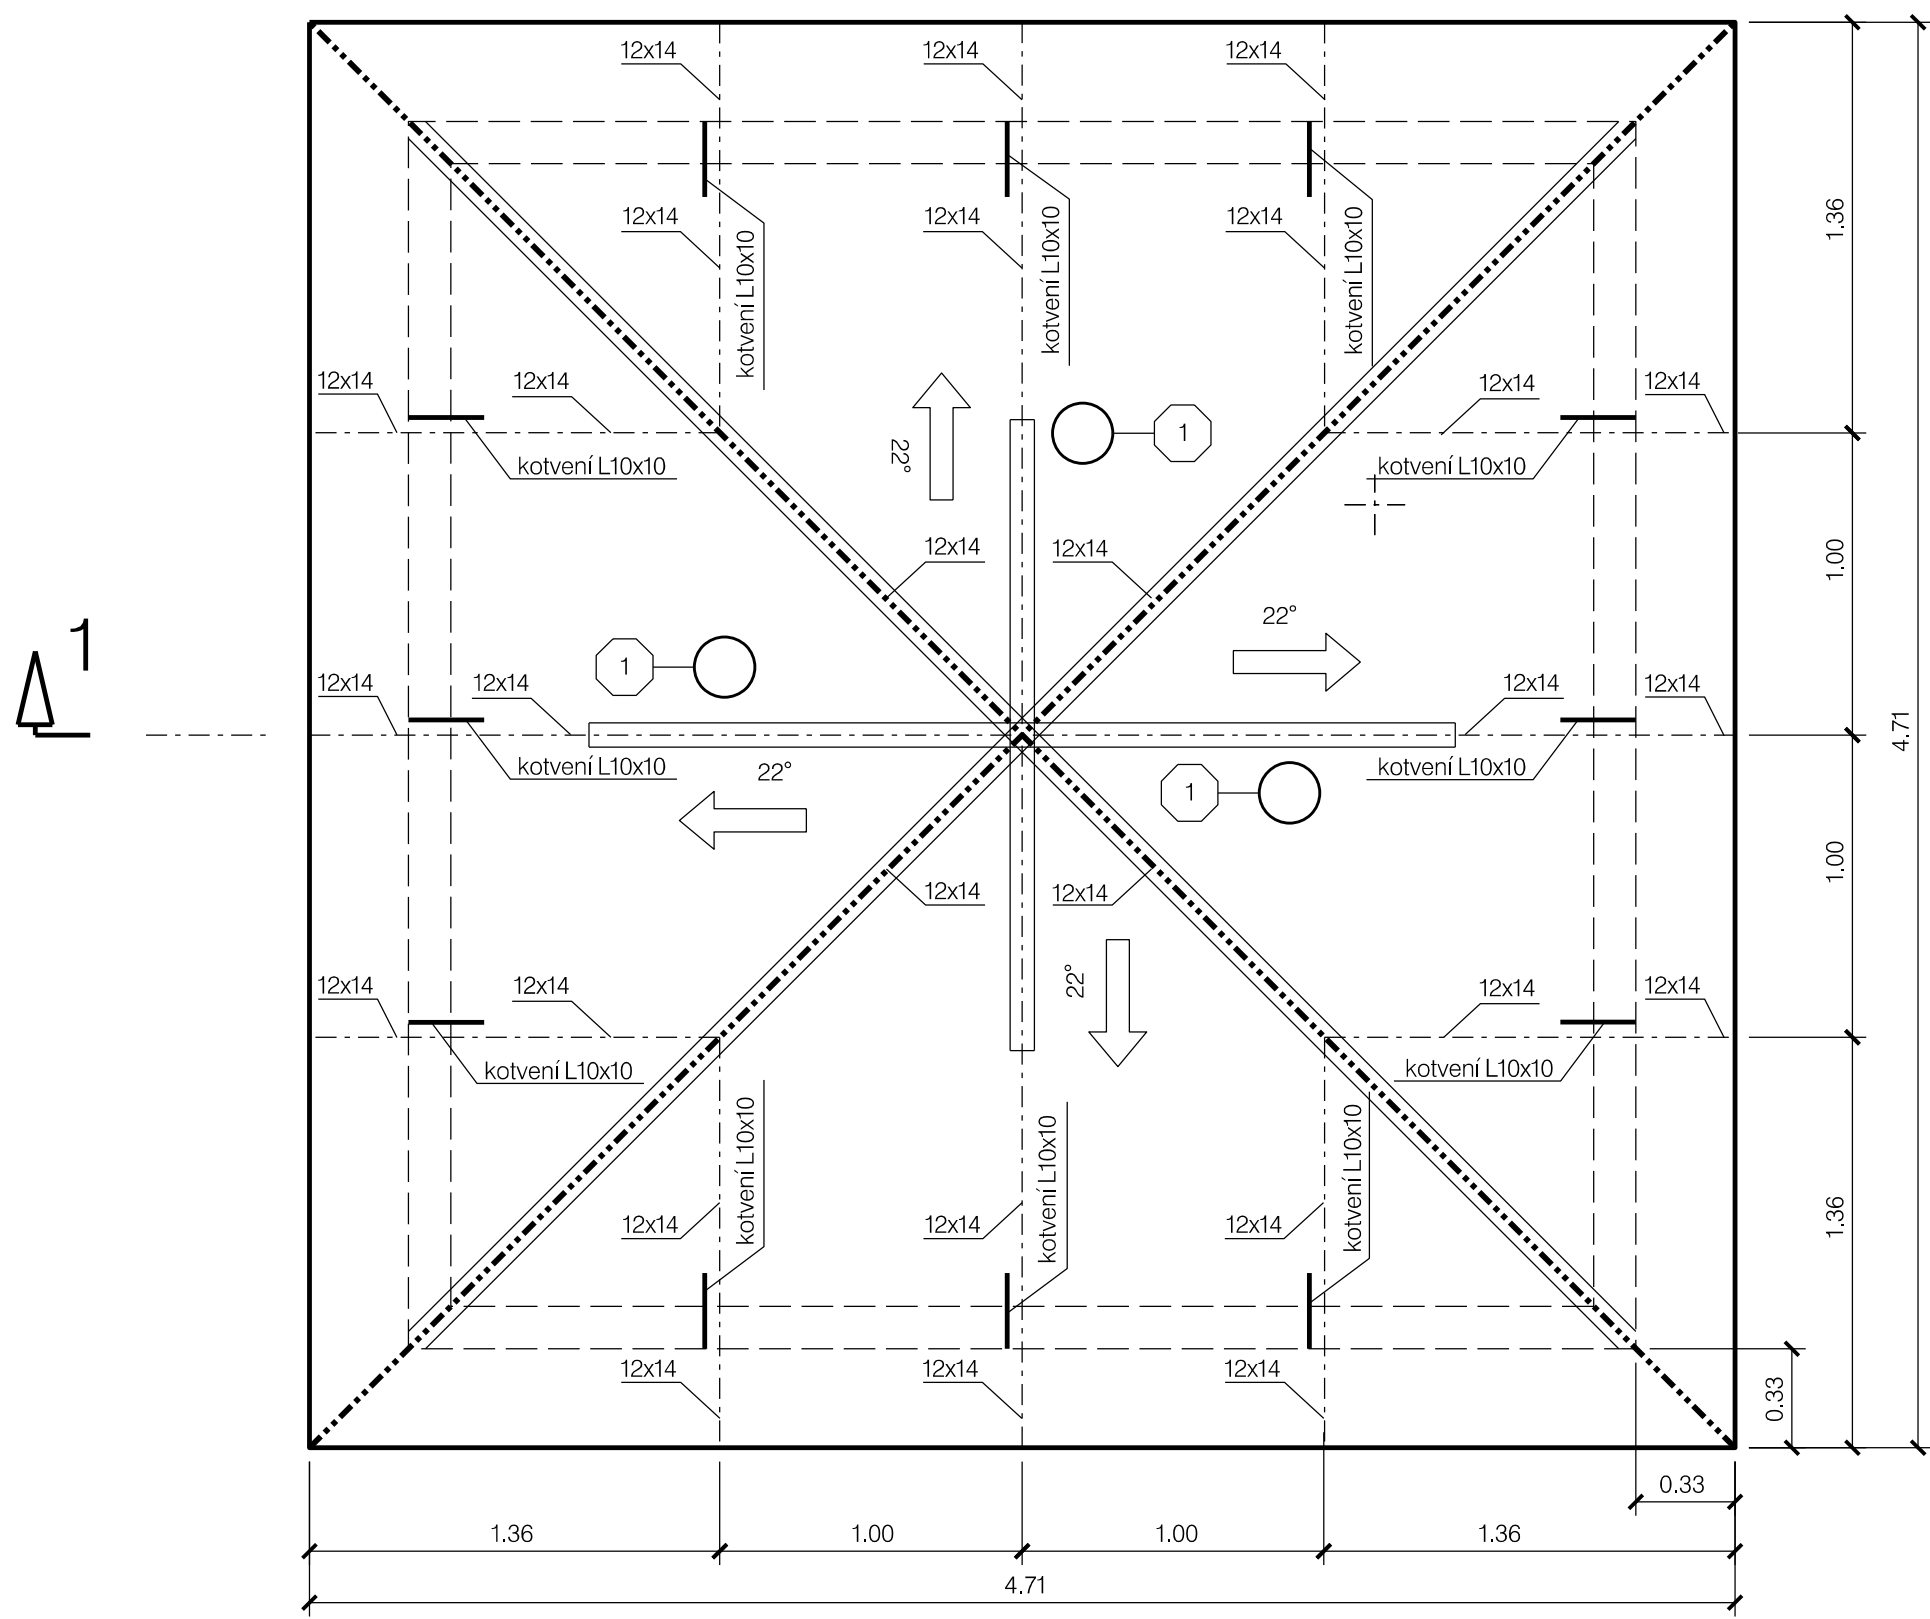

Půdorys střechy

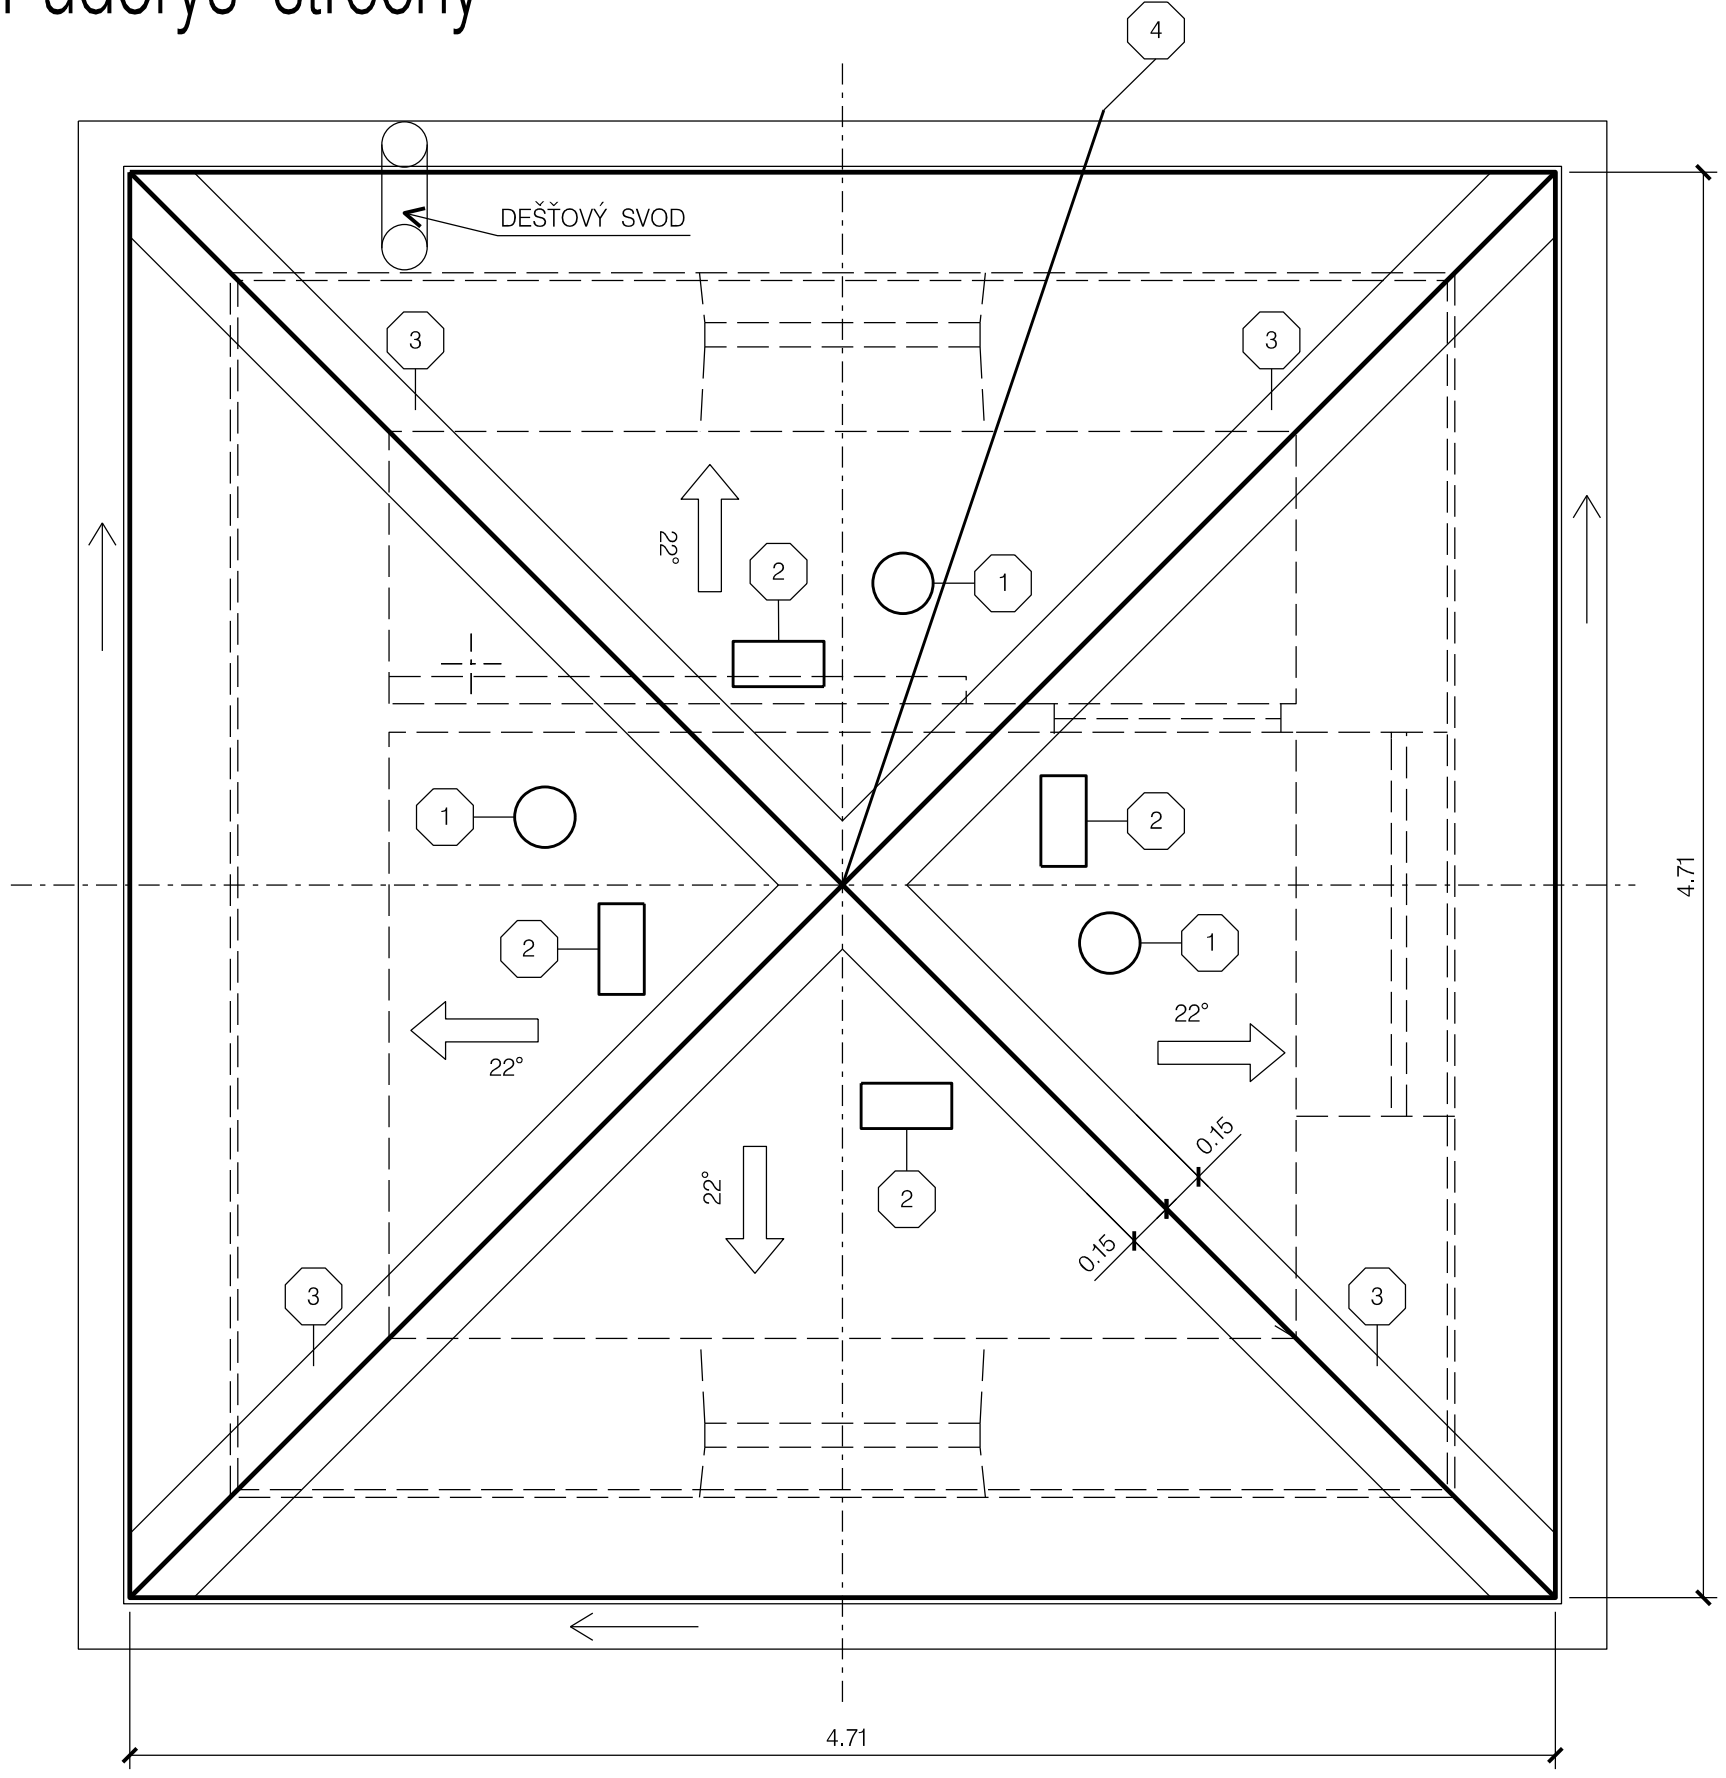


Řez krovem 1 - 1"

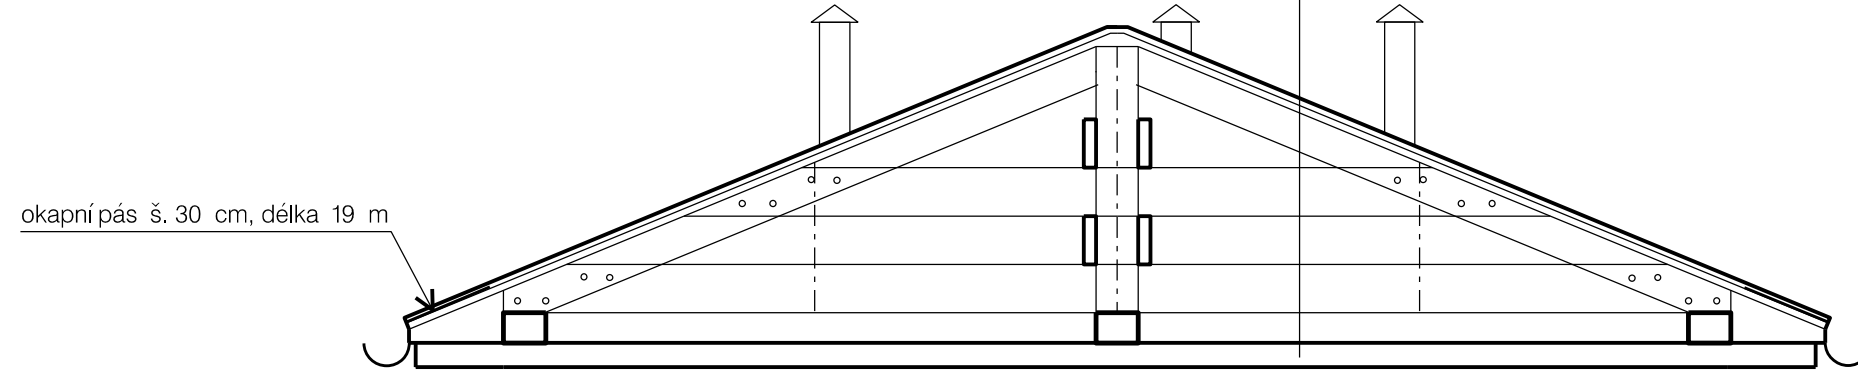

- jednoplášťová bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid
- hoblovaná hraněná prkna do max. 150 mm šířky
- konstrukce krovu střechy
- (opatřená ochranným nátěrem proti biol. a živočišným škůdcům)
- dílec střešní izolační z pěnového polystyrenu tl. 100 mm
- folie hydroizolační parotěsná
- vyspravení spar stropních panelů
- stávající stropní panely
- vyspravení spar stropních panelů
- úprava povrchu pačokováním

- Jednoplášťová bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid
- 1 střešní krytina SATJAM Rapid 50
 - 2 laťování
 - 3 odvětrávací vrstva – tvořená kontralatí
 - 4 pojistná hydroizolace DHV (např. Satjamfol WI 135, WI 170)
 - 5 bednění
 - 6 vrut s plochou hlavou SDR 4,2x25 nebo SDR INOX 4,2x25
 - 7 krokev

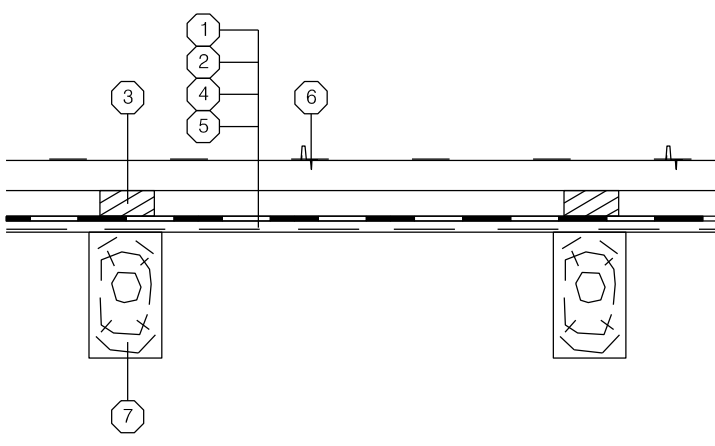

OZN.	LEGENDA – Popis prvku	KS
1	průvětrník s otáčivými žaluziemi z nerez plechu	3
2	střešní ventilace s mřížkou a protihmyzovou ochranou	4
3	měděné pruty podél nároží – opatření proti tvorbě mechu, řas, lišejníků a hub	24,3 m
4	hromosvod – nátěr barva tmavě šedá RAL 7037	

Odp. projektant:	Ing. M. Popelář	Projektant:	Ing. M. Popelář	M Projekt CZ s.r.o.	
Kraj:	Pardubický	CAD:	MicroStation	17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí	
pMěÚ:	Ústí nad Orlicí	MěÚ:	Ústí nad Orlicí	Formát:	6 /A4
Investor:	TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí			Datum:	09/20
Akce:	OBNOVA VODÁRENSKÉHO OBJEKTU NA ST. P. Č. 204 U AKUMULACE A VRTU KN-1 K.Ú. KNAPOVEC			Stupeň:	DPS
				Měřítko:	1:25
				Číslo. zak.:	19_1067
Obsah:	Čerpací stanice – střecha			Číslo:	D.3.3