



E.2.6.

Služby pro naše město...

Váš dopis zn. / ze dne / 18. 2. 2022
Naše značka TEP/280/2022/JR
Vyřizuje / kontakt Roušavý / 465 519 852
V Ústí nad Orlicí 22. 2. 2022

VODESTO s. r. o.

Jiří Šíma, DiS.

Panská 79

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Věc: **VYJÁDRĚNÍ k průběhu podzemních vedení / / k projektové dokumentaci**
k provádění stavebních prací na sítích ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o.
vyjádření číslo: 049/2022

Akce: **Obnova – Vodovod v ul. Letohradská, Ústí nad Orlicí**

Katastrální území:
Zájmové území:

Ústí nad Orlicí
ulice Letohradská

Investor:
Zhotovitel:

TEPVOS, spol. s r. o. Ústí n. Orlicí
....

V uvedeném zájmovém území v ul. Letohradská v katastrálním území Ústí nad Orlicí, zvýrazněném na Vámi předložené situaci, se **nachází:**

- **veřejný vodovodní řad**
- **kanalizační stoka**
- **kabelové vedení veřejného osvětlení**

ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. Při provádění případných zemních prací **dojde** k dotčení, křížení nebo souběhu s podzemními sítěmi v naší správě.

S předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou akci, vypracovanou PK VODESTO s.r.o. obchodní firma TEPVOS, spol. s r.o., jako majitel a provozovatel vodovodu, kanalizace, rozvodů tepla a veřejného osvětlení ve městě Ústí nad Orlicí, souhlasí splnění níže uvedených požadavků:

- 1) **Při projektování nových tras a rekonstrukcí sítí**, které jsou ve správě a majetku obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o., **žádáme postupovat dle níže uvedených požadavků:**
 - a) při navrhování vodovodů žádáme dodržet ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodních potrubí.
 - b) u projektové dokumentace, která řeší jakékoliv dotčení vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. žádáme vyřešit ochranu našich vedení, potrubí a armatur proti bludným proudům dle normy ČSN 03 8360 - Korozní účinky proti bludným proudům a ochrana proti nim.
 - c) použitý materiál navrženého vod. řadu musí být doložitelný atestem dle vyhlášky č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do styku s pitnou vodou.
- 2) **Před započítáním prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí!** Zakreslené polohy podzemních zařízení jsou pouze s informativní přesností. Písemnou žádost o vytyčení podzemních sítí žádáme doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: TEPVOS, spol. s r.o. - ČOV, Libchavy 1458, 561 16 Libchavy (tel. 608 553 301, 734 261 906). Žádost je možné zaslat i v elektronické podobě: cov@tepvos.cz. Doručení objednávky na vytyčení sítí musí být učiněno nejméně 5 dní před požadovaným termínem vytyčení na místě dotčeného pozemku a stavebník je následně musí udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- 3) Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050 "Zemní práce", NV 591/2006 Sb. k z. č. 309/2006 Sb. v platných zněních a dalších navazujících předpisech a norem, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599/0300

- 4) Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí. Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.
- 5) Za veškeré škody vzniklé na našem zařízení při provádění prací v zájmovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele.
- 6) V případě odkrytí veřejné kanalizační stoky nebo veřejného vodovodního řadu je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka) sítě na tel. 608 553 301, 734 261 906. Při nutnosti vytýčení sítí zašlete objednávku nejlépe v elektronické podobě: cov@tepvos.cz nebo v papírové podobě TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí.
- 7) V případě odkrytí podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě na tel. 608 553 306. Nad přístupným odkrytým kabelem v. o. musí být dodržen zákaz přejíždění vozidel a provedena řádná ochrana kabelů proti poškození. U provádění zemních prací v blízkosti vedení veřejného osvětlení budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení, které řeší ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí."
- 8) Společnost TEPVOS, spol. s r.o., jako majitel a provozovatel veřejného osvětlení ve městě Ústí nad Orlicí a přidružených katastrech, žádá použít při úpravách objektů veřejného osvětlení schválený typ svítidel používaný naší společností – sadová svítidla EP a výložníková svítidla M2A. Veškeré překládané kabely budou uloženy v plastových chráničkách odpovídajícího průřezu. Současně požadujeme prověřit, zda při novém napojení nedojde ke zvýšení technických a kapacitních nároků stávající sítě veřejného osvětlení a v případě nutnosti zásahu do stávajícího zařízení začlenit tyto úpravy do realizační PD.
- 9) Nevýhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. nutno projednat se zástupci majitele sítí. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemnímu zařízení se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na našem zařízení s předchozím souhlasem žádáme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítí, včetně povrchových znaků po dokončení.
- 10) Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, případně jejích částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řad nebo veřejnou kanalizaci. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem naší společnosti a jejich přesné umístění není vždy přesně uvedeno v poskytovaných mapových podkladech naší společnosti.
- 11) Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území vyznačeném žadatelem v příložené situaci, případně pro provádění zemních prací, které jsou jednoznačně vymezeny v předložené projektové dokumentaci. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: veřejný vodovodní řád, kanalizace, rozvody tepla, kabelové vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace v Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních územích. **Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 12 měsíců. Platnost vyjádření končí dne 22. 2. 2023.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území, rozsahu prací nebo změně stupně PD je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem.



-8- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

Jiří Roušavý
technická dokumentace
středisko investic
TEPVOS, spol. s r.o.

Před realizací výkopových prací na veřejném prostranství musí být vydán souhlas Města Ústí nad Orlicí ke zvláštnímu užívání tohoto prostranství a v případě zásahu do komunikace (silnice, chodník, nebezpečná komunikace) musí být vydán i souhlas správce komunikací – Odbor rozvoje města Ústí nad Orlicí.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:

Příloha: Situace s vyznačeným zájmovým územím a zakreslením sítí.
Kopie žádosti o vyjádření k podzemním sítím.

Počet příloh: 2

Počet listů příloh: 3


Spis. znak: 6.1.4.

Označení:

TEPVOS, spol. s r.o.

Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599/300

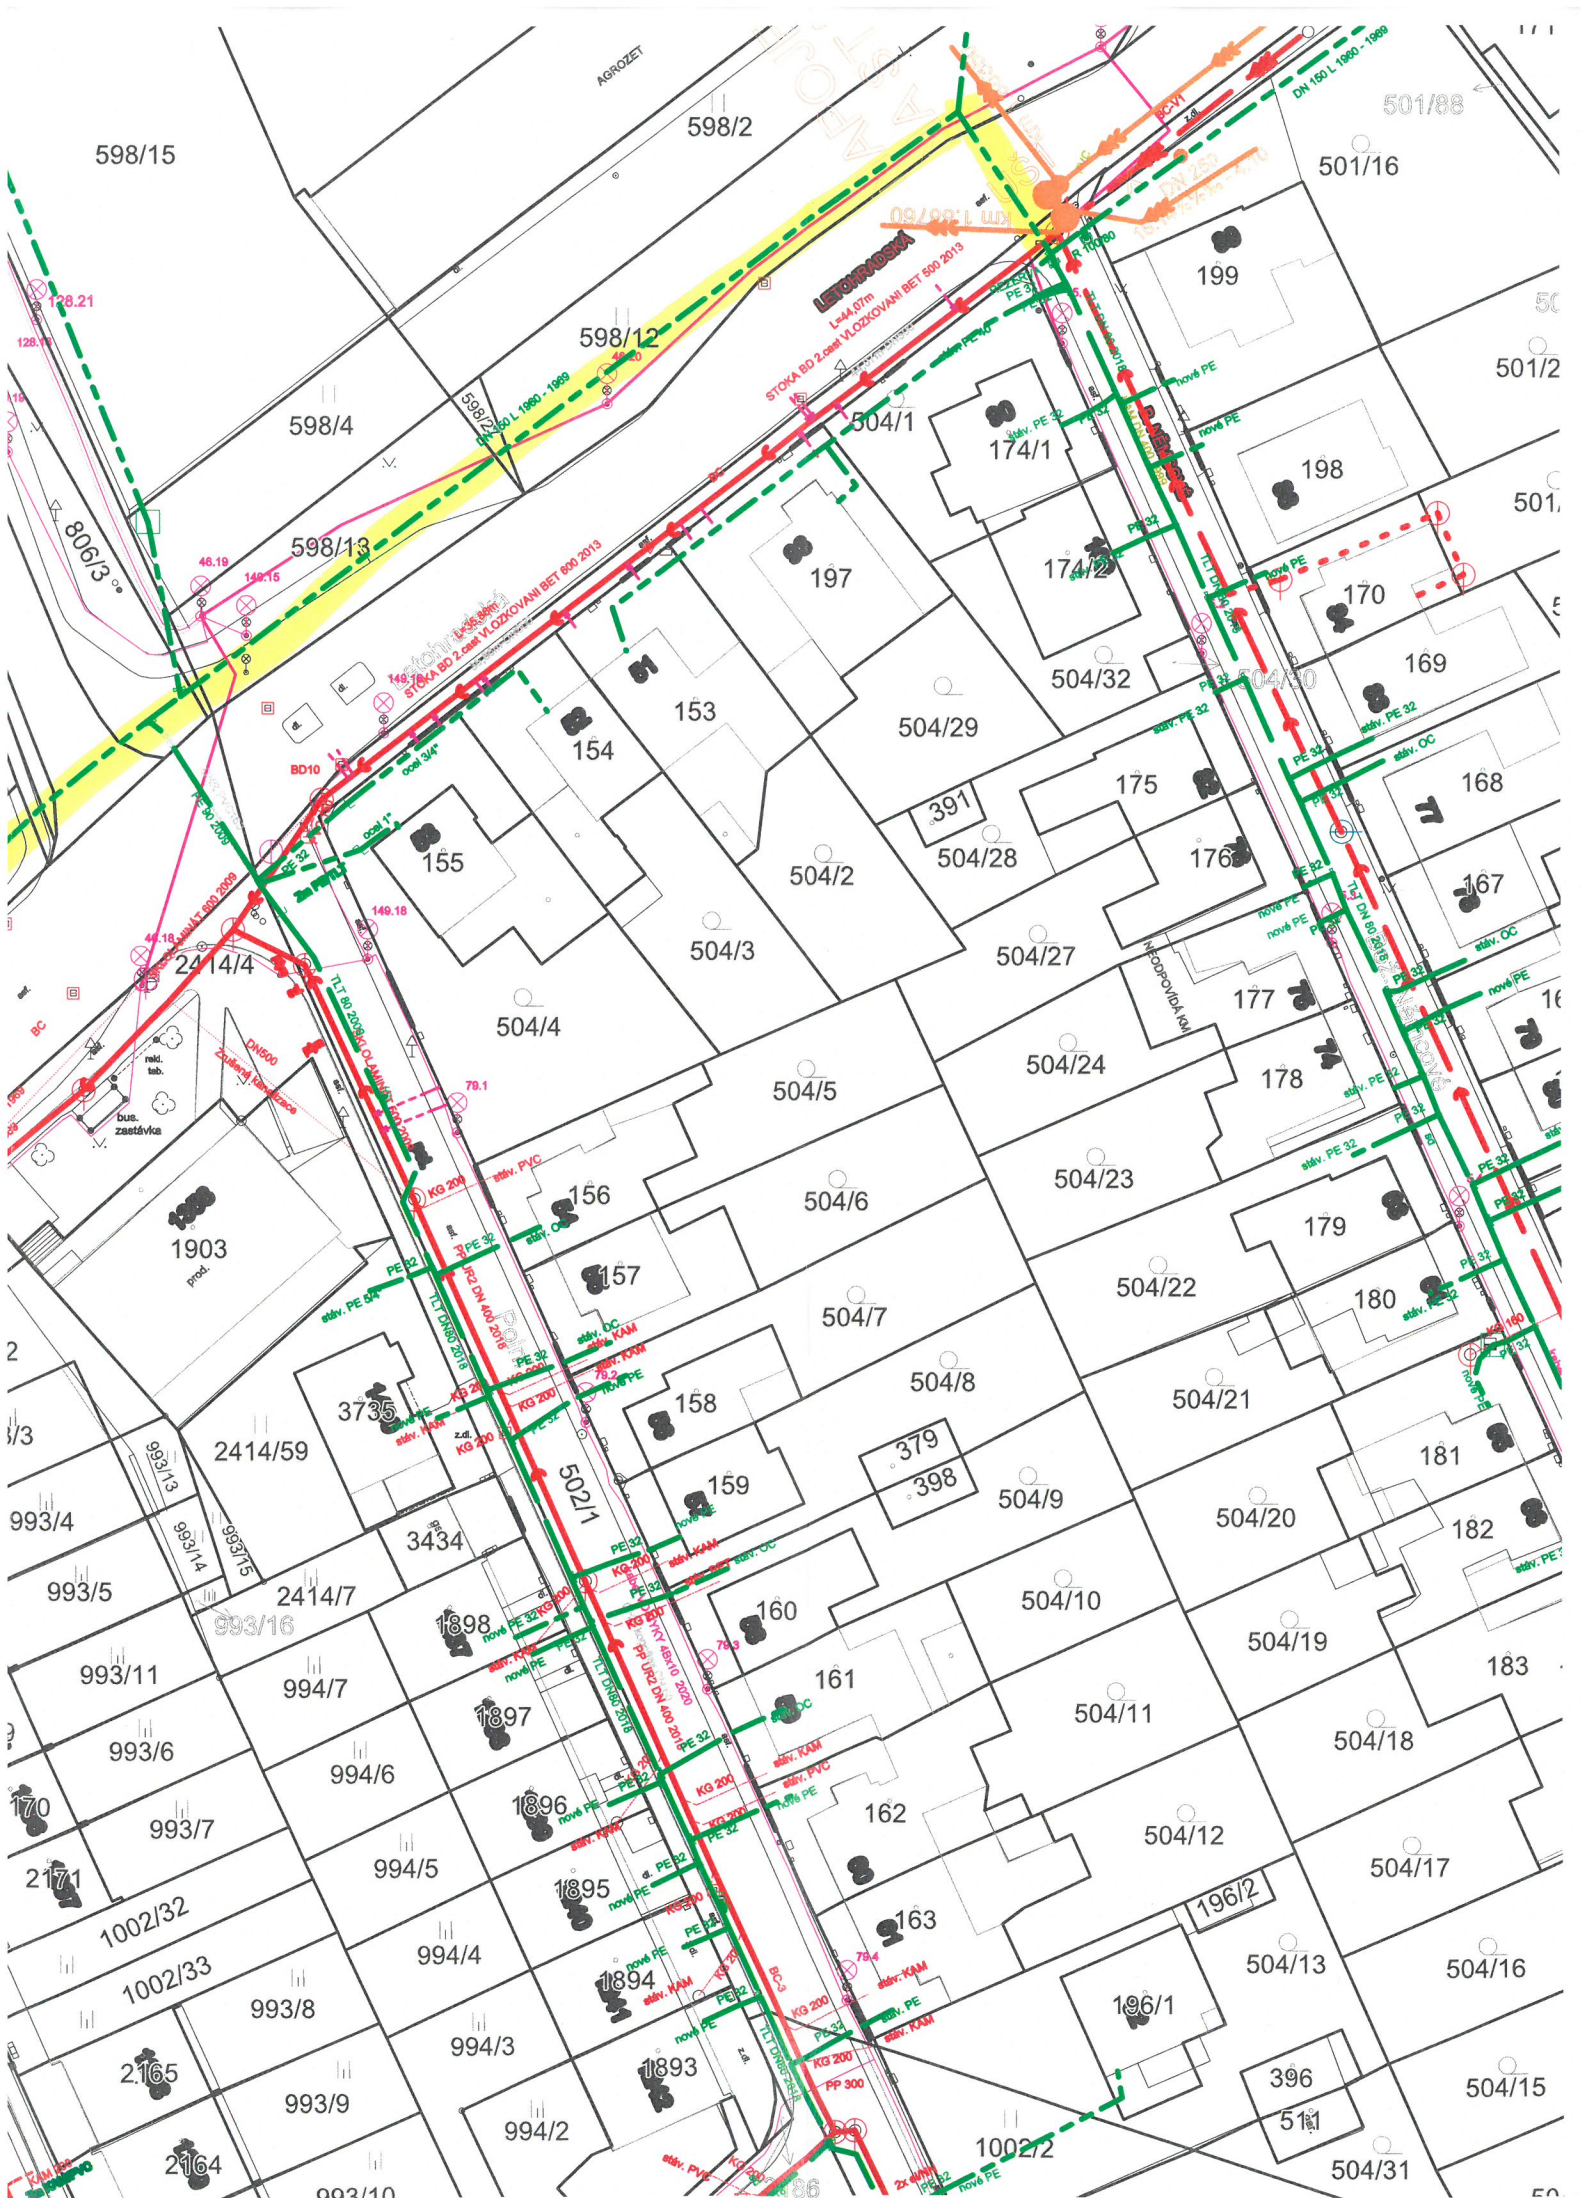



Ž Á D O S T

o vyjádření k existenci - průběhu / napojení / přeložení / provádění nových sítí
nebo projektové dokumentaci ve správě TEPVOS, spol. s r.o.

Služby pro naše město...

Žádám tímto o vyjádření k:

- ☐ průběhu podzemních sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. za účelem provádění zemních prací
- ☐ napojení na podzemní vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o.
- ☐ předložené projektové dokumentaci stavebního díla
- ☐ provádění přeložek inženýrských sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o.
- ☐ provádění nových inženýrských sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o.

Upozornění: Vyjádření je primárně zasíláno v elektronické podobě na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Zaslání poštou nebo osobní převzetí pouze po předchozí dohodě.

Naše vyjádření se týká následujících podzemních sítí: vodovodní řad, kanalizační stoka, veřejné osvětlení, světelná signalizace a rozvody tepla na území města Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních území. (Černovír, Dolní Houžovec, Gerhartice, Horní Houžovec, Hylváty, Kerhartice nad Orlicí, Knapovec a Oldřichovice)

Žadatel:

Název organizace: **VODESTO s.r.o.** IČ: **04974468** DIČ: **CZ 04974468**
Jméno žadatele: Zdeňka Volná Telefon: 725 721 579
E-mail: zdenak.volna@vodesto.cz
Adresa sídla - ulice: Panská ČP: 79 Obec: Rychnov nad Kněžnou PSČ: 516 01

Identifikace stavby:

Název akce: OBNOVA - VODOVOD V UL. LETOHRADSKÁ (OD PENNY PO UL. BOŽENY NĚMCOVÉ)
Katastrální území: Ústí nad Orlicí, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Číslo dotčených parcel: 2414/1 k.ú. Ústí nad Orlicí, 629/1 k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí

Bližší označení místa - ulice: Letohradská ČP:
Předpokládaný termín zahájení realizace díla:
Předpokládaný termín ukončení realizace díla:

Odpovědná osoba: /osoba odpovídající za dodržení podmínek vyjádření, kvalitu práce, stavbu, atd./
Jméno žadatele: Jiří Šíma, DiS. Telefonní kontakt: 602 637 952

Přílohy nutné k vydání vyjádření:

1. situace s vyznačeným zájmovým územím stavby (zakreslení umístění stavby do katastrální mapy)
2. zpracovaná projektová dokumentace stavby (případně další dokumenty – studie apod.)

Informace:

Požadavky vydaného vyjádření budou příslušným úřadem zařazeny do podmínek stavebního povolení /SP/ územního souhlasu nebo dalších stupňů stavebního řízení uvedené akce.

VODESTO s.r.o.
Panská 79
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 04974468 DIČ: CZ04974468


V Ústí nad Orlicí dne: 18.02.2022

.....
razítko a podpis žadatele

Byl(a) jsem poučen(a) o účelu zpracování svých osobních údajů a seznámen s konkrétními podmínkami, jimiž se zpracování řídí.
Detailní informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na adrese <https://tepvos.cz/ochrana-osobnich-udaju/>

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599/0300

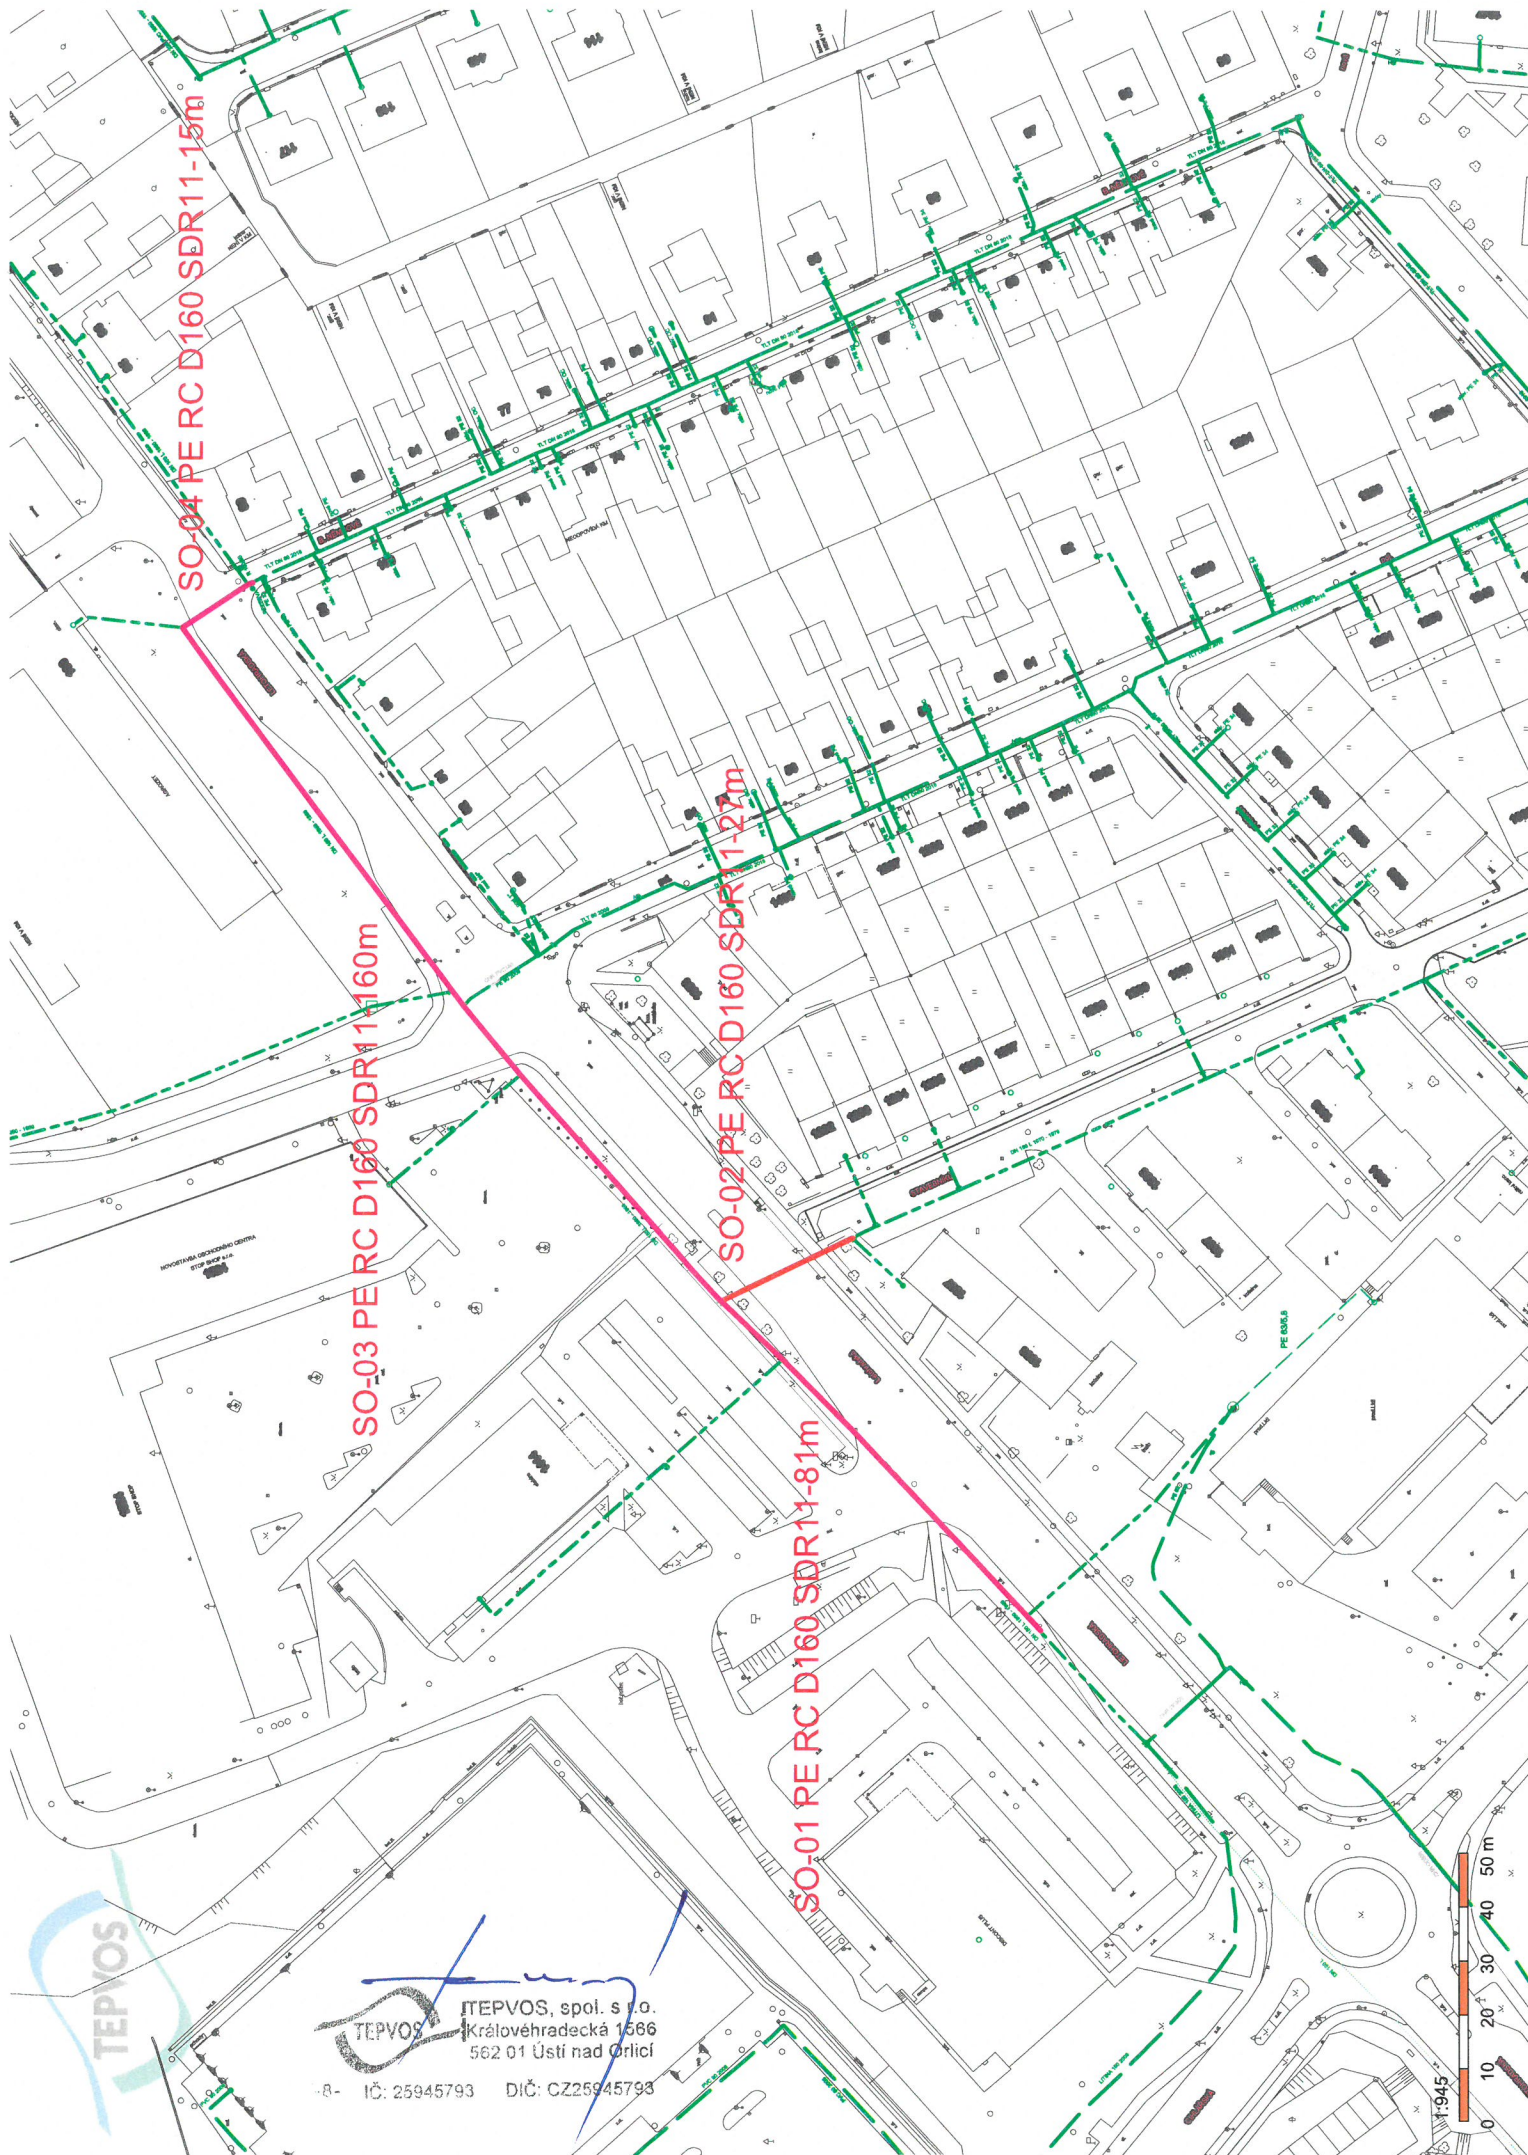

SO-04 PE RC D160 SDR11-15m

SO-03 PE RC D160 SDR11-160m

SO-02 PE RC D160 SDR11-21m

SO-01 PE RC D160 SDR11-81m

TEPVOS

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1666
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

