


NOVÁ PODLAHOVÁ VPUST DN 50 SE SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU FUNGUJÍCÍ I BEZ VODY, NEREZOVÝ RÁMEČEK, ODTOK 0,8 litrů/sek., NAPOJENO U STÁVAJÍCÍ VPUSTI

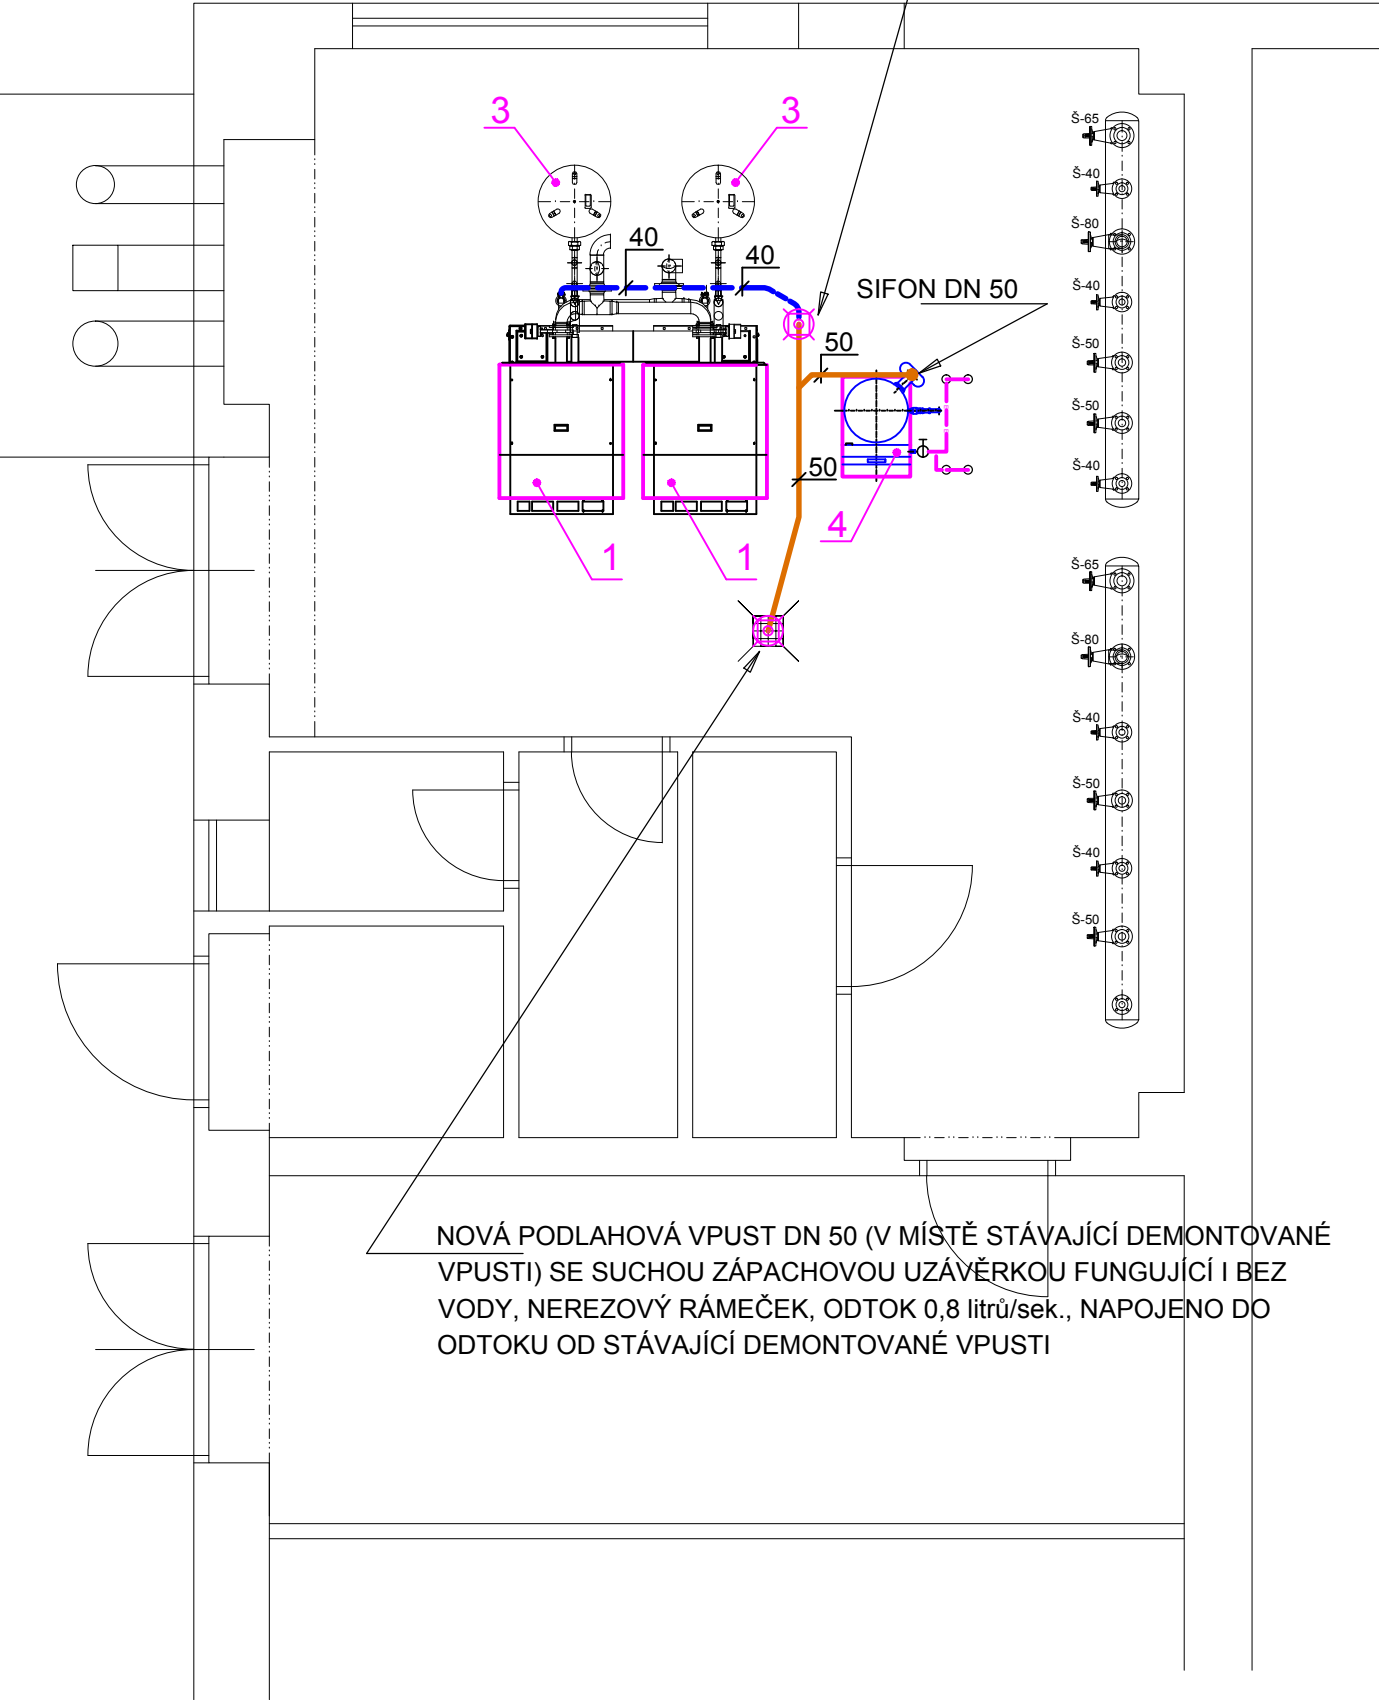

NOVÁ PODLAHOVÁ VPUST DN 50 (V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ VPUSTI) SE SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU FUNGUJÍCÍ I BEZ VODY, NEREZOVÝ RÁMEČEK, ODTOK 0,8 litrů/sek., NAPOJENO DO ODTOKU OD STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ VPUSTI

POZICE	POPIS ZAŘÍZENÍ	MNOŽSTVÍ
1	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ DVOJKOTEL S MODULOVANÝM ŘÍZENÍM, VÝKON 25-278 kW (80/60°C), ÚČINNOST 109,6%/98,7% (40/30°C), 107,1%/96,5% (75/60°C), OBSAH CO <sub>2</sub> VE SPALINÁCH 9,0/8,8, SPALOVACÍ KOMORA Z NEREZOVÉ OCELI, OBJEM VODY 388 litrů, ODDĚLENÍ VYSOKO A NÍZKOTEPLTNÍ ZPÁTEČKY, MINIMÁLNÍ PRŮTOKOVÉ MNOŽSTVÍ TOPNÉ VODY KOTLEM JE 0,0 LITRŮ/HODINU (KOTEL NEVYŽADUJE MINIMÁLNÍ PRŮTOK), VČETNĚ REGULACE PĚTI TOPNÝCH SMĚŠOVANÝCH VĚTVÍ, SOUČÁSTÍ KOTLE JE NEUTRALIZAČNÍ BOX KONDENZÁTU PRO ODVOD DO KANALIZACE, MAXIMÁLNÍ TEPLOTA TOPNÉ VODY 90°C	1
3	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU, STOJATÉ PROVEDENÍ, TEPLOTA DO 70°C, OBJEM NÁDOBY 80 litrů, PŘIPOJENÍ 1", Ø 480mm, VÝŠKA 565mm	2
4	AUTOMATICKÝ EXPANZNÍ A ODPLYŇOVACÍ AUTOMAT, OBJEM NÁDOBY 175 LITRŮ, PRO VODNÍ OBJEM SOUSTAVY 4800 LITRŮ, MAX. PROVOZNÍ TLAK 0,45 MPa, DO 400kW	1

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PLASTOVÉ PŘIPOJOVACÍ, TĚSNĚNÉ GUMOVÝMI KROUŽKY, DN 40
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PLASTOVÉ, TĚSNĚNÉ GUMOVÝMI KROUŽKY, DN 50

Architekt		<div>PROtoSAN s.r.o.</div> <div>LANŠKROUNSKÁ 1A, 568 02 SVITAVY tel.: 603 470 825, e-mail: pavelkefurt@email.cz IČ: 288 29 999</div>			
Vedoucí zakázky	PAVEL KEFURT				
Projektant	PAVEL KEFURT				
Zodp. projektant	JAROSLAV KEFURT				
Kraj	PARDOBICKÝ			MÚ/OÚ	ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Investor	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 562 24				
Název stavby:  REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ KOMENSKÉHO č.p. 11, ÚSTÍ NAD ORLICÍ			Formát	2xA4	
			Datum	LEDEN 2017	
			Číslo zakázky	0618	
			Stupeň PD	DSP, DVD, DPS	
			Místo stavby:	KOMENSKÉHO 11, ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 24	Revize
Stavební objekt:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		Označení přílohy:  D.1.4.3.b-01		Číslo paré:
Část:	D.1.4.3 ZDRAVOTECHNIKA				
Obsah přílohy:	KANALIZACE - PŮDORYS		Měřítka:  1:50		