


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
Z PE100 RC2, 90x8,2, SDR11
V MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACI

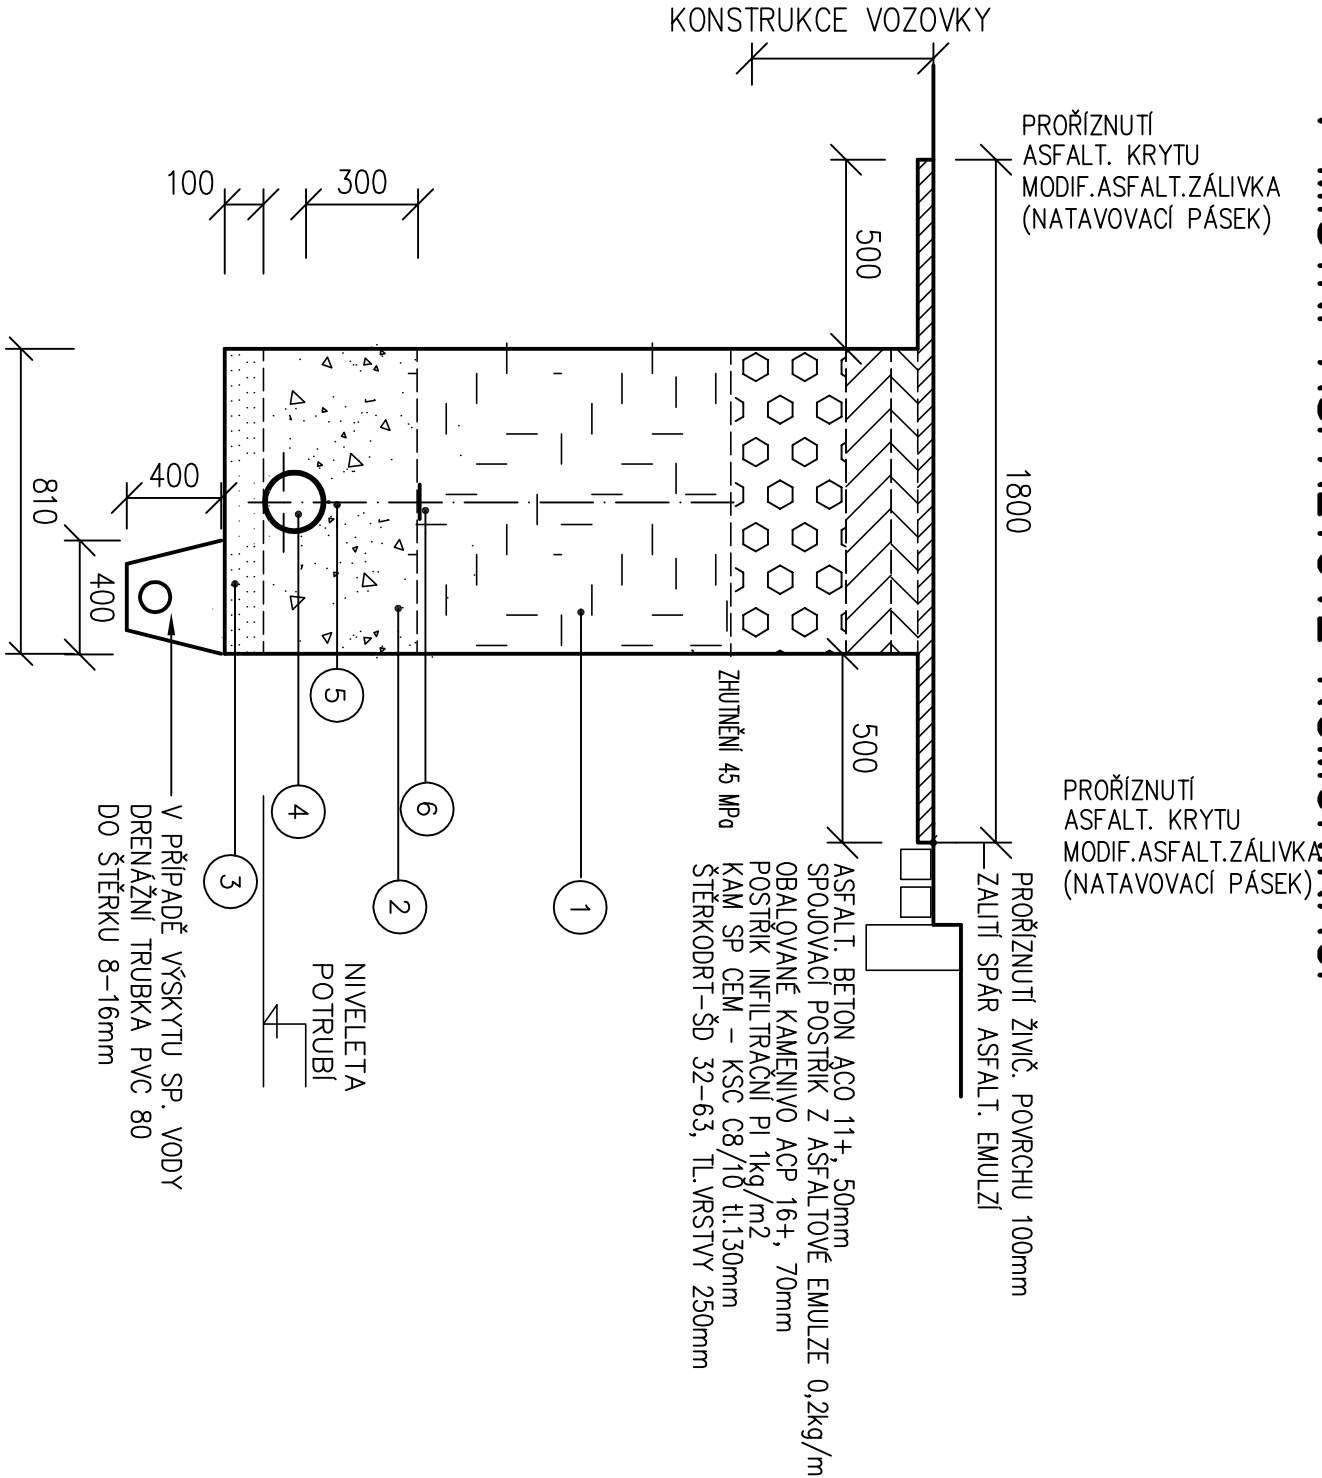

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE			DATUM
Zodpov. projektant	Vypracoval		Kontrola	
Ing. Pravec František <i>afra</i>	Ing. Kopecký Josef <i>Josef</i>	Ing. Pravec František <i>afra</i>		
Obec Ústí nad Orlicí – Kernartice	Kraj Pardubický			
Investor TEPVOS, spol. s r. o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí				
<div><div><div>PC</div><div>PROJEKT</div></div><div>projektční kancelář</div><div>570 01 Libomyšl - Suchá Lhota 22</div><div>tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz</div></div>				
OBNOVA - VODOVOD V UL. TRUHLÁŘSKÁ		Číslo zakázky	28062023	
Z PE100 RC2 SDR11 D90 - DL. 104 m		Druh projektu	DVR+DPS	
		Datum	09/2023	
		Formát A4	2xA4	
		Měřítko	Číslo přílohy	
ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ		1:20	D.6	