


NAPÁJECÍ VÝVOD A KABEL PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ–UMÍSTĚNÍ VÝVODU




V UZÁVĚROVÉM POKLOPU

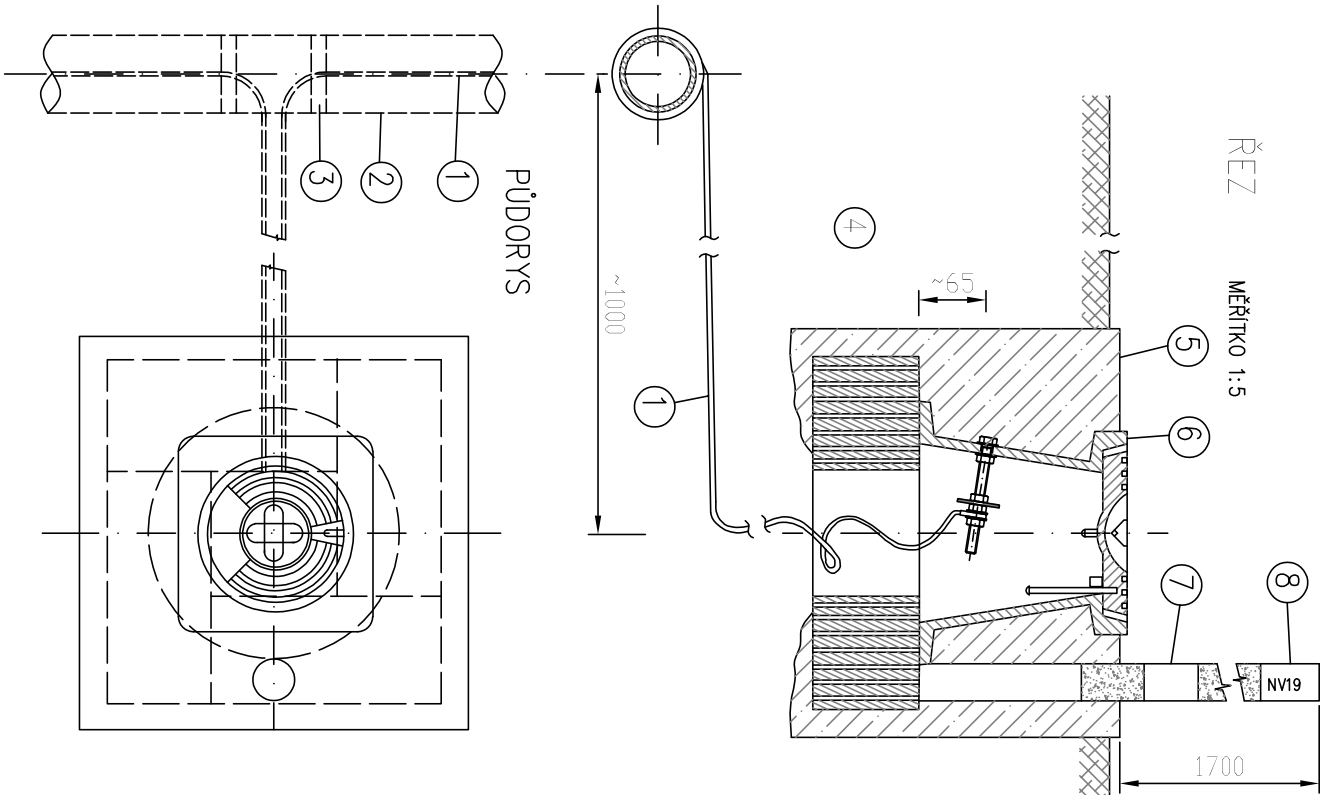


| OZN. | NÁZEV | ČSN | KS |
|------|------------------------------|---------|----|
| 1. | VODIČ CYKÝ 6mm ² | | |
| 2. | ROURA Z PVC NEBO PE | | |
| 3. | SAMOLEPIČÍ PASKA | | |
| 4. | CHLA PŘÍČNĚ DĚROVANÁ | 72 2611 | 4 |
| 5. | BETONOVÁ PATKA 40x40x35cm | | |
| 6. | UZÁVĚROVÝ POKLOP | 13 6581 | |
| 7. | OCELOVÁ ROURA ø38x2,5–1900mm | 42 5715 | |
| 8. | OZNAČENÍ NAPAJOVACÍHO BODU | | |

LEGENDA


V ARMATURNÍCH ŠACHTÁCH

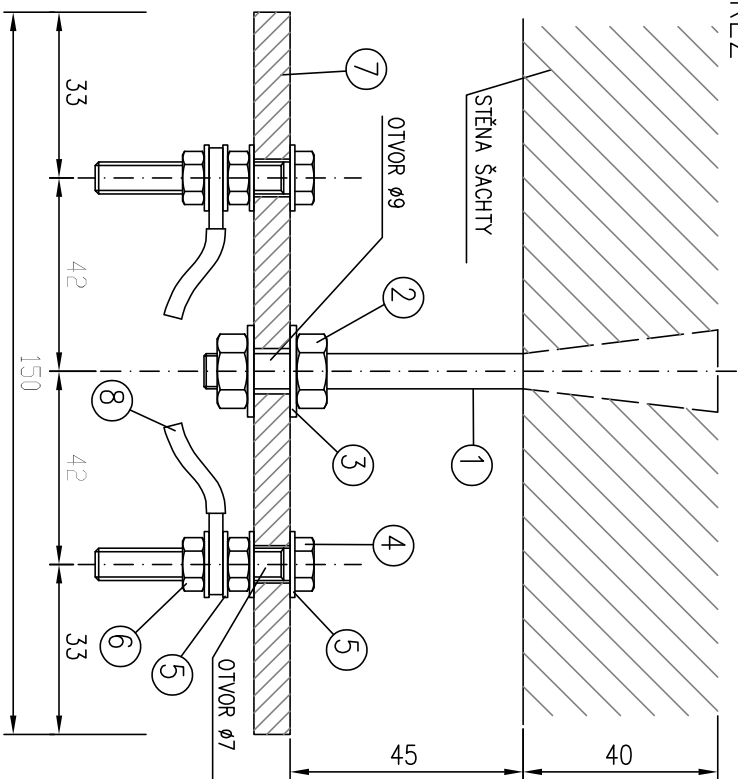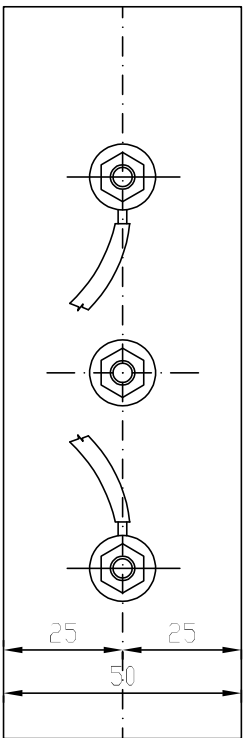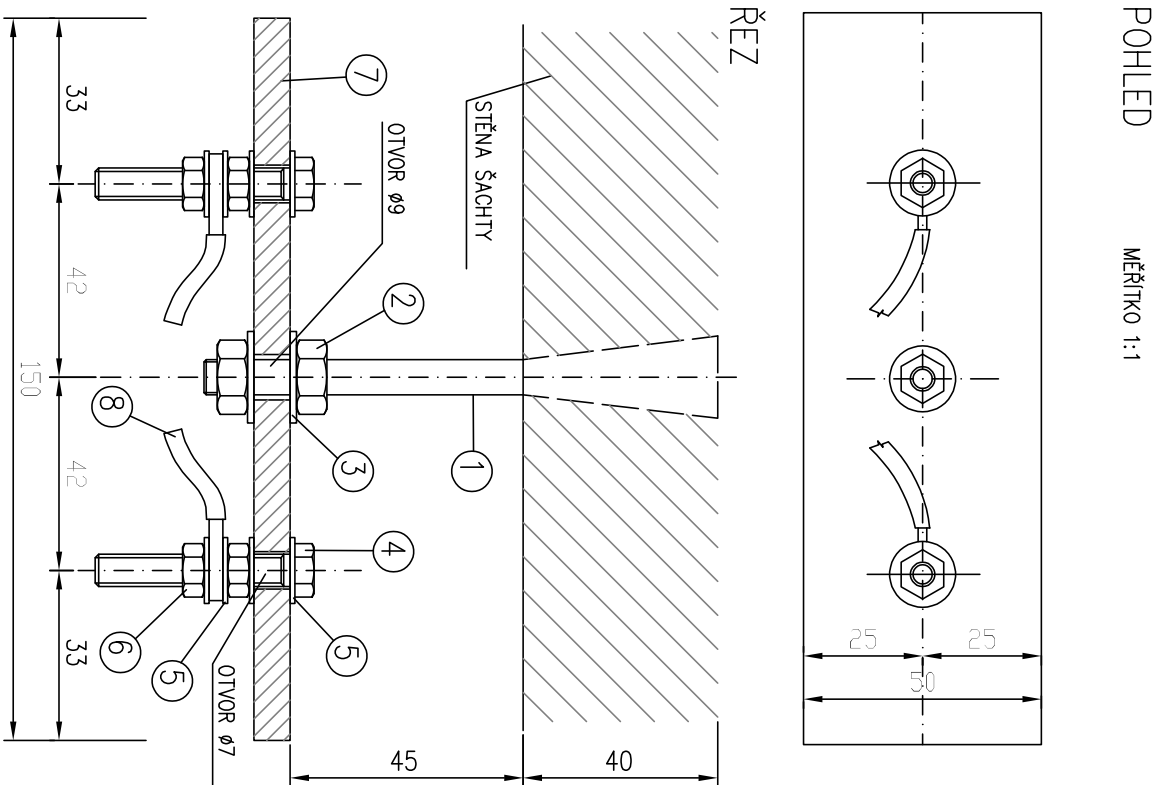

PŮDORYS MĚŘÍTKO 1:20

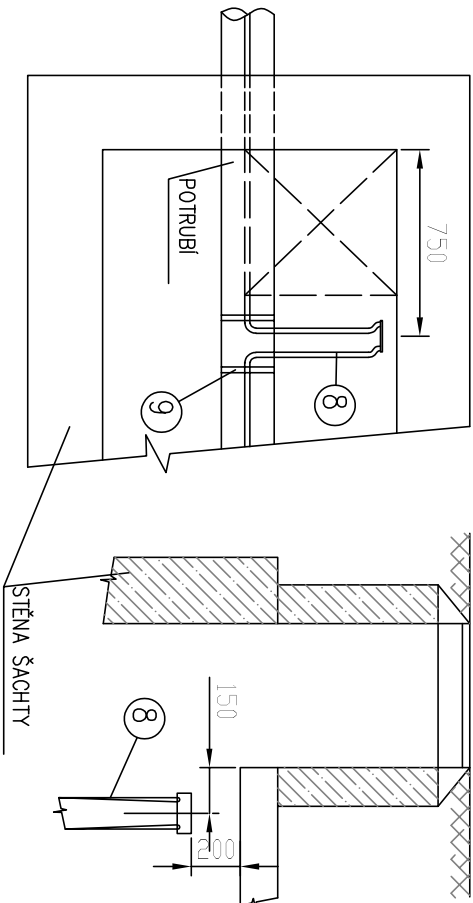

ŘEZ

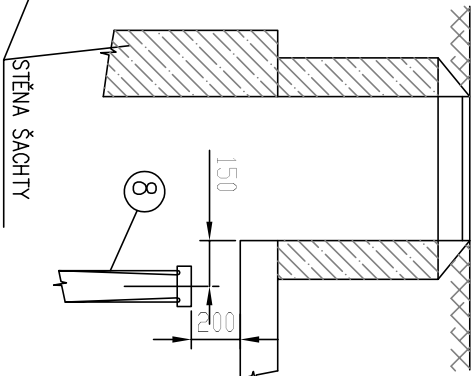

LEGENDA

| OZN. | NÁZEV | ČSN | KS |
|------|-------------------------------------|---------|----|
| 1. | ŠROUB DO ZDIVA M8x100 | 02 1391 | 1 |
| 2. | MOSAŽNÁ MATICE M8 | 02 1401 | 2 |
| 3. | MOSAŽNÁ PODLOŽKA M8 | 02 1701 | 2 |
| 4. | MOSAŽNÝ ŠROUB M6x40 | 02 1103 | 2 |
| 5. | MOSAŽNÁ PODLOŽKA M6 | 02 1701 | 8 |
| 6. | MOSAŽNÁ MATICE M6 | 02 1401 | 4 |
| 7. | IZOLAČNÍ DESKA (TEXGUMMOD 150x50x8) | | |
| 8. | VODIČ CYKÝ 2x4mm | | |
| 9. | SAMOLEPIČÍ PASKA | | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | |
| REVIZE | | | DATUM |
| POPIS OBSAHU REVIZE | | | |
| Zodpov. projektant | Vypracoval | Kontrola | |
| Ing.Pravec František | Ing.Kopecký Josef | Ing.Kopecký Josef | |
| Obec Ústí nad Orlicí – Kerhartice | Křoj | Pardubický | |
| Investor TEPVOS, spol. s r. o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí | | | |
| OBNOVA - VODOVODNÍ ŘAD | | | |
| V UL. SOKOLSKÁ, OD Č.P. 97 PO Č.P. 151 | | | |
| Z PE 225, DN184 - 799 m | | | |
| VÝKRES VYHLEDÁVACÍHO VODIČE | | Číslo zakázky | 29062023 |
| | | Druh projektu | DUR+DSP,DVR+DPS |
| | | Datum | 11/2023 |
| | | Formát A4 | 2xA4 |
| | | Měřítko | Číslo přílohy |
| | | 1:20 | D.4 |