




BLOKY NA ODBOČENÍ POTRUBÍ

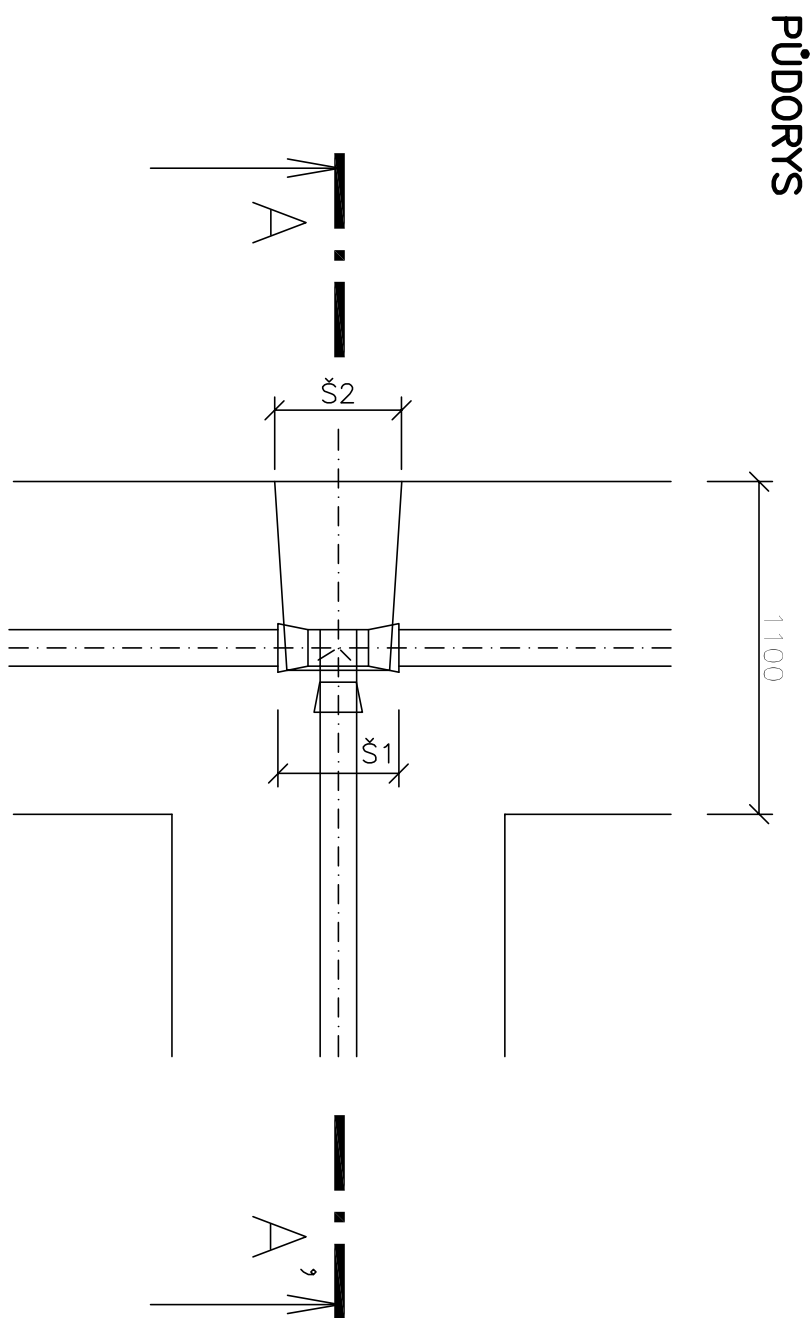

BLOKY POD KOLENA S PATKOU (U HYDRANTŮ)

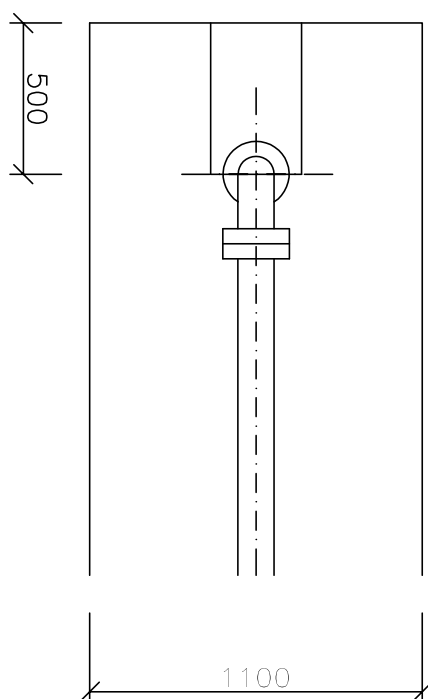

PŘÍČNÝ ŘEZ
A-A'

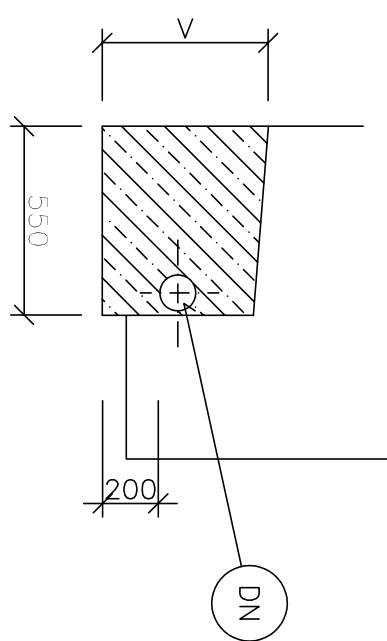


ROZMĚRY


BETON – C12/15

(POTRUBÍ PVC OBALIT LEPENKOU)

DN80		DN100		DN150		DN200	
V	ξ_1 ξ_2	V	ξ_1 ξ_2	V	ξ_1 ξ_2	V	ξ_1 ξ_2
450	300 300 500	300	400 550	350	600 600	500	800

BETON – C12/15
(POTRUBÍ PVC OBALIT LEPENKOU)

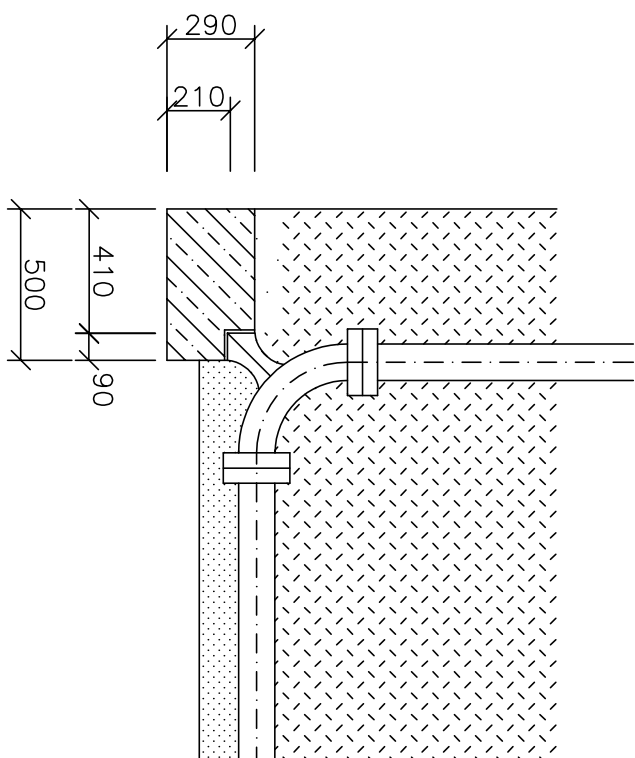

REVIZE	PORÚB OBSAHU REVIZE		DATUM
Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola	
Ing.Pravec František <i>František</i>	Ing.Kopecký Josef <i>Kopecký</i>	Ing.Pravec František	
Obec Ústí nad Orlicí – Kerkartice	Krčj	Pardubický	
Investor TEPVOS, spol. s r. o., Královéhradecké 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí			
OBNOVA - VODOVODNÍ ŘÁD V UL. SOKOLSKÁ, OD Č.P. 97 PO Č.P. 151 Z PE 225, DN184 - 799 m			
BLOKY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ			
 <p>PC PROJEKT projektční kancelář 570 01 Litomyšl - Suchbátova 22 tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz</p>			
Číslo zakázky	29062023		
Druh projektu	DUR+DSP- DVŘ+DPS		
Datum	11./2023		
Fornat A4	3x44		
Měřtko	Číslo příloh		
.	D.5		