





PŮDORYS 1.NP

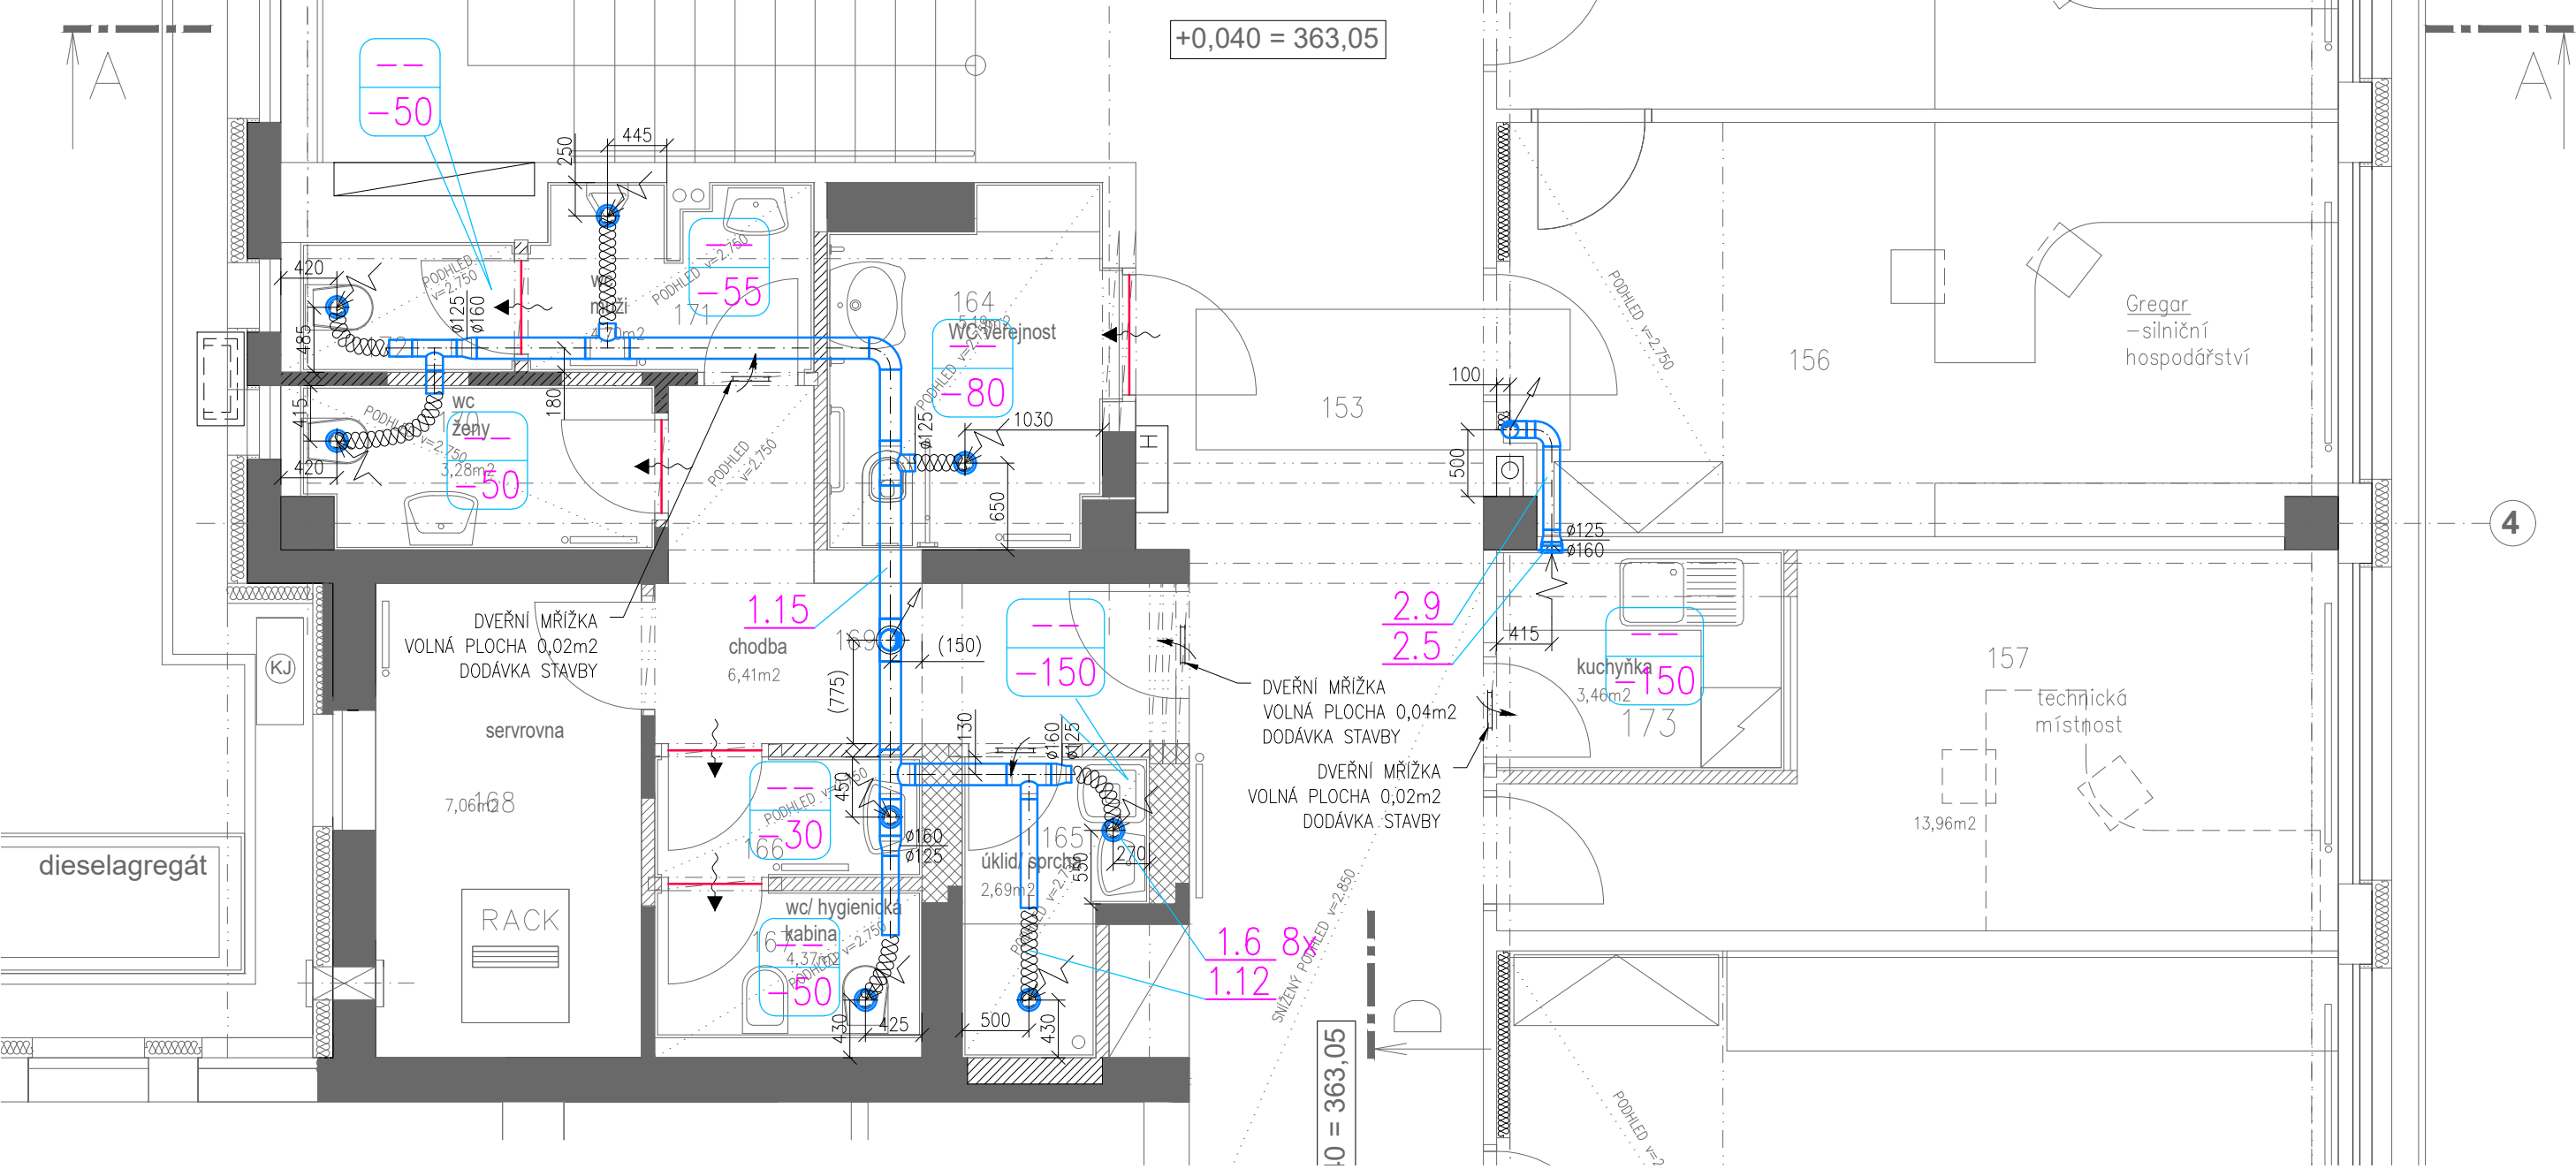

PŮDORYS 2.NP

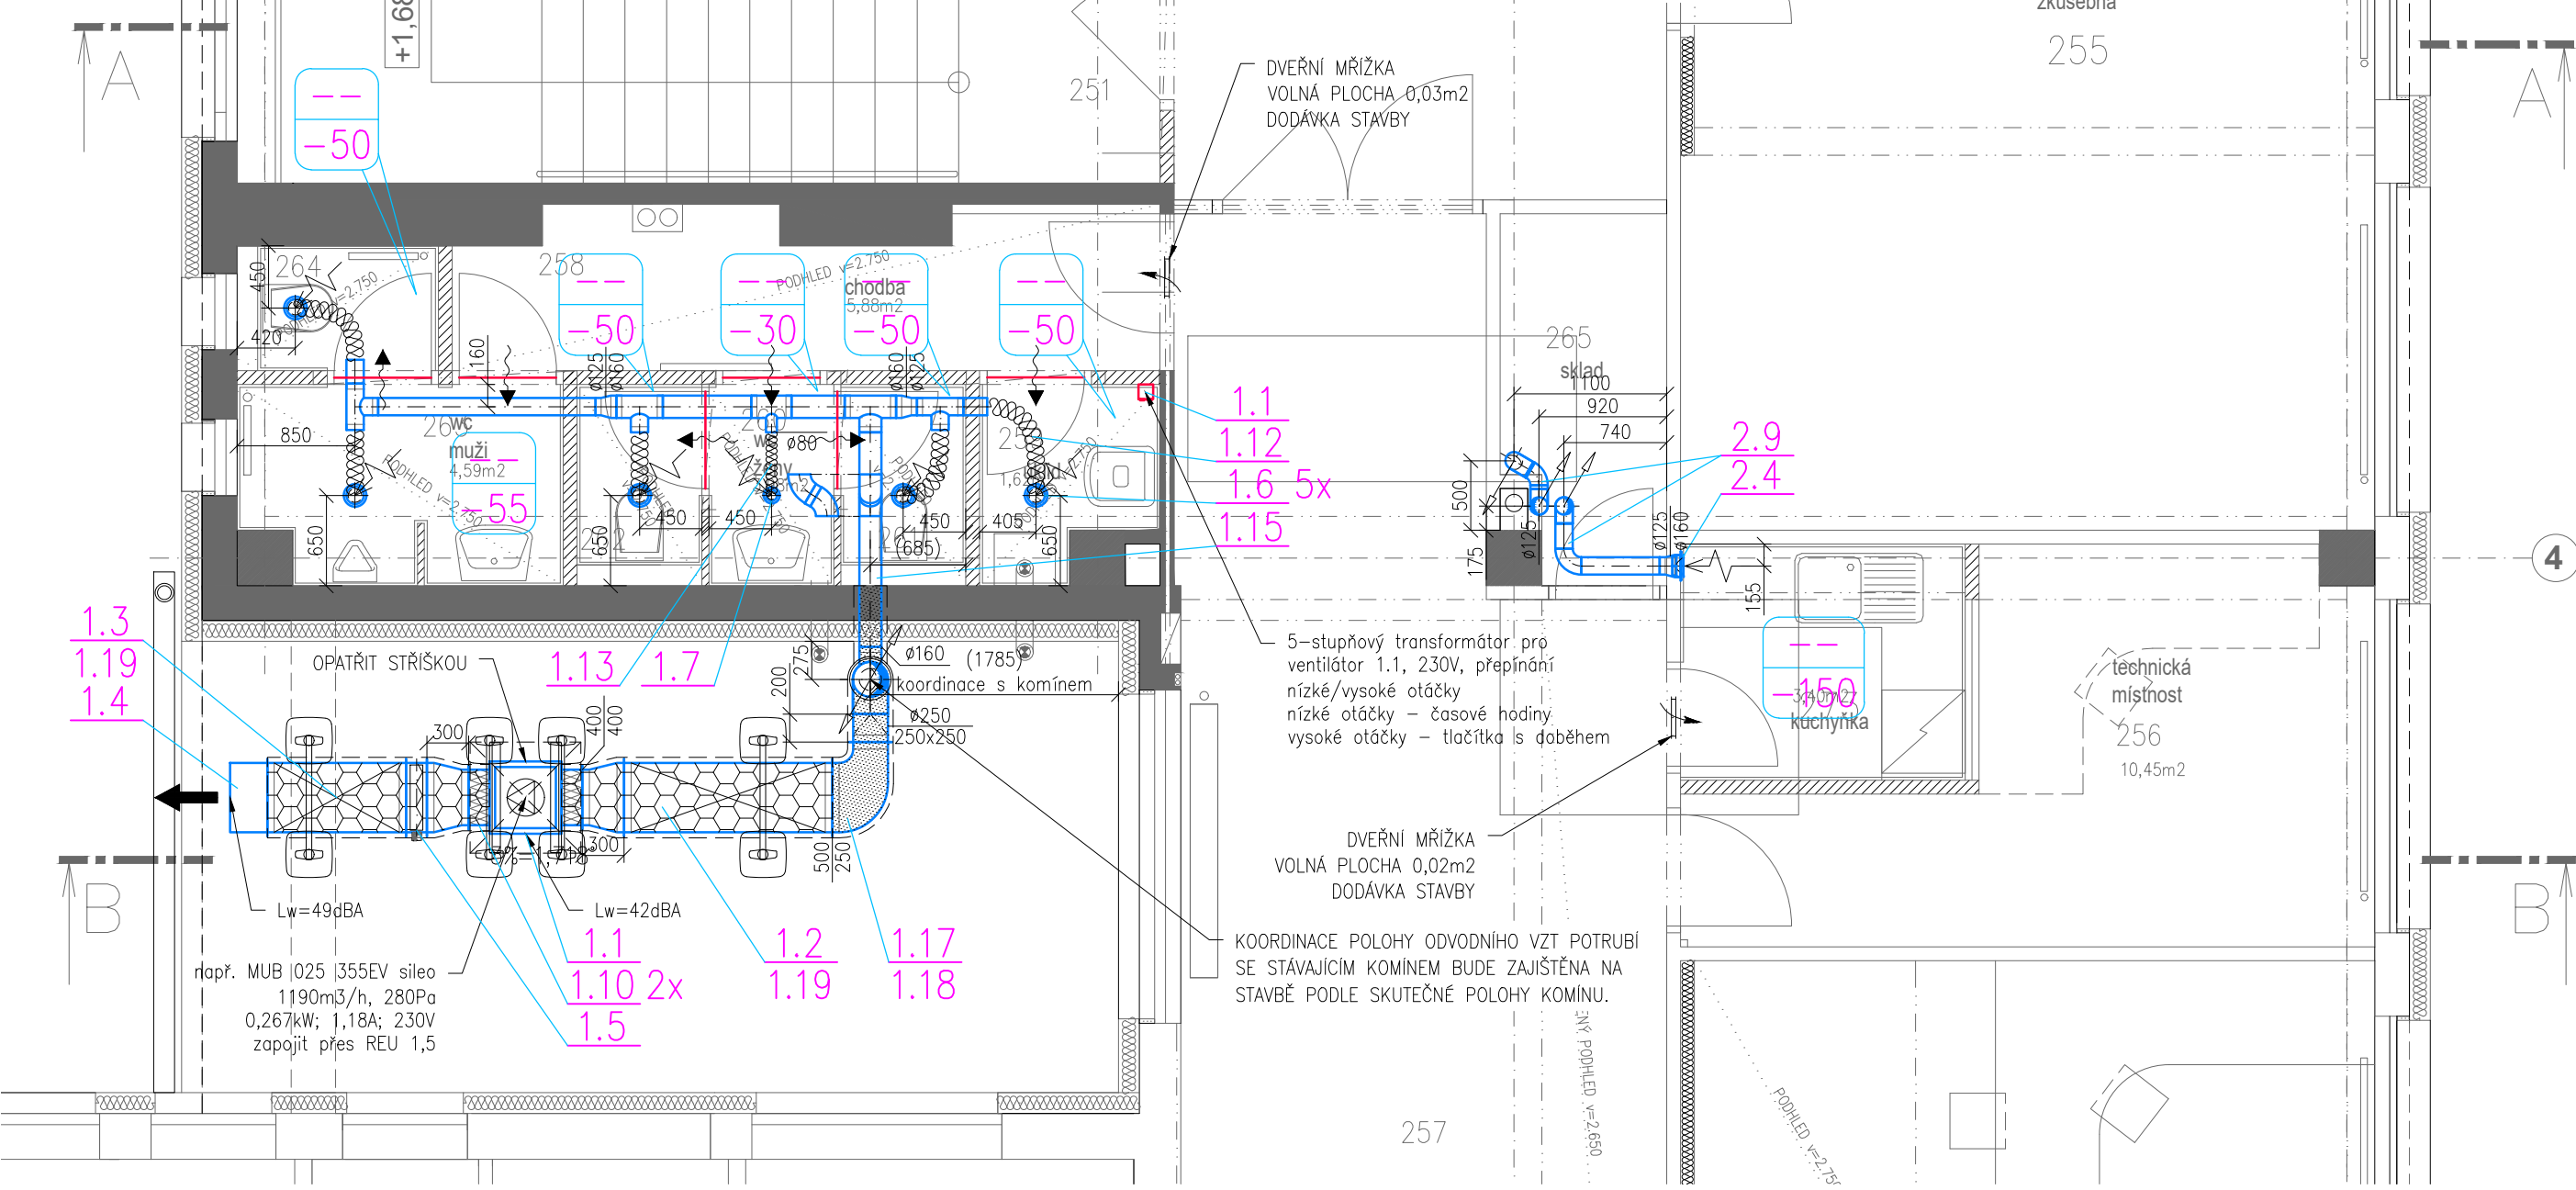

PŮDORYS 3.NP

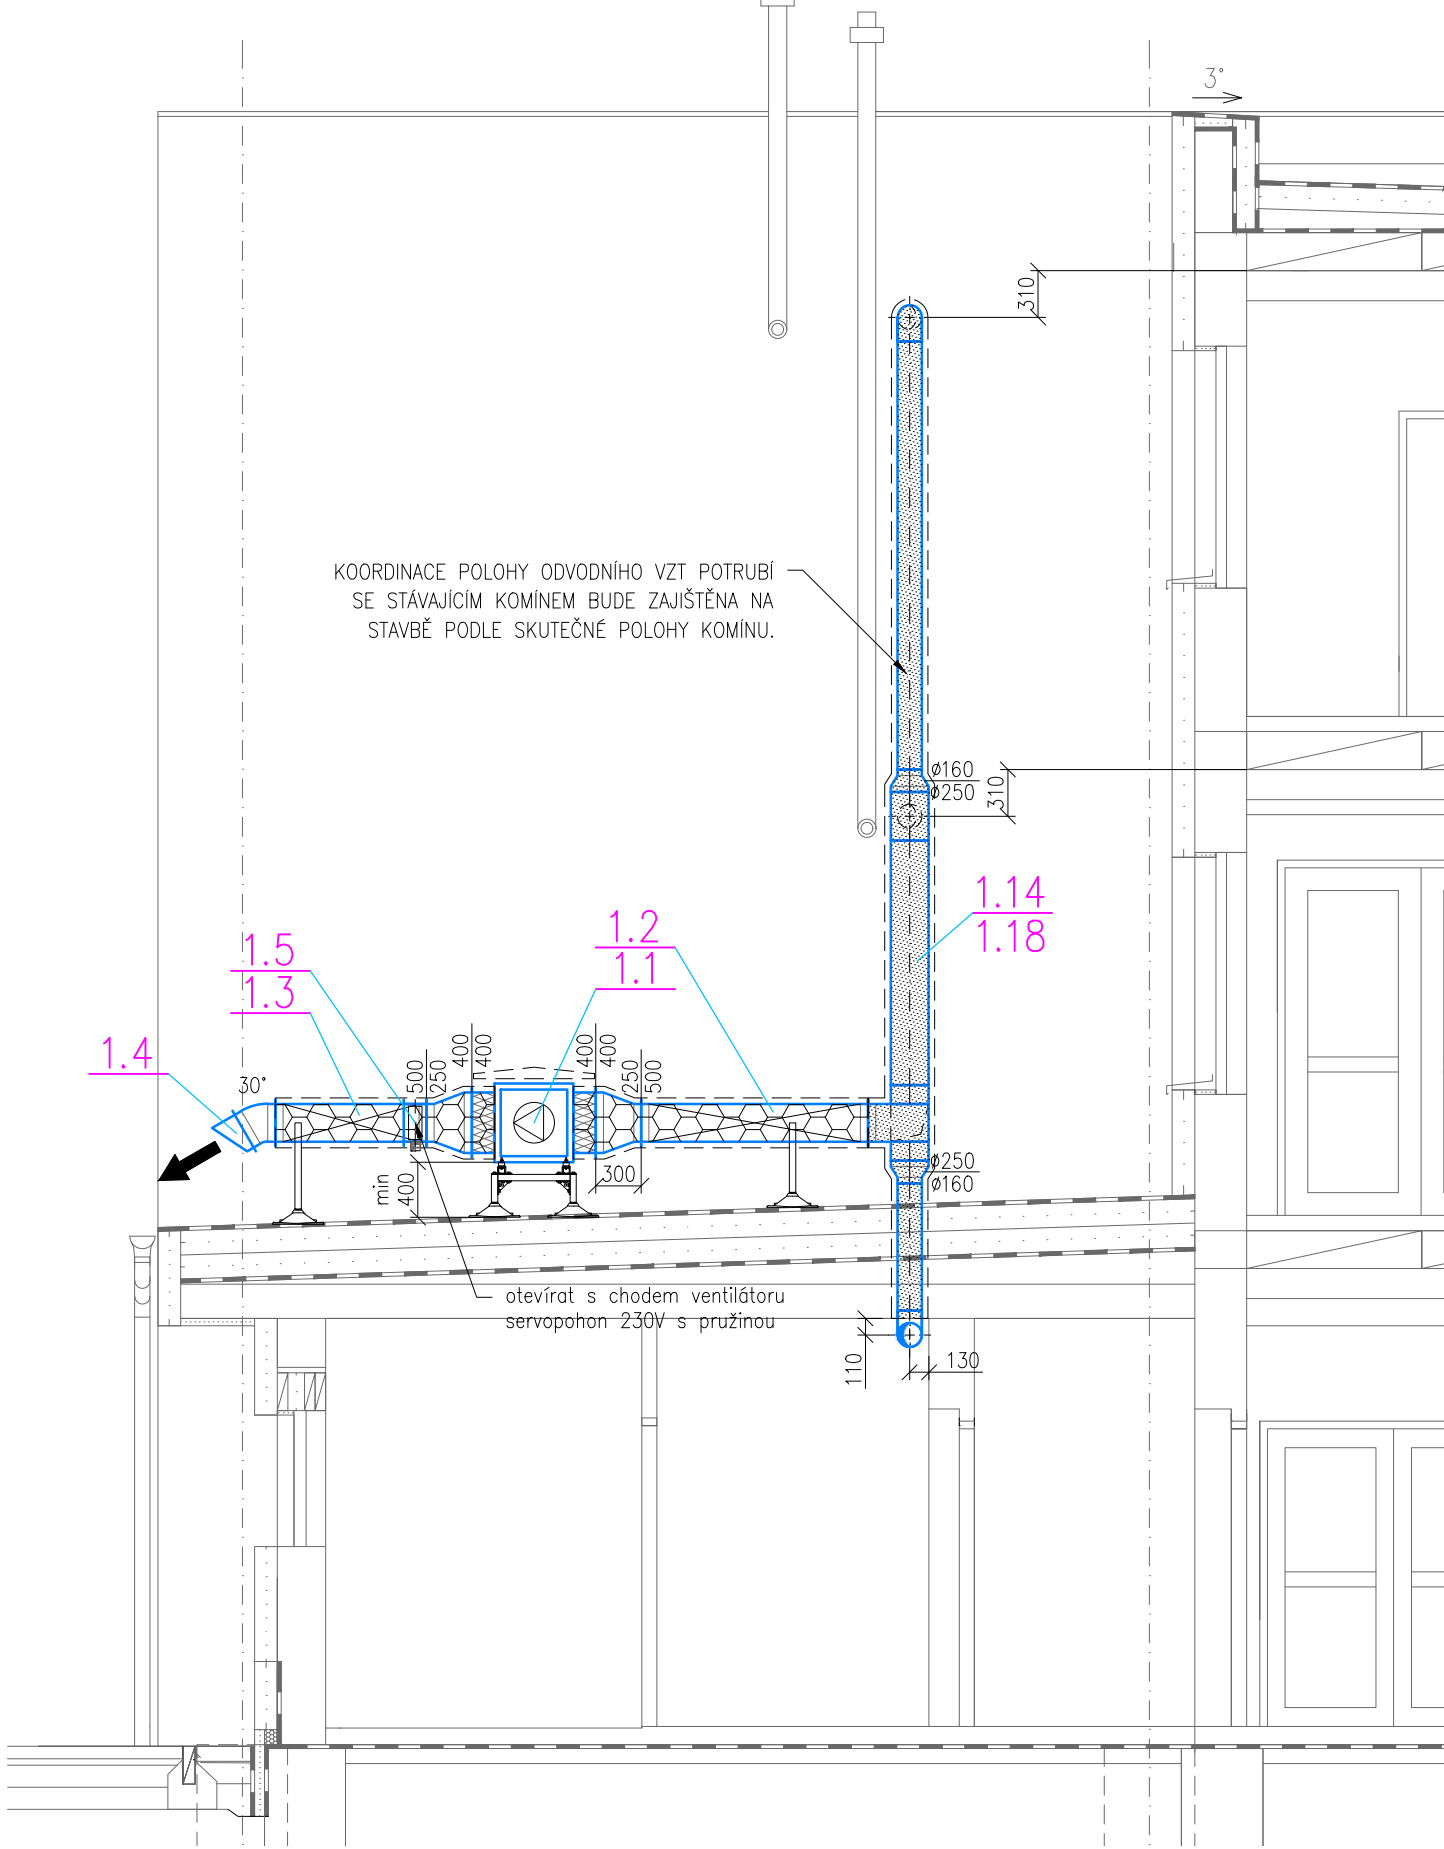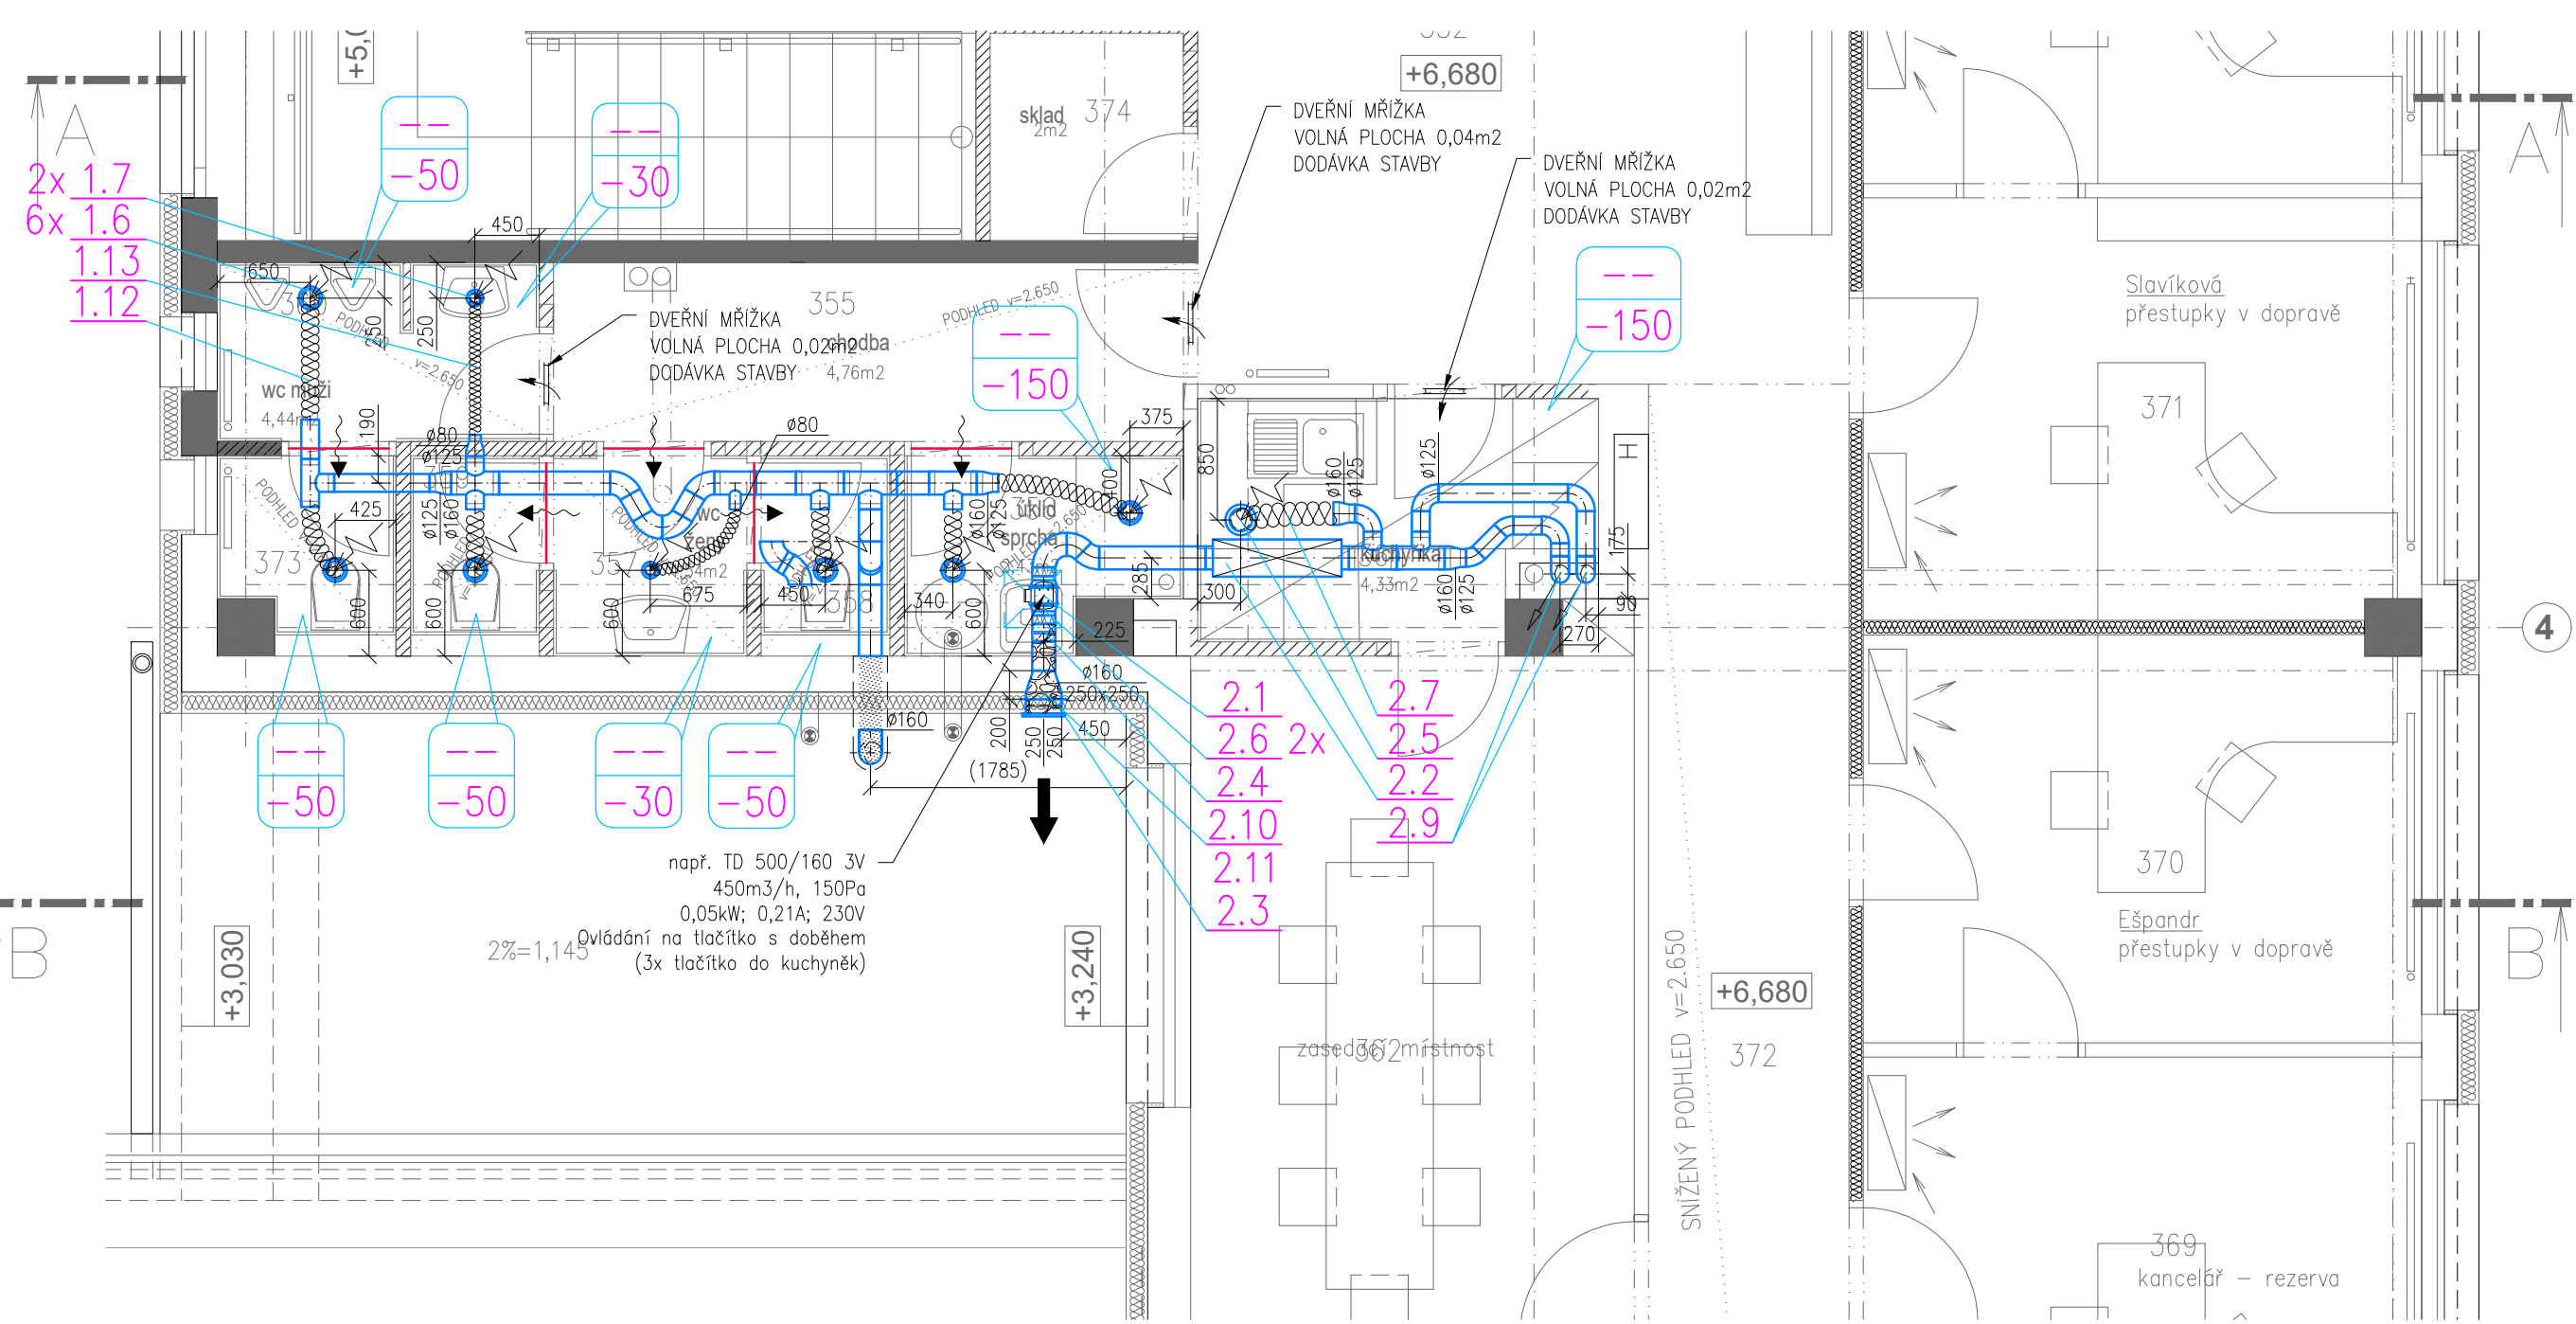

POZNÁMKA :

- ← PŘEDPOKLADANÝ SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
- ← VÝFUK ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- ← ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- +125 - NUCENÉ PŘÍVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI 125 [m³/h]
- 100 - NUCENÉ ODVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU Z MÍSTNOSTI 100 [m³/h]
- 250 - ROZMĚR POTRUBÍ 250 [mm] x 100 [mm] (BEZ TLOUŠTKY IZOLACE)
- 600x200 SH2300 - STĚNOVÁ MŘÍŽKA A [mm] x B [mm] / SPODNÍ HRANA OD PODLAHY [mm]
- DVEŘE BEZ PRAHU, MEZERA 10 až 15 mm (ZAJISTI STAVBA)
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA, OSAZENA DOLE (DODÁVKA STAVBY)
- TLUMIČ HLUKU

POZNÁMKA POTRUBÍ :

- ZNEHODNOCENÝ VZDUCH - ODVÁDĚNÝ
- PŘÍVÁDĚNÝ VZDUCH
- OHEBNÉ VZT POTRUBÍ

POZNÁMKA IZOLACE :

- IZOLACE TEPELNÁ, DO POZINKOVANÉHO PLECHU 4cm
- IZOLACE TEPELNÁ KAUKČUKOVÁ 15mm
- IZOLACE TEPELNÉ HLUKOVÁ, DO POZINKOVANÉHO PLECHU 6cm

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
PROJEKT
Ing. Karel Dvořák
projekty TZB
T. 721 111 627, E. ktd.projekt@gmail.cz

číslo paré	
------------	--

projekt
STAVEBNÍ ÚPRAVY
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
místo stavby
k.ú. Ústí nad Orlicí; parc. č. 3159
Dělnická ulice č.p. 1405, Ústí nad Orlicí
investor
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

autor návrhu	Ing. arch. Marta Balážiková
odpovědný projektant stavby	Ing. Ondřej Balážik
AsR	Ing. Ondřej Balážik
odpovědný projektant profese	TPS Ing. Karel Dvořák
EL	Ing. Tomáš Blažek
PBR	Ing. Petr Skříčka

název výkresu
D.1.2.4 - TPS - VZDUCHOTECHNIKA
PŮDORYSY A ŘEZ

označení výkresu	2024-08	STAVENÍ OBJEKT	S002	STUPĚŇ PROJEKTOVÁNÍ	DPS
M	A4				

B3ATELIER
Ing. Ondřej Balážik, ČKA.IT-0010450
Palackého tř. 72, 612 00 Brno
602 00 Brno, tel.: +420 602 591 752
e-mail: b3atelier@b3atelier.cz
www.b3atelier.cz