

číslo paré	


projekt STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY místo stavby k.ú. Ústí nad Orlicí; parc. č. 3159 Dělnická ulice č.p. 1405, Ústí nad Orlicí investor Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 562 24 Ústí nad Orlicí
--


autor návrhu	Ing. arch. Marta Balážíková	
odpovědný projektant stavby	Ing. Ondřej Balážík	
odpovědný projektant profese	ASŘ	Ing. Ondřej Balážík
	ZTI,ÚT	Ing. Karel Dovrtěl
	EL	Ing. Tomáš Blažek
	PŘŘ	Ing. Petr Skříčka

název výkresu D.1.2.5 – TPS silnoproud SCHÉMA ROZVADĚČE RS1


označení výkresu D.1.2.5_09	2024-08	STAVEBNÍ OBJEKT S002	STAVEBNÍ PROJEKTOVÁNÍ DPS
—	11A4		

B3 ATELLIER
Ing. Ondřej Balážík, ČKAIT-0010450 Palackého tř. 72, 612 00 Brno 602 00 Brno, tel.: +420 602 591 752 e-mail: b3atelier@b3atelier.cz www.b3atelier.cz

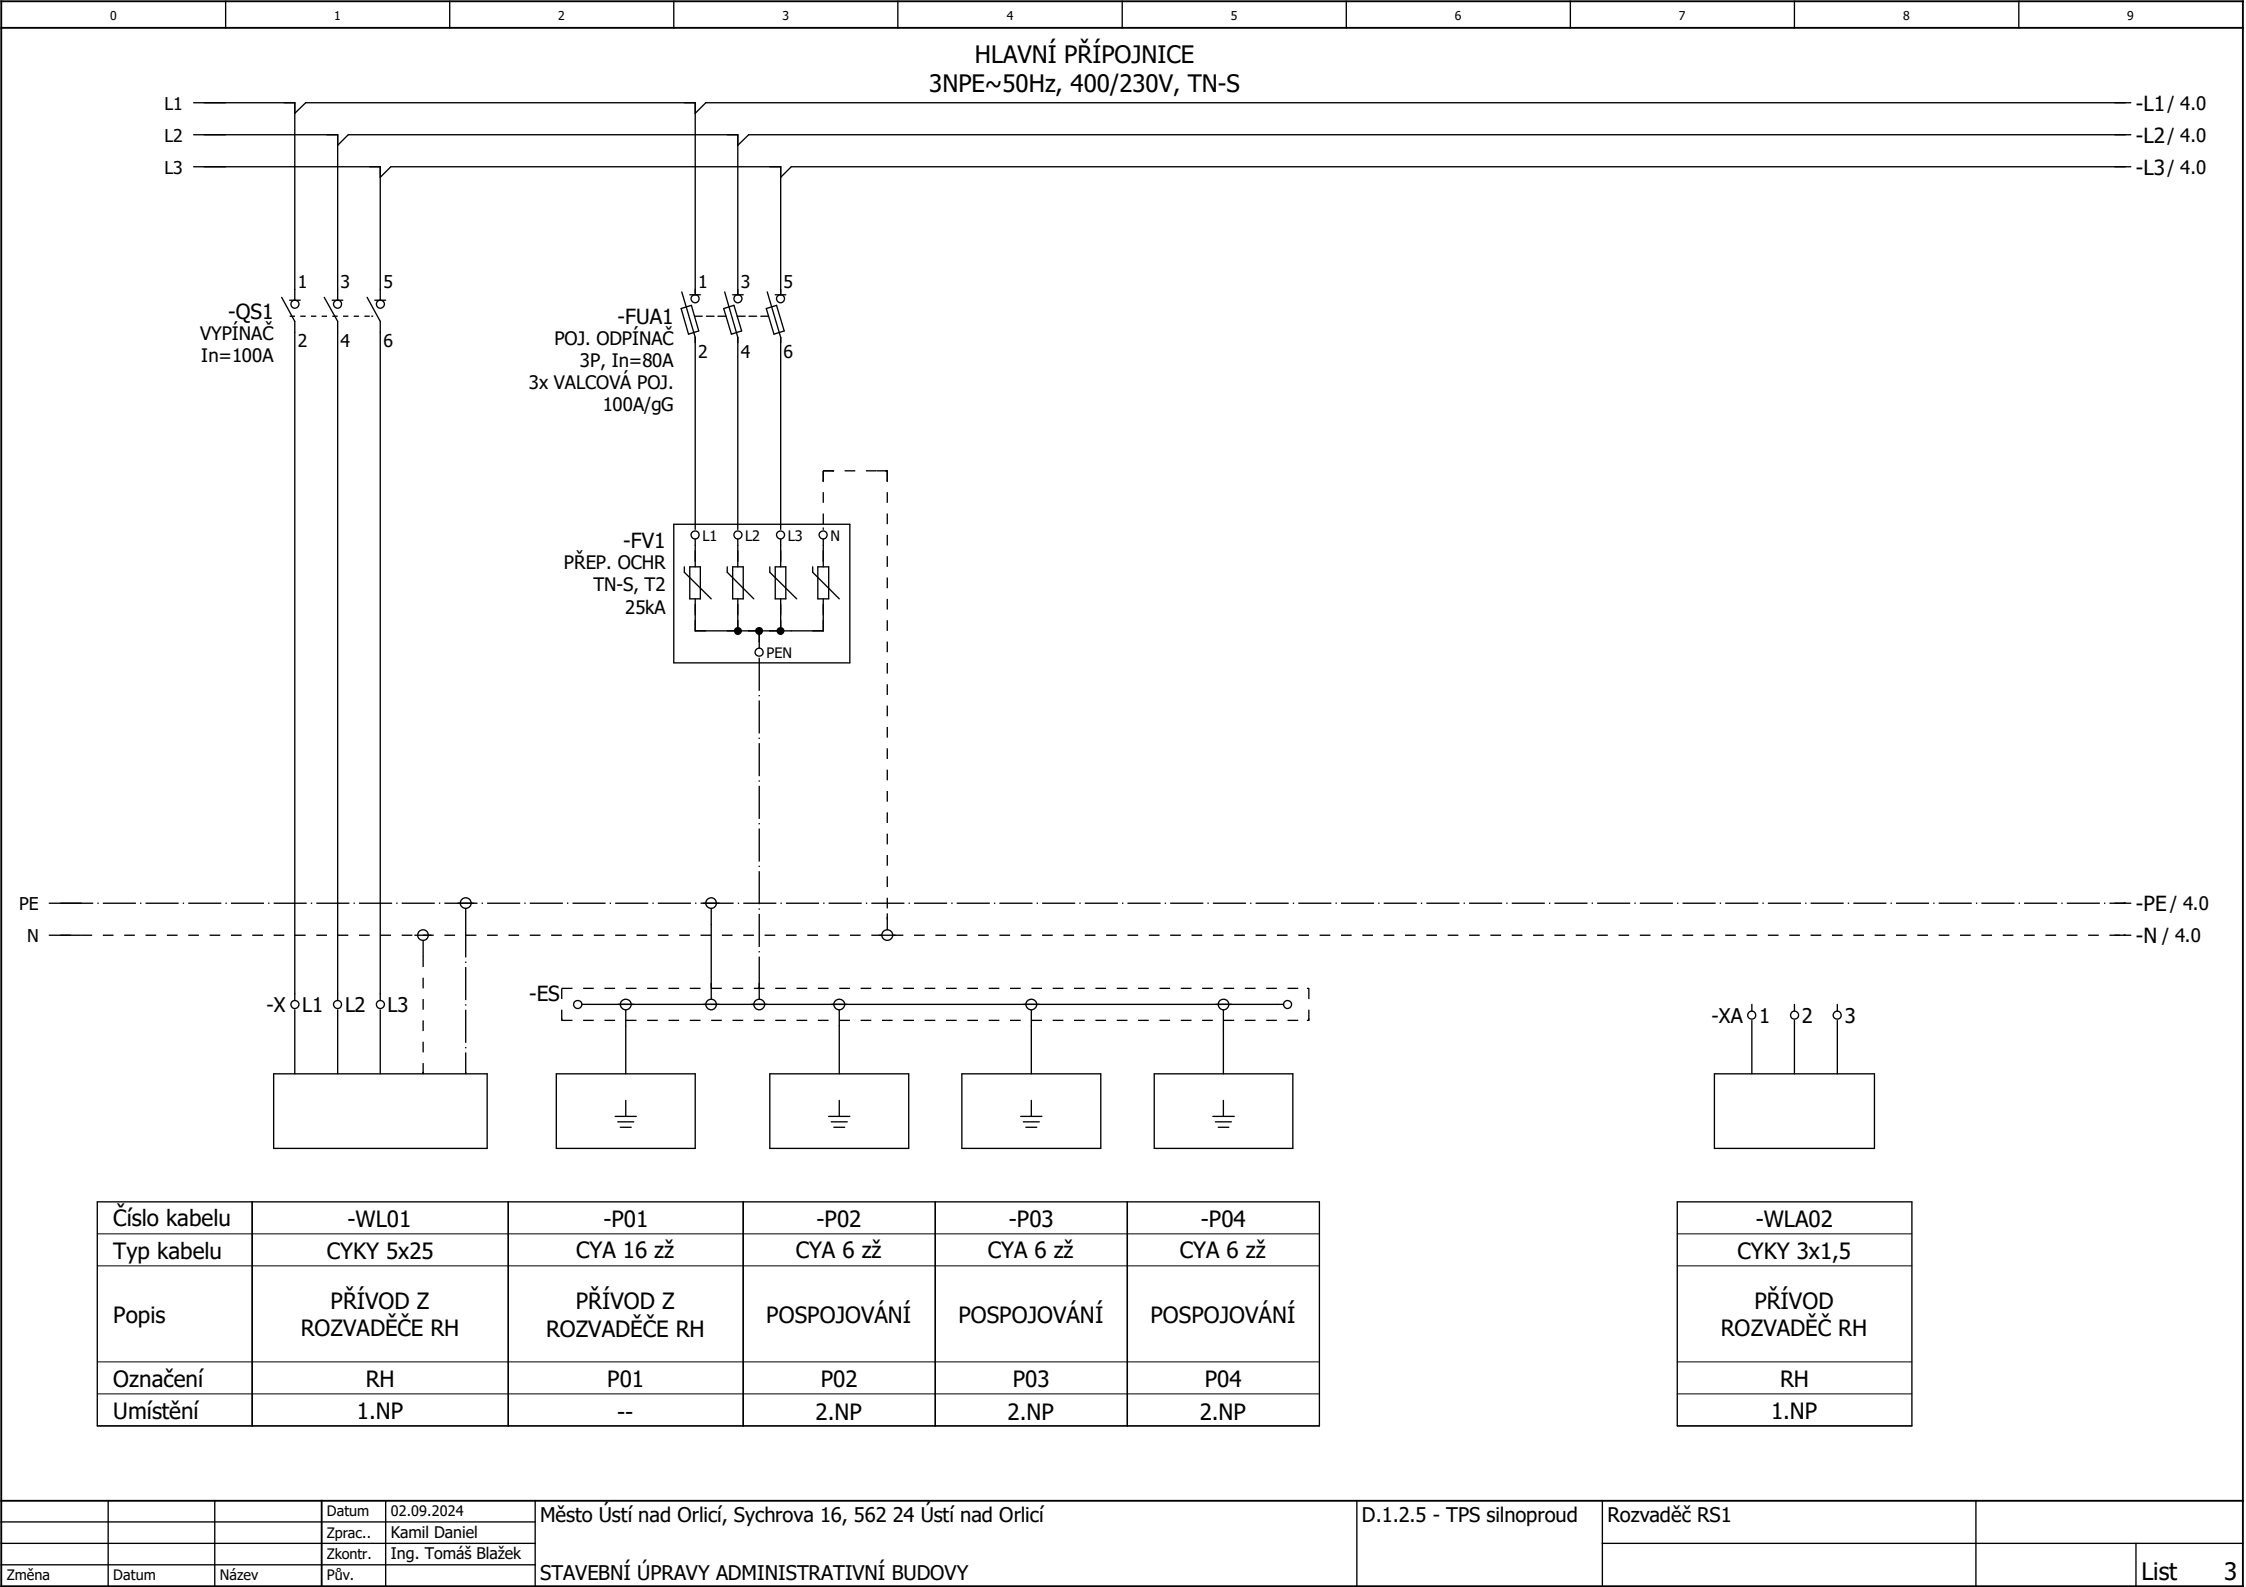


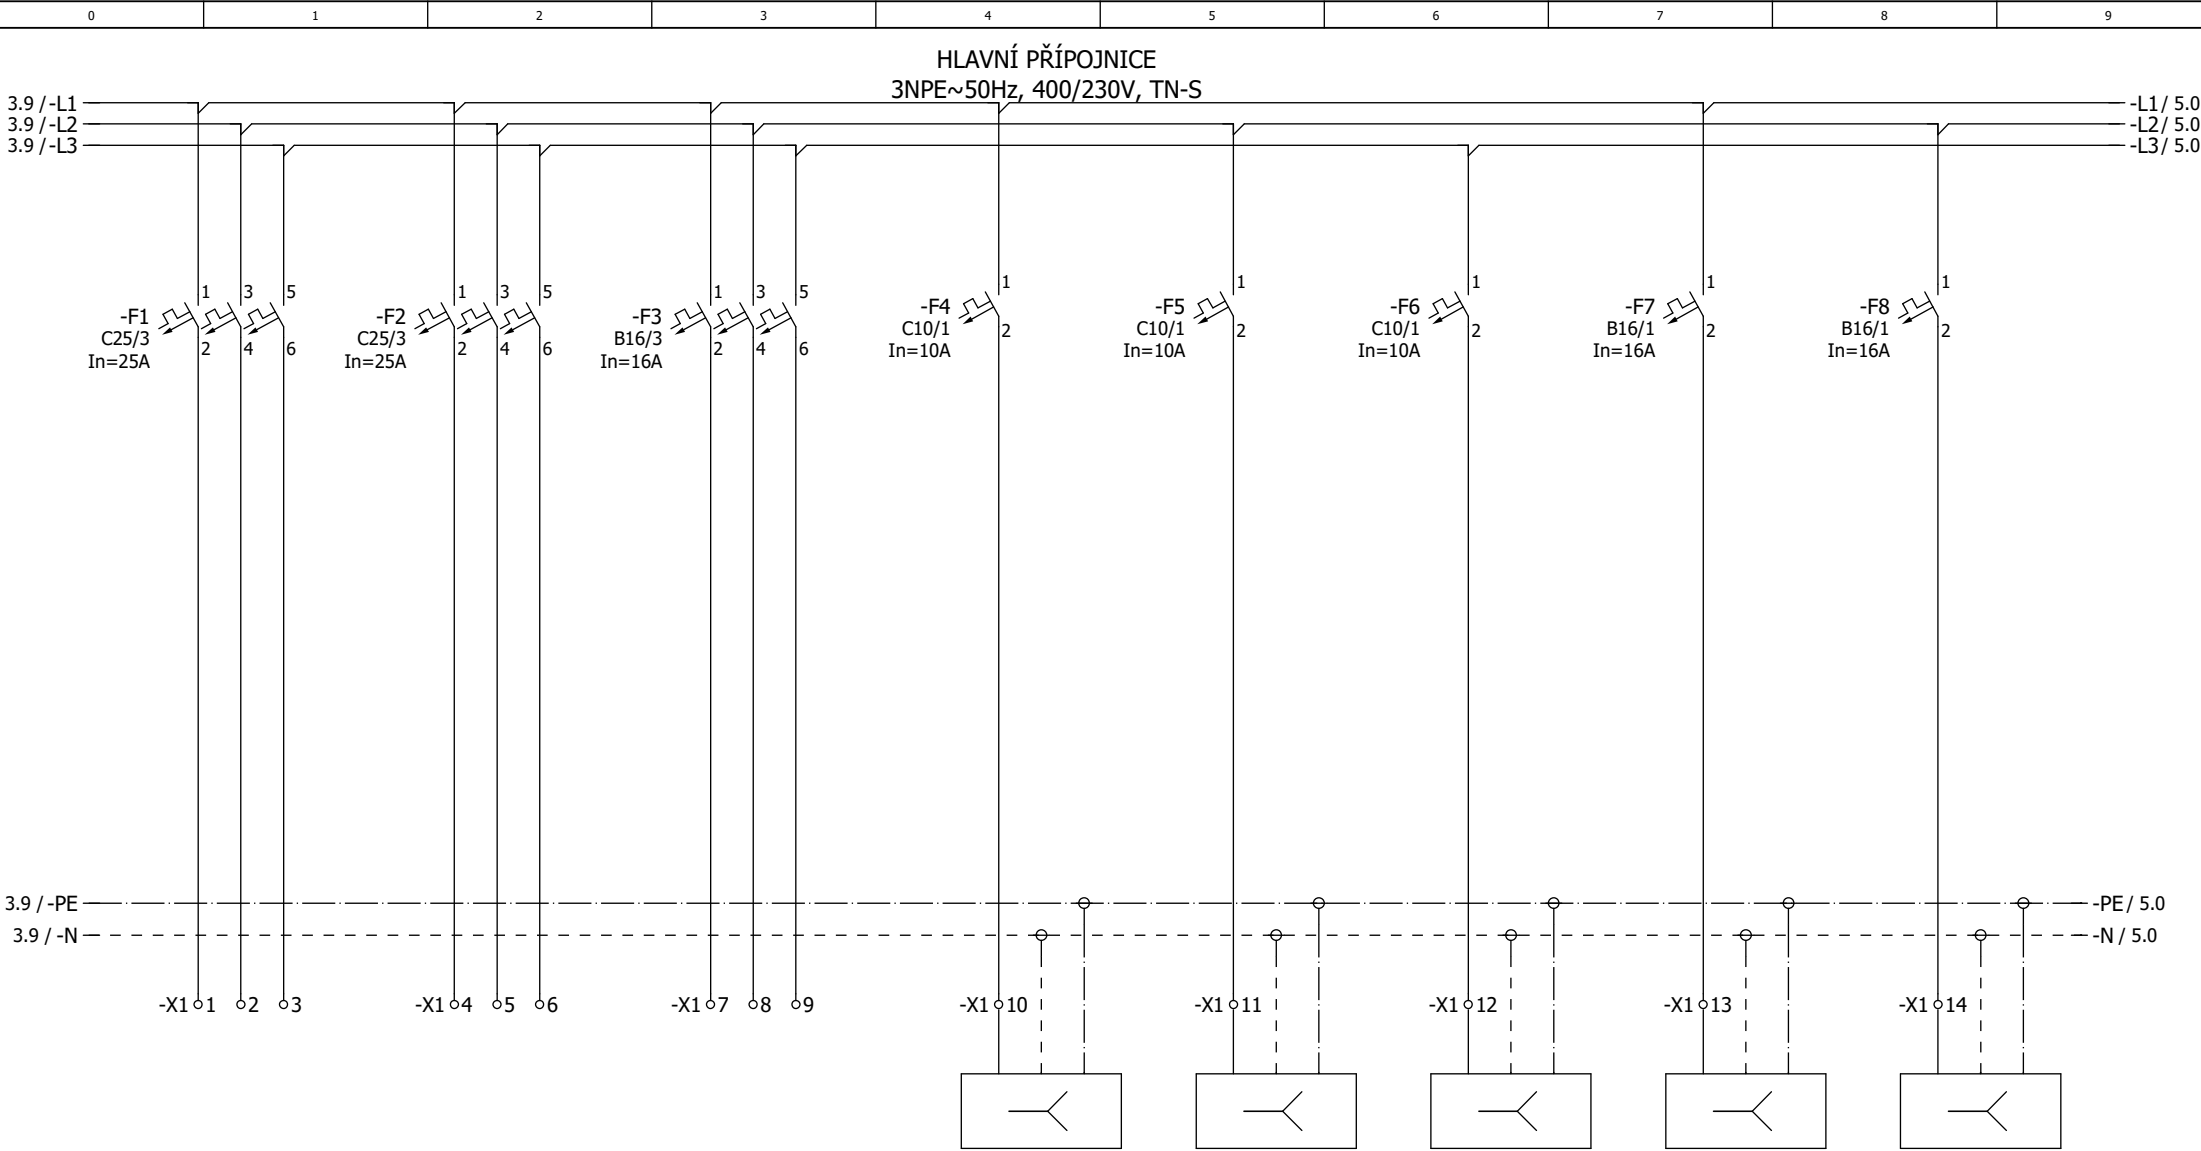

Číslo kabelu				-WL02	-WL03	WL04	-WL05	-WL06
Typ kabelu				CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5
Popis	REZERVA	REZERVA	REZERVA	STÁVAJÍCÍ KLIMATIZACE	STÁVAJÍCÍ KLIMATIZACE	NAPÁJENÍ REU 1,5 VZT 2.9	OSOUEČ RUKOU	OSOUEČ RUKOU
Označení				VZT2.1-VZT2.5,VZT2.11	VZT2.6 - VZT2.8	REU 1,5	V2.1	V2.2
Č. místnosti				2.NP	2.NP	2.NP	2.NP	2.NP

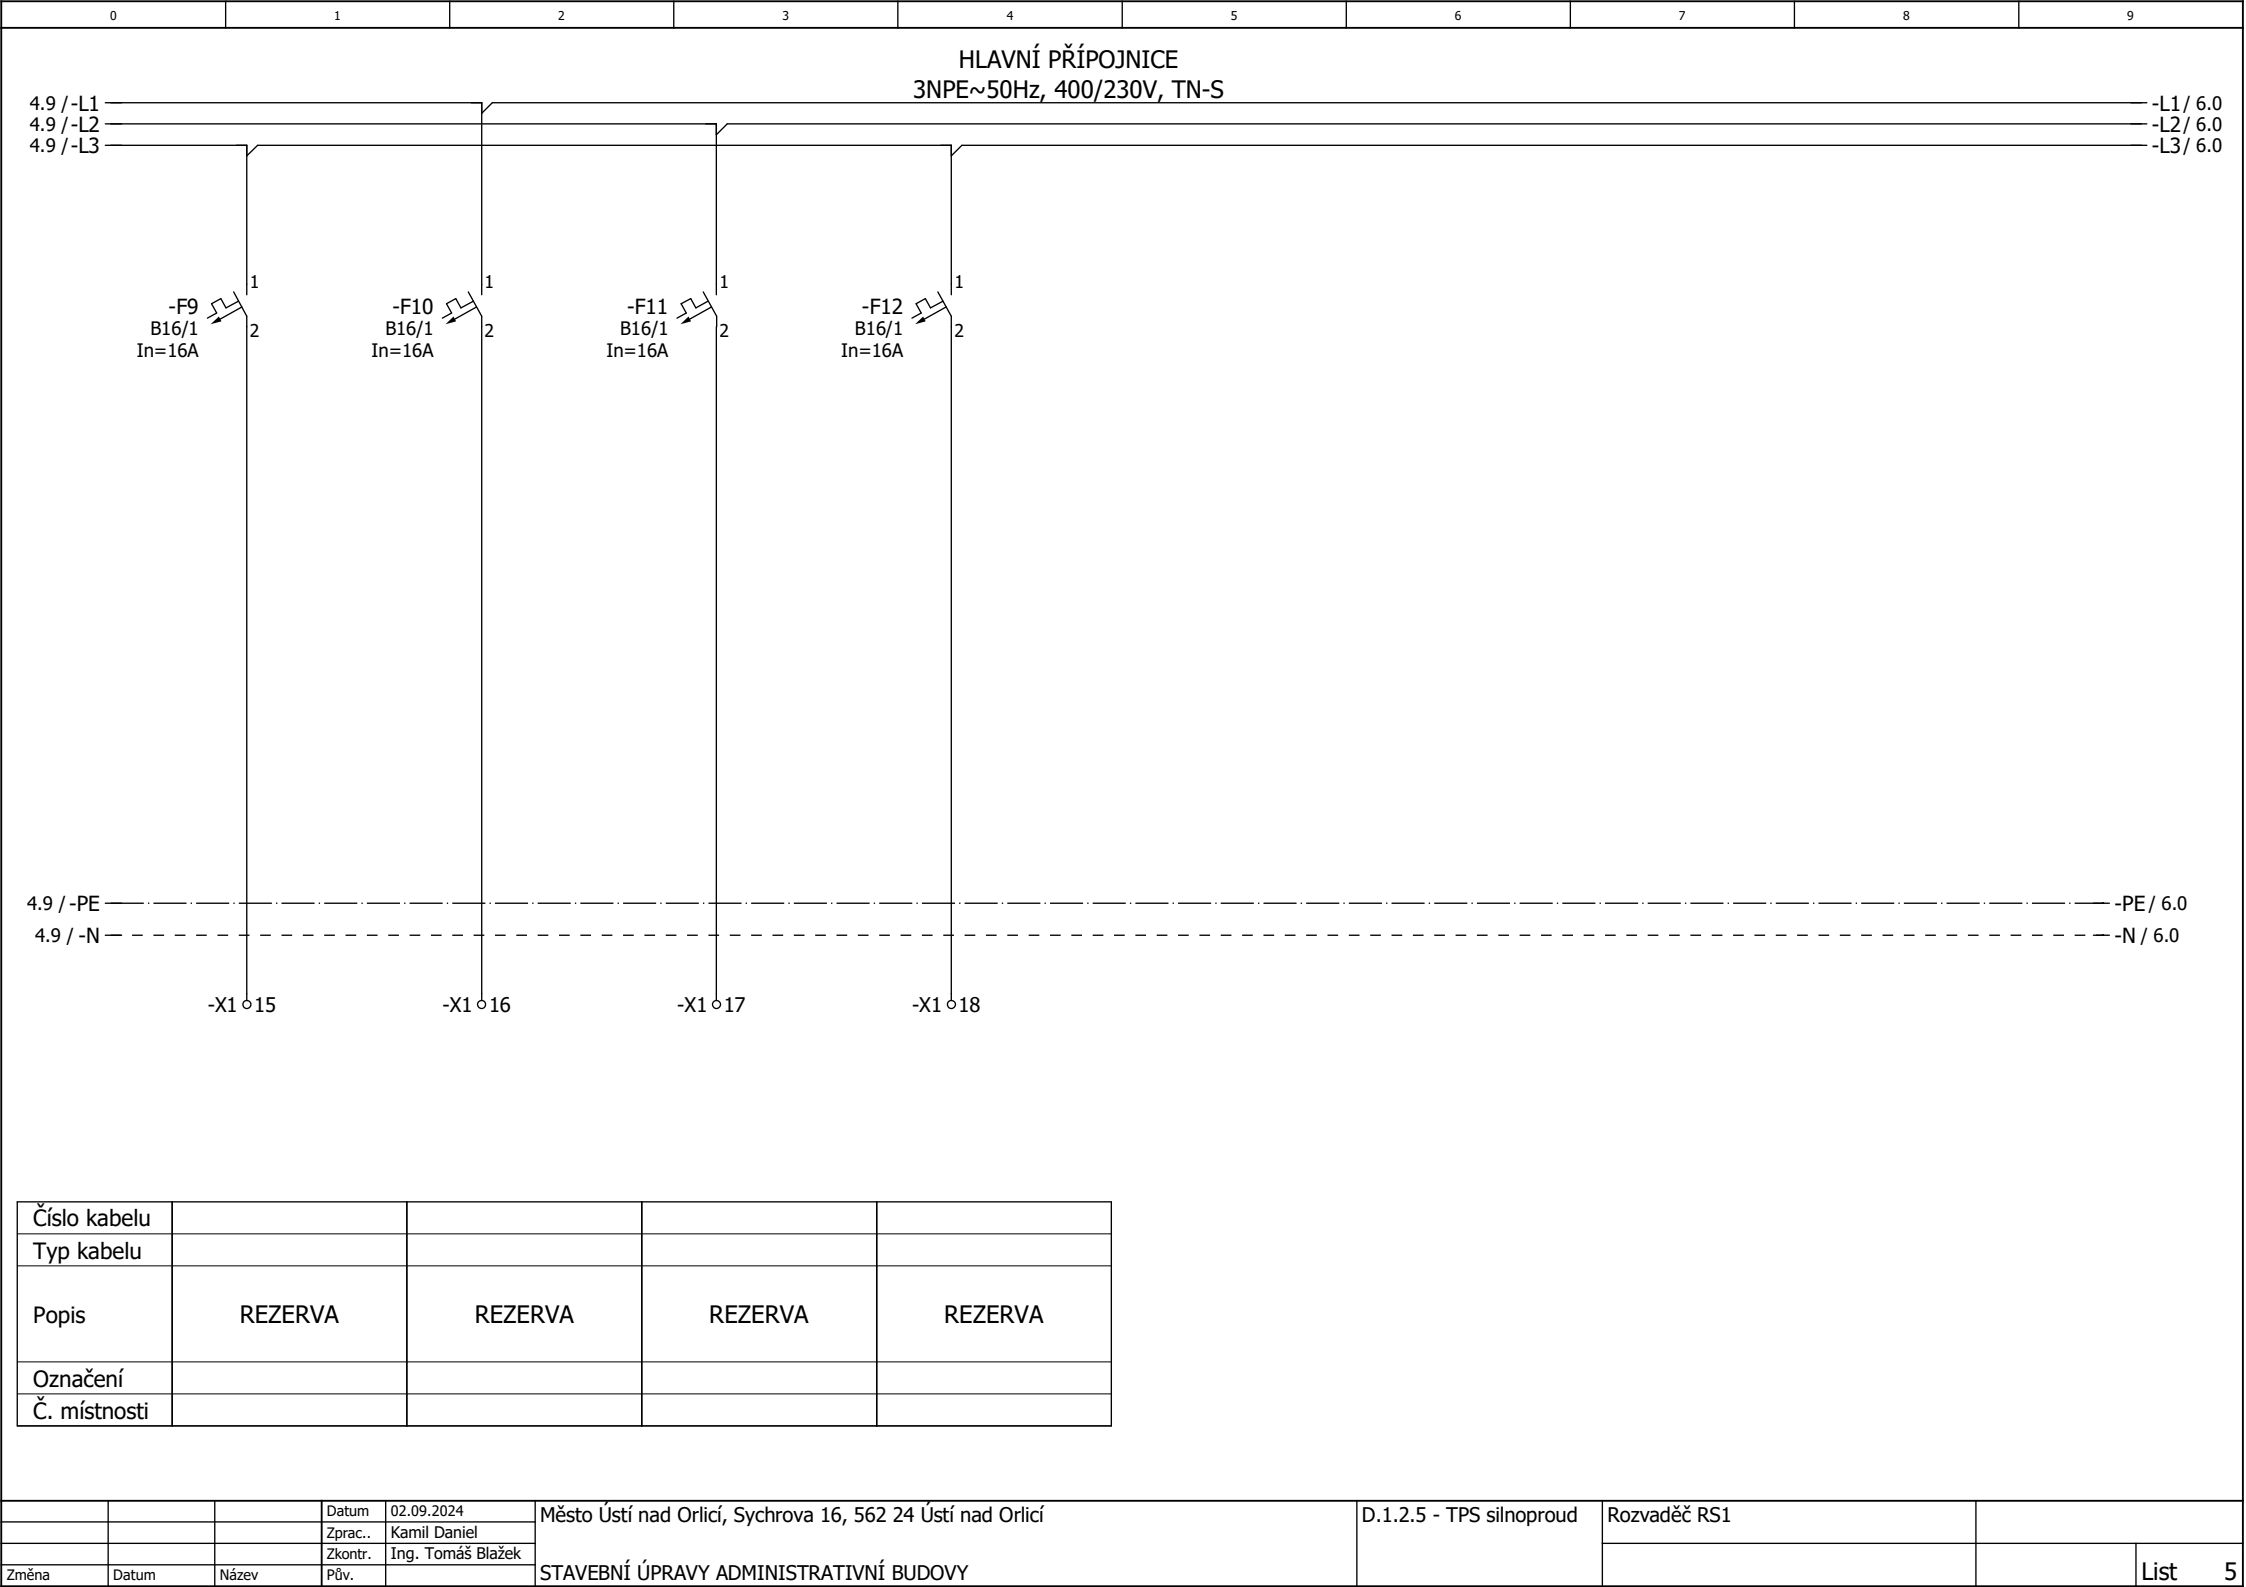

3NPE~50Hz, 400/230V, TN-S

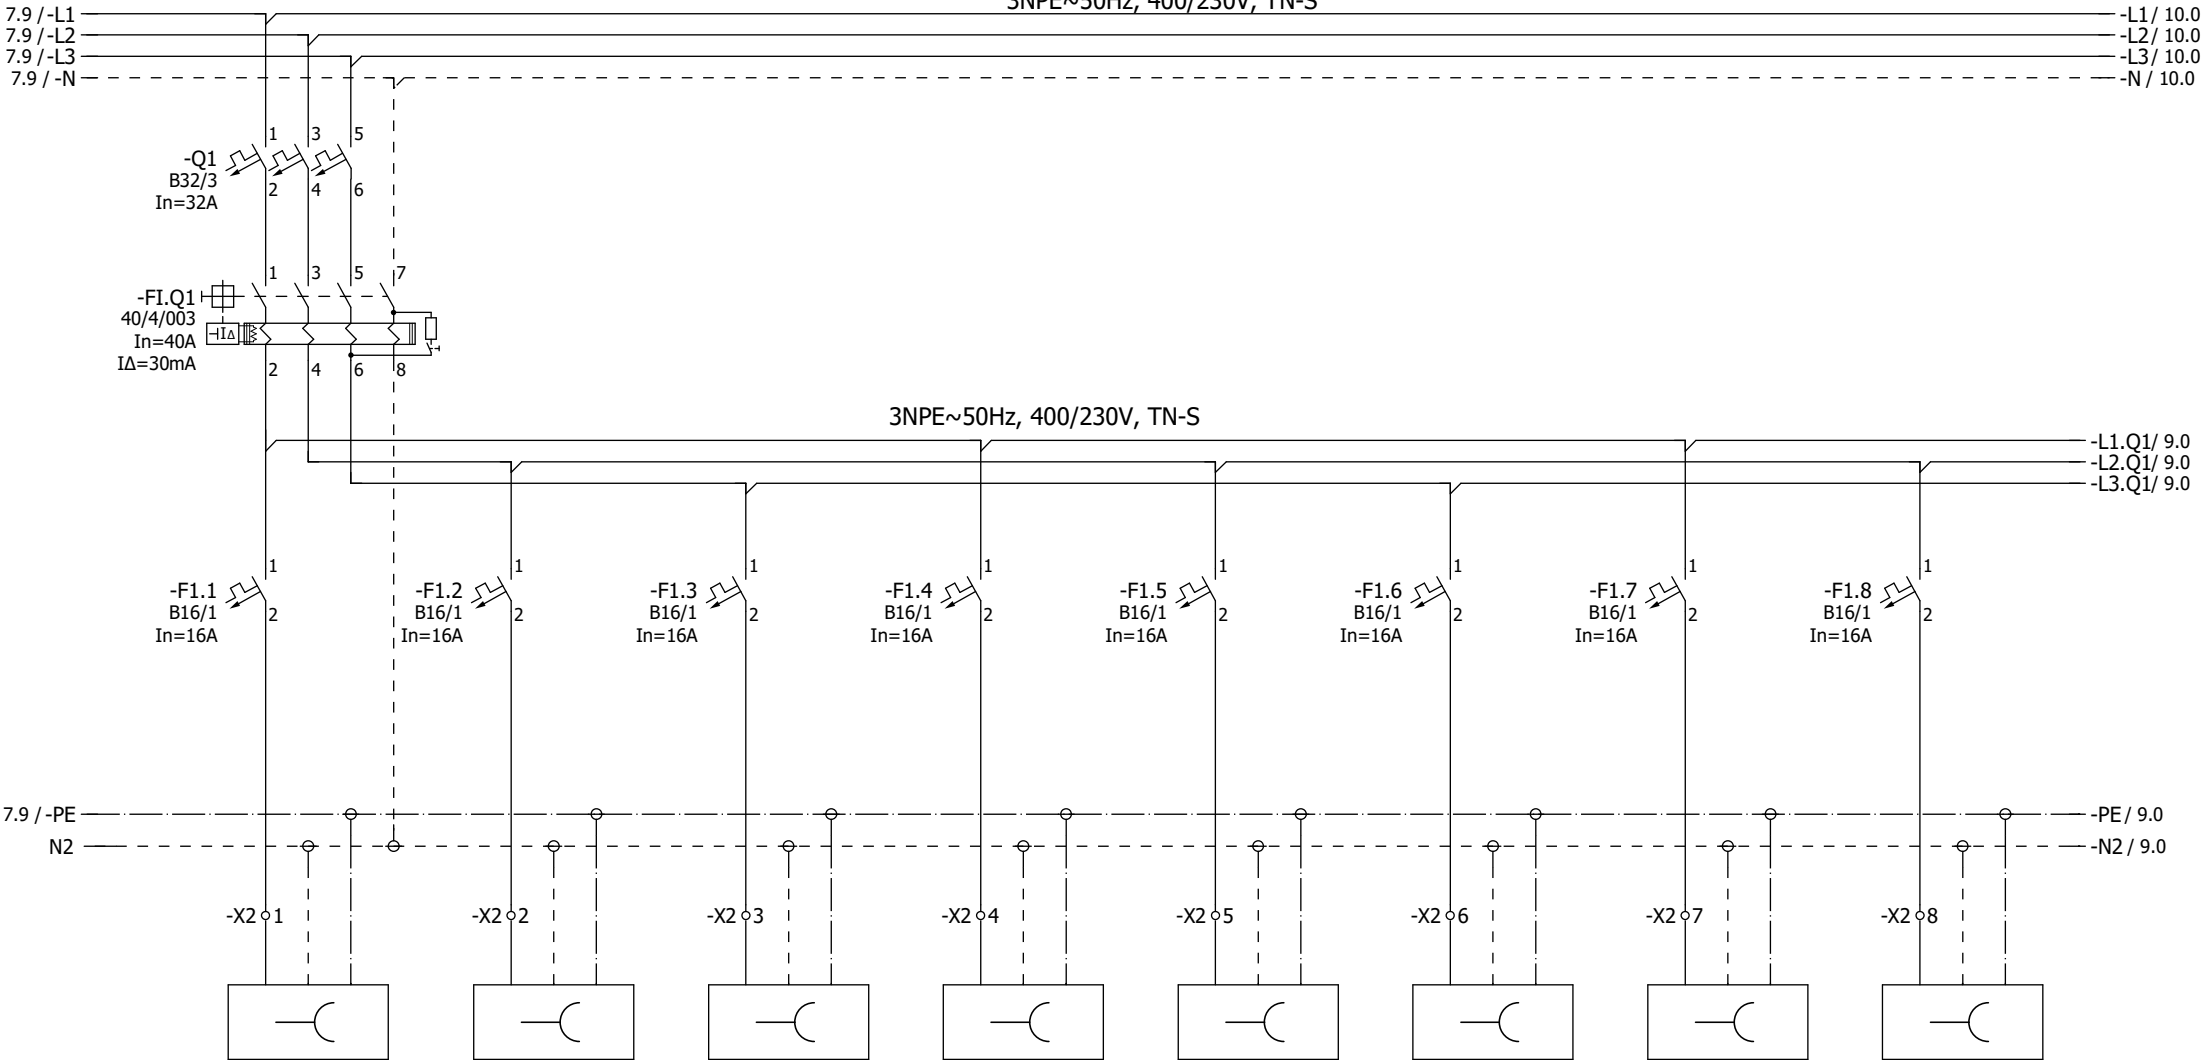[illegible]

