
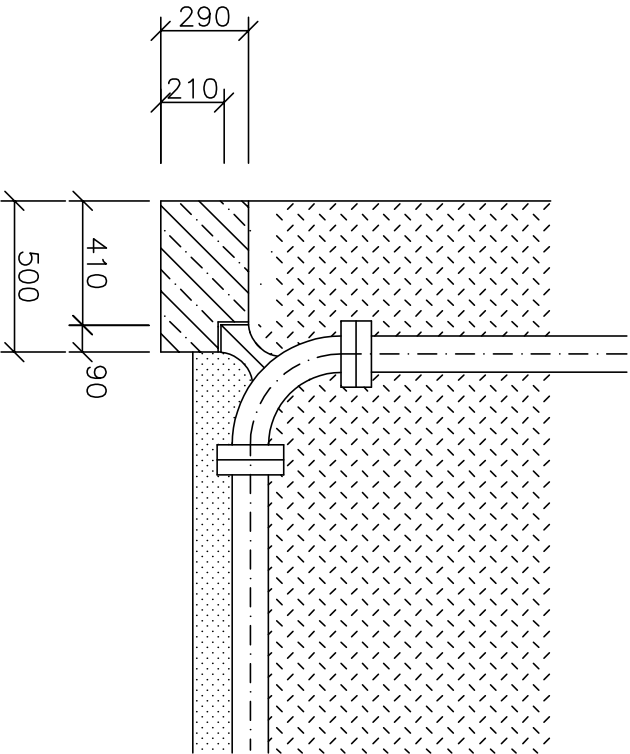



BLOKY POD KOLENA S PATKOU
(U HYDRANTŮ)

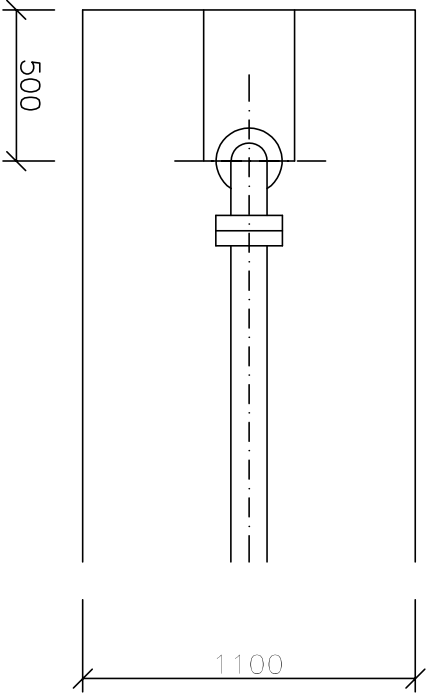

BETON – C12/15
(POTRUBÍ PVC OBALIT LEPENKOU)

ROZMĚRY

DN80			DN100			DN150			DN200		
V	§1	§2	V	§1	§2	V	§1	§2	V	§1	§2
450	300	300	500	300	400	550	350	600	600	500	800

REVIZE		POPIS OBSAHU REVIZE		DATUM	
Zodpov. projektant	Vypracoval		Kontrola		
Ing. <u>Pravec František</u> <i>Pravec</i>	Ing. <u>Kopecký Josef</u> <i>Kopecký</i>		Ing. <u>Pravec František</u>		
Obec Ústí nad Orlicí – Kerhartice		Kraj	Pardubický		
Investor TEPVOS, spol. s r. o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí					
OBNOVA - VODOVODNÍ ŘAD V UL. ZAHŘÁDKÁŘŮ Z PE D90/8,2 DN74 - DL. 110 m			 <p>570 01 Lhomyšl - Suchá Lhota 22 tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz</p>		
Číslo zakázky			09022024		
Druh projektu			DVR+DPS		
Datum			10/2024		
Formát A4			2xA4		
Měřítko			Číslo přílohy		
BLOKY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ			D.5		