
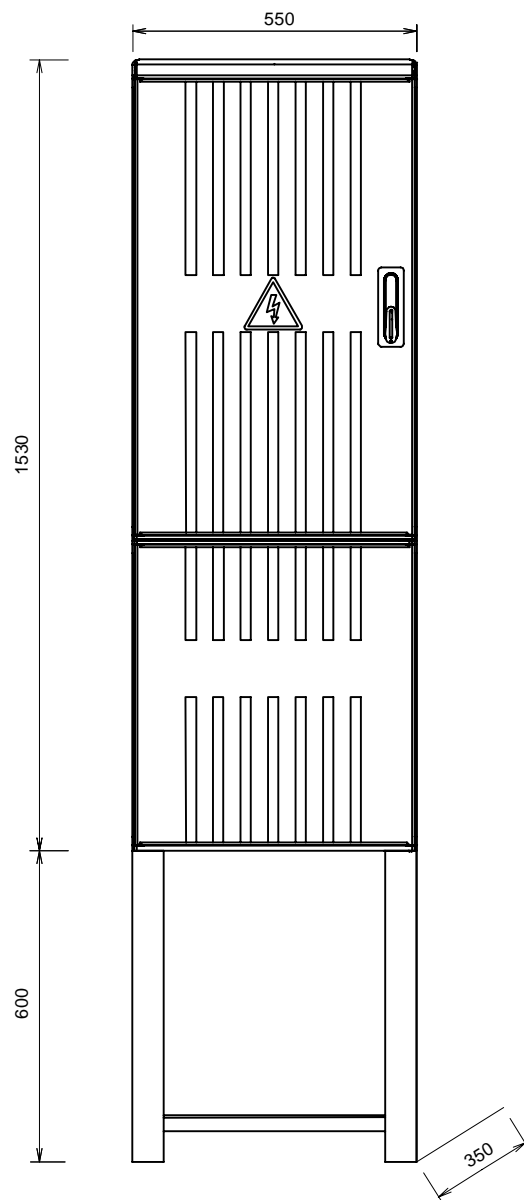


Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------|------------------|
| Vypracoval: Ing. Petr Kortyš | | Zodp. projektant: Ing. Petr Kortyš | | Kontroloval: Ing. Petr Kortyš | | <div>ELKOR ELEKTROPROJEKTY <small>MAŘÁKOVA 1149, 570 01 LITOMYŠL E-MAIL: PROJEKTY@ELKOR.CZ</small></div> | | |
| Kraj: Pardubický | | | Obec: Ústí nad Orlicí | | | | | |
| Objednavatel: TEPVOS, spol. s.r.o., Královehradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí | | | | | | | | |
| <div>Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Moravská, Ústí nad Orlicí</div> <div>SO01 Veřejné osvětlení</div> | | | | | | | Formát | - |
| | | | | | | | Datum | 11/2024 |
| | | | | | | | Účel | DPS |
| | | | | | | | Č. zakázky | 2024/15 |
| | | | | | | | Změna | Č. kopie |
| Měřítko | - | | | | | | | |
| Obsah přílohy: Pojistková skříň PSO2 | | | | | | | Část dokumentace D.1.1 | Č. přílohy 10 |

PSO2



POZNÁMKA :

- Provedení PSO2 : 1x Plastová skříň - 900 x 350 x 550 (vxhlxš)
s pilířovým podstavcem 1200 x 350 x 550 (vxhlxš)
Materiál: plastická hmota Prepreg (SMC), lakovaný
PS osazena třífázovým zavíráním na závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky
Umístění otevírání dle pohledu
Krytí : IP 44, po otevření dveří IP 20
Nátěr : Typový
Přívod : Spodem
Vývody : Spodem
Ovládací napětí :
Ochr. při poruše : Automatickým odpojením od zdroje
Napěťové soustavy : 3PEN AC 50Hz, 400V / TN-C
- Rozpojovací pojistková skříň bude umístěna v místě stávající rozpojovací skříně.

| | | | | |
|--------------------------------|--|----------|--|-----------|
| Název výkresu | | Výkres : | | List : 1 |
| Pojistková skříň PSO2 - POHLED | | PSO2 | | Listů : 2 |

PSO2

