



STÁVAJÍCÍ NAPÁJENÍ SSZ

RVO – stávající

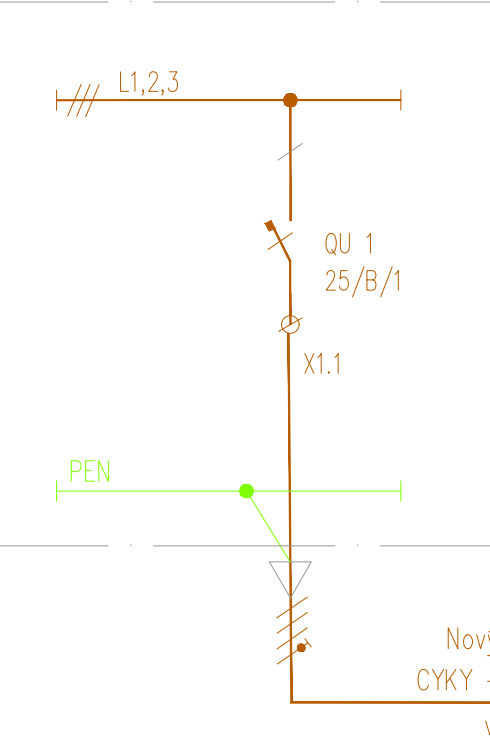

stávající ŘADIČ SSZ  
1NPE, AC50Hz 230V/TN–C–S

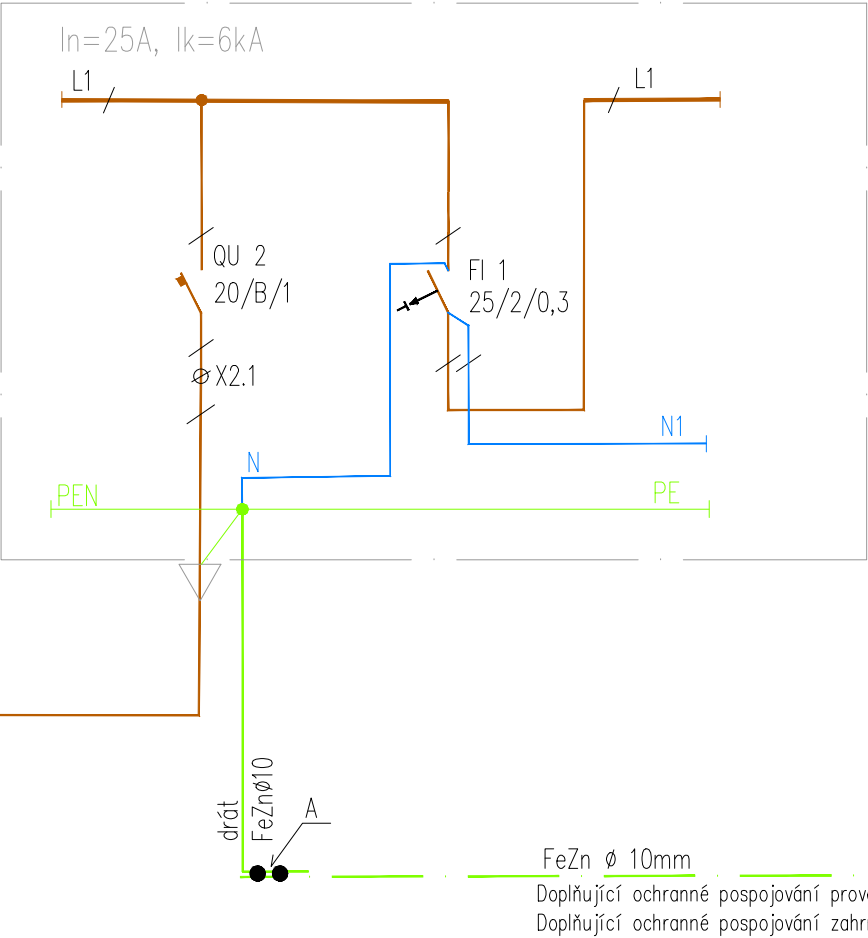

FeZn  $\varnothing$  10mm  
Doplňující ochranné pospojování provedené ve společné výkopové rýze s kabely SSZ.  
Doplňující ochranné pospojování zahrnuje řadič SSZ a všechny stožáry SSZ.  
Rz < 10 $\Omega$

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

ROZVADĚČ RVO: 3PEN, AC50Hz 400/230V/TN–C  
ŘADIČ SSZ: 1NPE, AC50Hz 230V/TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

čl. 411.1 – ZÁKLADNÍ OCHRANA (ochrana před dotykem živých částí) je zajištěna: základní izolací, přepážkami, kryty  
– OCHRANA PŘI PORUŠE je zajištěna:  
JE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000–4–41–ed.3

Řadič SSZ  
Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistíci prvky  
Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním  
Připojení venkovního zařízení  
Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem  
Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum

SO 401

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Ladislav Rybařík	 AŽD Praha s.r.o. Divize Automatizace silniční techniky Křižíkova 465/32 Královo Pole, 612 00 Brno Tel.: +420 541 421 540 E-mail: info@azd.cz	
KONTROLOVAL	Bc. Petr Pospíšil		
VYPRACOVAL	Ing. Ladislav Rybařík		
STAVEBNÍK	TEPVOS, spol. s.r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí		
MÍSTO STAVBY	Ústí nad Orlicí, silnice I/14, k.ú. Ústí nad Orlicí [775274]		
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE SSZ NA KŘÍŽOVATCE ULICE MORAVSKÁ A M. R. ŠTEFÁNKA, ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 401 SSZ U AVIONU	DATUM	04/2024
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE OBJEKTŮ	FORMÁT	A3
OBSAH:	STÁVAJÍCÍ NAPÁJENÍ SSZ	MĚŘÍTKO	1:250
		STUPEŇ PD	DÚSP+DPS
		ČÍSL. ZAKÁZKY	N21 P76 22
		ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 04