



**ÚSTÍ NAD ORLICÍ - OBNOVA VODOVODU
V UL. KOZINOVA
K.Ú. ÚSTÍ NAD ORLICÍ**

E.2 Dokladová část – doplnění č. 5

Městský úřad Ústí nad Orlicí
Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 10.02.2021

Naše č.j.: MUUO/16012/2021/ŽP/Ku/56
Číslo spisu: 1877/2021
Spis. značka: ŽP-Vod/1877/2021
Poč. listů: 6
Poč. příloh: 1
Poč. lis. př.: 2

Vyřizuje: Božena Kubešová
Tel: 465 514 216
E-mail: kubsova@muuo.cz
Datum: 27.04.2021
Místo: Ústí nad Orlicí

Evidenční list č. : G 2490

Ústí nad Orlicí - obnova vodovodu v ulici Kozinova, k.ú. Ústí nad Orlicí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (*dále jen "stavební zákon"*)

společnosti TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

vydává společné povolení

k umístění a provedení souboru staveb podle ustanovení § 15 odst. (6) vodního zákona a § 94j až 94p stavebního zákona a schvaluje tak stavební záměr „Ústí nad Orlicí - obnova vodovodu v ulici Kozinova, k.ú. Ústí nad Orlicí“. Stavba je situována na poz. parc. č. 855/2, 855/5, 855/6, 893/2, 2396/2, k.ú. Ústí nad Orlicí (orientační určení polohy vodovodního řádu: začátek: X:1072644.81 Y:603692.28 konec: X:1072761.13 Y:603605.97), číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0350-0-00, vodní útvar HSL_0710 – Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok Třebovka a CHOPAV Východočeská křída.

Popis stavby:

Jedná se o obnovu vodovodu v ulici Kozinova v Ústí nad Orlicí. Stavba bude sloužit k zásobování zájmového území pitnou vodou a je členěna na tyto stavební objekty:

SO-01 Rozváděcí vodovodní řad KOZ-1, dl. 145 m.

SO-01-01 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 1137, dl. 6,0 m.

SO-01-02 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 1135, dl. 5,0 m.

SO-01-03 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 1136, dl. 6,0 m.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

SO-01-04 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 1138, 1139, dl. 6,0 m.
SO-01-05 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 1157, 1170, dl. 7,0 m.
SO-01-06 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 1149, 1150, dl. 17,0 m.
SO-01-07 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 1040, dl. 5,0 m.
SO-01-08 veřejná část vodovodní přípojky pro nadz. hydrant, dl. 4,5 m.
SO-01-09 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 214, dl. 5,5 m.

Vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody bude provedeno z PE 100 RC2 SDR 11 Ø 110/10 DN 90 mm PN 16. Veřejná část vodovodních přípojek bude provedena z PE 100 RC2 SDR 11 Ø 40/3,7 DN 32,6 mm PN 16, z PE 100 RC2 SDR 11 Ø 50/4,3 DN 40,8 mm PN 16 a z PE 100 RC2 SDR 11 Ø 63/5,8 DN 51,4 mm PN 16.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Společné povolení k umístění a provedení stavby se v souladu s ustanovením § 94p odst. (1) stavebního zákona a ustanovením § 15 odst. (3) vodního zákona vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (*zpracovala společnost M Projekt CZ s.r.o., IČ: 03508544, se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, Ing. Miloš Popelář, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0701003, v prosinci 2020 pod č. zak. 19_1070*).
2. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
3. Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
4. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska **Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP**, ze dne 22.12.2020 pod č.j. MUUO/43927/2020/ŽP/vel:
 - Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.
 - O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude původcem vedena průběžná evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem, kterou investor při kontrolních prohlídkách v průběhu stavby nebo po dokončení stavební činnosti předloží odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí.
5. Budou splněny následující podmínky **Krajské hygienické stanice Pardubického kraje** se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, taxativně uvedené v závazném stanovisku ze dne 11.01.2021 pod č.j.: KHSPA 28397/2021/HOK-UO:
 - před uvedením stavby vodovodu do provozu bude předložen seznam všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou s výluhovými testy na tyto materiály,
 - nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen výsledek rozboru pitné vody v kráceném rozsahu z rozváděcího vodovodního řadu KOZ-1 vo celkové délce 145 m.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření správců sítí – společnosti **TEPVOS, spol. s r.o.**, ze dne 18.02.2021 pod zn. TEP/267/2021/ZD, společnosti **GridServices, s.r.o.**, ze dne 05.01.2021 pod zn. 5002281056, společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.**, ze dne 13.01.2021 pod zn. 1112211208, společnosti **CETIN a.s.**, ze dne 22.12.2020 pod č.j.: 859327/20, společnosti **Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o.**, ze dne 05.08.2020. Kopie uvedených vyjádření jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené v tomto řízení.

7. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. **Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.**
8. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
9. Stavba vodního díla bude dokončena **do 31.12.2022.**
10. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu.**
11. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby.** Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady budou při ní předloženy *(jedná se zejména o tlakovou zkoušku vodovodu, vyjádření KHS, zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, přehled odpadů, které vznikly při stavební činnosti, zatříděných dle Katalogu odpadů, s uvedením způsobu jejich využití nebo odstranění, prohlášení o shodě, protokoly o provedené kontrole podzemních vedení a zařízení, pokud došlo k jejich odkrytí ... atd).*

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 10.02.2021 žádost společnosti TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, zastoupené společností M Projekt CZ s.r.o., IČ: 03508544, se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, o vydání společného povolení k umístění a provedení souboru staveb „Ústí nad Orlicí - obnova vodovodu v ulici Kozinova, k.ú. Ústí nad Orlicí“ *(podle ustanovení § 94j odst. (1) stavebního zákona a § 15 odst. (6) vodního zákona).*

Z hlediska zájmů daných ustanovením § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe *(§ 24 až 26 vodního zákona)* je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Tato stavba je v souladu s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Protože návrh žadatele o vydání společného územního a stavebního rozhodnutí obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením - veřejnou vyhláškou pod č.j.: MUUO/10146/2021/ŽP/Ku ze dne 15.03.2021, informoval účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci a o právu vyjádřit se k těmto podkladům.

Oznámení (*veřejná vyhláška*) bylo vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu u příslušného městského úřadu. Do dnešního dne vodoprávní úřad neobdržel k projednávané věci žádné další vyjádření, připomínky ani námítky.

Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 94k písm. b) stavebního zákona):

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. c) a d) stavebního zákona):

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona):

- vlastníci následujících sousedních pozemků nebo staveb na nich: poz. parc. č. 523/1, 855/1, 855/16, 855/17, 855/20, 872/1, 878/1, 878/2, 878/4, 878/5, 878/6, 878/7, 878/9, 878/11, 893/2, 894/2, 2414/8, 3023 a stav. parc. č. 919, 929, 981, 1031, 1132, 1320, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1339, 1342, 1343, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1688, 1689/1, 1689/3, 1689/4, 1689/5, 1689/6, 1689/7, 2099, 2100, 3480, 3816, k.ú. Ústí nad Orlicí.

Vodoprávnímu úřadu byly mimo jiné předloženy následující doklady:

- sdělení Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, orgánu územního plánování ze dne 30.12.2020 pod č.j.: MUUO/43928/2020/SÚ/franz,
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP ze dne 20.01.2021 pod č.j. MUUO/43925/2020/ŽP/Vel,
- sdělení Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP ze dne 07.01.2020 pod č.j. MUUO/43926/2020/ŽP/Bu,
- stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pod č.j. KRPE-55856-4/ČJ-2020-171106 ze dne 18.08.2020,
- souhlas Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pod č.j. KRPE-93737-1/ČJ-2020-171106 ze dne 29.12.2020,
- souhlas se zvláštním užíváním komunikace Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, SH a správních agend ze dne 28.01.2021 pod č.j. MUUO/3731/2021/DSS/jj,

- rozhodnutí podle ustanovení zákona o pozemních komunikacích Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, SH a správních agend ze dne 09.02.2021 pod č.j. MUUO/4800/ 2021/DSS/ba,
- závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany HZS Pk ze dne 11.01.2021 pod č.j. HSPA-32-2/2021,
- závazné stanovisko orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, ze dne 22.12.2020 pod č.j. MUUO/43927/2020/ŽP/vel,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 11.01.2021 pod č.j.: KHSPA 28397/2021/HOK-UO,
- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků,
- vyjádření Povodí Labe, s.p. pod č.j. PLa/2020/057601 ze dne 31.12.2020,
- vyjádření jednotlivých správců a vlastníků podzemních a nadzemních sítí a zařízení,
- plná moc k zastupování ze dne 03.08.2020.

Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položky 18, ost. (1), písm. h) ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 22.03.2021.

Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (*viz ustanovení § 118 stavebního zákona*).


Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. (1) správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (*viz ustanovení § 37 odst. (2) správního řádu*) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:


Božena Kubešová
oprávněná úřední osoba



Upozornění:

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí. Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítko a podpis orgánu*).

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Příloha:

- Situační výkres

(obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1 x štítek "Stavba povolena" a ověřenou PD (*žadatel*)

Účastníkům vodoprávního řízení je rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.

Na doručenkou obdrží:

- M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Na vědomí:


- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Dotčené orgány:


- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, orgán územního plánování, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor DSS, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Stavební objekt	Ozn.	PE100 RC2 SDR11 110/10 DN90
SO-01	ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘÁD KOZ-1	145
Celkem vodovodní řady v m :		145

SO-01 - ROZVADĚČÍ VODOVODNÍ ŘÁD K
PE100 RC2 SDR 11 110/10 DN90 - dl. 12

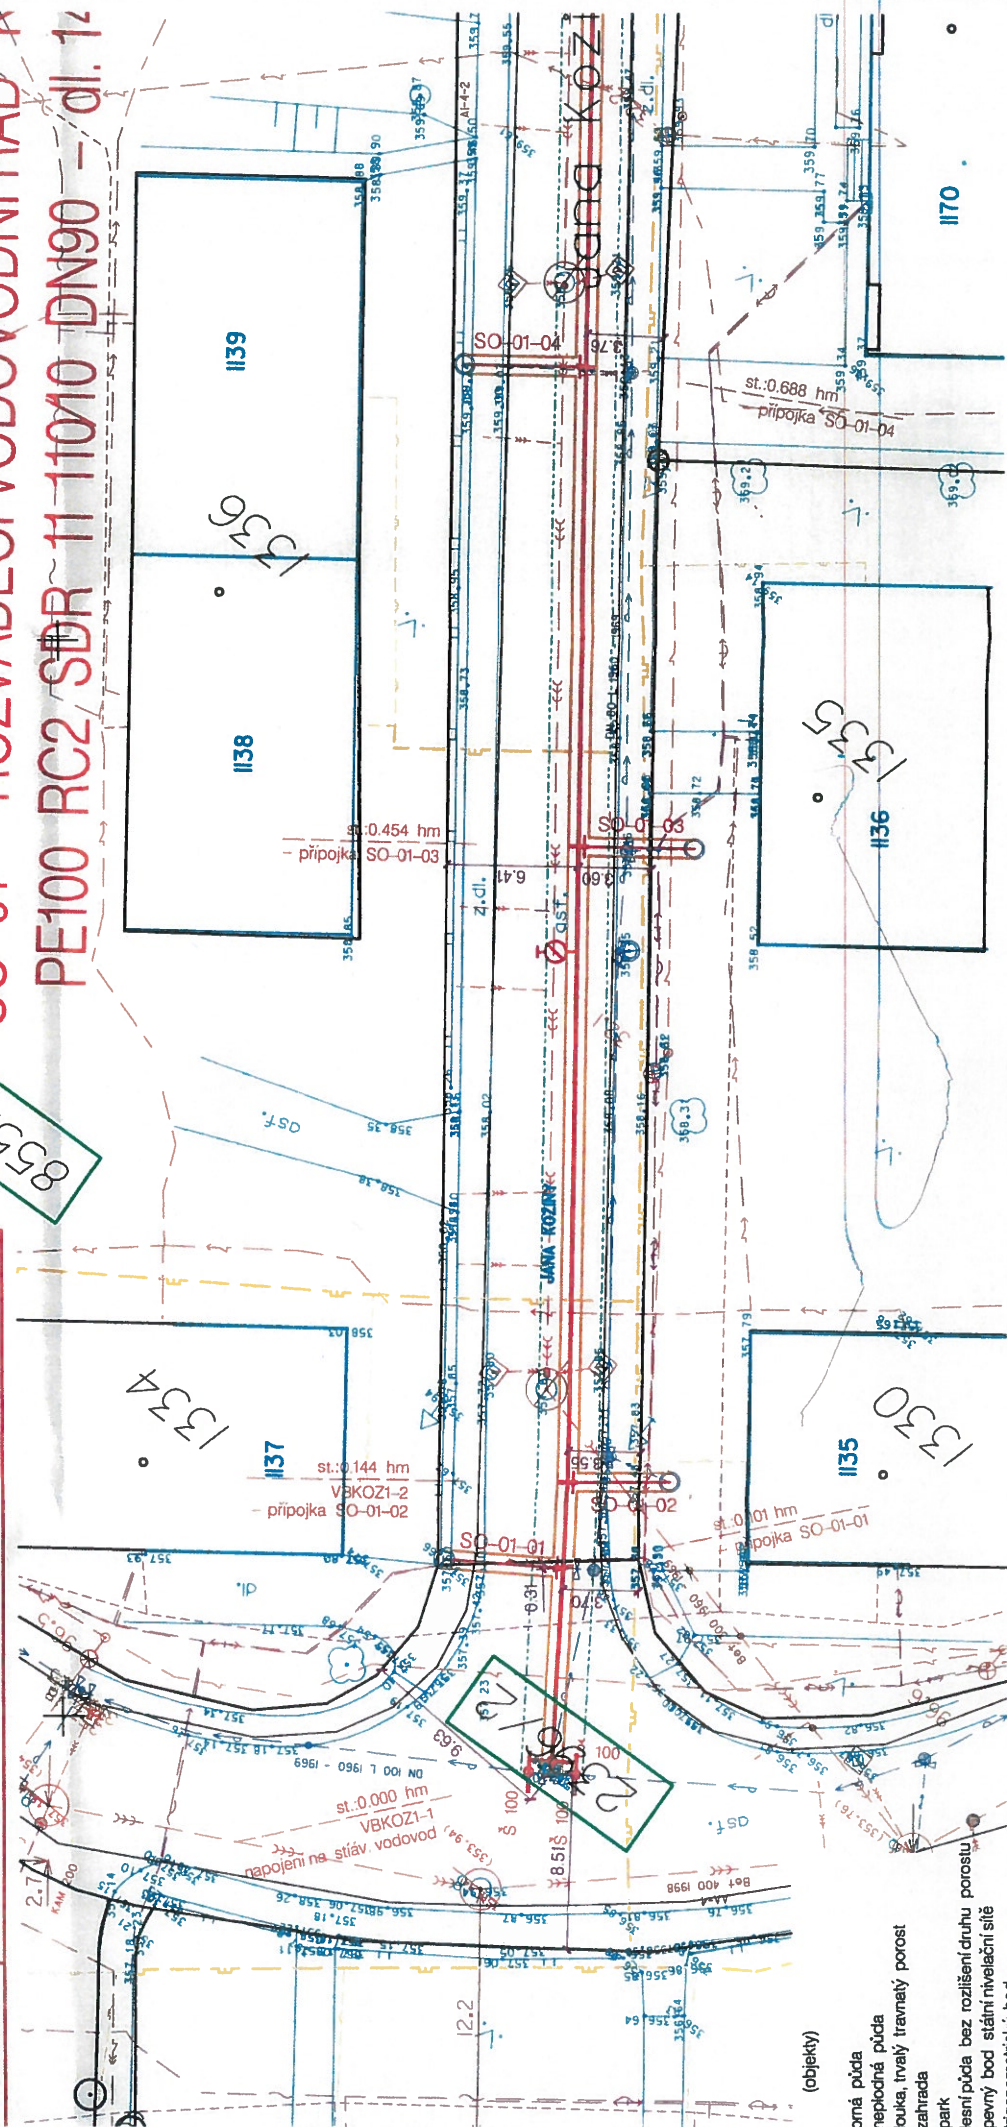

DĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD K0Z-1 DR 11 110/10 DN90 - dl. 145 m

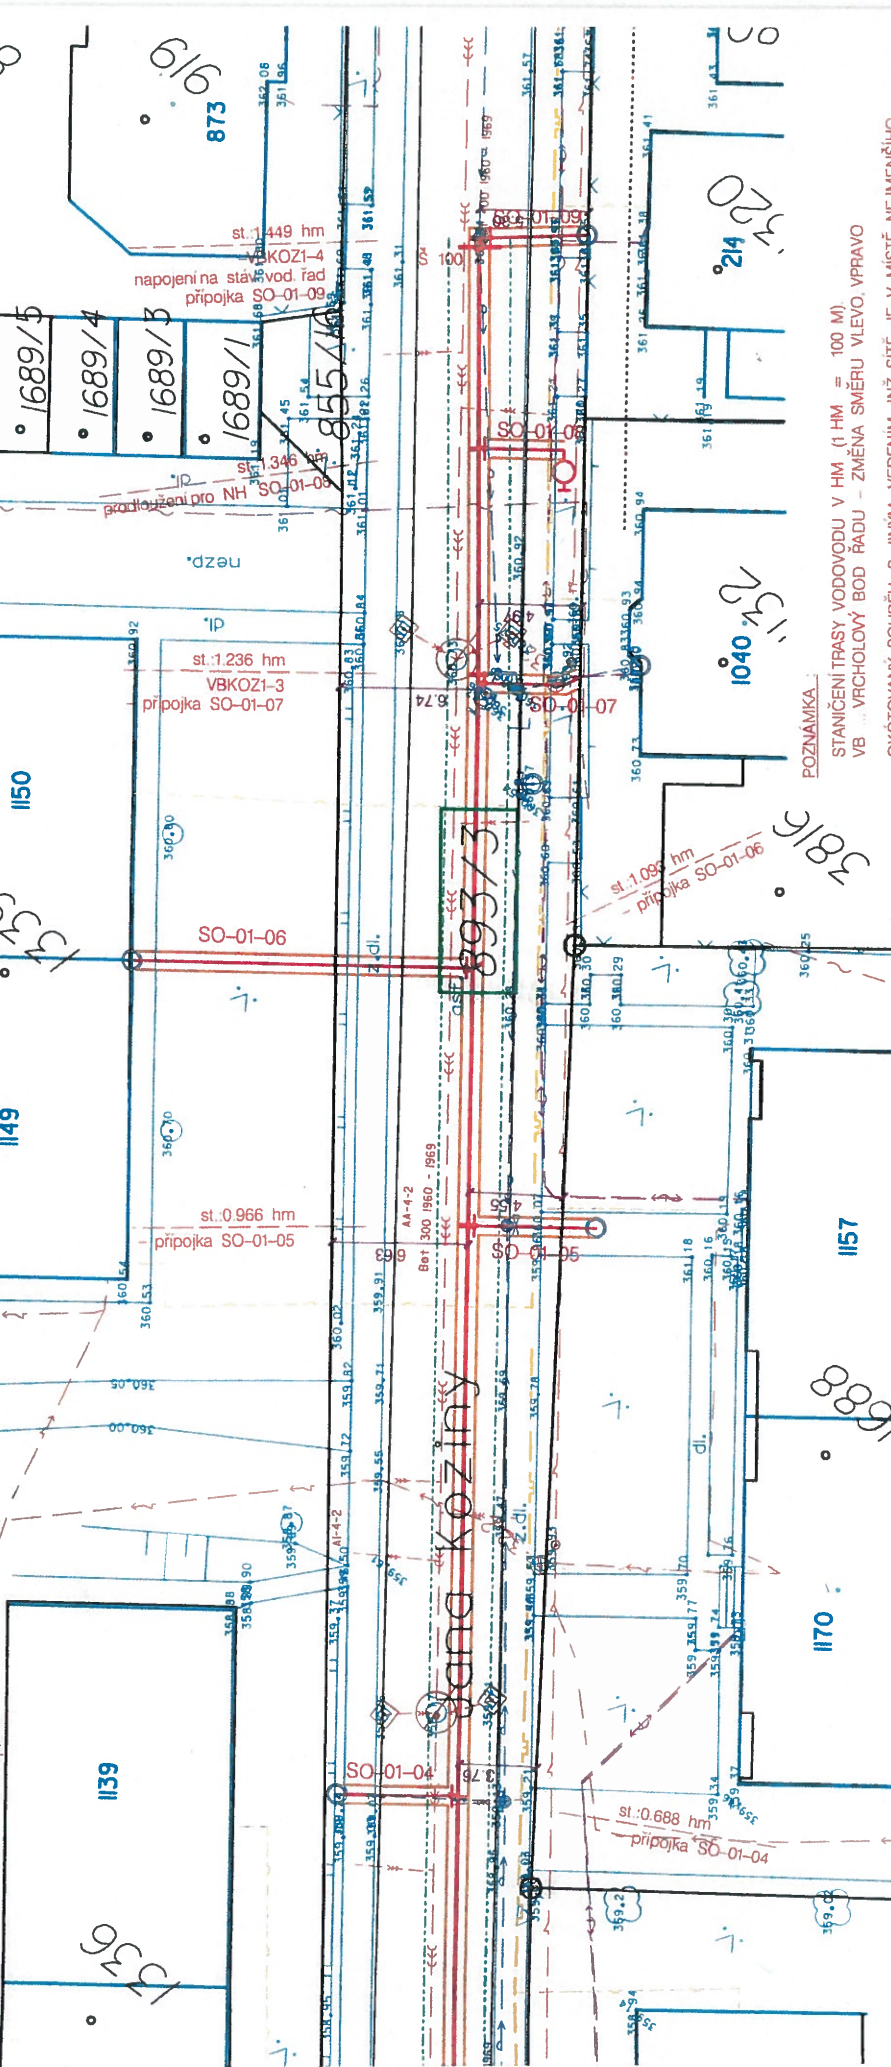

- (objekty vodovodu)
- hydrant podzemní = vzdušník se šoupělem
 - hydrant podzemní = kalíšek se šoupělem
 - hydrant nadzemní = vzdušník se šoupělem
 - hydrant nadzemní = kalíšek se šoupělem
 - šoupě vodovodu se zemní soupravou a orient. sloupkem

LEGENDA

UPOZORNĚNÍ

ŠÍŘKA OCHRANNÉHO PÁSMO VODOVODNÍCH ŘADŮ SLUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ JEJICH PROVOZUSCHOPNOSTI
 PŘI ÚČINNÉM DĚLENÍ V DŮLEŽITÝCH MÍSTECH

POZNAMKA

STANIČENÍ TRASY VODOVODU V HM (1 HM = 100 M)
 VB VYCHODOVÝ BOD ŘADU - ZMĚNA SMĚRU VLEVO, VPRAVO
 OKOTOVANÝ SOUBĚH S JINÝM VEDENÍM INŽ. SÍTĚ JE V MÍSTĚ NEJMEJŠÍHO
 MÍSTNÍHO PŘÍBLÍŽENÍ VÝZDY JE RESPEKTOVÁNA ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ
 USPOŘÁDÁNÍ SÍTI TECHNICKÉHO VYBAVENÍ III
 MATERIÁL - POTRUBÍ

ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD
 VODOVODNÍ TRUBKY RC2 JSOU DVOUVRSTVÉ KOEXTRUDOVANÉ TRUBKY
 S VNITŘNÍ ČERNOU VRSTVOU (90% TL STĚNY) A VNĚJŠÍ MODROU VRSTVOU
 (10% CELKOVÉ TL STĚNY), KTERÁ SIGNALIZUJE NADMĚRNÉ POŠKOZENÍ STĚNY
 PE 100RC2 PN 16 SDR11 - 110/10 mm DN90 mm - DODÁVKA V TÝČÍCH V DĚLOCE 6 m
 a NÁVIN 100 m
 PE 100RC2 PN 16 SDR11 - 90/82 mm DN73.6 mm - dodávka v tycích 6 m, v návinu 100 m

55/12

STAVBA POVOLENA

rozhodnutím Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Č.j.: MUUO/16012/2021/ŽP/Ku/56 ze dne 27.04.2021

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.05.2021

Označení stavby: Ústí nad Orlicí - obnova vodovodu v ulici Kozinova, k.ú. Ústí nad Orlicí

Název (*jméno*) stavebníka: TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

Označení stavebního podnikatele:

Termín dokončení stavby: do 31.12.2022

