



BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PŘECHODŮ PRO CHODCE

PŮDORYS 1:25

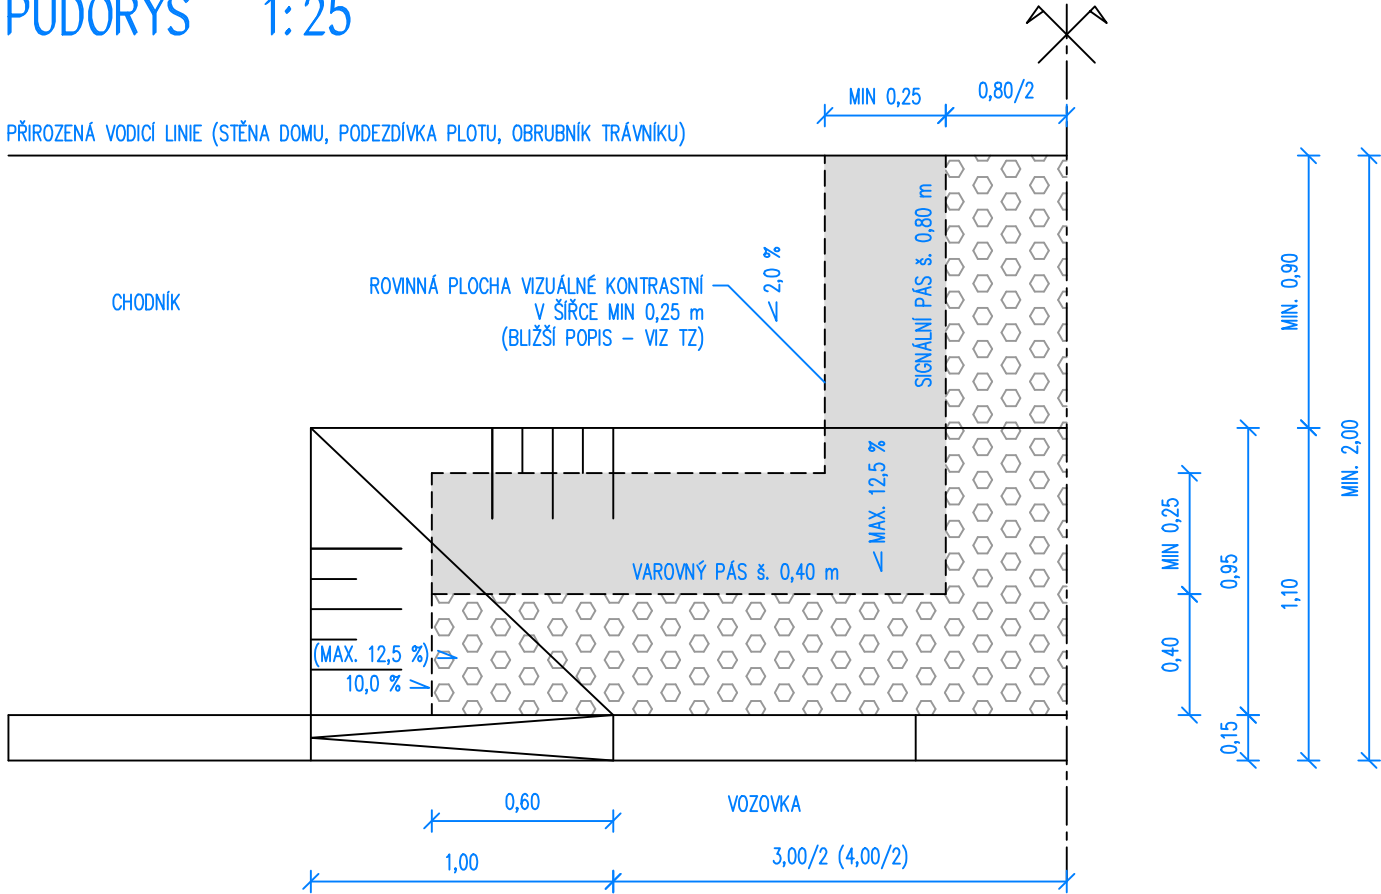

PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25

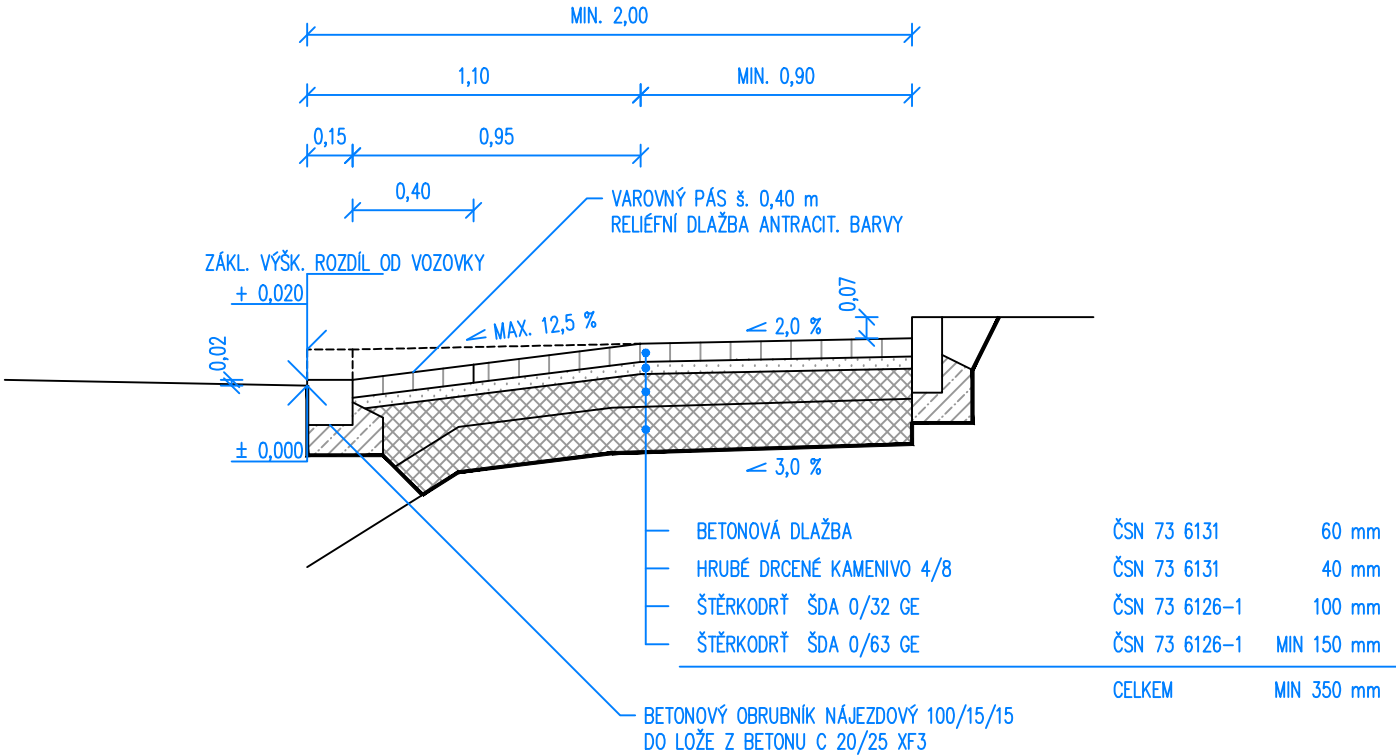

POZNÁMKA:


UMÍSTĚNÍ TYPU PŘECHODU PRO CHODCE (MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ), JEJICH ŠÍŘKA A VEDENÍ VAROVNÝCH A SIGNÁLNÍCH PÁSŮ JE V PŘÍLOZE SITUACE SSZ V OBLOUKU UPRAVIT PŮDORYSY PŘECHODU (MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ) DLE POLOMĚRU OBRUBNÍKU.
POVRCH SIGNÁLNÍCH A VAROVNÝCH PÁSŮ MUSÍ MÍT NEZAMĚNITELNOU STRUKTUROU A CHARAKTER POVRCHU ODLIŠUJÍCÍ SE OD OKOLÍ.
SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY JSOU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU – VÝSTUPKY, RELIÉFNÍ POVRCH.
POVRCH PLOCHY DO VZDÁLENOSTI MIN 0,25 m OD TĚCHTO PÁSŮ MUSÍ BÝT ROVINNÝ A VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ.
DLAŽDICE SIGNÁLNÍCH A VAROVNÝCH PÁSŮ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NV 163/2002 Sb VE ZNĚNÍ NV 312/2005 Sb. A NV 215/2016 Sb. A TN TZ0S 12.03.04 A 06.
POŽADOVANÝ SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLAŽBY JE MIN. 0,5+tg α (α JE ÚHEL SKLONU POVRCHU DLAŽBY).
OKRAJE PÁSŮ MUSÍ BÝT ROVNÉ, TZN. POUŽÍT RELIÉFNÍ DLAŽBU Z OBDELNÍKOVÝCH NEBO ČTVERCOVÝCH PRVKŮ.
VAROVNÝ PÁS LEMUJE SNÍŽENÝ OBRUBNÍK S VÝŠKOU MENŠÍ NEŽ 0,08 m NAD POJÍZDĚNÝM PÁSEM.
VAROVNÝ PÁS MUSÍ PŘESAHOVAT PŘES OKRAJ SIGNÁLNÍHO PÁSU NEJMÉNĚ 0,8 m.
SIGNÁLNÍ PÁSY JSOU VEDENY VŽDY ROVNOBĚŽNĚ S PRODLOUŽENOU OSOU PŘECHODU (MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ).
SIGNÁLNÍ PÁSY NA OBOU STRANÁCH PŘECHODU PRO CHODCE (MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ) MUSÍ SMĚROVĚ NAVAZOVAT.
VODICÍ PÁS PŘECHODU (MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ) MUSÍ SMĚROVĚ NAVAZOVAT NA SIGNÁLNÍ PÁSY.
V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ (NE ODOBOČENÍ) VÍCE SIGNÁLNÍCH PÁSŮ JSOU TYTO PÁSY PŘERUŠENY.

c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum

SO 401

ČELNÍ POHLED 1:25

BETONOVÉ OBRUBNÍKY

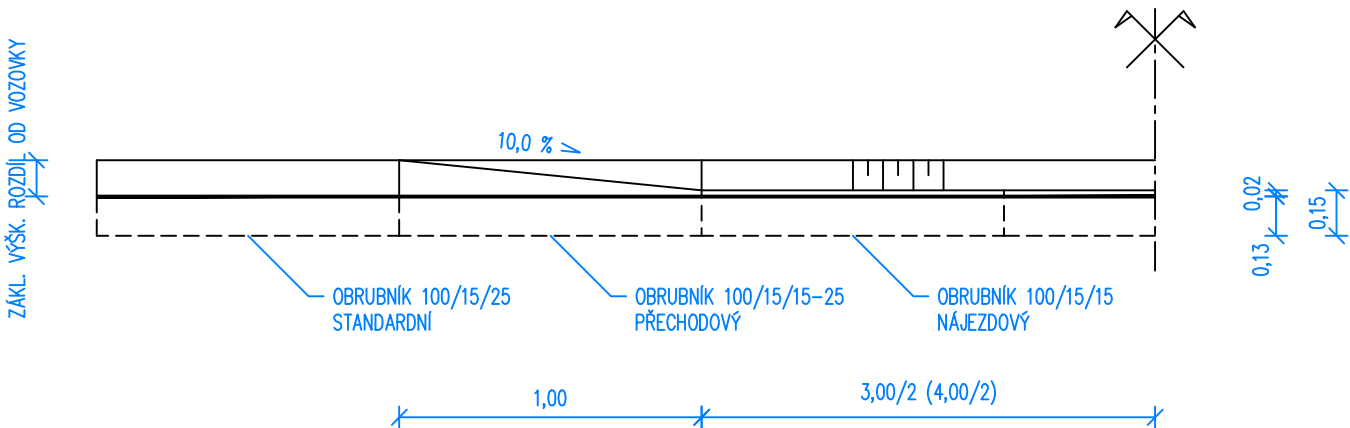

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Ladislav Rybařík			
KONTROLOVAL	Ing. Jan Panáček			
VYPRACOVAL	Ing. Ladislav Rybařík			
STAVEBNÍK	TEPVOS, spol. s.r.o., Královéhradecká 1566, 56201 Ústí nad Orlicí			
MÍSTO STAVBY	Ústí nad Orlicí, silnice I/14, ulice Královéhradecká, Lochmanova a Cihlářská			
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE SSZ NA KŘÍŽOVATCE KRÁLOVÉHRADECKÁ - CIHLÁŘSKÁ A KRÁLOVÉHRADECKÁ - LOCHMANOVA, ÚSTÍ NAD ORLICÍ	DATUM	09/2024	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 401 SSZ	FORMÁT	3xA4	
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ	MĚŘÍTKO	1:25	
OBSAH:	OBNOVA - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PŘECHODŮ PRO CHODCE	STUPEŇ PD	DPS+DPPS	
		ČÍS. ZAKÁZKY	P92 S55 22	
		ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU	12