


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
PE100 280x16,6, SDR17
V TRAVNATÉ PLOŠE

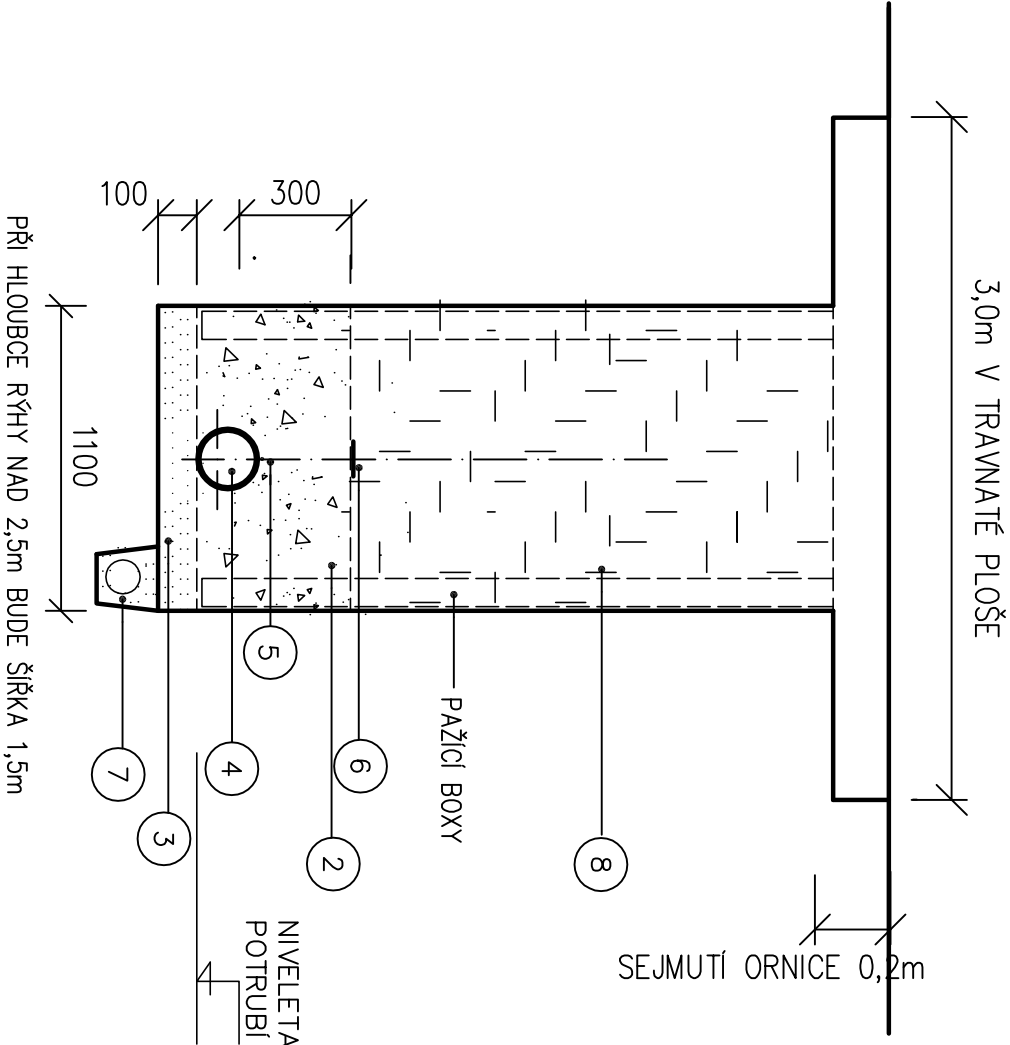

LEGENDA:

- 1 – HUTNĚNÝ ZÁSYP NETŘÍDĚNÝ ŠTP
- 2 – HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP DO VEL. ZRN 4mm
- 3 – HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE DO VEL. ZRN 4mm
- 4 – VODOVOD. POTRUBÍ
- 5 – VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 6mm2
- 6 – VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 7 – DRENÁŽ PVC90–ŠTĚRK 8–16mm
- 8 – HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE		DATUM
Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola	
Ing. Pravec František	Ing. Kopecký Josef	Ing. Pravec František	
Obec	Ústí nad Orlicí	Kraj	Pardubický
Investor	TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí		
AKUMULACE U ČS POD HOROU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 300m ³ - II.KOMORA			
ULOŽENÍ POTRUBÍ			
D.9			