


BOČNÍ POHLED – PRŮCHOD STŘECHOU

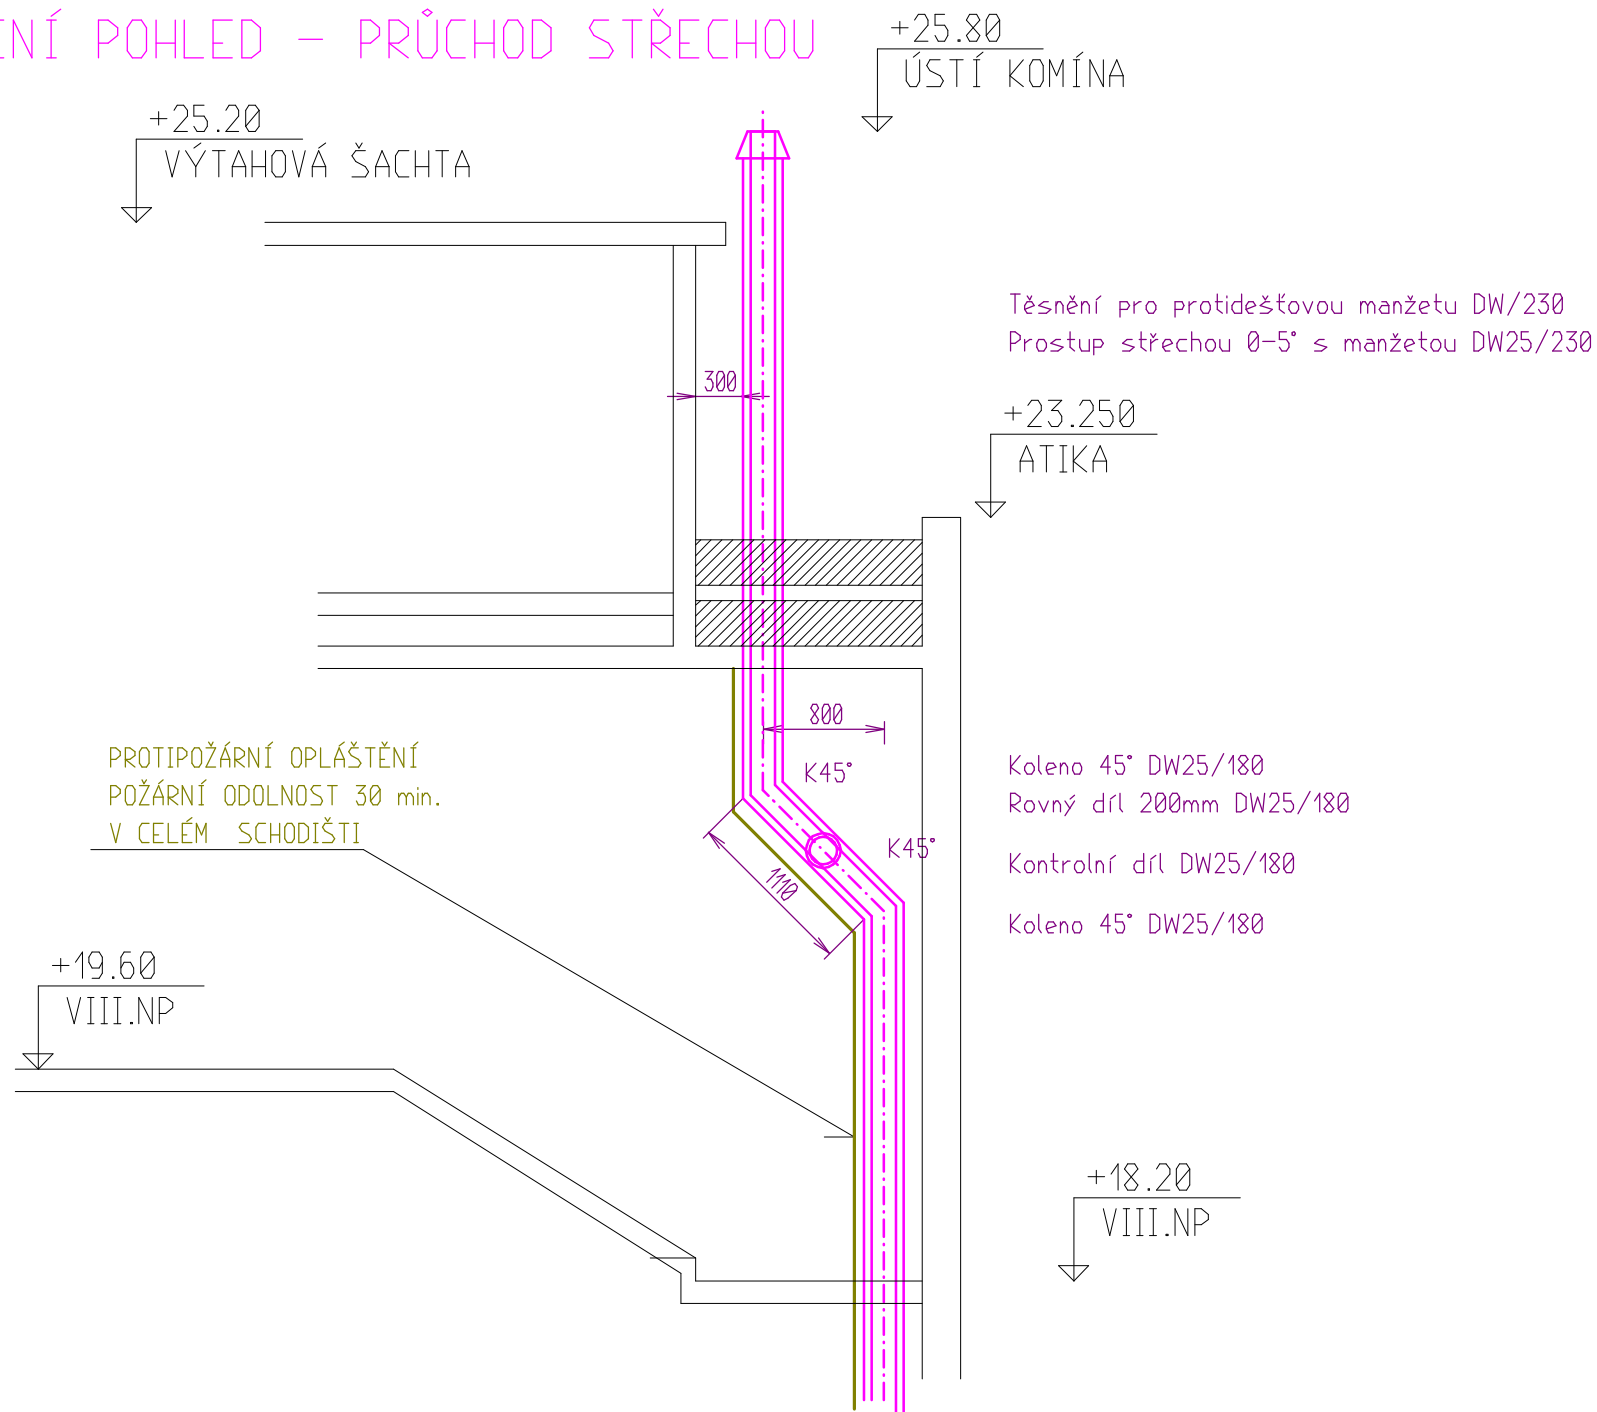



KOMÍN TŘÍVRSTVÝ NEREZ / NEREZ
SYSTÉM ALMEVA DW25 – DN 180/230

SÁNÍ A VNITŘNÍ KOUŘOVODY V KOTELNĚ
SYSTÉM ALMEVA PLAST – PPH – JEDNOVRSTVÉ

+ PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD – VNĚ KOTELNY

| Výpis prvků: | | Počet | |
|--|--|-----------|----|
| Kód prvku | Název a DN (mm) | | |
| Sortiment dle ceníku Almeva (plast, hliník) 1.7.2019 | | | |
| Kouřovody: | | | |
| LPKL09 | LUL kotlová redukce (na DN110/160) | 100 / 150 | 2 |
| LPZTL1 | LUL T-kus pro přívod vzduchu | 110/160 | 2 |
| PPKT18 | Revizní T-kus s měřicím otvorem (redukovaný) | 110/160 | 1 |
| PPRM56 | Trubka s hrdlem 0,5m | 160 | 1 |
| PPTE16 | Trubkový díl s 87° odbočkou | 160/110 | 1 |
| PPRTA6 | Revizní T-kus s odtokem | 160 | 1 |
| ZULJ40 | Sifon Long John (pro přetlak) vývod 40mm | 40 | 1 |
| ZUWK01 | Hadice pro odvod kondenzátu 1bm | 0 | 3 |
| PPRB96 | Revizní koleno 87° | 160 | 1 |
| PPRM16 | Trubka s hrdlem 1m | 160 | 1 |
| PPRM56 | Trubka s hrdlem 0,5m | 160 | 1 |
| PPSB46 | Koleno 45° | 160 | 1 |
| PPRM56 | Trubka s hrdlem 0,5m | 160 | 1 |
| PPSB46 | Koleno 45° | 160 | 1 |
| PPRTD6 | Revizní T-kus | 160 | 1 |
| PPRM06 | Trubka s hrdlem 0,25m | 160 | 1 |
| Sání: | | | |
| PPDM01 | Hrdlo-hrdlo (pro sání) | 110 | 2 |
| PPRM01 | Trubka s hrdlem 0,25m | 110 | 2 |
| PPSB91 | Koleno 87° | 110 | 2 |
| PPRM51 | Trubka s hrdlem 0,5m | 110 | 2 |
| PPKT13 | Revizní T-kus s měřicím otvorem (redukovaný) | 110/125 | 1 |
| PPRM42 | Trubka s hrdlem 0,5m | 125 | 1 |
| PPTE12 | Trubkový díl s 87° odbočkou | 125/110 | 1 |
| PPRM52 | Trubka s hrdlem 0,5m | 125 | 1 |
| PPSB92 | Koleno 87° | 125 | 1 |
| Sortiment dle ceníku Almeva (nerez) 1.7.2019 | | | |
| Komín: | | | |
| IVEKX160180 | Excentrická redukce EW/160/180 | | 1 |
| IVDEDU18 | Přechodový díl EW-DW25/180 | | 1 |
| IVDRM018 | Rovný díl 200mm DW25/180 | | 1 |
| IVDSB818 | Koleno 85° DW25/180 | | 1 |
| IVZSU18 | Vynášecí díl DW25/180 | | 2 |
| IVDRTN18 | Kontrolní díl DW25/180 | | 1 |
| IVDRM118 | Rovný díl 950mm DW25/180 | | 21 |
| IVDSB418 | Koleno 45° DW25/180 | | 1 |
| IVDRTN18 | Kontrolní díl DW25/180 | | 1 |
| IVDRM018 | Rovný díl 200mm DW25/180 | | 1 |
| IVDSB418 | Koleno 45° DW25/180 | | 1 |
| IVDRM118 | Rovný díl 950mm DW25/180 | | 6 |
| IVDRM518 | Rovný díl 450mm DW25/180 | | 1 |
| IVDEDU18 | Hlavice a přechodový díl DW25-EW/180 | | 1 |
| IVEMDE18 | Těsnění Silikon /180 | | 40 |
| IVDWK023 | Konzole trojúhelníková (odstup 50-130mm) DW25/230 | | 2 |
| IVDWHF23 | Sténová objímka (odstup 50mm) DW25/230 | | 8 |
| IVDVH045 | Prodloužení sténové objímky (odstup 50-450mm) DW25 | | 2 |
| IVDUD023 | Prostup střechou 0-5° s manžetou DW25/230 | | 1 |
| IVEMDC23 | Těsnění pro protidešťovou manžetu DW/230 | | 1 |
| Sání: | | | |
| IVERM113 | Rovný díl 950mm EW/130 | | 4 |
| IVEMDE13 | Těsnění Silikon /130 | | 4 |
| IVEKLH13 | Spona EW/130 | | 4 |
| 2 x tlumič: | | | |
| ASD-B15 | Tlumič hluku, útlum 15 dB | DN 160 | 1 |
| ASD-B15 | Tlumič hluku, útlum 15 dB | DN 130 | 1 |
| IVEKX125130 | Centrická redukce EW/125/130 | | 1 |
| IVEKLH13 | Spona EW/130 | | 1 |
| IVEMDE13 | Těsnění Silikon /130 | | 1 |

ŘEZ ODKOURENÍ

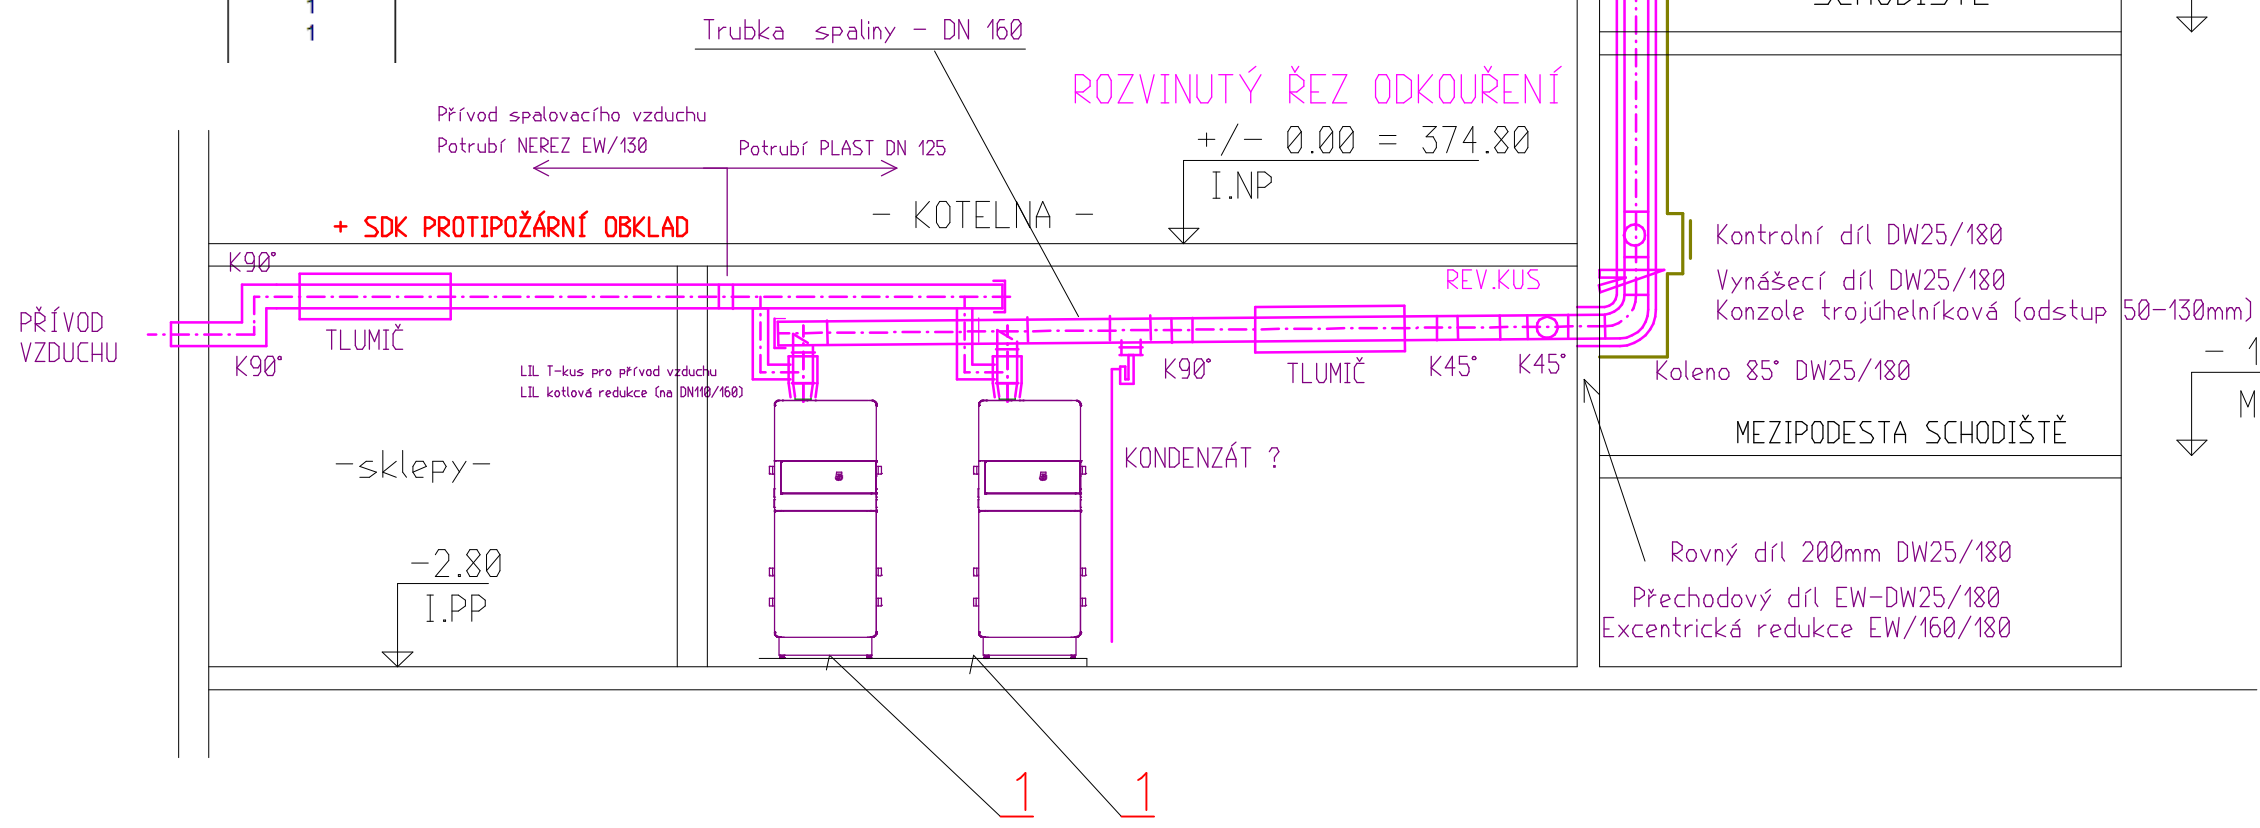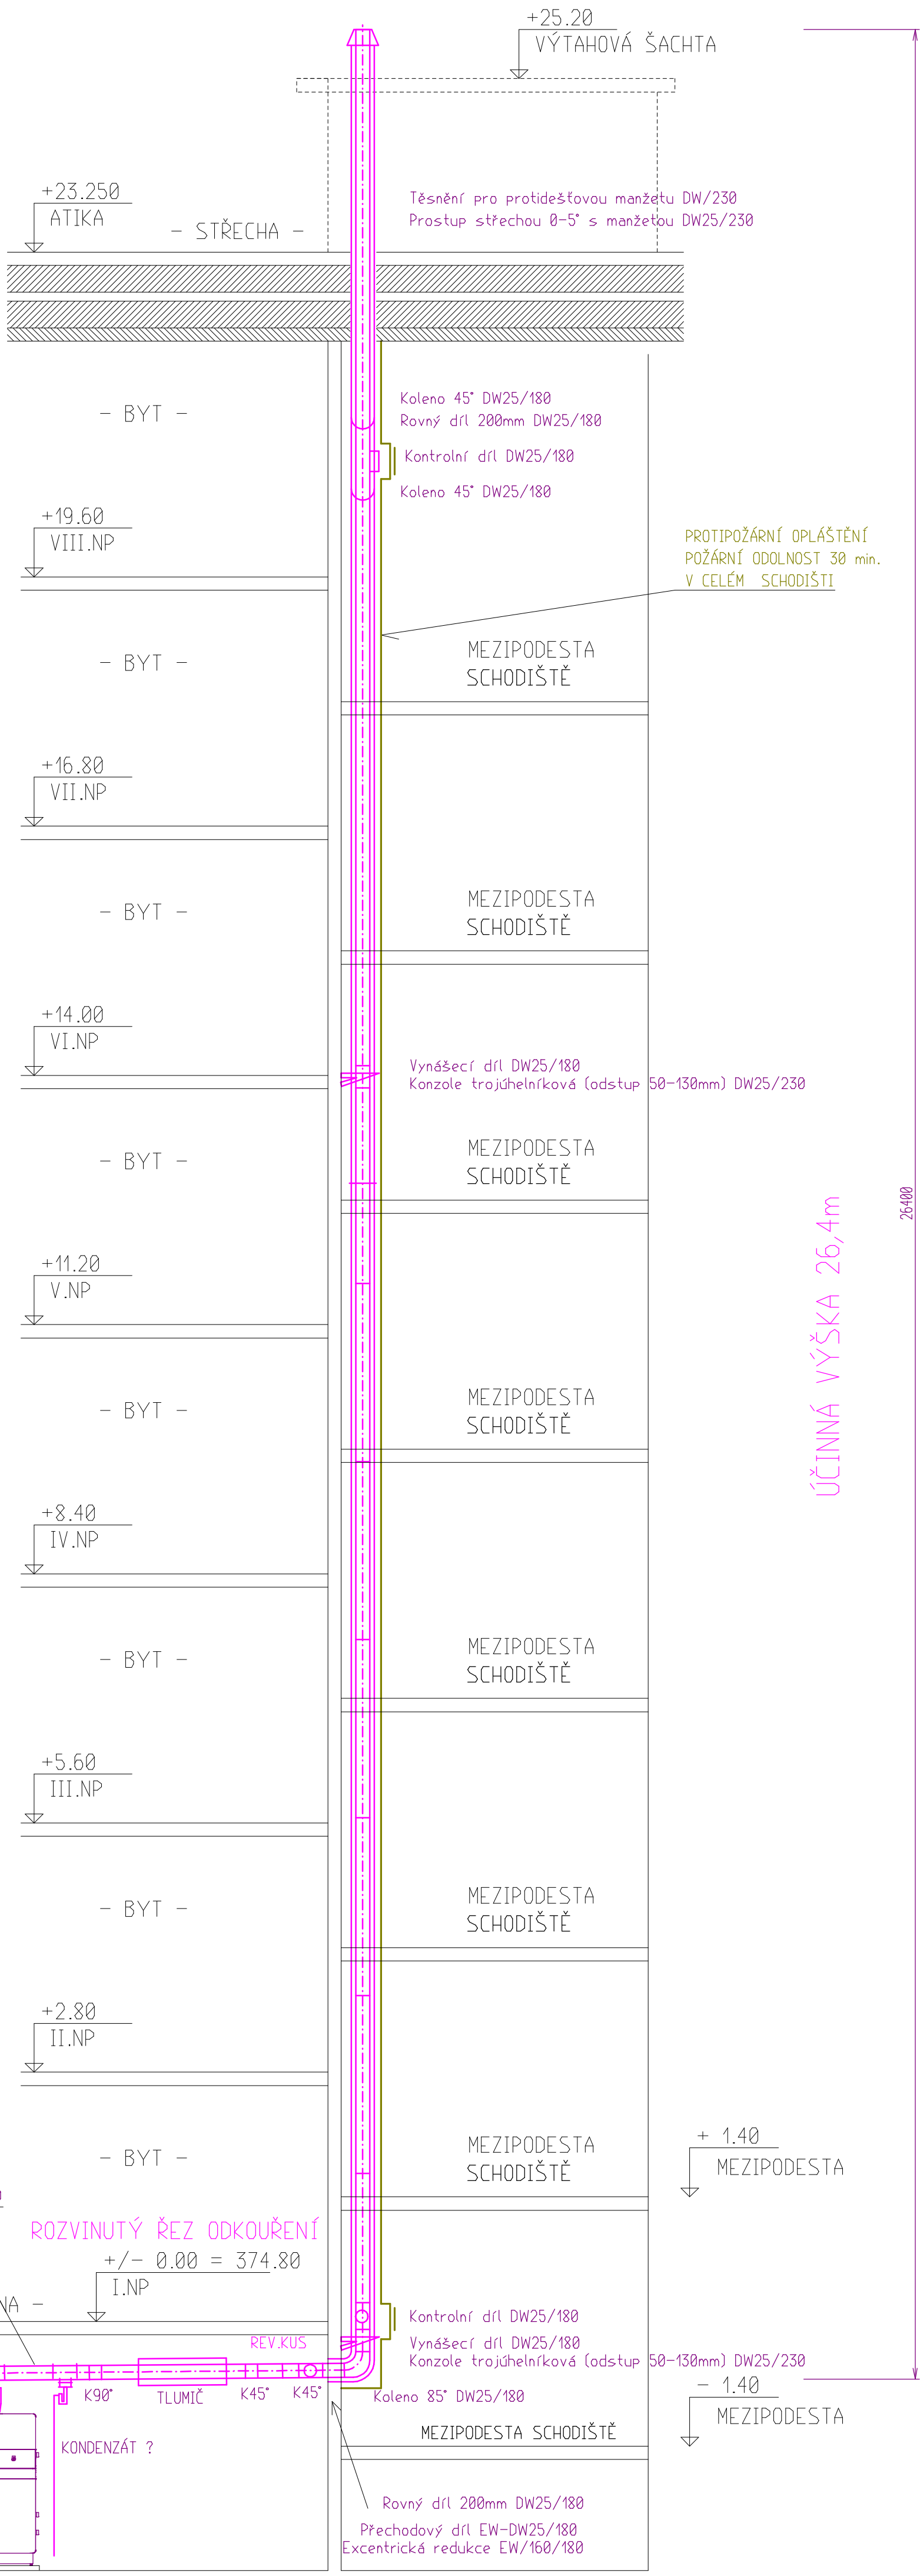

| | | | |
|---|---|---|-------------|
| VYPRACOVAL | Jiří Kamenický | JIRÍ KAMENICKÝ Projektová činnost spec. vyláčení a zdrav. technika Dlouhá Třebavá 211, PSČ 561 17 IČO 6045277, tel: 605 439 000 | |
| VED.PROJEKTU | Jiří Kamenický, Na Špičce 211, Dlouhá Třebavá | | |
| STAVEBNÍK | Společnost vlastníků Na Pláni, č.p. 1347, Ústí nad Orlicí | | |
| MÍSTO STAVBY | Ústí nad Orlicí | | |
| AKCE | | ÚČEL | DPS |
| PLYNOVÁ KOTELNA PRO BYTOVÝ DŮM Na Pláni č.p. 1347, Ústí nad Orlicí | | DATUM | březen 2020 |
| | | ARCH.Č. | |
| ČÁST | D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ A ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | MEŘÍTKO | Č. VÝKRESU |
| NÁZEV VÝKRESU | Spalinová cesta – řez | 1:50 | ÚT-05 |