
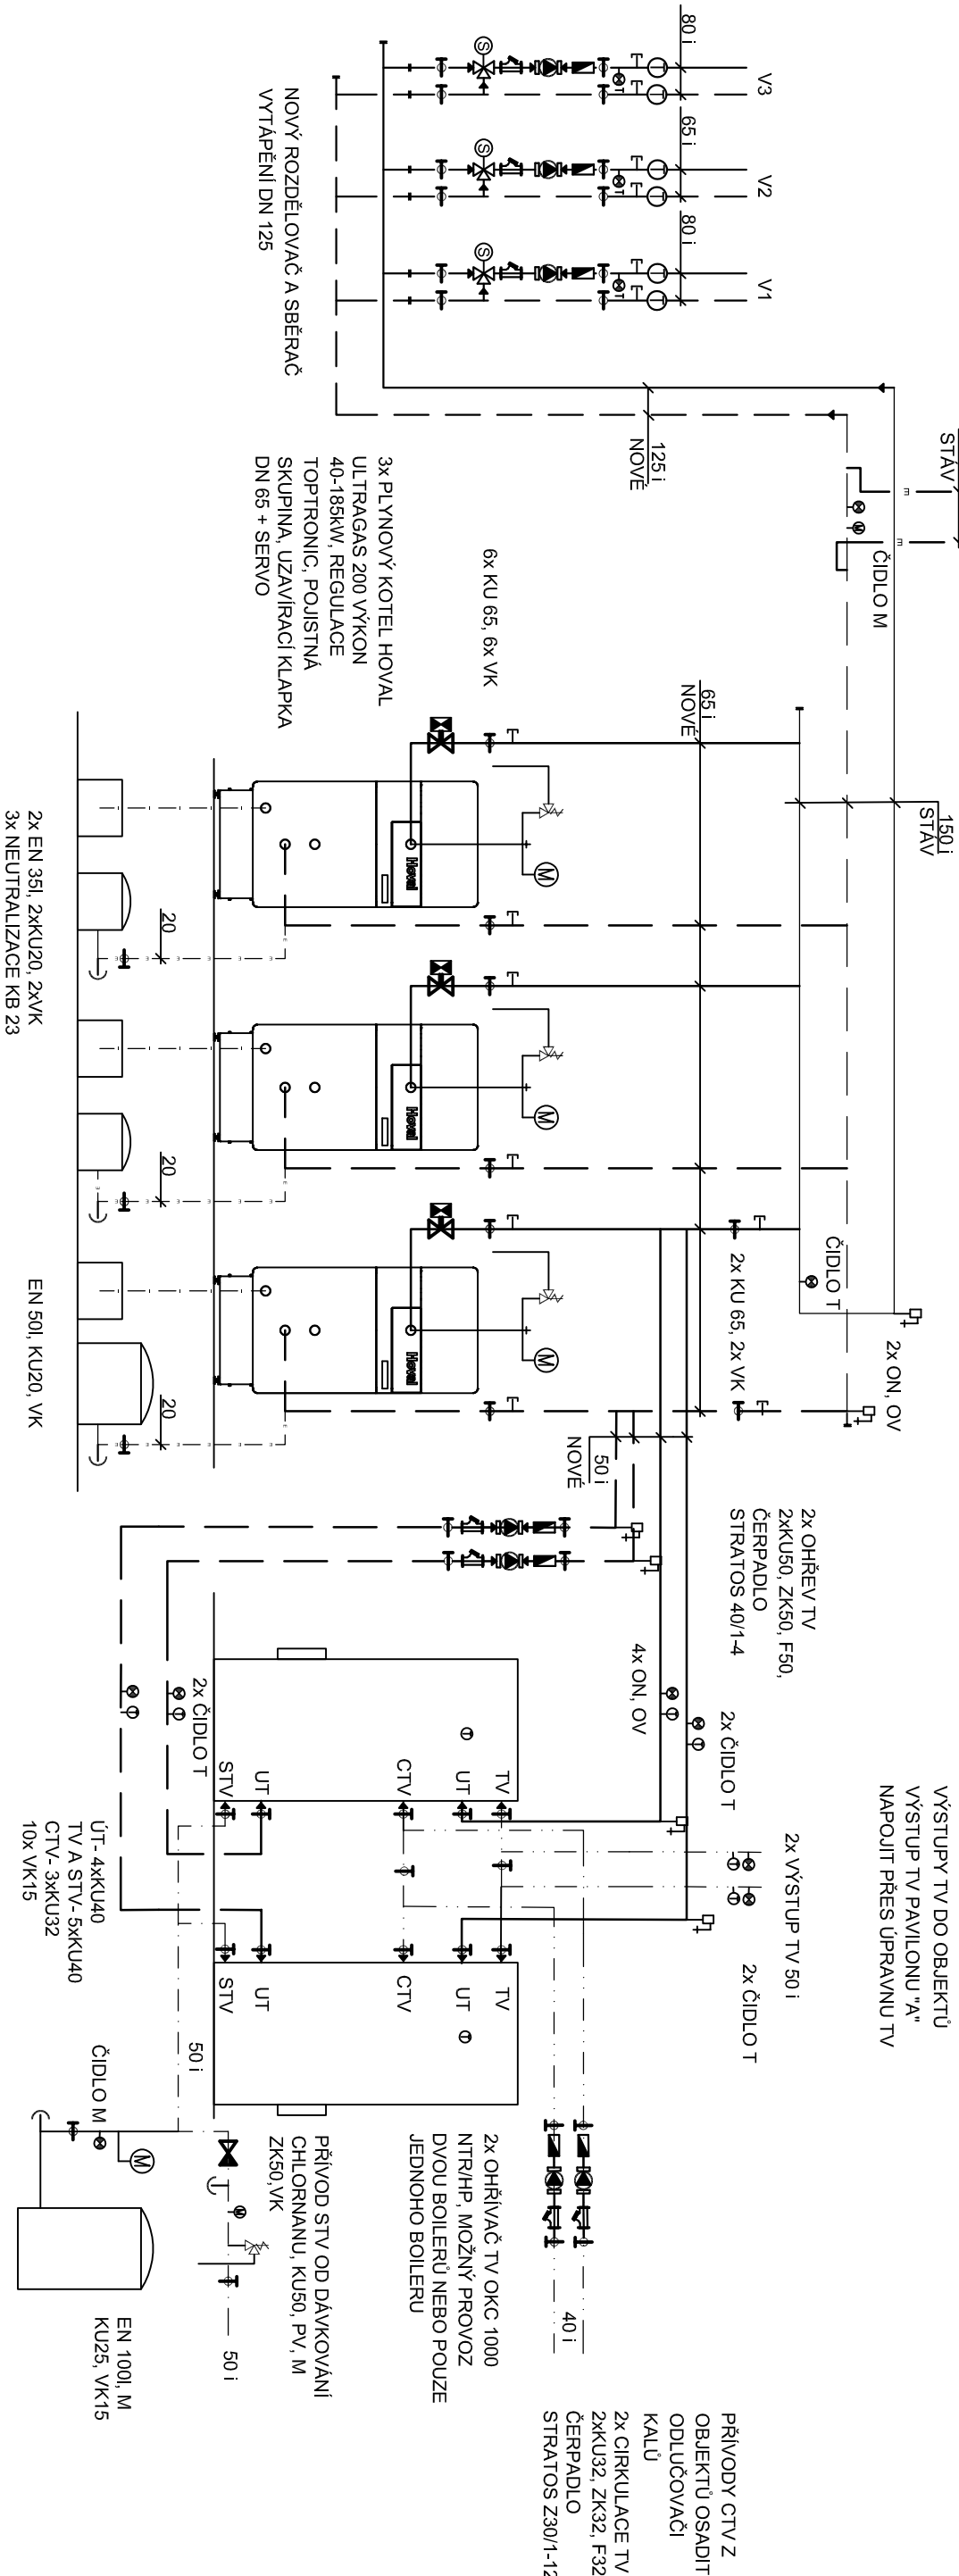


STÁVAVAJÍCÍ EXPAZNÍ
AUTOMAT OLYMP HC200S,
NÁDOBA EB 600S

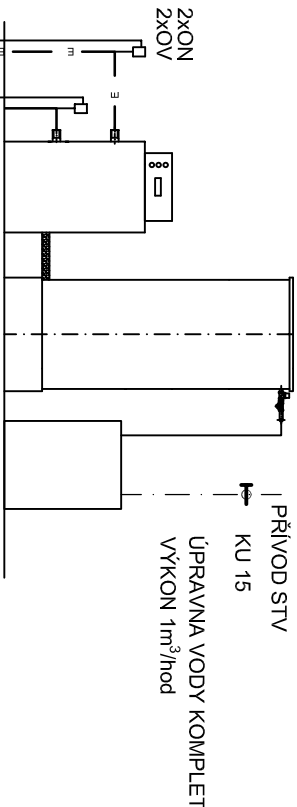

- V1- VĚTEV STARÝ PAVILON A - POTRUBÍ DN80, 4xKU80, ZK80, F80, 2xT, 2xVK, 2xČIDLO T, VENTIL ESBE 3F65+SERVO, ČERPADLO STRATOS 65/1-6
- V2- VĚTEV JÍDELNA - POTRUBÍ DN65, 4xKU65, ZK65, F65, 2xT, 2xVK, 2x ČIDLO T, VENTIL ESBE 3F50 + SERVO, ČERPADLO STRATOS 50/1-6
- V3-VĚTEV LŮŽKOVÝ PAVILÓN - POTRUBÍ DN80, ZK80, F80, 2xT, 2xVK, 2xČIDLO T, VENTIL ESBE 3F50+SERVO, ČERPADLO STRATOS 50/1-6

VYPRACOVAL : Ing. Jan Vašeta		ZODP. PROJEKTANT : Ing. Jan Vašeta	KONTROLOVAL : <
---------------------------------	--	---------------------------------------	--