


14.01.2020	
RK01	
02	
VÝKRES Napájení technologie	
D.1.6 Elektroinstalace, měření a regulace	
ČÁST	
OBJEKT Domov důchodců, Čištěná 761, ústí nad Orlicí	
MĚŘÍTKO bez měřítka	
DATUM 9.1.2020	
DRUH PD Pro provádění stavby	
VYPRACOVAL Kamil Blažek D.S.	
INVESTOR IEPIS s.r.o., Křovínčská čp.156, 562 01 Ústí nad Orlicí	

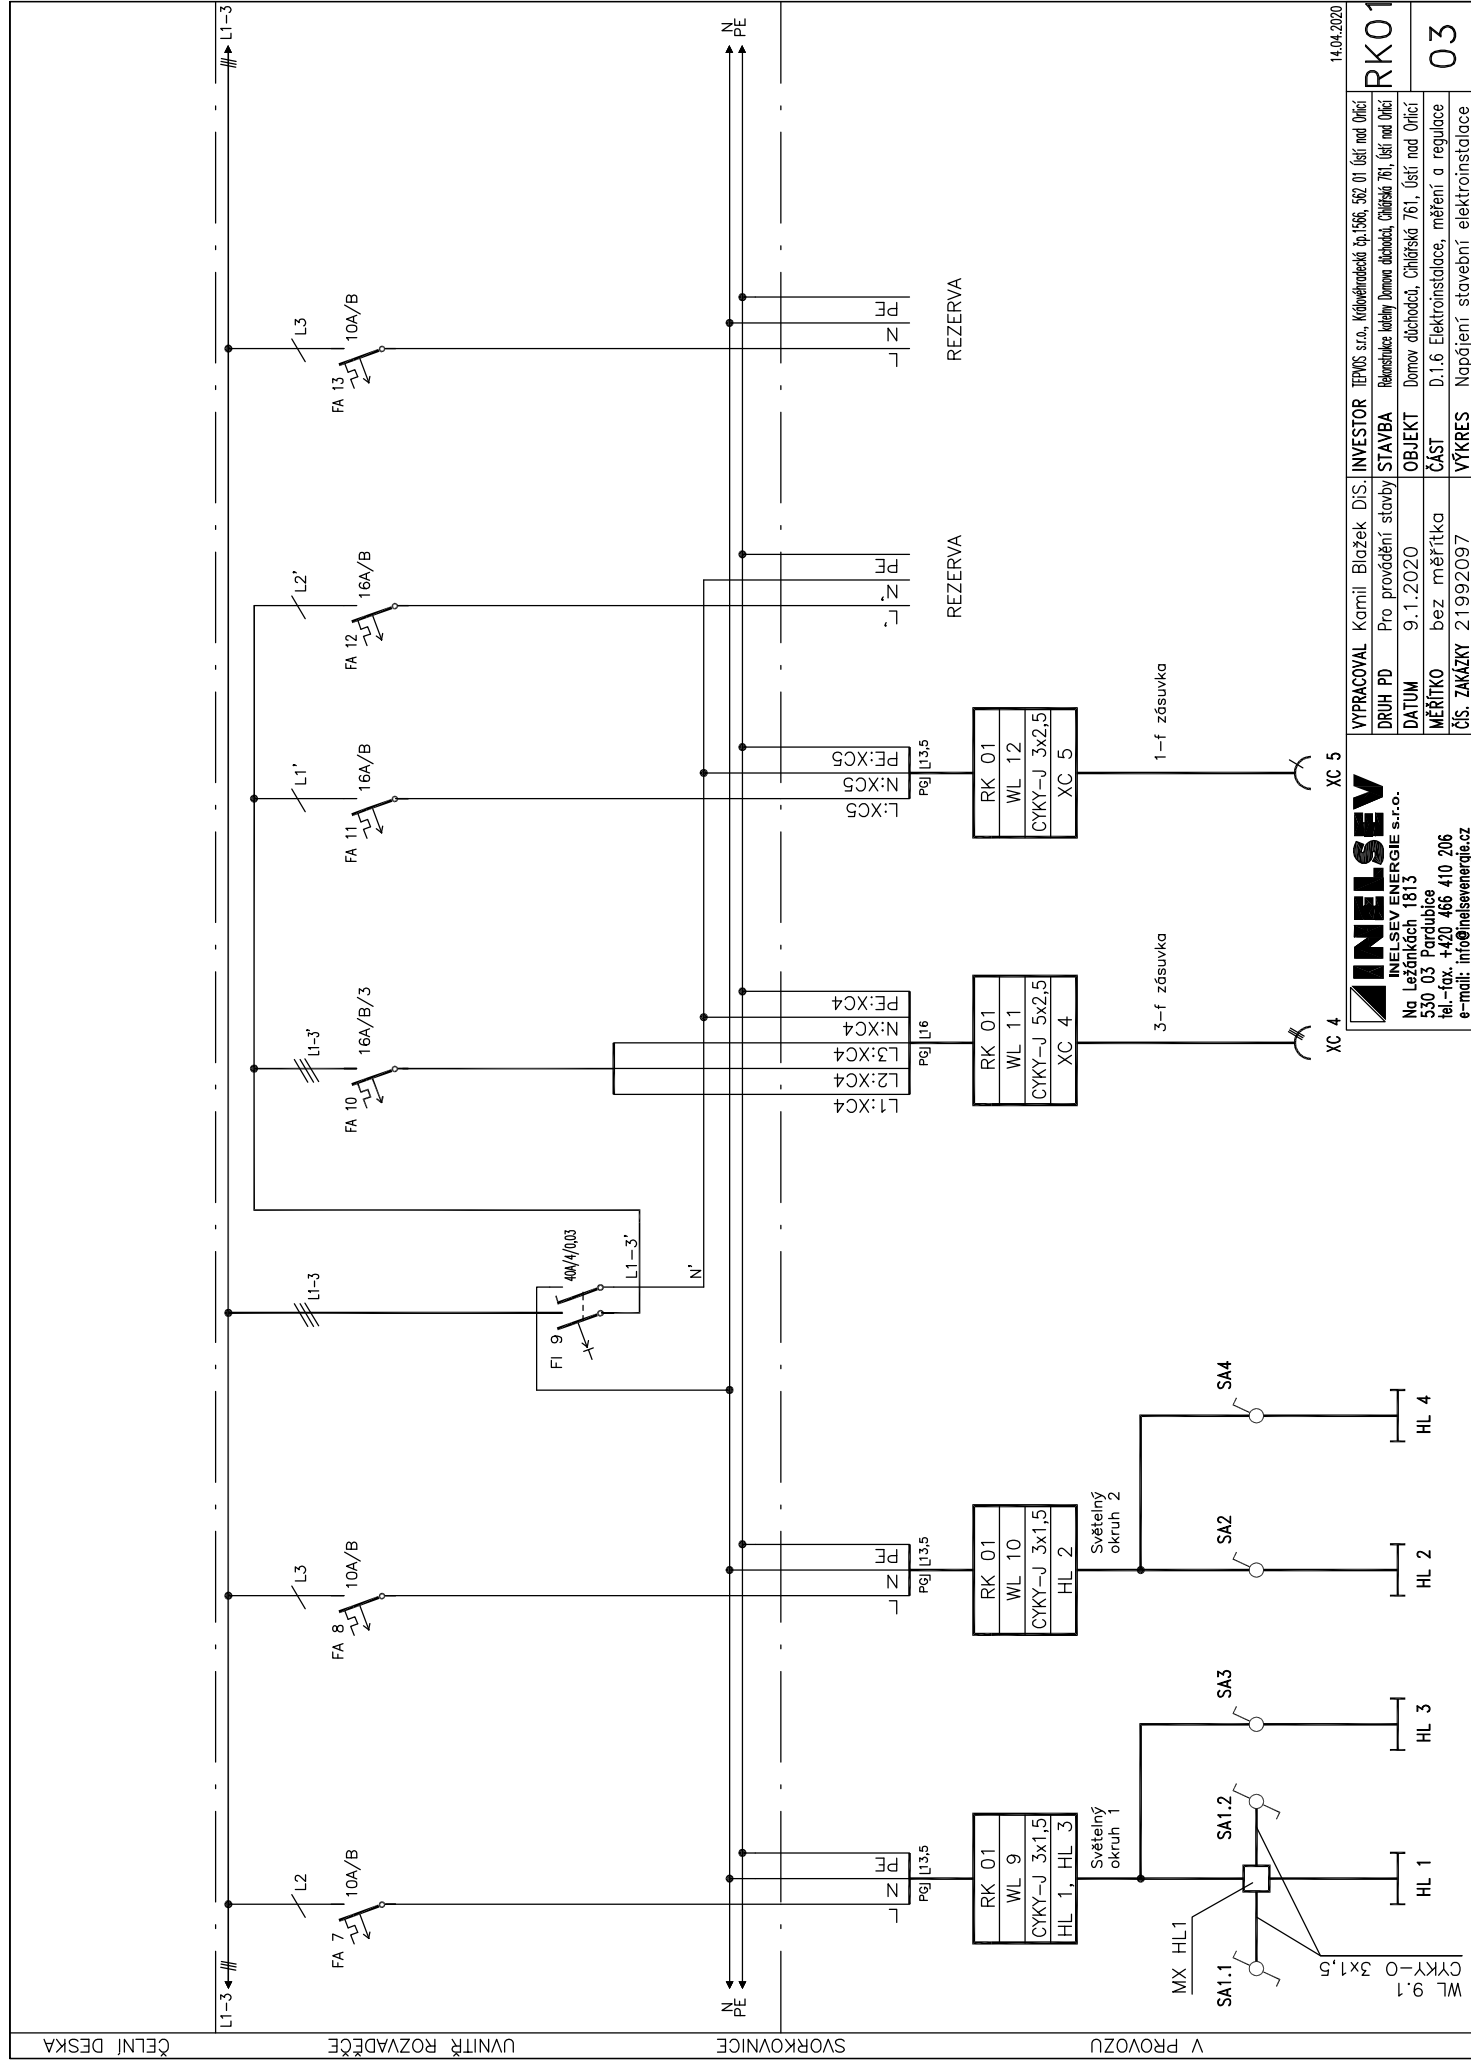

## SEZNAM ŠTÍTŮ ROZVADEČE RK 01

VÝŠKA PÍŠMA : 3 mm

[illegible]

VÝŠKA PÍŠMA : 30 mm

Pořad. číslo	Název třítku	Počet kusů
15.	RK 01	1


15															
RK 01															
SVORKOVNICE N, N' A PE															
2		1		3		4									
FV1		Q1		ZÁSLEPKA		H1		FU1							
5		6		7		8		9							
FA2		FA3		FA4		FA5		FA6							
10		11		12		13		14		15		16			
FA7		FA8		F19		FA10		FA11		FA12		FA13			

DVEŘE ROZVADĚČE OZNAČENY BEZPEČNOSTNÍ TABULKOU:

# HLAVNÍ VYPÍNAČ, VYPNI V NEBEZPEČÍ

## ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇKA – POZNÁMKY:

TYP ROZV. SKŘÍNKY : Nástěnný oceloplechový rozvaděč 3x24 modulů, IP30  
 ROZMĚRY ROZV. SKŘÍNKY : 542x605x155 (š/v/h) – OEZ Distriton RZB-N-3572  
 BARVA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA : bílá, RAL 9003  
 UMÍSTĚNÍ VÝVODEK : nahoře

 <b>INELSEV</b> INELSEV ENERGIE s.r.o. Na Ležánkách 1813 530 03 Pardubice tel.-fax: +420 466 410 206 e-mail: info@inelsevenergie.cz	VYPRACOVAL Kamil Blažek DIS:	INVESTOR TEPNOS s.r.o., Křižovatka č.p.1566, 562 01 Ústí nad Orlicí STAVBA Rekonstrukce kabelu Domovů dle Ústřední 761, Ústí nad Orlicí OBJEKT Domov důchodců, Chlápská 761, Ústí nad Orlicí ČÁST Č.1.6 Elektroinstalace, měření a regulace VÝKRES Dle deska a střítky rozváděče	21.01.2021
	DRUH PD Pro provádění staveb	STAVBA	ÚSTÍ
	DATUM 9.1.2020	OBJEKT	ÚSTÍ
	MĚŘÍTKO bez měřítka	ČÁST	04
	ČÍS. ZAKÁZKY 21992097	VÝKRES	04