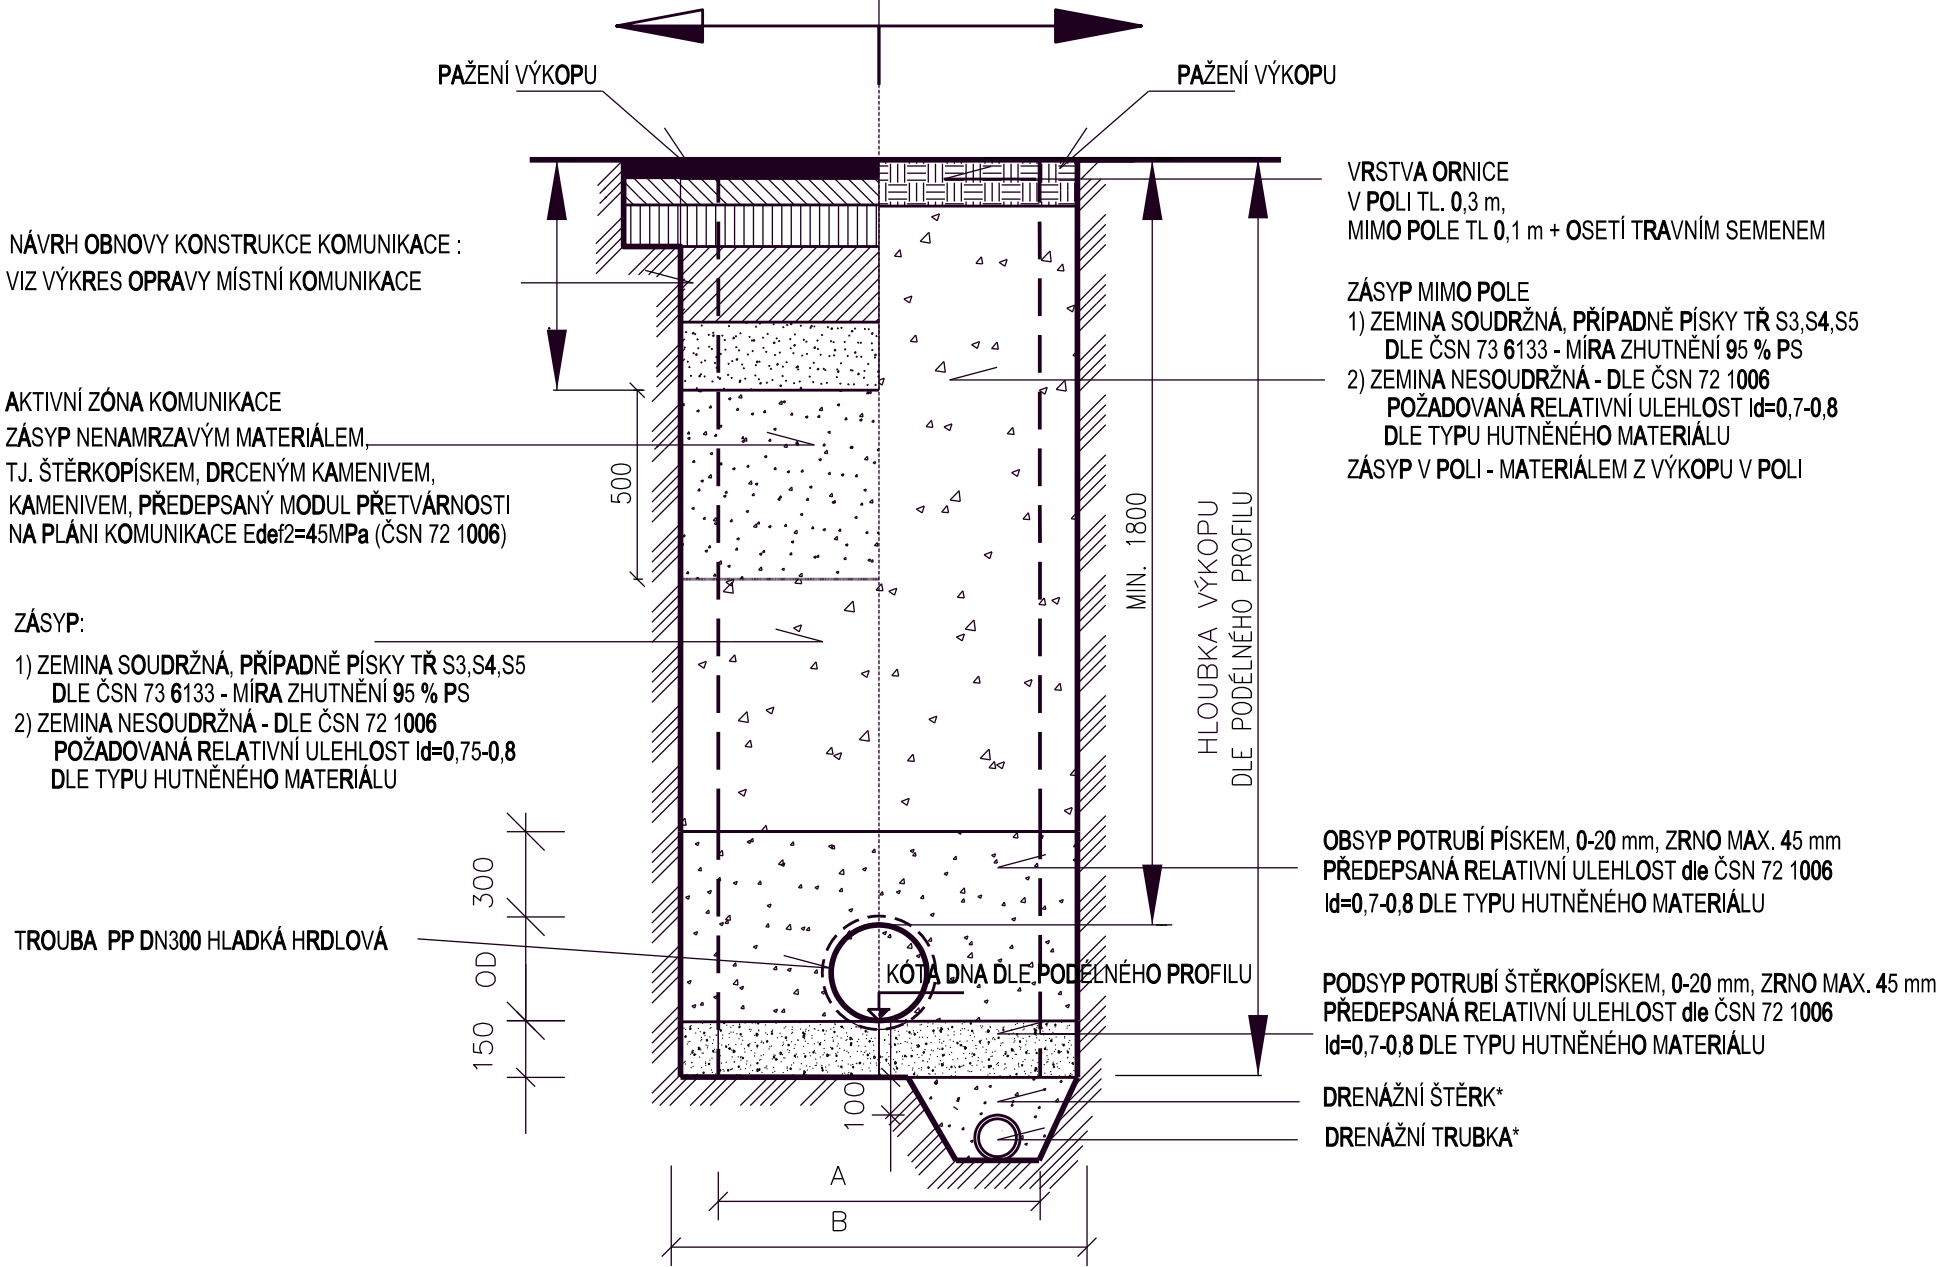


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM STOKY Z PP POTRUBÍ

VÝKOP V KOMUNIKACI VÝKOP V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU





HUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPY POTRUBÍ PO VRSTVÁCH TL. MAX. 0,2 -0,3 m
VHODNOST MATERIÁLU PRO ZÁSYP VŽDY POSODIT GEOTECHNIKEM
*) V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY BUDE VYTVOŘENA PRACOVNÍ DRENÁŽ

PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA PAŽENÍ JE 150mm

ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA DN

PROFIL STOKY	ŠÍŘKY RÝHY	
	A	B
DN 300 mm	900mm	1200 mm

Revize		Datum		Schválil	
		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz			
Vedoucí projektu		Ing. Daniel Kozický		Podpis	
Zástupce vedoucího projektu		Ing. Sana Bahr		Paré	
Zodpovědný projektant		Ing. Sana Bahr			
Vpracoval		Ing. Sana Bahr			
Kontroloval		Ing. Radovan Haloun CSc.			
Investor		Tepvos spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí			
Objednatel		Tepvos spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí			
Projekt:		ÚSTÍ NAD ORLICÍ ODKANALIZOVÁNÍ ROZVOJOVÉHO ÚZEMÍ U KŘÍŽOVATKY NA KNAPOVEC - SEVERNÍ ČÁST ČÁST SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		Zakázkové číslo 1490918-50	
Část:		D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		Stupeň DPS	
Příloha		VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM STOKY - PP POTRUBÍ		Datum 06/2018	
				Soubor D.7.1_uloz_PP.dgn	
				Tiskový soubor D.7.1_30_OCE.000	
				Formát 3 x A4	
				Měřítko 1:20	
				Číslo přílohy D.7.1	
				Revize	