




VZOROVÝ VÝKRES KŘÍŽENÍ SE STL PLYNOVODEM

PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO PLYNOVOD VYTÝČIT !
RUČNÍ VÝKOP MIN. 1M NA OBĚ STRANY OD VYTÝČENÉHO PLYNOVODU !

8

ÚPRAVA PO DOKONČENÍ - DODRŽENA MIN. VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005

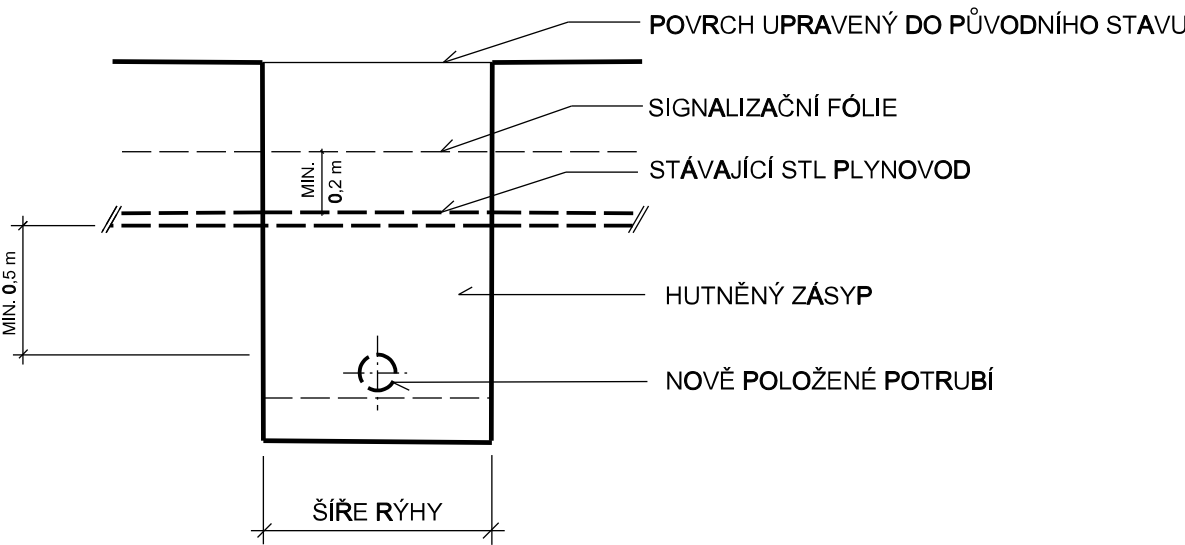

Revize	Datum	Schválil
<div><div></div><div>AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz</div></div>		
Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	Podpisy
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Sana Bahor	
Zodpovědný projektant	Ing. Sana Bahor	
Vypracoval	Ing. Sana Bahor	
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun CSc.	
Investor	Tepvos spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí	
Objednatel	Tepvos spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí	
Projekt:	ÚSTÍ NAD ORLICÍ ODKANALIZOVÁNÍ ROZVOJOVÉHO ÚZEMÍ U KŘÍŽOVATKY NA KNAPOVEC - SEVERNÍ ČÁST ČÁST SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	
Část:	D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
Příloha	VZOROVÉ KŘÍŽENÍ SE STL PLYNOVODEM	
Zakázkové číslo	1490918-50	
Stupeň	DPS	
Datum	06/2018	
Soubor	D.7.5_krizeni_plyn.dgn	
Tiskový soubor	D.7.5_30_OCE.000	
Formát	2 x A4	
Měřítko		
Číslo přílohy	D.7.5	Revize