




PŮDORYS KOTELNY :

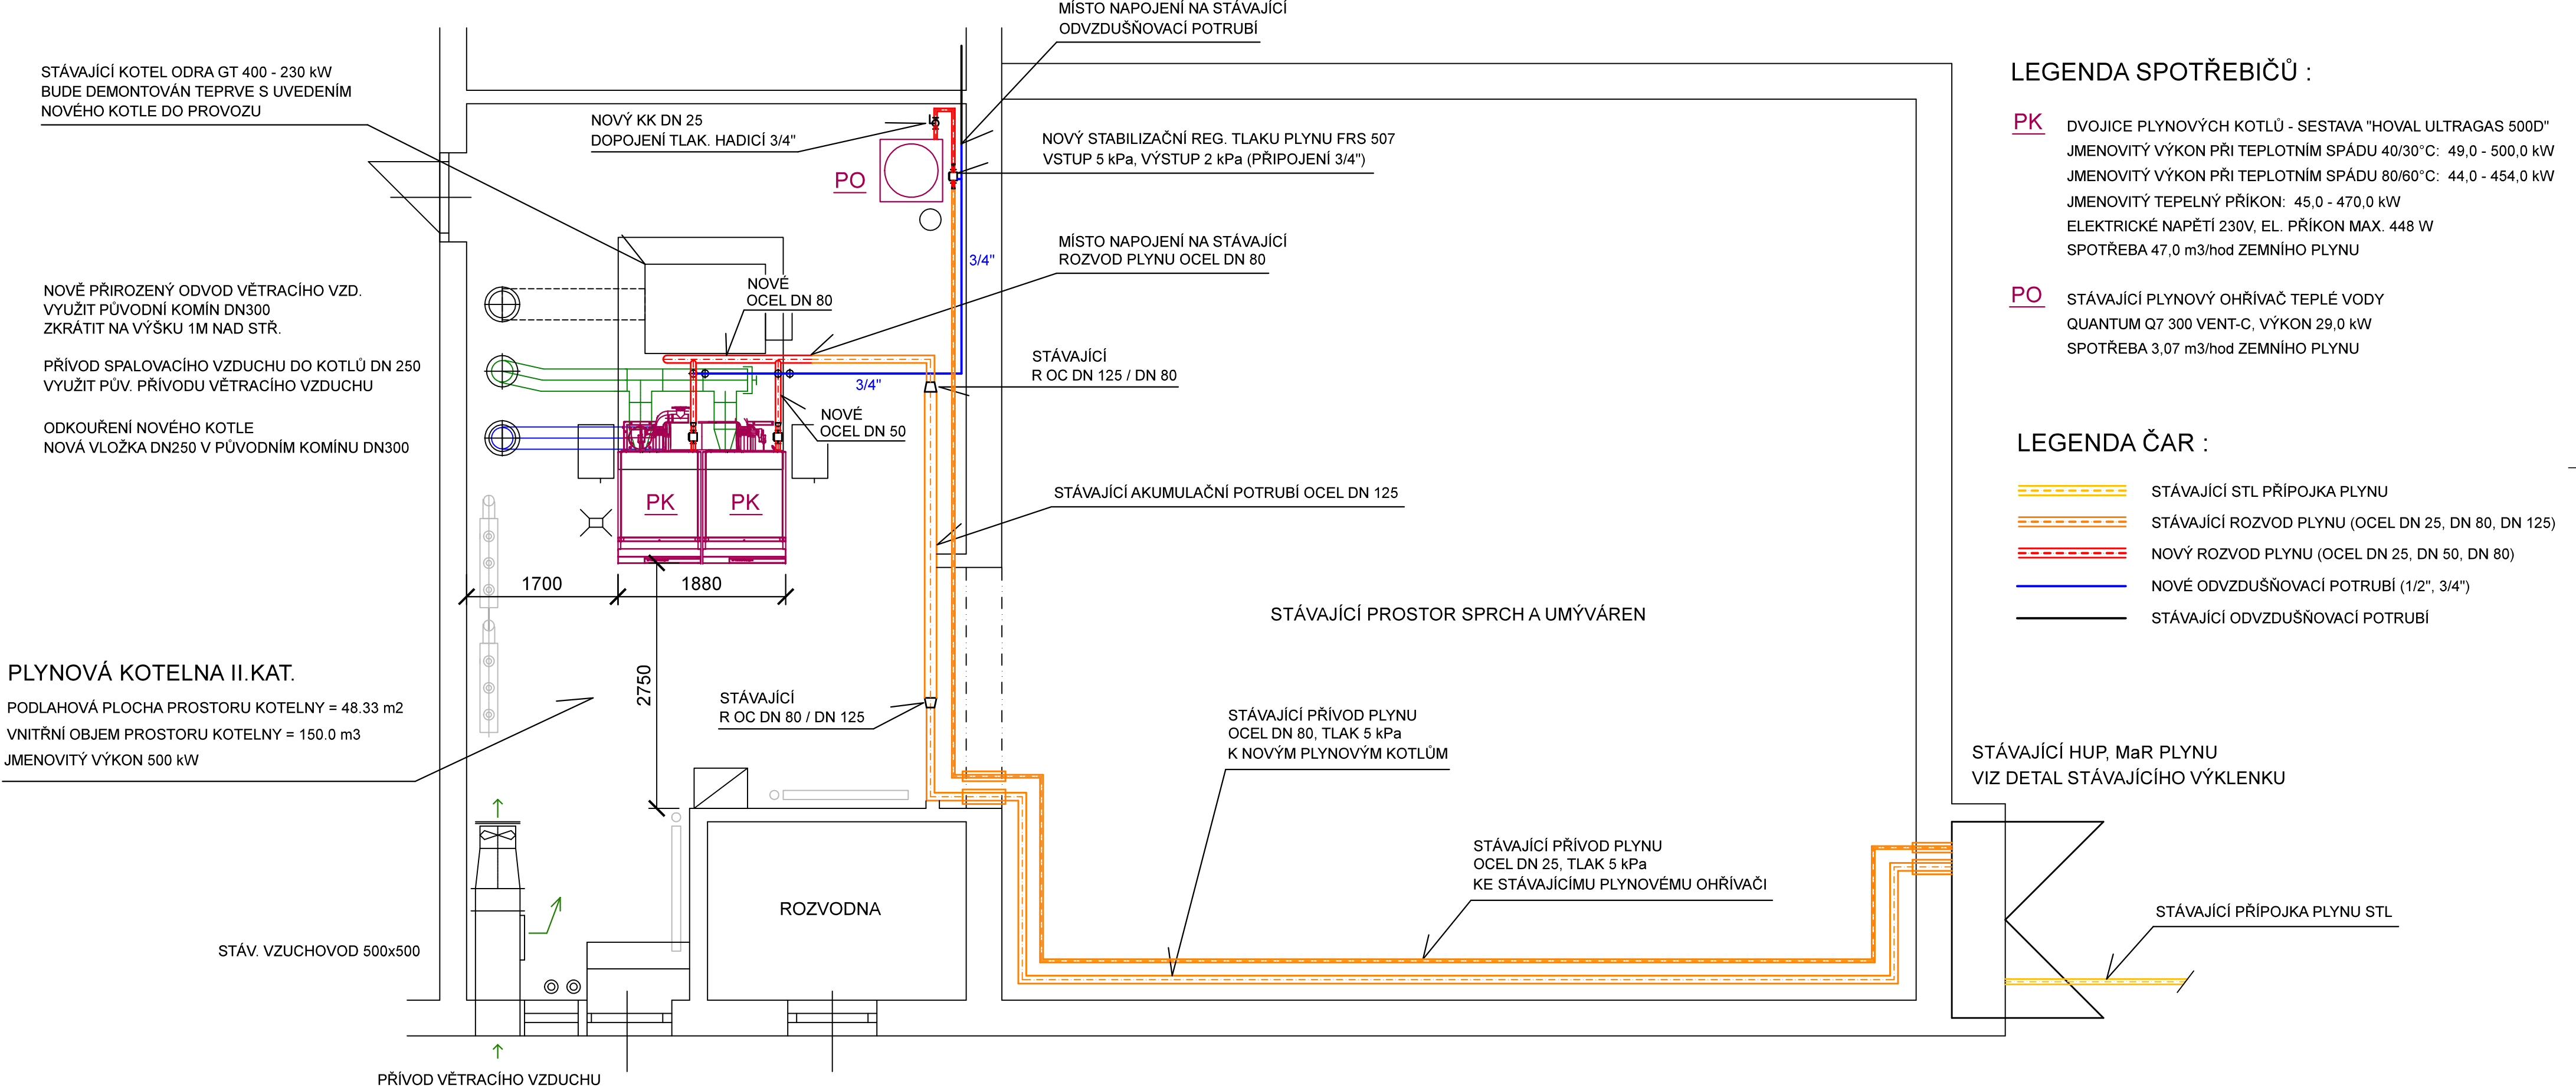

ŘEZ ZAPOJENÍ KOTLE :

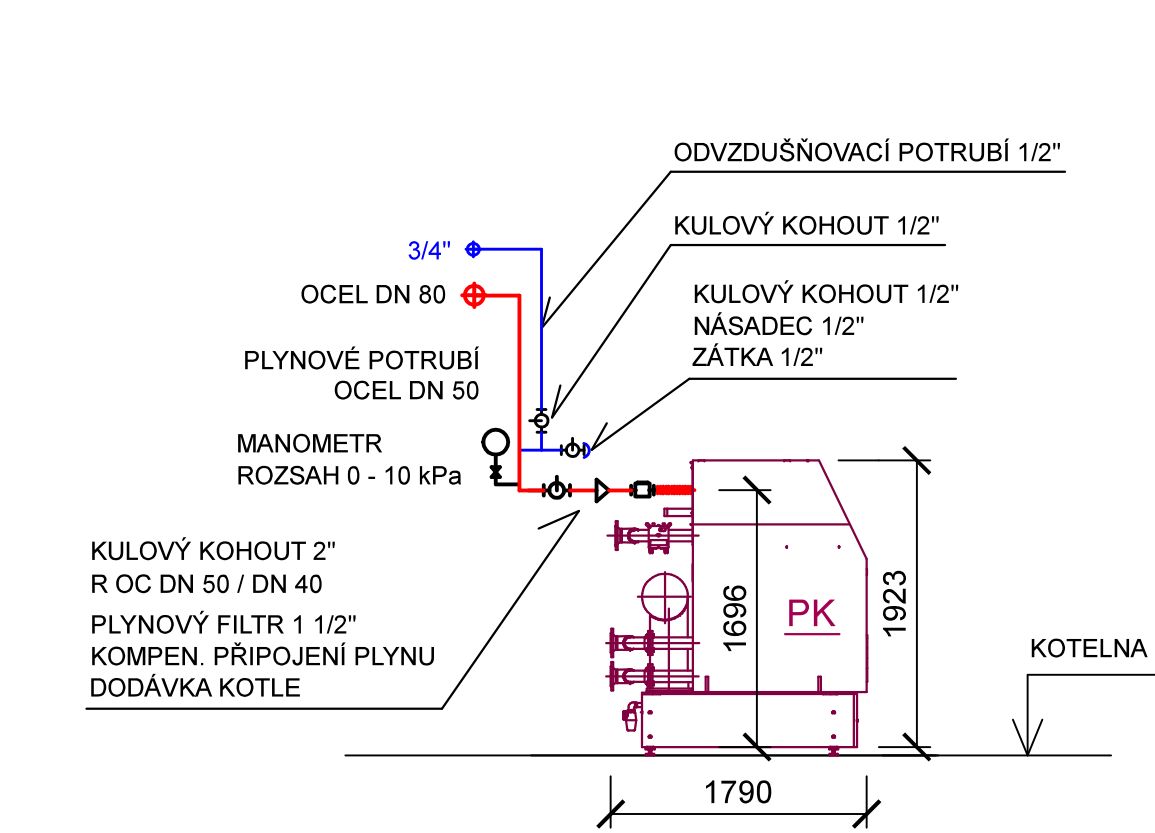

ŘEZ ZAPOJENÍ PLYNOVÉHO OHŘÍVAČE :

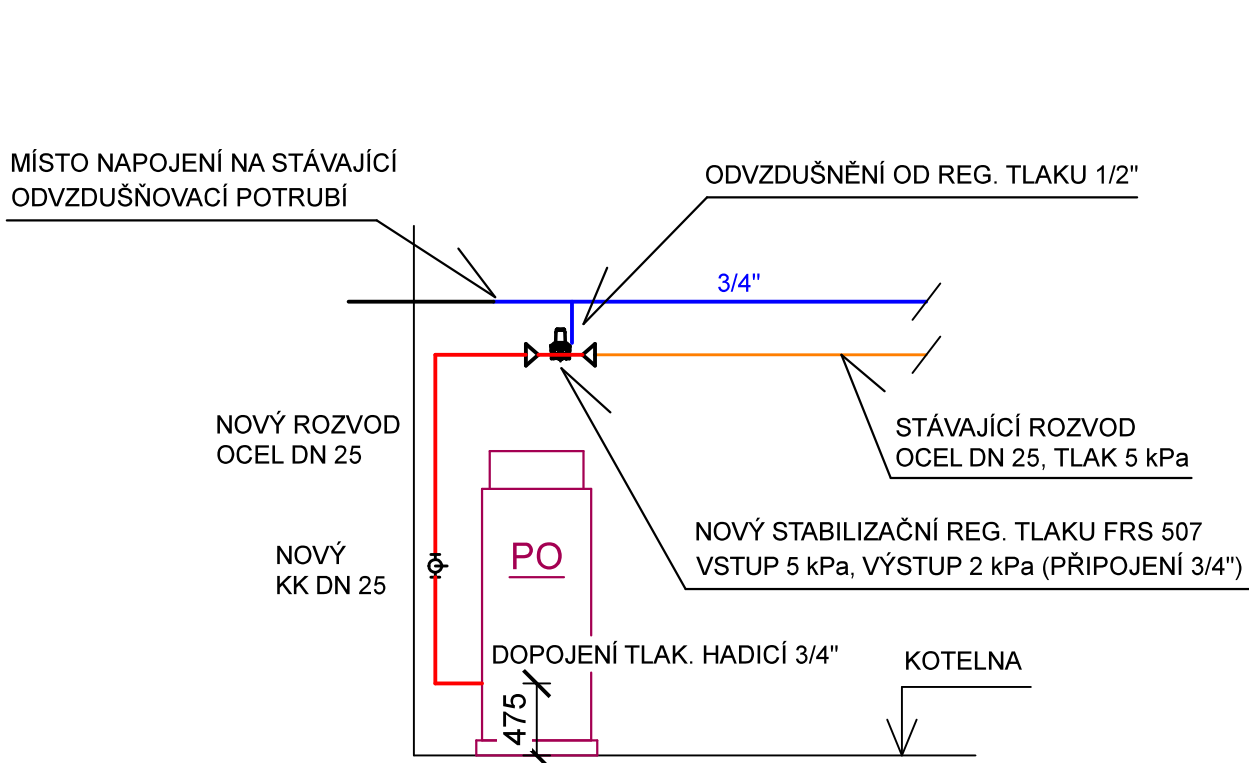

POZNÁMKY :

- PLYNOVÉ POTRUBÍ JE NUTNO SPOJOVAT SVAŘOVÁNÍM
- NUTNO ZAJISTIT SOUHLAS KOMINICKÉHO ÚŘADU O ZPŮSOBU ODVODU SPALIN
OD PLYNOVÝCH KOTLŮ DO VENKOVNÍHO PROSTORU
- ZKOUŠKA PEVNOSTI A TĚSNOSTI PLYNOVODU BUDE PROVEDENA V SOULADU S TPG 704 01.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANÁ V SOULADU S EN 12007-1,
EN 12007-2, EN 12007-3, EN 1775, TPG 704 01, TPG 934 01 , TPG 609 01
ČSN 73 4201

VYPRACOVAL	Simona Kamenická	JIRÍ KAMENICKÝ Projektová činnost spec. vytápění a zdrav.technika. Dlouhá Třebová 211,PSČ 56117 IČO 60145277, tel: 605 439 000		
VED. PROJEKTU	Jiří Kamenický, Na Špici 211, Dlouhá Třebová			
INVESTOR	TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566 , Ústí nad Orlicí			
MÍSTO STAVBY	k.ú. Ústí nad Orlicí, p.č.st. 3519			
AKCE	REKONSTRUKCE KOTELNY AQUAPARKU v Ústí nad Orlicí		ÚČEL	DPS
ČÁST	D.1.4.2 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	DATUM	LEDEN 2021	
NÁZEV VÝKRESU		ARCH.Č.		
PŮDORYS KOTELNY A ŘEZ		Měřítko 1:50	Č. Výkresu D.1.4.2-01	