


Podélný profil
Rozváděcí vodovodní
řad K-1-1

M 1: 250 /100

Místo stavby : pMěÚ: Ústí nad Orlicí, Městský úřad: Ústí nad Orlicí, k.ú. Ústí nad Orlicí
Povrch v trase : asphalt

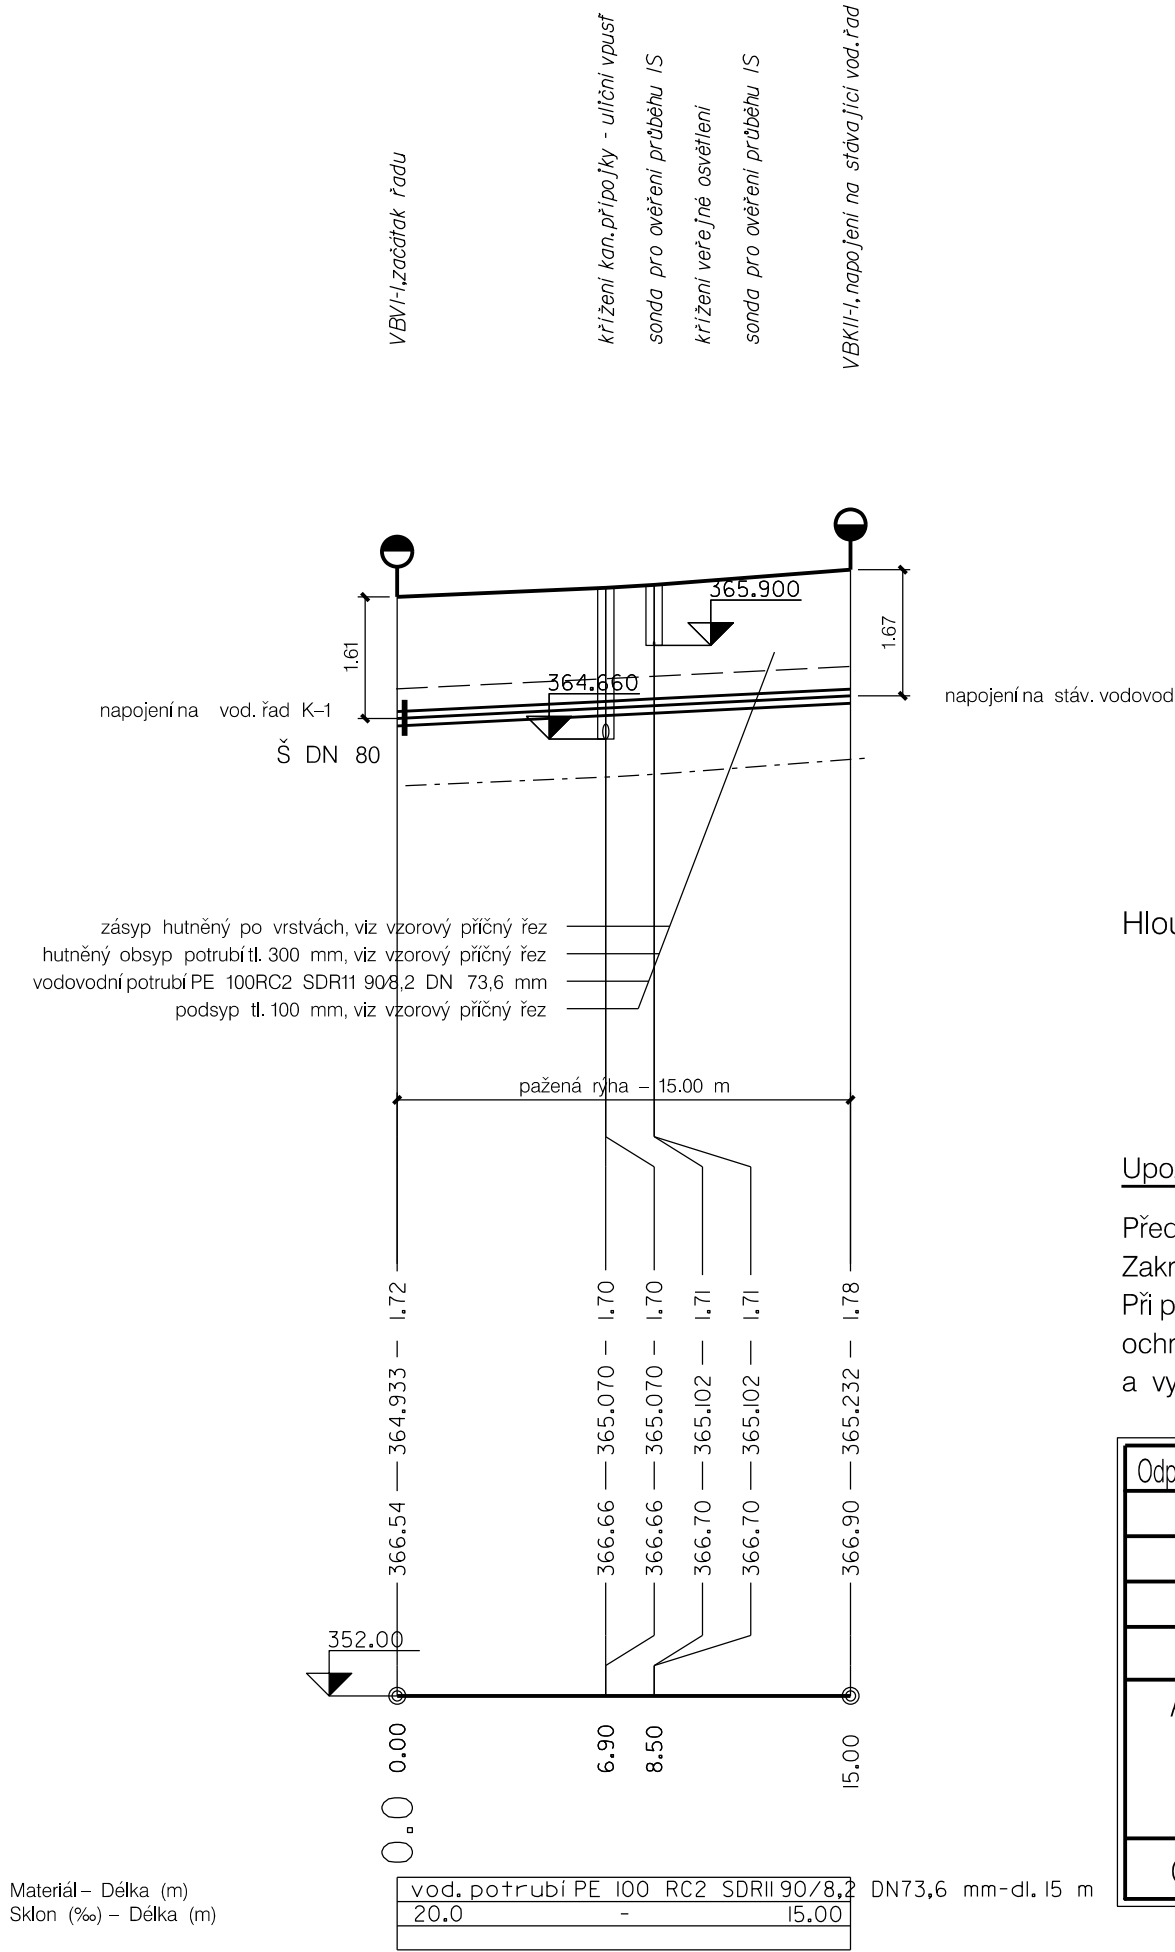

Hloubky inženýrských sítí při křížení je nutno ověřit ručně kopanými sondami III

Upozornění:

Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit veškeré inženýrské sítě !
Zakreslené trasy podzemních sítí jsou pouze orientační !!!
Při provádění zemních prací je třeba dodržovat příslušné ČSN, respektovat ochranná pásma zařízení dle zákonů č. 458/2000, 127/2005 a 274/2001 Sb. a vyjádření správců inženýrských sítí.

Odp. projektant:	Ing. M. Popelář	Projektant:	Ing. M. Popelářová	M Projekt CZ  s.r.o.	
				17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí	
Kraj:	Pardubický	CAD:	MicroStation	Formát:	3 /A4
pMěÚ:	Ústí nad Orlicí	MěÚ:	Ústí nad Orlicí	Datum:	02 /20
Investor:	TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí			Stupeň:	DPS
Akce:	ÚSTÍ NAD ORLICÍ – OBNOVA VODOVODU V ULICI KORÁBOVA K.Ú. ÚSTÍ NAD ORLICÍ			Měřítko:	1:250/100
				Číslo. zak.:	19_1066
				Číslo:	.D.2.2
Obsah:	Podélný profil vodovodu – rozváděcí vodovodní řad K-1-1			Číslo:	.D.2.2