

Podélný profil
Rozváděcí vodovodní
řad K-1

M 1: 250 /100

A

A

8

7

6


5

4

3

2

1

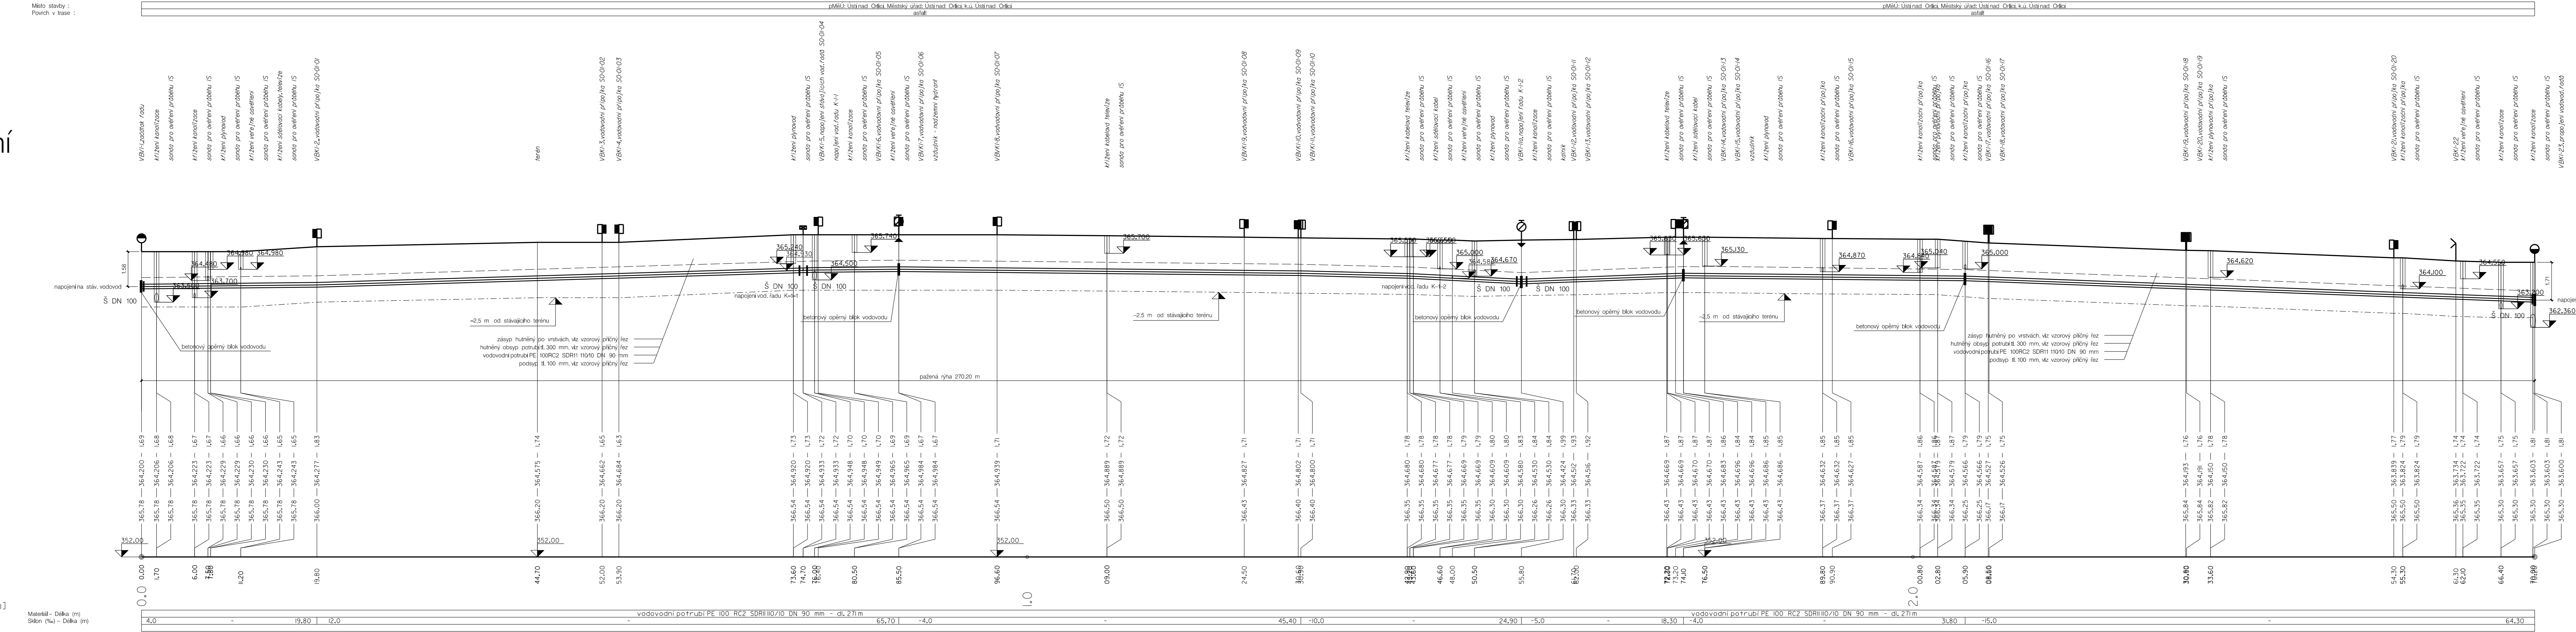

Hloubky inženýrských sítí při křížení je nutno ověřit ručně kopanými sondami III

Upozornění:
Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit veškeré inženýrské sítě !
Zakreslené trasy podzemních sítí jsou pouze orientační !!!
Při provádění zemních prací je třeba dodržovat příslušné ČSN, respektovat
ochranná pásma zařízení dle zákonů č. 458/2000, 127/2005 a 274/2001 Sb.
a vyjádření správců inženýrských sítí.

Odp. projektant:	Ing. M. Popelář	Projektant:	Ing. M. Popelářová	<div>M Projekt CZ</div> <div><div><div></div></div><div>s.r.o.</div></div> <div>17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí</div>	
Kraj:	Pardubický	CAD:	MicroStation	Formát:	8 /A4
pMěU:	Ústí nad Orlicí	MěU:	Ústí nad Orlicí	Datum:	02/20
Investor:	TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí				
Akce:	ÚSTÍ NAD ORLICÍ – OBNOVA VODOVODU V ULICI KORÁBOVA K.Ú. ÚSTÍ NAD ORLICÍ			Stupeň:	DPS
				Měřítko:	1:250/100
				Číslo. zak.:	19_1066
Obsah:	Podélný profil vodovodu – rozváděcí vodovodní řad K-1			Číslo:	D.2.1