


PLYNOVÁ KOTELNA III.KAT.

Podlahová plocha prostoru kotelny = 44.4 m2
Vnitřní objem prostoru kotelny = 111.1 m3

JMENOVITÝ VÝKON 209.7 kW

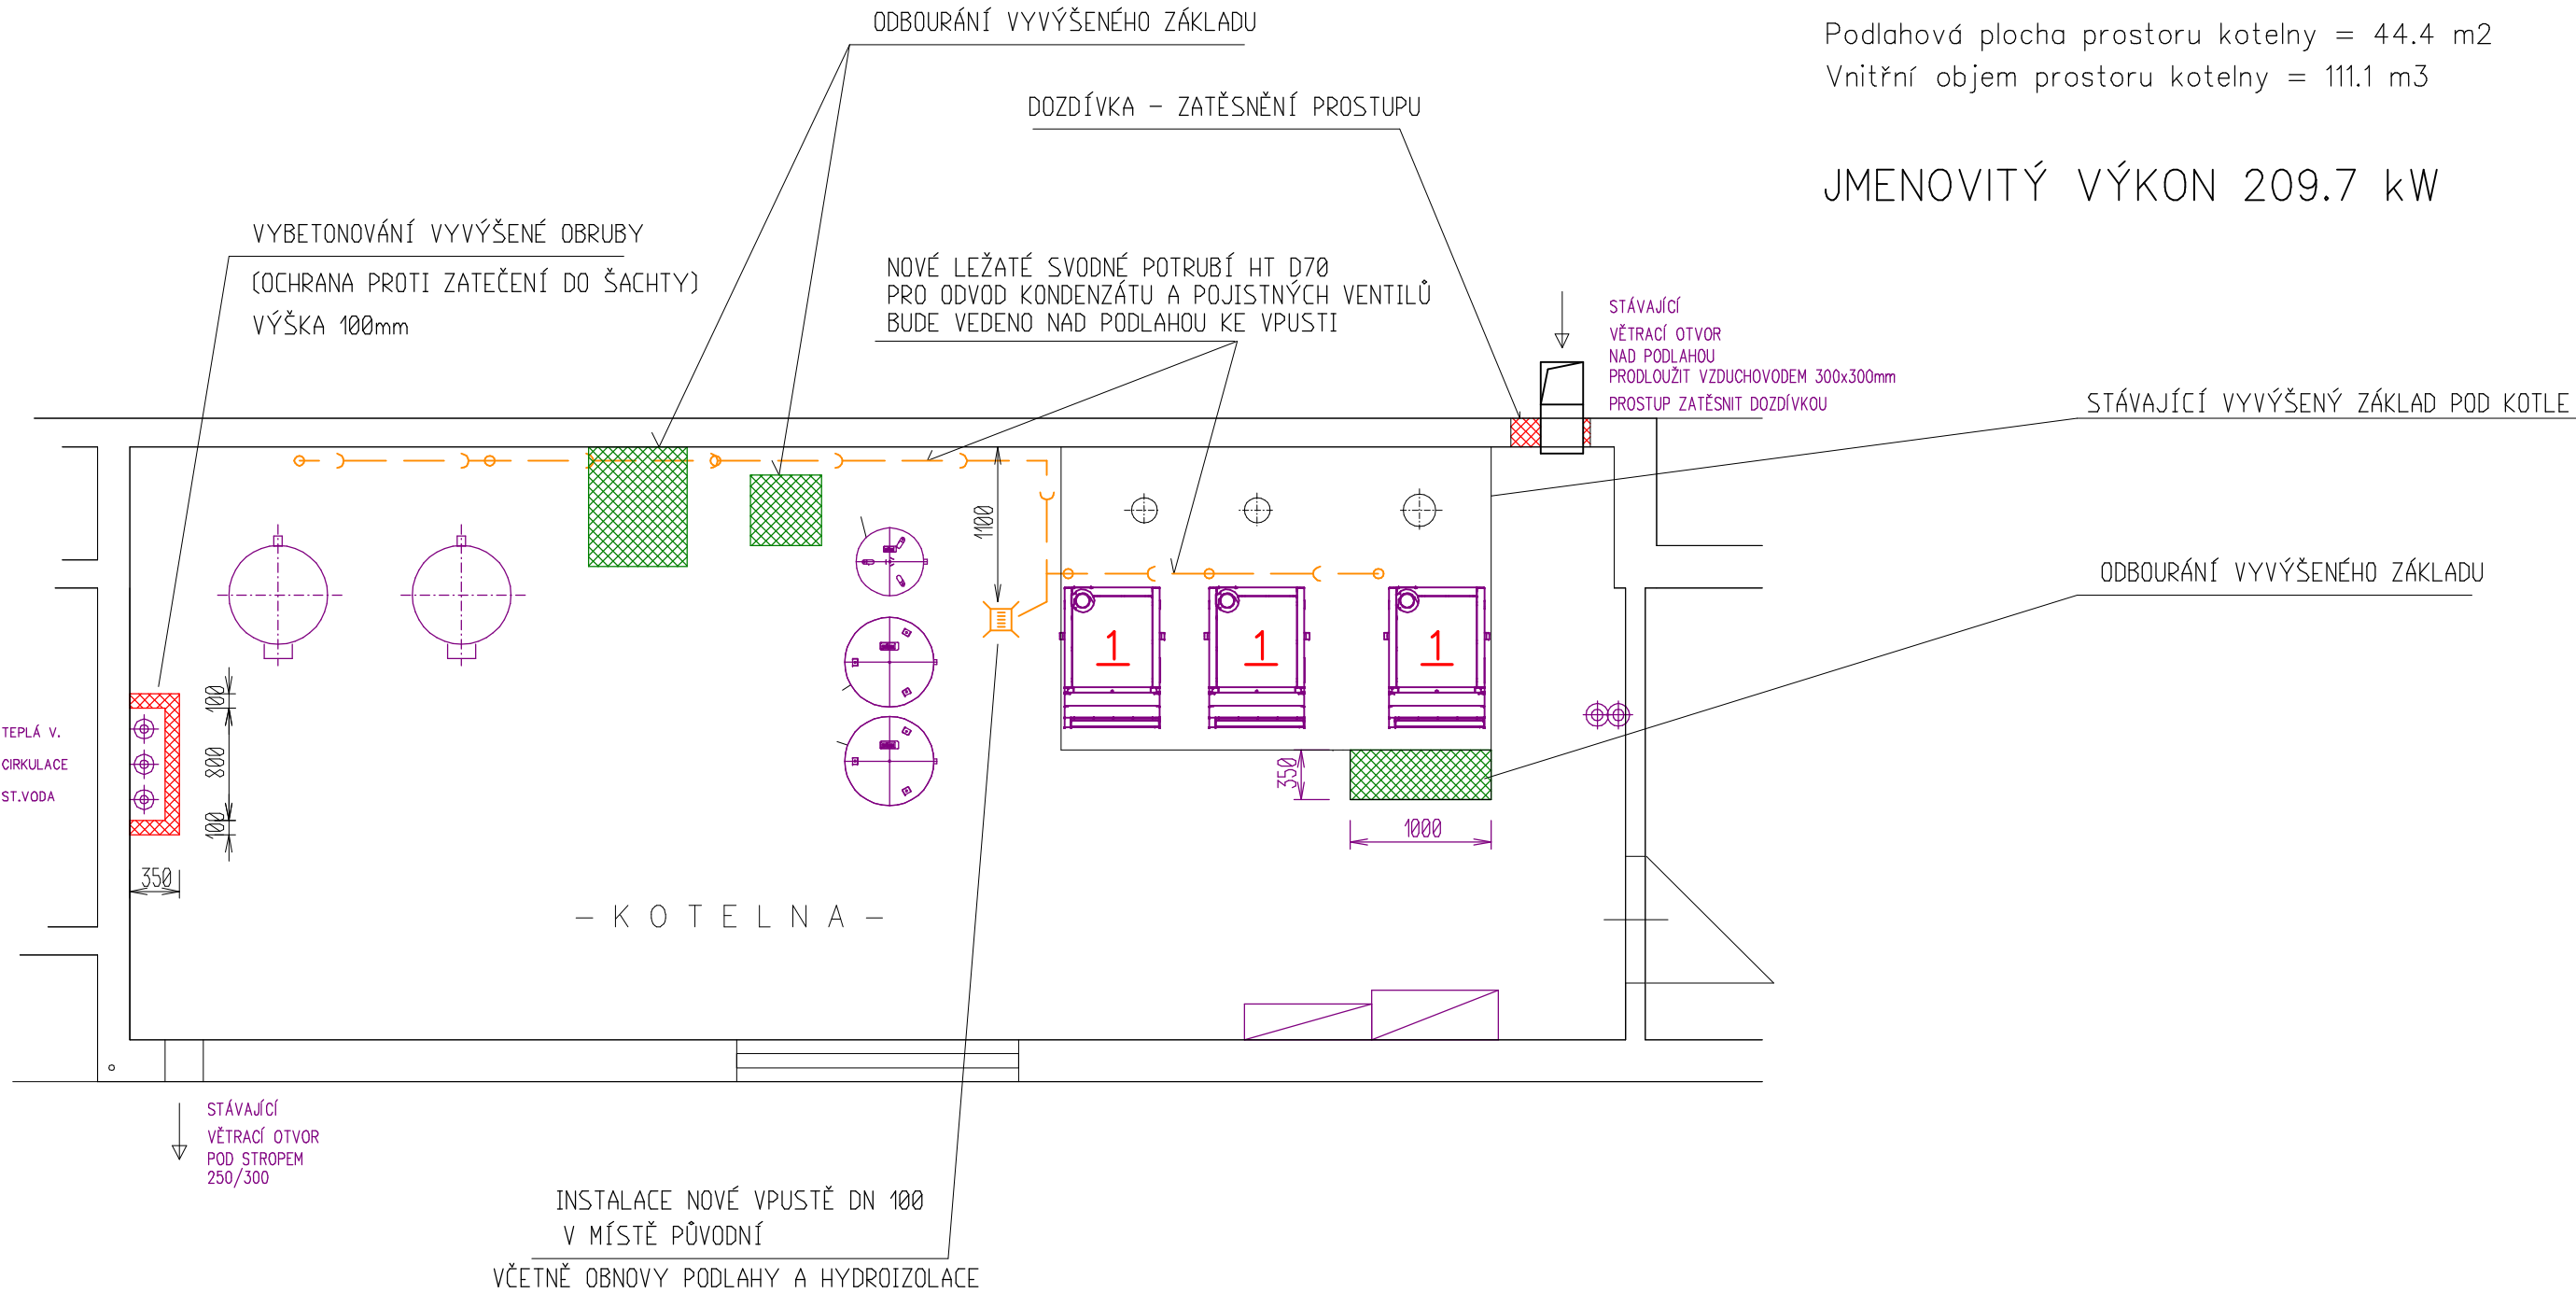

- PROVÉST VYSRAVENÍ PODLAHY
- VYTMENÍ SPÁR A PŘESTĚRKOVÁNÍ
- PROVÉST NOVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR PODLAHY
VČETNĚ ZÁKLADU POD KOTLE A SOKLU STĚN
- PROVÉST NOVOU VÝMALBU STĚN A STROPU KOTELNY
- PROVÉST VÝSTRAŽNÉ ŠRAFOVÁNÍ VIDITELNÝCH VYVÝŠENÝCH HRAN

VYPRACOVAL	Jiří Kamenický	J I Ř Í K A M E N I C K Ý Projektová činnost spec. vytápění a zdrav. technika Dlouhá Třebová 211, PSČ 561 17 IČO 60145277, tel: 605 439 000	
VED.PROJEKTU	Jiří Kamenický, Na Špici 211, Dlouhá Třebová		
STAVEBNÍK	TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí		
MÍSTO STAVBY	Poříčnická 443, Ústí nad Orlicí – Hylváty		
AKCE		ÚČEL	DPS
REKONSTRUKCE KOTELNY Poříčnická 443, Ústí nad Orlicí – Hylváty		DATUM	duben 2021
ČÁST D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ A ZDRAVOTNÍ TECHNIKA		ARCH.Č.	
NÁZEV VÝKRESU Stavební úpravy a kanalizace		MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU ÚT-06