



Služby pro naše město...

Váš dopis zn. / ze dne ... / 21. 5. 2019
Naše značka TEP/545/2019/ZD
Vyřizuje / kontakt Doseděl / 465 519 854
V Ústí nad Orlicí 6. 6. 2019

Stavby bez bariér
Martin Kapoun
Tkalcovská 110
560 02 Česká Třebová

Věc: VYJÁDRĚNÍ k průběhu podzemních vedení ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o.
vyjádření číslo: 074/2019

Akce: Přístavba hasičské zbrojnice na st. p. č. 146 v k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí

Katastrální území:	Černovír u Ústí nad Orlicí	Investor:	Město Ústí nad Orlicí
Zájmové území:	u č. p. 89	Zhotovitel:	...

V uvedeném zájmovém území v katastrálním území Černovír u Ústí nad Orlicí, zvýrazněném na Vámi předložené situaci, se **nachází:**

- veřejný vodovodní řad DN 110 PVC
- kabelové vedení veřejného osvětlení

ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. Při provádění případných zemních prací **dojde** k dotčení, křížení nebo souběhu s podzemními sítěmi v naší správě.

K plánované realizaci přístavby hasičské zbrojnice na st. p. č. 146 v k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí nemáme připomínek při splnění níže uvedených požadavků:

- 1) **Před započítím prací na výše uvedené akci žádáme o předložení dalšího stupně PD ke kontrole dotčeného zájmového území, popřípadě navržených tras jednotlivých vedení a navrženého technického řešení díla.**
- 2) **V případě provádění zemních prací bezvýkopovou technologií požadujeme po provedení protlaku kamerovou prohlídku kříženého úseku kanalizace nebo jednoznačné prokázání jeho nepoškození. Tyto doklady stavebník předá na oddělení investic společnosti TEPVOS, spol. s r. o.**
- 3) **Před započítím prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí! Zakreslené polohy podzemních zařízení jsou pouze s informativní přesností. Písemnou žádost o vytyčení podzemních sítí žádáme doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: TEPVOS, spol. s r.o. - ČOV, Libchavy 1458, 561 16 Libchavy (tel. 608 553 301). Žádost je možné zaslat i v elektronické podobě: cov@tepvos.cz. Doručení objednávky na vytyčení sítí musí být učiněno nejméně 5 dní před požadovaným termínem vytyčení na místě dotčeného pozemku a stavebník je následně musí udržovat na stavbě v nezměněném stavu.**
- 4) Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050 "Zemní práce", NV 591/2006 Sb. k z. č. 309/2006 Sb. v platných zněních a dalších navazujících předpisů a norem, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.
- 5) Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí. Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.
- 6) **Za veškeré škody vzniklé na našem zařízení při provádění prací v zájmovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele.**

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599/0300

- 7) V případě odkrytí veřejného vodovodního řadu je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka) sítě na tel. 608 553301. Při nutnosti vytýčení sítě zašlete objednávku nejlépe v elektronické podobě: cov@tepvos.cz nebo v papírové podobě TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí.
- 8) V případě odkrytí podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě na tel. 608 553306. Nad přístupným odkrytým kabelem v. o. musí být dodržen zákaz přejíždění vozidel, případně provedena řádná ochrana kabelů proti poškození.
- 9) **Při jakémkoli porušení kabelu v. o. nebo světelné signalizace zajistí odpovědný zhotovitel stavby na své náklady výměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími světelnými body na každou stranu stávající kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zhotovitel zajistí veškerá povolení k nutné výměně poškozeného kabelového úseku.**
- 10) **V případě provádění zemních prací v blízkosti výše uvedených podzemních vedení budou dodržena ochranná pásma** vodovodních řadů a kanalizačních stok, které řeší ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb. U rozvodů tepla budou dodržena ochranná pásma zařízení pro výrobu a rozvod tepla, které řeší ust. § 87 zákona č. 458/2000 Sb.
- Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
- Veřejný vodovod:**
- u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
 - u vodovodních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m
 - u vodovodních řadů nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m
- Veřejné osvětlení a světelná signalizace:**
- U provádění zemních prací v blízkosti vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení, které řeší ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí."
- 11) **Toto vyjádření nelze považovat za souhlas provozovatele k napojení budoucí novostavby na vodovodní řad a kanalizační stoku. K tomuto souhlasu je nutné předložit projekt jednotlivých přípojek na naše sítě, včetně návrhu umístění vodoměrné sestavy a u staveb občanské vybavenosti a výrobních objektů také výpočet potřeby vody (pitná, technologická, požární). Dále žádáme předložit technické řešení zásobování objektu požární vodou a množství odváděných dešťových a splaškových vod.**
- 12) Nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. nutno projednat se zástupci majitele sítě. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemnímu zařízení se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na našem zařízení s předchozím souhlasem žádáme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítě, včetně povrchových znaků po dokončení. Zaměření bude obsahovat geodetickou technickou zprávu, kontrolní výtisk 1:500 a přenosné médium s technickou zprávou ve formátu *.txt a výkresovou částí ve formátu *.dgn, dle směrnice TEPVOS, spol. s r.o. ke zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.
- 13) Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, případně jejích částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řad nebo veřejnou kanalizaci. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem naší společnosti a jejich přesné umístění není vždy přesně uvedeno v poskytovaných mapových podkladech naší společnosti.
- 14) Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území vyznačeném žadatelem v přiložené situaci, případně pro provádění zemních prací, které jsou jednoznačně vymezeny v předložené projektové dokumentaci. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: veřejný vodovodní řad, kanalizace, rozvody tepla, kabelové vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace v Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních územích. **Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 12 měsíců. Platnost vyjádření končí dne 6. 6. 2020.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti

zájmového území, rozsahu prací nebo změně stupně PD je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem

 TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Zdeněk Doseděl
technická dokumentace
středisko investic
TEPVOS, spol. s r.o.

Před realizací výkopových prací na veřejném prostranství musí být vydán souhlas Města Ústí nad Orlicí ke zvláštnímu užívání tohoto prostranství a v případě zásahu do komunikace (silnice, chodník, nezpevněná komunikace) musí být vydán i souhlas správce komunikací – Odbor rozvoje města Ústí nad Orlicí.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:

Příloha: Situace s vyznačeným zájmovým územím a zakreslením sítí.
Kopie žádosti o vyjádření k podzemním sítím.

 TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

PRODávATELNE

PRŮBĚH VÝKOPŮ 04/2019

DO 6.6.2021 - INVESTICE TECHNICKÉ
P. KUCHTA
DNE 23.12.2020

Počet příloh: 2

Počet listů příloh: 3

Spis. znak: 6.1.4.

Označení:

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz



Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599/300



v.c. v 4/2019
6/2

zajímavosti, užití se neustavuje, nachází,
zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o.
Před započatím zemních prací nutno vyvěst
Toto vyjádření platí po dobu: 12 měsíců

Datum: 6.6.2019

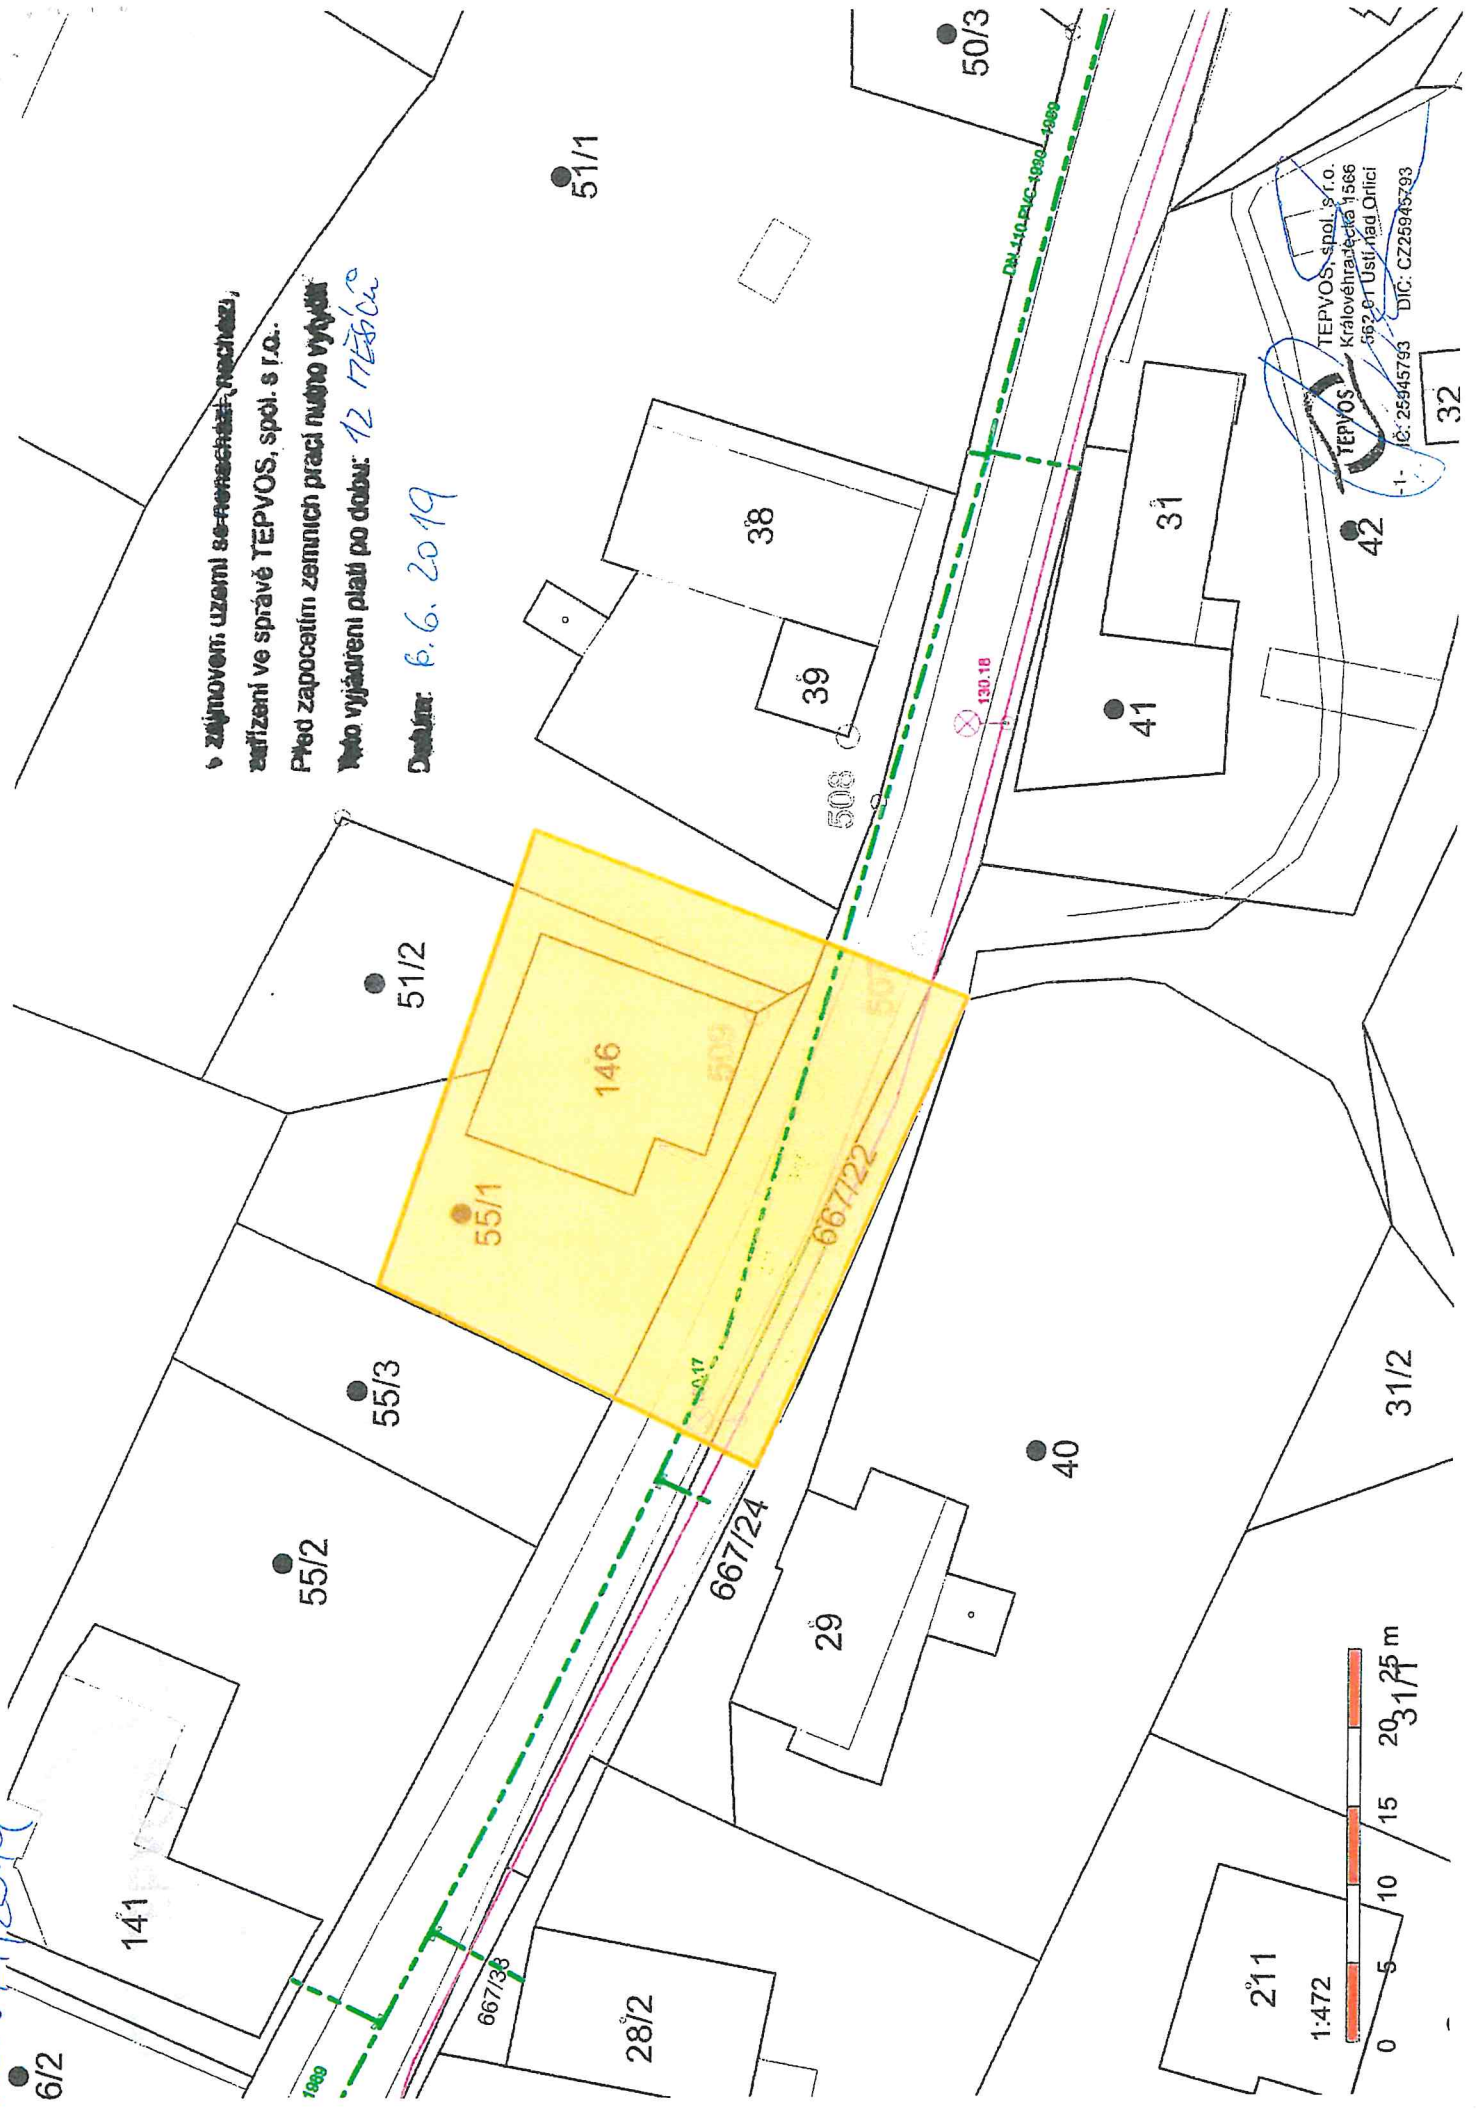

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1586
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793