


ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČERNOVÍR 89

PŮDORYS - 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

ZDRAVOTNÉ TECHNICKE INSTALACE
VODOVOD

1 : 100

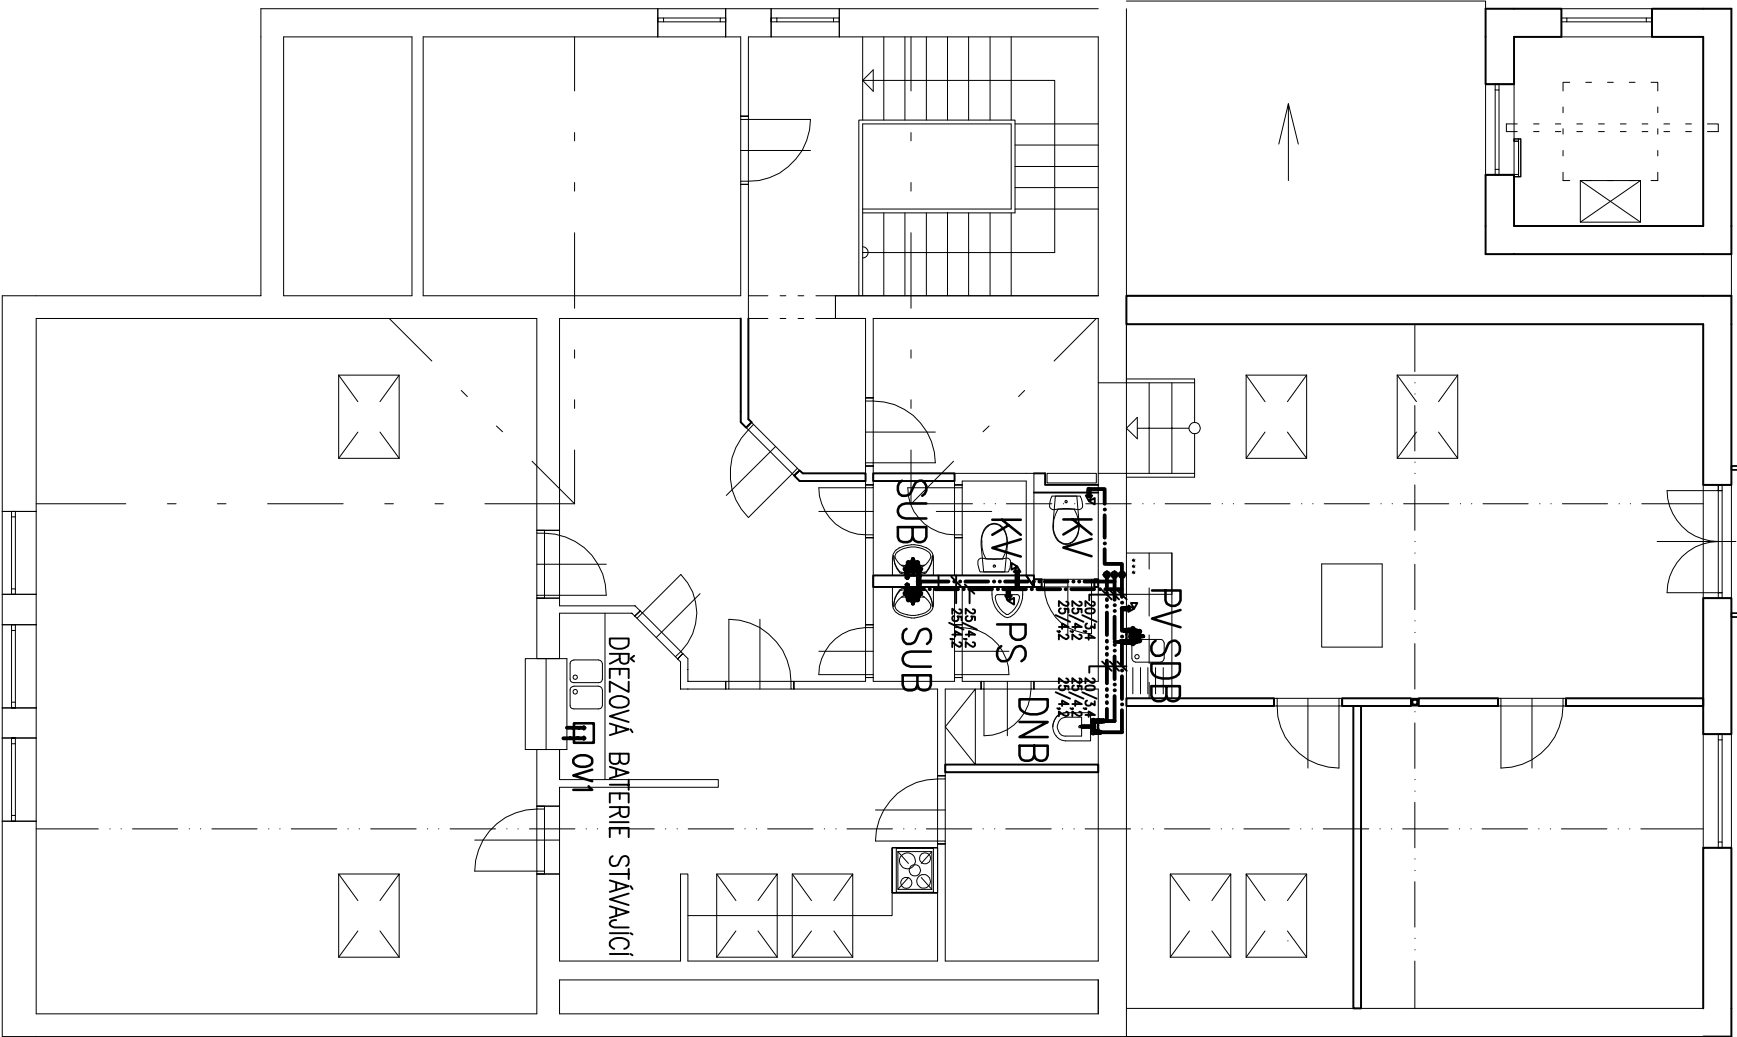

- SNB SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE
DN15 x 150 S PŘÍSLUŠENSTVÍM
- SUB STOLÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE
2xROHOVÝ KOHOUT DN15+HADIČKY
- SDB STOLÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE
2xROHOVÝ KOHOUT DN15+HADIČKY
- DNB DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE
DN 15 x 150
- PV PRAČKOVÝ (MYČKOVÝ) VENTIL ROHOVÝ
DN 20
- KV ROHOVÝ UZAVĚR PRO WC
DN 15
- PS INFRAČERČVENÝ PISOAROVÝ SPLACHOVAČ
S ELEKTRONIKOU DC 24 V

OV1 ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY
OBJEM 10 LITRŮ
TLAKOVÁ SMALTOVANÁ NÁDOBA
TOPNÉ TĚLESO 2 kW
UMÍSTĚNÍ PO PRACOVNÍ DESKOU
ZAPOJENÍ V TLAKOVÉM REŽIMU

VNITŘNÍ VODOVOD JE NAVRŽEN Z MATERIÁLU PP-RCT
POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ LAMBDA = 0,038 W/m2K

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY PPR-CI, SPOJE POLYFUZNÍ SVAŘOVÁNÍ TL.IT = 9 mm
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY PPR-CI, SPOJE POLYFUZNÍ SVAŘOVÁNÍ TL.IT = 25 mm
- POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY PPR-CI, SPOJE POLYFUZNÍ SVAŘOVÁNÍ TL.IT = 25 mm

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	JOSEF MATYS projektová kancelář Letohradská 1359 Ústí nad Orlicí	
JOSEF MATYS	JOSEF MATYS	JOSEF MATYS			
KRAJ	PARDUBICKÝ	OBEC ÚSTÍ NAD ORLICÍ		FORMÁT	2 x A4
INVESTOR : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ				DATUM	XI.2019
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČERNOVÍR 89 PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBRONJICE ČERNOVÍR ČP.89, POZ.P.Č. 55/4, 55/2, ST.P.Č. 146				ÚČEL	DPS
				Č.ZAKÁZKY	60/2019
				Č.KOPIE	
				ARCH.Č.	60/2019
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS - 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - VODOVOD				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR.
				1 : 100	ZT-06