

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – MATERIÁL POLYVINYLCHLORID (PVC–U) SN 4


POTRUBÍ BUDE ULOŽENO V OTEVŘENÉM VÝKOPU NA ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE V TL. 150 mm
POTRUBÍ BUDE OPAŘENO OBSYPEM ZE ŠTĚRKOPÍSKU V TL. 300 mm NAD VRCHOL HRDLA
OBSYP JE TŘEBA DŮKLADNĚ ZHUHNT (NE NAD VRCHOLEM POTRUBÍ) OKOLO POTRUBÍ

−1,00 KOTA DNA POTRUBÍ

3' číslo odbočky svodu
3 číslo svislého odpadu

200/125 JMENOVITÁ SVĚTLOST POTRUBÍ ODBOČKY
spád 3,0 ‰ SPÁD POTRUBÍ SVODNÉHO POTRUBÍ
SMĚR SPÁDU

STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA SPLAŠKOVÉ VODY – ŽUMP
OBJEM ASI 10,0 m³

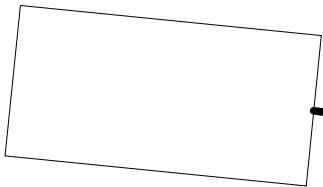

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČERNOVÍR 89

PŮDORYS - ZÁKLADY

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE KANALIZACE

1 : 100

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| ZODP.PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | KONTROLOVAL | JOSEF MATYS projektová kancelář Letohradská 1359 Ústí nad Orlicí | |
| JOSEF MATYS | JOSEF MATYS | JOSEF MATYS | | | |
| | | | | | |
| KRAJ PARDUBICKÝ | OBEC ÚSTÍ NAD ORLICÍ | | | | |
| INVESTOR : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ | | | | | |
| ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČERNOVÍR 89 PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBRONICE ČERNOVÍR ČP.89, POZ.P.Č. 55/4, 55/2, ST.P.Č. 146 | | | | | |
| ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS - ZÁKLADY - KANALIZACE | | | | MĚŘÍTKO | ČÍSLO VÝKR. |
| | | | | 1 : 100 | ZT-02 |