
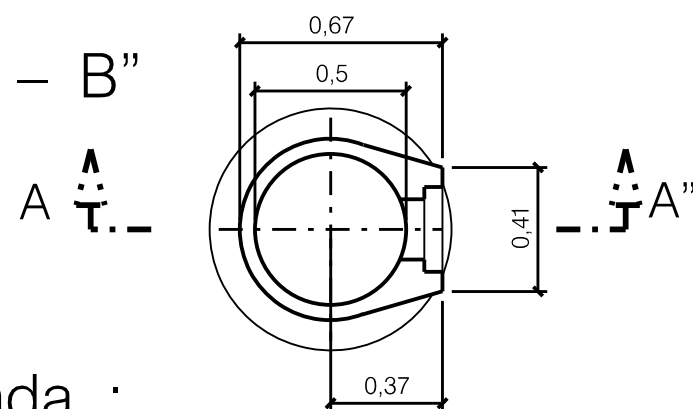
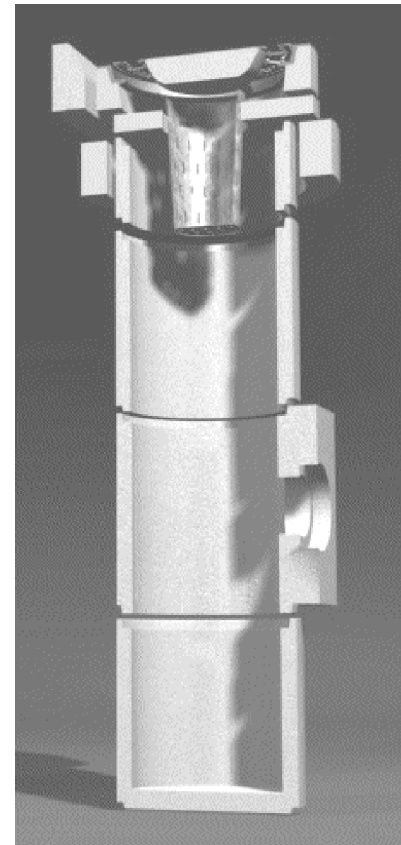


Přípustná odchylka od okolní  
úrovně dle ČSN 756101 odst. 4.10.1.4.

ŘEZ B – B''



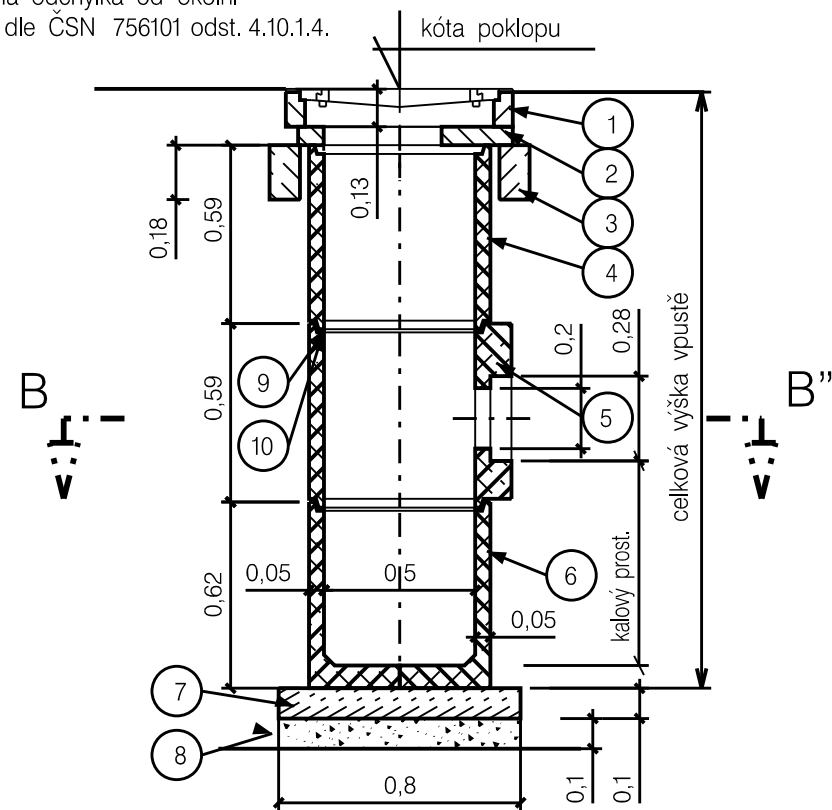


Beton dle ČSN EN 206-1/Z3  
Pevnostní třída: C 40/50  
Odolnost vůči chemické korozi:  
XA1 – agresivní chemické prostředí  
Odolnost proti účinkům mrazu:  
XF1-XF4 – stupeň vlivu prostředí nasycen  
vodou s rozmrazovacími prostředky nebo  
mořskou vodou


Legenda :

- |   |   |
|---|---|
| 1... litinová mříž pro uliční vpustě D 400  | 1.. litinová mříž pro uliční vpustě zatížení 40 tun (s BOČNÍM VTOKEM) |
| 2... betonový prstenec TBV-Q 390/60         | 2.. horní dílec – čtver. poklop TBV-Q 50/20 CP                        |
| 3... betonový prstenec TBV-Q 660/180        | 3.. betonová skruž TBV-Q 50/59 SV                                     |
| 4... betonová skruž TBV-Q 500/590           | 4.. betonová skruž s odtokem TBV-Q 50/59 SO a kal. košem              |
| 5... betonová skruž TBV-Q 500/590/200V      | 5.. betonová skruž TBV-Q 50/49 KV                                     |
| 6... betonová skruž TBV-Q 500/626/200 VD    | 6.. podkladní beton C 12 /15  |
| 7... podkladní beton C 12 /15               | 7.. podsyp tl. 100 mm   |
| 8... podsyp tl. 100 mm                      | 8.. betonová skruž spodní s odtokem TBV-Q 50/49 KO                    |
| 9... vyspravení a zatření cementovou maltou | 9.. vyspravení a zatření cementovou maltou                            |
| 10... 2x nátěr SA – 12                      | 10.. 2x nátěr SA – 12   |
| tl. stěny 50 mm                             | tl. stěny 65 mm   |

Přípustná odchylka od okolní  
úrovně dle ČSN 756101 odst. 4.10.1.4.

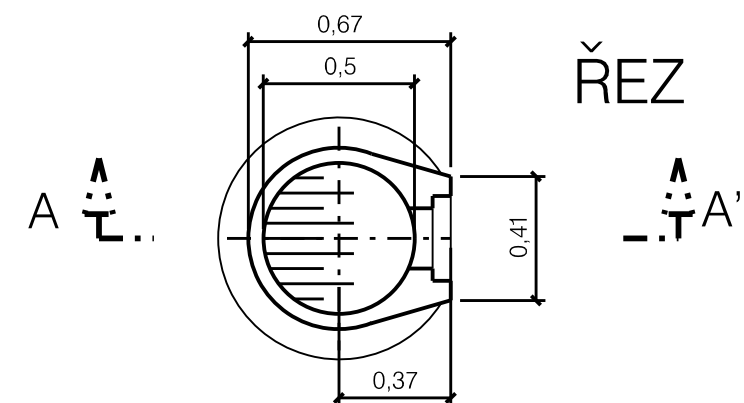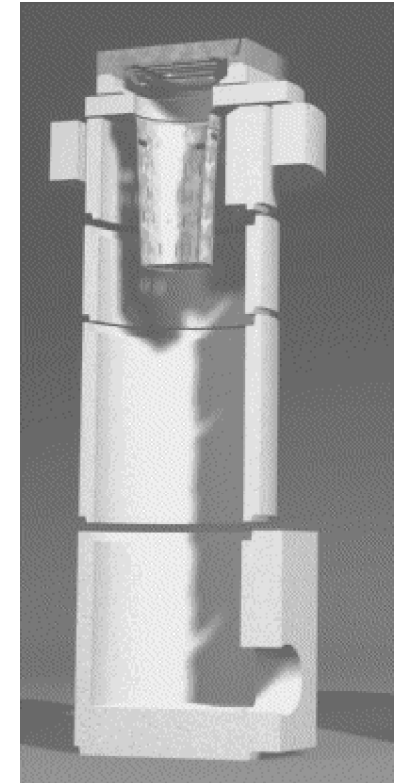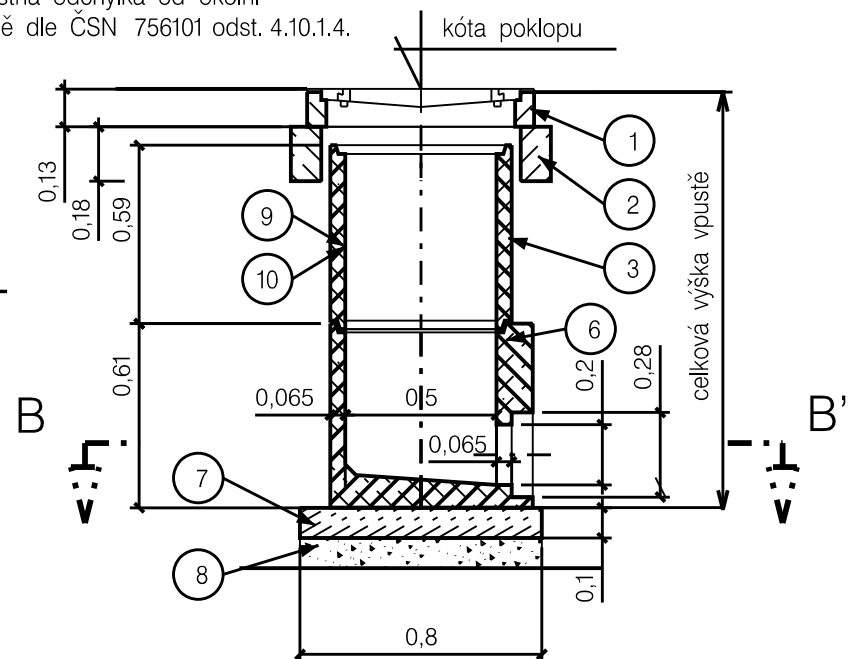

 ... příznak označující navrhovanou skladbu

Odp. projektant:	Ing. M. Popelář	Projektant:	Ing. M. Popelářová	 <b>M Projekt CZ</b> s.r.o.	
Kraj:	Pardubický	CAD:	MicroStation	17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí	
pMěÚ:	Ústí nad Orlicí	MěÚ:	Ústí nad Orlicí	Formát:	2 /A4
Investor:	TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí			Datum:	08 /19
Akce:	ÚSTÍ NAD ORLICÍ – HYLVÁTY – UL. POD LESEM – PŘELOŽKA A PRODLOUŽENÍ STOKY K.Ú. HYLVÁTY			Stupeň:	DPS
				Měřítko:	1:25
				Číslo. zak.:	19_1031
Obsah:	Úliční vpust – typ I a II			Číslo:	D.4.4