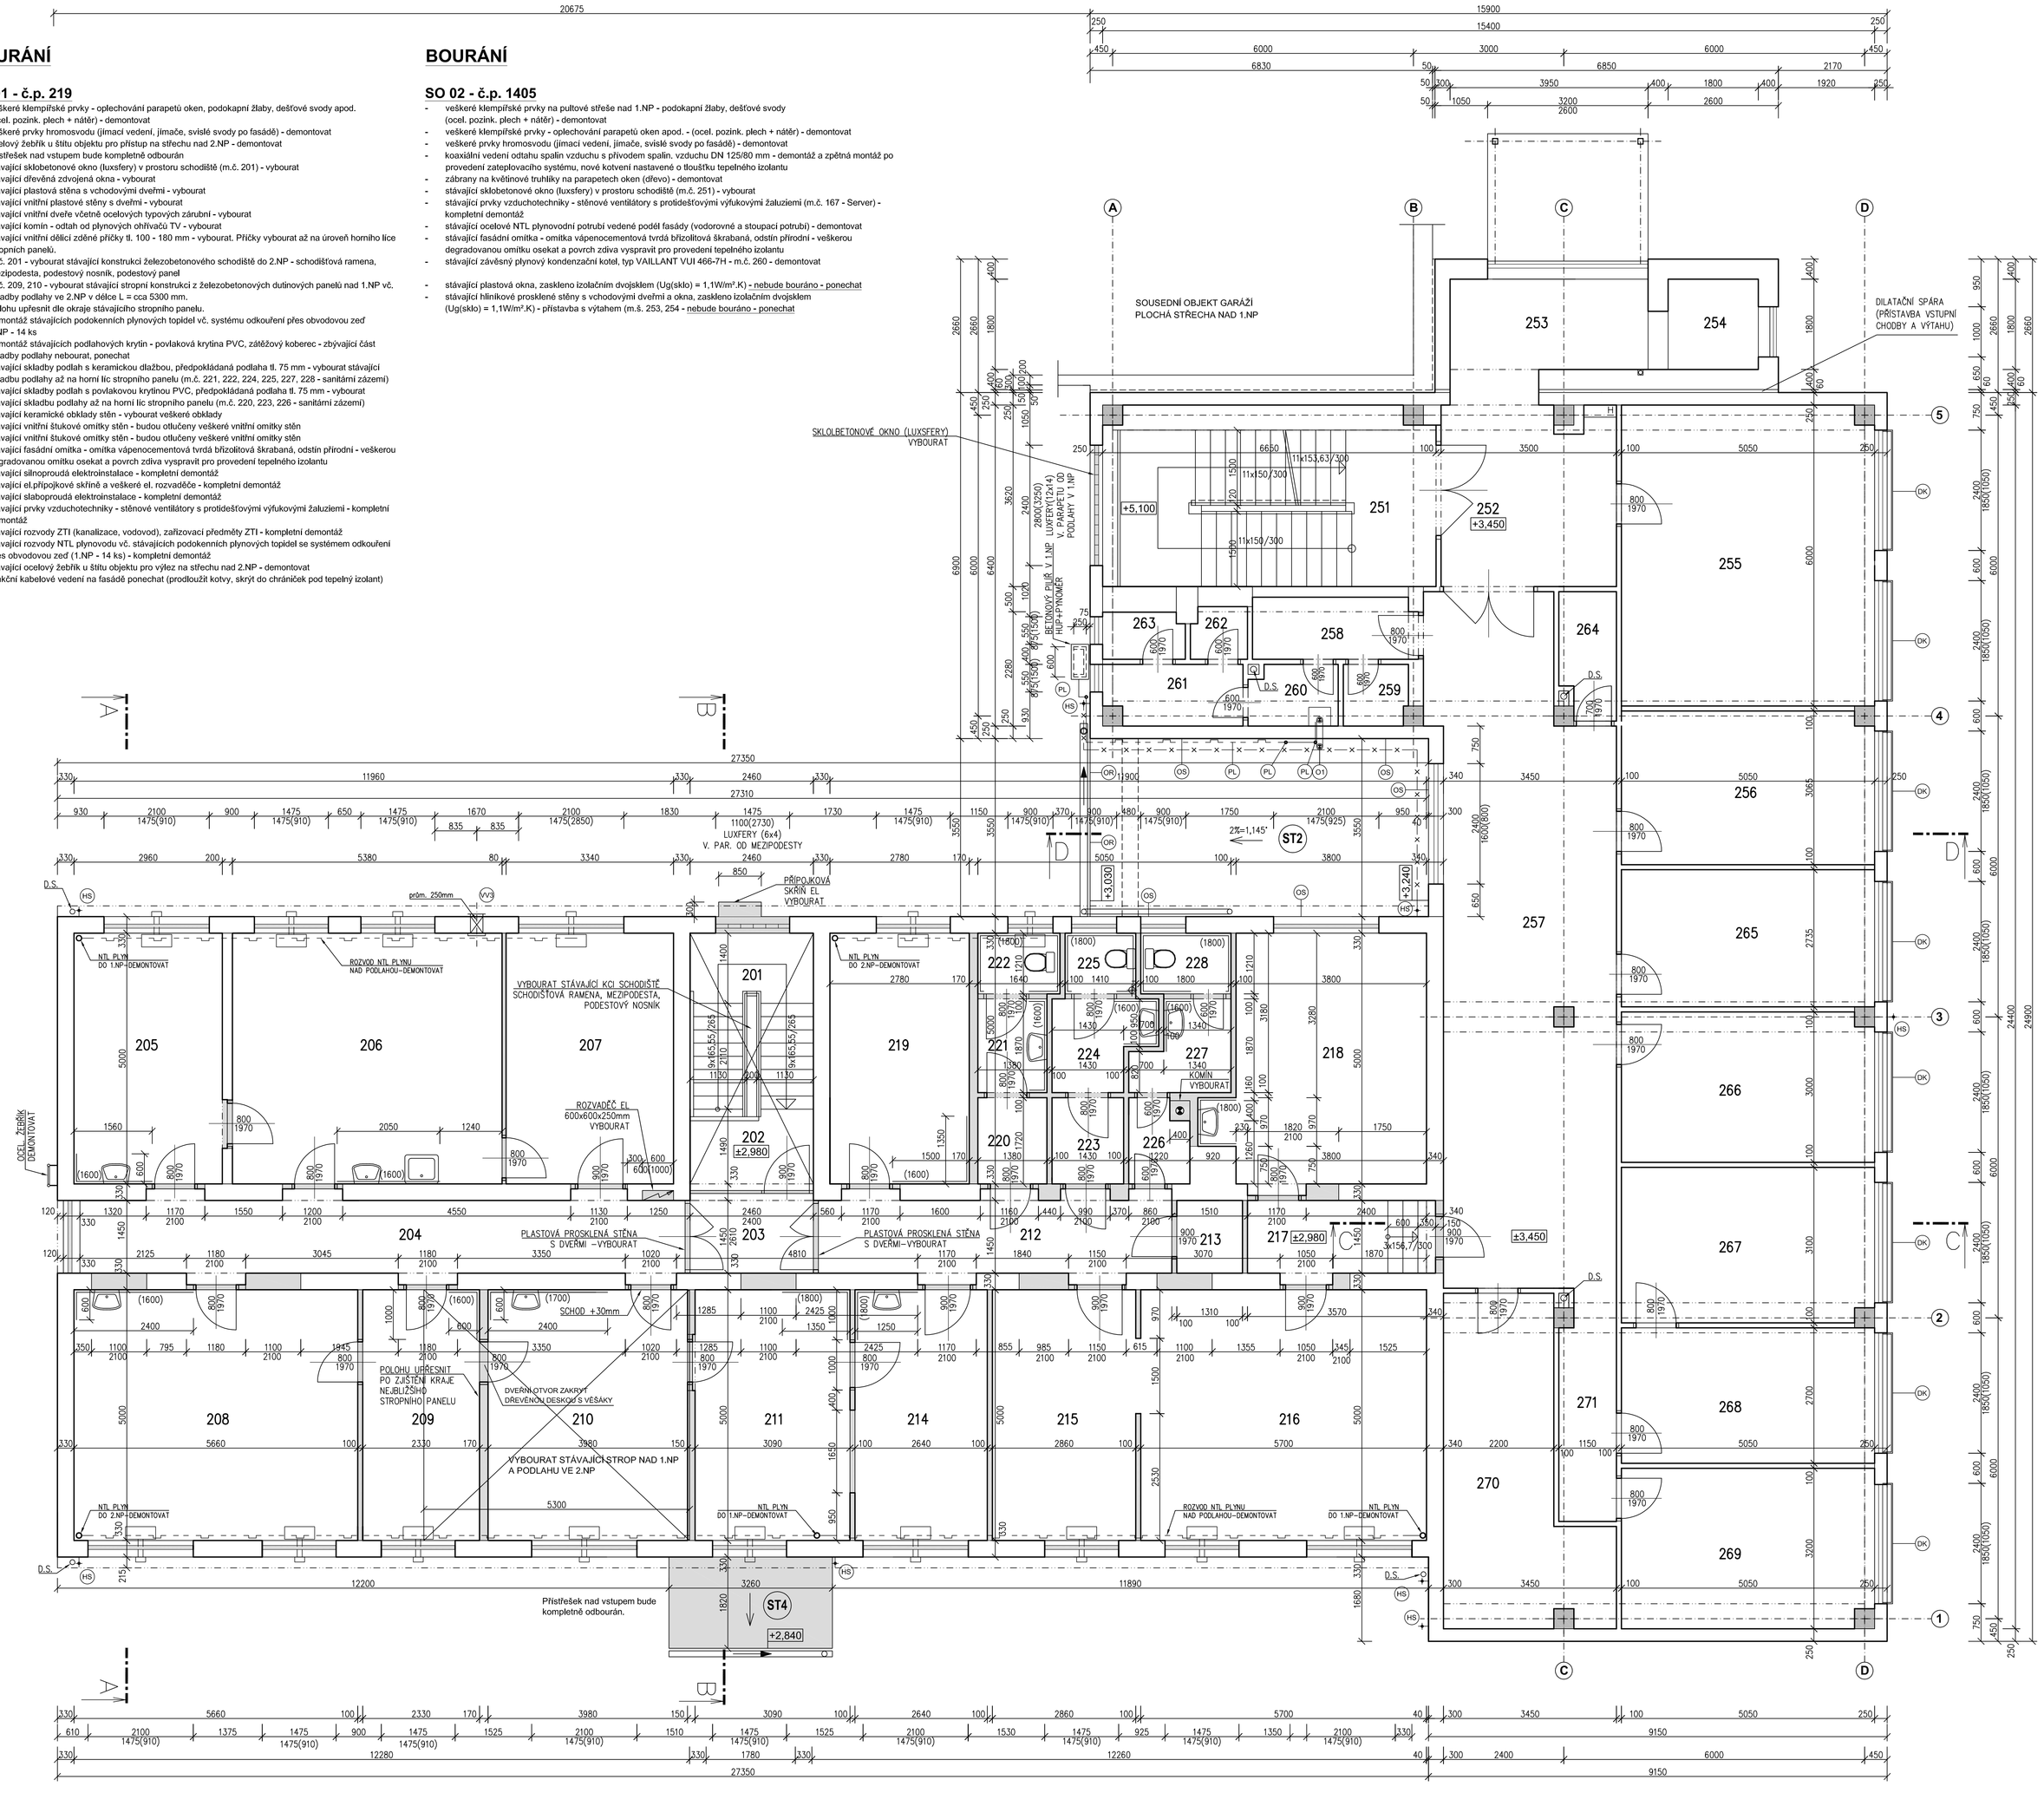


# PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

## BOURÁNÍ

### SO 01 - č.p. 219

- veškeré klempířské prvky - oplechování parapetů oken, podokapní žlaby, dešťové svody apod. (ocel. pozink. plech + nátěr) - demontovat
- veškerá zdiva nosná/obvodová (jímací vedení, jímače, svislé svody po fasádě) - demontovat
- ocelový žebřík u štítu objektu pro přístup na střechu nad 2.NP - demontovat
- přístřešek nad vstupem bude kompletně odbourán
- stávající skleněnové okno (luxferový) v prostoru schodiště (m.č. 201) - vybourat
- stávající dřevěná zdvojená okna - vybourat
- stávající plastová stěna s vchodovými dveřmi - vybourat
- stávající vnitřní plastové stěny s dveřmi - vybourat
- stávající vnitřní dveře ocelových typových zárubní - vybourat
- stávající komín – odtah od plynových spotřebičů TV - vybourat
- stávající vnitřní dělicí zděné příčky tl. 100 - 180 mm – vybourat, Příčky vybourat až na úroveň horního líce stropních panelů.
- m.č. 201 - vybourat stávající konstrukci železobetonového schodiště do 2.NP - schodišťová ramena, mezipodesta, podestový nosník, podestový panel
- m.č. 209, 210 - vybourat stávající stropní konstrukci z železobetonových dutinových panelů tup. 1.NP vč. skladby podlahy ve 2.NP v délce L = cca 5300 mm.
  Pohrbu upřesnit dle okraje stávajícího stropního panelu.
- demontáž stávajících podokenních plynových topidel vč. systému odkouření přes obvodovou zeď 2.NP – 14 ks
- demontáž stávajících podlahových krytin - povlaková krytina PVC, zátěžový koberec - zbývající část skladby podlahy nebourat, ponechat
- stávající skladby podlah s keramickou dlažbou, předpokládaná podlaha tl. 75 mm - vybourat stávající skladbu podlahy až na horní líc stropního panelu (m.č. 221, 222, 224, 225, 227, 228 - sanitární zázemí)
- stávající skladby podlah s povlakovou krytinou PVC, předpokládaná podlaha tl. 75 mm - vybourat
- stávající skladby podlahy až na horní líc stropního panelu (m.č. 220, 223, 226 - sanitární zázemí)
- stávající keramické obklady stěn - vybourat veškeré obklady
- stávající vnitřní štukové omítky stěn - budou otlučeny veškeré vnitřní omítky stěn
- stávající vnitřní štukové omítky stěn - budou otlučeny veškeré vnitřní omítky stěn
- stávající fasádní omítka - omítka vápenocementová tvrdá břízolitová škrabaná, odstín přírodní - veškerou degradovanou omítku osekat a povrch zdiva vyspravit pro provedení tepelného izolantu
- stávající zdvojenoustá elektroinstalace - kompletní demontáž
- stávající el.přípojkovou skříně a veškeré el. rozvaděče - kompletní demontáž
- stávající staboprotá elektroinstalace - kompletní demontáž
- stávající prvky vzduchotechniky - stěnové ventilátory s protidešťovými výfukovými žaluziemi - kompletní demontáž
- stávající rozvody ZTI (kanalizace, vodovod), zařizovací předměty ZTI - kompletní demontáž
- stávající rozvody NTL plynovodu vč. stávajících podokenních plynových topidel se systémem odkouření přes obvodovou zeď (1.NP - 14 ks) - kompletní demontáž
- stávající ocelový žebřík u štítu objektu pro přístup na střechu nad 2.NP - demontovat
- funkční kabelové vedení na fasádě ponechat (prodloužit kotvy, skrýt do chrániček pod tepelný izolant)

## BOURÁNÍ

### SO 02 - č.p. 1405

- veškeré klempířské prvky na pultové střeše nad 1.NP - podokapní žlaby, dešťové svody (ocel. pozink. plech + nátěr) - demontovat
- veškeré klempířské prvky - oplechování parapetů oken apod. - (ocel. pozink. plech + nátěr) - demontovat
- veškeré prvky hromosvodu (jímací vedení, jímače, svislé svody po fasádě) - demontovat
- koaxiální vedení odtahu spalin vzduchu s přívodem spalin, vzduchu DN 125/80 mm - demontáž a zpětná montáž po provedení zateplovacího systému, nové kotvení nastavené o tloušťku tepelného izolantu
- zábrany na květinové truhlíky na parapetech oken (dřevo) - demontovat
- stávající skleněnové okno (luxferový) v prostoru schodiště (m.č. 251) - vybourat
- stávající prvky vzduchotechniky - stěnové ventilátory a protidešťovými výfukovými žaluziemi (m.č. 167 - Server) - kompletní demontáž
- stávající ocelové NTL plynovodní potrubí vedené podél fasády (vodorovně a stoupací potrubí) - demontovat
- stávající fasádní omítka - omítka vápenocementová tvrdá břízolitová škrabaná, odstín přírodní - veškerou degradovanou omítku osekat a povrch zdiva vyspravit pro provedení tepelného izolantu
- stávající závěsný plynový kondenzační kotel, typ VAILLANT VUI 466-7H - m.č. 260 - demontovat

- stávající plastová okna, zasklenо izolačním dvojsklem (Ug/sklo) = 1,1W/m².K) - nebude bouráno - ponechat
- stávající hliníkové prosklené stěny s vchodovými dveřmi a okna, zasklenо izolačním dvojsklem (Ug/sklo) = 1,1W/m².K) - přistavba a výtahem (m.č. 253, 254 - nebude bouráno - ponechat

## LEGENDA

HROMOSVOD :
HROMOSVOD – VEŠKERÉ PRVKY HROMOSVODU NA FASÁDĚ A NA STŘECHÁCH OBOU OBJEKTŮ - DEMONTOVAT
HROMOSVOD – JÍMACÍ VEDENÍ - DEMONTOVAT
HROMOSVOD - SVISLÝ SVOD PO FASÁDĚ - DEMONTOVAT

PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ :
VENKOVNÍ OCELOVÉ NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO PODÉL FASÁDY (PRO OBJEKT č.p. 1405) DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
VNITŘNÍ OCELOVÉ NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ V OBJEKTU č.p. 219) - VEDENO PODÉL ZDIVA - DEMONTÁŽ

- PL1 STOUPACÍ NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO PODÉL FASÁDY (PRO OBJEKT č.p. 1405) DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
- PL2 BETONOVÝ PILÍŘ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ PŘED FASÁDOU OBJEKTU - HUP-PLYNOMĚR (PRO OBJEKT č.p. 1402) - PONECHAT
- PL3 VYKLENEK V OBVODOVÉM ZDIVU - HUP (PRO OBJEKT č.p. 219) - PONECHAT PLECHOVÁ DVÍŘKA - DEMONTOVAT
- PL4 PODOKENNÍ PLYNOVÉ TOPIDLO - TYP BETA 45M NEBO GAMAT, ROK VÝROBY 1996-1997- OBJEKT č.p. 219 CELKEM 15 + 14 = 29 KS (1.NP+2.NP) - DEMONTOVAT VČ. SYSTÉMU ODKOUŘENÍ VEN PŘES OBVODOVOU ZEĎ, OTVORY DOZDÍT
- PL5 PLYNOMĚR UMÍSTĚNÝ UVNITŘ OBJEKTU (PRO OBJEKT č.p. 219) - DEMONTOVAT

PRVKY NA FASÁDĚ :
- DK ZÁBRANA NA KVĚTINOVÉ TRUHLÍKY NA PARAPETU OKEN - DŘEVO - DEMONTOVAT (OKNA NA JIŽNÍ FASÁDĚ OBJEKTU č.p. 1405 - v potřebu není kreslenо)
- T TEXTOVÉ TABULKY - OBJEKT č.p. 1405 - 3 KS
  BUDOU DEMONTOVÁNY A ZPĚTNĚ OSAZENY PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
- ČO ČÍSLO - OBJEKT č.p. 1405 - 1KS - DEMONTOVAT A ZPĚTNĚ OSADIT PO MONTÁŽI ZATEPLENÍ
- K KOTEVNÍ PRVEK NA FASÁDĚ - OBJEKT č.p. 1405 - 3KS - DEMONTOVAT
- 21 OCELOVÝ ŽEBŘÍK U ŠTÍTU OBJEKTU č.p. 219 PRO PŘÍSTUP NA PLOCHOU STŘECHU NAD 2.NP - DEMONTOVAT

VÝPLNĚ OTVORŮ :
- OP OKNO PLASTOVÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug = 1,1 W/m2.K) - OBJEKT č.p. 1405 - PONECHAT
- OH OKNO HLINÍKOVÉ - PROSKLENÁ STĚNA HLINÍKOVÁ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug = 1,1 W/m2.K) OBJEKT č.p. 1402 - PONECHAT
- OS OKNO SKLOBETONOVÉ - OBJEKT č.p. 1405 (SCHODIŠTĚ) - DEMONTOVAT
- OD OKNO DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ - OBJEKT č.p. 219 - DEMONTOVAT
- OB OKNO SKLOBETONOVÉ - OBJEKT č.p. 219 (SCHODIŠTĚ) - DEMONTOVAT
- DP DVEŘE PLASTOVÉ VCHODOVÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug = 1,1 W/m2.K) OBJEKT č.p. 219 - DEMONTOVAT

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY :

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ OBJEKTU čp. 219 a čp. 1405 KOMPLETNĚ DEMONTOVAT
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY DEMONTOVAT A V PRŮBĚHU ZATEPLENÍ ZA NOVÉ
- PODOKAPNÍ ŽLABY A DEŠŤOVÉ SVODY DEMONTOVAT A VYMĚNIT ZA NOVÉ

- KP OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN (DŘEVO, PLAST, SKLOBETON) - OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR - DEMONTOVAT
- KA OPLECHOVÁNÍ ATIKY - OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR - DEMONTOVAT
- KF OPLECHOVÁNÍ ATIKY - ATIKOVÝ LIŠTA PRO FOLII mPVC - POPLASTOVANÝ PLECH - DEMONTOVAT
- KO OPLECHOVÁNÍ - OKAPOVÝ PLECH PRO FOLII mPVC - POPLASTOVANÝ PLECH - DEMONTOVAT
- KN OPLECHOVÁNÍ - OKAPOVÝ PLECH PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR - DEMONTOVAT
- KS OPLECHOVÁNÍ NA SVISLÉ STĚNĚ PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR - DEMONTOVAT

PRVKY SILNOPROUDÉ ELEKTRONISTACE (ELLA SLABOPROUDÉ INSTALACE (SL) :
- EL1 PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ EL - cca 600x600mm, VYKLENEK V OBVODOVÉM ZDIVU A S PLECHOVÝMI DVÍŘKY OBJEKT č.p. 219 - DEMONTOVAT
- EL2 ROZVADĚČ EL - cca 600x1200mm, VYKLENEK VE FASÁDĚ OBJEKTU SE ZABUDOVANÝM ROZVADĚČEM S PLECHOVÝMI DVÍŘKY OBJEKT č.p. 219 - DEMONTOVAT
- EL3 ROZVADĚČ SK (KABELOVÁ TELEVIZE) - cca 650x300-1200+25+675mm, spodní hrana na úrovni ±0.100, resp. 150 mm nad terénem PLASTOVÝ, NA FASÁDĚ OBJEKTU č.p. 219 - DEMONTOVAT A OSADIT NOVÝ (PO DOHODĚ KTUO)
- EL4 ROZVADĚČ EL - cca 600x1200+600+1800mm, PLECHOVÝ, V PŮJRU Z UZOVÝCH CIHEL U FASÁDY OBJEKTU č.p. 219 DEMONTOVAT, ZDĚNÝ PILÍŘ - CELKOVÝ ROZMĚR cca 600x1800x200mm (PO DOHODĚ S ČEZ DISTRIBUCE a.s.)
- EL5 KABELY EK V PLASTOVÉ LIŠTĚ PO FASÁDĚ OBJEKTU - OBJEKT č.p. 219 PONECHAT - OSADIT DO CHRÁNIČKY POD IZOLANT S INVESTOREM A UPŘESNĚNÍ VYUŽITÍ LZE DEMONTOVAT)
- EL6 KABELY EK V PLASTOVÉ LIŠTĚ PO FASÁDĚ OBJEKTU - OBJEKT č.p. 1402 - PONECHAT - OSADIT DO CHRÁNIČKY POD IZOLANT S INVESTOREM A UPŘESNĚNÍ VYUŽITÍ LZE DEMONTOVAT)

PRVKY VZDUCHOTECHNIKY A VÝTRAHU :
- VV STĚNOVÝ VENTILÁTOR S PROTIDEŠŤOVOU VÝFUKOVOU ŽALUZÍÍ, DN 250 (NUTNO UPŘESNIT) OBJEKT č.p. 1405 - 2 KS
  VENTILÁTOR PONECHAT, VÝFUKOVOU ŽALUZII DEMONTOVAT A OSADIT NOVOU PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
- VV STĚNOVÝ VENTILÁTOR S PROTIDEŠŤOVOU VÝFUKOVOU ŽALUZÍÍ, DN 250 - OBJEKT č.p. 219 - 2 KS
  VENTILÁTOR VČ. VÝFUKOVÉ ŽALUZIE DEMONTOVAT, OTVORI DOZDÍT
- VV STĚNOVÝ VENTILÁTOR S PROTIDEŠŤOVOU VÝFUKOVOU ŽALUZÍÍ, DN 250 - OBJEKT č.p. 219 - 1 KS
  VENTILÁTOR VČ. VÝFUKOVÉ ŽALUZIE DEMONTOVAT, OTVORI DOZDÍT
- VT VENKOVNÍ JEDNOTKA - KLIMATIZACE - OBJEKT č.p. 1405 - 1 KS
- KL VYUŠTĚNÍ POTRUBÍ VZT DO FASÁDY, DN 100, VČ. VENTILAČNÍ MŘÍŽKY - OBJEKT č.p. 1405 - 2 KS
- VM1 VĚTRACÍ MŘÍŽKA - OBJEKT č.p. 1405 - cca 200x400mm - 1 KS - DEMONTOVAT A PO ZATEPLENÍ OSADIT NOVOU
- VM2 VĚTRACÍ MŘÍŽKA - OBJEKT č.p. 1405 - cca 400x200mm - 1 KS - DEMONTOVAT A PO ZATEPLENÍ OSADIT NOVOU
- VM3 VĚTRACÍ MŘÍŽKA - OBJEKT č.p. 1405 - cca 150x300mm - 2 KS - DEMONTOVAT A PO ZATEPLENÍ OSADIT NOVOU

## LEGENDA - SO 01 - č.p. 216:

SO 01
PODOKENNÍ PLYNOVÉ TOPIDLO – TYP BETA 45M NEBO GAMAT, ROK VÝROBY 1996–1997
CELKEM 15 KS – DEMONTOVAT VČ. SYSTÉMU ODKOUŘENÍ VEN PŘES OBVODOVOU ZEĎ

SO 01
ROZVOD NTL PLYNOVODY – VEDENO PODÉL OBVODOVÝCH STĚN NAD PODLAHOU
DEMONTOVAT VČ. PLYNOMĚRŮ

ROZVOD NTL PLYNOVODU – STOUPACÍ POTRUBÍ DO 1.NP – DEMONTOVAT

## LEGENDA - SO 02 - č.p. 1405 :

SO 02 – m.č. 260
ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL – 1 KS
TYP VAILLANT VUI 466–7H, „MENOVITÝ VÝKON – 44kW
KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ ODVODU SPALIN S PŘÍVODEM SPALIN VZDUCHU DN 125/80
VYVEDENO PO FASÁDĚ OBJEKTU SVISLE NAD ATIKU PLOCHÉ STŘECHY
KOTEL VYUŽÍVÁN PRO VYTÁPĚNÍ OD ROKU 2003
OHŘEV TV V 1.NP A VE 2.NP NENÍ ŘEŠEN.
STÁVAJÍCÍ KOTEL DEMONTOVAT

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ – OBJEKT č.p. 219, p.č. st. 1642

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [M²] | PODLAHA | OBKLAD | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SCHODIŠTĚ DO 1.NP | 8,21 | PVC | | |
| 202 | PODESTA SCHODIŠTĚ | 3,77 | PVC | | |
| 203 | CHODBA | 3,91 | PVC | | |
| 204 | CHODBA | 19,08 | PVC | | |
| 205 | ORDINACE | 14,80 | PVC | K.OBKLAD v=1600 | obklad u umyvadla |
| 206 | ORDINACE | 26,90 | PVC | K.OBKLAD v=1600 | obklad u umyvadla |
| 207 | ORDINACE | 16,70 | PVC | | |
| 208 | ORDINACE | 28,30 | PVC | K.OBKLAD v=1600 | obklad u umyvadla |
| 209 | ČEKÁRNA | 11,65 | PVC | K.OBKLAD v=1600 | obklad u umyvadla |
| 210 | KANCELÁŘ | 19,90 | PVC | K.OBKLAD v=1700 | obklad u umyvadla |
| 211 | ORDINACE | 15,51 | PVC | K.OBKLAD v=1800 | obklad u umyvadla |
| 212 | CHODBA | 11,71 | PVC | | |
| 213 | KOMORA | 1,90 | PVC | | |
| 214 | ČEKÁRNA | 13,20 | PVC | K.OBKLAD v=1800 | obklad u umyvadla |
| 215 | ČEKÁRNA | 14,30 | PVC | | |
| 216 | ORDINACE | 28,50 | PVC | | |
| 217 | CHODBA, VÝROVÁVACÍ SCHODIŠTĚ | 5,43 | ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC | | |
| 218 | KANCELÁŘ | 20,00 | PVC | K.OBKLAD v=1800 | obklad u umyvadla |
| 219 | KANCELÁŘ | 13,90 | PVC | K.OBKLAD v=1800 | obklad u umyvadla |
| 220 | CHODBA | 2,37 | PVC | | |
| 221 | PŘEDSÍŇ WC | 2,58 | KERAMICKÁ DLAŽBA | K.OBKLAD v=1600 | |
| 222 | WC | 1,98 | KERAMICKÁ DLAŽBA | K.OBKLAD v=1800 | |
| 223 | CHODBA | 2,46 | PVC | | |
| 224 | PŘEDSÍŇ WC | 3,34 | KERAMICKÁ DLAŽBA | K.OBKLAD v=1600 | |
| 225 | WC | 1,71 | KERAMICKÁ DLAŽBA | K.OBKLAD v=1800 | |
| 226 | CHODBA | 1,91 | PVC | | |
| 227 | PŘEDSÍŇ WC | 3,08 | KERAMICKÁ DLAŽBA | K.OBKLAD v=1600 | |
| 228 | WC | 2,18 | KERAMICKÁ DLAŽBA | K.OBKLAD v=1800 | |
| SOUČET PLOCH | | 287,30 | | | |

TABULKA MÍSTNOSTÍ – SO 02 – OBJEKT č.p. 1405, p.č. st. 3159

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [M²] | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|
| 251 | SCHODIŠTĚ | 22,01 | |
| 252 | HALA | 12,32 | |
| 253 | CHODBA | 8,15 | |
| 254 | VÝTAH | 3,24 | |
| 255 | KANCELÁŘ | 31,52 | |
| 256 | KANCELÁŘ | 13,96 | |
| 257 | CHODBA | 45,64 | |
| 258 | CHODBA | 3,55 | |
| 259 | SKLAD | 1,56 | |
| 260 | CHODBA, PLYN. KOTEL | 2,11 | |
| 261 | PŘEDSÍŇ WC | 3,28 | |
| 262 | WC | 1,15 | |
| 263 | WC | 1,50 | |
| 264 | SKLAD | 2,75 | |
| 265 | KANCELÁŘ | 13,85 | |
| 266 | KANCELÁŘ | 15,03 | |
| 267 | KANCELÁŘ | 15,53 | |
| 268 | KANCELÁŘ | 13,63 | |
| 269 | KANCELÁŘ | 16,00 | |
| 270 | SKLAD, ARCHIV | 17,10 | |
| 271 | CHODBA | 5,11 | |
| SOUČET PLOCH | | 248,99 | |

## SKLADBY KONSTRUKCÍ :

**ST2 - Skladba plochá střechy nad 1.NP - stávající - SO 02 - č.p. 1405**
Původní skladba konstrukce putové plochá střechy - bez úprav - ve spádu 2%=1,145° a ve skladbě :
- hydroizolace – souvrství z asfaltových pásů - asfaltové souvrství (vč. FOALBITu), tl. 20 mm
- betonová mazanina tl. 80 - 100 mm
- škvárový násyp - spádový klín - cca 100 - 150 mm
- železobetonový stropní dutinový panel tl. 215 mm
- omítka vápenocementová štuková tl. 20 mm
- malířský nátěr

Předpokládaná skladba - nebylo ověřeno sondou. Stávající skladbu střechy ponechat - nebourat.

## POZNÁMKY:

Skladby střešních konstrukcí byly převzaty ze zprávy "SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT - DĚLNICKÁ ULICE - ÚSTÍ NAD ORLICÍ ", Ing. Milan Paroubek, BOHEMIA SYSTÉMS spol. s r.o. Hradec Králové, datum: 18. 6. 2018, č.výstupu: 05/06/2018

DETAILNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI STAVBY PO ODHALENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PO PROVEDENÍ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ SOND DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE.

**ST4 - Skladba střechy nad 1.NP - přístřešek u vstupu - stávající - SO 01 - č.p. 219**
- plechová krytina hladká drážková - ocel. pozink. plech + nátěr (DEMONTOVAT)
- podkladní lepenka A40/H (DEMONTOVAT)
- cementový spádovaný potěr tl. 40-95 mm (DEMONTOVAT)
- betonová konzolková deska se spádovaným horním lícem, tl. 100 - 150 mm (DEMONTOVAT)
- omítka vápenocementová štuková tl. 20 mm (DEMONTOVAT)

Přístřešek nad vstupem bude kompletně odbourán.

## LEGENDA - SO 01 - č.p. 216:

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL. 330 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍDNÉ DĚROVANÝCH CIHELNÍCH TVÁRNIC CO NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 330 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍDNÉ DĚROVANÝCH CIHELNÍCH TVÁRNIC CO NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 460 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) ZDIVO TL. 450 MM Z PŘÍDNÉ DĚROVANÝCH CIHELNÍCH TVÁRNIC CO NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 100 MM, VÝŠKA 2100 MM PŘÍČKY TL. 100 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PKC02 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
- BOURANÉ NOSNÉ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO
- BOURANÉ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY
- BOURANÉ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY – VÝŠKA 2100 MM
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ ZDVOJENÁ OKNA – VYBOURAT
- STÁVAJÍCÍ SKLOBETONOVÉ OKNO (LUXFERY) (m.č. 102) – VYBOURAT
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI, PLASTOVÁ – 3KS ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (m.č. 209 – do m.č. 102, 202, 210) – VYBOURAT

## LEGENDA - SO 02 - č.p. 1405:

- ŽELEZOBETONOVÉ PŘEFABRIKOVANÉ SLOUPY 400x400mm (ŽELEZOBETONOVÝ PŘEFABRIKOVANÝ SKELET)
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY TL. 250 MM – SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ NEBO BETONOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY TL. 250 MM Z PŘÍDNÉ DĚROVANÝCH CIHELNÍCH TVÁRNIC CO NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC)
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 300 MM – ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍDNÉ DĚROVANÝCH CIHELNÍCH TVÁRNIC CO NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 250 MM NEBO 300 MM – ZDIVO TL. 250MM NEBO 300 MM Z PŘÍDNÉ DĚROVANÝCH CIHELNÍCH TVÁRNIC CO NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 150 MM PŘÍČKY TL. 150 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PKC02 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY TL. 100 MM PŘÍČKY TL. 100 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PKC02 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC

## LEGENDA - SO 02 - č.p. 1405

- STÁVAJÍCÍ SKLOBETONOVÉ OKNO (LUXFERY), V PROSTORU SCHODIŠTĚ (m.č.251) – VYBOURAT
- STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug(sklo) = 1,1W/m².K ) NEBUDE BOURÁNO – PONECHAT
- STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ STĚNY S VCHODOVÝMI DVEŘMI, PROSKLENÉ STĚNY A OKNA, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, (Ug(sklo) = 1,1W/m².K), PŘÍSTAVBA VÝTAHU m.č. 152, 152 – NEBUDE BOURÁNO – PONECHAT

**SCHÉMA OBJEKTŮ**




## POZNÁMKA:

**VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!!**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ V DOBĚ ZPRACOVÁVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE .

V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ PRAVDĚPODOBNĚ OBJEVÍ NOVÉ OKOLNOSTI (NESOULAD MEZI SKUTEČNÝM STAVEM A STAVEM PŘEDPOKLÁDANÝM V PD), KTERÉ SI VYNUTÍ KONZULTACI S PROJEKTANTEM, PŘÍPADNĚ PŘÍTOMNOST PROJEKTANTA NA MÍSTĚ STAVBY, ZMĚNU PROJEKTU APOD.

PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO PŘI NEČEKANÝCH STAVECH STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNO IHNED VÝZVAT PROJEKTANTA KE KONZULTACI NA MÍSTO SAMÉ K NÁVRHU DALŠÍCH OPATŘENÍ A STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ.

ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, PROFILY PRVKŮ APOD. SE MOHOU LIŠIT.

Uvedené rozměry byly získány z částečně dostupné původní dokumentace, z geodetického zaměření stávajícího stavu objektu a ze zaměření objektu v průběhu projektových prací a jsou pouze orientační. Před realizací stavebních oprav je nutné provést přesné a podrobné geodetické zaměření všech konstrukcí, především dvířních a okenních otvorů atd., V případě potřeby znalostí přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.

Skladby stávajících konstrukcí jsou stanoveny na základě dostupné projektové dokumentace a na základě zkušeností projektanta s obdobnými stavbami. Veškeré skladby konstrukcí jsou podrobně popsány v technické zprávě. V případě potřeby znalostí přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.

Kótované rozměry jsou skladebné rozměry okenních a dveřních otvorů a prosklených stěn.

**+ 0,000 = 363,01 Bpv**
**ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP-SO 01-č.p.219**
**0,070 = 363,08 Bpv**
**ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP-SO 02-č.p.1405**

| | | |
|---|---|---|
| Vypracoval : | Zodp.projektant : | Hlavní projektant |
| ING. TEPLÝ | ING. TEPLÝ | ING. TEPLÝ |

Země : ČR Obec : ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Akce : **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí**
Objekt : SO 01, SO 02
Obsah : **ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ) PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV**


ing. Jiří Teplý spol. s r.o.
Vlastislavova 29/1
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz


| | | |
|---|---|---|
| Stupeň | : | DSP+DPS |
| Datum | : | 06.2021 |
| Zak.číslo | : | 5999/20 |
| Měřítko : 1:50 | | Příloha : D.1.1.3 |