




Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
P. FARNÍK 	ING. SAFÁŘ 	ING. TEPLÝ 
Země : ČR	Obec : ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí		
Objekt : SO 01, SO 02		
Obsah : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A BLESKOSVOD (EL+BL) ROZVADĚČ RH		



spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz


Stupeň :	DSP+DPS
Datum :	06/2021
Zak.číslo :	5999/20
Měřítko :	Příloha : D.1.8.11.



NÁZEV VÝKRESU:




ROZVADĚČ RH

 $\frac{1}{4}$

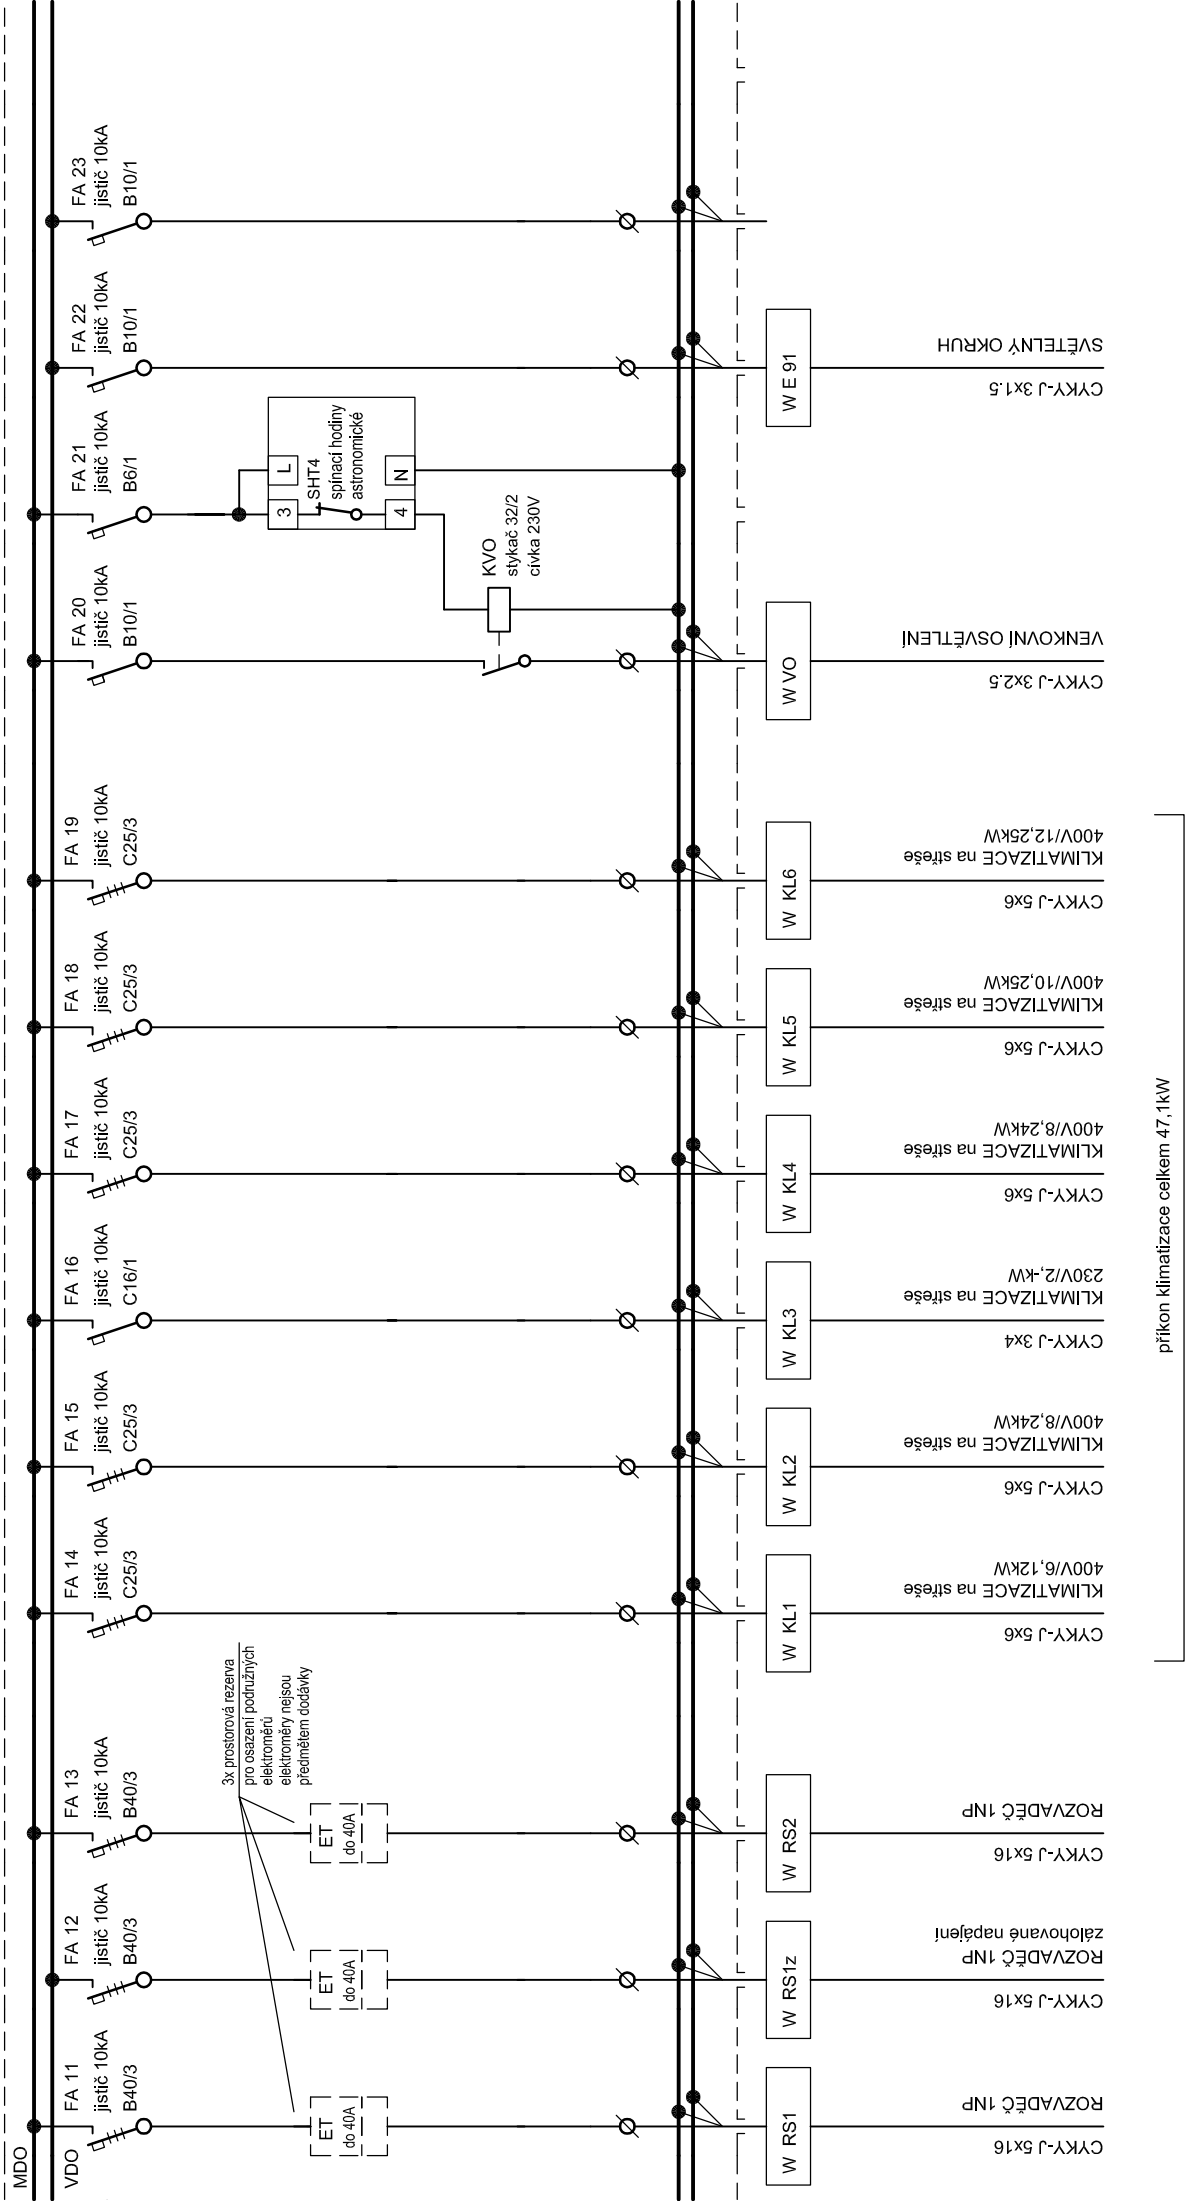

příkon klimatizace celkem 47,1kW

DATUM: 06/2021	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RH	LIST/LISTŮ: 2/4
-------------------	-------------------------------	--------------------

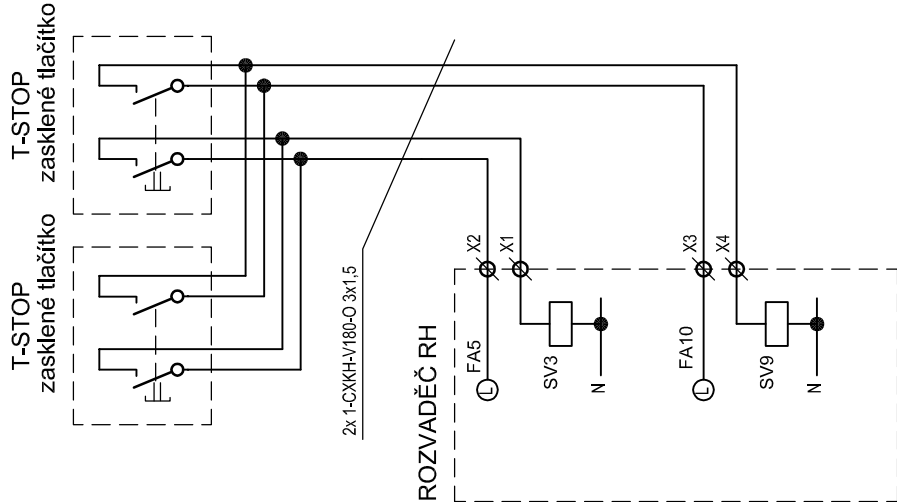

SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ dvě POLE (na podlaze)
ROZMĚRY: 1600x2160x400mm
KRYTÍ: IP40 / IP20
PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD I VÝVODY VRCHEM
PŘÍKON SOUDOBY: 90,- kW

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při
poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

DATUM: 06/2021	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RH	LIST/LISTŮ: 4/4
-------------------	-------------------------------	--------------------