
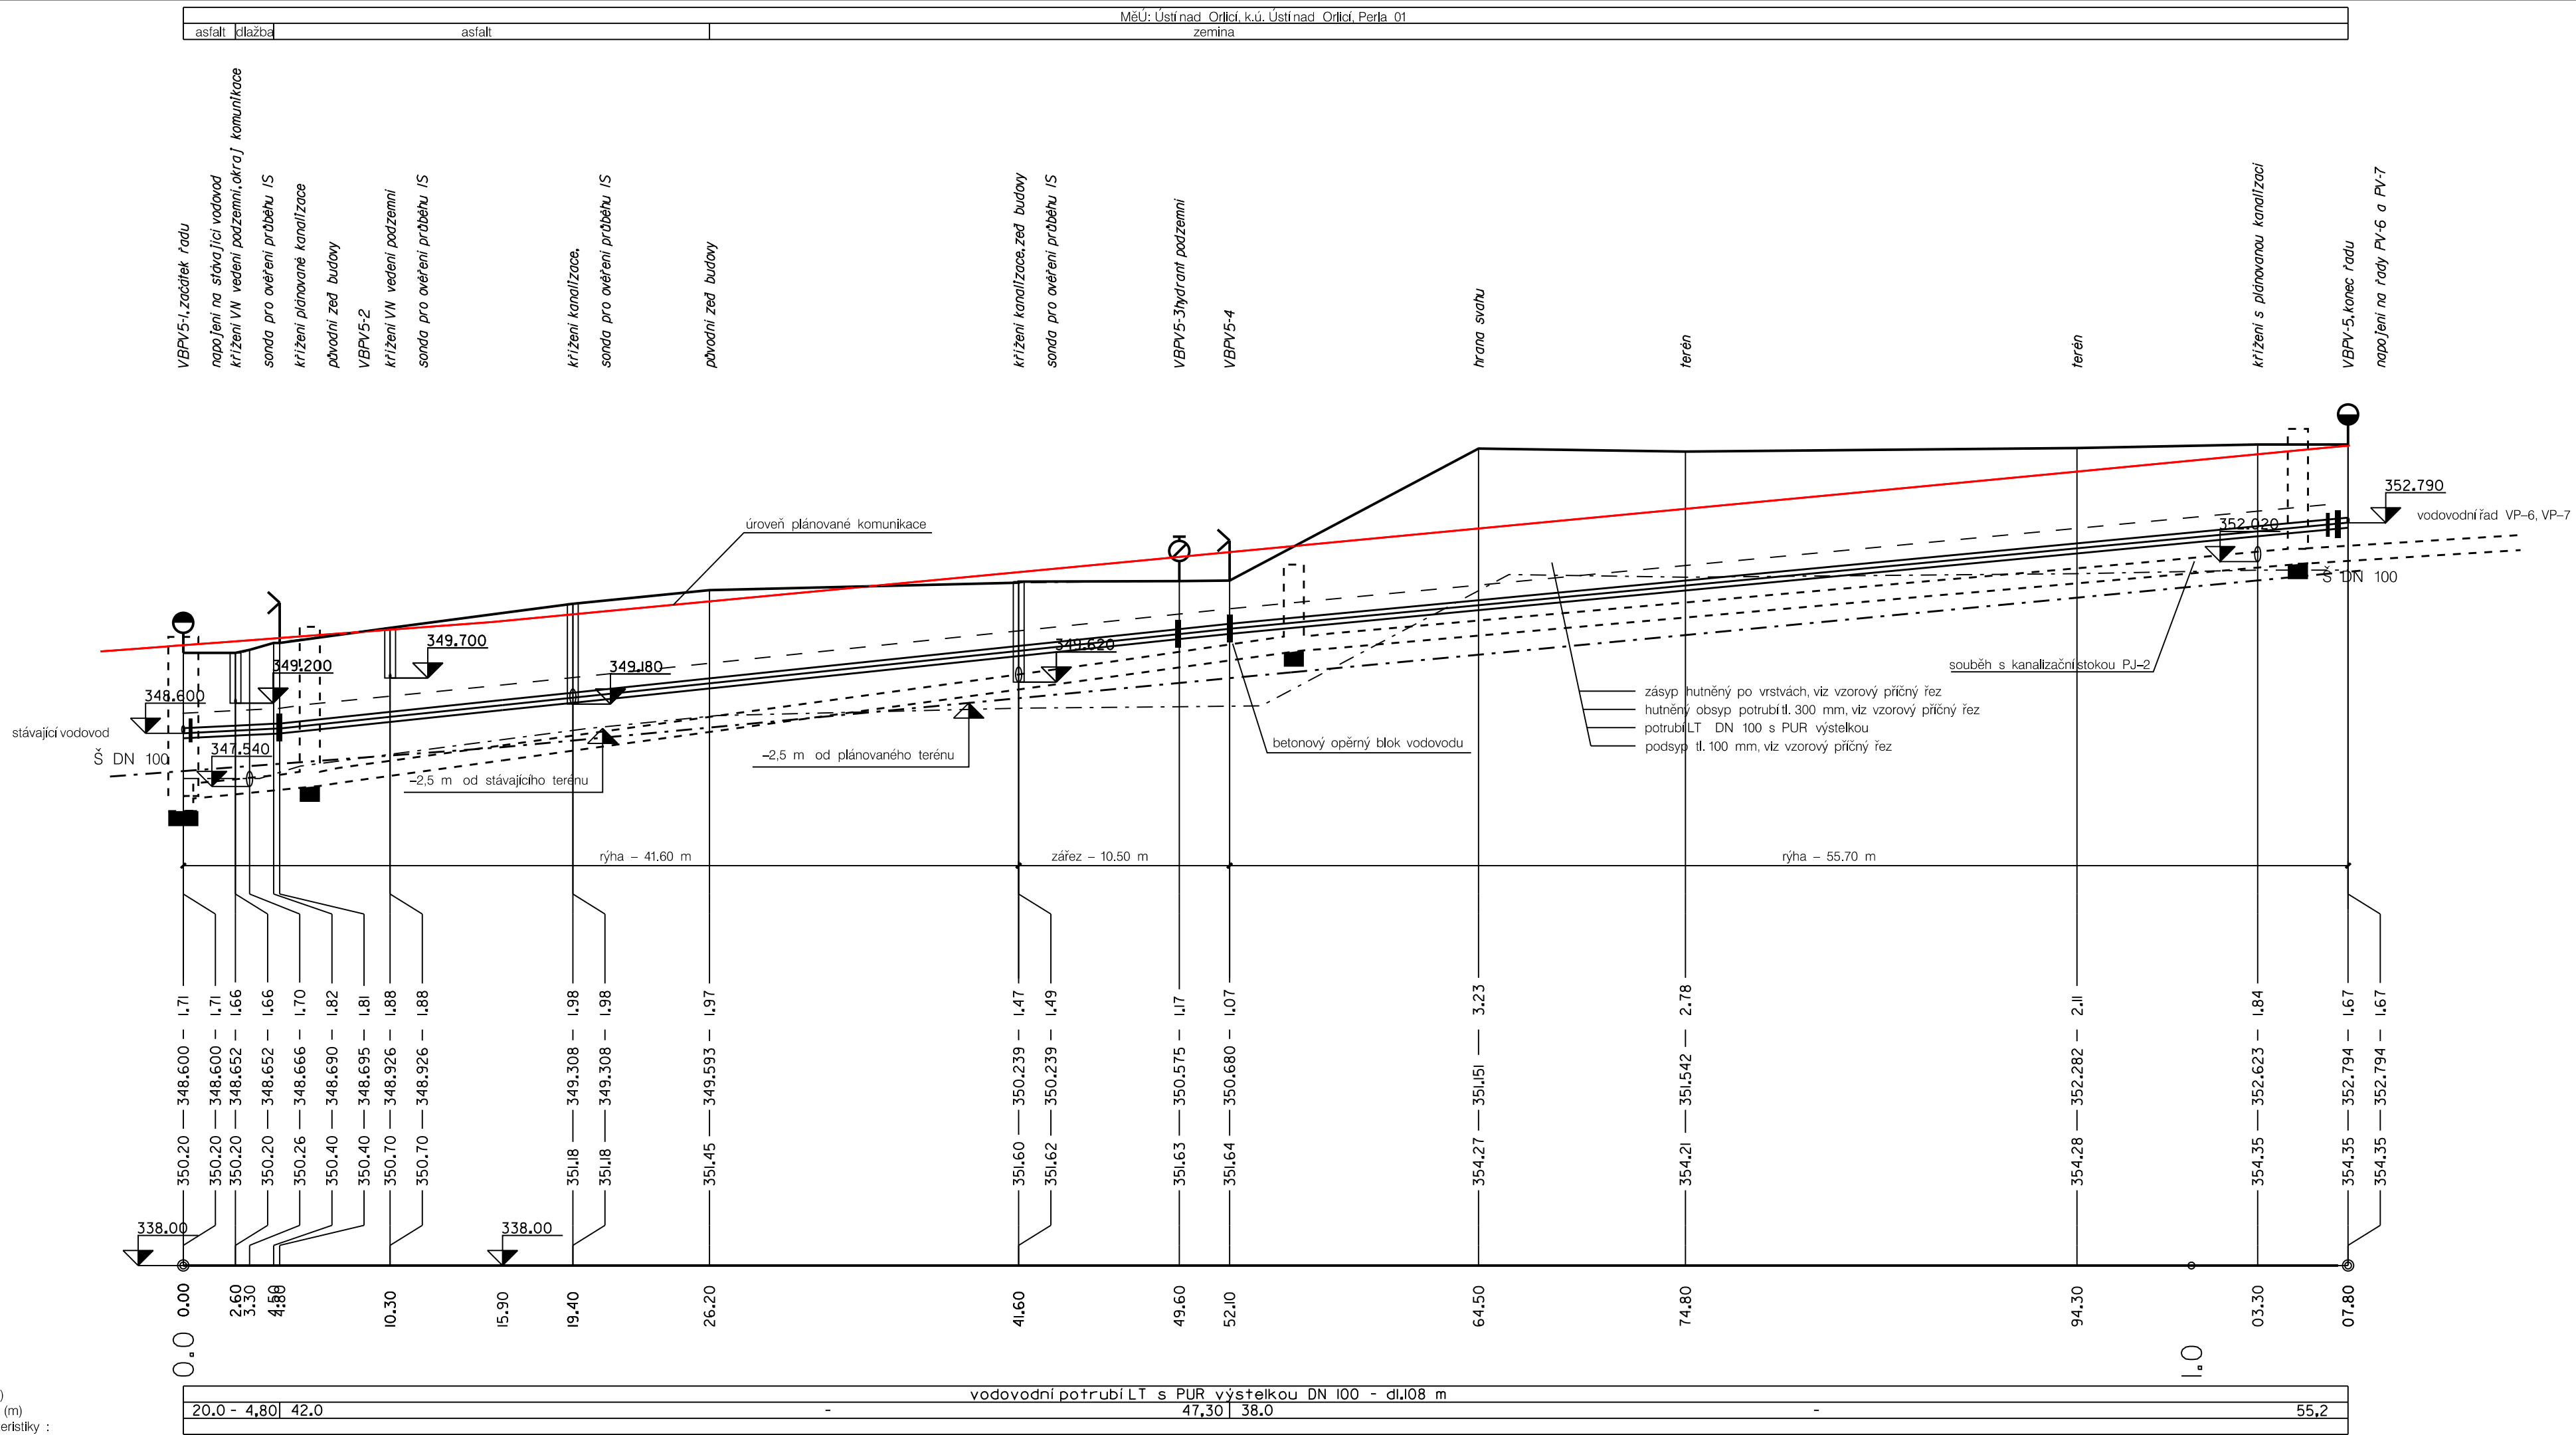



M 1: 250 /100



Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit veškeré inženýrské sítě !  
Zakreslené trasy podzemních sítí jsou pouze orientační !!!  
Při provádění zemních prací je třeba dodržovat příslušné ČSN, respektovat ochranná pásma zařízení dle zákonů č. 458/2000, 127/2005 a 274/2001 Sb.  
a vyjádření správců inženýrských sítí.

Objednatel:	Ing. M. Popelář	Projektant:	Ing. M. Popelář	 <b>M Projekt CZ</b> s.r.o.	
Kraj:	Pardubický	CAD:	MicroStation	17. listopadu 1020	
pMěU:	Ústí nad Orlicí	MěU:	Ústí nad Orlicí	562 01 Ústí nad Orlicí	
Investor:	TEPVOS, s.r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí			Formát:	5 /A4
Akce:	Ústí nad Orlicí – veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí			Datum:	02/19
				Stupeň:	DSP
				Měřítko:	1:250/100
				Číslo. zak.:	18_1069
Obsah:	Podélný profil vodovodu – rozváděcí vodovodní řád PV-5			Číslo:	D.2.11